

ELETRO CENTRO COMÉRCIO DE PEÇAS E ELETROELETRÔNICOS LTDA

AO MUNICÍPIO DE PLANALTO - PR

Pregão Eletrônico nº 50/2023

ELETRO CENTRO COMÉRCIO DE PEÇAS E ELETROELETRÔNICOS, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 16.779.255/0001-34, estabelecida na Rua Altamiro Guimarães, nº 384, Centro, CEP 88.820-000, Içara (SC) já qualificada nos autos do processo em referência, vem, por seu procurador, apresentar **RECURSO**, nos termos a seguir delineados.

1. SÍNTESE DO CASO

Em apertada síntese, o caso em tela envolve o Pregão Eletrônico nº 50/2023, cujo objeto destina-se à realização de procedimento licitatório em caráter de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS para a aquisição de aparelhos de ares condicionados.

Onde sagrou-se arrematante do lote 05, a empresa licitante AIRTON LUIZ, pelo valor total de R\$ 19.857,84 (dezenove mil e oitocentos e cinquenta e sete reais e oitenta e quatro reais).

Porém, haja visto que a proposta apresentada não cumpre o proposto no termo de referência, a proponente demonstrou intenção de recurso.

É o breve relato.

2. RAZÕES DE RECURSO ADMINISTRATIVO.

Tal recurso se justifica pela apresentação de proposta em desconformidade com o Termo de Referência do presente edital no que se refere a potência solicitada. Assim, temos que a contratante solicita no lote 02:

\$1



001474

Aparelho de ar condicionado, modelo Split Piso teto, com capacidade de 36.000 BTU's, quente/frio 220 V, com fluido refrigerante R410a (Sistema Inverter). Com mão de obra de instalação e drenos. Garantia mínima de 12 meses.

Porém, a proponente em sua proposta apresentou equipamento que não atinge a especificação desejada pelo ente público **INVERTER QUENTE E FRIO PISO TETO 36.000**, conforme facilmente pode ser extraído do catálogo anexado, COM A MARCA KOMEKO, o qual possui é ON OFF e não INVERTER



LEGENDA: CATALOGO ACIMA, 36 PISO TETO QUENTE E FRIO, PORÉM ON OFF E NÃO INVERTER.


Handwritten initials or signature.

001475



LEGENDA: CATÁLOGO ACIMA, INVERTER PISO TETO 36K , PORÉM SOMENTE FRIO.

inclusive as demais empresas que cotaram o produto, estes nao atendem também ao Lote especificado no edital, com as MARCAS que não possuem essa características de ser QUENTE E FRIO, INVERTER E PISO TETO EM UM SÓ EQUIPAMENTO, COMO AGRATTO, PHILCO nitidamente não atingido o esperado pelo município conforme catálogo abaixo .

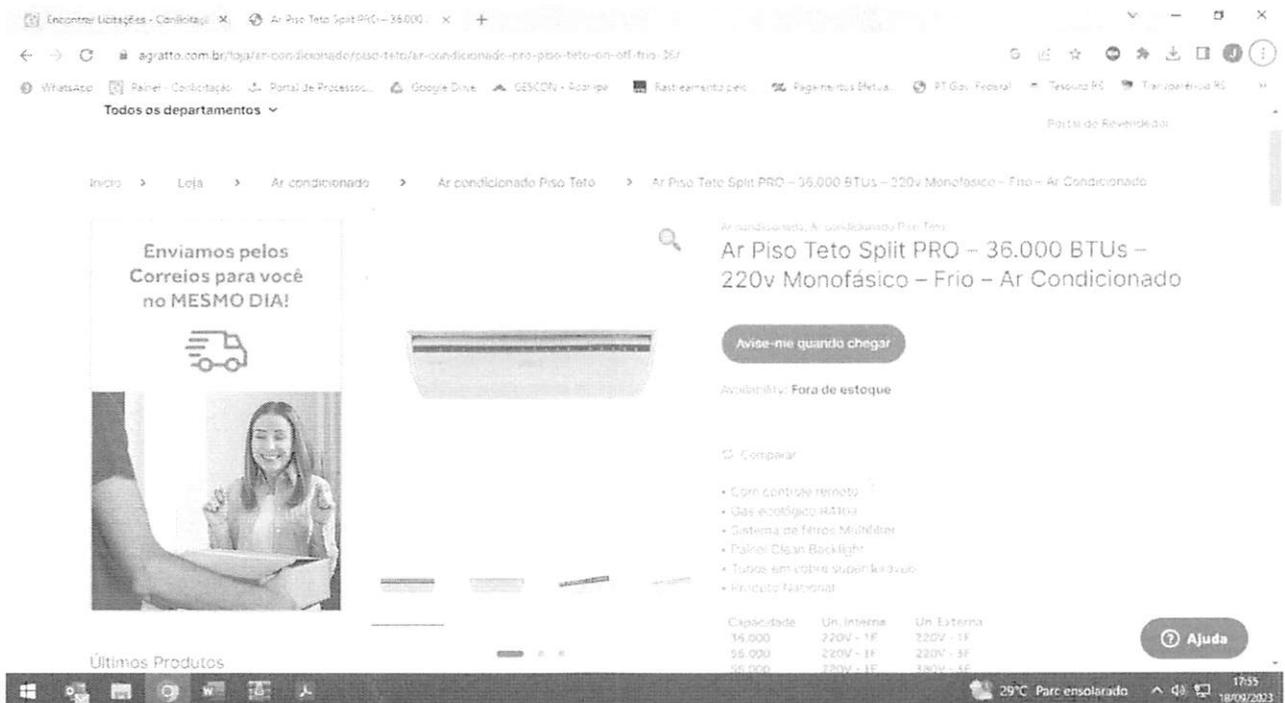

LEGENDA: CATÁLOGO ACIMA NÃO INVERTER PISO TETO FRIO

ÇELELKE

Handwritten signature or initials.

001476

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Ciclo de ar Frio.
- Capacidade de refrigeração 36000 BTU/h.
- IDRS Classe "A" em eficiência energética
- Gás Ecológico R-410A.
- Display com efeito invisível
- Botão de emergência
- Auto Restart
- Controle de ventilação (Alto, Baixo, Médio e Automático).
- Controle remoto com display de cristal líquido
- Vazão de ar 1500 m³/h
- Funções: Dormir, Oscilar, Timer, Turbo, Silêncio, Display, ECO.
- Modos de operação: Refrigerar, Desumidificar, Ventilar e Automático
- Tubulação de ligação: 3/8" descarga e 3/4" Sucção.
- Nível de ruído: 53 dB(A) interna e 62 dB(A) externa.
- Possui filtro de ar antibacteriano, antifúngico.
- Fácil limpeza do painel e filtro
- Disponível na tensão 220V / 60Hz.
- Garantia de 01 ano
- Recomendado para áreas de 45 a 60 m²
- Condensador e Evaporador em cobre.

LEGENDA TÉCNICA:

Gás Ecológico R-410A: Não inflamável e menos nocivo à camada de ozônio.

Display com efeito invisível: Display em LED que acende por trás do painel frontal da evaporadora.

Botão de emergência: O produto pode ser iniciado manualmente, sem a necessidade do controle remoto.

Auto Restart: Após Queda de Energia o aparelho memoriza as configurações e automaticamente retorna a elas após a energia ser restaurada.

Função Dormir: Deixa a temperatura do ambiente mais confortável durante a noite.

Função Oscilar: Funcionamento automático das aletas proporcionando melhor distribuição do ar ao ambiente.

Função Silêncio: O aparelho se ajusta automaticamente para manter o seu funcionamento mais silencioso.

Função Display: O usuário pode a qualquer momento desligar o display da unidade interna assim dando maior praticidade ao usuário além de uma forma de economia de energia.

Função Timer: Pode ser programado um tempo pré-determinado para ligar ou desligar a unidade.

Função Turbo: O aparelho é operado na máxima capacidade para se obter rapidamente a temperatura escolhida.

Função ECO: A temperatura irá subir 2°C tendo como base a temperatura setada, esta função reduz o consumo de energia.

Modo de operação Automático: Se ajusta automaticamente no modo de operação e controle de velocidade baseado na temperatura ajustada pelo usuário.

Anti-Mofo: Limpeza automática da evaporadora para evitar acumulo de gelo / Água evitando a proliferação de odores.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Acessórios	Manual, Certificado de Garantia (anexo ao manual), tubo para o dreno e Controle Remoto
Cor produto	Unidade Interna Branca e Unidade Externa Cinza
Material / composição	Unidade Interna: painel frontal e base de montagem metálicas, tampas laterais e dos filtros em plástico. Unidade Externa: Em metal.
Capacidade total e útil	36000 Btu/h
Tamanho do cordão	Não possui
Tomada (A)	Não possui
Pinos (2 ou 3)	Não possui

Importante: Em virtude de constantes aperfeiçoamentos em sua linha de produtos, a Brilância reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente.

LEGENDA – CATÁLOGO ACIMA INVERTER PISO TETO 36K, PORÉM SOMENTE FRIO.

Assim, a licitante desrespeitou o termo de referência, não cotando o desejado pela contratante.

Deste modo, vindo ao encontro do citado, temos que conforme art. 31, da Lei 13.303/2016:

Handwritten signature

001477

"As licitações realizadas e os contratos celebrados por empresas públicas e sociedades de economia mista destinam-se a assegurar a seleção da proposta mais vantajosa, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto, e a evitar operações em que se caracterize sobrepreço ou superfaturamento, devendo observar os princípios da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da eficiência, da probidade administrativa, da economicidade, do desenvolvimento nacional sustentável, **da vinculação ao instrumento convocatório**, da obtenção de competitividade e do julgamento objetivo."

Além disso, no art. 56 da Lei 13.303/2016, são elencados os motivos de desclassificação das proponentes, quais sejam:

I - contenham vícios insanáveis;

II - descumpram especificações técnicas constantes do instrumento convocatório;

III - apresentem preços manifestamente inexequíveis;

IV - se encontrem acima do orçamento estimado para a contratação de que trata o § 1º do art. 57, ressalvada a hipótese prevista no caput do art. 34 desta Lei;

V - não tenham sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela empresa pública ou pela sociedade de economia mista;

VI - apresentem desconformidade com outras exigências do instrumento convocatório, salvo se for possível a acomodação a seus termos antes da adjudicação do objeto e sem que se prejudique a atribuição de tratamento isonômico entre os licitantes.

Conforme visto, é motivo expresso de desclassificação contido em lei a apresentação de máquina que descumpra as especificações técnicas solicitadas pela contratante, assim, não há discussão que a desclassificação da licitante é a medida mais acertada.

3. REQUERIMENTOS

Diante das informações acima prestadas, requer:

a) O recebimento do presente recurso;

b) Sejam acolhidas as razões de recurso, de modo a desclassificar a proponente vencedora pela apresentação de proposta em desacordo com o termo de referência do presente edital, e as demais licitantes que apresentaram produto em desacordo com o termo de referência ou item exposto.

c) Protesta pela produção de todos os meios de prova admitidos no presente

Handwritten signature

001478

processo administrativo;

Nestes termos, pede deferimento.

Içara (SC), 18 de setembro de
2023.

ELETRO CENTRO
COMERCIO DE PECAS E
ELETROELETRONIC:1677
9255000134

Assinado de forma digital por
ELETRO CENTRO COMERCIO DE
PECAS E
ELETROELETRONIC:1677925500013
4
Dados: 2023.09.18 18:05:20 -03'00'

GERVASIO DOS SANTOS MARQUES
CPF: 077.156.649-08



001479



Sistemas de Climatização

Conheça a linha de climatização comercial,
portáteis da Komeco e **garanta o clima
perfeito** para o seu ambiente!

KOMEKO

SP

001480

HÁ MAIS DE 30 ANOS
PRODUZINDO
QUALIDADE.

A SOLUÇÃO PARA O SEU
PROJETO COMERCIAL
OU RESIDENCIAL.



ADMINISTRAÇÃO

LABORATÓRIO
AQUECIMENTO
A GÁS E BOMBAS

ACADEMIA
SOLAR

ACADEMIA
SISTEMAS DE
CLIMATIZAÇÃO

CALORÍMETRO

PEÇAS

CENTRO DE
DISTRIBUIÇÃO

OÍCINA

SHOWROOM

RECEPÇÃO




Escaneie o código ao lado e aponte seu
celular para a imagem para conhecer mais a KOMECO

Sede Komeco - Palhoça/SC


001481

Centro de Desenvolvimento e
INOVAÇÃO

Contamos com um parque técnico para treinamentos dos nossos parceiros credenciados e equipe de vendas. São laboratórios equipados com os melhores e mais modernos equipamentos, onde se ministram palestras e videoaulas são produzidas para treinamento online.

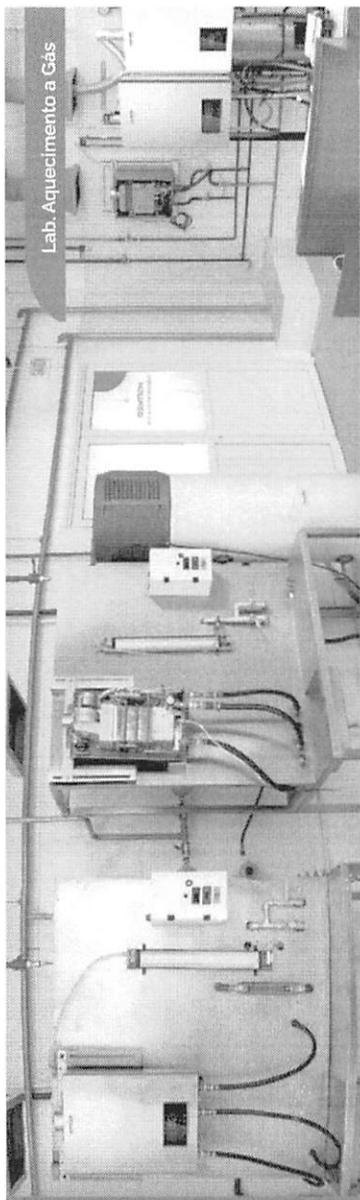

Lab. Aquecimento a Gás

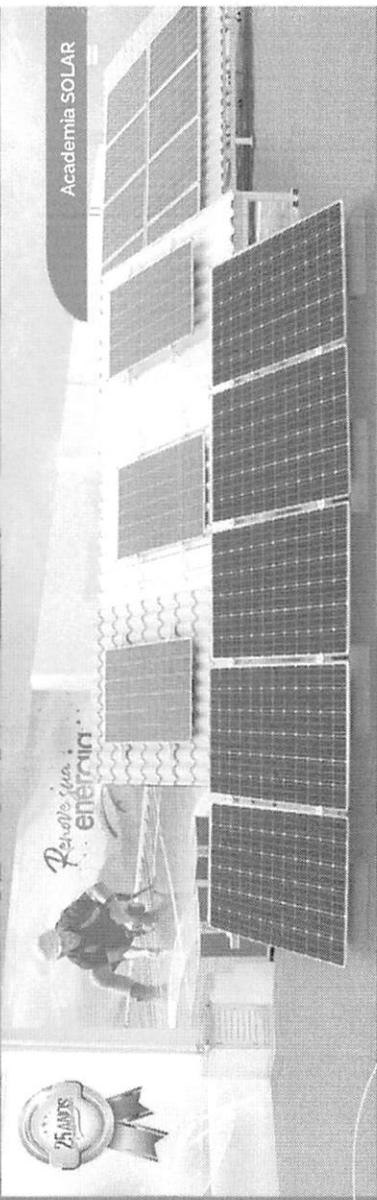

Academia SOLAR




Lab. Condicionadores de ar



Piso Teto 2HX R410A

Muito mais economia de energia para você.

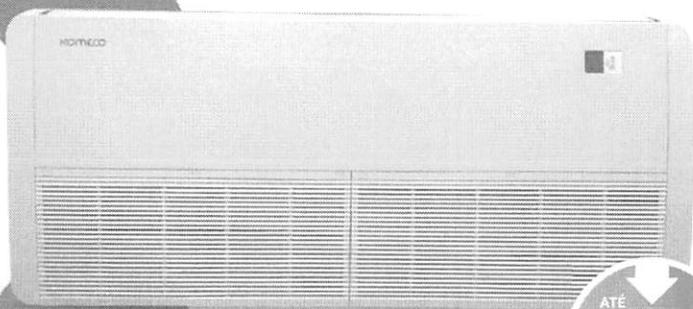

ATÉ 40% DE ECONOMIA

- 3 MIN. DE PROTEÇÃO
- AUTODIAGNÓSTICO
- AUTOPREENCHIMENTO
- COMPRESSORES DE ALTA EFICIÊNCIA
- DESUMIDIFICADOR INDEPENDENTE
- FÁCIL CONEXÃO ELÉTRICA
- PLUNÃO ANTIFRIO
- VENTE ALTAIS EFICIENTES E SILENCIOSOS
- TROCADOR DE CALOR COM CAMADA BLUE FIN
- UNIDADE EXTERNA ANTICORROSÃO
- 5-VINIS
- TIMER

Piso Teto

36.000 BTU/h

55.000 BTU/h


	KOP INV 36FC 2HX R410A	KOP INV 55FC 2HX R410A
Unidade Interna	KOP INV 36FC 2HX R410A	KOP INV 55FC 2HX R410A
Unidade Externa	KOCP INV 36FC 2HX R410A 220V-3F	KOCP INV 55FC 2HX R410A 220V-3F
Version	Frio	Frio
Capacidade Térmica	36.000 BTU/h	55.000 BTU/h
Tensão-Fase-Frequência	Unidade Interna: 220 - 3F - 60 Unidade Externa: 220 - 3F - 60	220 - 3F - 60
Corrente de operação	15,82	24,17
Potência	3.481 W	5.318 W
Dimensões	Unidade Interna (LxAlxP): 1300 x 675 x 235 Unidade Externa (LxAlxP): 740 x 635 x 740	1670 x 675 x 235 740 x 635 x 740

Compressores de alta eficiência

Os compressores Inverter possuem alta eficiência com o menor consumo de energia possível. Além disso, os produtos são reconhecidos pelo INMETRO.

Unidade externa anti-corrosão.

O trocador de calor da unidade externa é feito com tubos de cobre e aletas de alumínio revestidas por um acabamento anticorrosivo especial.



CONTROLE REMOTO LUMINOSO


O Controle remoto luminoso entrega muito mais conforto e praticidade, pois permite seu uso sem fontes de luz externas.



MATERIAIS DE ALTA QUALIDADE

Trocador de calor com serpentina em cobre e camada blue fin, aumentando a durabilidade do condicionador.

Gráfico sobre variação da Temperatura Ambiente

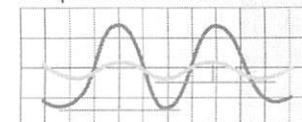

• Sistema Inverter • Sistema convencional

Veja alguns diferenciais da linha inverter:

- SILENCIOSO** Controle da velocidade de rotação produzindo menos vibração e proporcionando mais silêncio.
- MENOR CONSUMO** Economia de energia, eficiência no refrigeração e o melhor custo-benefício para você.
- RESPEITO AO MEIO AMBIENTE** Utilização de fluido refrigerante R410A, que não afeta a camada de ozônio.
- DESEMPENHO** Resposta para atingir a temperatura escolhida, facilidade para se adaptar ao ambiente.

1 ANOS


GARANTIA
Contra defeitos de fabricação. Consulte o manual do produto para saber os detalhes.

001484



Piso Teto / Cassete

Muito mais economia de energia para você.

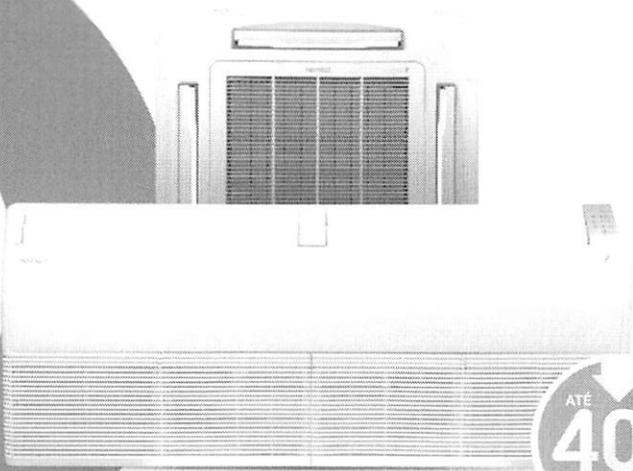

ATÉ 40% DE ECONOMIA

- 3 MIN. DE PROTEÇÃO
- AUTO DIAGNÓSTICO
- AUTORREINÍCIO
- COMPRESSORES DE ALTA EFICIÊNCIA
- CONTROLE REMOTO LUMINOSO
- DESUMIDIFICADOR INDEPENDENTE
- FÁCIL CONEXÃO ELÉTRICA
- FUNÇÃO ANTI-REBO
- FILTRO ANTIPOEIRA
- PAINEL DE FÁCIL REMOÇÃO
- SWING
- TIMER
- TRICADADOR DE CALOR COM CAMADA DE FIN
- UNIDADE EXTERNA ANTI-CORROÇÃO

Cassete - 220V

36.000 BTU/h

48.000 BTU/h

Unidade Interna	KOC INV 36FC 1HX	KOC INV 48FC 1HX
Unidade Externa	KOCP INV 36FC 1HX 220V	KOCP INV 48FC 1HX 220V
Versões	Frio	Frio
Capacidade Térmica	36.000 BTU/h	48.000 BTU/h
Tensão-Faixa-Frequência	Unidade Interna 220V - 1F - 60Hz	220V - 1F - 60Hz
	Unidade Externa 220V - 1F - 60Hz	220V - 1F - 60Hz
Corrente de operação	14,86 A	19,61 A
Potência	3.256 W	4.341 W
Dimensões	Unidade Interna (LxAlxP) 840 x 265 x 840 mm	840 x 265 x 840 mm
	Unidade Externa (LxAlxP) 740 x 825 x 740 mm	740 x 835 x 740 mm
	Painel 850 x 50 x 950 mm	850 x 50 x 950 mm

Piso Teto - 220V


36.000 BTU/h

55.000 BTU/h

Unidade Interna	KOP INV 36FC 1HX	KOP INV 55FC 1HX
Unidade Externa	KOCP INV 36FC 1HX 220V	KOCP INV 55FC 1HX 220V
Versões	Frio	Frio
Capacidade Térmica	36.000 BTU/h	55.000 BTU/h
Tensão-Faixa-Frequência	Unidade Interna 220V - 1F - 60Hz	220V - 1F - 60Hz
	Unidade Externa 220V - 1F - 60Hz	220V - 1F - 60Hz
Corrente de operação	14,86 A	23,70 A
Potência	3.256 W	4.974 W
Dimensões	Unidade Interna (LxAlxP) 1245 x 560 x 244 mm	1075 x 660 x 244 mm
	Unidade Externa (LxAlxP) 740 x 825 x 740 mm	740 x 835 x 740 mm

Unidade externa anti-corrosão

O trocador de calor da unidade externa é feito com tubos de cobre e aletas do alumínio revestidas por um tratamento anticorrosivo especial.




Controle INTELIGENTE. (Siga-me)

Como o sensor de temperatura também está no controle remoto, o condicionador de ar poderá ajustar a temperatura do ambiente de acordo com a posição em que o controle se encontra, garantindo economia de energia.

A economia de energia se dá no fato de se controlar o ar apenas na temperatura da área próxima do controle e não de todo o ambiente, permitindo que sua economia de energia seja sempre sempre que estiver com o condicionador de ar ligado.

Gráfico sobre variação da Temperatura Ambiente

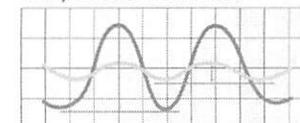

◆ Sistema Inverter ◆ Sistema convencional

Veja alguns diferenciais da linha inverter:

- SILENCIOSO** Controle da velocidade de rotação, produzindo menor vibração e proporcionando maior eficiência.
- MENOR CONSUMO** Economia de energia, eficiência no resfriamento e o melhor custo-benefício para você.
- RESPEITO AO MEIO AMBIENTE** Utilização de fluido refrigerante R410A, que não destrói a camada de ozônio.
- DESEMPENHO** Rapidez para atingir a temperatura desejada, facilidade para se adaptar ao ambiente.

1 ANOS GARANTIA
Contra defeitos de fabricação. Consulte o manual do produto para saber as condições.

Split DUTO

Tenha seus ambientes climatizados de forma uniforme!

R410A

TABELA de especificações técnicas.

	36.000 BTU/h	48.000 BTU/h	48.000 BTU/h
Unidade Interna	KOD 36FC TLX R410A 220V	KOD 48FC TLX R410A 220V	KOD 48FC TLX R410A 380V
Unidade Externa	KOD 36FC TLX R410A 220V	KOD 48FC TLX R410A 220V	KOD 48FC TLX R410A 380V
Capacidade Térmica	36.000 BTU/h	48.000 BTU/h	48.000 BTU/h
Tensão Elétrica	220V - 1F - 60Hz	220V - 1F - 60Hz	220V - 1F - 60Hz
Tensão Elétrica	220V - 1F - 60Hz	220V - 1F - 60Hz	380V - 3F - 60Hz
Corrente de operação	14,83 A	11,43 A	6,1 A
Potência	3.295 W	4.341 W	4.241 W
Dimensões	190 x 250 x 643 mm	1405 x 250 x 643 mm	1425 x 250 x 643 mm
	554 x 635 x 554 mm	740 x 635 x 740 mm	740 x 635 x 740 mm

DISTRIBUIÇÃO DE AR UNIFORME

A distribuição do ar se faz através das chicanas, que são projetadas de forma que a ventilação abar seja distribuída igualmente entre todo o ambiente.

MATERIAIS DE ALTA QUALIDADE

Trincador de cobre com impurezas em níveis e controlado que lhe aumentada a durabilidade do condicionador.

Controle INTELIGENTE. (Siga-me)

Como o sensor de temperatura também está no controle remoto, o controlador de ar poderá ajustar a temperatura do ambiente de acordo com a posição em que o controle se encontra, garantindo economia de energia. O Split auto ainda conta com 2 controles remotos, um fixo na parede e outro móvel, trazendo ainda mais conforto para você.

Unidade externa anti-corrosão.

O trocador de calor da unidade externa é feito com lâminas de cobre e alumínio anodizado para um tratamento anticorrosivo especial.


mais tecnologia 2 Controles

O Split Duo Slim da Jomupo conta com um sistema focado no uso de 2 controles remotos, para facilitar o seu dia a dia. O controle fixo é instalado na parede para funcionar de forma ininterrupta, enquanto o controle móvel traz mais mobilidade e conforto.

1 GARANTIA

SONY


Condições de garantia da Jomupo. Consulte o manual de instruções para saber as condições.



- 3 ANOS DE PROTEÇÃO
- AUTOAQUECIMENTO
- AUTOREFRIGERANTE
- COMPRESSOR DE ALTA EFICIÊNCIA
- CONTROLE REMOTO LUXO R410A
- DESAUMIDIFICADOR INDEPENDENTE
- FACILIZAÇÃO ELÉTRICA
- FUNÇÃO ANTI-DEGelo
- FILTRO ANTI-ODOR
- PAINEL DE FÁCIL REPOSIÇÃO
- SWING
- TIMER
- TROCADOR DE CALOR COM CARRUA DE LUZ (TL)
- UNIDADE EXTERNA ANTICORROSÃO

Piso Teto R410A

Excelente aproveitamento de espaço e distribuição de ar.

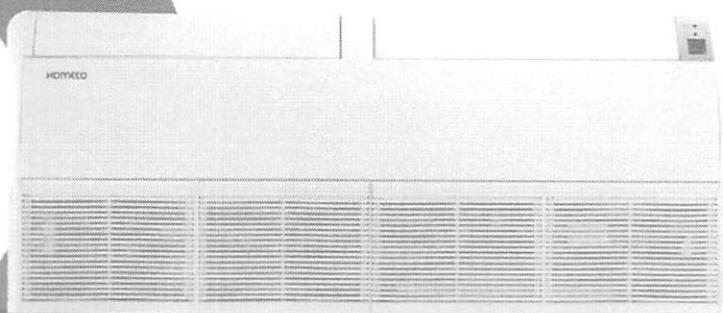

- 3 MIN. DE PROTEÇÃO
- AUTODIAGNÓSTICO
- AUTORRENÍCIO
- COMPRESSORES DE ALTA EFICIÊNCIA
- CONTROLE REMOTO LUMINOSO
- DESUMIDIFICADOR INDEPENDENTE
- FÁCIL CONEXÃO ELÉTRICA
- FUNÇÃO ANTI-GRIP
- VENTILADORES EFICIENTES E SILENCIOSOS
- TROCADOR DE CALOR COM CAMADA NUTRI-FIN
- UNIDADE EXTERNA ANTICORROSÃO
- SWING
- TIMER

Piso Teto

55.000 BTU/h

55.000 BTU/h

55.000 BTU/h

55.000 BTU/h

Unidade Interna	KOP 55FC 2LX R410A	KOP 55DC 2LX R410A	KOP 55FC 2LX R410A	KOP 55DC 2LX R410A
Unidade Externa	KOCP 55FC 2LX R410A 220V	KOCP 55DC 2LX R410A 220V	KOCP 55FC 2LX R410A 380V	KOCP 55DC 2LX R410A 380V
Versões	Frio	Reverso	Frio	Reverso
Capacidade Térmica	55.000 BTU/h	55.000 BTU/h	55.000 BTU/h	55.000 BTU/h
Tensão-Faixa-Frequência	Unidade Interna: 220V - 1F - 60Hz Unidade Externa: 220V - 3F - 60Hz	220V - 1F - 60Hz 220V - 3F - 60Hz	220V - 1F - 60Hz 380V - 3F - 60Hz	220V - 1F - 60Hz 380V - 3F - 60Hz
Corrente de operação	17,23 A	17,23 A	9,96 A	9,96 A
Potência	5.318 W	5.318 W	5.318 W	5.318 W
Dimensões	Unidade Interna (LxAlxP): 1070 x 660 x 244 Unidade Externa (LxAlxP): 740 x 835 x 740	1070 x 660 x 244 740 x 835 x 740	1070 x 660 x 244 740 x 835 x 740	1070 x 660 x 244 740 x 835 x 740

Piso Teto

36.000 BTU/h

36.000 BTU/h

Unidade Interna	KOP 36FC 2LX R410A	KOP 36DC 2LX R410A
Unidade Externa	KOCP 36FC 2LX R410A 220V	KOCP 36DC 2LX R410A 220V
Versões	Frio	Reverso
Capacidade Térmica	36.000 BTU/h	36.000 BTU/h
Tensão-Faixa-Frequência	Unidade Interna: 220V - 1F - 60Hz Unidade Externa: 220V - 1F - 60Hz	220V - 1F - 60Hz 220V - 1F - 60Hz
Corrente de operação	15,85 A	16,09 A
Potência	3.481 W	3.481 W
Dimensões	Unidade Interna (LxAlxP): 1045 x 660 x 244 mm Unidade Externa (LxAlxP): 554 x 675 x 554 mm	1045 x 660 x 244 mm 554 x 675 x 554 mm

Unidade externa anti-corrosão

O trocador de calor da unidade externa é feito com tubos de cobre e aletas de alumínio revestidas por um tratamento anticorrosivo especial.



Compressores de alta eficiência


Os compressores Komesc possuem alta desempenho com o menor consumo de energia possível. Além disso, os produtos são reconhecidos pelo INMETRO.

1 ANOS GARANTIA
Contra defeitos de fabricação. Consulte o manual do produto para saber as condições.

001437

Cassete R410A

Alta performance e distribuição de ar uniforme.

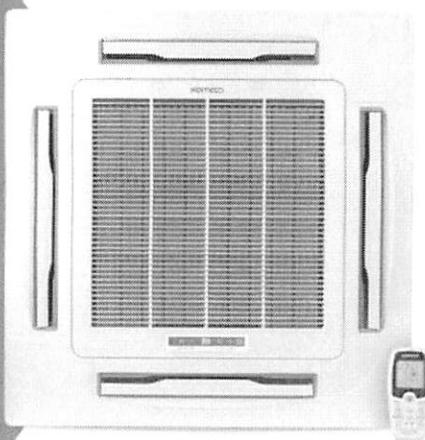

- 3 ANOS DE PROTEÇÃO
- AUTODIAGNÓSTICO
- AUTORREBENÇÃO
- COMPRESSORES DE ALTA EFICIÊNCIA
- CONTROLE REMOTO LUMINOSO
- DESUMIDIFICADOR INDEPENDENTE
- FÁCIL CONEXÃO ELÉTRICA
- FUNÇÃO ANTI-GRIO
- PAINEL DE FÁCIL REMOÇÃO
- FILTRO ANTI-POEIRA
- TROCADOR DE CALOR COM CAMADA BLU-E-FIN
- UNIDADE EXTERNA ANTICORROSÃO
- SWING
- TIMER

Cassete

	48.000 BTU/h	48.000 BTU/h	48.000 BTU/h	48.000 BTU/h
Unidade Interna	KOC 48FC 2LX R410A	KOC 480C 2LX R410A	KOC 48FC 2LX R410A	KOC 480C 2LX R410A
Unidade Externa	KOCP 48FC 2LX R410A 220V	KOCP 480C 2LX R410A 220V	KOCP 48FC 2LX R410A 380V	KOCP 480C 2LX R410A 380V
Unidade Painel	KOC 24.38.48FC00G4/1LX/2LX	KOC 24.36.48FC00G4/1LX/2LX	KOC 24.38.48FC00G4/1LX/2LX	KOC 24.36.48FC00G4/1LX/2LX
Versões	Frio	Reverso	Frio	Reverso
Capacidade Térmica	48.000 BTU/h	48.000 BTU/h	48.000 BTU/h	48.000 BTU/h
Tensão-Faixa-Frequência	Unidade Interna: 220V - 1F - 60Hz Unidade Externa: 220V - 3F - 60Hz	220V - 1F - 60Hz 220V - 3F - 60Hz	220V - 1F - 60Hz 380V - 3F - 60Hz	220V - 1F - 60Hz 380V - 3F - 60Hz
Corrente de operação	15,05 A	15,05 A	8,71 A	8,71 A
Potência	4.642 W	4.642 W	4.642 W	4.642 W
Dimensões	Unidade Interna (LxAlxP): 840 x 285 x 840 mm Unidade Externa (LxAlxP): 740 x 835 x 740 mm Unidade Painel (LxAlxP): 950 x 50 x 950 mm	840 x 285 x 840 mm 740 x 835 x 740 mm 950 x 50 x 950 mm	840 x 285 x 840 mm 740 x 835 x 740 mm 950 x 50 x 950 mm	840 x 285 x 840 mm 740 x 835 x 740 mm 950 x 50 x 950 mm

Cassete

	36.000 BTU/h	36.000 BTU/h
Unidade Interna	KOC 36FC 2LX R410A	KOC 360C 2LX R410A
Unidade Externa	KOCP 36FC 2LX R410A 220V	KOCP 360C 2LX R410A 220V
Unidade Painel	KOC 24.38.48FC00G4/1LX/2LX	KOC 24.36.48FC00G4/1LX/2LX
Versões	Frio	Reverso
Capacidade Térmica	36.000 BTU/h	36.000 BTU/h
Tensão-Faixa-Frequência	Unidade Interna: 220V - 1F - 60Hz Unidade Externa: 220V - 1F - 60Hz	220V - 1F - 60Hz 220V - 1F - 60Hz
Corrente de operação	16,89 A	16,89 A
Potência	3.481 W	3.481 W
Dimensões	Unidade Interna (LxAlxP): 840 x 285 x 840 mm Unidade Externa (LxAlxP): 554 x 875 x 554 mm Unidade Painel (LxAlxP): 950 x 50 x 950 mm	840 x 285 x 840 mm 554 x 875 x 554 mm 950 x 50 x 950 mm


Controle INTELIGENTE. (Siga-me)

Como o sensor de temperatura também está no controle remoto, o condicionador de ar poderá ajustar a temperatura do ambiente de acordo com a posição em que o controle se encontra, garantindo economia de energia.

A economia de energia se dá, em parte, pela inteligência do controle remoto, que monitora a temperatura do ambiente e ajusta a temperatura do ar de acordo com a posição em que o controle se encontra, garantindo economia de energia.

Unidade externa anti-corrosão

O trocador de calor da unidade externa é feito com tubos de cobre e aletas de alumínio revestidas por um tratamento anticorrosivo especial.




Compressores de alta eficiência

Os compressores Komeco, possuem alta desempenho com o menor consumo de energia possível. Além disso, os produtos são reconhecidos pelo INMETRO.

1 ANOS GARANTIA
Contra defeitos de fabricação. Consulte o manual do produto para saber as condições.

CORTINA DE ar

Economize energia e mantenha seu ambiente climatizado.

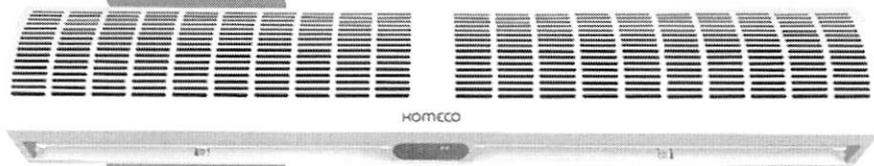

2 VELOCIDADES



CONTROLADOR DE FLUXO DE AR



VENTILADORES EFICIENTES E SILENCIOSOS



CONTROLE REMOTO LUMINOSO

TABELA de especificações técnicas.

Cortina de Ar

	900mm	1.200mm	1.500mm
Vazão de ar	KCAF 09C 220V G4 1310 m ³ /h	KCAF 12C 220V G4 1850 m ³ /h	KCAF 15C 220V G4 2580 m ³ /h
Tensão-Fase-Frequência	220V - 1F - 60Hz	220V - 1F - 60Hz	220V - 1F - 60Hz
Corrente	0,73 A	0,77 A	0,93 A
Potência	160 W	170 W	205 W
Nível de ruído	60 dB (A)	51 dB (A)	52 dB (A)
Dimensões	900 x 195 x 145 mm	1200 x 185 x 145 mm	1500 x 185 x 145 mm
Velocidade do ar	9-11 m/s	9-11 m/s	9-11 m/s



AMBIENTE EXTERNO.

Bloqueia a passagem de ar externo.



AMBIENTE INTERNO.

Mantém a temperatura do ambiente.

BAIXO RUIDO

Para locais que exigem silêncio é essencial a Cortina de Ar da Homeco e a ESCOLHA CERTA.


Controle Remoto Infra-Vermelho

Com o controle remoto Infra-Vermelho, fica ainda mais fácil para você controlar a sua cortina de ar. Sem a necessidade de configurações complicadas, basta você ligar a cortina e ela já estará funcionando, mantendo seu ambiente climatizado e com economia de energia.

A economia de energia de classe do fã de cortina de ar impede o fluxo de ar externo e mantém o ambiente interno e externo de seu estabelecimento, mantendo a temperatura interna sempre mais agradável do que o ambiente externo.

Painel com uso simples e eficaz

Além do controle remoto, a cortina de ar conta com painel em sua estrutura. O painel possui 3 botões sendo eles: On/Off; Vento forte; Vento fraco.

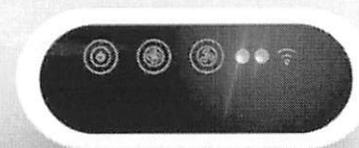

Barreira de ar

Ajuda a manter o ambiente climatizado, a cortina de ar impede a entrada de insetos e odores indesejados, tornando o ambiente muito mais agradável.

Controle remoto NOVO DESIGN

Com design inovador, o controle da cortina de ar faz mais conforto e praticidade para você.




1 ANOS

GARANTIA
Contra defeitos de fabricação.
Consulte a empresa de instalação para saber as condições.

Umidificador

air life

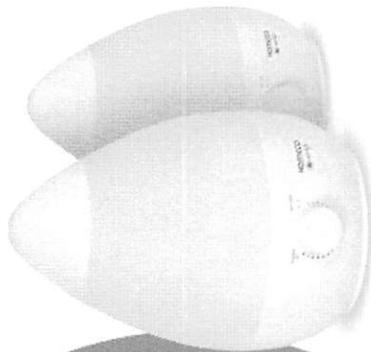


Mais comodidade e bem estar para a sua família

Proteção, saúde, eficiência, economia e segurança. O novo umidificador Sona Air Life é piezoelétrico e possui um reservatório de água aromática e essencial.



KOU 25 G1 BIVOLT


2,5 L
 Volume do reservatório
 100-240V - 1F - 50/60Hz
 Tensão-Frete-Frequência
 30W / 320W
 Potência
 210mm x 210mm x 280mm
 Dimensões
 0,96A
 Corrente

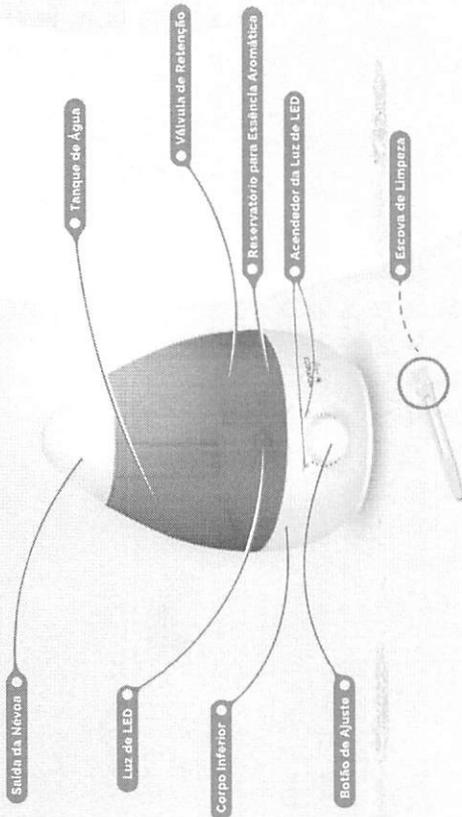

1 SONA

GARANTIA
 Contra o risco de falhas
 por mau uso do produto

Desumidificador de AR *air life*

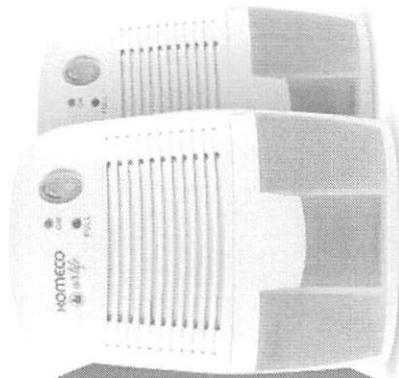


Redução dos micro-organismos
e agentes atérgicos.

- Muito mais prática, rápida e silenciosa que outros desumidificadores
- Permanente: não necessita de reposição
- Sem uso de agentes químicos
- Elimina as quantidades de ar

- RECICLÁVEL
- ANTIFURTO
- EM USO INDEFINIDO
- WASHABLE FILTER
- 31


KDP 250 G1

Capacidade de desumidificação	0,2l - 0,25 l / dia (25°C / 85%)
Volume do reservatório	0,5 l
Tensão / Filtro-Frequência	100-240V / 3F - 50/60Hz
Corrente / Potência	0,10-0,30 A / 30 W
Nível de ruído	40 dB (A)
Dimensões	154 x 218 x 130 mm
Tensão da Fonte	12 Vcc
Corrente da Fonte	3 A



$$1X = 30X$$

O Desumidificador da Homeco
equivale a 30 potinhos.

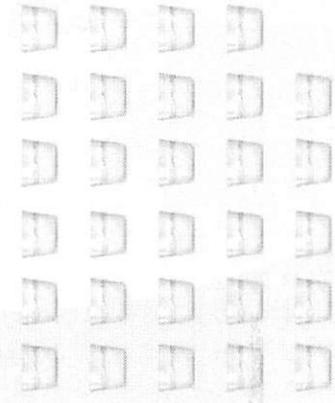

1

SONY

GARANTIA
Com o produto da fabricação
Homeco e marca do produto,
para saber as condições.

Quem tem Komeco fica tranquilo.

A garantia dos nossos produtos é o nosso comprometimento com a qualidade.

2097

ASSISTÊNCIAS TÉCNICAS
CREDENCIADAS

REPOSIÇÃO IMEDIATA
DE PEÇAS
ORIGINAIS


PRODUTOS
E SERVIÇOS
ESPECIALIZADOS

257

DISTRIBUIDORES EM
TODO BRASIL
DE PEÇAS ORIGINAIS E MANUTENÇÃO

+
RAPIDEZ E
EFICIÊNCIA

AGILIDADE NO
ATENDIMENTO
PÓS VENDA

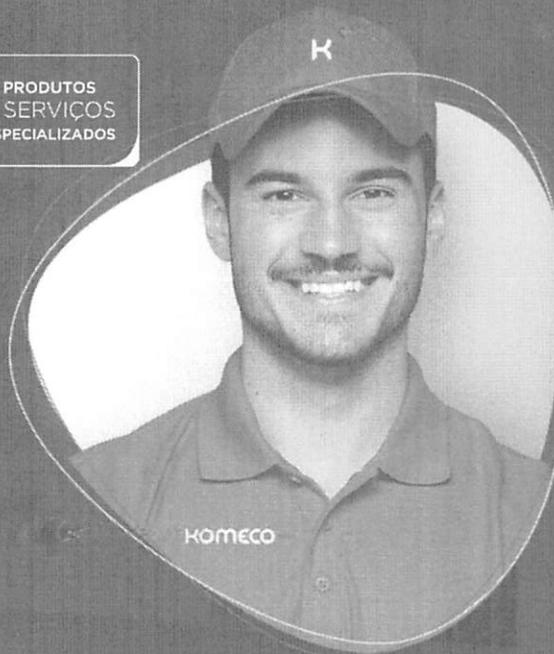

Central de atendimento.

SAC - SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

0800 701 4805 - Capitais e regiões metropolitanas (Ligações de fixo).

4007 1806 - Demais regiões (Ligações de celular).



VENHA FAZER PARTE DESSA
COMUNIDADE QUE CRESCE
CADA DIA MAIS!

Aqui você vai ter acesso a
clientes reais que podem
ajudar a alavancar suas
vendas e maximizar seus
resultados.

Funciona assim...


A Komeco inicia o
atendimento virtual da
venda através do nosso
site. Entendemos a ne-
cessidade do consumidor
e acionamos o parceiro
Komeco mais próximo do
endereço do consumidor
para que possa concluir o
atendimento.

komeco.com.br/comunidadevendas

Soluções completas

... que impulsionam a

SUSTENTABILIDADE

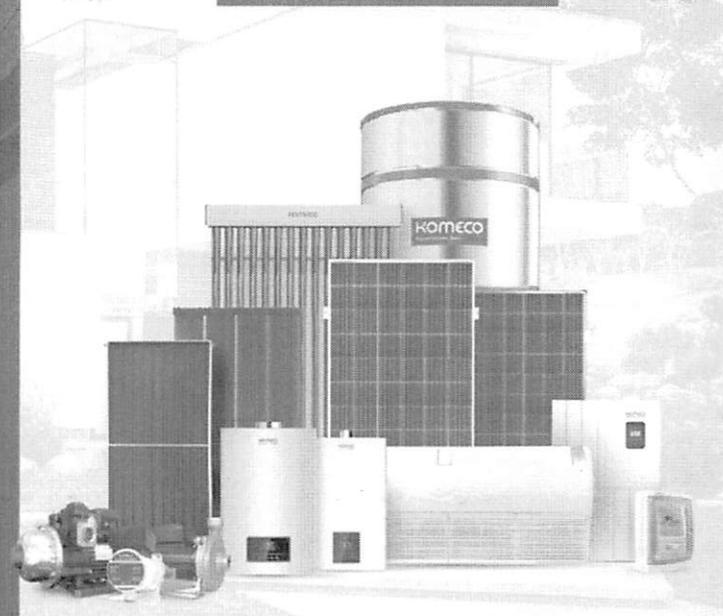

Venha conhecer nossas soluções em
komeco.com.br

KOMEKO
komeco.com.br



komeco



komecobrasil



komecobrasil



komeco

As imagens deste catálogo são meramente ilustrativas. Os elementos utilizados na ambientação/composição das imagens não acompanham o produto. Alguns itens mostrados ou mencionados são opcionais ou referem-se a um modelo específico. A Komeco reserva-se o direito de, a qualquer momento, modificar, acrescentar, ou remover os produtos exibidos neste catálogo da sua linha de produção, sem aviso prévio. A garantia dos produtos Komeco varia de acordo com cada modelo. A garantia especial dos produtos Komeco somente será válida caso o consumidor solicite um instalador credenciado Komeco para realizar a instalação do seu produto. Alguns aparelhos podem sofrer alterações em suas informações técnicas, sem nada alterar no desempenho do produto.

C SC 2206

Handwritten signature

001493



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

DIGITALIZADO

MUNICÍPIO DE PLANALTO

ATA DE RESPOSTA À INTERPOSIÇÃO DE RECURSO À INABILITAÇÃO DA EMPRESA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2023

Aos vinte e seis dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três, às dez horas, a Pregoeira e Equipe de Apoio nomeados pela Portaria 084/2023, reuniram-se para o ato de análise e julgamento do recurso interposto TEMPESTIVAMENTE pela empresa BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA contra a decisão proferida na sessão do Pregão Eletrônico 050/2023, referente a contratação de empresa para a aquisição de móveis e equipamentos, que serão adquiridos com recurso proveniente do Termo de Adesão ao incentivo financeiro do Programa de Qualificação da Atenção Primária, na modalidade fundo a fundo, conforme necessidade da secretaria solicitante do município de Planalto PR, postulando a revisão da habilitação das empresas LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI, CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS, 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA, R.A. MARTINS - DISTRIBUIDORA LTDA, PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA, e OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA por apresentarem proposta incompatível ao objeto da licitação, para os itens 18, 25, 26, 27.

A empresa recorrente BRASIL DIVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, apresentou recurso nos itens 18, 25, 26 e 27, e em síntese requer:

“ VI – DOS PEDIDOS

Diante do exposto, requer que esse ilustre Pregoeiro se digne:

a. O recebimento do presente recurso, tendo em vista que o prazo das razões recursais é tempestivo;

b. Não obstante a Recorrente admita a competência e notório saber jurídico do Senhor Pregoeiro bem como da Equipe Técnica, data venia, a Decisão deverá ser reformada, procedendo à desclassificação das licitantes LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI, CIRURGICA CERON

am
p
A
f

001494



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS, 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA, R.A. MARTINS - DISTRIBUIDORA LTDA, PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA, e OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA nos itens 18, 25, 26 e 27 tendo em vista as desconformidades apresentadas;

c. Seja dado provimento ao presente Recurso, pela Comissão de Licitação, a fim de promover a DESCLASSIFICAÇÃO das empresas LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI, CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS, 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA, R.A. MARTINS - DISTRIBUIDORA LTDA, PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA, e OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, por ser um princípio de justiça;

d. Por fim, subsidiariamente, caso a decisão recorrida não seja reformada, remeta o presente Recurso à apreciação da autoridade competente, nos termos do Art. 109, § 4º, da Lei 8.666/93;”;

Não houve cadastro de contrarrazão por parte de nenhuma das empresas mencionadas anteriormente.

Ao realizar a análise dos itens 18, 25, 26, e 27, previamente à aceitação de proposta, entendeu-se que os itens atenderiam as especificações técnicas exigidas no Edital e assim foi realizada a sua aceitação.

No entanto, após o recebimento do recurso, foi realizada novamente a análise dos itens, onde percebeu-se o equívoco no aceite dos mesmos.

Diante do exposto, na qualidade de Pregoeira do Município de Planalto – PR, no uso das atribuições conferidas pela Lei 8.666/92, lei 10.520/2002 bem como pela legislação aplicável à espécie e em consonância com a equipe de apoio, decido REVER a decisão referente a habilitação das empresas LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI, CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS, 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA, R.A. MARTINS - DISTRIBUIDORA LTDA, PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, COSTA &

J *om*
fi *J*

001495



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA, e OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.

Desta forma, dá-se através da presente decisão, a desclassificação das empresas e reabertura do processo para análise das demais propostas dos itens 18, 25, 26 e 27.

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a sessão.

Carla S. R. Malinski
CARLA SABRINA RECH MALINSKI

Pregoeira

Portaria 084/2023

Diego Vinicius Ruckhaber
DIEGO VINICIUS RUCKHABER

Equipe de Apoio

Portaria 084/2023

fi j

001496



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

DIGITALIZADO

MUNICÍPIO DE PLANALTO

ATA DE RESPOSTA À INTERPOSIÇÃO DE RECURSO À INABILITAÇÃO DA EMPRESA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2023

Aos vinte e seis dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três, às dez e trinta horas, a Pregoeira e Equipe de Apoio nomeados pela Portaria 084/2023, reuniram-se para o ato de análise e julgamento do recurso interposto TEMPESTIVAMENTE via e-mail, pela empresa ELETRO CENTRO COMERCIO DE PEÇAS E ELETROELETRONICOS LTDA contra a decisão proferida na sessão do Pregão Eletrônico 050/2023, referente a contratação de empresa para a aquisição de móveis e equipamentos, que serão adquiridos com recurso proveniente do Termo de Adesão ao incentivo financeiro do Programa de Qualificação da Atenção Primária, na modalidade fundo a fundo, conforme necessidade da secretaria solicitante do município de Planalto PR, postulando a revisão da habilitação da empresa AIRTON LUIZ LIBARDI por apresentar proposta incompatível ao objeto da licitação, para o item 05.

A empresa recorrente apresentou recurso, e em síntese requer:

“ Em apertada síntese, o caso em tela envolve o Pregão Eletrônico nº 50/2023, cujo objeto destina-se à realização de procedimento licitatório em caráter de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS para a aquisição de aparelhos de ares condicionados.

Onde sagrou-se arrematante do lote 05, a empresa licitante AIRTON LUIZ, pelo valor total de R\$ 19.857,84 (dezenove mil e oitocentos e cinquenta e sete reais e oitenta e quatro reais).

Porém, haja visto que a proposta apresentada não cumpre o proposto no termo de referência, a proponente demonstrou intenção de recurso.

É o breve relato.

...

Diante das informações acima prestadas, requer:

- a) O recebimento do presente recurso;*
- b) Sejam acolhidas as razões de recurso, de modo a desclassificar a proponente vencedora pela apresentação de proposta em desacordo com o termo de referência do presente edital, e as demais licitantes que apresentaram produto em desacordo com o termo de referência ou item exposto.*

om d

fi d

001497



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

c) *Protesta pela produção de todos os meios de prova admitidos no presente processo administrativo;*;

Não houve manifestação de contrarrazão por parte da empresa AIRTON LUIZ LIBARDI.

Ao realizar a análise do item 05 (Aparelho de ar condicionado, modelo Split Piso teto, com capacidade de 36.000 BTU's, quente/frio 220 V, com fluido refrigerante R410a (Sistema Inverter). Com mão de obra de instalação e drenos. Garantia mínima de 12 meses), previamente à aceitação de proposta, entendeu-se que o item atenderia as especificações técnicas exigidas no Edital e assim foi realizada a sua aceitação. No entanto, após o recebimento do recurso, foi realizada novamente a análise, onde percebeu-se o equívoco no aceite do mesmo.

Diante do exposto, na qualidade de Pregoeira do Município de Planalto – PR, no uso das atribuições conferidas pela Lei 8.666/92, lei 10.520/2002 bem como pela legislação aplicável à espécie e em consonância com a equipe de apoio, decido REVER a decisão referente a habilitação da empresa AIRTON LUIZ LIBARDI.

Desta forma, dá-se através da presente decisão, a desclassificação da empresa e reabertura do processo para análise das demais propostas do item.

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a sessão.

Carla S. R. Malinski
CARLA SABRINA RECH MALINSKI

Pregoeira

Portaria 084/2023


Diego Vinicius Ruckhaber
DIEGO VINICIUS RUCKHABER

Equipe de Apoio

Portaria 084/2023

fs *p*

001498



BRASIL DEVICES®
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

34.680.592/0001-51

CAD. ICMS:90825072-96

BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS

HOSPITALARES LTDA

RUA GRAÇA ARANHA, 875 - BRCÃO 01 - SALA B

VARGEM GRANDE - PINHAIS - PR

CEP 83 321-020

À

PREFEITURA MUNICÍPIO DE PLANALTO
PLANALTO - PR

PROPOSTA COMERCIAL REF. AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2023

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 196/2023

ABERTURA: 12/09/2023

HORÁRIO: 08:00

Prezados Senhores,

Apresentamos nossa proposta comercial para fornecimento dos itens abaixo discriminados, conforme exigido no Edital de Pregão Eletrônico, que integram o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.


eclaremos:

Que concordamos com todas as condições do edital, que todos os produtos cotados possuem garantia de 12 (doze) meses, contra defeitos de fabricação, que estão inclusos no valor acima propostos todas as despesas com mão-de-obra e, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com transporte/frete e acondicionamento dos produtos em embalagens adequadas.

Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no Regime de Tributação de Empresa de Pequeno Porte conforme estabelece Artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	Marca/ Fabricante/ Modelo/ Anvisa	PREÇO	
					UNITÁRIO	TOTAL
17	8	UND	Detector de batimentos cardíaco fetal, alimentação através de pilhas alcalinas. Botão liga/desliga e controle de volume. Possui entrada para fone de ouvido ou gravador de som ou computador. Possui alto falante de alta performance. Faixa de medição: 50 a 240 bpm. Resolução: ±1 bpm e Precisão: ±1 bpm. Área de radiação efetiva do transdutor: 154 mm2. Medidas aproximadas: 13 X 9 X 3 cm. Possui registro ANVISA. Garantia mínima de 12 meses.	JUMPER/ ShenZ. Jumper Med. Equip. Co.,Ltd. - CHINA/ JPD- 100B/ 80901110024	288,00	2.304,00



BRASIL DEVICES[®]
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

34.680.592/0001-51

CAD. ICMS:90825072-96

BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS


HOSPITALARES LTDA

RUA GRAÇA ARANHA, 875 - BRCÃO 01 - SALA B

VARGEM GRANDE - PINHAIS - PR

CEP 83 321-020

18	4	UND	Detector Fetal: equipamento para uso obstétrico, não invasivo, destinado para diagnóstico de gravidez múltipla ou morte fetal, localização da placenta, determinação da vida fetal a partir da 10ª semana de gestação aproximadamente e avaliação do batimento cardio-fetal durante o trabalho de parto e o bem-estar do feto no pré-parto. Equipamento do tipo: digital c portátil. Possuir botão liga/desliga. Montado em caixa de material de alta resistência para suportar pequenos emédios impactos. Método por ultrassom. Display digital em LCD para indicação da frequência cardíaca fetal em batimentos por minuto (bpm).	JUMPER/ ShenZ. Jumper Med. Equip. Co.,Ltd. - CHINA/ JPD- 100E/ 80901110024	398,00	1.592,00
			Possuir função de desligamento automático temporizado. Com controles de volume e tonalidade para filtragem de ruídos indesejáveis. Faixa mínima para detecção cardíaca fetal: 50 a 240 bpm, com precisão e resolução de 1 bpm. Transdutor com frequência de peração entre 2,0 e 2,5 MHz(± 10°Á)). Alto falante embutido			
			Saída para transdutor e fone de ouvido. Com suporte para alojar o transdutor acústico. Tensão nominal de 127 V e frequência de 60 Hz, ou bivolt automático, possuir bateria interna recarregável, com autonomia mínima de 120 minutos. Peso total igual ou inferior a 1,5 Kg. Acompanhar transdutor (categoria IPXI) com cabo de no mínimo 01 (um) metro, com frequência compatível ao equipamento; Acompanhar fone de ouvido para ausculta individual; Acompanhar tubo com gel; Acompanhar carregador de bateria (se aplicável). Fornecimento de todos os cabos, conectores, acessórios, indispensáveis ao funcionamento solicitado. Garantia mínima de 12 meses.			



BRASIL DEVICES®
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

34.680.592/0001-51

CAD. ICMS:90825072-96

BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS

HOSPITALARES LTDA

RUA GRAÇA ARANHA, 875 - BARRAÇÃO 01 - SALA B

VARGEM GRANDE - PINHAIS - PR

CEP 83 321-020

25	3	UND	<p>Oftalmoscópio com Lâmpada: Mínimo de 2.5 V, Xênon Alógena ou LED, acompanhado de 02 lâmpadas; Seleção mínima de 6 aberturas, com filtro livre de vermelho (utilizável em qualquer abertura); Filtro Polarizador para eliminação de reflexo Mínimo de 20 lentes para ajustes de dioptrias; Faixa mínima de dioptrias: -25 a +22; Marcador de dioptrias iluminado; Saída de luz e abertura selada à prova de poeiras e sujeiras; Borracha de proteção para evitar riscos na lente; Cabeça em ABS resistente a impactos; Clipe de bolso e interruptor liga/desliga integrado ao cabo; Cabo metálico; Alimentação através de pilhas alcalinas e ou bateria recarregável, em caso de bateria recarregável deve acompanhar recarregador de bateria; Estojo macio ou rígido; Manual de instruções em Português; Apresentar registro na ANVISA. Garantia mínima de 12 meses.</p>	<p>WELCH ALLYN/ WELCH ALLYN, INC - EUA/ POCKET JR/ 80011689005</p>	1.120,00	3.360,00
26	6	UND	<p>Otoscópio: equipamento para exame visual do ouvido. Otoscópio em fibra óptica em material de alta resistência. Lâmpada alógena, lente de aumento de 2.5x e 05 espéculos permanentes de plástico com diâmetros aproximados: 2,5mm- 3,0mm3,5mm-4,0mm- 8,0mm. Possuir regulador de alta e baixa luminosidade e encaixe para visor sobressalente. Possuir cabo em aço inoxidável. Possuir visor articulado ao cabeçote e móvel. Acompanhar lâmpada e visor sobressalente. Apresentar cabo em aço inoxidável de tamanho médio para pilhas Possuir lupa redonda. Possuir controle de intensidade de luz desejável. Alimentação por pilhas médias comuns. Acompanha estojo reforçado para acondicionamento e transporte, contendo: Lâmpada e visor sobressalente e 05 (cinco) espéculos permanentes de plástico Garantia de 1 ano. Apresentar Registro no MS/ANVISA, Manual e Catálogo em português. Garantia mínima de 12 meses.</p>	<p>D&S/ DAD&SONS SURGICAL IND. - PAQUISTÃO/ DNS- 1003/ 81965540001</p>	339,00	2.034,00



BRASIL DEVICES®
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

34.680.592/0001-51

CAD. ICMS:90825072-96

BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS


HOSPITALARES LTDA

RUA GRAÇA ARANHA, 875 - BRCÃO 01 - SALA B

VARGEM GRANDE - PINHAIS - PR

CEP 83 321-020

7	10	UND	<p>Oxímetro de pulso portátil, avançado, pequeno e versátil, projetado para avaliar com precisão a saturação de oxigênio e a frequência cardíaca. Características e Funcionalidades: Simples - Fácil de operar Compacto - pesa apenas 215 gr. Flexível - Funciona com baterias tipo AA ou energia AC (Opcional vendido separadamente). Poderoso memória de 72 horas para armazenamento de dados. Eficiente - Opera 60 horas com pilhas AA.</p> <p>< align="justify">Versatilidade - combinou tecnologia e algoritmos avançados baseados em anos de experiência, para oferecer uma variedade de funções em suas equipes. Especificações Oxímetro: Limite de saturação de oxigênio (% SpO2) 0% a 100% Limite de frequência cardíaca de 18 a 300 batimentos por minuto. Indicadores: Qualidade do pulso: LED tricolor Indicador de alarme: LED tricolor Silêncio de Alarmes: LED amarelo Display numérico: LED com 3 dígitos e 7 segmentos, vermelho Indicador de carga baixa: LED amarelo. Precisão: Saturação arterial de oxigênio: (% SpO2) (± 1 S.D,)b Sem movimento:</p>	<p>CREATIVE/ SHENZ.CREATIVE IND. CO., LTD. - CHINA/ SP-20/ 80901119001</p>	1.079,00	10.790,00
---	----	-----	---	---	----------	-----------



BRASIL DEVICES®
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

34.680.592/0001-51

CAD. ICMS:90825072-96
BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES LTDA
RUA GRAÇA ARANHA, 875 - BRCÃO 01 - SALA B
VARGEM GRANDE - PINHAIS - PR
CEP 83 321-020


			Adultos, pediátricos 70 - 100% ± 2 dígitos Recém- nascidos: 70 100% ± 3 dígitos Em movimento: Adultos, pediátricos 70 - 100% ± 3 dígitos Neonatos 70 - 100% ± 4 dígitos Baixa Perfusão: Adultos, Pediátricos 70 - 100% ± 3 dígitos Neonatos 70 - 100% ± 4 dígitos frequência cardíaca: Sem movimento: 18 - 300Ipm i 3 dígitos Em movimento: 40 - 240Ipm ± 5 dígitos Perfusão Baixa: 20 - 250Ipm ± 3 dígitos Temperatura: Funcionamento de -4 ° a + 122 F (-20 ° a + 50 ° C) Durante o armazenamento ou transporte -22 ° a+ 122°F(-30°a + 50°C) Umidade: Operando 10% a 90% sem condensação Durante o armazenamento ou transporte 10% a 95% sem condensação Altitude: Operando em altitude Até 40.000 pés (12.000 metros) Pressão Hiperbárica Até 4 atmosferas Opções de alimentação: 4 pilhas alcalinas AA de 1,5 V (6 horas). Garantia mínima de 12 meses.			
VALOR TOTAL DA PROPOSTA POR EXTENSO: vinte mil e oitenta reais					TOTAL	20.080,00

Faturamento Mínimo R\$1.000,00 (mil reais)

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, o qual será contado a partir da data da sessão pública.

Entrega: Conforme Edital

Pagamento: Conforme Edital



BRASIL DEVICES®
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

34.680.592/0001-51

CAD. ICMS:90825072-96
BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES LTDA
RUA GRAÇA ARANHA, 875 - BRCÃO 01 - SALA B
VARGEM GRANDE - PINHAIS - PR
CEP 83 321-020

Dados Para Contrato/ Ata de Registro de Preços:

Razão Social: Brasil Devices Equipamentos Hospitalares LTDA

CNPJ: 34.680.592/0001-51

Sócio-Proprietário:

José Felipe Belotto Pelozzo

CPF: 064.890.839-90

RG: 13.180.150-5/SESP/PR

Endereço: Rua Graça Aranha, nº 875, Brcão 01 SL B, Bairro Vargem Grande, Pinhais/PR, CEP 83.321-020.

Dados Bancários:

Banco do Brasil

Banco Bradesco

Caixa Econômica

AG nº 1622-5

AG nº 1205-0

AG 1630 - OP 003

/C: 20.562-1

C/C: 11313-1

C/C: 3061-1

Telefone: (41) 3699-3278

e-mail: brasildevices@uol.com.br

DECLARA, que:

- cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;
- está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;
- cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
- inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
- a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009;
- não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, possui 08 (oito) funcionários em minha empresa.

Pinhais, 29 de setembro de 2023.

JOSE FELIPE
BELOTTO
PELOZZO:06
489083990

Assinado de forma
digital por JOSE FELIPE
BELOTTO
PELOZZO:0648908399
0
Dados: 2023.09.29
09:36:17 -03'00'

ELETRO CENTRO

Içara, 29 de setembro de 2023

CARTA PROPOSTA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2023

AO MUNICÍPIO DE PLANALTO - PR

Prezados Senhores,

16.779.255/0001-34
ELETRO CENTRO COMÉRCIO DE PEÇAS E
ELETRÔNICOS EIRELI
ROD SC 445, Nº 5159, KM 05
CENTRO - CEP 85520-000
IÇARA - SC

Apresentamos nossa "Carta Proposta", assinada, referente a presente licitação que constitui objeto a

aquisição de móveis e equipamentos, que serão adquiridos com recurso proveniente do Termo de

Adesão ao incentivo financeiro do Programa de Qualificação da Atenção Primária, na modalidade

fundo a fundo, conforme necessidade das ecretaria solicitante do município de Planalto PR

001504

ELETRO CENTRO

IDENTIFICAÇÃO DA PREPOTENTE

EMPRESA: ELETRO CENTRO COMERCIO DE PEÇAS E ELETROELETRÔNICOS EIRELI

CNPJ: 16.779.255/0001-34

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 256.819.262

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 8974

ENDEREÇO: ALTAMIRO GUIMARÃES, Nº 384, CENTRO, IÇARA/SC

CEP: 88.820-000 - **TELEFONE** (48) 99132-6315

E-MAIL: eletrocentroicara@gmail.com

BANCO: SICREDI (748), **AGÊNCIA:** 2604, **CONTA CORRENTE:** 49522-0

REPRESENTANTE LEGAL: GERVASIO DOS SANTOS MARQUES

1 CONDIÇÕES GERAIS

1.1 Declaramos expressamente que, por intermédio de **GERVASIO DOS SANTOS MARQUES** representante legal da empresa, que atendemos a todos os requisitos de habilitação, bem como apresenta sua proposta com indicação do objeto e do preço oferecido os quais atendem plenamente ao edital. E também declaramos, que, possuímos total conhecimento e concordância com os termos deste Edital.

16.779.255/0001-34
ELETRO CENTRO COMÉRCIO DE PEÇAS E
ELETROELETRÔNICOS EIRELI
ROD SC 446, Nº 5150, KM 06
CENTRO - CEP 88520-000
IÇARA - SC

001505

ELETRO CENTRO

2 OBJETO: aquisição de móveis e equipamentos, que serão adquiridos com recurso proveniente do Termo de Adesão ao incentivo financeiro do Programa de Qualificação da Atenção Primária, na modalidade fundo a fundo, conforme necessidade das ecretaria solicitante do município de Planalto PR

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA/MODELO	UND	QTD E	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
5	Aparelho de ar condicionado, modelo Split Piso teto, com capacidade de 36.000 BTU's, quente/frio 220 V, com fluido refrigerante R410a (Sistema Inverter). Com mão de obra de instalação e drenos. Garantia mínima de 12 meses.	HITACHI SPC36B3IV	UND	2	R\$ 12.551,00	R\$ 25.102,00
Total: Vinte e cinco mil e cento e dois reais						R\$ 25.102,00

16.779.255/0001-347
ELETRO CENTRO COMÉRCIO DE PEÇAS E
ELETROELETRÔNICOS EIRELI
ROD SC 446, Nº 5158, KM 05
CENTRO - CEP 86320-000
IÇARA - SC

ELETRO CENTRO

3 DISPOSIÇÕES GERAIS:

3.1 No preço final de nossos fornecimentos estão inclusos todos os custos diretos ou indiretos, os

am

of \$1

001506

tributos e demais encargos fiscais e trabalhistas, bem como todos os itens e materiais necessários à perfeita prestação do objeto licitado.

3.2 O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias, contado da data da data de finalização da rodada de lances e entrega da proposta ajustada.

3.3 Todas as despesas estão inclusas, tais como: o transporte até o local destino, todos os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e para-fiscais e eventuais isenções), materiais, seguros, inclusive encargos trabalhistas e sociais, previdenciários, fiscais, ensaios, testes e demais provas exigidas por normas oficiais, que possam influir direta ou indiretamente no custo, leis sociais, administração, lucros, e qualquer despesa, acessória e/ou necessária, não especificada no edital em questão;

Atenciosamente,

ELETRO CENTRO
COMERCIO DE
PECAS E
ELETROELETRONIC
:16779255000134

Assinado de forma digital
por ELETRO CENTRO
COMERCIO DE PECAS E
ELETROELETRONIC:16779
255000134
Dados: 2023.09.29
09:47:03 -03'00'

GERVASIO DOS SANTOS MARQUES

CPF 077.156.659-08

RG 5.418.890

REPRESENTANTE LEGAL

ELETRO CENTRO COMERCIO DE PEÇAS E ELETROELETRÔNICOS EIRELI

CNPJ Nº 16.779.255/0001-34

16.779.255/0001-34
ELETRO CENTRO COMERCIO DE PEÇAS E
ELETROELETRÔNICOS EIRELI
ROD SC 448, Nº 5150, KM 08
CENTRO - CEP 88620-000
IÇARA - SC

Or

g

f1

001507

Pregão/Concorrência Eletrônica

Esta licitação possui 1 Ata Complementar

[Ver Ata Original](#)

987775.502023 .74356 .5167 .13929066148



PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

Ata de Realização do Pregão Eletrônico - Complementar Nº 1
 Nº 00050/2023

Às 09:00 horas do dia 28 de setembro de 2023, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 084/2023 de 14/06/2023, em atendimento às disposições contidas na Lei Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo Nº 196, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Nº 00050/2023. Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Aquisição de móveis e equipamentos, que serão adquiridos com recurso proveniente do Termo de Adesão ao incentivo financeiro do Programa de Qualificação da Atenção Primária, na modalidade fundo a fundo, conforme necessidade da secretaria solicitante do município de Planalto PR., tendo em vista provimento ao recurso.

Item: 5**Descrição:** Aparelho ar condicionado**Descrição Complementar:** Aparelho Ar Condicionado Capacidade Refrigeração: 36.000 BTU, Tensão: 127/220 V, Tipo: Split, Modelo: Split Inverter, Características Adicionais 1: Controle Remoto/Quente-Frio/Desumidificação/Filtro**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 2**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 25.112,4000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 1,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 25.102,0000 .**Item: 18****Descrição:** Detector fetal**Descrição Complementar:** Detector Fetal Tipo: Portátil, Ajuste*: Ajuste Digital E Tela Gráfica, Material: Gabinete Plástico, Tipo De Análise: Ausculta Bcf, Fluxo Sanguíneo Placenta E Cordão, Faixa Medição: Bcf Até Cerca 200 BPM, Frequência: Até Cerca 2,2 MHZ, Fonte Alimentação: À Bateria, Componentes: C/ Alto Falante, Transdutor, Outros Componentes: Entrada Auxiliar**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 4**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 4.720,0400**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 1,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 1.592,0000 .**Item: 25****Descrição:** Oftalmoscópio**Descrição Complementar:** Oftalmoscópio Tipo Luz: Luz Halógena Ou Xenon, Tensão Alimentação: 2 Pilhas Médias, Características Adicionais: Ótica Selada, Livre De Látex, Cor Filtros: Filtro Azul Ou Verde, Componentes: Cabo Metal Recartilhado, Ergonômico, Adicionais: Mínimo De 3 Diafragmas**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 3**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 4.760,5500**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 1,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 3.360,0000 .**Item: 26****Descrição:** Otoscópio**Descrição Complementar:** Otoscópio Tipo: Clínico, Modelo: Fibra Ótica, Portátil, Alimentação: Pilhas, Características Adicionais: Lâmpada Halógena, Jogo De Espéculos Reutilizáveis, Zoom Óptico: Aumento Em Cerca De 3,5 Vezes, Tipo Cabo: Cabo Metal Cromado E Plástico**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 6**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 5.746,9200**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 1,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 2.034,0000 .**Item: 27**

Descrição: Oxímetro uso médico**Descrição Complementar:** Oxímetro Uso Médico Tipo: Pulso , Faixa Medição Saturação 1: 0 A 100% , Faixa Medição Pulso 1: Cerca De 20 A 250 BPM, Autonomia Sistema 1: Cerca 32 H, Alimentação: Pilha , Acessórios: C/ Sensor**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 10**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 19.031,7000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 1,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 10.790,0000 .**Histórico****Item: 5 - Aparelho ar condicionado**

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de fase	26/09/2023 14:35:23	Volta de Fase para Julgamento
Recusa de proposta	28/09/2023 09:00:39	Recusa da proposta. Fornecedor: AIRTON LUIZ LIBARDI, CNPJ/CPF: 79.194.239/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 15.990,0000. Motivo: a proponente em sua proposta apresentou equipamento que não atinge a especificação desejada pelo ente público INVERTER QUENTE E FRIO PISO TETO 36.000, conforme facilmente pode ser extraído do catálogo anexado, COM A MARCA KOMECO, o qual possui é ON OFF e não INVERTER
Recusa de proposta	28/09/2023 09:02:09	Recusa da proposta. Fornecedor: POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 03.958.284/0001-11, pelo melhor lance de R\$ 16.240,0000. Motivo: MARCAS que não possuem essa características de ser QUENTE E FRIO, INVERTER E PISO TETO EM UM SÓ EQUIPAMENTO, COMO AGRATTO, PHILCO
Recusa de proposta	28/09/2023 09:02:17	Recusa da proposta. Fornecedor: SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA, CNPJ/CPF: 45.309.056/0001-60, pelo melhor lance de R\$ 16.727,0800. Motivo: MARCAS que não possuem essa características de ser QUENTE E FRIO, INVERTER E PISO TETO EM UM SÓ EQUIPAMENTO, COMO AGRATTO, PHILCO
Etapa fechada - Retorno do julgamento	28/09/2023 09:04:35	Retorno de item do Julgamento para a etapa fechada da Disputa.
Reinício etapa fechada	28/09/2023 09:09:35	Fornecedores convocados para o reinício da etapa fechada com o lance: R\$ 25.112,0000.
Sorteio eletrônico	28/09/2023 09:14:36	Item teve empate real para o valor 25.112,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	28/09/2023 09:14:36	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	28/09/2023 09:14:36	Item com etapa fechada encerrada.
Recusa de proposta	28/09/2023 09:41:41	Recusa da proposta. Fornecedor: MARCELO MOHALLEM, CNPJ/CPF: 13.579.783/0001-51, pelo melhor lance de R\$ 19.000,0000. Motivo: não apresentou as declarações exigidas no edital
Recusa de proposta	28/09/2023 09:42:00	Recusa da proposta. Fornecedor: NEW POWER COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 36.516.584/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 19.034,5000. Motivo: MARCAS que não possuem essa características de ser QUENTE E FRIO, INVERTER E PISO TETO EM UM SÓ EQUIPAMENTO, COMO AGRATTO, PHILCO
Aceite de proposta	28/09/2023 13:22:20	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 16.779.255/0001-34, pelo melhor lance de R\$ 25.102,0000.
Abertura do prazo - Convocação anexo	29/09/2023 09:02:39	Convocado para envio de anexo o fornecedor ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 16.779.255/0001-34.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	29/09/2023 09:48:19	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 16.779.255/0001-34.
Habilitação de fornecedor	29/09/2023 11:00:16	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA - CNPJ/CPF: 16.779.255/0001-34

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 18 - Detector fetal

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de fase	26/09/2023 14:35:23	Volta de Fase para Julgamento
Recusa de proposta	28/09/2023 08:50:37	Recusa da proposta. Fornecedor: LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 42.650.279/0001-07, pelo melhor lance de R\$ 1.148,0000. Motivo: o detector marca Contec, modelo IOC, ofertado pela

Recusa de proposta	28/09/2023 08:51:25	empresa LONDRIHOSP IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI, o qual não possui bateria interna recarregável com autonomia de 120 minutos, a marca Contec é alimentado através de pilhas AA. Recusa da proposta. Fornecedor: CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERIN, CNPJ/CPF: 18.258.209/0001-15, pelo melhor lance de R\$ 1.428,5600. Motivo: o detector marca MD, modelo FD200B, não possui bateria interna recarregável com autonomia de 120 minutos, a marca MD é alimentado através de pilhas AA
Recusa de proposta	28/09/2023 08:51:36	Recusa da proposta. Fornecedor: 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 15.631.700/0001-51, pelo melhor lance de R\$ 1.570,0000. Motivo: o detector marca MD, modelo FD200B, não possui bateria interna recarregável com autonomia de 120 minutos, a marca MD é alimentado através de pilhas AA
Aceite de proposta	28/09/2023 09:15:12	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 34.680.592/0001-51, pelo melhor lance de R\$ 1.592,0000.
Abertura do prazo - Convocação anexo	29/09/2023 09:02:51	Convocado para envio de anexo o fornecedor BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 34.680.592/0001-51.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	29/09/2023 09:39:40	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 34.680.592/0001-51.
Habilitação de fornecedor	29/09/2023 11:00:16	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ/CPF: 34.680.592/0001-51

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 25 - Oftalmoscópio

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de fase	26/09/2023 14:35:23	Volta de Fase para Julgamento
Recusa de proposta	28/09/2023 08:52:36	Recusa da proposta. Fornecedor: LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 42.650.279/0001-07, pelo melhor lance de R\$ 2.070,0000. Motivo: Oftalmoscópio marca MD, modelo Omni 3000, o qual não possui 06 aberturas, não possui filtro polarizador e não possui faixa mínima de dioptrias: -25 a +22, a marca MD possui apenas 05 aberturas, apenas filtro verde e dioptria de -20D a +20D,
Recusa de proposta	28/09/2023 08:52:51	Recusa da proposta. Fornecedor: CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERIN, CNPJ/CPF: 18.258.209/0001-15, pelo melhor lance de R\$ 2.250,0000. Motivo: Oftalmoscópio marca MD, modelo Omni 3000, o qual não possui 06 aberturas, não possui filtro polarizador e não possui faixa mínima de dioptrias: -25 a +22, a marca MD possui apenas 05 aberturas, apenas filtro verde e dioptria de -20D a +20D,
Recusa de proposta	28/09/2023 08:53:06	Recusa da proposta. Fornecedor: PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 34.444.108/0001-95, pelo melhor lance de R\$ 2.270,0000. Motivo: Oftalmoscópio marca MD, modelo Omni 3000, o qual não possui 06 aberturas, não possui filtro polarizador e não possui faixa mínima de dioptrias: -25 a +22, a marca MD possui apenas 05 aberturas, apenas filtro verde e dioptria de -20D a +20D,
Recusa de proposta	28/09/2023 08:53:49	Recusa da proposta. Fornecedor: R.A. MARTINS - DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 26.984.213/0001-99, pelo melhor lance de R\$ 2.262,0000. Motivo: o Oftalmoscópio marca Gowllands, modelo 3008M, o qual não possui 06 aberturas, não possui filtro polarizador e não possui faixa mínima de dioptrias: -25 a +22, a marca Gowllands não possui nenhuma seleção de abertura, não possui nenhum tipo de filtro e dioptria de -20D a +4aD
Etapa fechada - Retorno do julgamento	28/09/2023 09:15:51	Retorno de item do Julgamento para a etapa fechada da Disputa.
Reinício etapa fechada	28/09/2023 09:20:51	Fornecedores convocados para o reinício da etapa fechada com os lances: R\$ 3.936,0000, R\$ 4.731,1600 e R\$ 4.758,0000.
Reinício etapa fechada	28/09/2023 09:25:52	Fornecedores convocados para o reinício da etapa fechada com os lances: R\$ 4.760,5500 e R\$ 300.000,0000.
Encerramento etapa fechada	28/09/2023 09:30:53	Item com etapa fechada encerrada.
Sorteio eletrônico	28/09/2023 09:30:53	Item teve empate real para o valor 4.760,5500. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	28/09/2023 09:30:53	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	28/09/2023 13:23:46	Recusa da proposta. Fornecedor: COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 46.093.723/0001-83, pelo melhor lance de R\$ 2.970,0000. Motivo: Oftalmoscópio marca MD, modelo Omni 3000, o qual não possui 06 aberturas, não possui filtro polarizador e não possui faixa mínima de dioptrias: -25 a +22, a marca MD possui apenas 05 aberturas, apenas filtro verde e dioptria de -20D a +20D,

Aceite de proposta	28/09/2023 13:23:55	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 34.680.592/0001-51, pelo melhor lance de R\$ 3.360,0000.
Habilitação de fornecedor	29/09/2023 11:00:16	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ/CPF: 34.680.592/0001-51

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 26 - Otoscópio

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de fase	26/09/2023 14:35:23	Volta de Fase para Julgamento
Recusa de proposta	28/09/2023 08:55:49	Recusa da proposta. Fornecedor: LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 42.650.279/0001-07, pelo melhor lance de R\$ 1.440,0000. Motivo: O Otoscópio marca Mikatos, modelo portátil, não é equipado com Fibra Ótica,
Aceite de proposta	28/09/2023 09:31:35	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 34.680.592/0001-51, pelo melhor lance de R\$ 2.034,0000.
Habilitação de fornecedor	29/09/2023 11:00:16	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ/CPF: 34.680.592/0001-51

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 27 - Oxímetro uso médico

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de fase	26/09/2023 14:35:23	Volta de Fase para Julgamento
Recusa de proposta	28/09/2023 08:56:38	Recusa da proposta. Fornecedor: CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERIN, CNPJ/CPF: 18.258.209/0001-15, pelo melhor lance de R\$ 5.714,3000. Motivo: o oxímetro marca Rosenda, modelo VT200B, o qual não possui frequência cardíaca de 18 a 300 batimentos, a marca Rosenda possui a frequência cardíaca de 0 a 254 BPM,
Recusa de proposta	28/09/2023 08:58:26	Recusa da proposta. Fornecedor: LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 42.650.279/0001-07, pelo melhor lance de R\$ 6.400,0000. Motivo: oxímetro marca Lepu, modelo PC-66B, o o qual não possui saturação de 0-100%, a marca Lepu possui faixa de saturação de oxigênio SP02 de 35 a 99%,
Recusa de proposta	28/09/2023 08:58:59	Recusa da proposta. Fornecedor: OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 33.583.026/0001-69, pelo melhor lance de R\$ 9.100,0000. Motivo: o oxímetro marca Alfamed, modelo Virto, o qual não possui frequência cardíaca de 18 a 300 batimentos, a marca Alfamed possui a frequência cardíaca de 0 a 255 BPM
Recusa de proposta	28/09/2023 08:59:29	Recusa da proposta. Fornecedor: COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 46.093.723/0001-83, pelo melhor lance de R\$ 9.500,0000. Motivo: o oxímetro marca Contec, modelo CMS60D, ofertado pela empresa o qual não possui frequência cardíaca de 18 a 300 batimentos, a marca Contec possui a frequência cardíaca de 30 a 250 BPM
Aceite de proposta	28/09/2023 09:31:47	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 34.680.592/0001-51, pelo melhor lance de R\$ 10.790,0000.
Habilitação de fornecedor	29/09/2023 11:00:16	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ/CPF: 34.680.592/0001-51

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	26/09/2023 14:35:23	Este pregão foi reagendado para 28/09/2023 09:00.
Sistema	26/09/2023 14:35:23	Sr(s) fornecedor(es), os itens 5, 18, 25, 26 e 27 estão retornando à fase de Julgamento.
Pregoeiro	28/09/2023 09:02:46	Bom dia a todos
Pregoeiro	28/09/2023 09:03:15	Foram aceitos os recursos apresentados para os itens 05, 18, 25, 26 e 27.
Pregoeiro	28/09/2023 09:03:46	Será retornada a fase de lances agora

Sistema	28/09/2023 09:04:35	A etapa fechada foi reiniciada para o item 5. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 19.000,0000, R\$ 19.034,5000 e R\$ 25.102,0000, poderá enviar um lance único e fechado até às 09:09:34 do dia 28/09/2023.
Sistema	28/09/2023 09:09:35	A etapa fechada do item 5 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	28/09/2023 09:09:35	A etapa fechada foi reiniciada para o item 5. Fornecedor que apresentou lance no valor de R\$ 25.112,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:14:35 do dia 28/09/2023.
Sistema	28/09/2023 09:14:36	A etapa fechada do item 5 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	28/09/2023 09:14:36	O item 5 está encerrado.
Sistema	28/09/2023 09:14:36	O item 5 teve empate real para o valor 25.112,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	28/09/2023 09:15:51	A etapa fechada foi reiniciada para o item 25. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 2.970,0000, R\$ 3.360,0000 e R\$ 3.779,9900, poderá enviar um lance único e fechado até às 09:20:50 do dia 28/09/2023.
Sistema	28/09/2023 09:20:51	A etapa fechada do item 25 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	28/09/2023 09:20:51	A etapa fechada foi reiniciada para o item 25. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 3.936,0000, R\$ 4.731,1600 e R\$ 4.758,0000, poderá enviar um lance único e fechado até às 09:25:51 do dia 28/09/2023.
Sistema	28/09/2023 09:25:52	A etapa fechada do item 25 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	28/09/2023 09:25:52	A etapa fechada foi reiniciada para o item 25. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 4.760,5500 e R\$ 300.000,0000, poderá enviar um lance único e fechado até às 09:30:52 do dia 28/09/2023.
Sistema	28/09/2023 09:30:53	A etapa fechada do item 25 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	28/09/2023 09:30:53	O item 25 teve empate real para o valor 4.760,5500. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	28/09/2023 09:30:53	O item 25 está encerrado.
Pregoeiro	28/09/2023 09:32:52	Será realizada a conferencia dos itens e as 10:00 horas convocado o envio da proposta ajustada
Pregoeiro	28/09/2023 13:26:10	Devido a instabilidade do sistema, hoje pela manhã, e para que não prejudique nenhum fornecedor, comunico que a fase de envio de proposta ajustada e habilitação será realizada amanhã 29/09/2023, as 09:00 horas.
Pregoeiro	29/09/2023 09:01:14	Bom dia a todos! Irei realizar a convocação da proposta ajustada da empresa ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA para o item 05 e da empresa BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA para os itens 18, 25, 26 e 27.
Pregoeiro	29/09/2023 09:01:41	Solicito a proposta reajustada de acordo com o último lance, com o prazo de envio de 02 (duas) horas, conforme item 11.1 do edital.
Pregoeiro	29/09/2023 09:01:54	A empresa convocada possui 02 (duas) horas úteis para envio da proposta ajustada, Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@planalto.pr.gov.br
Pregoeiro	29/09/2023 09:02:02	Estarei convocando apenas 1 item por empresa, a qual deverá encaminhar uma única proposta com todos os itens ganhos.
Pregoeiro	29/09/2023 09:02:25	Se possivel redução no valor, favor enviar na proposta ajustada.
Sistema	29/09/2023 09:02:39	Senhor fornecedor ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 16.779.255/0001-34, solicito o envio do anexo referente ao item 5.
Sistema	29/09/2023 09:02:51	Senhor fornecedor BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 34.680.592/0001-51, solicito o envio do anexo referente ao item 18.
Pregoeiro	29/09/2023 09:04:53	Nova comunicação da pregoeira, hoje as 11:00 horas.
Sistema	29/09/2023 09:39:40	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 34.680.592/0001-51, enviou o anexo para o item 18.
Sistema	29/09/2023 09:48:19	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 16.779.255/0001-34, enviou o anexo para o item 5.
Pregoeiro	29/09/2023 11:00:04	Será realizada a HABILITAÇÃO das proponentes, e em ato contínuo será aberto o prazo para intenção de recurso, a qual, caso haja, deve ser motivada conforme a legalidade.
Sistema	29/09/2023 11:00:17	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	29/09/2023 11:00:32	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 29/09/2023 às 11:30:00.

91 J om
001511

Eventos da Licitação

Evento	Data/Hora	Observações
Volta de fase	26/09/2023 14:35:23	provimento ao recurso . Reagendado para: 28/09/2023 09:00
Abertura do prazo	29/09/2023 11:00:17	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	29/09/2023 11:00:32	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 29/09/2023 às 11:30:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45 , do Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 11:30 horas do dia 29 de setembro de 2023, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

Carla S.R. Malinski

CARLA SABRINA RECH MALINSKI

Pregoeiro Oficial

Diego Vinicius Ruckhaber

DIEGO VINICIUS RUCKHABER

Equipe de Apoio

Fernanda S. Marzec

FERNANDA SCHERER MARZEC

Equipe de Apoio

[Ver Ata Original](#)



Imprimir o
Relatório

[Voltar](#)

