Correios

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa JM COMÉRCIO DE CLIMATIZADORES LTDA, CNPJ: nº 36.832.659/0001-51, estabelecida Rua XV de Novembro, nº 3131, sala 05, Jardin Ana Neusa, Marechal Candido Rondon-PR, presta para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Superintendência Correios São Paulo Interior, CNPJ: 34.028.316/7101-51, situada a Praça Dom Pedro II, 4 55 - Centro - BAURU/SP, CEP 17015-905, os serviços abaixo especificados:

- **Contrato Nº:** 1266/2023 - (SE/SPI);
- **% de Execução:** 100%
- **Vigência:** 25/08/2023 a 25/08/2024;
- **Valor Global:** R$ 982.350,00 (novecentos e oitenta e dois mil trezentos e cinquenta reais)
- **Objeto**: Aquisição de Climatizadores Ar com Pedestal e Base, destinados às unidades operacionais de distribuição sob jurisdição da GEDIS/SE/SPI

LOTE Nº 01

Item	Descrição	UM*	Quant.
1	Climatizador Ar com Pedestal e Base	UN	333

*UM (Unidade de Medida) = UN - unidade.

Atestamos ainda que, os serviços foram realizados de forma satisfatória e em conformidade com as condições estabelecidas no contrato.

São Paulo, 09 de outubro de 2024.

(assinado eletronicamente)

EDUARDO SALLES NUNES DE SOUZA
Subgerente SUGEC 1/SPM/GECEC
PRT 001/2022 (SEI 28702298)

000288

Documento assinado eletronicamente por **Eduardo Salles Nunes de Souza, Subgerente - G1**, em 09/10/2024, às 15:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.correios.com.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **52841079** e o código CRC **06A4350A**.

VERSÃO 1.0 - MODELO

MUNICÍPIO DE
ITAPEJARA D'OESTE
GESTÃO 2021/2024

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **Prefeitura Municipal de Itapejara D´Oeste, Paraná**, localizada na Av. Manoel Ribas, 620, Centro de Itapejara D´Oeste, Pr, inscrita no CNPJ nº 76.995.430/0001-52, Atesta para os devidos fins, que a empresa **JM Comércio de Climatizadores Ltda – EPP**, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **36.832.659/0001 – 51**, com sede à Rua XV de Novembro, nº 3131, no Município de Marechal Candido Rondon, Estado do Paraná, é **FORNECEDORA IDÔNEA**, na comercialização e instalação de Climatizadores Evaporativos, que foram entregues e instalados em ginásios de esportes, centro de eventos e escolas do Município de Itapejara D´Oeste, Pr, onde a empresa realizou os serviços para o Município de acordo com as condições e especificações exigidas no **Edital de Pregão Eletrônico Nº 129/2023 e Contrato nº 3815/2024**, conforme abaixo:

LOTE Nº 01 – EQUIPAMENTOS CLIMATIZADORES				
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	Climatizador evaporativo; novo, com vazão de ar mínima de 60.000m3/h, com estrutura em alumínio, alimentação elétrica 220v monofásico, com entrada de água com torneira boia, com 02 (dois) conjuntos de hélice, painel controlador, com função de controle remoto e/ou via aplicativo celular, distribuidor de ar por grelha em alumínio, reservatório de água com capacidade mínima de 32 litros, sistema anti-dengue, e placa evaporativa de alta eficiência 45°/15°, com dimensões: largura entre 2,25m a 2,55m, altura entre 1,68m a 1,98m, profundidade entre 0,82m a 1,22m. Garantia de 12 meses. Instalado no local definido pela Administração Municipal. Item destinado a ampla concorrência.	06	R$ 26.490,00	
03	Climatizador evaporativo; novo, com vazão de ar mínima de 110.000m3/h, com estrutura em alumínio, alimentação elétrica 220v monofásico, com entrada de água com torneira boia, com 02 (dois) conjuntos de hélice, painel controlador, com função de controle remoto e/ou via aplicativo celular, distribuidor de ar por grelha em alumínio, reservatório de água com capacidade mínima de 90 litros, sistema anti-dengue, e placa evaporativa de alta eficiência 45°/15°, com dimensões: largura entre 2,68m a 3,00m, altura entre 2,26m a 2,56m, profundidade entre 1,00m a 1,29m, com motor mínimo de 5cv. Garantia de 12 meses. Instalado no local definido pela Administração Municipal. Item destinado a ampla concorrência.	06	R$ 26.590,00	

Atestamos ainda, que os equipamentos foram entregues e instalados corretamente dentro dos prazos e conforme programação estabelecida pelo Município, com qualidade e atendimento satisfatório.

Itapejara D´Oeste, 19 (dezenove) de setembro de 2024.

Daiani Hoffman,
Diretora Depto. Municipal de Administração.
Agente de Contratação.
Decreto 046/2024.

Av. Manoel Ribas, 620
Itapejara D'Oeste - Paraná
85580-000
CNPJ: 76.995.430/0001-52

(46) 3526-8300
adm@itapejaradoeste.pr.gov.br

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 42879/2025 — Validade: 08/10/2025

Razão social:
JM COMERCIO DE CLIMATIZADORES LTDA

CNPJ:
36.832.659/0001-51

Num. Registro:
74806

Data do Registro:
26/03/2021

Capital Social:
R$ 150.000,00

Endereço:
RUA 15 DE NOVEMBRO, 3131, SALA 05, ALVORADA

CEP:
85963-222

Cidade:
MARECHAL CANDIDO RONDON-PR

Nº da Alteração Contratual:
4

Data da última alteração:
19/07/2024

Objetivo Social:
SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO SERVICOS DE PROMOCAO DE VENDAS PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL CARGA E DESCARGA SERVICOS DE ALMOXARIFE, CONTROLE DE INVENTARIO E ARRUMACAO DE ESTOQUES INDUSTRIALIZACAO POR ENCOMENDA DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERACAO E VENTILACAO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL NA DEPENDENCIA DO CONTRATANTE E COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS DE REFRIGERACAO, VENTILACAO E CLIMATIZADORES DE AR, PECAS E ACESSORIOS INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO ALUGUEL DE MOVEIS, UTENSILIOS E APARELHOS DE USO DOMESTICO E PESSOAL INSTRUMENTOS MUSICAIS REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO.

Restrição de atividade:
As atividades técnicas da empresa estão circunscritas às atribuições de seus responsáveis técnicos.

Encontra-se quite com o exercício 2025
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Responsáveis técnicos pela Matriz - CNPJ: 36.832.659/0001-51

NOME CIVIL: MAURICIO ALMEIDA SILVA

Carteira: PR-131116/D - Data de expedição: 18/04/2013

Desde 02/09/2022 - Carga horária: 1h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO MECANICO - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 12º

Para fins de: Licitações

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 106110/2025, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).
Emitida via Internet em 09/04/2025 19:00:52

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

000291

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Registro Profissional e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: 42888/2025 — Validade: 08/10/2025

Nome civil:
MAURICIO ALMEIDA SILVA

CPF:
009.259.909-57

Carteira - CREA-PR Nº:
PR-131116/D

Documento de Identidade:
8.051.986-9

Registro Nacional:
1711943746

Órgão emissor:
SSP-PR/PR

Registrado(a) desde:
18/04/2013

Filiação:
PAI: ALTAIR VENTURIN DA SILVA
MÃE: BEATRIZ ALMEIDA DA SILVA

Naturalidade:
SAO LEOPOLDO/RS

Encontra-se quite com o exercício 2025.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

TÍTULOS

Título: ENGENHEIRO MECANICO

FACULDADE ASSIS GURGACZ

Data da Colação de Grau: 06/02/2013 - Diplomação: 06/02/2013

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 12º de 29/06/1973

Para fins de: Licitações

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 106121/2025, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).
Emitida via Internet em 09/04/2025 19:05:44

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

000292

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: JM COMERCIO DE CLIMATIZADORES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, sito à Rua XV de Novembro, 3131 sala 05 – Bairro Ana Neusa - Cep 85960-246, cidade de Marechal Cândido Rondon – PR, inscrita no CNPJ nº 36.832.659/0001-51 a seguir mencionada tão somente CONTRATANTE.

ENGENHEIRO MECANICO: MAURÍCIO ALMEIDA SILVA, ENGENHEIRO MECÂNICO, CREA/PR 131116/D, Registro Nacional n° 1711943746 CPF 009.259.909-57 e Registro Geral 8.051.986-9 SSP-PR, atualmente residente e domiciliado na cidade de Cascavel.

A CONTRATANTE e o ENGENHEIRO MECANICO ajustam e convencionam um contrato de prestação de serviços de engenharia que reger-se-á pelas cláusulas abaixo descritas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: o presente instrumento tem por objetivo a prestação de serviços de ENGENHEIRO MECANICO, desempenhando a atividade de responsável técnico de inspeção de segurança veicular da CONTRATANTE.

O ENGENHEIRO MECANICO se obriga a executar os serviços objeto do presente contrato, dentro dos padrões de qualidade exigidos pela CONTRATANTE.

PARÁGRAFO ÚNICO: o desrespeito a está cláusula contratual, confere pleno direito da CONTRATANTE de tomar os procedimentos legais de estilo.

CLÁUSULA SEGUNDA: - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Pela prestação dos serviços especificados na cláusula primeira, a CONTRATANTE pagará até o 5º (quinto) dia útil do mês subseqüente ao ENGENHEIRO MECANICO, a importância de R$1.412,00 (hum mil quatrocentos e doze reais), equivalente a 01 (uma) hora de trabalho diário. O pagamento será efetuado na tesouraria da CONTRATANTE.

PARÁGRAFO ÚNICO: Fica acordado entre as partes, que o valor recebido pelo ENGENHEIRO MECANICO, referente à prestação dos serviços mensais, já está incluso o 13º (décimo terceiro) salário e o valor referente à férias e mais 1/3 sobre as férias.

CLÁUSULA TERCEIRA: - DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
O ENGENHEIRO MECANICO exercerá suas atividades no endereço da CONTRATANTE.

CLÁUSULA QUARTA: - DO PRAZO
O presente contrato terá validade a partir do dia 20 de Agosto de 2024 por prazo 02 anos até 20 de Agosto de 2026.

CLÁUSULA QUINTA : - DA RESCISÃO
O contrato poderá ser rescindido por mútuo acordo ou por iniciativa de qualquer das partes, a qualquer tempo, mediante prévia comunicação por escrito e com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA SEXTA: - ESCALA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
O ENGENHEIRO MECANICO exercerá suas funções, com carga horária de 5 (cinco) horas semanais, sendo 01 (uma) hora diária.

CLÁUSULA SÉTIMA: - DO FORO
As partes elegem o Foro da Cidade de Cascavel, com renúncia expressa a qualquer outra que tenham ou venham a ter, para dirimir as dúvidas e/ou omissões por ventura existentes no presente contrato.
E, por estarem assim, justas e contratadas, assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma.

Cascavel, 20 de Agosto de 2024.

VINICIUS LATCHUK:06260801939 — Assinado digitalmente por VINICIUS LATCHUK:06260801939 Data: 2024.08.20 15:31:44 -03'00'

CONTRATANTE

MAURICIO ALMEIDA SILVA:00925990957 — Assinado de forma digital por MAURICIO ALMEIDA SILVA:00925990957 DN: c=BR, ou=Videoconferencia, ou=39342649000126, ou=AC SyngularID Multipla, o=ICP-Brasil, cn=MAURICIO ALMEIDA SILVA:00925990957 Dados: 2024.08.20 10:27:18 -03'00'

MAURÍCIO ALMEIDA SILVA

TESTEMUNHAS:

_____ _____

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

COMARCA DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON - ESTADO DO PARANÁ
CARTÓRIO DO DISTRIBUIDOR, PARTIDOR, CONTADOR, DEPOSITÁRIO PÚBLICO E AVALIADOR JUDICIAL
FÓRUM ARTHUR HERÁCLIO GOMES FILHO

Maria Terezinha Sequinel de Camargo
TITULAR

Cristiane Weber
Geordan Fernando Putzke de Oliveira
Graciele Martins Leusch
Sandra Mara Signore
ESC. JURAMENTADOS

CERTIDÃO (NEGATIVA)

CERTIFICO, a pedido da parte interessada, que revendo os livros e o sistema informatizado de distribuição CÍVEL (Cível) sob minha guarda, existente neste cartório, verifiquei **não constar** nenhuma AÇÃO DE FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL ou CONCORDATA, contra:

JM COMERCIO DE CLIMATIZADORES LTDA – inscrito no CNPJ sob n.º 36.832.659/0001-51, com sede na Rua XV de novembro, n.º 3131, Sala 05, Bairro Alvorada, neste Município e Comarca.

CERTIFICO, mais que, procedi as buscas a partir da data do sinistro do Fórum local em 31-01-87, inclusive em processos salvos e redistribuídos.

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.
Marechal Cândido Rondon, 22 de abril de 2025.

MARIA TEREZINHA SEQUINEL DE CAMARGO:05399393000171

Assinado de forma digital por MARIA TEREZINHA SEQUINEL DE CAMARGO:05399393000171
Dados: 2025.04.22 15:37:41 -03'00'

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.1.8

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
41209326755	36.832.659/0001-51	
NOME EMPRESARIAL		
JM COMERCIO DE CLIMATIZADORES LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Livro Diário Geral	4
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
BE.B7.A7.A4.3E.3A.61.EB.29.D4.49.5D.36.82.85.75.B1.AF.EA.5F	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Administrador	05105286944	JANAI MEOTTI VIEIRA:05105286944	811822312717589938 9	05/04/2024 a 05/04/2025	Sim
Contador	78681430963	FABIANO FERNANDO FERRARI:78681430963	292761643187383114 470997	08/04/2024 a 08/04/2025	Não

NÚMERO DO RECIBO:

BE.B7.A7.A4.3E.3A.61.EB.29.D4.49.5D
.36.82.85.75.B1.AF.EA.5F-1

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 12/04/2024 às 09:42:32

37.2B.71.18.33.1A.FD.7C
92.96.90.40.B1.06.92.FD

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

BALANÇO PATRIMONIAL

Sped CONTÁBIL

Entidade: JM COMERCIO DE CLIMATIZADORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 36.832.659/0001-51

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 1.775.154,96	R$ 2.426.735,48
ATIVO CIRCULANTE		R$ 1.774.654,96	R$ 2.426.235,48
DISPONIBILIDADES		R$ 107.722,58	R$ 50.132,32
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 781,11	R$ 1.497,34
BANCO SICREDI		R$ 280,11	R$ 1.496,34
BANCO BRADESCO		R$ 1,00	R$ 1,00
BANCO SANTANDER		R$ 500,00	R$ 0,00
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 106.941,47	R$ 48.634,98
BANCO BRADESCO		R$ 106.941,47	R$ 47.406,94
BANCO SANTANDER		R$ 0,00	R$ 1.228,04
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		R$ 1.518.412,38	R$ 2.239.343,16
CLIENTES		R$ 0,00	R$ 345.613,42
CLIENTES		R$ 0,00	R$ 345.613,42
ADIANTAMENTOS		R$ 1.518.412,38	R$ 1.893.729,74
ADIANTAMENTO DE SALARIO		R$ 0,00	R$ 8.700,00
ADIANTAMENTO A SÓCIOS		R$ 1.518.412,38	R$ 1.875.927,27
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		R$ 0,00	R$ 9.102,47
ESTOQUES		R$ 148.520,00	R$ 136.760,00
ESTOQUES		R$ 148.520,00	R$ 136.760,00
ESTOQUES DE MERCADORIAS		R$ 148.520,00	R$ 136.760,00
ATIVO NÃO - CIRCULANTE		R$ 500,00	R$ 500,00
INVESTIMENTOS		R$ 500,00	R$ 500,00
INVESTIMENTOS		R$ 500,00	R$ 500,00
BANCO SICREDI		R$ 500,00	R$ 500,00
PASSIVO		R$ 1.775.154,96	R$ 2.426.735,48
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 297.680,49	R$ 324.701,29
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 128.861,92	R$ 37.500,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS		R$ 128.861,92	R$ 37.500,00
BANCO SICREDI		R$ 128.861,92	R$ 37.500,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R$ 92.382,41	R$ 143.823,41
OBRIGACOES C/ PESSOAL		R$ 68.207,51	R$ 106.870,12

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: JM COMERCIO DE CLIMATIZADORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 36.832.659/0001-51

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SALARIOS A PAGAR		R$ 68.207,51	R$ 106.870,12
OBRIGAÇOES SOCIAIS A PAGAR		R$ 24.174,90	R$ 36.953,29
INSS A PAGAR		R$ 11.396,88	R$ 16.768,05
FGTS A PAGAR		R$ 12.778,02	R$ 20.185,24
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R$ 12.755,26	R$ 35.507,07
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R$ 3.744,66	R$ 15.883,15
IRRF A RECOLHER		R$ 3.744,66	R$ 15.883,15
IMPOSTOS E CONTRIB S/ LUCRO E RECEITAS		R$ 9.010,60	R$ 19.623,92
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R$ 9.010,60	R$ 19.623,92
PROVISOES		R$ 63.680,90	R$ 98.190,81
PROVISOES		R$ 63.680,90	R$ 98.190,81
PROVISAO P/ FERIAS		R$ 63.680,90	R$ 98.190,81
MERCADORIAS A ENTREGAR		R$ 0,00	R$ 9.680,00
MERCADORIAS A ENTREGAR		R$ 0,00	R$ 9.680,00
MERCADORIAS A ENTREGAR		R$ 0,00	R$ 9.680,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 0,00	R$ 62.500,00
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R$ 0,00	R$ 62.500,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS		R$ 0,00	R$ 62.500,00
BANCO SICREDI		R$ 0,00	R$ 62.500,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 1.477.474,47	R$ 2.039.534,19
CAPITAL		R$ 150.000,00	R$ 150.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 150.000,00	R$ 150.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 150.000,00	R$ 150.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 1.327.474,47	R$ 1.889.534,19
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 1.327.474,47	R$ 1.889.534,19
LUCROS OU PREJ.ACUMULADOS		R$ 1.327.474,47	R$ 1.889.534,19

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BE.B7.A7.A4.3E.3A.61.EB.29.D4.49.5D.36.82.85.75.B1.AF.EA.5F-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Sped CONTÁBIL

Entidade: JM COMERCIO DE CLIMATIZADORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 36.832.659/0001-51

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA C/ VENDAS E SERVIÇOS		R$ 2.169.760,88	R$ 3.836.809,44
VENDAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS		R$ 2.163.738,38	R$ 3.815.877,44
VENDAS DE MERCADORIAS - MI		R$ 2.163.738,38	R$ 3.815.877,44
VENDAS DE SERVIÇOS		R$ 6.022,50	R$ 20.932,00
VENDAS DE SERVIÇOS - MI		R$ 6.022,50	R$ 20.932,00
(-) DEDUÇOES DAS RECEITAS		R$ (168.536,49)	R$ (439.524,38)
(-) DEVOLUÇOES DE VENDAS E ABATIMENTOS		R$ (73.776,50)	R$ (237.477,94)
(-) DEVOLUÇAO DE VENDAS - MI		R$ (73.776,50)	R$ (237.477,94)
(-) IMPOSTOS S/ VENDAS		R$ (94.759,99)	R$ (202.046,44)
(-) SIMPLES S/ VENDAS		R$ (94.759,99)	R$ (202.046,44)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R$ (493.090,48)	R$ (914.916,95)
(-) ESTOQUE INICIAL		R$ (302.840,50)	R$ (148.520,00)
(-) ESTOQUE INICIAL		R$ (302.840,50)	R$ (148.520,00)
(-) ENTRADAS		R$ (338.864,98)	R$ (903.571,95)
(-) COMPRAS DE MERCADORIAS - MI		R$ (294.379,68)	R$ (814.092,43)
(-) FRETES		R$ (44.485,30)	R$ (89.479,52)
(-) SAIDAS		R$ 95,00	R$ 415,00
(-) SAIDA EM BONIFICAÇAO		R$ 95,00	R$ 415,00
(-) ESTOQUE FINAL		R$ 148.520,00	R$ 136.760,00
(-) ESTOQUE FINAL		R$ 148.520,00	R$ 136.760,00
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (1.419.056,81)	R$ (1.884.980,75)
(-) DESPESAS C/ PESSOAL		R$ (1.411.037,43)	R$ (1.824.900,42)
(-) ADICIONAL NOTURNO		R$ (312,09)	R$ (279,21)
(-) AVISO PREVIO		R$ (21.016,96)	R$ (13.430,84)
(-) COMISSOES		R$ (48.264,44)	R$ (160.453,92)
(-) 13º SALARIO		R$ (92.744,88)	R$ (121.784,39)
(-) FERIAS E ADICIONAL		R$ (196.300,20)	R$ (176.035,59)
(-) FGTS		R$ (104.330,25)	R$ (139.566,72)
(-) HORAS EXTRAS		R$ (76.842,50)	R$ (135.785,53)
(-) INDENIZACOES TRABALHISTAS		R$ (3.751,53)	R$ (4.495,92)
(-) ORDENADOS E SALARIOS		R$ (814.508,54)	R$ (1.017.667,16)
(-) TREINAMENTO DE PESSOAL		R$ (7.046,46)	R$ (0,00)
(-) DSR		R$ (21.669,21)	R$ (49.523,85)
(-) GRATIFICACOES		R$ (35.819,48)	R$ (21.370,78)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BE.B7.A7.A4.3E.3A.61.EB.29.D4.49.5D.36.82.85.75.B1.AF.EA.5F-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

000298

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: JM COMERCIO DE CLIMATIZADORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 36.832.659/0001-51

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESAS RECUPERADAS		R$ 11.569,11	R$ 15.493,49
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (7.946,18)	R$ (57.243,95)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		R$ (7.851,18)	R$ (5.550,89)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R$ (0,00)	R$ (744,46)
(-) HONORARIOS PROFISSIONAIS		R$ (0,00)	R$ (15.534,00)
(-) REFEICOES E LANCHES		R$ (0,00)	R$ (336,26)
(-) SEGUROS		R$ (0,00)	R$ (12.768,27)
(-) GASTOS COM INFORMATICA		R$ (0,00)	R$ (4.969,32)
(-) VIAGENS E ESTADIAS		R$ (0,00)	R$ (360,50)
(-) BONIFICACOES		R$ (95,00)	R$ (415,00)
(-) ASSOCIAÇÕES E CLASSES		R$ (0,00)	R$ (2.929,77)
(-) LICITAÇÕES		R$ (0,00)	R$ (10.270,18)
(-) MANUTENÇÕES E GARANTIAS		R$ (0,00)	R$ (3.365,30)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R$ (73,20)	R$ (2.836,38)
(-) IOF		R$ (0,00)	R$ (183,58)
(-) TAXAS E EMOLUMENTOS		R$ (73,20)	R$ (2.625,35)
(-) IRRF		R$ (0,00)	R$ (27,45)
(-) RESULTADO FINANCEIRO		R$ (279,46)	R$ (35.327,64)
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 2.306,59	R$ 288,66
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS		R$ 2.306,59	R$ 288,66
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (2.586,05)	R$ (35.616,30)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R$ (2.586,05)	R$ (4.630,06)
(-) JUROS PASSIVOS		R$ (0,00)	R$ (30.986,24)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ 88.797,64	R$ 562.059,72

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Sped CONTÁBIL

Entidade: JM COMERCIO DE CLIMATIZADORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 36.832.659/0001-51

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	JM COMERCIO DE CLIMATIZADORES LTDA
NIRE	41209326755
CNPJ	36.832.659/0001-51
Número de Ordem	4
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Município	Marechal Cândido Rondon
Data do arquivamento dos atos constitutivos	01/04/2020
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	12249

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	JM COMERCIO DE CLIMATIZADORES LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Número de ordem	4
Quantidade total de linhas do arquivo digital	12249
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BE.B7.A7.A4.3E.3A.61.EB.29.D4.49.5D.36.82.85.75.B1.AF.EA.5F-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

000300

CAPACIDADE FINANCEIRA 2023

JM COMERCIO DE CLIMATIZADORES LTDA
CNPJ: 36.832.659/0001-51 Inscrição Estadual: 90845268-24
Endereço: Rua XV de Novembro, nº 3131, CEP: 85.960-000,
Bairro: Jardim Ana Neusa Marechal Candido Rondon - PR.

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social.

Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovem as demonstrações.

São as Demonstrações:

TIPO DE ÍNDICE	VALOR EM REAIS	ÍNDICE
LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo / Passivo Circulante+ Passivo Não Circulante	LG = 2.426.735,48 / 387.201,29	6,27
SG = Ativo Total / Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	SG = 2.426.735,48 / 387.201,29	6,27
LC = Ativo Circulante / Passivo Circulante	LC = 2.426.235,48 / 324.701,29	7,47
GE = Passivo Circulante + Passivo Não Circulante / Ativo Total	GE = 387.201,29 / 2.426.735,48	0,16

LG – LIQUIDEZ GERAL
SG – SOLVÊNCIA GERAL
LC – LIQUIDEZ CORRENTE
GE – GRAU DE ENDIVIDAMENTO

OBS: Os índices deverão ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando - se as demais.

Marechal Rondon - PR, 12 de Abril de 2024.

FABIANO FERNANDO FERRARI:78681430963
Assinado de forma digital por FABIANO FERNANDO FERRARI:78681430963
Dados: 2024.04.12 09:47:58 -03'00'

FABIANO FERNANDO FERRARI
Contador
CRC-PR 047470/O-7
CPF: 786.814.309-63

JANAI MEOTTI VIEIRA:05105286944
Assinado de forma digital por JANAI MEOTTI VIEIRA:05105286944
Dados: 2024.04.12 09:48:35 -03'00'

JANAI MEOTTI VIEIRA
Titular
CPF: 051.052.869-44
RG: 8.384.689-5

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.2.3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
41209326755	36.832.659/0001-51	
NOME EMPRESARIAL		
JM COMERCIO DE CLIMATIZADORES LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2024 a 30/06/2024
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Livro Diário Geral	5
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
08.61.48.5B.2F.42.3F.28.24.30.43.DD.2D.3B.C5.B4.85.E6.FA.2F	

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	36832659000151	JM COMERCIO DE CLIMATIZADORES LTDA:36832659000151	839644158276163246000279	19/09/2024 a 19/09/2025	Sim
Contador	50270630910	ROSELAINE LUTZ DOS SANTOS:50270630910	732085201785761345604794	16/09/2024 a 16/09/2025	Não

NÚMERO DO RECIBO:

08.61.48.5B.2F.42.3F.28.24.30.43.DD.2
D.3B.C5.B4.85.E6.FA.2F-6

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 12/03/2025 às 08:48:54

0F.8B.8A.94.97.89.8B.9B
13.12.5D.60.3B.76.6E.FB

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

BALANÇO PATRIMONIAL

Sped CONTÁBIL

Entidade: JM COMERCIO DE CLIMATIZADORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 30/06/2024 CNPJ: 36.832.659/0001-51

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 30 de junho de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 2.426.735,48	R$ 3.025.772,85
ATIVO CIRCULANTE		R$ 2.426.235,48	R$ 2.825.222,54
DISPONIBILIDADES		R$ 50.132,32	R$ 77.347,70
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 1.497,34	R$ 17.771,36
BANCO SICREDI		R$ 1.496,34	R$ 17.770,36
BANCO BRADESCO		R$ 1,00	R$ 1,00
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 48.634,98	R$ 59.576,34
BANCO BRADESCO		R$ 47.406,94	R$ 39.268,83
BANCO SANTANDER		R$ 1.228,04	R$ 20.307,51
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		R$ 2.239.343,16	R$ 2.595.054,84
CLIENTES		R$ 345.613,42	R$ 258.663,51
CLIENTES		R$ 345.613,42	R$ 258.663,51
ADIANTAMENTOS		R$ 1.893.729,74	R$ 2.336.391,33
ADIANTAMENTO DE SALARIO		R$ 8.700,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO A SÓCIOS		R$ 1.875.927,27	R$ 2.336.391,33
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		R$ 9.102,47	R$ 0,00
ESTOQUES		R$ 136.760,00	R$ 152.820,00
ESTOQUES		R$ 136.760,00	R$ 152.820,00
ESTOQUES DE MERCADORIAS		R$ 136.760,00	R$ 152.820,00
ATIVO NÃO - CIRCULANTE		R$ 500,00	R$ 200.550,31
INVESTIMENTOS		R$ 500,00	R$ 500,00
INVESTIMENTOS		R$ 500,00	R$ 500,00
BANCO SICREDI		R$ 500,00	R$ 500,00
IMOBILIZADO		R$ 0,00	R$ 200.050,31
BENS E DIREITOS EM USO		R$ 0,00	R$ 201.359,26
MOVEIS E UTENSILIOS		R$ 0,00	R$ 201.359,26
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R$ 0,00	R$ (1.308,95)
DEPREC ACUM - MOVEIS E UTENSILIOS		R$ 0,00	R$ (1.308,95)
PASSIVO		R$ 2.426.735,48	R$ 3.025.772,85
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 324.701,29	R$ 324.373,34
FORNECEDORES		R$ 0,00	R$ 102.281,36
FORNECEDORES		R$ 0,00	R$ 102.281,36

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 08.61.48.5B.2F.42.3F.28.24.30.43.DD.2D.3B.C5.B4.85.E6.FA.2F-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.3 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Sped CONTÁBIL

Entidade: JM COMERCIO DE CLIMATIZADORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 30/06/2024 CNPJ: 36.832.659/0001-51

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 30 de junho de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORNECEDORES		R$ 0,00	R$ 102.281,36
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 37.500,00	R$ 18.750,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS		R$ 37.500,00	R$ 18.750,00
BANCO SICREDI		R$ 37.500,00	R$ 18.750,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R$ 143.823,41	R$ 183.531,62
OBRIGACOES C/ PESSOAL		R$ 106.870,12	R$ 153.316,60
SALARIOS A PAGAR		R$ 106.870,12	R$ 134.609,07
RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR		R$ 0,00	R$ 18.707,53
OBRIGAÇOES SOCIAIS A PAGAR		R$ 36.953,29	R$ 30.215,02
INSS A PAGAR		R$ 16.768,05	R$ 16.066,46
FGTS A PAGAR		R$ 20.185,24	R$ 14.148,56
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R$ 35.507,07	R$ 18.241,22
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R$ 15.883,15	R$ 6.474,63
IRRF A RECOLHER		R$ 15.883,15	R$ 6.474,63
IMPOSTOS E CONTRIB S/ LUCRO E RECEITAS		R$ 19.623,92	R$ 11.766,59
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R$ 19.623,92	R$ 11.766,59
PROVISOES		R$ 98.190,81	R$ 1.569,14
PROVISOES		R$ 98.190,81	R$ 1.569,14
PROVISAO P/ 13º SALARIO		R$ 0,00	R$ 487,18
PROVISAO P/ FERIAS		R$ 98.190,81	R$ 1.081,96
MERCADORIAS A ENTREGAR		R$ 9.680,00	R$ 0,00
MERCADORIAS A ENTREGAR		R$ 9.680,00	R$ 0,00
MERCADORIAS A ENTREGAR		R$ 9.680,00	R$ 0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 62.500,00	R$ 62.500,00
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R$ 62.500,00	R$ 62.500,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS		R$ 62.500,00	R$ 62.500,00
BANCO SICREDI		R$ 62.500,00	R$ 62.500,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 2.039.534,19	R$ 2.638.899,51
CAPITAL		R$ 150.000,00	R$ 150.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 150.000,00	R$ 150.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 150.000,00	R$ 150.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 08.61.48.5B.2F.42.3F.28.24.30.43.DD.2D.3B.C5.B4.85.E6.FA.2F-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.3 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: JM COMERCIO DE CLIMATIZADORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 30/06/2024 CNPJ: 36.832.659/0001-51

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 30 de junho de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 1.889.534,19	R$ 2.488.899,51
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 1.889.534,19	R$ 2.488.899,51
LUCROS OU PREJ.ACUMULADOS		R$ 1.889.534,19	R$ 2.488.899,51

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Sped CONTÁBIL

Entidade: JM COMERCIO DE CLIMATIZADORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 30/06/2024 CNPJ: 36.832.659/0001-51

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 30 de junho de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA C/ VENDAS E SERVIÇOS		R$ 3.836.809,44	R$ 2.743.345,78
VENDAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS		R$ 3.815.877,44	R$ 2.737.828,88
VENDAS DE MERCADORIAS - MI		R$ 3.815.877,44	R$ 2.737.828,88
VENDAS DE SERVIÇOS		R$ 20.932,00	R$ 5.430,00
VENDAS DE SERVIÇOS - MI		R$ 20.932,00	R$ 5.430,00
OUTRAS RECEITAS		R$ 0,00	R$ 86,90
BONIFICACOES		R$ 0,00	R$ 86,90
(-) DEDUÇOES DAS RECEITAS		R$ (439.524,38)	R$ (411.842,83)
(-) DEVOLUÇOES DE VENDAS E ABATIMENTOS		R$ (237.477,94)	R$ (319.973,00)
(-) DEVOLUÇAO DE VENDAS - MI		R$ (237.477,94)	R$ (319.973,00)
(-) IMPOSTOS S/ VENDAS		R$ (202.046,44)	R$ (91.869,83)
(-) SIMPLES S/ VENDAS		R$ (202.046,44)	R$ (91.869,83)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R$ (918.282,25)	R$ (529.719,83)
(-) ESTOQUE INICIAL		R$ (148.520,00)	R$ (136.760,00)
(-) ESTOQUE INICIAL		R$ (148.520,00)	R$ (136.760,00)
(-) ENTRADAS		R$ (906.937,25)	R$ (548.032,73)
(-) COMPRAS DE MERCADORIAS - MI		R$ (814.092,43)	R$ (491.242,19)
(-) ENTRADA EM BONIFICACAO		R$ (0,00)	R$ (86,90)
(-) FRETES		R$ (89.479,52)	R$ (41.089,85)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS		R$ (0,00)	R$ (13.418,79)
(-) MANUTENÇÕES E GARANTIAS		R$ (3.365,30)	R$ (2.195,00)
(-) SAIDAS		R$ 415,00	R$ 2.252,90
(-) SAIDA EM BONIFICAÇAO		R$ 415,00	R$ 2.252,90
(-) ESTOQUE FINAL		R$ 136.760,00	R$ 152.820,00
(-) ESTOQUE FINAL		R$ 136.760,00	R$ 152.820,00
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (1.881.615,45)	R$ (1.216.564,98)
(-) DESPESAS C/ PESSOAL		R$ (1.824.900,42)	R$ (1.093.555,34)
(-) ADICIONAL NOTURNO		R$ (279,21)	R$ (232,38)
(-) ASSIST MEDICA/ODONT/FARMAC		R$ (0,00)	R$ (515,48)
(-) AVISO PREVIO		R$ (13.430,84)	R$ (10.531,41)
(-) COMISSOES		R$ (160.453,92)	R$ (93.327,36)
(-) 13º SALARIO		R$ (121.784,39)	R$ (12.180,64)
FERIAS E ADICIONAL		R$ (176.035,59)	R$ 48.555,69
(-) FGTS		R$ (139.566,72)	R$ (86.594,39)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 08.61.48.5B.2F.42.3F.28.24.30.43.DD.2D.3B.C5.B4.85.E6.FA.2F-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.3 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Sped CONTÁBIL

Entidade: JM COMERCIO DE CLIMATIZADORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 30/06/2024 CNPJ: 36.832.659/0001-51

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 30 de junho de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) HORAS EXTRAS		R$ (135.785,53)	R$ (80.823,92)
(-) INDENIZACOES TRABALHISTAS		R$ (4.495,92)	R$ (0,00)
(-) ORDENADOS E SALARIOS		R$ (1.017.667,16)	R$ (829.145,53)
(-) DSR		R$ (49.523,85)	R$ (25.490,55)
(-) GRATIFICACOES		R$ (21.370,78)	R$ (9.700,00)
(-) DESPESAS RECUPERADAS		R$ 15.493,49	R$ 6.430,63
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (53.878,65)	R$ (120.298,39)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		R$ (5.550,89)	R$ (4.064,69)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R$ (744,46)	R$ (5.729,03)
(-) DEPRECIACAO/AMORTIZACAO		R$ (0,00)	R$ (1.308,95)
(-) HONORARIOS PROFISSIONAIS		R$ (15.534,00)	R$ (13.606,90)
(-) LUZ E ENERGIA		R$ (0,00)	R$ (357,98)
(-) MANUTENÇAO E CONSERVACAO DE BENS		R$ (0,00)	R$ (181,60)
(-) MATERIAIS DE USO E CONSUMO		R$ (0,00)	R$ (8.350,36)
(-) PEDAGIOS		R$ (0,00)	R$ (913,80)
(-) REFEICOES E LANCHES		R$ (336,26)	R$ (9.514,72)
(-) SEGUROS		R$ (12.768,27)	R$ (7.536,02)
(-) GASTOS COM INFORMATICA		R$ (4.969,32)	R$ (2.955,00)
(-) TELEFONE		R$ (0,00)	R$ (49,00)
(-) VIAGENS E ESTADIAS		R$ (360,50)	R$ (7.813,68)
(-) BONIFICACOES		R$ (415,00)	R$ (2.252,90)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R$ (0,00)	R$ (51.370,00)
(-) ASSOCIAÇÕES E CLASSES		R$ (2.929,77)	R$ (1.340,32)
(-) LICITAÇÕES		R$ (10.270,18)	R$ (2.953,44)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R$ (2.836,38)	R$ (2.711,25)
(-) IOF		R$ (183,58)	R$ (90,44)
(-) TAXAS E EMOLUMENTOS		R$ (2.625,35)	R$ (2.614,95)
(-) IRRF		R$ (27,45)	R$ (5,86)
RESULTADO FINANCEIRO		R$ (35.327,64)	R$ 14.147,18
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 288,66	R$ 24.415,56
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS		R$ 288,66	R$ 77,19
DESCONTOS OBTIDOS		R$ 0,00	R$ 24.338,37
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (35.616,30)	R$ (10.268,38)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Sped CONTÁBIL

Entidade: JM COMERCIO DE CLIMATIZADORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 30/06/2024 CNPJ: 36.832.659/0001-51

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 30 de junho de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESAS BANCARIAS		R$ (4.630,06)	R$ (2.697,87)
(-) JUROS PASSIVOS		R$ (30.986,24)	R$ (7.570,51)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ 562.059,72	R$ 599.365,32

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Sped CONTÁBIL

Entidade: JM COMERCIO DE CLIMATIZADORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 30/06/2024 CNPJ: 36.832.659/0001-51

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 30 de junho de 2024

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	JM COMERCIO DE CLIMATIZADORES LTDA
NIRE	41209326755
CNPJ	36.832.659/0001-51
Número de Ordem	5
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Município	Marechal Cândido Rondon
Data do arquivamento dos atos constitutivos	01/04/2020
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	30/06/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	8460

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	JM COMERCIO DE CLIMATIZADORES LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Número de ordem	5
Quantidade total de linhas do arquivo digital	8460
Data de inicio	01/01/2024
Data de término	30/06/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 08.61.48.5B.2F.42.3F.28.24.30.43.DD.2D.3B.C5.B4.85.E6.FA.2F-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.3 do Visualizador

000309

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.2.3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
41209326755	36.832.659/0001-51	
NOME EMPRESARIAL		
JM COMERCIO DE CLIMATIZADORES LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/07/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Livro Diário Geral	6
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
17.39.49.A2.A8.60.F8.8B.03.61.60.75.09.2B.28.05.36.E5.06.08	

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	36832659000151	JM COMERCIO DE CLIMATIZADORES LTDA:36832659000151	839644158276163246000279	19/09/2024 a 19/09/2025	Sim
Contador	50270630910	ROSELAINE LUTZ DOS SANTOS:50270630910	732085201785761345604794	16/09/2024 a 16/09/2025	Não

NÚMERO DO RECIBO:

17.39.49.A2.A8.60.F8.8B.03.61.60.75.0
9.2B.28.05.36.E5.06.08-1

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 12/03/2025 às 13:39:08

A3.C9.12.70.26.F8.66.22
86.F7.F3.16.98.94.F4.18

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

BALANÇO PATRIMONIAL

Sped CONTÁBIL

Entidade: JM COMERCIO DE CLIMATIZADORES LTDA

Período da Escrituração: 01/07/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 36.832.659/0001-51

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de julho de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 3.025.772,85	R$ 4.410.888,72
ATIVO CIRCULANTE		R$ 2.825.222,54	R$ 4.108.218,51
DISPONIBILIDADES		R$ 77.347,70	R$ 360.894,22
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 17.771,36	R$ 316.385,40
BANCO SICREDI		R$ 17.770,36	R$ 131.038,86
BANCO BRADESCO		R$ 1,00	R$ 175.023,08
BANCO ITAU		R$ 0,00	R$ 10.323,46
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 59.576,34	R$ 44.508,82
BANCO BRADESCO		R$ 39.268,83	R$ 0,00
BANCO SANTANDER		R$ 20.307,51	R$ 44.508,82
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		R$ 2.595.054,84	R$ 3.661.396,90
CLIENTES		R$ 258.663,51	R$ 2.477.388,14
CLIENTES		R$ 258.663,51	R$ 2.477.388,14
ADIANTAMENTOS		R$ 2.336.391,33	R$ 1.152.908,90
ADIANTAMENTO A SÓCIOS		R$ 2.336.391,33	R$ 1.151.952,87
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		R$ 0,00	R$ 956,03
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇOES A COMPENSAR		R$ 0,00	R$ 31.099,86
IPI A COMPENSAR		R$ 0,00	R$ 29.471,69
IRRF A COMPENSAR		R$ 0,00	R$ 1.628,17
ESTOQUES		R$ 152.820,00	R$ 60.000,00
ESTOQUES		R$ 152.820,00	R$ 60.000,00
ESTOQUES DE MERCADORIAS		R$ 152.820,00	R$ 60.000,00
OUTROS CRÉDITOS CIRCULANTES		R$ 0,00	R$ 25.927,39
OBRAS EM ANDAMENTO		R$ 0,00	R$ 25.927,39
CNO 90.021.98864/75		R$ 0,00	R$ 13.409,42
CNO 90.021.71659/75		R$ 0,00	R$ 12.517,97
ATIVO NÃO - CIRCULANTE		R$ 200.550,31	R$ 302.670,21
INVESTIMENTOS		R$ 500,00	R$ 500,00
INVESTIMENTOS		R$ 500,00	R$ 500,00
BANCO SICREDI		R$ 500,00	R$ 500,00
IMOBILIZADO		R$ 200.050,31	R$ 302.170,21

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 17.39.49.A2.A8.60.F8.8B.03.61.60.75.09.2B.28.05.36.E5.06.08-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.3 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: JM COMERCIO DE CLIMATIZADORES LTDA

Período da Escrituração: 01/07/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 36.832.659/0001-51

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de julho de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BENS E DIREITOS EM USO		R$ 201.359,26	R$ 317.211,46
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 0,00	R$ 25.470,00
MOVEIS E UTENSILIOS		R$ 201.359,26	R$ 206.141,46
VEICULOS		R$ 0,00	R$ 80.000,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R$ 0,00	R$ 5.600,00
(-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R$ (1.308,95)	R$ (15.041,25)
DEPREC ACUM - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 0,00	R$ (890,59)
(-) DEPREC ACUM - MOVEIS E UTENSILIOS		R$ (1.308,95)	R$ (11.558,20)
DEPREC ACUM - VEICULOS		R$ 0,00	R$ (2.222,22)
DEPREC ACUM - EQTOS DE INFORMATICA		R$ 0,00	R$ (370,24)
PASSIVO		R$ 3.025.772,85	R$ 4.410.888,72
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 324.373,34	R$ 1.748.392,43
FORNECEDORES		R$ 102.281,36	R$ 1.101.163,67
FORNECEDORES		R$ 102.281,36	R$ 1.101.163,67
FORNECEDORES		R$ 102.281,36	R$ 1.101.163,67
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 18.750,00	R$ 113.595,33
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS		R$ 18.750,00	R$ 113.595,33
BANCO SICREDI		R$ 18.750,00	R$ 113.595,33
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R$ 183.531,62	R$ 6.777,20
OBRIGACOES C/ PESSOAL		R$ 153.316,60	R$ 4.159,60
SALARIOS A PAGAR		R$ 134.609,07	R$ 4.159,60
RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR		R$ 18.707,53	R$ 0,00
OBRIGAÇOES SOCIAIS A PAGAR		R$ 30.215,02	R$ 2.617,60
INSS A PAGAR		R$ 16.066,46	R$ 1.784,80
FGTS A PAGAR		R$ 14.148,56	R$ 832,80
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R$ 18.241,22	R$ 52.448,75
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R$ 6.474,63	R$ 370,49
IRRF A RECOLHER		R$ 6.474,63	R$ 370,49
IMPOSTOS E CONTRIB S/ LUCRO E RECEITAS		R$ 11.766,59	R$ 52.078,26
COFINS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 24.930,54

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 17.39.49.A2.A8.60.F8.8B.03.61.60.75.09.2B.28.05.36.E5.06.08-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.3 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Sped CONTÁBIL

Entidade: JM COMERCIO DE CLIMATIZADORES LTDA

Período da Escrituração: 01/07/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 36.832.659/0001-51

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de julho de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PIS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 5.412,55
ICMS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 18.101,40
ISS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 3.633,77
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R$ 11.766,59	R$ 0,00
PROVISOES		R$ 1.569,14	R$ 2.221,43
PROVISOES		R$ 1.569,14	R$ 2.221,43
PROVISAO P/ 13º SALARIO		R$ 487,18	R$ 0,00
PROVISAO P/ FERIAS		R$ 1.081,96	R$ 2.221,43
MERCADORIAS A ENTREGAR		R$ 0,00	R$ 472.186,05
MERCADORIAS A ENTREGAR		R$ 0,00	R$ 472.186,05
MERCADORIAS A ENTREGAR		R$ 0,00	R$ 472.186,05
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 62.500,00	R$ 25.000,00
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R$ 62.500,00	R$ 25.000,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS		R$ 62.500,00	R$ 25.000,00
BANCO SICREDI		R$ 62.500,00	R$ 25.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 2.638.899,51	R$ 2.637.496,29
CAPITAL		R$ 150.000,00	R$ 150.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 150.000,00	R$ 150.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 150.000,00	R$ 150.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 2.488.899,51	R$ 2.487.496,29
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 2.488.899,51	R$ 2.487.496,29
LUCROS OU PREJ.ACUMULADOS		R$ 2.488.899,51	R$ 2.487.496,29

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Sped CONTÁBIL

Entidade: JM COMERCIO DE CLIMATIZADORES LTDA

Período da Escrituração: 01/07/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 36.832.659/0001-51

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de julho de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA C/ VENDAS E SERVIÇOS		R$ 2.743.345,78	R$ 9.038.363,66
VENDAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS		R$ 2.737.828,88	R$ 8.787.551,82
VENDAS DE MERCADORIAS - MI		R$ 2.737.828,88	R$ 8.787.551,82
VENDAS DE SERVIÇOS		R$ 5.430,00	R$ 249.999,46
VENDAS DE SERVIÇOS - MI		R$ 5.430,00	R$ 249.999,46
OUTRAS RECEITAS		R$ 86,90	R$ 812,38
BONIFICACOES		R$ 86,90	R$ 812,38
(-) DEDUÇOES DAS RECEITAS		R$ (411.842,83)	R$ (1.263.151,00)
(-) DEVOLUÇOES DE VENDAS E ABATIMENTOS		R$ (319.973,00)	R$ (54.607,52)
(-) DEVOLUÇAO DE VENDAS - MI		R$ (319.973,00)	R$ (54.607,52)
(-) IMPOSTOS S/ VENDAS		R$ (91.869,83)	R$ (1.208.543,48)
(-) ICMS S/ VENDAS		R$ (0,00)	R$ (765.393,78)
(-) ISS S/ VENDAS		R$ (0,00)	R$ (7.499,98)
(-) PIS S/ VENDAS		R$ (0,00)	R$ (83.002,56)
(-) COFINS S/ VENDAS		R$ (0,00)	R$ (352.647,16)
(-) SIMPLES S/ VENDAS		R$ (91.869,83)	R$ (0,00)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R$ (529.719,83)	R$ (7.306.709,08)
(-) ESTOQUE INICIAL		R$ (136.760,00)	R$ (152.820,00)
(-) ESTOQUE INICIAL		R$ (136.760,00)	R$ (152.820,00)
(-) ENTRADAS		R$ (548.032,73)	R$ (7.216.670,38)
(-) COMPRAS DE MERCADORIAS - MI		R$ (491.242,19)	R$ (3.157.984,68)
(-) ENTRADA EM BONIFICACAO		R$ (86,90)	R$ (812,38)
(-) FRETES		R$ (41.089,85)	R$ (270.358,85)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS		R$ (13.418,79)	R$ (3.173.955,80)
(-) INDUSTRIALIZAÇÃO SOB ENCOMENDA		R$ (0,00)	R$ (679.000,00)
(-) MANUTENÇÕES E GARANTIAS		R$ (2.195,00)	R$ (32.468,60)
(-) OUTRAS ENTRADAS		R$ (0,00)	R$ (942.000,00)
(-) IPI S/ ENTRADAS		R$ 0,00	R$ 29.471,69
(-) ICMS S/ ENTRADAS		R$ 0,00	R$ 671.470,27
(-) PIS S/ ENTRADAS		R$ 0,00	R$ 65.756,63
(-) COFINS S/ ENTRADAS		R$ 0,00	R$ 273.211,34
(-) SAIDAS		R$ 2.252,90	R$ 2.781,30
(-) DEVOLUCAO DE COMPRAS - MI		R$ 0,00	R$ 1.347,50
(-) SAIDA EM BONIFICAÇAO		R$ 2.252,90	R$ 1.433,80

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 17.39.49.A2.A8.60.F8.8B.03.61.60.75.09.2B.28.05.36.E5.06.08-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.3 do Visualizador

000314

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Sped CONTÁBIL

Entidade: JM COMERCIO DE CLIMATIZADORES LTDA

Período da Escrituração: 01/07/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 36.832.659/0001-51

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de julho de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) ESTOQUE FINAL		R$ 152.820,00	R$ 60.000,00
(-) ESTOQUE FINAL		R$ 152.820,00	R$ 60.000,00
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (1.216.564,98)	R$ (451.727,13)
(-) DESPESAS C/ PESSOAL		R$ (1.093.555,34)	R$ (14.380,19)
(-) ADICIONAL NOTURNO		R$ (232,38)	R$ (0,00)
(-) ASSIST MEDICA/ODONT/FARMAC		R$ (515,48)	R$ (5.112,07)
(-) AVISO PREVIO		R$ (10.531,41)	R$ (0,00)
(-) COMISSOES		R$ (93.327,36)	R$ (0,00)
(-) 13º SALARIO		R$ (12.180,64)	R$ (1.848,22)
(-) FERIAS E ADICIONAL		R$ 48.555,69	R$ (979,38)
(-) FGTS		R$ (86.594,39)	R$ (111,30)
(-) HORAS EXTRAS		R$ (80.823,92)	R$ (116,84)
(-) INSS		R$ (0,00)	R$ (394,46)
(-) ORDENADOS E SALARIOS		R$ (829.145,53)	R$ (1.316,98)
(-) TREINAMENTO DE PESSOAL		R$ (0,00)	R$ (3.482,50)
(-) DSR		R$ (25.490,55)	R$ (18,44)
(-) GRATIFICACOES		R$ (9.700,00)	R$ (1.000,00)
(-) (-) DESPESAS RECUPERADAS		R$ 6.430,63	R$ (0,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (120.298,39)	R$ (257.541,14)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		R$ (4.064,69)	R$ (29.980,45)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R$ (5.729,03)	R$ (41.475,94)
(-) CORREIOS		R$ (0,00)	R$ (537,60)
(-) DEPRECIACAO/AMORTIZACAO		R$ (1.308,95)	R$ (13.732,30)
(-) HONORARIOS PROFISSIONAIS		R$ (13.606,90)	R$ (15.712,00)
(-) LUZ E ENERGIA		R$ (357,98)	R$ (0,00)
(-) MANUTENÇAO E CONSERVACAO DE BENS		R$ (181,60)	R$ (36,00)
(-) MATERIAIS DE USO E CONSUMO		R$ (8.350,36)	R$ (65.281,62)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE		R$ (0,00)	R$ (4.926,63)
(-) PEDAGIOS		R$ (913,80)	R$ (442,60)
(-) REFEICOES E LANCHES		R$ (9.514,72)	R$ (2.336,29)
(-) SEGUROS		R$ (7.536,02)	R$ (5.645,06)
(-) GASTOS COM INFORMATICA		R$ (2.955,00)	R$ (6.005,50)
(-) TELEFONE		R$ (49,00)	R$ (0,00)
(-) UTENSILIOS E FERRAMENTAS		R$ (0,00)	R$ (21.015,07)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Sped CONTÁBIL

Entidade: JM COMERCIO DE CLIMATIZADORES LTDA

Período da Escrituração: 01/07/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 36.832.659/0001-51

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de julho de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) VIAGENS E ESTADIAS		R$ (7.813,68)	R$ (10.114,18)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R$ (0,00)	R$ (384,00)
(-) LOCACAO DE VEICULOS/MAQS/EQUIP		R$ (0,00)	R$ (6.879,20)
(-) BONIFICACOES		R$ (2.252,90)	R$ (1.433,80)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R$ (51.370,00)	R$ (0,00)
(-) ASSOCIAÇÕES E CLASSES		R$ (1.340,32)	R$ (5.830,66)
(-) LICITAÇÕES		R$ (2.953,44)	R$ (25.772,24)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R$ (2.711,25)	R$ (179.805,80)
(-) IOF		R$ (90,44)	R$ (1.001,63)
(-) TAXAS E EMOLUMENTOS		R$ (2.614,95)	R$ (178.804,17)
(-) IRRF		R$ (5,86)	R$ (0,00)
(-) RESULTADO FINANCEIRO		R$ 14.147,18	R$ (18.179,67)
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 24.415,56	R$ 81,94
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS		R$ 77,19	R$ 81,94
(-) DESCONTOS OBTIDOS		R$ 24.338,37	R$ (0,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (10.268,38)	R$ (18.261,61)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R$ (2.697,87)	R$ (4.773,10)
(-) JUROS PASSIVOS		R$ (7.570,51)	R$ (13.488,51)
(-) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ 599.365,32	R$ (1.403,22)

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Sped CONTÁBIL

Entidade: JM COMERCIO DE CLIMATIZADORES LTDA

Período da Escrituração: 01/07/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 36.832.659/0001-51

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de julho de 2024 a 31 de dezembro de 2024

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	JM COMERCIO DE CLIMATIZADORES LTDA
NIRE	41209326755
CNPJ	36.832.659/0001-51
Número de Ordem	6
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Município	Marechal Cândido Rondon
Data do arquivamento dos atos constitutivos	01/04/2020
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	15619

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	JM COMERCIO DE CLIMATIZADORES LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Número de ordem	6
Quantidade total de linhas do arquivo digital	15619
Data de inicio	01/07/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 17.39.49.A2.A8.60.F8.8B.03.61.60.75.09.2B.28.05.36.E5.06.08-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.3 do Visualizador

CAPACIDADE FINANCEIRA 2024

JM COMERCIO DE CLIMATIZADORES LTDA
CNPJ: 36.832.659/0001-51 Inscrição Estadual: 90845268-24
Endereço: Rua XV de Novembro, nº 3131, CEP: 85.963-222,
Bairro: Alvorada, Marechal Candido Rondon - PR.

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social.

Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovem as demonstrações.

São as Demonstrações:

TIPO DE ÍNDICE	VALOR EM REAIS	ÍNDICE
LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo / Passivo Circulante+ Passivo Não Circulante	LG = 4.108.718,51 / 1.773.392,43	2,32
SG = Ativo Total / Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	SG = 4.410.888,72 / 1.773.392,43	2,49
LC = Ativo Circulante / Passivo Circulante	LC = 4.108.218,51 / 1.748.392,43	2,35

LG – LIQUIDEZ GERAL
SG – SOLVÊNCIA GERAL
LC – LIQUIDEZ CORRENTE

OBS: Os índices deverão ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando - se as demais.

Marechal Rondon - PR, 12 de Março de 2025.

ROSELAINE LUTZ DOS SANTOS:50270630910
Assinado de forma digital por ROSELAINE LUTZ DOS SANTOS:50270630910
Dados: 2025.03.12 14:47:08 -03'00'

ROSELAINE LUTZ DOS SANTOS
Contador
CRC-PR 028677/O-8
CPF: 502.706.309-10

VINICIUS LATCHUK:06260801939
Assinado de forma digital por VINICIUS LATCHUK:06260801939
Dados: 2025.03.13 08:09:37 -03'00'

VINICIUS LATCHUK
Titular
CPF: 062.608.019-39
RG: 10.191.666-9

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

LICITAÇÃO
EDITAL DE RESULTADO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2025

EDITAL DE RESULTADO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2025 DE 04 DE JUNHO DE 2025.

CARLA SABRINA RECH MALINSKI na qualidade de Pregoeira do Município de Planalto, Estado do Paraná, nomeada pela Portaria nº 022/2025 de 27 de janeiro de 2025, em cumprimento à Lei Federal de nº 10.520 de 31 de julho de 2002; Decreto Municipal de nº 2727/2007 de 26/06/2007 e subsidiariamente pela Lei nº 14.1333 de 01 de abril de 2021 e suas posteriores alterações e legislação correlata, **TORNA PÚBLICO,** o resultado Público de Licitação na modalidade **PREGÃO ELETRONICO,** tipo **MENOR PREÇO,** referente:

1. Objeto da Licitação:
1.1. REGISTRO DE PREÇOS visando aquisição de climatizadores e aparelhos de ar condicionado, destinado à todas as secretarias municipais, deste município de Planalto-PR.

2. Empresas Participantes:
2.1. COMÉRCIO DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA IRACEMINHA LTDA ME;
2.2. 49.418.054 MAYCON ANDRE RIZZI;
2.3. ELETRO CENTRO COMERCIO DE PEÇAS E ELETROELETRÔNICOS LTDA;
2.4. JM COMERCIO DE CLIMATIZADORES LTDA;
2.5. SUBLIME EQUIPAMENTOS EIRELI;
Situação: Classificadas.

3. Empresas Vencedoras:
3.1. COMÉRCIO DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA IRACEMINHA LTDA ME pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº 06.165.903/0001-09 situada no município de Iraceminha - SC classificado em 1º lugar no item 09, totalizando a importância de R$ 19.745,00 (dezenove mil e setecentos e quarenta e cinco reais).
3.2. 49.418.054 MAYCON ANDRE RIZZI pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº 49.418.054/0001-60 situada no município de Realeza - PR classificado em 1º lugar no lote 01, nos itens 05, 10 e 12 e no lote 02, no item 03, totalizando a importância de R$ 192.970,00 (cento e noventa e dois mil e novecentos e setenta reais).
3.3. ELETRO CENTRO COMERCIO DE PEÇAS E ELETROELETRÔNICOS LTDA pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº 16.779.255/0003-04 situada no município de Serra - ES classificado em 1º lugar no lote 01, nos itens 04, 06, 07, 08, 11 e 13 e no lote 02, nos itens 04 e 05, totalizando a importância de R$ 263.698,48 (duzentos e sessenta e três mil e seiscentos e noventa e oito reais e quarenta e oito centavos).
3.4. JM COMERCIO DE CLIMATIZADORES LTDA pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o 36.832.659/0001-51 situada no município de Marechal Cândido Rondon - PR classificado em 1º lugar no lote 02, itens 01 e 02, totalizando a importância de R$ 146.672,00 (cento e quarenta e seis mil e seiscentos e setenta e dois reais).
3.5. SUBLIME EQUIPAMENTOS EIRELI pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o 24.139.047/0001-07 situada no município de Francisco Beltrão - PR classificado em 1º lugar no lote 01, nos itens 01, 02 e 03, totalizando a importância de R$ 70.689,24 (setenta mil e seiscentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos).

000319

4. Data da Abertura:
4.1. A Licitação Pregão Eletrônico Nº 025/2025 de 23 de maio de 2025, teve sua abertura em reunião realizada pela Pregoeira no dia 04 de junho de 2025, às 09:00 horas, na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Planalto, Estado do Paraná, na Praça São Francisco de Assis, nº 1583, Centro, através do sistema eletrônico www.compras.gov.br.

Planalto, Estado do Paraná, 04 de junho de 2025.

CARLA SABRINA RECH MALISNKI
Pregoeira

Publicado por:
Diego Vinicius Ruckhaber
Código Identificador:413FE711

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 17/06/2025. Edição 3299
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/amp/

000320

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

LICITAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2025

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2025

O Prefeito do Município de Planalto, Estado do Paraná, considerando o parecer da Pregoeira e equipe de apoio, de conformidade com a ATA de Sessão Pública de Pregão Eletrônico nº. 025/2025, lavrada em 04 de junho de 2025, HOMOLOGO o resultado final do Processo Licitatório, na modalidade Pregão Eletrônico, Tipo Menor Preço de acordo com o abaixo descrito:

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS visando aquisição de climatizadores e aparelhos de ar condicionado, destinado à todas as secretarias municipais, deste município de Planalto-PR.

EMPRESA: COMÉRCIO DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA IRACEMINHA LTDA ME
LOTE 01 ITENS: 09.
VALOR TOTAL: R$ 19.745,00 (dezenove mil e setecentos e quarenta e cinco reais).

EMPRESA: 49.418.054 MAYCON ANDRE RIZZI
LOTE 01 ITENS: 05, 10 e 12.
LOTE 02 ITEM: 03.
VALOR TOTAL: R$ 192.970,00 (cento e noventa e dois mil e novecentos e setenta reais).

EMPRESA: ELETRO CENTRO COMERCIO DE PEÇAS E ELETROELETRÔNICOS LTDA
LOTE 01 ITENS: 04, 06, 07, 08, 11 e 13.
LOTE 02 ITENS: 04 e 05.
VALOR TOTAL: R$ 263.698,48 (duzentos e sessenta e três mil e seiscentos e noventa e oito reais e quarenta e oito centavos).

EMPRESA: JM COMERCIO DE CLIMATIZADORES LTDA
LOTE: 02 ITENS: 01 e 02.
VALOR TOTAL: R$ 146.672,00 (cento e quarenta e seis mil e seiscentos e setenta e dois reais).

EMPRESA: SUBLIME EQUIPAMENTOS EIRELI
LOTE: 01 ITENS: 01, 02 e 03.
VALOR TOTAL: R$ 70.689,24 (setenta mil e seiscentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos).

DATA: 16 de junho de 2025.

LUIZ CARLOS BONI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Diego Vinicius Ruckhaber
Código Identificador:9786BE58

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 17/06/2025. Edição 3299
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/amp/

000321

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 04/06/2025 13:50:25

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA IRACEMINHA LTDA**
CNPJ: **06.165.903/0001-09**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

000322

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ:	06.165.903/0001-09	DUNS®:	897852225
Razão Social:	COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA IRACEMINHA LTDA		
Nome Fantasia:	INDEL INFORMATICA IRACEMINHA		
Situação do Fornecedor:	Credenciado		

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

000323

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ:	06.165.903/0001-09	DUNS®:	897852225
Razão Social:	COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA IRACEMINHA LTDA		
Nome Fantasia:	INDEL INFORMATICA IRACEMINHA		
Situação do Fornecedor:	Credenciado		

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

000324

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	06.165.903/0001-09	DUNS®:	897852225
Razão Social:	COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA IRACEMINHA LTDA		
Nome Fantasia:	INDEL INFORMATICA IRACEMINHA		
Situação do Fornecedor:	Credenciado	Data de Vencimento do Cadastro:	12/01/2026
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA		
MEI:	Não		
Porte da Empresa:	Micro Empresa		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	Nada Consta
Impedimento de Licitar:	Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas:	Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público":	Nada Consta

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui pendências em um ou mais níveis de cadastramento. Para mais informações, utilize as funcionalidades de consulta disponíveis.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN		Validade:	05/07/2025	Automática
FGTS		Validade:	21/06/2025	Automática
Trabalhista	(http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	12/07/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	01/07/2025	
Receita Municipal	Validade:	02/04/2025	(*)

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2025

CPF: 083.XXX.XXX-12 Nome: FERNANDA SCHERER MARZEC

Ass: _____

000325

INDEL INFORMÁTICA

CNPJ 06.165.903/0001-09

PREGÃO ELETRÔNICO Nº **90025/2025**

Razão Social: Comércio de Artigos de Informática Iraceminha LTDA ME

CNPJ: 06.165.903/0001-09

Endereço: Rua Santo de Marco, 533, Sala 2, Centro – Iraceminha/SC

Telefone: 49 998321522

E-mail: prefeitojean15@gmail.com

Representante Legal: Jean Carlos Nyland – CPF: 057.328.099-10

OBJETO

Fornecimento de itens conforme condições e especificações do Edital nº **90025/2025** – UASG **987775 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO**

ITEM	PRODUTO	MARCA/	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL
09	APARELHO DE AR CONDICIONADO, modelo Split Reverso, (quente e frio), 220v, 18.000 BTUs, sistema Inverter. Com mão de obra de instalação e drenos incluso. Entregar instalado. - Garantia mínima de 12 meses	Vix 18kQF inverter classe A	5	Und	3949,00	**19745,00**
						19745,00

TOTAL R$ 19745,00(dezenove mil setecentos e quarenta e cinco reias).

O licitante COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA IRACEMINHA LTDA ME, inscrito no CNPJ nº 06165903000109, DECLARA, nos termos do art. 63, § 1º, da Lei nº 14.133/2021, que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta.

Por ser expressão da verdade, assumo inteira responsabilidade por esta declaração, sob pena do art. 299 do Código Penal.

VALIDADE DA PROPOSTA Conforme edital.

GARANTIA CONFORME EDITAL.

Entrega conforme edital.

Banco sicoob 756

Agencia 3032

Conta 104048-0

Comercio de Artigos de Informatica Iraceminha LTDA

IRACEMINHA SC 09 DE Maio DE 2025

gov.br Documento assinado digitalmente
JEAN CARLOS NYLAND
Data: 30/04/2025 14:00:54-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

JEAN CARLOS NYLAND
REPRESENTANTE LEGAL
COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA IRACEMINHA LTDA ME
CNPJ 06165903000109
49998321522

000326

VIX

CATÁLOGO LINHA INVERTER

000327

AR CONDICIONADO
SPLIT HI WALL VIX

INVERTER

Nossos equipamentos da linha VIX Inverter são a escolha certa para quem busca economia e eficiência.

Com redução de até 65% no consumo de energia e selo "A" do INMETRO, você mantém o conforto do seu ambiente por mais tempo, sem se preocupar com a conta de luz.

000328

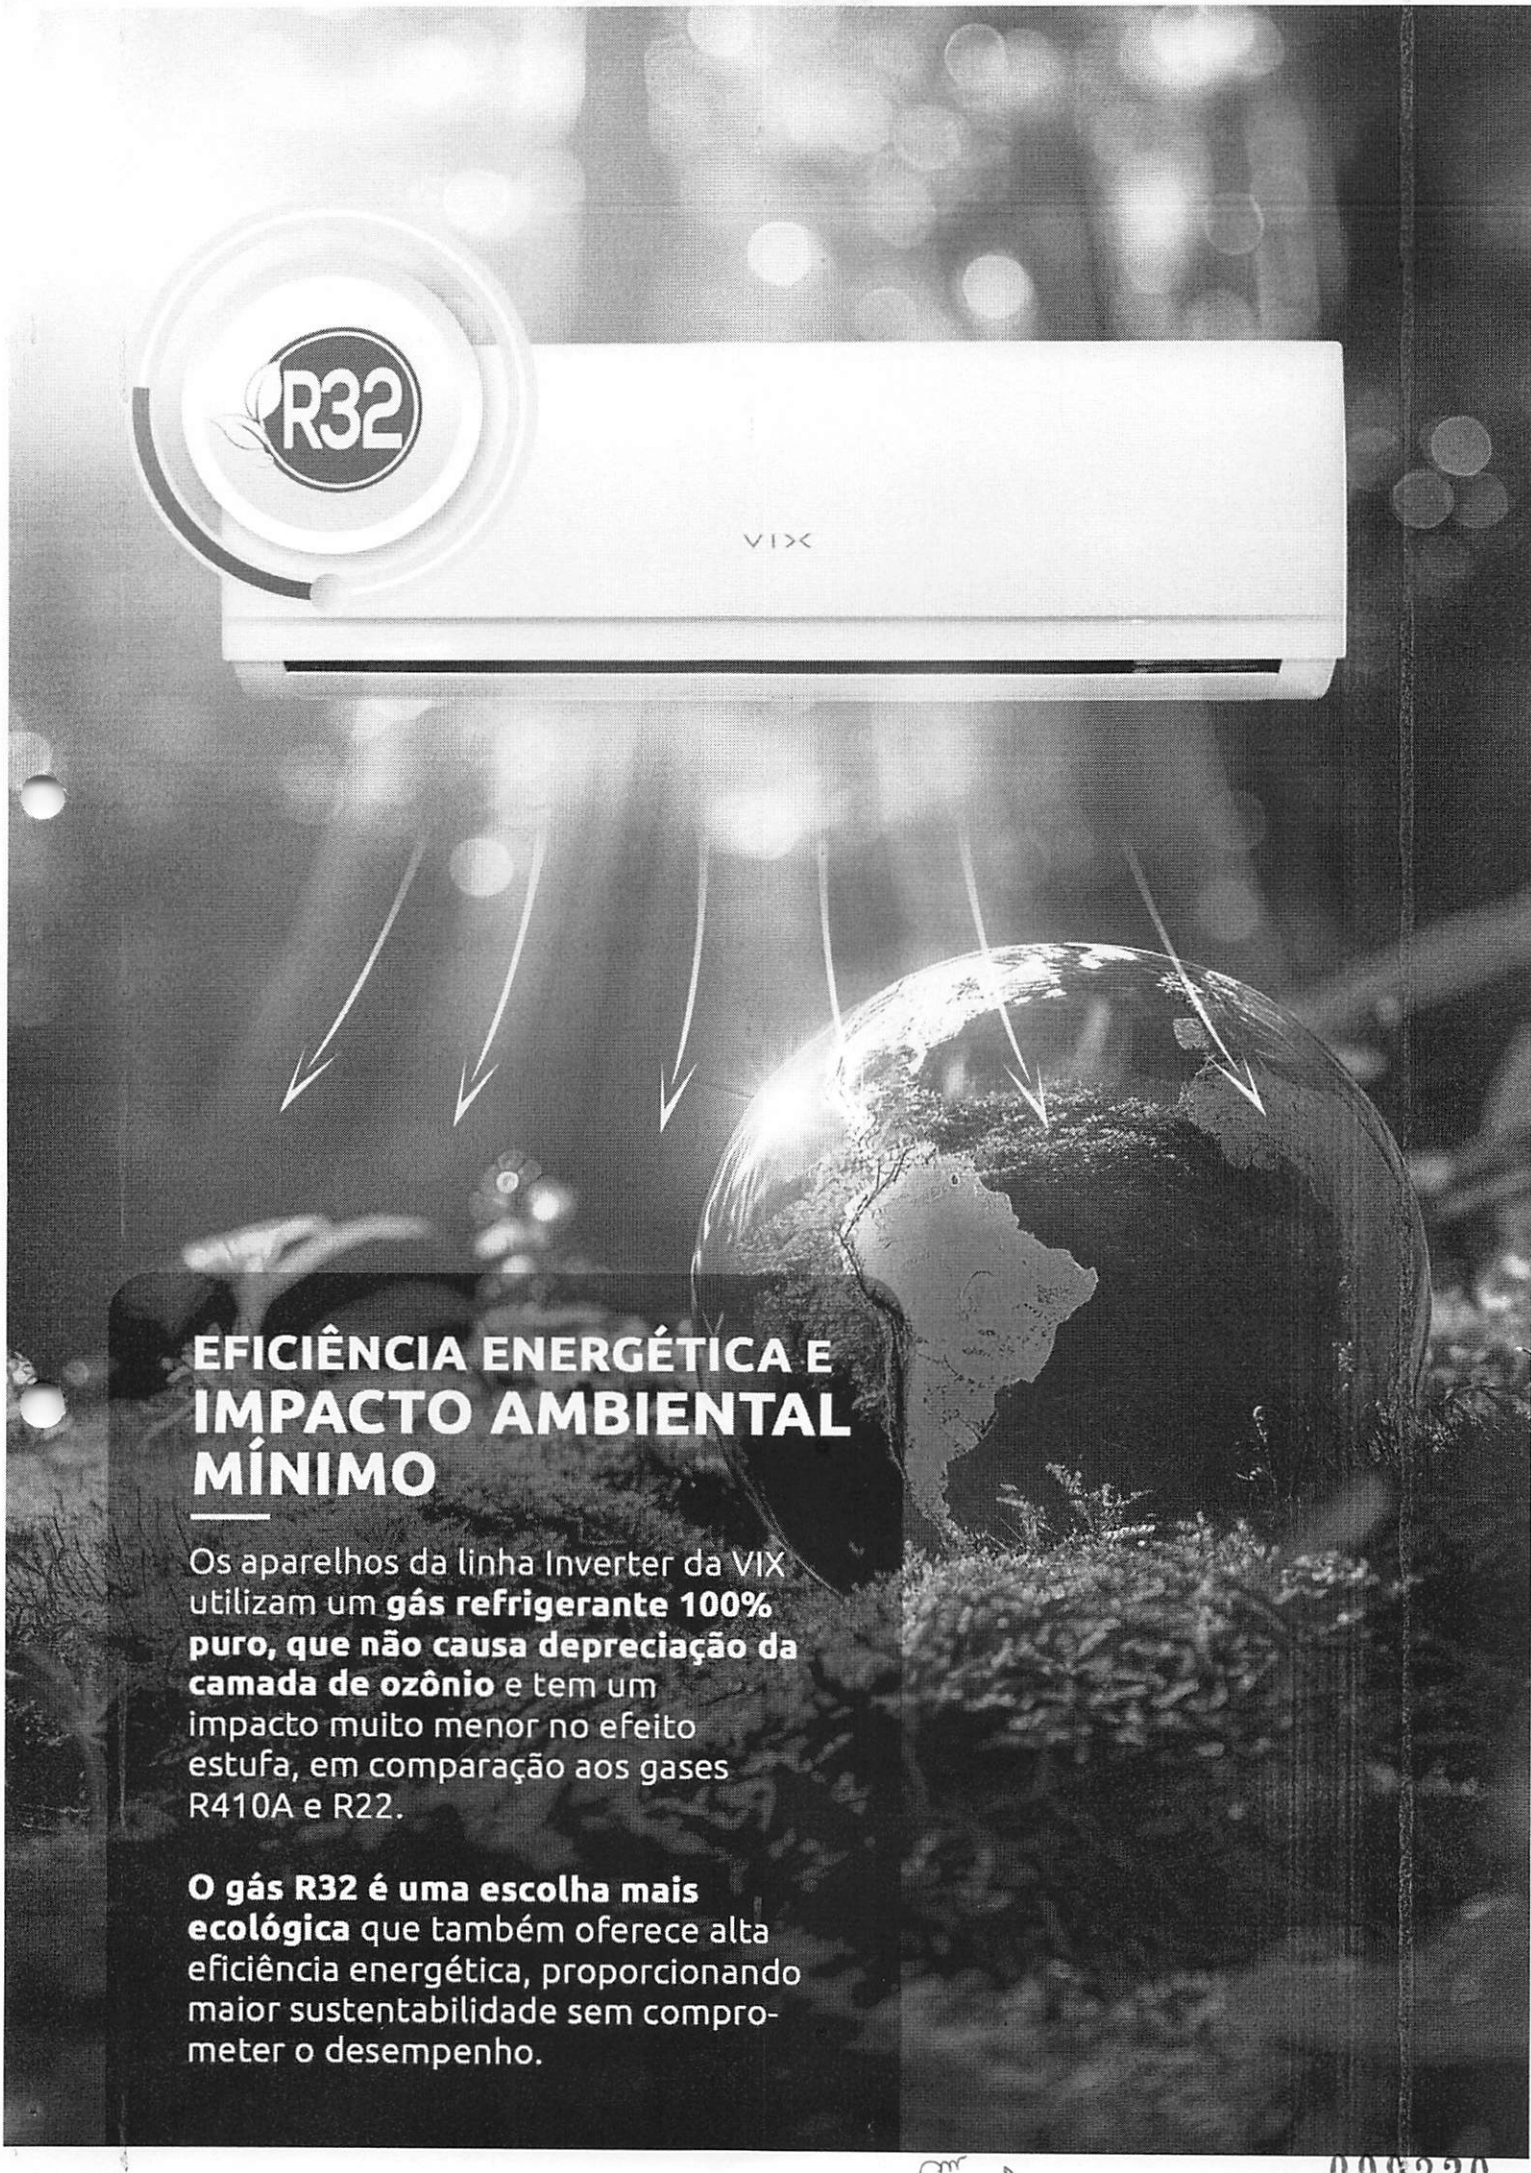

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E IMPACTO AMBIENTAL MÍNIMO

Os aparelhos da linha Inverter da VIX utilizam um **gás refrigerante 100% puro, que não causa depreciação da camada de ozônio** e tem um impacto muito menor no efeito estufa, em comparação aos gases R410A e R22.

O gás R32 é uma escolha mais ecológica que também oferece alta eficiência energética, proporcionando maior sustentabilidade sem comprometer o desempenho.

001329

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA A

INVERTER

Nossos produtos possuem o **Selo de Eficiência Energética A e um Índice de Desempenho de Resfriamento Sazonal (IDRS) superior aos padrões exigidos.**

Isso garante uma operação eficiente durante todo o ano, com **economia de energia e alto desempenho no resfriamento**, destacando-se como uma escolha sustentável e econômica para a climatização.

000330

GARANTIAS

O prazo de vigência da **garantia é de 12 (DOZE) meses** contados a partir da data da emissão da nota fiscal preenchida e certificada.

COMPRESSORES INVERTER

Exclusivamente para o componente/peça compressor, original de fábrica, parte integrante da unidade externa condensadora, o prazo de vigência da **garantia é de 10 (DEZ) anos** contados a partir da data da emissão da nota fiscal preenchida.

000331

MAIS CONFORTO
PARA SUA ROTINA!

Função Dimmer:
Apague ou acenda a luz de exibição do painel quando desejar.

Função Super:
Resfriamento rápido.

Função "I sleep":
Deixa o ambiente confortável para dormir.

Função Smart:
Temperatura e velocidade do ventilador de acordo com a temperatura do ambiente.

Função "I feel":
Ajuste a temperatura ambiente para o melhor conforto.

CONTE COM MAIS **TECNOLOGIAS**

AUTO RESTART
Mantenha as configurações anteriores quando retornar a energia.

TIMER
Ajuste o tempo de funcionamento do aparelho.

AUTO HORIZONTAL SWING LOUVER
Funcionamento automático das aletas horizontais para melhor distribuição do fluxo de ar.

FILTRO LAVÁVEL

A linha Inverter possui **filtro lavável de fácil remoção**, tornando a limpeza simples e prática, garantindo sempre um ar limpo e saudável.

000334

MUITO MAIS
FUNCIONALIDADES

AUTO LIMPEZA

AUTO-DIAGNÓSTICO

MODO ECONOMIA

DESUMIDIFICAÇÃO

ALARME DE VAZAMENTO DE GÁS REFRIGERANTE

000335

VIX
SERPENTINA DE
COBRE
COM CAMADA
BLUE FIN

TECNOLOGIA BLUE FIN

Um inovador tratamento anticorrosivo aplicado às aletas dos trocadores de calor nos aparelhos de ar-condicionado.

Composta por tubos de cobre revestidos, esta tecnologia garante **maior durabilidade e eficiência dos equipamentos**, protegendo-os contra agentes corrosivos como sal, umidade e poluição.

Além de prolongar a vida útil do ar-condicionado e melhorar o sistema de refrigeração.

000336

ESPECIFICAÇÕES

APARELHOS INVERTER

000337

9.000 BTU'S
DIMENSÕES

QUENTE E FRIO INVERTER

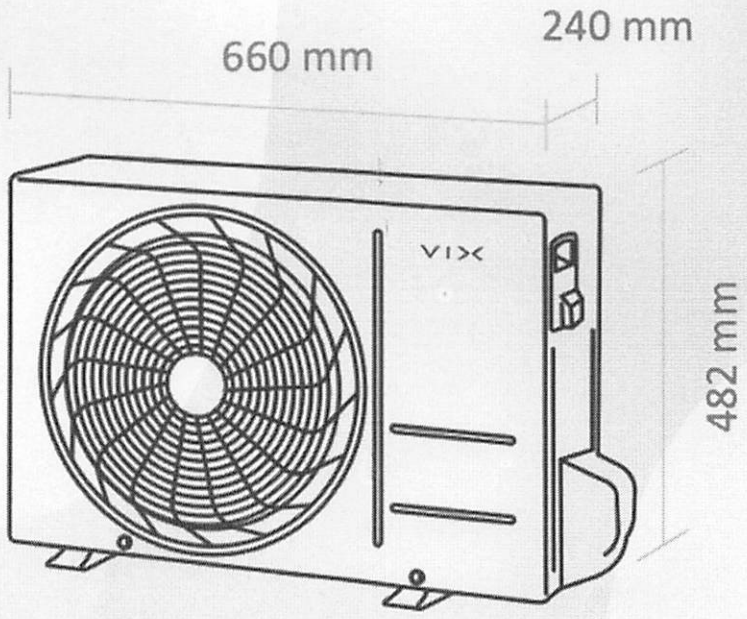

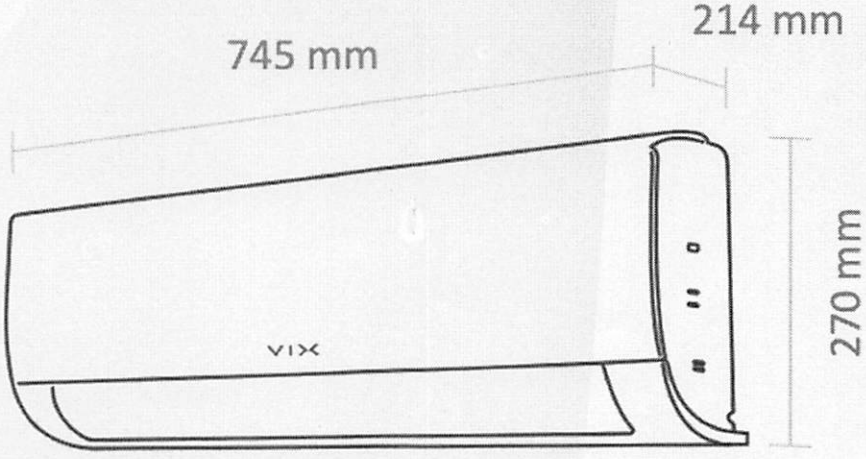

000338

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
9.000 BTU'S QUENTE E FRIO INVERTER

Capacidade	9.000
Tensão, Frequência, Fase	220V, 60Hz, 1ph
Gás	R32
IDRS	8.64
Compressor	35W21NXE9FHMZK7HA
Dimensões Unidade Interna	270 x 745 x 214
Dimensões Unidade Externa	482 x 660 x 240
Peso Unidade Interna	7,5kg
Peso Unidade Externa	18kg
Serpentina	Cobre
Capacidade Armazenamento Gás	0,41kg
Tipo Compressor	Inverter
Wi-Fi	Não

9.000 BTU'S
DIMENSÕES

FRIO INVERTER

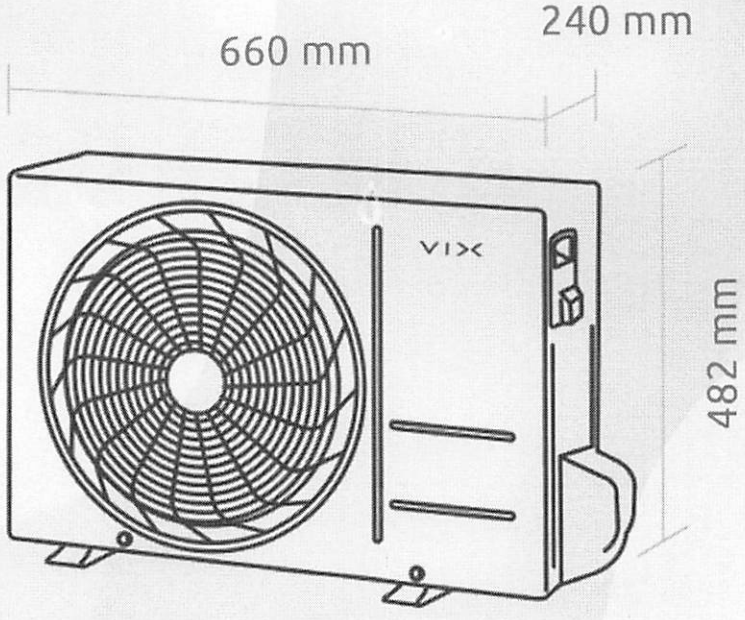

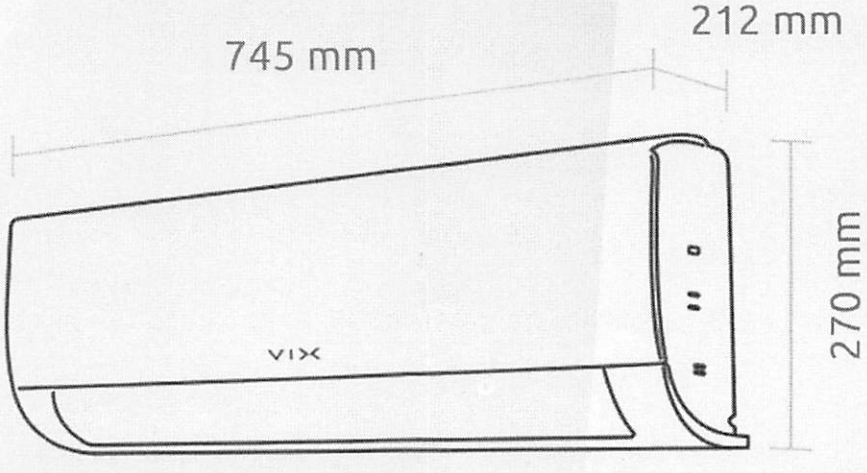

000340

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
9.000 BTU'S FRIO INVERTER

Capacidade	9.000
Tensão, Frequência, Fase	220V, 60Hz, 1F
Gás	R32
IDRS	7.37
Compressor	35W21NX
Dimensões Unidade Interna	270 x 745 x 212
Dimensões Unidade Externa	482 x 660 x 240
Peso Unidade Interna	7,7kg
Peso Unidade Externa	18kg
Serpentina	Cobre
Capacidade Armazenamento Gás	0,41kg
Tipo Compressor	Inverter
Wi-Fi	Não

12.000 BTU'S
DIMENSÕES

QUENTE E FRIO INVERTER

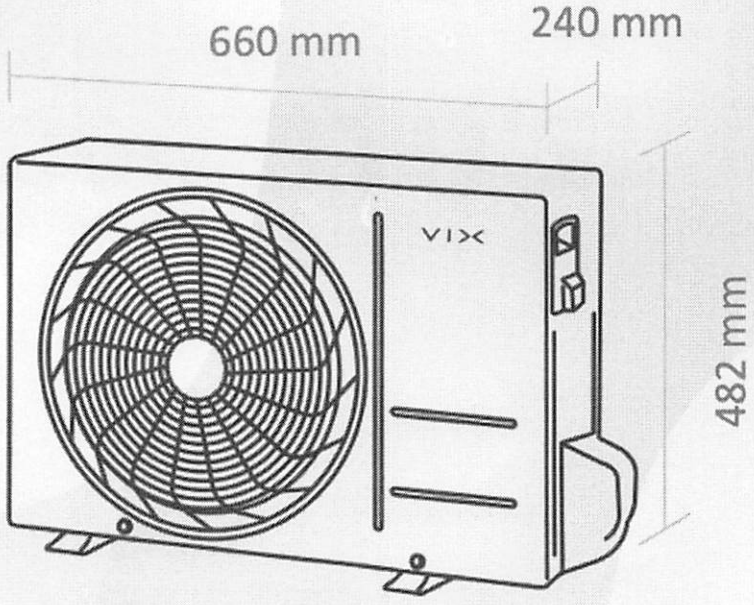

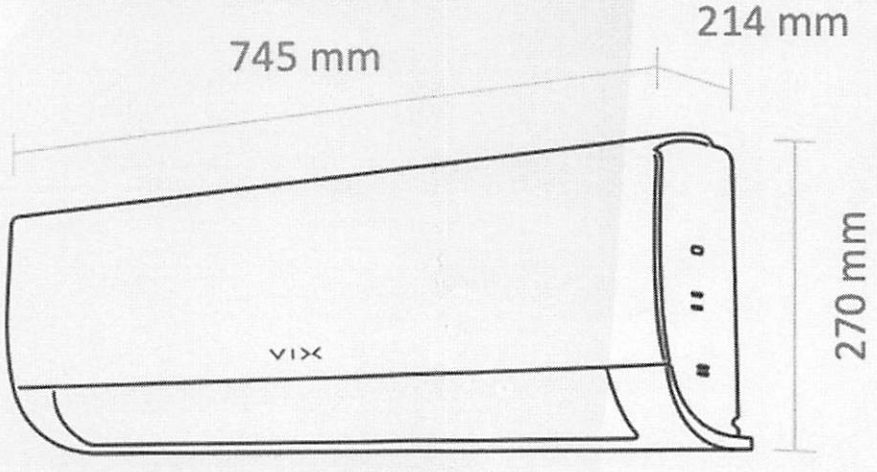

000342

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
12.000 BTU'S QUENTE E FRIO INVERTER

Capacidade	12.000
Tensão, Frequência, Fase	220V, 60Hz, 1ph
Gás	R32
IDRS	9.04
Compressor	35W26PXE9FHMZK7HA
Dimensões Unidade Interna	270 x 745 x 214
Dimensões Unidade Externa	482 x 660 x 240
Peso Unidade Interna	8kg
Peso Unidade Externa	20kg
Serpentina	Cobre
Capacidade Armazenamento Gás	0,54kg
Tipo Compressor	Inverter
Wi-Fi	Não

12.000 BTU'S
DIMENSÕES

FRIO INVERTER

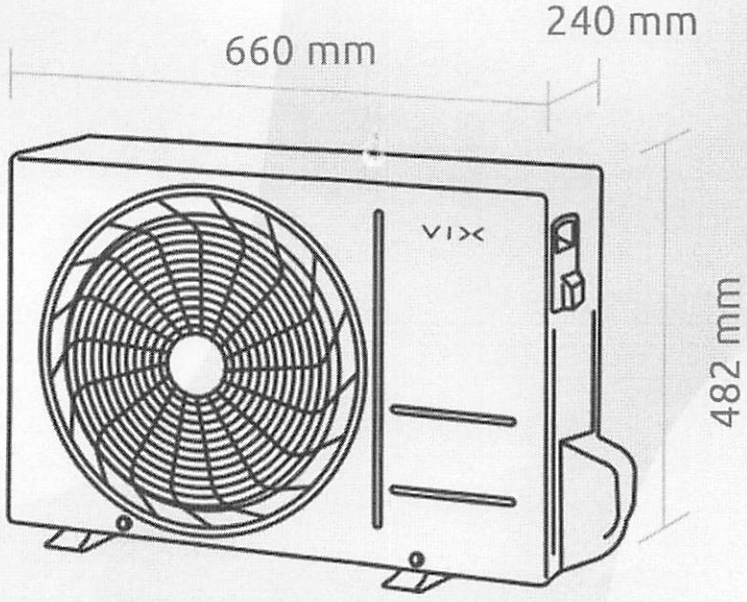

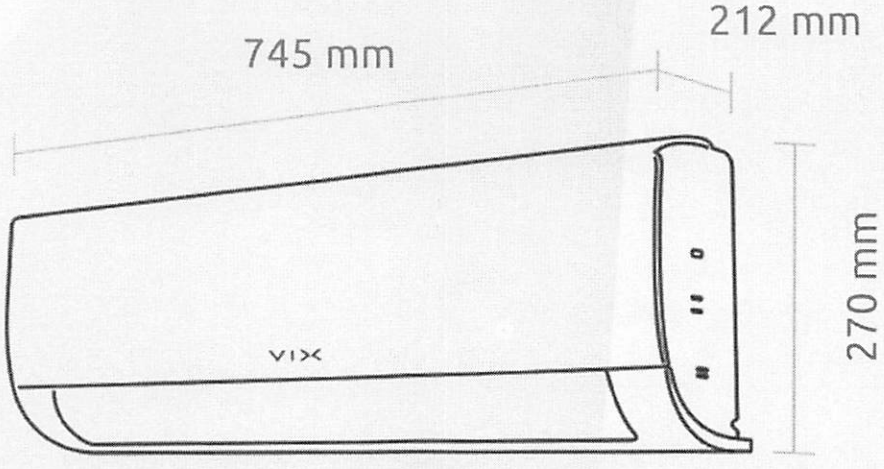

000344

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
12.000 BTU'S FRIO INVERTER

Capacidade	12.000
Tensão, Frequência, Fase	220V, 60Hz, 1F
Gás	R32
IDRS	8.08
Compressor	35W26PX
Dimensões Unidade Interna	270 x 745 x 212
Dimensões Unidade Externa	482 x 660 x 240
Peso Unidade Interna	7,9kg
Peso Unidade Externa	20kg
Serpentina	Cobre
Capacidade Armazenamento Gás	0,54kg
Tipo Compressor	Inverter
Wi-Fi	Não

18.000 BTU'S
DIMENSÕES

QUENTE E FRIO INVERTER

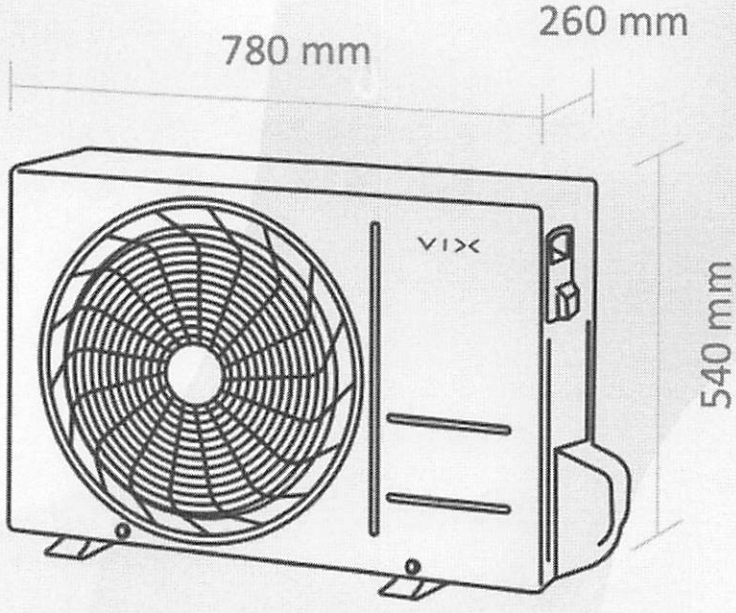

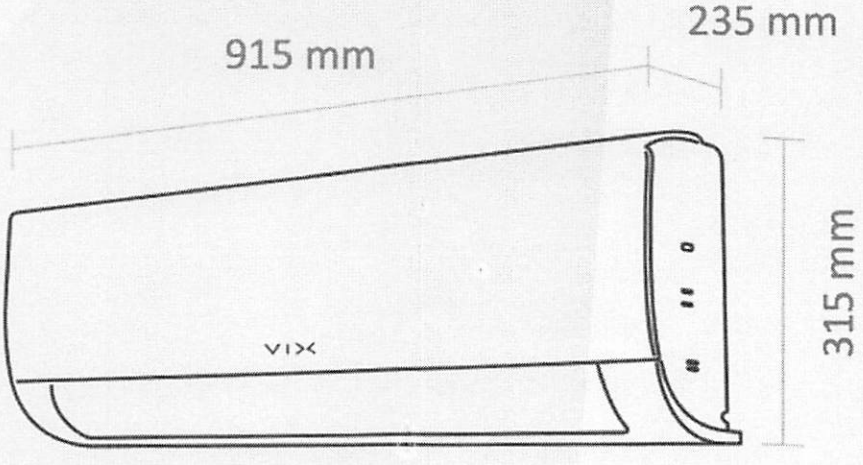

000346

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
18.000 BTU'S QUENTE E FRIO INVERTER

Capacidade	18.000
Tensão, Frequência, Fase	220V, 60Hz, 1ph
Gás	R32
IDRS	7.96
Compressor	KTN130D53UFZ3
Dimensões Unidade Interna	315 x 915 x 235
Dimensões Unidade Externa	540 x 780 x 260
Peso Unidade Interna	12kg
Peso Unidade Externa	26.5kg
Serpentina	Cobre
Capacidade Armazenamento Gás	0,71kg
Tipo Compressor	Inverter
Wi-Fi	Não

18.000 BTU'S
DIMENSÕES

FRIO INVERTER

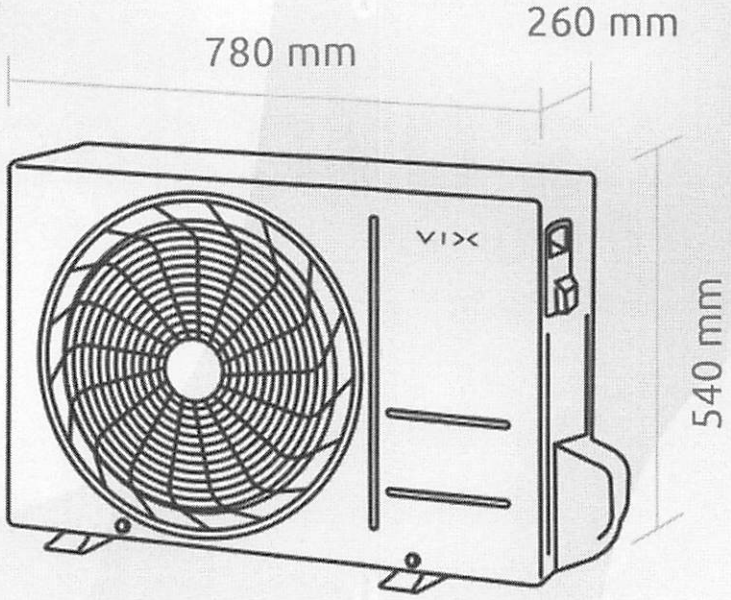

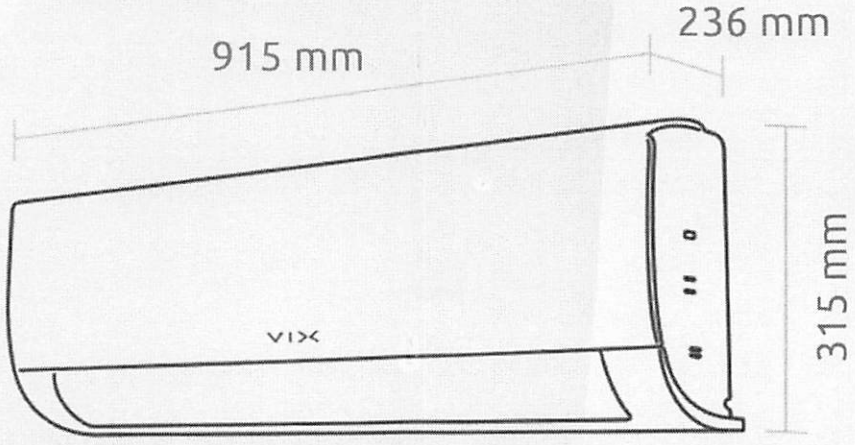

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
18.000 BTU'S FRIO INVERTER

Capacidade	18.000
Tensão, Frequência, Fase	220V, 60Hz, 1F
Gás	R32
IDRS	9.00
Compressor	KSN108D34UFZ
Dimensões Unidade Interna	315 x 915 x 236
Dimensões Unidade Externa	540 x 780 x 260
Peso Unidade Interna	11,5kg
Peso Unidade Externa	26.5kg
Serpentina	Cobre
Capacidade Armazenamento Gás	0,71kg
Tipo Compressor	Inverter
Wi-Fi	Não

24.000 BTU'S
DIMENSÕES

QUENTE E FRIO INVERTER

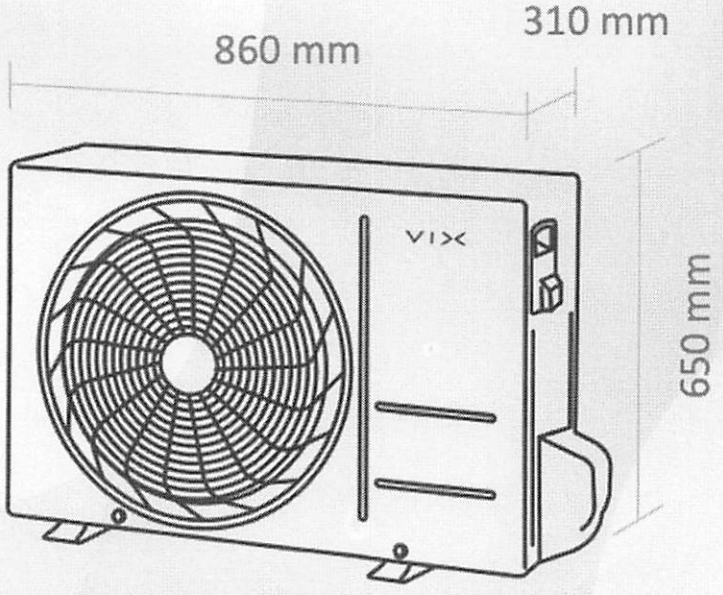

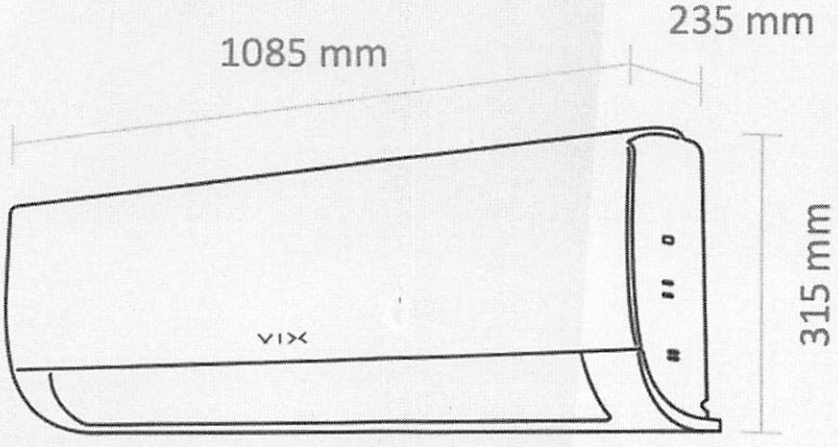

000350

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
24.000 BTU'S QUENTE E FRIO INVERTER

Capacidade	24.000
Tensão, Frequência, Fase	220V, 60Hz, 1ph
Gás	R32
IDRS	6.79
Compressor	KTN210D60UMT3
Dimensões Unidade Interna	315 x 1085 x 235
Dimensões Unidade Externa	650 x 860 x 310
Peso Unidade Interna	14kg
Peso Unidade Externa	39kg
Serpentina	Cobre
Capacidade Armazenamento Gás	1,2kg
Tipo Compressor	Inverter
Wi-Fi	Não

24.000 BTU'S
DIMENSÕES

FRIO INVERTER

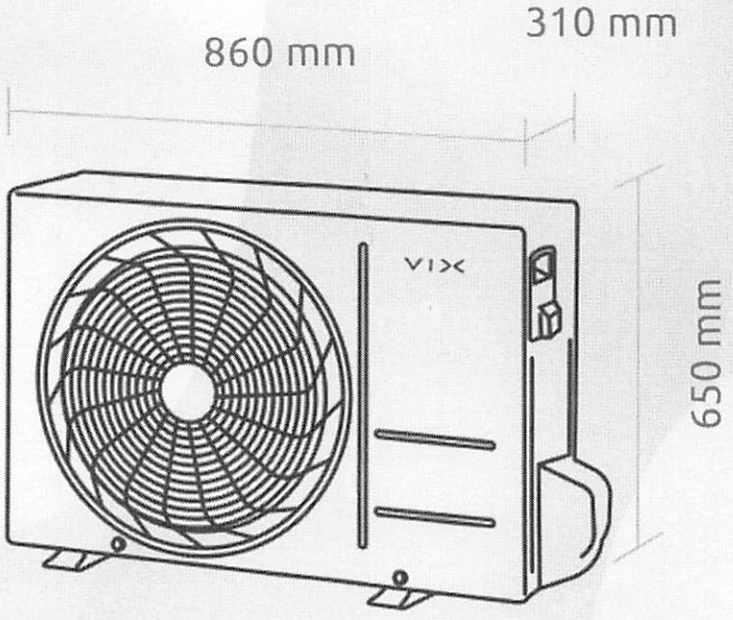

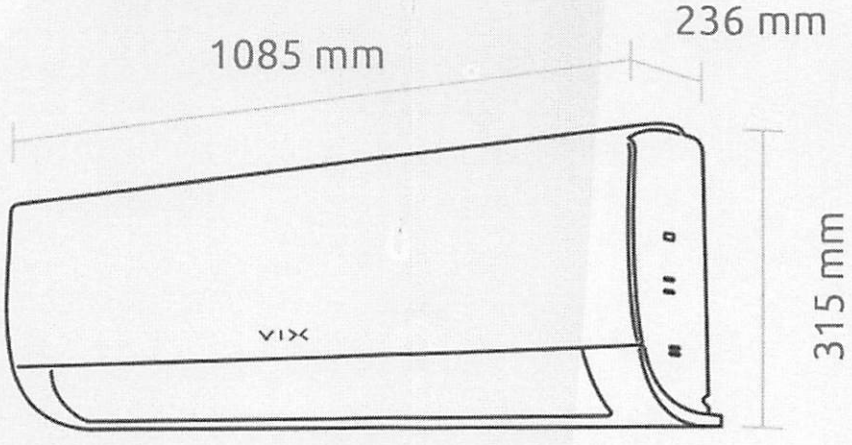

000352

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
24.000 BTU'S FRIO INVERTER

Capacidade	24.000
Tensão, Frequência, Fase	220V, 60Hz, 1F
Gás	R32
IDRS	7.88
Compressor	KTN210D60UMT3
Dimensões Unidade Interna	315 x 1085 x 236
Dimensões Unidade Externa	650 x 860 x 310
Peso Unidade Interna	14kg
Peso Unidade Externa	39kg
Serpentina	Cobre
Capacidade Armazenamento Gás	1,2kg
Tipo Compressor	Inverter
Wi-Fi	Não

30.000 BTU'S
DIMENSÕES

QUENTE E FRIO INVERTER

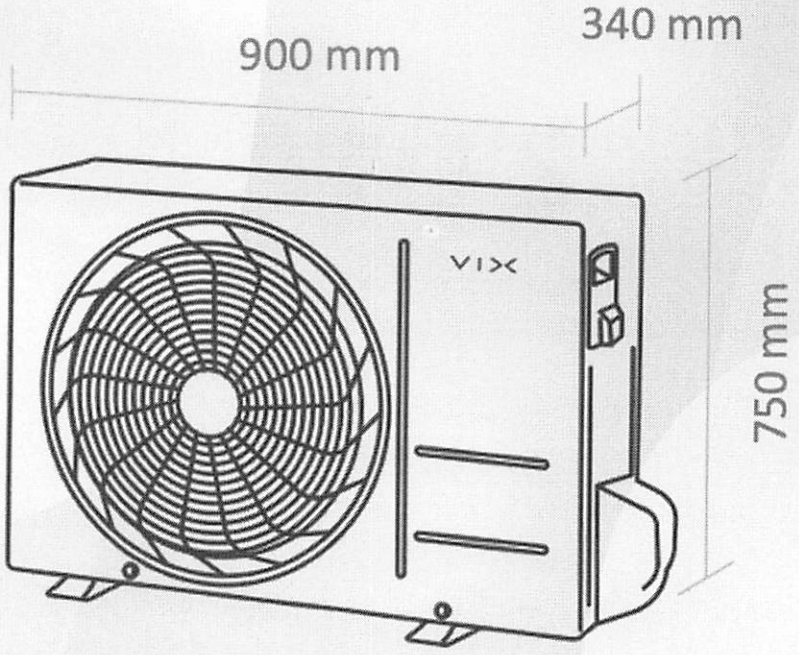

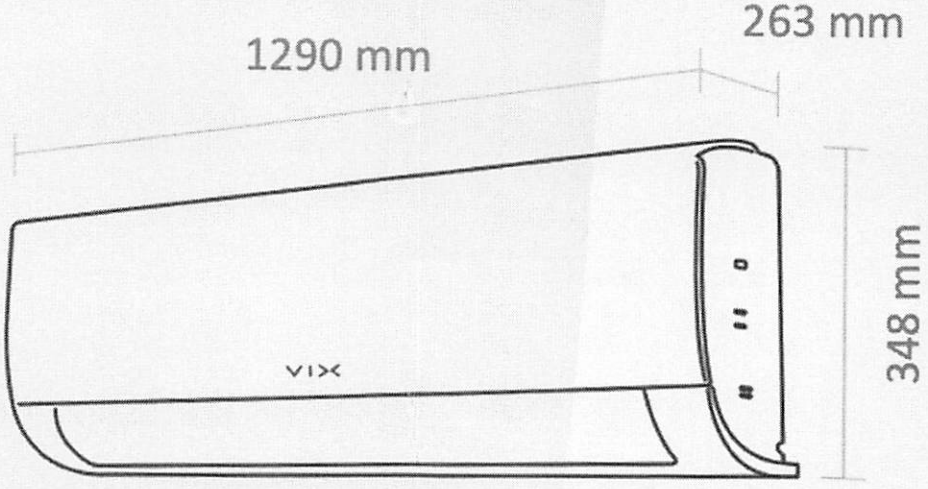

000354

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
30.000 BTU'S QUENTE E FRIO INVERTER

Capacidade	30.000
Tensão, Frequência, Fase	220V, 60Hz, 1ph
Gás	R32
IDRS	8.70
Compressor	KTM240D43UMT
Dimensões Unidade Interna	348 x 1290 x 263
Dimensões Unidade Externa	750 x 900 x 340
Peso Unidade Interna	18kg
Peso Unidade Externa	49kg
Serpentina	Cobre
Capacidade Armazenamento Gás	1,62kg
Tipo Compressor	Inverter
Wi-Fi	Não

30.000 BTU'S
DIMENSÕES

FRIO INVERTER

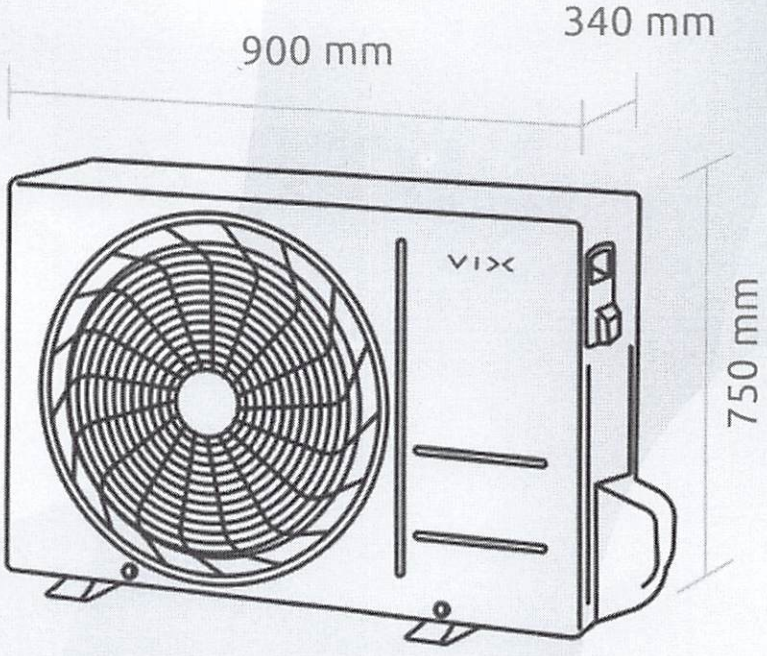

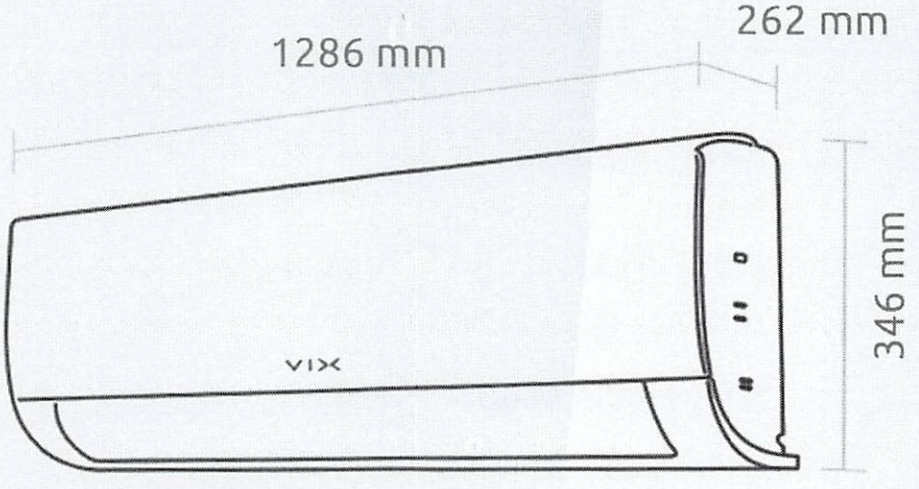

000356

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 30.000 BTU'S FRIO INVERTER

Capacidade	30.000
Tensão, Frequência, Fase	220V, 60Hz, 1F
Gás	R32
IDRS	9.32
Compressor	KTM240D43UMT
Dimensões Unidade Interna	346 x 1286 x 262
Dimensões Unidade Externa	750 x 900 x 340
Peso Unidade Interna	17kg
Peso Unidade Externa	49kg
Serpentina	Cobre
Capacidade Armazenamento Gás	1,62kg
Tipo Compressor	Inverter
Wi-Fi	Não

MODELOS INVERTER QUENTE FRIO

	CÓDIGO	1029167	1029168	1029169	1029170	1029171	1029172
	DESCRIÇÃO	9.000 QUENTE FRIO INVERTER	12.000 QUENTE FRIO INVERTER	18.000 QUENTE FRIO INVERTER	24.000 QUENTE FRIO INVERTER	30.000 QUENTE FRIO INVERTER	36.000 QUENTE FRIO INVERTER
TUBO LÍQUIDO	(mm - Pol)	6.35 - 1/4	6.35 - 1/4	6.35 - 1/4	6.35 - 1/4	9.52 - 3/8	9.52 - 3/8
TUBO SUCÇÃO	(mm - Pol)	9.52 - 3/8	9.52 - 3/8	12.7 - 1/2	15.88 - 5/8	15.88 - 5/8	15.88 - 5/8
COMP. MÁX.	M	15	15	15	15	15	15
DESNÍVEL	M	5	5	5	5	5	5
CORRENTE	A	5	7	12,7	14,5	15,5	16
REFRIGERANTE	GÁS	R32	R32	R32	R32	R32	R32
CARGA FÁBRICA	G	480	630	1050	1320	1620	2480
VAZÃO DE AR DA UNIDADE INTERNA	m³/h	550	580	950	1.150	1.800	-
NÍVEL DE RUÍDO UNIDADE INTERNA	dB(A)	38	38	43	47	50	-
NÍVEL DE RUÍDO UNIDADE EXTERNA	dB(A)	51	52	53	56	60	-

MODELOS INVERTER FRIO

	CÓDIGO	1029162	1029163	1029164	1029165	1029166
	DESCRIÇÃO	9.000 FRIO INVERTER	12.000 FRIO INVERTER	18.000 FRIO INVERTER	24.000 FRIO INVERTER	30.000 FRIO INVERTER
TUBO LÍQUIDO	(mm - Pol)	6.35 - 1/4	6.35 - 1/4	6.35 - 1/4	6.35 - 1/4	9.52 - 3/8
TUBO SUCÇÃO	(mm - Pol)	9.52 - 3/8	9.52 - 3/8	12.7 - 1/2	15.88 - 5/8	15.88 - 5/8
COMP. MÁX.	M	15	15	15	15	15
DESNÍVEL	M	5	5	5	5	5
CORRENTE	A	5	7	10	14	15
REFRIGERANTE	GÁS	R32	R32	R32	R32	R32
CARGA FÁBRICA	G	410	540	710	1200	1620
VAZÃO DE AR DA UNIDADE INTERNA	m³/h	550	580	950	1.150	1.800
NÍVEL DE RUÍDO UNIDADE INTERNA	dB(A)	38	38	43	47	50
NÍVEL DE RUÍDO UNIDADE EXTERNA	dB(A)	51	52	53	56	60

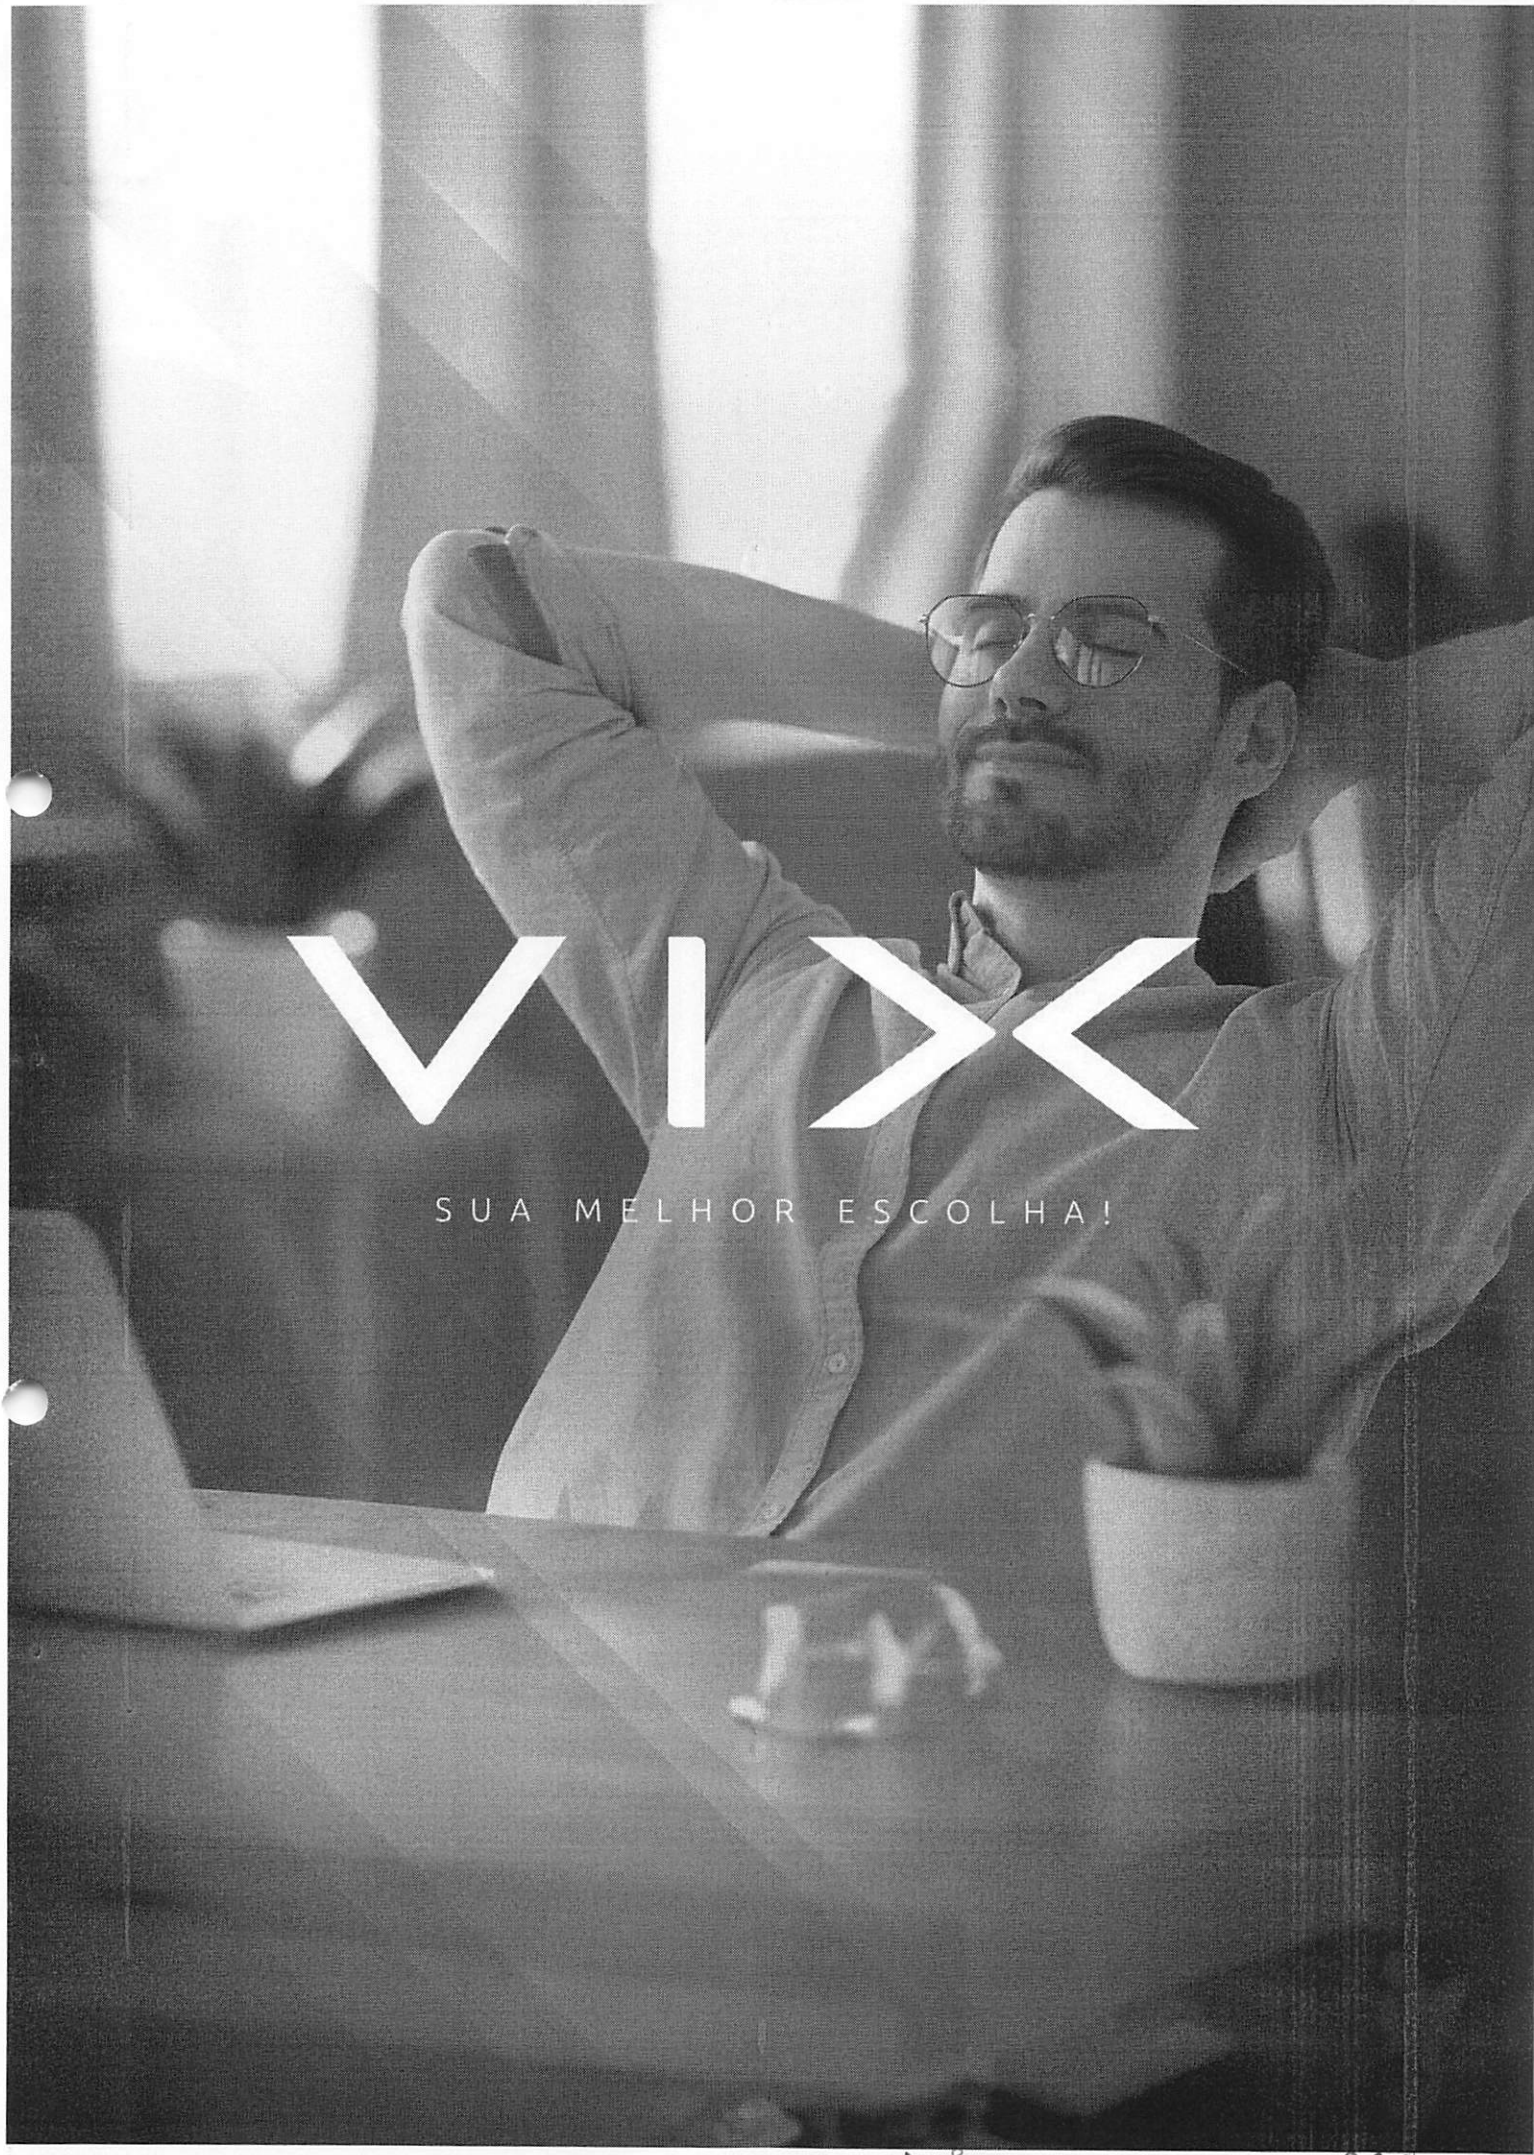
VIDX
SUA MELHOR ESCOLHA!

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 05/06/2025 08:01:57

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **JM COMERCIO DE CLIMATIZADORES LTDA**
CNPJ: **36.832.659/0001-51**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

000360

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: **36.832.659/0001-51** DUNS®: **928174329**
Razão Social: **JM COMERCIO DE CLIMATIZADORES LTDA**
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

000361

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: **36.832.659/0001-51** DUNS®: **928174329**
Razão Social: **JM COMERCIO DE CLIMATIZADORES LTDA**
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

000362

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**36.832.659/0001-51**	DUNS®:	**928174329**
Razão Social:	**JM COMERCIO DE CLIMATIZADORES LTDA**		
Nome Fantasia:			
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**19/11/2025**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Demais**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Nada Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas:	**Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público":	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**30/09/2025**	**Automática**
FGTS	Validade:	**20/06/2025**	**Automática**
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	**19/10/2025**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**01/08/2025**
Receita Municipal	Validade:	**10/06/2025**

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **30/06/2026**

CPF: 083.XXX.XXX-12 Nome: FERNANDA SCHERER MARZEC

Ass: _____

000363

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 36.832.659/0001-51 DUNS®: 928174329
Razão Social: JM COMERCIO DE CLIMATIZADORES LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Entidades de Classe

Entidade e UF	Nª Registro	Data de Validade
Prefeitura Municipal de Mundo Novo/MS	1	-
ACERVO - ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA ITAPEJARA DO OESTE PR	1720240007560	-
MUNICIPIO DE TERRA ROXA-PR	1	-
ATESTADO DE CAPACIDE TECNÍCA DOS CORREIOS	1	-
ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA ITAPEJARA DO OESTE PR	1	-

Certificação Técnica

Certificadora	Nª Certificado	Data de Validade
Contrato de Serviços Mauricio Engenheiro	1	20/08/2026
Certidão de Registro Profissional e Negativa de Débitos - CREA PR	42888/2025	08/10/2025
Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos - CREA PR	42879/2025	08/10/2025
Carteira CREA Mauricio Engenheiro	PR-131116-D	-
Associação IEx Certificações - INMETRO EVAPORATIVOS	N : IEx 20.0024R1	26/02/2029
Associação IEx Certificações - INMETRO	N : IEx 19.0065R1	18/12/2028

0003.4

JM COMÉRCIO DE CLIMATIZADORES LTDA

ANEXO II

PROPOSTA COMERCIAL
EDITAL DE PREGÃO Nº 025/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 033/2025
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 3

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS visando aquisição de climatizadores e aparelhos de ar condicionado, destinado à todas as secretarias municipais, deste município de Planalto-PR.

A empresa **JM COMERCIO DE CLIMATIZADORES LTDA**, estabelecida na Rua XV de Novembro, n° 3131 - sala 05, Jd. Ana Neusa, Marechal Cândido Rondon/PR, CEP 85.963-222, telefone: (45)99847-0028, e-mail j.mcomercio@yahoo.com, inscrita no CNPJ sob nº 36.832.659/0001-51, neste ato representada por **VINICIUS LATCHUK**, Representante Legal, RG n° 10.191.666-9, CPF n° 062.608.019-39, R. Uria Piardi, n° 1944 Jd. Tocantins, Toledo-PR, vem por meio desta, apresentar Proposta de Preços ao Edital de Pregão Eletrônico nº 025/2025 em epigrafe que tem por objeto a Implantação de REGISTRO DE PREÇOS visando aquisição de climatizadores e aparelhos de ar condicionado, destinado à todas as secretarias municipais, deste município de Planalto-PR, em atendimento a as Secretarias e Departamentos do Município, conforme segue:

Item	Especificações	Marca/ Modelo	Und	Qntd	Valor Und	Valor Total
14	**CLIMATIZADOR**, contendo as seguintes especificações: - Vazão de ar de 48.000m³/h; - Alimentação Elétrica 220V – Monofásico; - Possuir no 2 bombas; - Vazão da bomba de 2.000lts/h; - Entrada de água por uma torneira boia 7,5mca; - Capacidade do reservatório de água de 65 litros; - Potência do Motor de 1,5CV; - Grelha em alumínio; - Consumo elétrico total de 1,50kW/h; - Inversor de frequência; - Dimensões: 195cm Largura x 209cm Altura x 105cm Profundidade; - Equipamento anti-corozão; - Gabinete Alumínio; - Acionamento de comando com várias velocidades e com controle remoto; - Possuir função de desligamento automático; - Suporte De Fixação Do Aparelho; - Instalação: A contratada será responsável pelo frete, montagem e instalação do objeto, sendo de responsabilidade da contratada qualquer custo na instalação;	Climattize/ SS50 MAX	Und	04	R$ 12.677,00	R$ 50.708,00

	- Obs (Abertura Na Parede, Ponto De Água E De Energia Será Feito Pela Prefeitura). **- Garantia de 12 meses.**					
15	**CLIMATIZADOR,** contendo as seguintes especificações: - Vazão de ar de 70.000m³/h; - Alimentação Elétrica 220V – Monofásico; - Capacidade do reservatório de água de 80 litros; - Potência do Motor de 3CV; - Grelha em alumínio; - Inversor de frequência; - Consumo total de 2,55kw/h; - Entrada de água por uma torneira boia; - Dimensões: 247cm Largura x 190cm Altura x 110cm de profundidade; - Equipamento anti-corozão; - Gabinete Em Alumínio; - Acionamento de comando com várias velocidades e com controle remoto; - Suporte De Fixação Do Aparelho; - Instalação: A contratada será responsável pelo frete, montagem e instalação do objeto, sendo de responsabilidade da contratada qualquer custo na instalação; - Obs (Abertura Na Parede, Ponto De Água E De Energia Será Feito Pela Prefeitura). **- Garantia de 12 meses.**	Climattize/ SS58	Und	06	R$ 15.994,00	R$ 95.964,00

Informar Valor total R$ 146.672,00 (cento e quarenta e seis mil seiscentos e setenta e dois reais)

A validade desta proposta é de **60 (sessenta) dias corridos**, contados da data da abertura da sessão pública de **PREGÃO ELETRÔNICO.**

A apresentação da proposta implicará na plena aceitação das condições estabelecidas neste edital e seus anexos.

Marechal Cândido Rondon/PR, 04 de junho de 2025.

VINICIUS LATCHUK:06260801939 Assinado de forma digital por VINICIUS LATCHUK:06260801939 Dados: 2025.06.05 09:31:05 -03'00'

VINICIUS LATCHUK
REPRESENTANTE LEGAL
CPF: 062.608.019-39

(45)9.9847-0028
WWW.CLIMATTIZE.IND.BR
j.mcomercio@yahoo.com

JM COMÉRCIO DE CLIMATIZADORES LTDA
Rua XV de Novembro, nº 3131, sala 05 - Jardim Ana Neusa
Marechal Cândido Rondon/PR / CEP 85.963-222
CNPJ 36.832.659/0001-51 / Insc.Est.90845268-24

CLIMATIZADOR EVAPORATIVO SS58	
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	
Dimensão A x L x P	190 x 247 x 110 (cm)
Abertura na parede	160 x 160 cm
Peso	175 kg
Instalação	Parede/Janela
Tensão Elétrica	220 V (não é bivolt)
Vazão de ar	70.000 m³/h
Controle Remoto	Individual
Acionamento de comando	Pela IHM e controle remoto até 60 velocidades
Gabinete anticorrosão	Alumínio
Motor Nacional - WEG	3CV - dotado de rolamentos blindados contra poeira e resistente a jatos de água, que dispensem manutenção (lubrificação), possui classe de proteção IP55
Mancal e Polia	Para menos pressão no motor, menor consumo de energia e menor ruído
Grelha de distribuição	Em alumino dupla deflexão horizontal e vertical
Função	Desligamento automático
Entrada de água	Por torneira boia
Inversora de frequência	Sim
Suporte De Fixação Do Aparelho	Sim
Sensor de nível	Para controlar o funcionamento da bomba d'água, evitando danos aos componentes, causados pela falta de água
Reservatório	80 litros + Rede
Consumo de energia	2,55 Kw/h
Consumo de água	0 á 50 L/h
Garantia	01 (um) ano.
Certificação INMETRO	Portaria nº 371 de 2009 do INMETRO, atualizado na Portaria 148/2022, que atesta a segurança elétrica e mecânica do equipamento.

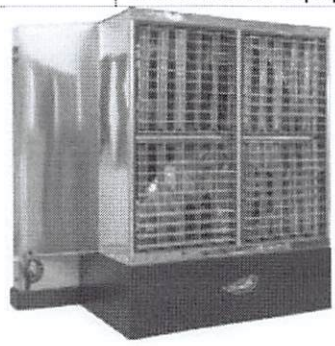

Segurança

IEx OCP 0064 INMETRO

Dica da CLIMATTIZE

A Industria Climattize tem 17 anos no segmento de Climatização. Fabricando praticamente todos os componentes do climatizador, como por exemplo: Hélices, Núcleo, Grades, Dutos internos, mancal, polia, gabinete do aparelho, flauta de distribuição de água Etc.

É indústria, não montadora! Fabrica passo a passo, por isso, garante a maior qualidade com componentes 100% nacionais.

Pesquise no site ***reclameaqui.com.br*** pela marca CLIMATTIZE.

Deixem o Brasil falar por nós!

MUITO OBRIGADO!
Será um prazer tê-los como cliente.

000367

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE
Certificate of Conformity

N°: IEx 20.0024R1

Página / *Page*: 1/7

Data de Emissão: 27/02/2023 *Issuing date*	
Data de Validade: 26/02/2029 *Validity date*	
Revisão / *Revision*	
N° 2	Data: 15/01/2025 *Date*

Produto *Product*	**CLIMATIZADOR EVAPORATIVO** *EVAPORATIVE CLIMATIZER*
Fornecedor Solicitante / Endereço: *Applicant / Address*	**MK CLIMATIZADORES LTDA.** Rua XV de Novembro, 3131 85960-000 - Marechal Cândido Rondon – PR - Brasil 09.226.540/0001-62
Fabricante / Endereço: *Manufacturer / Address*	**MK CLIMATIZADORES LTDA.** Rua XV de Novembro, 3131 85960-000 - Marechal Cândido Rondon – PR - Brasil 09.226.540/0001-62
Modelos: *Models*	**Ver página 2 a 6** *See page 2 and 6*
Características Principais: *Ratings / Principal Characteristics*	**Ver página 2 a 6** *See page 2 and 6*
Marca / Código de barras: *Trademark / Bar Code*	**CLIMATTIZE**
Família de Produto: *Product's Family*	**UMIDIFICADORES DE AR** *AIR HUMIDIFIERS*
Número de Série / Lote: *Serial number / Batch number*	**N/A**
Marcação: *Marking*	**Classe I; IPX3; IPX4** *Class I; IPX3; IPX4*
Normas Aplicáveis: *Aplicable Standards*	**IEC 60335-1:2016 (Ed. 5.2); IEC 60335-2-88:2002 (Ed. 2.2).**
Modelo de Certificação: *Certification Model*	**Modelo 5, segundo ABNT NBR ISO/IEC 17067:2015 / Model 5**
Portaria Inmetro N° / Escopo: *Inmetro Decree n° / Scope*	**148:2022 / Aparelhos Eletrodomésticos e Similares / Household Appliances**
Concessão para: *Concession for*	**Uso do Selo de Identificação da Conformidade sobre o (s) produto (s) relacionado (s) neste Certificado / Use of the conformity identification seal on the product (s) listed in this certificate**

A **Associação IEx Certificações**, que é um Organismo de Certificação de Produto acreditado pela Coordenação Geral de Acreditação – Cgcre, sob o registro N° OCP-0064, confirma que o produto está em conformidade com a (s) Norma (s) e Portaria acima descritas.
Associação IEx Certificações, as a Product Certification Body accredited by Coordenação Geral de Acreditação – Cgcre, according to the register N° OCP-0064, confirms that the product (s) is (are) in compliance with the standards and Decree above mentioned.

Marco A. Bucciarelli Roque
Signatário autorizado
Authorized signatory

MARCO ANTONIO BUCCIARELLI ROQUE: 99815273868
MARCO ANTONIO BUCCIARELLI ROQUE 99815273868
Eu estou aprovando este documento com minha assinatura de vinculação legal
2025.01.30 16:25:37-03'00'

Conformidade de Produto — Produto certificado — OCP 0064

*Este Certificado de Conformidade é válido somente acompanhado das páginas de **1 a 7** e somente pode ser reproduzido em sua totalidade e sem qualquer alteração.*
*This Certificate of Conformity is valid accompanied by pages **1 to 7** only and could be reproduced completely without any change only.*

Associação IEx Certificações (CNPJ: 12.845.838/0001-65)
Alameda Tocantins, 75 sala 609 Barueri SP CEP 06455-020 Brasil
Tel +55 11 4195-0705 contato@iexcert.org.br

000368

IEx	**CERTIFICADO DE CONFORMIDADE** *Certificate of Conformity*	**Data de Emissão:** 27/02/2023 *Issuing date*
		Data de Validade: 26/02/2029 *Validity date*
	N°: IEx 20.0024R1 **Página / *Page*: 2/7**	**Revisão / *Revision***
		N° 2 — **Data:** 15/01/2025 *Date*

Descrição do Produto
Product Description

O Climatizador de ar combina fluxo de ar com névoa fina (quantidade controlada) e reduz a temperatura ambiente, aumenta a umidade relativa do ar, reduz eletricidade estática, precipita poeira em suspensão no ambiente e diminui a concentração de odores e insetos. O climatizador está equipado com motor com protetor térmico, desligando automaticamente no aquecimento excessivo.
The air climatizer combines fine mist air flow (controlled amount) and it lowers the ambient temperature, increases the relative humidity, reduces static electricity, precipitates airborne dust and decreases the concentration of odors and insects. The climatizer is equipped with motor with thermical protector, switching off automatically in excessive warming.

Marca *Trade mark*	**Modelo** *Model*	**Descrição do produto** *Product description*	**Código de Barras** *Bar Code*
CLIMATTIZE	SS18	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE 220 V~; 188 W; 60 Hz; IPX4	N/A
CLIMATTIZE	SS18-JM	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE 220 V~; 188 W; 60 Hz; IPX4	N/A
CLIMATTIZE	SS18-JV	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE 220 V~; 188 W; 60 Hz; IPX4	N/A
CLIMATTIZE	SS18 TETO	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO PARA FIXAÇÃO EM TETO 220 V~; 450 W; 60 Hz; IPX4	N/A
CLIMATTIZE	SS18 TETO-JM	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO PARA FIXAÇÃO EM TETO 220 V~; 450 W; 60 Hz; IPX4	N/A
CLIMATTIZE	SS18 TETO-JV	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO PARA FIXAÇÃO EM TETO 220 V~; 450 W; 60 Hz; IPX4	N/A
CLIMATTIZE	SS 18 MAX	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE 220 V~; 450 W; 60 Hz; IPX4	N/A
CLIMATTIZE	SS 18 MAX-JM	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE 220 V~; 450 W; 60 Hz; IPX4	N/A
CLIMATTIZE	SS 18 MAX-JV	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE 220 V~; 450 W; 60 Hz; IPX4	N/A
CLIMATTIZE	SS30	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE 220 V~; 634 W; 60 Hz; IPX4	N/A
CLIMATTIZE	SS30-JM	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE 220 V~; 634 W; 60 Hz; IPX4	N/A
CLIMATTIZE	SS30-JV	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE 220 V~; 634 W; 60 Hz; IPX4	N/A
CLIMATTIZE	SS30 TETO	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO PARA FIXAÇÃO EM TETO 220 V~; 634 W; 60 Hz; IPX4	N/A
CLIMATTIZE	SS30 TETO-JM	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO PARA FIXAÇÃO EM TETO 220 V~; 634 W; 60 Hz; IPX4	N/A

*Este Certificado de Conformidade é válido somente acompanhado das páginas de **1 a 7** e somente pode ser reproduzido em sua totalidade e sem qualquer alteração.*
*This Certificate of Conformity is valid accompanied by pages **1 to 7** only and could be reproduced completely without any change only.*

MABRogue
Associação IEx Certificações (CNPJ: 12.845.838/0001-65)
Alameda Tocantins, 75 sala 609 Barueri SP CEP 06455-020 Brasil
Tel +55 11 4195-0705 contato@iexcert.org.br

CLIMATTIZE	SS30 TETO-JV	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO PARA FIXAÇÃO EM TETO 220 V~; 634 W; 60 Hz; IPX4	N/A
CLIMATTIZE	SS30 MAX	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE 220 V~; 860 W; 60 Hz; IPX4	N/A
CLIMATTIZE	SS30 MAX-JM	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE 220 V~; 860 W; 60 Hz; IPX4	N/A
CLIMATTIZE	SS30 MAX-JV	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE 220 V~; 860 W; 60 Hz; IPX4	N/A
CLIMATTIZE	SS36 TETO	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO PARA FIXAÇÃO EM TETO 220 V~; 640 W; 60 Hz; IPX4	N/A
CLIMATTIZE	SS36 TETO-JM	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO PARA FIXAÇÃO EM TETO 220 V~; 640 W; 60 Hz; IPX4	N/A
CLIMATTIZE	SS36 TETO-JV	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO PARA FIXAÇÃO EM TETO 220 V~; 640 W; 60 Hz; IPX4	N/A
CLIMATTIZE	SS50	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE 220 V~; 1064 W; 60 Hz; IPX4	N/A
CLIMATTIZE	SS50-JM	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE 220 V~; 1064 W; 60 Hz; IPX4	N/A
CLIMATTIZE	SS50-JV	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE 220 V~; 1064 W; 60 Hz; IPX4	N/A
CLIMATTIZE	SS50 TETO	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO PARA FIXAÇÃO EM TETO 220 V~; 1064 W; 60 Hz; IPX4	N/A
CLIMATTIZE	SS50 TETO-JM	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO PARA FIXAÇÃO EM TETO 220 V~; 1064 W; 60 Hz; IPX4	N/A
CLIMATTIZE	SS50 TETO-JV	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO PARA FIXAÇÃO EM TETO 220 V~; 1064 W; 60 Hz; IPX4	N/A
CLIMATTIZE	SS50 MAX	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE 220 V~; 1150 W; 60 Hz; IPX4	N/A
CLIMATTIZE	SS50 MAX-JM	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE 220 V~; 1150 W; 60 Hz; IPX4	N/A
CLIMATTIZE	SS50 MAX-JV	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE 220 V~; 1150 W; 60 Hz; IPX4	N/A
CLIMATTIZE	SS58	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE 220 V~; 1410 W; 60 Hz; IPX4	N/A
CLIMATTIZE	SS58-JM	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE 220 V~; 1410 W; 60 Hz; IPX4	N/A
CLIMATTIZE	SS58-JV	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE 220 V~; 1410 W; 60 Hz; IPX4	N/A

CLIMATTIZE	SS58MAX	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE 220 V~; 1889 W; 60 Hz; IPX4	N/A
CLIMATTIZE	SS58MAX-JM	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE 220 V~; 1889 W; 60 Hz; IPX4	N/A
CLIMATTIZE	SS58MAX-JV	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE 220 V~; 1889 W; 60 Hz; IPX4	N/A
CLIMATTIZE	SS65	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE 220 V~; 2305 W; 60 Hz; IPX4	N/A
CLIMATTIZE	SS65-JM	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE 220 V~; 2305 W; 60 Hz; IPX4	N/A
CLIMATTIZE	SS65-JV	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE 220 V~; 2305 W; 60 Hz; IPX4	N/A
CLIMATTIZE	INOX MÓVEL 18	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO MÓVEL 220 V~; 370 W; 60 Hz; IPX4	N/A
CLIMATTIZE	INOX MÓVEL 18-JM	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO MÓVEL 220 V~; 370 W; 60 Hz; IPX4	N/A
CLIMATTIZE	INOX MÓVEL 18-JV	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO MÓVEL 220 V~; 370 W; 60 Hz; IPX4	N/A
CLIMATTIZE	INOX MÓVEL 18 MAX	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO MÓVEL 220 V~; 940 W; 60 Hz; IPX4	N/A
CLIMATTIZE	INOX MÓVEL 18 MAX-JM	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO MÓVEL 220 V~; 940 W; 60 Hz; IPX4	N/A
CLIMATTIZE	INOX MÓVEL 18 MAX-JV	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO MÓVEL 220 V~; 940 W; 60 Hz; IPX4	N/A
CLIMATTIZE	TWISTER INOX 5050 MAX	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE 220 V~; 2672 - 5050 W; 60 Hz; IPX4	N/A
CLIMATTIZE	TWISTER INOX 5050 MAX-JM	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE 220 V~; 2672 - 5050 W; 60 Hz; IPX4	N/A
CLIMATTIZE	TWISTER INOX 5050 MAX-JV	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE 220 V~; 2672 - 5050 W; 60 Hz; IPX4	N/A
CLIMATTIZE	1001	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO MÓVEL 220 V~; 1282 W; 60 Hz; IPX4	N/A
CLIMATTIZE	1001-JM	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO MÓVEL 220 V~; 1282 W; 60 Hz; IPX4	N/A
CLIMATTIZE	1001-JV	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO MÓVEL 220 V~; 1282 W; 60 Hz; IPX4	N/A
CLIMATTIZE	1005	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO MÓVEL 220 V~; 1282 W; 60 Hz; IPX4	N/A

CLIMATTIZE	1005-JM	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO MÓVEL 220 V~; 1282 W; 60 Hz; IPX4	N/A
CLIMATTIZE	1005-JV	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO MÓVEL 220 V~; 1282 W; 60 Hz; IPX4	N/A
CLIMATTIZE	2030	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE 220 V~; 641 W; 60 Hz; IPX4	N/A
CLIMATTIZE	2030-JM	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE 220 V~; 641 W; 60 Hz; IPX4	N/A
CLIMATTIZE	2030-JV	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE 220 V~; 641 W; 60 Hz; IPX4	N/A
CLIMATTIZE	2030 MÓVEL	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO MÓVEL 220 V~; 860 W; 60 Hz; IPX4	N/A
CLIMATTIZE	2030 MÓVEL-JM	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO MÓVEL 220 V~; 860 W; 60 Hz; IPX4	N/A
CLIMATTIZE	2030 MÓVEL-JV	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO MÓVEL 220 V~; 860 W; 60 Hz	N/A
CLIMATTIZE	2030 MAX	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE 220 V~; 860 W; 60 Hz; IPX4	N/A
CLIMATTIZE	2030 MAX-JM	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE 220 V~; 860 W; 60 Hz; IPX4	N/A
CLIMATTIZE	2030 MAX-JV	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE 220 V~; 860 W; 60 Hz; IPX4	N/A
CLIMATTIZE	3030	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE 220 V~; 1244 W; 60 Hz; IPX4	N/A
CLIMATTIZE	3030-JM	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE 220 V~; 1244 W; 60 Hz; IPX4	N/A
CLIMATTIZE	3030-JV	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE 220 V~; 1244 W; 60 Hz; IPX4	N/A
CLIMATTIZE	3030 MAX	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE 220 V~; 1520 W; 60 Hz; IPX4	N/A
CLIMATTIZE	3030 MAX-JM	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE 220 V~; 1520 W; 60 Hz; IPX4	N/A
CLIMATTIZE	3030 MAX-JV	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE 220 V~; 1520 W; 60 Hz; IPX4	N/A
CLIMATTIZE	3040	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE 220 V~; 1282 W; 60 Hz; IPX4	N/A
CLIMATTIZE	3040-JM	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE 220 V~; 1282 W; 60 Hz; IPX4	N/A

*Este Certificado de Conformidade é válido somente acompanhado das páginas de **1 a 7** e somente pode ser reproduzido em sua totalidade e sem qualquer alteração.*

*This Certificate of Conformity is valid accompanied by pages **1 to 7** only and could be reproduced completely without any change only.*

MABRogue

Associação IEx Certificações (CNPJ: 12.845.838/0001-65)
Alameda Tocantins, 75 sala 609 Barueri SP CEP 06455-020 Brasil
Tel +55 11 4195-0705 contato@iexcert.org.br

CLIMATTIZE	3040-JV	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE 220 V~; 1282 W; 60 Hz; IPX4	N/A
CLIMATTIZE	3040 MAX	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE 220 V~; 1540 W; 60 Hz; IPX4	N/A
CLIMATTIZE	3040 MAX-JM	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE 220 V~; 1540 W; 60 Hz; IPX4	N/A
CLIMATTIZE	3040 MAX-JV	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE 220 V~; 1540 W; 60 Hz; IPX4	N/A
CLIMATTIZE	4060	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE 220 V~; 1892 W; 60 Hz; IPX4	N/A
CLIMATTIZE	4060-JM	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE 220 V~; 1892 W; 60 Hz; IPX4	N/A
CLIMATTIZE	4060-JV	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE 220 V~; 1892 W; 60 Hz; IPX4	N/A
CLIMATTIZE	4060 MAX	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE 220 V~; 2305 W; 60 Hz; IPX4	N/A
CLIMATTIZE	4060 MAX-JM	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE 220 V~; 2305 W; 60 Hz; IPX4	N/A
CLIMATTIZE	4060 MAX-JV	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE 220 V~; 2305 W; 60 Hz; IPX4	N/A

Documentos
Documents

Título *Title*	Número *Number*	Revisão *Revision*	Data *Date*
Relatório de Avaliação da Conformidade / *Conformity Assessment Report*	RACT 1144.053.20	4	15/01/2025
Relatório de auditoria / *Audit Report*	RAF 1144.F1.2022	---	04/10/2022
Relatório de Ensaios emitido por: / *Test Report issued by:*			
TECHMULTLAB	RAC-0941/22	0	01/11/2022
TECHMULTLAB	RAC-0125/20	0	21/02/2020
TECHMULTLAB	RAC-0126/20	0	21/02/2020

MABRoque
Associação IEx Certificações (CNPJ: 12.845.838/0001-65)
Alameda Tocantins, 75 sala 609 Barueri SP CEP 06455-020 Brasil
Tel +55 11 4195-0705 contato@iexcert.org.br

IEx	**CERTIFICADO DE CONFORMIDADE** ***Certificate of Conformity*** **N°: IEx 20.0024R1** **Página / *Page*: 7/7**	**Data de Emissão: 27/02/2023** ***Issuing date*** **Data de Validade: 26/02/2029** ***Validity date*** **Revisão / *Revision*** **N° 2** — **Data: 15/01/2025** ***Date***

Observações / *Notes*

a) Os equipamentos fornecidos ao mercado brasileiro devem estar de acordo com a definição do produto e a documentação aprovada neste processo de certificação;
Equipment provided to the Brazilian Market shall be in conformity with the product definition and with the documentation approved in this certification process;

b) Somente as unidades fabricadas durante a vigência deste Certificado estarão cobertas por esta certificação;
Only the units manufactured during the validity of this certificate will be covered by this certification;

c) A validade deste Certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da Associação IEx Certificações e previstas no RAC específico da portaria: **148:2022 / Aparelhos Eletrodomésticos e Similares**.
Para verificação da condição atualizada de regularidade deste certificado de conformidade deve ser consultado o banco de dados do Inmetro, referente a produtos e serviços certificados;
The validity of this Certificate is linked to the performance of the surveillance audits and treatment of possible nonconformities according to the guidelines of the Associação IEx Certificações and foreseen in the specific RAC of the ordinance: 148:2022 / Household Appliances
In order to verify the updated condition of the regularity of this certificate of conformity, the Inmetro database for certified products and services must be consulted;

d) O Selo de Identificação da Conformidade deve ser colocado na superfície externa do equipamento e na embalagem, em local facilmente visível;
The Conformity Identification Seal shall be placed on the outer surface of the equipment and on the packaging in an easily visible place;

e) Esta autorização está vinculada a um contrato e para o endereço acima citado;
This authorization is linked to an agreement and for the address mentioned above;

f) Os produtos devem ser instalados em atendimento às normas pertinentes de instalações elétricas.
The products must be installed in compliance with the relevant standards of electrical installations.

g) Este certificado substitui o certificado IEx 20.0024
This certificate replaces the certificate IEx 20.0024

Histórico de revisões / *Revision History*

Revisão / *Revision*	**Data / *Date***	**Descrição / *Description***
0	27/02/2023	Recertificação / *Recertification*
1	02/08/2023	Inclusão de modelos / *Inclusion of models*
2	15/01/2025	Inclusão de modelos / *Inclusion of models*

Proposta / *Proposal*: 14.0.1144.630.22; 14.0.1144.302.23; 14.0.1144.018.25

*Este Certificado de Conformidade é válido somente acompanhado das páginas de **1 a 7** e somente pode ser reproduzido em sua totalidade e sem qualquer alteração.*
*This Certificate of Conformity is valid accompanied by pages **1 to 7** only and could be reproduced completely without any change only.*

MABRoque

Associação IEx Certificações (CNPJ: 12.845.838/0001-65)
Alameda Tocantins, 75 sala 609 Barueri SP CEP 06455-020 Brasil
Tel +55 11 4195-0705 contato@iexcert.org.br

000374

SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO

Submete-se a apreciação de V.Sas., a proposta para fornecimento de Equipamentos do Sistema de Climatização.

DIFERENCIAIS DOS EQUIPAMENTOS CLIMATTIZE:

Central operada por controle remoto;
Tecnologia e componentes 100% nacionais;
Sensor de nível para bomba de água;
Reservatório de água fechado;

Vantagens

- Baixo consumo de energia;
- Fácil e rápida instalação;
- Baixo nível de ruído;
- Baixo custo de manutenção.

Benefícios

- Reduz a temperatura do ambiente;
- Aumenta a umidade relativa do ar;
- Oxigena e hidrata o ar;
- Precipita poeira em suspensão no ambiente;
- Elimina gases e odores;
- Motores industriais de última geração.

As soluções em climatização estão presentes em várias corporações, tais como:

000375

CLIMATIZADOR EVAPORATIVO SS50 MAX	
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	
Dimensão A x L x P	209 x 195 x 105 (cm)
Abertura na parede	140 x 140 cm
Peso	155 kg
Instalação	Parede/Janela
Tensão Elétrica	220 V (não é bivolt)
Vazão de ar	48.000 m³/h
Controle Remoto	Individual
Acionamento de comando	Pela IHM e controle remoto até 60 velocidades
Gabinete Anticorrosivo	Alumínio
Motor Nacional - WEG	1,5 CV - dotado de rolamentos blindados contra poeira e resistente a jatos de água, que dispensem manutenção (lubrificação), possui classe de proteção IP55
Mancal e Polia	Para menos pressão no motor, menor consumo de energia e menor ruído
Grelha de distribuição	Em alumino dupla deflexão horizontal e vertical
Função	Desligamento automático
Duas bombas de água	2.000lts/h
Entrada de água	Por torneira boia 7,5mca
Inversora de frequência	Sim
Suporte De Fixação Do Aparelho	Sim
Sensor de nível	Para controlar o funcionamento da bomba d'água, evitando danos aos componentes, causados pela falta de água
Reservatório	65 litros + Rede
Consumo de energia	1,50 Kw/h
Consumo de água	0 á 40 L/h
Garantia	01 (um) ano.
Certificação INMETRO	Portaria nº 371 de 2009 do INMETRO, atualizado na Portaria 148/2022, que atesta a segurança elétrica e mecânica do equipamento.

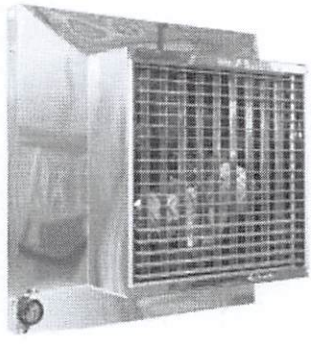

Segurança

IEx OCP 0064 INMETRO

000376

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 05/06/2025 11:14:27

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **SUBLIME EQUIPAMENTOS LTDA**
CNPJ: **24.139.047/0001-07**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

000377

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ:	24.139.047/0001-07	DUNS®:	944988402
Razão Social:	SUBLIME EQUIPAMENTOS LTDA		
Nome Fantasia:	CLIMABRISA EQUIPAMENTOS		
Situação do Fornecedor:	Credenciado		

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

0003

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ:	24.139.047/0001-07	DUNS®:	944988402
Razão Social:	SUBLIME EQUIPAMENTOS LTDA		
Nome Fantasia:	CLIMABRISA EQUIPAMENTOS		
Situação do Fornecedor:	Credenciado		

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

000379

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	24.139.047/0001-07	DUNS®:	944988402
Razão Social:	SUBLIME EQUIPAMENTOS LTDA		
Nome Fantasia:	CLIMABRISA EQUIPAMENTOS		
Situação do Fornecedor:	Credenciado	Data de Vencimento do Cadastro:	18/09/2025
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA		
MEI:	Não		
Porte da Empresa:	Empresa de Pequeno		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	Nada Consta
Impedimento de Licitar:	Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas:	Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público":	Nada Consta

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	02/12/2025	Automática
FGTS	Validade:	27/06/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	02/12/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	09/08/2025
Receita Municipal	Validade:	13/10/2025

VI - Qualificação Econômico-Financeira

	Validade:	30/06/2026

CPF: 083.XXX.XXX-12 Nome: FERNANDA SCHERER MARZEC

Ass: _____

000380

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ:	24.139.047/0001-07	DUNS®:	944988402
Razão Social:	SUBLIME EQUIPAMENTOS LTDA		
Nome Fantasia:	CLIMABRISA EQUIPAMENTOS		
Situação do Fornecedor:	Credenciado		

Dados do Nível

Situação do Nível: Não cadastrado

Nenhum registro de Qualificação Técnica encontrado para o fornecedor.

000381

SUBLIME EQUIPAMENTOS
CNPJ: 24.139.047/0001-07 • I.E: 90.729.243-60
Rua Gaspar Silveira Martins, 996, Sala 1, Cristo Rei – 85.602-060 – Francisco Beltrão – PR
(46) 99975-6100 – sublimeclima@gmail.com

ANEXO II
PROPOSTA DE PREÇOS

EDITAL DE PREGÃO Nº 025/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 033/2025
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
Município de Planalto - PR
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS visando aquisição de climatizadores e aparelhos de ar condicionado, destinado à todas as secretarias municipais, deste município de Planalto-PR.
A empresa Sublime Equipamentos LTDA, estabelecida na Rua Gaspar Silveira Martins, 996, Sala 1, Bairro Cristo Rei, Francisco Beltrão – PR, CEP: 85.602-060, telefone (46) 99975-6100, endereço eletrônico sublimeclima@gmail.com, inscrita no CNPJ sob nº 24.139.047/0001-07, neste ato representada por Casimiro Givulski Neto, cargo Sócio Administrador, RG 6.504.166-9, CPF 940.611.499-20, residente na Rua Gaspar Silveira Martins, 996, Bairro Cristo Rei, Francisco Beltrão – PR, CEP: 85.602-060, vem por meio desta, apresentar Proposta de Preços ao Edital de Pregão Eletrônico nº 025/2025 em epigrafe que tem por objeto a Implantação de REGISTRO DE PREÇOS visando aquisição de climatizadores e aparelhos de ar condicionado, destinado à todas as secretarias municipais, deste município de Planalto-PR., em atendimento a as Secretarias e Departamentos do Município, conforme segue:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	QUANT.	MARCA/ FABRICANTE/ MODELO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	CLIMATIZADOR PORTÁTIL, contendo as seguintes especificações: - Vazão de ar mínima de 20.000m³/h; - Alimentação Elétrica 220V; - Capacidade mínima do reservatório de água de 150 litros; - Potência mínima do Motor de 720W; - Grelha de plástico com swing; - Inversor de frequência; - Consumo total máximo de 0,70kw/h; - Entrada de água por uma torneira boia; - Dimensões aproximadas: 86cm Largura x 150cm Altura x 56cm de profundidade; - Equipamento anticorrosão; - Gabinete Em Fibra De Vidro (Smc), Ebs Ou Alumínio; - Acionamento de comando com várias velocidades e com controle remoto; - Garantia mínima de 12 meses.	05	Climabrisa/ Renasul Industria LTDA/ Climatizador evaporativo portátil i20	R$ 5.835,43 (Cinco mil oitocentos e trinta e cinco reais e quarenta e três centavos)	R$ 29.177,15 (Vinte e nove mil cento e setenta e sete reais e quinze centavos)
Valor total da proposta: R$ 29.177,15 (Vinte e nove mil cento e setenta e sete reais e quinze centavos)					

Validade: 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da abertura da sessão pública de PREGÃO ELETRÔNICO.
Entrega: 20 (vinte) dias consecutivos, após o recebimento da solicitação de compra emitida pela secretaria municipal requisitante;
Local de Entrega: A empresa vencedora do certame deverá fazer a entrega dos objetos licitado junto à Secretaria Municipal solicitante no Município de Planalto – PR.
Pagamento: até 30 (trinta) dias uteis após a entrega do objeto instalado e emissão e apresentação da referida nota fiscal, através de transferência eletrônico para a conta bancária da DETENTORA DA ATA indicada pela mesma.
Garantia: 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.
A apresentação da proposta implicará na plena aceitação das condições estabelecidas neste edital e seus anexos.
Declaro que os preços ofertados compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Francisco Beltrão, 05 de junho de 2025.

CASIMIRO GIVULSKI NETO:94061149920

Assinado de forma digital por CASIMIRO GIVULSKI NETO:94061149920
Dados: 2025.06.05 13:57:07 -03'00'

Casimiro Givulski Neto
Sócio – Administrador
RG: 6.504.166-9
CPF: 940.611.499-20

SUBLIME EQUIPAMENTOS
CNPJ: 24.139.047/0001-07 • I.E: 90.729.243-60
Rua Gaspar Silveira Martins, 996, Sala 1, Cristo Rei – 85.602-060 – Francisco Beltrão – PR
(46) 99975-6100 – sublimeclima@gmail.com

SUBLIME EQUIPAMENTOS
CNPJ: 24.139.047/0001-07 • I.E: 90.729.243-60
Rua Gaspar Silveira Martins, 996, Sala 1, Cristo Rei – 85.602-060 – Francisco Beltrão – PR
(46) 99975-6100 – sublimeclima@gmail.com

ANEXO II
PROPOSTA DE PREÇOS

EDITAL DE PREGÃO Nº 025/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 033/2025
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
Município de Planalto - PR
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS visando aquisição de climatizadores e aparelhos de ar condicionado, destinado à todas as secretarias municipais, deste município de Planalto-PR.
A empresa Sublime Equipamentos LTDA, estabelecida na Rua Gaspar Silveira Martins, 996, Sala 1, Bairro Cristo Rei, Francisco Beltrão – PR, CEP: 85.602-060, telefone (46) 99975-6100, endereço eletrônico sublimeclima@gmail.com, inscrita no CNPJ sob nº 24.139.047/0001-07, neste ato representada por Casimiro Givulski Neto, cargo Sócio Administrador, RG 6.504.166-9, CPF 940.611.499-20, residente na Rua Gaspar Silveira Martins, 996, Bairro Cristo Rei, Francisco Beltrão – PR, CEP: 85.602-060, vem por meio desta, apresentar Proposta de Preços ao Edital de Pregão Eletrônico nº 025/2025 em epigrafe que tem por objeto a Implantação de REGISTRO DE PREÇOS visando aquisição de climatizadores e aparelhos de ar condicionado, destinado à todas as secretarias municipais, deste município de Planalto-PR., em atendimento a as Secretarias e Departamentos do Município, conforme segue:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	QUANT.	MARCA/ FABRICANTE/ MODELO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
02	CLIMATIZADOR, contendo as seguintes especificações: - Vazão de ar mínima de 48.000m³/h; - Alimentação Elétrica 220V – Monofásico; - Possuir no mínimo 2 bombas; - Vazão da bomba de 2.000lts/h; - Entrada de água por uma torneira boia 7,5mca; - Capacidade mínima do reservatório de água de 47 litros; - Potência mínima do Motor de 1,5CV; - Grelha em alumínio; - Consumo elétrico total de 1,50kW/h; - Inversor de frequência; - Dimensões aproximadas: 1380mm Largura x 1380mm Altura x 420mm Profundidade; - Equipamento anti-corozão; - Gabinete Em Fibra De Vidro (Smc), Ebs Ou Alumínio; - Acionamento de comando com várias velocidades e com controle remoto; - Possuir função de desligamento automático; - Suporte De Fixação Do Aparelho; - Instalação: A contratada será responsável pelo frete, montagem e instalação do objeto, sendo de responsabilidade da contratada qualquer custo na instalação; - Obs (Abertura Na Parede, Ponto De Água E De Energia Será Feito Pela Prefeitura). - Garantia mínima de 12 meses.	01	Climabrisa/ Renasul Industria LTDA/ Climatizador evaporativo Apollo	R$ 19.524,28 (Dezenove mil quinhentos e vinte e quatro reais e vinte e oito centavos)	R$ 19.524,28 (Dezenove mil quinhentos e vinte e quatro reais e vinte e oito centavos)
03	CLIMATIZADOR, contendo as seguintes especificações: - Vazão de ar mínima de 70.000m³/h; - Alimentação Elétrica 220V – Monofásico; - Capacidade mínima do reservatório de água de 32 litros; - Potência mínima do Motor de 2,5CV; - Grelha em alumínio; - Inversor de frequência; - Consumo total máximo de 2,7kw/h; - Entrada de água por uma torneira boia; - Dimensões aproximadas: 1,90m Largura x 1,50m Altura x 1m de profundidade; - Equipamento anticorrosão; - Gabinete Em Fibra De Vidro (Smc), Ebs Ou Alumínio; - Acionamento de comando com várias velocidades e com controle remoto; - Suporte De Fixação Do Aparelho; - Instalação: A contratada será responsável pelo frete, montagem e instalação do objeto, sendo de responsabilidade da contratada qualquer custo na instalação; - Obs (Abertura Na Parede, Ponto De Água E De Energia Será Feito Pela Prefeitura). - Garantia mínima de 12 meses.	01	Climabrisa/ Renasul Industria LTDA/ Climatizador evaporativo Cronos	R$ 21.987,81 (Vinte e um mil novecentos e oitenta e sete reais e oitenta e um centavos)	R$ 21.987,81 (Vinte e um mil novecentos e oitenta e sete reais e oitenta e um centavos)
Valor total da proposta: R$ 41.512,09 (Quarenta e um mil quinhentos e doze reais e nove centavos)					

SUBLIME EQUIPAMENTOS
CNPJ: 24.139.047/0001-07 • I.E: 90.729.243-60
Rua Gaspar Silveira Martins, 996, Sala 1, Cristo Rei – 85.602-060 – Francisco Beltrão – PR
(46) 99975-6100 – sublimeclima@gmail.com

SUBLIME EQUIPAMENTOS
CNPJ: 24.139.047/0001-07 • I.E: 90.729.243-60
Rua Gaspar Silveira Martins, 996, Sala 1, Cristo Rei – 85.602-060 – Francisco Beltrão – PR
(46) 99975-6100 – sublimeclima@gmail.com

Validade: 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da abertura da sessão pública de PREGÃO ELETRÔNICO.
Entrega: 20 (vinte) dias consecutivos, após o recebimento da solicitação de compra emitida pela secretaria municipal requisitante;
Local de Entrega: A empresa vencedora do certame deverá fazer a entrega dos objetos licitado junto à Secretaria Municipal solicitante no Município de Planalto – PR.
Pagamento: até 30 (trinta) dias uteis após a entrega do objeto instalado e emissão e apresentação da referida nota fiscal, através de transferência eletrônico para a conta bancária da DETENTORA DA ATA indicada pela mesma.
Garantia: 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.
A apresentação da proposta implicará na plena aceitação das condições estabelecidas neste edital e seus anexos.
Declaro que os preços ofertados compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Francisco Beltrão, 05 de junho de 2025.

Casimiro Givulski Neto
Sócio – Administrador
RG: 6.504.166-9
CPF: 940.611.499-20

SUBLIME EQUIPAMENTOS
CNPJ: 24.139.047/0001-07 • I.E: 90.729.243-60
Rua Gaspar Silveira Martins, 996, Sala 1, Cristo Rei – 85.602-060 – Francisco Beltrão – PR
(46) 99975-6100 – sublimeclima@gmail.com

000385

CÓD. PRODUTO: 14026- 220v

PORTÁTIL i20

FICHA TÉCNICA

Movimentação de ar: 20.000 m³/h

Alimentação Elétrica: 220 V Monofásico

Configurações de Velocidade: 3 Velocidades

Quantidade de Bombas: 1 unidade

Conjunto de Hélices: Axial - 03 pás em plástico

Entrada de água: Torneira boia

Nível de Ruído: 69 dB

Distribuidor de ar: Grelha de plástico com swing.

Reservatório de água: 150 litros

Peso sem água: 50 kg

Dimensões total (mm): A: 1500 x L: 860 x P: 560 mm

Embalagem Montado (mm): 1700 x 1000 x 660 mm

Motor: 720 W

Consumo Elétrico Total kW/h: 0,695

CLIMABRISA

000386

CRONOS

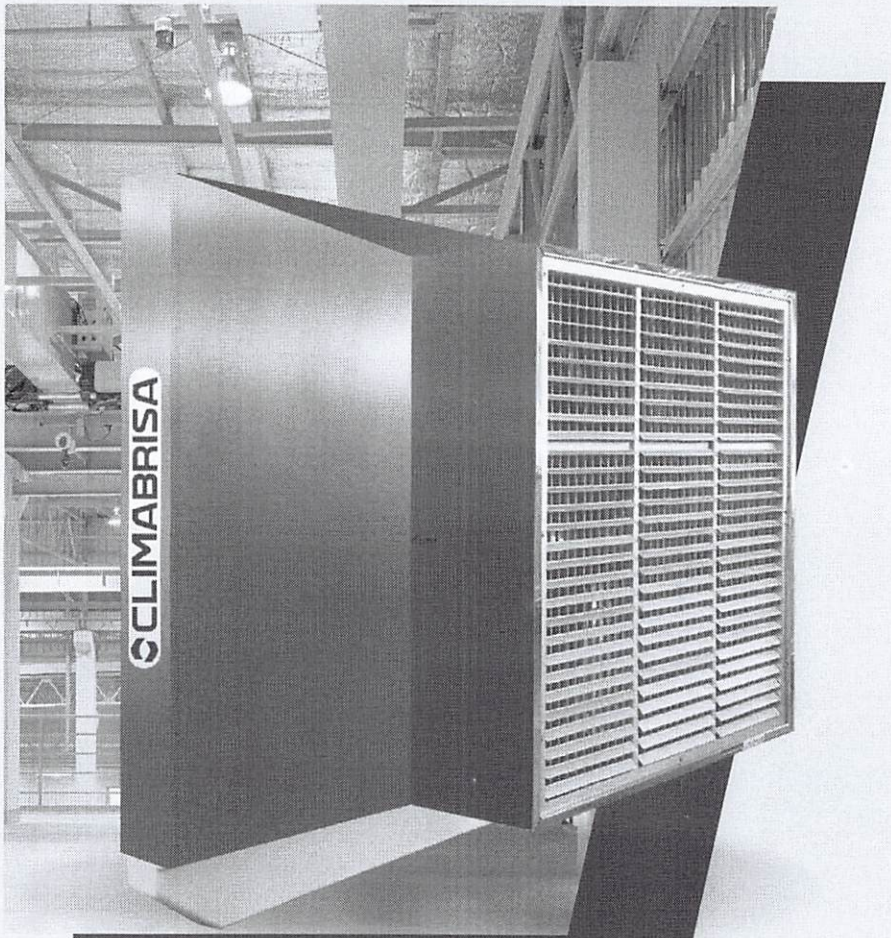

CÓD. 15105 – MONTADO
CÓD. 15104 - SEMIMONTADO

FICHA TÉCNICA

Movimentação de ar: 80.000 m³/h

Alimentação Elétrica: 220 V Monofásico

Quantidade de Bombas: 2 unidades

Bombas de circulação: 2700 lt/h

Entrada de água: Torneira boia 7,5 kgf

Conjunto de Hélices: 6 pás em inox

Correia: BX 56

Painel Controlador: Inversor de Frequência Climabrisa Connect

Distribuidor de ar: Grelha em alumínio com direcionamento manual

Reservatório de água: 65 litros

Placa Evaporativa: 45°/15° Onda Alta Com Pintura

Peso sem água: 130kg

Dimensões total (mm): A: 2093 x L: 2511 x P: 1032

Dimensões Ventilador: 1526 x 1526 x 429

Abertura de parede (mm): 1540 x 1540 mm

Embalagem Montado (mm): 2335 x 2650 x 1200 mm

Motor: 3,0cv

Consumo Elétrico Total kW/h: 2,67 kW/h

CLIMABRISA

000387

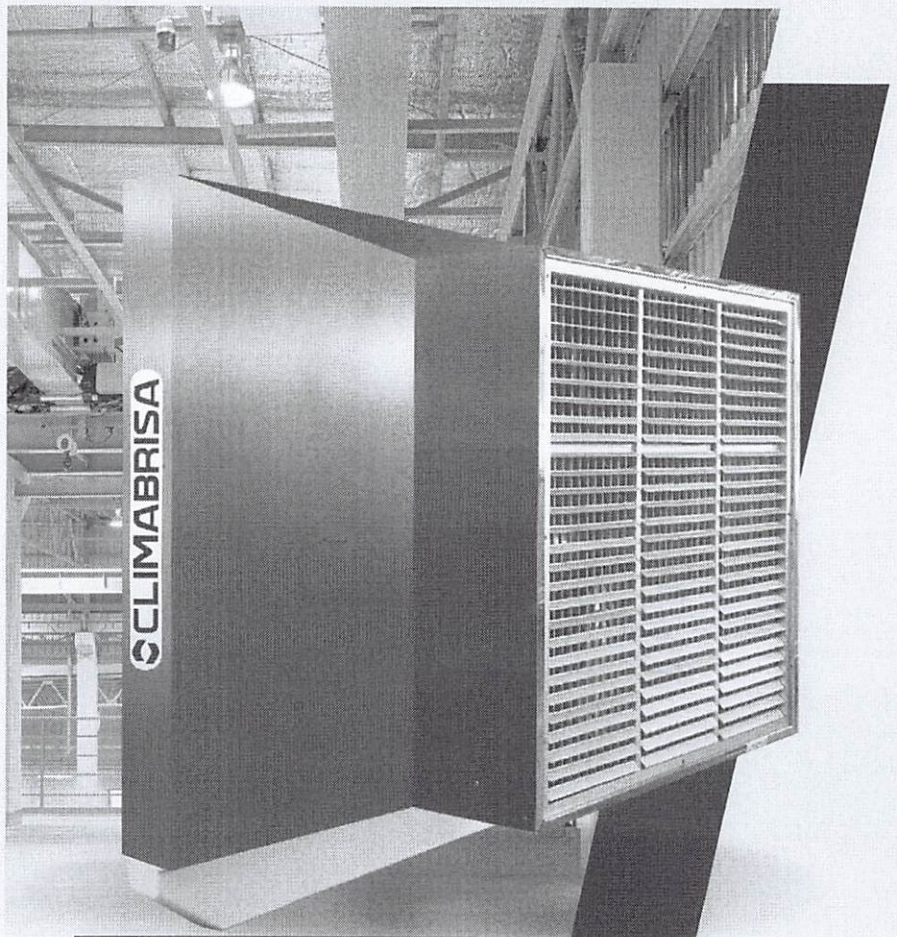

CÓD. 15105 – MONTADO
CÓD. 15104 - SEMIMONTADO

CRONOS

FICHA TÉCNICA

Movimentação de ar: 80.000 m³/h

Alimentação Elétrica: 220 V Monofásico

Quantidade de Bombas: 2 unidades

Bombas de circulação: 2700 lt/h

Entrada de água: Torneira boia 7,5 kgf

Conjunto de Hélices: 6 pás em inox

Correia: BX 56

Painel Controlador: Inversor de Frequência Climabrisa Connect

Distribuidor de ar: Grelha em alumínio com direcionamento manual

Reservatório de água: 65 litros

Placa Evaporativa: 45°/15° Onda Alta Com Pintura

Peso sem água: 130kg

Dimensões total (mm): A: 2093 x L: 2511 x P: 1032

Dimensões Ventilador: 1526 x 1526 x 429

Abertura de parede (mm): 1540 x 1540 mm

Embalagem Montado (mm): 2335 x 2650 x 1200 mm

Motor: 3,0cv

Consumo Elétrico Total kW/h: 2,67 kW/h

CLIMABRISA

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 05/06/2025 08:05:25

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA**
CNPJ: **16.779.255/0003-04**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ:	16.779.255/0003-04
Razão Social:	ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA
Nome Fantasia:	ELETRO CENTRO
Situação do Fornecedor:	Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

000389

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ:	16.779.255/0003-04
Razão Social:	ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA
Nome Fantasia:	ELETRO CENTRO
Situação do Fornecedor:	Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

000390

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	16.779.255/0003-04
Razão Social:	ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA
Nome Fantasia:	ELETRO CENTRO
Situação do Fornecedor:	Credenciado — Data de Vencimento do Cadastro: 01/04/2026
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI:	Não
Porte da Empresa:	Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	Nada Consta
Impedimento de Licitar:	Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas:	Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público":	Nada Consta

Níveis cadastrados:

Fornecedor possui pendências em um ou mais níveis de cadastramento. Para mais informações, utilize as funcionalidades de consulta disponíveis.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	07/10/2025	Automática
FGTS	Validade:	19/06/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	14/10/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	01/07/2025
Receita Municipal	Validade:	14/08/2025

CPF: 083.XXX.XXX-12 Nome: FERNANDA SCHERER MARZEC

Ass: _____

000391

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ:	16.779.255/0003-04
Razão Social:	ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA
Nome Fantasia:	ELETRO CENTRO
Situação do Fornecedor:	Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível:	Não cadastrado

Nenhum registro de Qualificação Técnica encontrado para o fornecedor.

000392

ELETRO CENTRO

Serra, 09 de junho de 2025

CARTA PROPOSTA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2025

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO - PR

Prezados Senhores,

Apresentamos nossa "Carta Proposta", assinada, referente a presente licitação que constitui objeto a

REGISTRO DE PREÇOS visando aquisição de climatizadores e aparelhos de ar condicionado,

destinado à todas as secretarias municipais, deste município de Planalto-PR

000393

ELETRO CENTRO

IDENTIFICAÇÃO DA PREPOTENTE

EMPRESA: ELETRO CENTRO COMERCIO DE PEÇAS E ELETROELETRÔNICOS LTDA

CNPJ: 16.779.255/0003-04
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 084.380.29-2
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 10821090

ENDEREÇO: RODOVIA ES-010, Nº 4255, JARDIM LIMOEIRO, SERRA/ES

CEP: 29.164-140 - **TELEFONE** (48) 99136-3415
E-MAIL: eletrocentroicara@gmail.com

BANCO: BANCO DO BRASIL (001), AGÊNCIA: 2118-0, CONTA CORRENTE: 44279-8

REPRESENTANTE LEGAL: GERVASIO DOS SANTOS MARQUES

1 CONDIÇÕES GERAIS

1.1 Declaramos expressamente que, por intermédio de **GERVASIO DOS SANTOS MARQUES** representante legal da empresa, que atendemos a todos os requisitos de habilitação, bem como apresenta sua proposta com indicação do objeto e do preço oferecido os quais atendem plenamente ao edital. E também declaramos, que, possuímos total conhecimento e concordância com os termos deste Edital.

000394

ELETRO CENTRO

2 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS visando aquisição de climatizadores e aparelhos de ar condicionado, destinado à todas as secretarias municipais, deste município de Planalto-PR

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA/MODELO	UND	QTDE	R$ UNIT.	R$ TOTAL
4	RESULOÇÃO SESA 860/2022 APARELHO DE AR CONDICIONADO, modelo Split, com capacidade de 18.000 BTU´s, quente/frio 220 V, Com fluido refrigerante R410a (Sistema Inverter). Com mão de obra de instalação e drenos incluso. Entregar instalado. - Garantia mínima de 12 meses.	AGRATTO LCST18QF	UND	4	R$ 4.100,00	R$ 16.400,00
6	APARELHO DE AR CONDICIONADO, modelo Split frio, 220v, 9.000 BTUs, sistema Inverter. Com mão de obra de instalação e drenos incluso. Entregar instalado. Garantia mínima de 12 meses	AGRATTO LCST9F	UND	10	R$ 2.405,00	R$ 24.050,00
7	APARELHO DE AR CONDICIONADO, modelo Split Reverso, (quente e frio), 220v, 12.000 BTUs, sistema Inverter. Com mão de obra de instalação e drenos incluso. Entregar instalado. - Garantia mínima de 12 meses.	AGRATTO LCST12QF	UND	20	R$ 2.730,00	R$ 54.600,00
8	APARELHO DE AR CONDICIONADO, modelo Split frio, 220v, 12.000 BTUs, sistema Inverter. Com mão de obra de instalação e drenos incluso. Entregar instalado. - Garantia mínima de 12 meses.	AGRATTO FICST12F	UND	10	R$ 2.597,00	R$ 25.970,00

11	APARELHO DE AR CONDICIONADO, modelo Split Reverso, (quente e frio), 220v, 24.000 BTUs, sistema Inverter. Com mão de obra de instalação e drenos incluso. Entregar instalado. - Garantia mínima de 12 meses.	AGRATTO LCST24QF	UND	4	R$ 4.750,00	R$ 19.000,00
13	APARELHO DE AR CONDICIONADO, modelo Split, (frio), 220v 30.000 BTUs, sistema inverter. Com mão de obra de instalação e drenos incluso. Entregar instalado. - Garantia mínima de 12 meses.	AGRATTO FICST30F	UND	3	R$ 5.556,54	R$ 16.669,62
17	APARELHO DE AR CONDICIONADO, modelo Split Reverso, (quente e frio), 220v, 24.000 BTUs, sistema Inverter. Com mão de obra de instalação e drenos incluso. Entregar instalado. - Garantia mínima de 12 meses.	AGRATTO LCST24QF	UND	12	R$ 4.750,00	R$ 57.000,00
18	APARELHO DE AR CONDICIONADO, modelo Split, (frio), 220v 30.000 BTUs, sistema inverter. Com mão de obra de instalação e drenos incluso. Entregar instalado. - Garantia mínima de 12 meses.	AGRATTO FICST30F	UND	12	R$ 5.556,54	R$ 66.678,48
	Total: Duzentos e oitenta mil e trezentos e sessenta e oito reais e dez centavos					R$ 280.368,10

ELETRO CENTRO

3 DISPOSIÇÕES GERAIS:

3.1 No preço final de nossos fornecimentos estão inclusos todos os custos diretos ou indiretos, os tributos e demais encargos fiscais e trabalhistas, bem como todos os itens e materiais necessários à perfeita prestação do objeto licitado.

3.2 O prazo de validade desta proposta é de 120 (cento e vinte) dias, contado da data da data de finalização da rodada de lances e entrega da proposta ajustada.

3.3 Todas as despesas estão inclusas, tais como: o transporte até o local destino, todos os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e para-fiscais e eventuais isenções), materiais, seguros, inclusive encargos trabalhistas e sociais, previdenciários, fiscais, ensaios, testes e demais provas exigidas por normas oficiais, que possam influir direta ou indiretamente no custo, leis sociais, administração, lucros, e qualquer despesa, acessória e/ou necessária, não especificada no edital em questão;

Atenciosamente,

ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONIC :16779255000134

Assinado de forma digital por ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONIC:16779255000134
Dados: 2025.06.09 09:07:25 -03'00'

GERVASIO DOS SANTOS MARQUES
CPF 077.156.659-08
RG 5.418.890
REPRESENTANTE LEGAL
ELETRO CENTRO COMERCIO DE PEÇAS E ELETROELETRÔNICOS EIRELI
CNPJ Nº 16.779.255/0002-15

AGRATTO

Ficha de Cadastro de Produto para o Cliente

Descrição	CONDICIONADOR DE AR SPLIT FIT INVERTER TOP FICST12F-02I-12KBTU AGRATTO				
Base Sankhya	Santa Catarina			Lançamento	
Tensão Elétrica	220V	SKU	17971		
Garantia	Garantia legal de 90 (noventa) dias, mais a garantia contratual de 270 (duzentos e setenta) dias em seus produtos VENTISOL, a contar da data da compra conforme Nota Fiscal, atendendo ao código de defesa do consumidor. A garantia abrange defeitos de fabricação do produto. Componentes, acessórios e controle remoto, garantia legal de 90 dias, dentro das condições de prazo estabelecidos, sempre acompanhadas de Nota fiscal				
NCM	84151011	IPI	0%	CEST	
Certificação	SIM	Reg. Inmetro	-		
Origem do Produto	4-Nacional cuja produção, tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos				

EAN Unitário: 7898461977817

Especificações Técnicas de Embalagem Evaporadora

Comprimento	900	mm	Largura	260	mm	Altura	330	mm	Cubagem	0,07722	M³
Peso Bruto	9,8	Kg	Peso Líq.	8,1	Kg	Empilhamento	-		Quantia	1	

Especificações Técnicas de Embalagem Condensadora

Comprimento	410	mm	Largura	500	mm	Altura	580	mm	Cubagem	0,1189	M³
Peso Bruto	16,7	Kg	Peso Líq.	16,2	Kg	Empilhamento	-		Quantia	1	

Especificações Técnicas de Produto Montado

Comp.Evapo	800	mm	Largura	195	mm	Altura	270	mm	Potência	1340	W
Comp. Cond	370	mm	Largura	490	mm	Altura	540	mm			
Corrente	6	A	Ruído Interno	43	dB(A)	Ruído externo	54	dB(A)	Cap refrig	3516	W
Fluxo de ar	530	m³/h	Ventilação	-	m²	Climat.	-	m²	Gás	R32/440g	
Classificação	A		Consumo	528	kWh/ano	Eficiência	5,5	Wh/Wh			

Ficha de Produto

Links de Produto

Site	
Imagens Alta	
Imagens Web	

Carcterísticas de Produto

Nome Comercial	SPLIT FIT INVERTER		
Linha de Produtos	HI-WALL	Destinação de Uso	Residencial e Comercial
Característica Primária 1	ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL		
Característica Primária 2	DESIGN INOVADOR		
Descrição	Seu conjunto de funções garantem o bem-estar em qualquer ambiente.		
Característica Primária 3	FUNÇÃO ECO		
Descrição	Gera um melhor custo-beneficio, permitindo fazer ajustes precisos de temperatura.		
Característica Secundária 1	CONTROLE COM DISPLAY DIGITAL		
Descrição			
Característica Secundária 2	SERPENTINA		
Descrição	Tubos 100% em cobre		
Característica Secundária 3	PAINEL DE LED		
Descrição	Iluminação suave		
Característica Secundária 4	GÁS R32		
Descrição	Gás ecologico		
Característica Secundária 5			
Descrição			

Imagens de Produto Meramente ilustrativas

000398

Ar Condicionado **SPLIT FIT**

30.000 BTUs

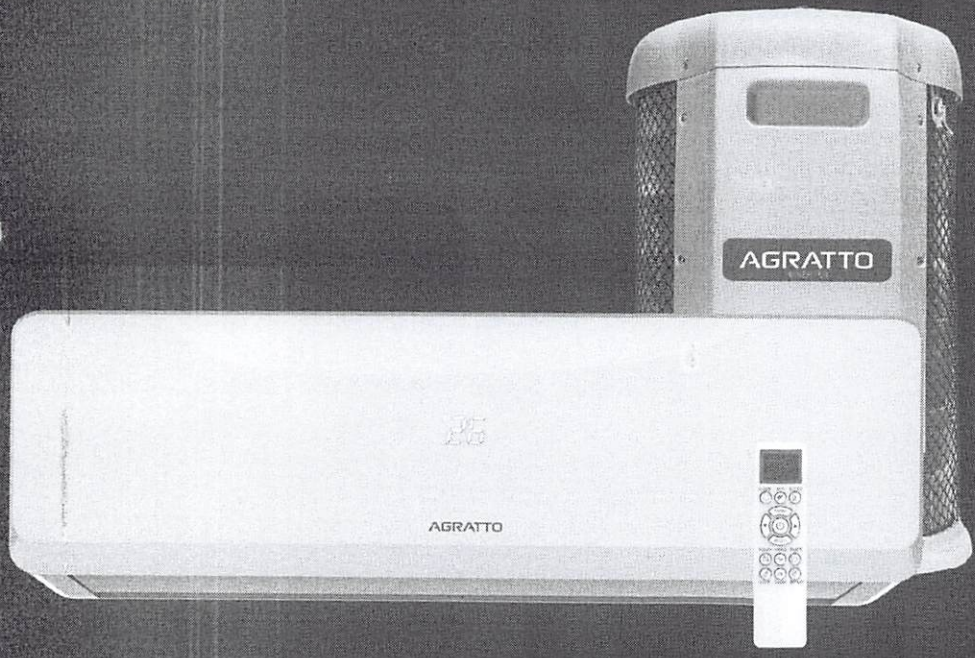

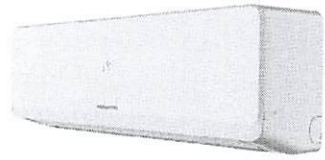

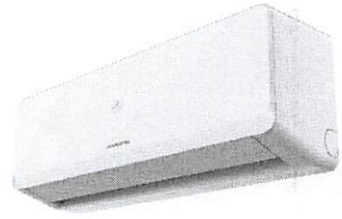

FRIO ❄

Econômico e sustentável.

Todas as imagens desta ficha são meramente ilustrativas.

AGRATTO

000399

Ar Condicionado SPLIT FIT

Econômico e sustentável, auxilia a economizar energia enquanto mantém o conforto por todo ambiente.

Seu design inovador e seu conjunto de funções garantem o bem-estar em qualquer ambiente. A função ECO gera um melhor custo-benefício, permitindo fazer ajustes precisos de temperatura.

NOVA Top Discharge com grade superior especialmente desenvolvida para maior ventilação e dissipação de calor.
Possui menos partes metálicas, o que a deixa mais leve e evita a corrosão.

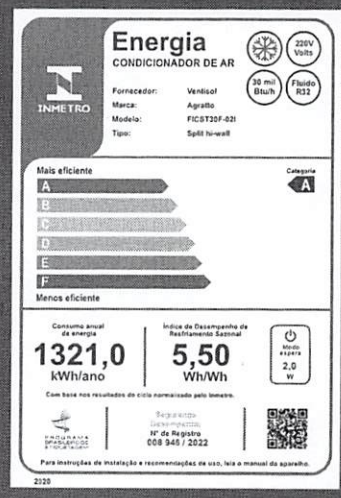

AGRATTO	
Modelo	FICST30F-02I
Modelo da Unidade Interna	FICST30FI-02I
Modelo da Unidade Externa	FICST30FE-02I
Classe	I
Grau de Segurança Unidade Interna	IPX0
Grau de Segurança Unidade Externa	IPX4
Tensão Elétrica	220V~
Frequência	60Hz
Capacidade de Refrigeração	3517W
Capacidade de Refrigeração	(30000BTU/h)
Corrente	14,6A
Potência	3174W
Fluxo de Ar	1150m³/h
Nível de Ruído Interno/ Externo	50~56dB(A)
Gás Refrigerante	R32/1050g
Pressão Máxima (Descarga)	4.5MPa
Pressão Máxima (Sucção)	1.9MPa
Peso da Unidade Interna	13,6kg
Peso da Unidade Externa	27kg

PRODUZIDO NO POLO INDUSTRIAL DE MANAUS
CONHEÇA A AMAZÔNIA

R32

www.agratto.com.br

ECONÔMICO: Classificação energética A

SERPENTINA: Tubos 100% em cobre

PAINEL DE LED: Iluminação suave

GÁS ECOLÓGICO: Gás R32

UNIDADE EVAPORADORA

CONTROLE REMOTO

UNIDADE CONDENSADORA

AGRATTO

000400

AGRATTO

Ficha de Cadastro de Produto para o Cliente

Descrição	CONDICIONADOR DE AR SPLIT FIT INVERTER TOP FICST30F-02I-30KBTU AGRATTO				
Base Sankhya	Santa Catarina			Lançamento	
Tensão Elétrica	220V	SKU	17974		
Garantia	Garantia legal de 90 (noventa) dias, mais a garantia contratual de 270 (duzentos e setenta) dias em seus produtos VENTISOL, a contar da data da compra conforme Nota Fiscal, atendendo ao código de defesa do consumidor. A garantia abrange defeitos de fabricação do produto. Componentes, acessórios e controle remoto, garantia legal de 90 dias, dentro das condições de prazo estabelecidos, sempre acompanhadas de Nota fiscal				
NCM	84151011	IPI	0%	CEST	
Certificação	SIM	Reg. Inmetro	-		
Origem do Produto	4-Nacional cuja produção, tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos				
EAN Unitário	7898461977848				

Especificações Técnicas de Embalagem Evaporadora

Comprimento	1250	mm	Largura	320	mm	Altura	410	mm	Cubagem	0,164	M³
Peso Bruto	16,5	Kg	Peso Liq.	13,6	Kg	Empilhamento	-		Quantia	1	

Especificações Técnicas de Embalagem Condensadora

Comprimento	510	mm	Largura	575	mm	Altura	730	mm	Cubagem	0,2140725	M³
Peso Bruto	28,7	Kg	Peso Liq.	28	Kg	Empilhamento	-		Quantia	1	

Especificações Técnicas de Produto Montado

Comp.Evapo	1160	mm	Largura	240	mm	Altura	325	mm	Potência	2714	W
Comp. Cond	480	mm	Largura	560	mm	Altura	675	mm			
Corrente	14,6	A	Ruído Interno	50	dB(A)	Ruído externo	56	dB(A)	Cap refrig	3517	W
Fluxo de ar	1150	m³/h	Ventilação	-	m²	Climat.	-	m²	Gás	R32/1050g	
Classificação	A		Consumo	1321	kWh/ano	Eficiência	5,5	(m³s/W)*m			

Ficha de Produto

Links de Produto

Site	
Imagens Alta	
Imagens Web	

Carcterísticas de Produto

Nome Comercial	SPLIT FIT INVERTER		
Linha de Produtos	HI-WALL	Destinação de Uso	Residencial e Comercial
Característica Primária 1	ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL		
Característica Primária 2	DESIGN INOVADOR		

000401

Descrição	Seu conjunto de funções garantem o bem-estar em qualquer ambiente.
Característica Primária 3	FUNÇÃO ECO
Descrição	Gera um melhor custo-benefício, permitindo fazer ajustes precisos de temperatura.
Característica Secundária 1	CONTROLE COM DISPLAY DIGITAL
Descrição	
Característica Secundária 2	SERPENTINA
Descrição	Tubos 100% em cobre
Característica Secundária 3	PAINEL DE LED
Descrição	Iluminação suave
Característica Secundária 4	GÁS R32
Descrição	Gás ecologico
Característica Secundária 5	
Descrição	

Imagens de Produto Meramente ilustrativas

000402

Ar Condicionado **SPLIT FIT**

12.000 BTUs

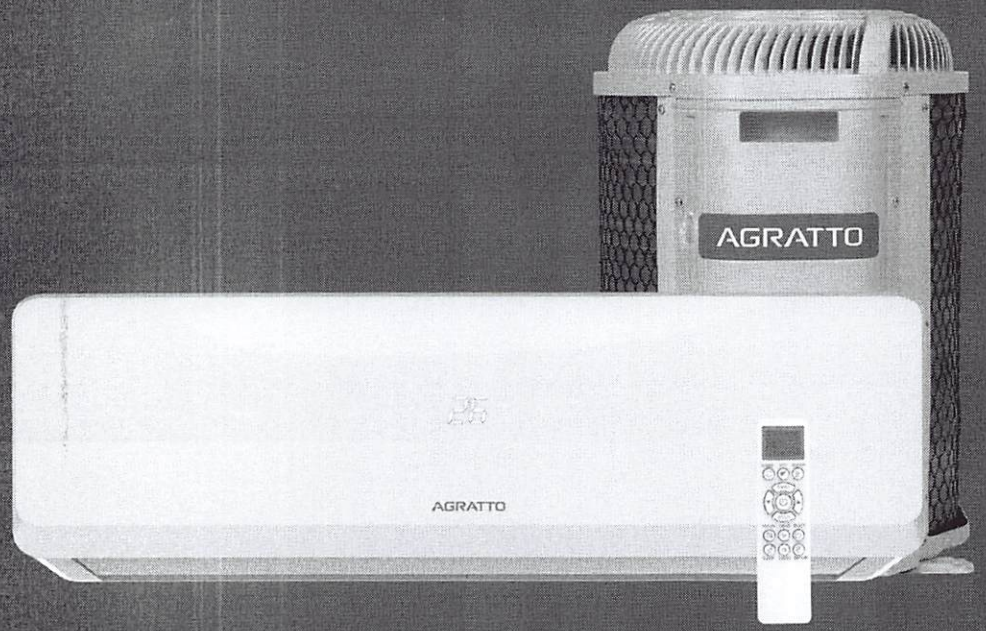

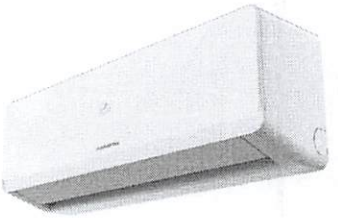

FRIO ❄

Econômico e sustentável.

Todas as imagens desta ficha são meramente ilustrativas.

AGRATTO

000403

Ar Condicionado SPLIT FIT

Econômico e sustentável, auxilia a economizar energia enquanto mantém o conforto por todo ambiente.

Seu design inovador e seu conjunto de funções garantem o bem-estar em qualquer ambiente. A função ECO gera um melhor custo-benefício, permitindo fazer ajustes precisos de temperatura.

NOVA Top Discharge com grade superior especialmente desenvolvida para maior ventilação e dissipação de calor.
Possui menos partes metálicas, o que a deixa mais leve e evita a corrosão.

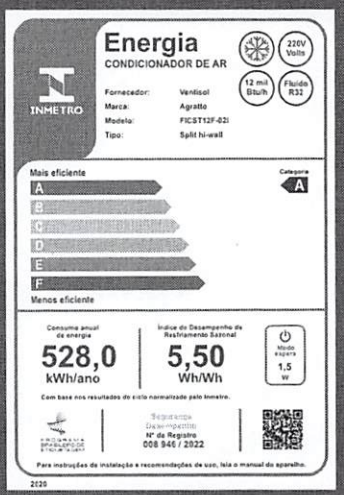

AGRATTO	
Modelo	FICST12F-02
Modelo da Unidade Interna	FICST12FI-02
Modelo da Unidade Externa	FICST12FE-02
Classe	I
Grau de Segurança Unidade Interna	IPX0
Grau de Segurança Unidade Externa	IPX4
Tensão Elétrica	220V~
Frequência	60Hz
Capacidade de Refrigeração	3516W
Capacidade de Refrigeração	(12000BTU/h)
Corrente	6A
Potência	1340W
Fluxo de Ar	550m³/h
Nível de Ruído Interno/ Externo	43~54dB(A)
Gás Refrigerante	R32/440g
Pressão Máxima (Descarga)	4.15MPa
Pressão Máxima (Sucção)	1.15MPa
Peso da Unidade Interna	7,8kg
Peso da Unidade Externa	15.94kg

PRODUZIDO NO POLO INDUSTRIAL DE MANAUS
CONHEÇA A AMAZÔNIA

R32

www.agratto.com.br

ECONÔMICO: Classificação energética A

SERPENTINA: Tubos 100% em cobre

PAINEL DE LED: Iluminação suave

GÁS ECOLÓGICO: Gás R32

UNIDADE EVAPORADORA

CONTROLE REMOTO

CONDENSADORA TOP DISCHARGE

AGRATTO

000404

AGRATTO

Ficha de Cadastro de Produto para o Cliente

Descrição	CONDICIONADOR DE AR SPLIT FIT INVERTER TOP FICST12F-02I-12KBTU AGRATTO				
Base Sankhya	Santa Catarina			Lançamento	
Tensão Elétrica	220V	SKU	17971		
Garantia	Garantia legal de 90 (noventa) dias, mais a garantia contratual de 270 (duzentos e setenta) dias em seus produtos VENTISOL, a contar da data da compra conforme Nota Fiscal, atendendo ao código de defesa do consumidor. A garantia abrange defeitos de fabricação do produto. Componentes, acessórios e controle remoto, garantia legal de 90 dias, dentro das condições de prazo estabelecidos, sempre acompanhadas de Nota fiscal				
NCM	84151011	IPI	0%	CEST	
Certificação	SIM	Reg. Inmetro	-		
Origem do Produto	4-Nacional cuja produção, tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos				

EAN Unitário	7898461977817										
Especificações Técnicas de Embalagem Evaporadora											
Comprimento	900	mm	Largura	260	mm	Altura	330	mm	Cubagem	0,07722	M³
Peso Bruto	9,8	Kg	Peso Líq.	8,1	Kg	Empilhamento	-		Quantia	1	
Especificações Técnicas de Embalagem Condensadora											
Comprimento	410	mm	Largura	500	mm	Altura	580	mm	Cubagem	0,1189	M³
Peso Bruto	16,7	Kg	Peso Líq.	16,2	Kg	Empilhamento	-		Quantia	1	

Especificações Técnicas de Produto Montado

Comp.Evapo	800	mm	Largura	195	mm	Altura	270	mm	Potência	1340	W
Comp. Cond	370	mm	Largura	490	mm	Altura	540	mm			
Corrente	6	A	Ruído Interno	43	dB(A)	Ruído externo	54	dB(A)	Cap refrig	3516	W
Fluxo de ar	530	m³/h	Ventilação	-	m²	Climat.	-	m²	Gás	R32/440g	
Classificação	A		Consumo	528	kWh/ano	Eficiência	5,5	Wh/Wh			

Ficha de Produto

Links de Produto

Site	
Imagens Alta	
Imagens Web	

Carcterísticas de Produto

Nome Comercial	SPLIT FIT INVERTER		
Linha de Produtos	HI-WALL	Destinação de Uso	Residencial e Comercial

Característica Primária 1	ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL
Característica Primária 2	DESIGN INOVADOR
Descrição	Seu conjunto de funções garantem o bem-estar em qualquer ambiente.
Característica Primária 3	FUNÇÃO ECO
Descrição	Gera um melhor custo-beneficio, permitindo fazer ajustes precisos de temperatura.
Característica Secundária 1	CONTROLE COM DISPLAY DIGITAL
Descrição	
Característica Secundária 2	SERPENTINA
Descrição	Tubos 100% em cobre
Característica Secundária 3	PAINEL DE LED
Descrição	Iluminação suave
Característica Secundária 4	GÁS R32
Descrição	Gás ecologico
Característica Secundária 5	
Descrição	

Imagens de Produto Meramente ilustrativas

ELETRO CENTRO

Serra, 06 de junho de 2025

CARTA PROPOSTA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2025

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO - PR

Prezados Senhores,

Apresentamos nossa "Carta Proposta", assinada, referente a presente licitação que constitui objeto

REGISTRO DE PREÇOS visando aquisição de climatizadores e aparelhos de ar condicionado,

destinado à todas as secretarias municipais, deste município de Planalto-PR

000406

ELETRO CENTRO

IDENTIFICAÇÃO DA PREPOTENTE

EMPRESA: ELETRO CENTRO COMERCIO DE PEÇAS E ELETROELETRÔNICOS LTDA

CNPJ: 16.779.255/0003-04
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 084.380.29-2
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 10821090

ENDEREÇO: RODOVIA ES-010, Nº 4255, JARDIM LIMOEIRO, SERRA/ES

CEP: 29.164-140 - **TELEFONE** (48) 99136-3415
E-MAIL: eletrocentroicara@gmail.com

BANCO: BANCO DO BRASIL (001), AGÊNCIA: 2118-0, CONTA CORRENTE: 44279-8

REPRESENTANTE LEGAL: GERVASIO DOS SANTOS MARQUES

1 CONDIÇÕES GERAIS

1.1 Declaramos expressamente que, por intermédio de **GERVASIO DOS SANTOS MARQUES** representante legal da empresa, que atendemos a todos os requisitos de habilitação, bem como apresenta sua proposta com indicação do objeto e do preço oferecido os quais atendem plenamente ao edital. E também declaramos, que, possuímos total conhecimento e concordância com os termos deste Edital.

ELETRO CENTRO

2 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS visando aquisição de climatizadores e aparelhos de ar condicionado, destinado à todas as secretarias municipais, deste município de Planalto-PR.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA/MODELO	UND	QTDE	R$ UNIT.	R$ TOTAL
4	RESULOÇÃO SESA 860/2022 APARELHO DE AR CONDICIONADO, modelo Split, com capacidade de 18.000 BTU´s, quente/frio 220 V, Com fluido refrigerante R410a (Sistema Inverter). Com mão de obra de instalação e drenos incluso. Entregar instalado. - Garantia mínima de 12 meses.	AGRATTO LCST18QF	UND	4	R$ 4.100,00	R$ 16.400,00
6	APARELHO DE AR CONDICIONADO, modelo Split frio, 220v, 9.000 BTUs, sistema Inverter. Com mão de obra de instalação e drenos incluso. Entregar instalado. Garantia mínima de 12 meses.	AGRATTO LCST9F	UND	10	R$ 2.405,00	R$ 24.050,00
7	APARELHO DE AR CONDICIONADO, modelo Split Reverso, (quente e frio), 220v, 12.000 BTUs, sistema Inverter. Com mão de obra de instalação e drenos incluso. Entregar instalado. - Garantia mínima de 12 meses.	AGRATTO LCST12QF	UND	20	R$ 2.730,00	R$ 54.600,00
11	APARELHO DE AR CONDICIONADO, modelo Split Reverso, (quente e frio), 220v, 24.000 BTUs, sistema Inverter. Com mão de obra de instalação e drenos incluso. Entregar instalado. - Garantia mínima de 12 meses.	AGRATTO LCST24QF	UND	4	R$ 4.750,00	R$ 19.000,00

17	APARELHO DE AR CONDICIONADO, modelo Split Reverso, (quente e frio), 220v, 24.000 BTUs, sistema Inverter. Com mão de obra de instalação e drenos incluso. Entregar instalado. - Garantia mínima de 12 meses.	AGRATTO LCST24QF	UND	12	R$ 4.750,00	R$ 57.000,00
18	APARELHO DE AR CONDICIONADO, modelo Split, (frio), 220v 30.000 BTUs, sistema inverter. Com mão de obra de instalação e drenos incluso. Entregar instalado. - Garantia mínima de 12 meses.	AGRATTO FICST30F	UND	9	R$ 5.556,54	R$ 50.008,86
	Total: Duzentos e vinte e um mil e cinquenta e oito reais e oitenta e seis centavos					R$ 221.058,86

ELETRO CENTRO

3 DISPOSIÇÕES GERAIS:

3.1 No preço final de nossos fornecimentos estão inclusos todos os custos diretos ou indiretos, os

tributos e demais encargos fiscais e trabalhistas, bem como todos os itens e materiais necessários à perfeita prestação do objeto licitado.
3.2 O prazo de validade desta proposta é de 120 (cento e vinte) dias, contado da data da data de finalização da rodada de lances e entrega da proposta ajustada.
3.3 Todas as despesas estão inclusas, tais como: o transporte até o local destino, todos os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e para-fiscais e eventuais isenções), materiais, seguros, inclusive encargos trabalhistas e sociais, previdenciários, fiscais, ensaios, testes e demais provas exigidas por normas oficiais, que possam influir direta ou indiretamente no custo, leis sociais, administração, lucros, e qualquer despesa, acessória e/ou necessária, não especificada no edital em questão;

Atenciosamente,

GERVASIO DOS SANTOS MARQUES
CPF 077.156.659-08
RG 5.418.890
REPRESENTANTE LEGAL
ELETRO CENTRO COMERCIO DE PEÇAS E ELETROELETRÔNICOS EIRELI
CNPJ Nº 16.779.255/0002-15

000410

Ar Condicionado Split Hi-wall Inverter | FIT

São eficientes, econômicos e duráveis.
Ecológicos, silenciosos e com design planejado para gerar o mínimo de impacto no seu ambiente.
São desenvolvidos com materiais de alta durabilidade, utilizando as melhores peças e acabamentos e ainda possuem a confiança de serem produtos de fabricação e assistência técnica nacional.
Completos com diversos modos de operações e funções para gerar conforto para toda a família.

9.000BTUs | 12.000BTUs | 18.000BTUs | 24.000BTUs | 30.000BTUs
Frio ou Quente e Frio

- **Modo Cool** - FUNÇÃO DE REFRIGERAÇÃO
- **Modo Heat** - FUNÇÃO DE AQUECIMENTO
- **Modo Auto** - FUNÇÃO AUTOMÁTICA
- **Modo Fan** - FUNÇÃO VENTILAÇÃO
- **Modo Dry** - FUNÇÃO DESUMIDIFICADORA
- **Modo Clean** - FUNÇÃO DE LIMPEZA
- **Modo Eco**[1] - FUNÇÃO ECONÔMICA
- **Modo Healthy**[2] - FUNÇÃO SAÚDE
- **Modo Fungosprof**[2] - FUNÇÃO ANTI-MOFO

Classe A | Gás Ecológico | Serpentina Em Cobre | Multi-Filter | Painel Backlight | Auto Restart | Função Clean | Ventilação 4D | Quente e Frio | Nacional

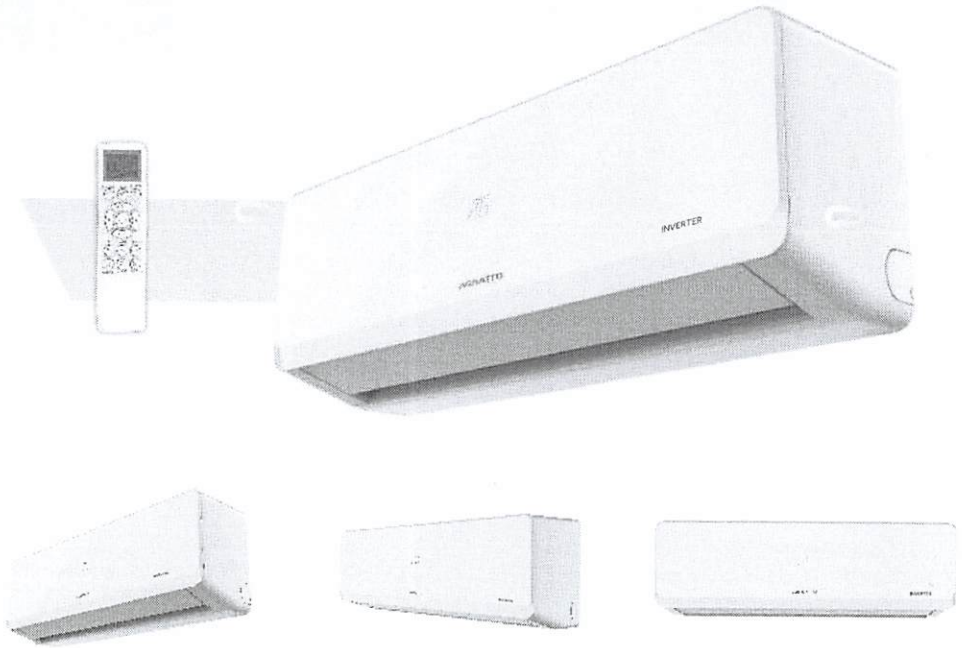

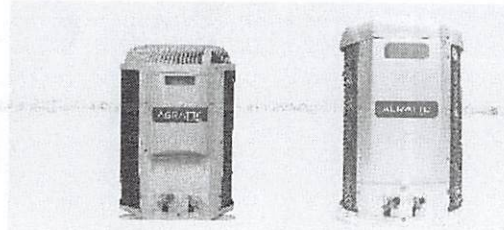

Unidade Externa
TOP DISCHARGE
9.000 | 12.000
18.000 | 24.000 | 30.000

Tampa com dupla saída de ar, superior e lateral.

Verificar disponibilidade.

0094 11

DADOS LOGÍSTICOS **FIT INVERTER**

SKU	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	UNIDADE	MODELO	EMP.	PESO BRU.	PESO LÍQ.	CxLxA - mm	M³	QTD.	POT.	SELO
17970	CONDICIONADOR DE AR SPLIT FIT INVERTER TOP FICST9F-02I-9KBTU AGRATTO	7898461977800	INTERNA	FICST9FI-02I	8	9,100 Kg	7,300 Kg	800x330x260	0,06864000	1	888W	A
			EXTERNA	FICST9FE-02I	3	16,650 Kg	16,100 Kg	410x500x580	0,11890000	1		
17971	CONDICIONADOR DE AR SPLIT FIT INVERTER TOP FICST12F-02I-12KBTU AGRATTO	7898461977817	INTERNA	FICST12FI-02I	8	9,800 Kg	8,100 Kg	900x330x260	0,07722000	1	1340W	A
			EXTERNA	FICST12FE-02I	3	16,700 Kg	16,200 Kg	410x500x580	0,11890000	1		
17972	CONDICIONADOR DE AR SPLIT FIT INVERTER TOP FICST18F-02I-18KBTU AGRATTO	7898461977824	INTERNA	FICST18FI-02I	8	12,800 Kg	10,300 Kg	1010x350x300	0,10605000	1	1823W	A
			EXTERNA	FICST18FE-02I	3	21,100 Kg	20,400 Kg	510x575x730	0,21407250	1		
17973	CONDICIONADOR DE AR SPLIT FIT INVERTER TOP FICST24F-02I-24KBTU AGRATTO	7898461977831	INTERNA	FICST22FI-02I	8	16 Kg	13 Kg	1140x400x310	0,14136000	1	2290W	A
			EXTERNA	FICST22FE-02I	3	24,800 Kg	24 Kg	510x575x730	0,21407250	1		
17974	CONDICIONADOR DE AR SPLIT FIT INVERTER TOP FICST30F-02I-30KBTU AGRATTO	7898461977848	INTERNA	FICST30FI-02I	5	16,500 Kg	13,600 Kg	1160x325x235	0,16400000	1	3174W	A
			EXTERNA	FICST30FE-02I	3	28,700 Kg	28 Kg	510x575x730	0,21407250	1		

A Agratto reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente. Os pesos e medidas dos produtos e embalagens podem ter variação de ±3%.

DADOS TÉCNICOS **FIT INVERTER**

UNIDADE INTERNA	FIT INVERTER FICST9FI-02I	FIT INVERTER FICST12FI-02I	FIT INVERTER FICST18FI-02I	FIT INVERTER FICST24FI-02I	FIT INVERTER FICST30FI-02I
Tensão frequência	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz
Capacidade de refrigeração	2637W	3517W	5275W	7032W	8790W
Capacidade de refrigeração	9000 Btu/h	12000 Btu/h	18000 Btu/h	24000 Btu/h	30000 Btu/h
Corrente	4,0A	6A	8,3A	10,5A	14,6A
Potência máxima	888W	1340W	1823W	2290W	3174W
Corrente máxima	4,6A	7,0A	9,6A	12,2A	16,9A
Potência do motor do ventilador	15W	20W	31W	50W	50W
Capacitor do motor do ventilador	1,2uF	-	2uF	-	-
Rotação (RPM) do motor do ventilador	950 r/min	1400 r/min	1000 r/min	1280 r/min	1400 r/min
Vazão	620 m³/h	610 m³/h	820 m³/h	1000 m³/h	1000 m³/h
Nivel de ruído	41 dB (A)	43 dB (A)	42 dB (A)	50 dB (A)	50 dB (A)
Material serpentina	Cobre + Gold Fin	Cobre + Gold Fin	Cobre + Gold Fin	Cobre + Gold Fin	Cobre + Gold Fin
UNIDADE EXTERNA	FIT INVERTER FICST9FE-02I	FIT INVERTER FICST12FE-02I	FIT INVERTER FICST18FE-02I	FIT INVERTER FICST24FE-02I	FIT INVERTER FICST30FE-02I
Potência do motor ventilador	34W	34W	37W	37W	37W
Capacitor do motor ventilador	2,5uF	2,5uF	-	-	-
Rotação (RPM) do motor do ventilador	1005 r/min	1005 r/min	900 r/min	900 r/min	900 r/min
Nivel de ruído	54 db(A)	54 db(A)	48 db(A)	51 db(A)	56 db(A)
Gás refrigerante	R32/400g	R32/440g	R32/580g	R32/850g	R32/1050g
Pressão de projeto (alta / baixa)	4.5/1.9 MPa	4.5/1.9 Mpa	4.5/1.9 Mpa	4.5/1.9 Mpa	4.5/1.9 Mpa
Tubulação de descarga / sucção	Ø6.35+Ø9.52mm (1/4" x 3/8")	Ø6.35+Ø9.52mm (1/4" x 3/8")	Ø6.35+Ø12.7mm (1/4" x 1/2")	Ø6.35+Ø15.87mm (1/4" x 5/8")	Ø6.35+Ø15.87mm (1/4" x 5/8")
Comprimento máximo da tubulação	15m	15m	15m	15m	15m
Desnível máximo da tubulação	5m	5m	5m	8m	8m
Comprimento mínimo da tubulação	2m	2m	2m	2m	2m
Ponto de força	Evaporadora e condensadora	Evaporadora e condensadora	Evaporadora e condensadora	Evaporadora e condensadora	Evaporadora e condensadora
Material serpentina	Cobre + Gold Fin	Cobre + Gold Fin	Cobre + Gold Fin	Cobre + Gold Fin	Cobre + Gold Fin

A Agratto reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente. Os pesos e medidas dos produtos e embalagens podem ter variação de ±3%.

000412

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 04/06/2025 13:35:12

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **49.418.054 MAYCON ANDRE RIZZI**
CNPJ: **49.418.054/0001-60**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

000413

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 49.418.054/0001-60
Razão Social: 49.418.054 MAYCON ANDRE RIZZI
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

000414

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 49.418.054/0001-60
Razão Social: 49.418.054 MAYCON ANDRE RIZZI
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

000115

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**49.418.054/0001-60**
Razão Social:	**49.418.054 MAYCON ANDRE RIZZI**
Nome Fantasia:	
Situação do Fornecedor:	**Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **02/02/2026**
Natureza Jurídica:	**EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)**
MEI:	**Sim**
Porte da Empresa:	**Micro Empresa**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Nada Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas:	**Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público":	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**07/10/2025**	**Automática**
FGTS	Validade:	**22/06/2025**	**Automática**
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	**02/11/2025**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**26/08/2025**
Receita Municipal	Validade:	**09/06/2025**

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **30/06/2026**

CPF: 083.XXX.XXX-12 Nome: FERNANDA SCHERER MARZEC

Ass: _____

000416

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 49.418.054/0001-60
Razão Social: 49.418.054 MAYCON ANDRE RIZZI
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Entidades de Classe

Entidade e UF	Nº Registro	Data de Validade
ATHAN PERINS EIRELI	sem	08/05/2023

000417

M & M TECNOLOGIAS
RUA SARGENTO RAMIRO DA SILVA, nº 3183,
ANDAR 01, Bairro Centro, Realeza-PR
CNPJ nº 49.418.054/0001-60
E-mail: maycon_rizzi@hotmail.com
Telefone: (46) 9 9909-7413

EDITAL DE PREGÃO Nº 025/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 033/2025
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS visando aquisição de climatizadores e aparelhos de ar condicionado, destinado à todas as secretarias municipais, deste município de Planalto-PR.

ANEXO II - PROPOSTA COMERCIAL

A empresa 49.418.054 MAYCON ANDRE RIZZI, estabelecida na RUA SARGENTO RAMIRO DA SILVA, nº 3183, ANDAR 01, Bairro Centro, Realeza-PR, (46) 9 9909-7413, maycon_rizzi@hotmail.com, inscrita no CNPJ sob nº 49.418.054/0001-60, neste ato representada por MAYCON ANDRÉ RIZZI, EMPRESÁRIO, Portador do RG Sob nº 10.669.640-3 SESP PR e CPF 073.636.739-00, RUA SARGENTO RAMIRO DA SILVA, nº 3183, ANDAR 01, Bairro Centro, Realeza-PR, vem por meio desta, apresentar Proposta de Preços ao Edital de Pregão Eletrônico nº 025/2025 em epigrafe que tem por objeto a Implantação de REGISTRO DE PREÇOS visando aquisição de climatizadores e aparelhos de ar condicionado, destinado à todas as secretarias municipais, deste município de Planalto-PR., em atendimento a as Secretarias e Departamentos do Município, conforme segue:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA/MODELO	QTD	VALOR	VALOR TOTAL
5	APARELHO DE AR CONDICIONADO, modelo Split Reverso, (quente e frio), 220v, 9.000 BTUs, sistema Inverter. Com mão de obra de instalação e drenos incluso. Entregar instalado. - Garantia mínima de 12 meses	Ar Condicionado Split Hi Wall Inverter Vix 9000 BTU/h Quente e Frio AS-09UW2RLDDK00_VIX – 220 Volts	20 und	2.636,00	52.720,00

Valor total R$ 52.720,00 (cinquenta e dois mil, setecentos e vinte reais)

A validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da abertura da sessão pública de PREGÃO ELETRÔNICO.

A apresentação da proposta implicará na plena aceitação das condições estabelecidas neste edital e seus anexos.

Conta bancaria:

Banco: Nubank (0260)	Agência: 0001	Conta corrente: 71782182-2

M & M TECNOLOGIAS
RUA SARGENTO RAMIRO DA SILVA, nº 3183, ANDAR 01, Bairro Centro, Realeza-PR
CNPJ nº 49.418.054/0001-60
E-mail: maycon_rizzi@hotmail.com
Telefone: (46) 9 9909-7413

Realeza, 06 de junho de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
MAYCON ANDRE RIZZI
Data: 06/06/2025 16:51:34-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

49.418.054 MAYCON ANDRE RIZZI
MAYCON ANDRÉ RIZZI
CPF: 073.636.739-00
RG: 10.669.640-3

49.418.054/0001-60
M & M TECNOLOGIAS
Rua Sargento Ramiro da Silva
nº 3183, Centro, Realeza-PR

000419

FRIOPEÇAS O que você procura? Nossas Lojas

Todas as Categorias | CUPONS | Ar Condicionado | Insumos e Peças | Climatizador de Ar | Eletrodomésticos | Eletroportáteis | Frete Grátis | Oferta do Dia

VRF

Calculadora de BTUs

0800-200-6550

4007-2565

Blog

Portal de Boletos

Compre sem sair do WhatsApp

> Ar Condicionado > Ar Condicionado Split Inverter > 9.000 BTU/h > Ar Condicionado Split Hi Wall Inverter Vix 9000 BTU/h Quente e Frio AS-09UW2RLDDK00_VIX – 220 Volts

Ar Condicionado Split Hi Wall Inverter Vix 9000 BTU/h Quente e Frio AS-09UW2RLDDK00_VIX – 220 Volts

USE O CUPOM: FP50 | *ACIMA DE R$500
FRETE GRÁTIS - EXCETO REGIÃO NORTE

REF: 1029167
MARCA: VIX

COMPARTILHAR

Voltagem

220 Volts

De ~~R$ 2.698,00~~
Por R$ 2.074,68
Em até 10x de R$ 207,46 sem juros

Por R$ 2.074,68

Em até 10x de R$ 207,46 sem juros

R$ 1.929,45
com 7% de desconto à vista no PIX

COMPRAR

000420

FRIOPEÇAS

Nossas Lojas

Todas as Categorias | CUPONS | Ar Condicionado | Insumos e Peças | Climatizador de Ar | Eletrodomésticos | Eletroportáteis | Frete Grátis | Oferta do Dia

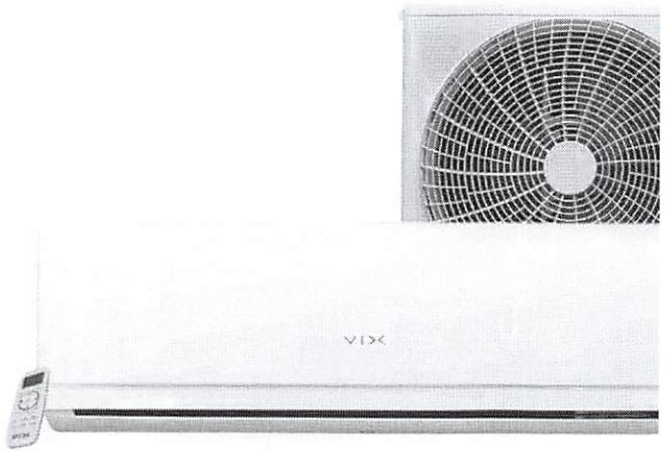

Por R$ 2.074,68

Em até 10x de R$ 207,46 sem juros

R$ 1.929,45
com 7% de desconto à vista no PIX

000421

FRIOPEÇAS

Nossas Lojas

Todas as Categorias | CUPONS | Ar Condicionado | Insumos e Peças | Climatização de Ar | Eletrodomésticos | Eletroportáteis | Frete Grátis | Oferta do Dia

Por R$ 2.074,68

Em até 10x de R$ 207,46 sem juros

R$ 1.929,45
com 7% de desconto à vista no PIX

000422

FRIOPEÇAS

Nossas Lojas

Todas as Categorias | CUPONS | Ar Condicionado | Insumos e Peças | Climatização de Ar | Eletrodomésticos | Eletroportáteis | Frete Grátis | Oferta do Dia

Por R$ 2.074,68

Em até 10x de R$ 207,46 sem juros

R$ 1.929,45
com 7% de desconto à vista no PIX

000423

FRIOPEÇAS

Nossas Lojas

Todas as Categorias | CUPONS | Ar Condicionado | Insumos e Peças | Climatização de Ar | Eletrodomésticos | Eletroportáteis | Frete Grátis | Oferta do Dia

Por R$ 2.074,68

Em até 10x de R$ 207,46 sem juros

R$ 1.929,45
com 7% de desconto à vista no PIX

000424

FRIOPEÇAS

Nossas Lojas

Todas as Categorias | CUPONS | Ar Condicionado | Insumos e Peças | Climatização de Ar | Eletrodomésticos | Eletroportáteis | Frete Grátis | Oferta do Dia

Por R$ 2.074,68

Em até 10x de R$ 207,46 sem juros

R$ 1.929,45
com 7% de desconto à vista no PIX

000425

FRIOPEÇAS

Nossas Lojas

Todas as Categorias | CUPONS | Ar Condicionado | Insumos e Peças | Climatização de Ar | Eletrodomésticos | Eletroportáteis | Frete Grátis | Oferta do Dia

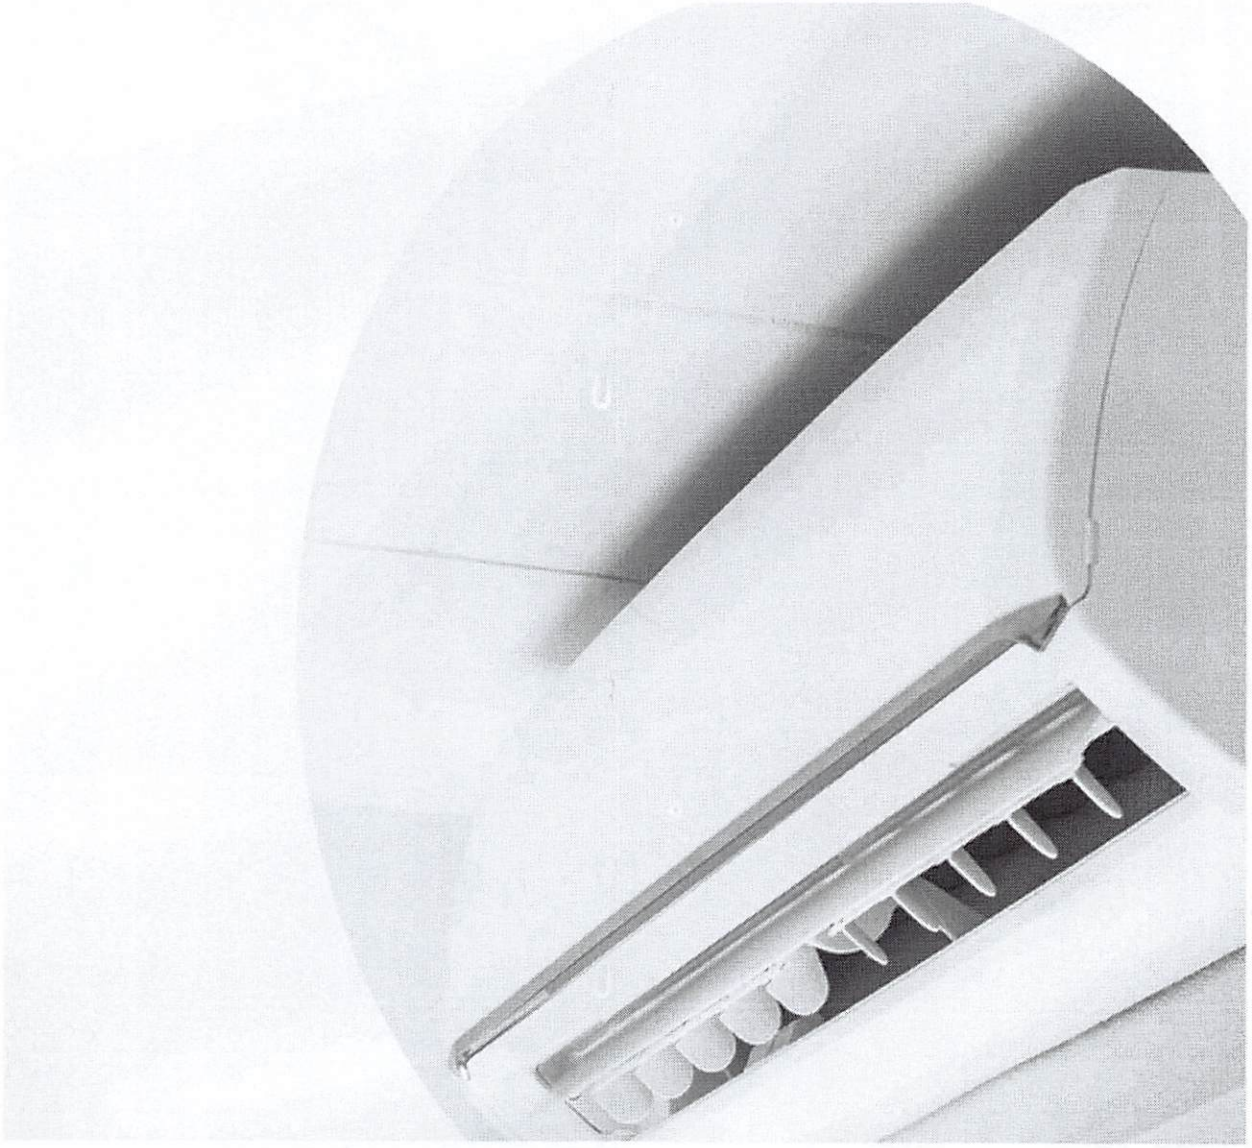

Por R$ 2.074,68

Em até 10x de R$ 207,46 sem juros

R$ 1.929,45
com 7% de desconto à vista no PIX

000426

FRIOPEÇAS

Nossas Lojas

Todas as Categorias | CUPONS | Ar Condicionado | Insumos e Peças | Climatizadores de Ar | Eletrodomésticos | Eletroportáteis | Frete Grátis | Oferta do Dia

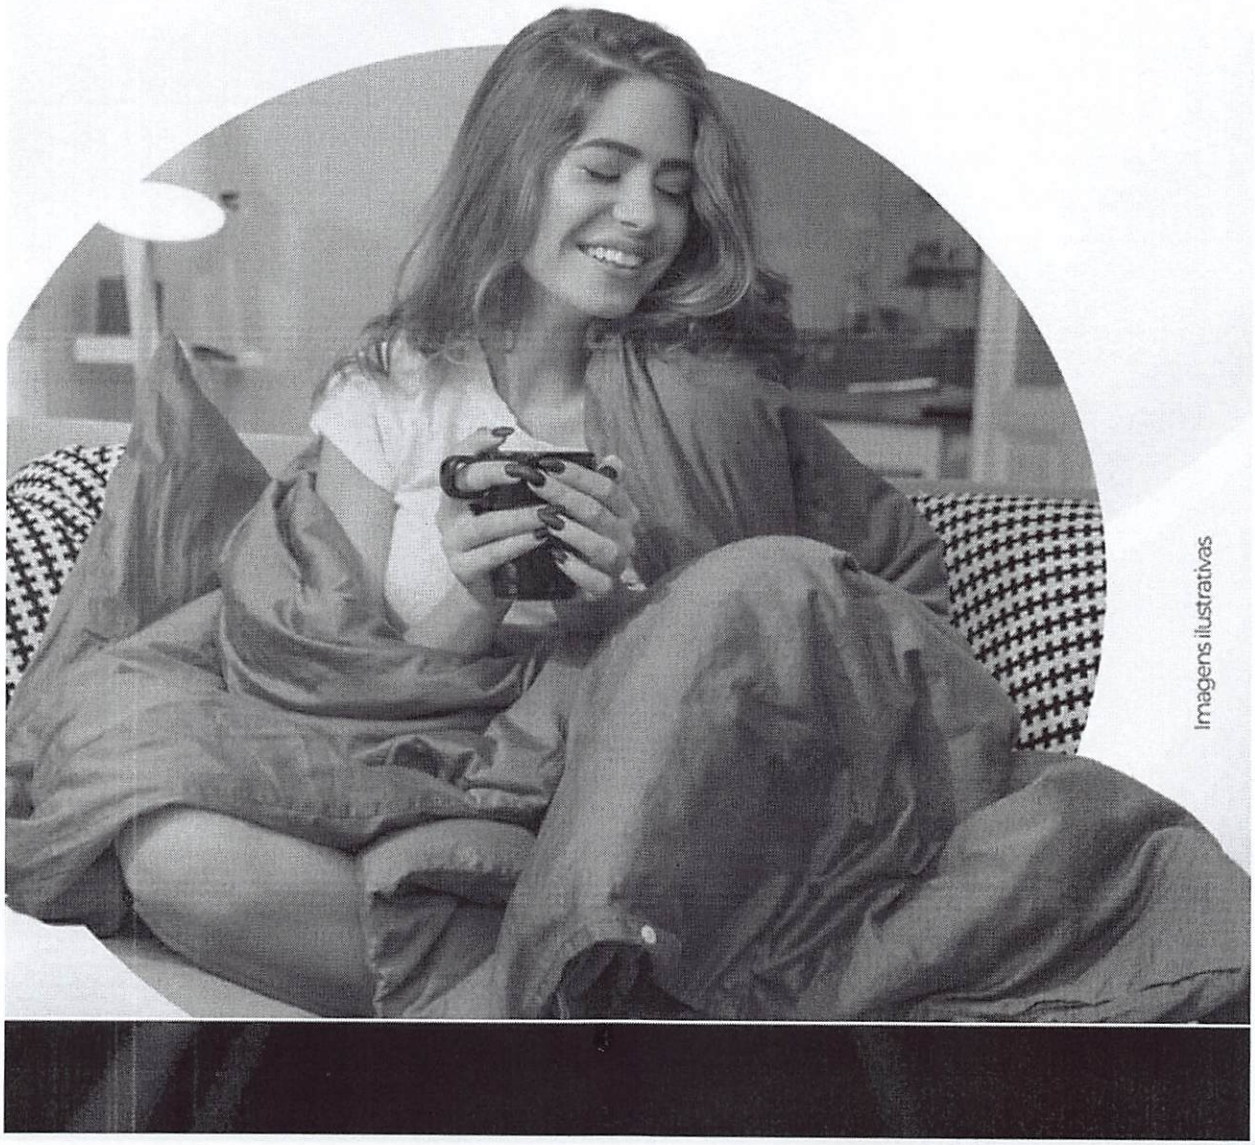

Por R$ 2.074,68

Em até 10x de R$ 207,46 sem juros

R$ 1.929,45
com 7% de desconto à vista no PIX

000427

FRIOPEÇAS

Nossas Lojas

Todas as Categorias | CUPONS | Ar Condicionado | Insumos e Peças | Climatização de Ar | Eletrodomésticos | Eletroportáteis | Frete Grátis | Oferta do Dia

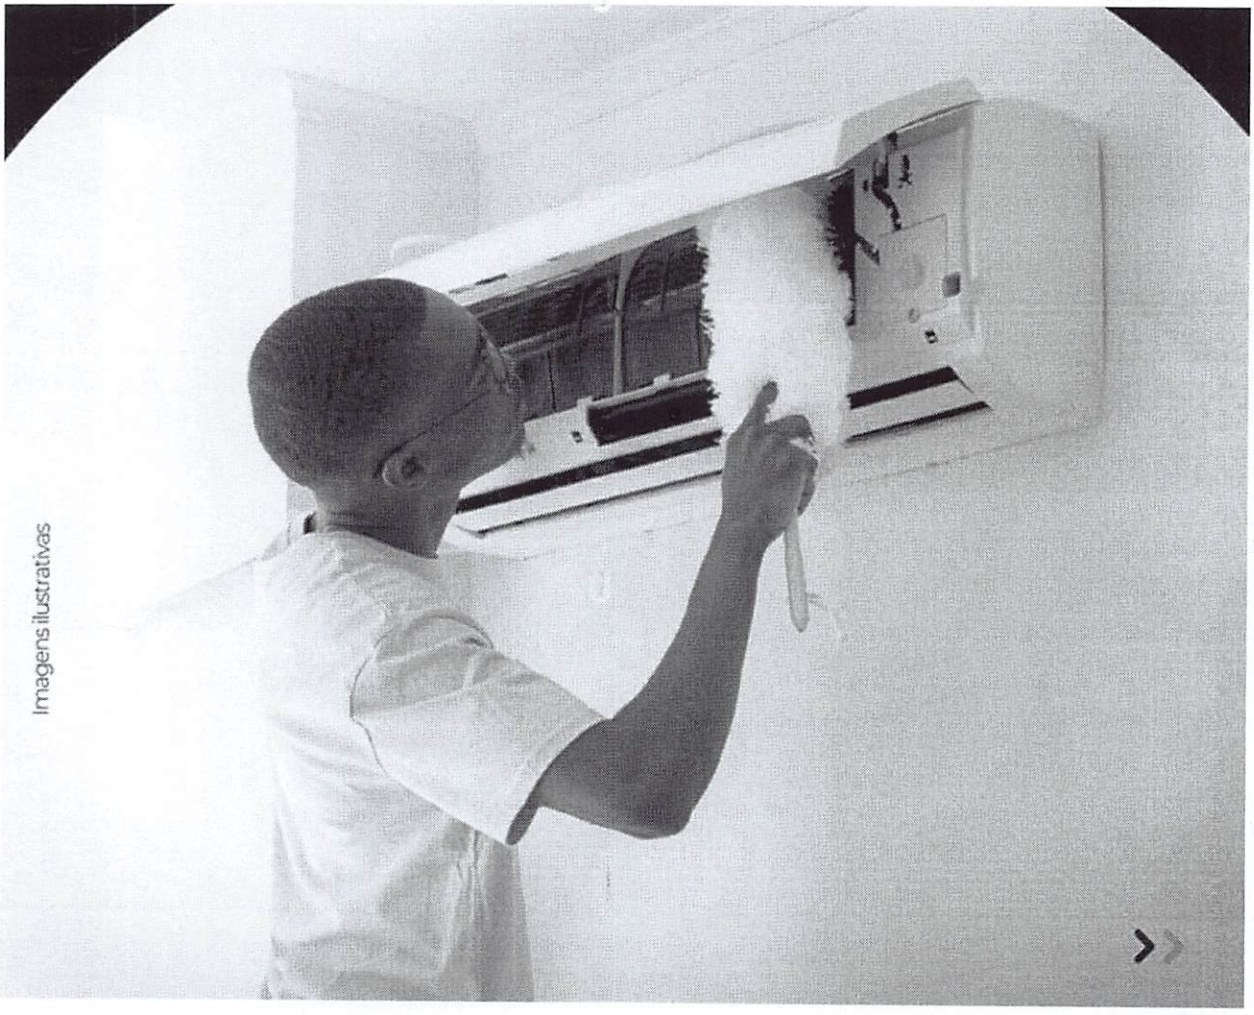

Ar Condicionado Split Hi Wall Inverter Vix 9000 BTU/h Quente e Frio AS-09UW2RLDDK00 VIX - 220 Volts

Por R$ 2.074,68

Em até 10x de R$ 207,46 sem juros

R$ 1.929,45
com 7% de desconto à vista no PIX

000428

Função Dimmer:

Controle total sobre a luz de exibição do painel, permitindo que você apague ou acenda conforme sua preferência, proporcionando um ambiente mais discreto e confortável.

Especificações

Função Smart:

Características

velocidade do ventilador de acordo com as condições do ambiente, garantindo conforto ideal com eficiência energética.

Capacidade (BTU/h)	9.000 BTU
Especificações Técnicas	Código de Fábrica: AS-09UW2RLDDK00_VIX Modelo: Inverter Gás Refrigerante: R32 Ciclo: Quente e Frio Capacidade: 9000 BTU/h Corrente Máxima: 5 Serpentina: Cobre IDRS : 8,64 Compressor: Inverter Frequencia:60HZ Fase: Monofásico Voltagem: 220 Volts Garantia: 3 meses Filtro Antivírus Função Dimmer Função Smart Função Super Função I Feel Função Sleep Tecnologia Blue Fin Desumidificação Auto Limpeza Tubo Líquido (mm - Pol): 6.35- 1/4 Tubo Sucção (mm - Pol): 9.52 - 3/8
Voltagem	220 Volts
Classificação Energética	A
Ciclo	Quente e Frio

conforto ideal, adaptando-se às suas preferências individuais.

Desfrute de noites tranquilas e confortáveis com nossa função "Sleep", que ajusta automaticamente a temperatura e a velocidade do ventilador para criar um ambiente perfeito para dormir.

Por R$ 2.074,68

Em até 10x de R$ 207,46 sem juros

R$ 1.929,45
com 7% de desconto à vista no PIX

000429

Tecnologia Inverter	Sim
Controle Remoto	Sim
Sleep	Sim
Swing	Sim
Timer	Sim
Turbo	Sim
Desumidificação	Sim
Filtro anti-bactéria	Sim
Gás Refrigerante	R-32
Corrente	Monofásico
Serpentina	Cobre

Por R$ 2.074,68

Em até 10x de R$ 207,46 sem juros

R$ 1.929,45
com 7% de desconto à vista no PIX

000430

Peso Condensadora	18
Altura Condensadora	482
Largura Condensadora	660
Comprimento Condensadora	240

Vetores

Vetor Evaporadora	E-5
Vetor Condensadora	C-4

Especificação

Especificações técnicas	Código de Fábrica: AS-09UW2RLDDK00_VIX Modelo: Inverter Gás Refrigerante: R32 Ciclo: Quente e Frio Capacidade: 9000 BTU/h Corrente Máxima: 5 Serpentina: Cobre IDRS : 8,64 Compressor: Inverter Frequencia:60HZ Fase: Monofásico Voltagem: 220 Volts

Por R$ 2.074,68

Em até 10x de R$ 207,46 sem juros

R$ 1.929,45
com 7% de desconto à vista no PIX

000431

FRIOPEÇAS

Nossas Lojas

Todas as Categorias | CUPONS | Ar Condicionado | Insumos e Peças | Climatização de Ar | Eletrodomésticos | Eletroportáteis | Frete Grátis | Oferta do Dia

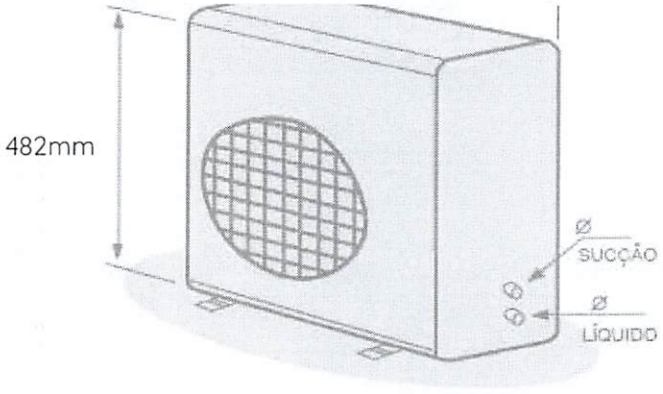

UNIDADE EXTERNA (CONDENSADORA) kg 18

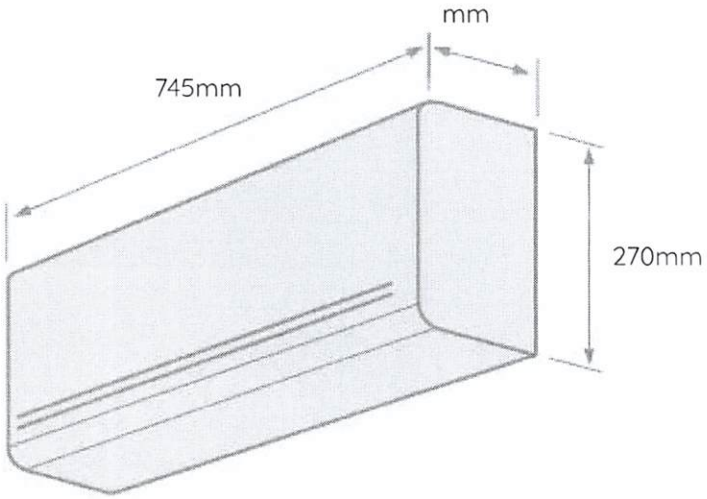

Por R$ 2.074,68

Em até 10x de R$ 207,46 sem juros

R$ 1.929,45
com 7% de desconto à vista no PIX

000432

M & M TECNOLOGIAS
RUA SARGENTO RAMIRO DA SILVA, nº 3183, ANDAR 01, Bairro Centro, Realeza-PR
CNPJ nº 49.418.054/0001-60
E-mail: maycon_rizzi@hotmail.com
Telefone: (46) 9 9909-7413

EDITAL DE PREGÃO Nº 025/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 033/2025
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS visando aquisição de climatizadores e aparelhos de ar condicionado, destinado à todas as secretarias municipais, deste município de Planalto-PR.

ANEXO II - PROPOSTA COMERCIAL

A empresa 49.418.054 MAYCON ANDRE RIZZI, estabelecida na RUA SARGENTO RAMIRO DA SILVA, nº 3183, ANDAR 01, Bairro Centro, Realeza-PR, (46) 9 9909-7413, maycon_rizzi@hotmail.com, inscrita no CNPJ sob nº 49.418.054/0001-60, neste ato representada por MAYCON ANDRÉ RIZZI, EMPRESÁRIO, Portador do RG Sob nº 10.669.640-3 SESP PR e CPF 073.636.739-00, RUA SARGENTO RAMIRO DA SILVA, nº 3183, ANDAR 01, Bairro Centro, Realeza-PR, vem por meio desta, apresentar Proposta de Preços ao Edital de Pregão Eletrônico nº 025/2025 em epigrafe que tem por objeto a Implantação de REGISTRO DE PREÇOS visando aquisição de climatizadores e aparelhos de ar condicionado, destinado à todas as secretarias municipais, deste município de Planalto-PR., em atendimento a as Secretarias e Departamentos do Município, conforme segue:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA/MODELO	QTD	VALOR	VALOR TOTAL
10	APARELHO DE AR CONDICIONADO, modelo Split , frio, 220v, 18.000 BTUs, sistema Inverter. Com mão de obra de instalação e drenos. Entregar instalado. - Garantia mínima de 12 meses.	Ar Condicionado Split Hi Wall Inverter Vix 18000 BTU/h Frio AS-18TW2RMADK02_VIX – 220 Volts	10 und	3.836,00	38.360,00

Valor total R$ 38.360,00 (trinta e oito mil, trezentos e sessenta reais)

A validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da abertura da sessão pública de PREGÃO ELETRÔNICO.

A apresentação da proposta implicará na plena aceitação das condições estabelecidas neste edital e seus anexos.

Conta bancaria:

Banco: Nubank (0260)	Agência: 0001	Conta corrente: 71782182-2

M & M TECNOLOGIAS
RUA SARGENTO RAMIRO DA SILVA, nº 3183, ANDAR 01, Bairro Centro, Realeza-PR
CNPJ nº 49.418.054/0001-60
E-mail: maycon_rizzi@hotmail.com
Telefone: (46) 9 9909-7413

Realeza, 09 de junho de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
MAYCON ANDRE RIZZI
Data: 09/06/2025 10:16:02-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

49.418.054 MAYCON ANDRE RIZZI
MAYCON ANDRÉ RIZZI
CPF: 073.636.739-00
RG: 10.669.640-3

49.418.054/0001-60
M & M TECNOLOGIAS
Rua Sargento Ramiro da Silva
nº 3183, Centro, Realeza-PR

000434

FRIOPEÇAS

ar condicionado vix 18000

Nossas Lojas

Todas as Categorias | CUPONS | Ar Condicionado | Insumos e Peças | Climatizador de Ar | Eletrodomésticos | Eletroportáteis | Frete Grátis | Oferta do Dia

VRF

Calculadora de BTUs

0800-200-6550

4007-2565

Blog

Portal de Boletos

Compre sem sair do WhatsApp

Ar Condicionado > Ar Condicionado Split Inverter > 18.000 BTU/h > Ar Condicionado Split Hi Wall Inverter Vix 18000 BTU/h Frio AS-18TW2RMADK02_VIX - 220 Volts

Ar Condicionado Split Hi Wall Inverter Vix 18000 BTU/h Frio AS-18TW2RMADK02_VIX - 220 Volts

FRETE GRÁTIS - EXCETO REGIÃO NORTE

REF: 1029164
MARCA: VIX

COMPARTILHAR

Voltagem

220 Volts

De ~~R$ 3.998,00~~
Por R$ 3.198,00
Em até 10x de R$ 319,80 sem juros

R$ 2.974,14
com 7% de desconto à vista no PIX

000435

FRIOPEÇAS

Nossas Lojas

Todas as Categorias | CUPONS | Ar Condicionado | Insumos e Peças | Climatizador de Ar | Eletrodoméstico | Eletroportáteis | Frete Grátis | Oferta do Dia

Não sei meu CEP

Economica — Em até 11 dias úteis — Grátis

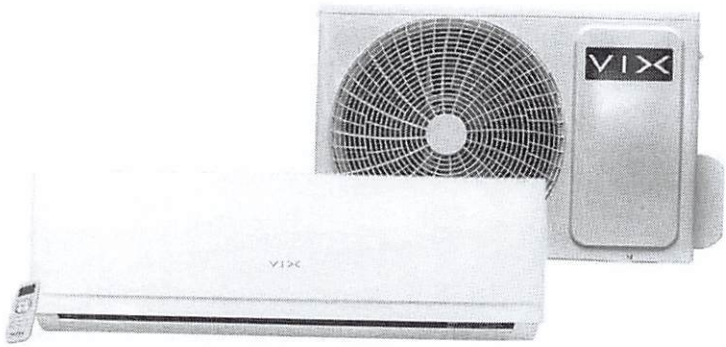

000436

FRIOPEÇAS

Nossas Lojas

Todas as Categorias | CUPONS | Ar Condicionado | Insumos e Peças | Climatizador de Ar | Eletrodomésticos | Eletroportáteis | Frete Grátis | Oferta do Dia

R32

GÁS REFRIGERANTE R32

Eficiência, energética e impacto ambiental mínimo

000437

FRIOPEÇAS

Nossas Lojas

Todas as Categorias | CUPONS | Ar Condicionado | Insumos e Peças | Climatizador de Ar | Eletrodoméstico | Eletroportáteis | Frete Grátis | Oferta do Dia

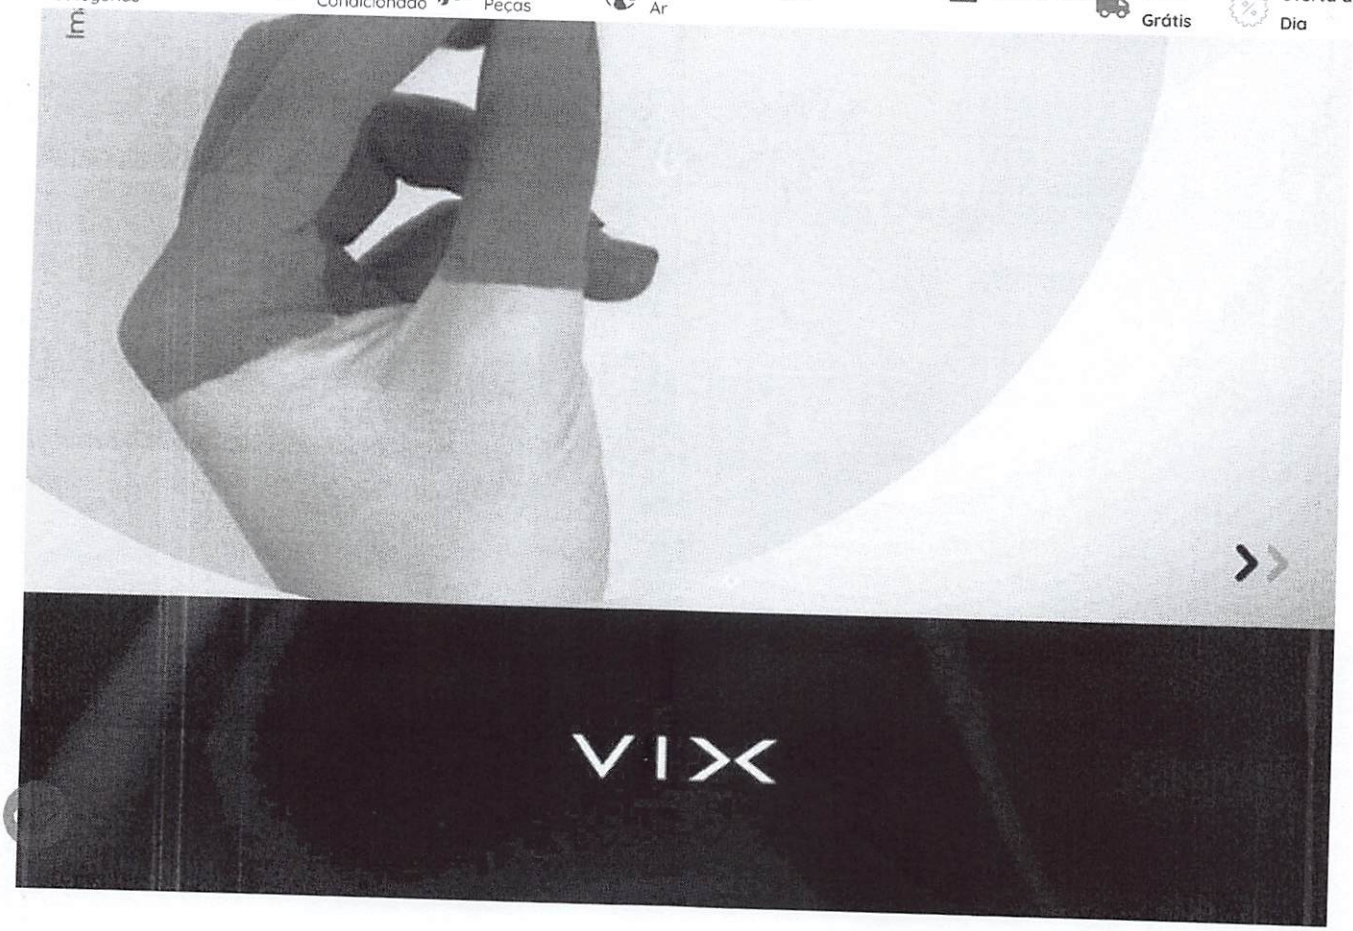

000438

FRIOPEÇAS

Nossas Lojas

Todas as Categorias | CUPONS | Ar Condicionado | Insumos e Peças | Climatizador de Ar | Eletrodomésticos | Eletroportáteis | Frete Grátis | Oferta do Dia

000439

FRIOPEÇAS

Nossas Lojas

Todas as Categorias | CUPONS | Ar Condicionado | Insumos e Peças | Climatizador de Ar | Eletrodomésticos | Eletroportáteis | Frete Grátis | Oferta do Dia

000440

FRIOPEÇAS

Nossas Lojas

Todas as Categorias | CUPONS | Ar Condicionado | Insumos e Peças | Climatizador de Ar | Eletrodoméstico | Eletroportáteis | Frete Grátis | Oferta do Dia

000441

FRIOPEÇAS

Nossas Lojas

Todas as Categorias | CUPONS | Ar Condicionado | Insumos e Peças | Climatizador de Ar | Eletrodoméstico | Eletroportáteis | Frete Grátis | Oferta do Dia

VIX

CONTE COM MAIS TECNOLOGIAS

Auto Restart

Mantenha as configurações anteriores quando retornar a energia

Auto Horizontal Swing Louver

000442

FRIOPEÇAS

Nossas Lojas

Todas as Categorias | CUPONS | Ar Condicionado | Insumos e Peças | Climatizador de Ar | Eletrodoméstico | Eletroportáteis | Frete Grátis | Oferta do Dia

Timer

Ajuste o tempo de funcionamento do aparelho.

Imagens ilustrativas

000443

FRIOPEÇAS

Nossas Lojas

Todas as Categorias | CUPONS | Ar Condicionado | Insumos e Peças | Climatizador de Ar | Eletrodoméstico | Eletroportáteis | Frete Grátis | Oferta do Dia

Tecnologia Blue Fin

Garanta maior proteção contra corrosões

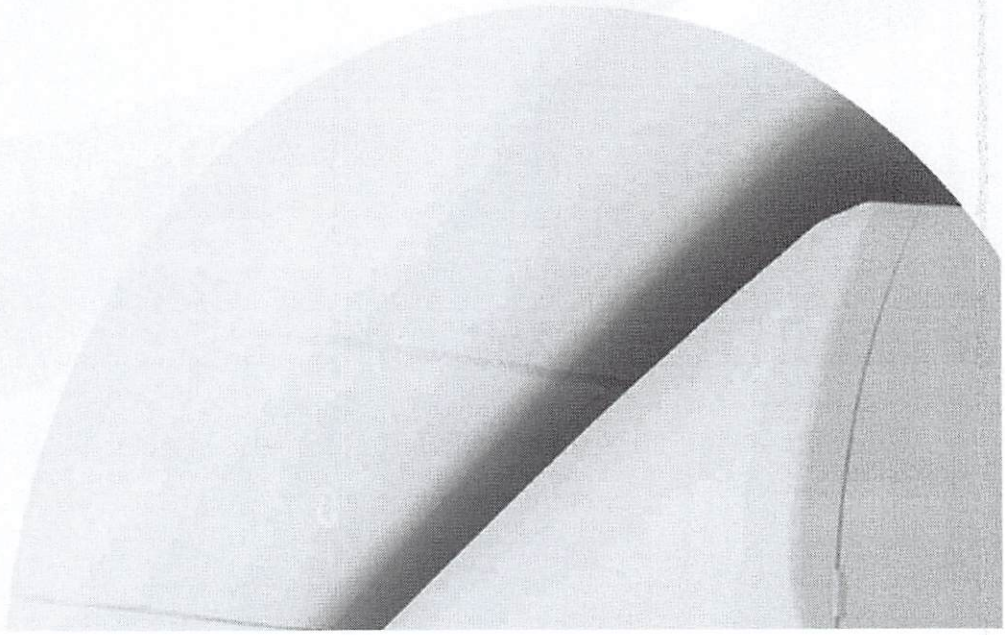

000444

FRIOPEÇAS

Nossas Lojas

Todas as Categorias | CUPONS | Ar Condicionado | Insumos e Peças | Climatizador de Ar | Eletrodoméstico | Eletroportáteis | Frete Grátis | Oferta do Dia

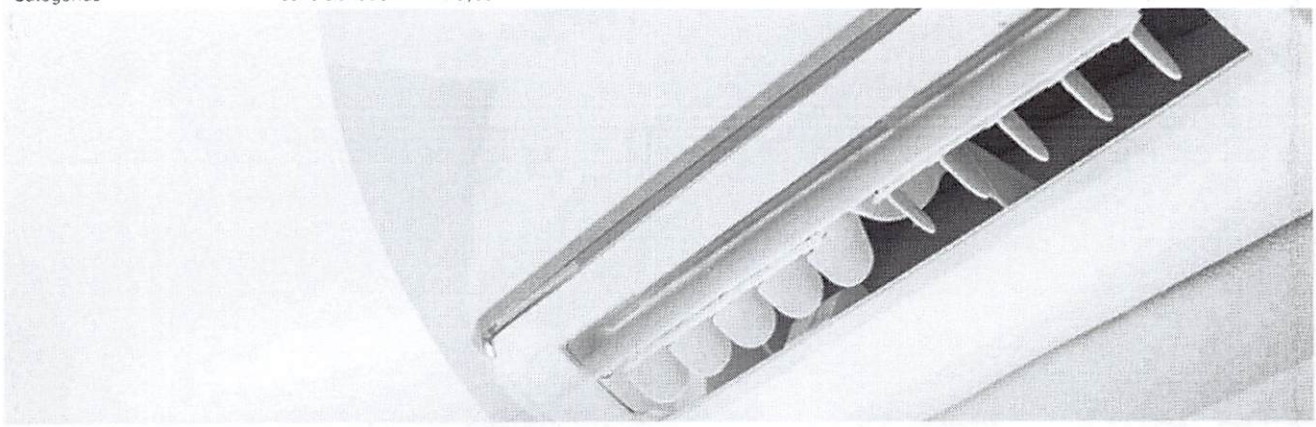

VIX

Mais funcionalidades

- Auto Limpeza

000445

FRIOPEÇAS

Nossas Lojas

Todas as Categorias | CUPONS | Ar Condicionado | Insumos e Peças | Climatizador de Ar | Eletrodoméstico | Eletroportáteis | Frete Grátis | Oferta do Dia

- Alarme de Vazamento de Gás Refrigerante

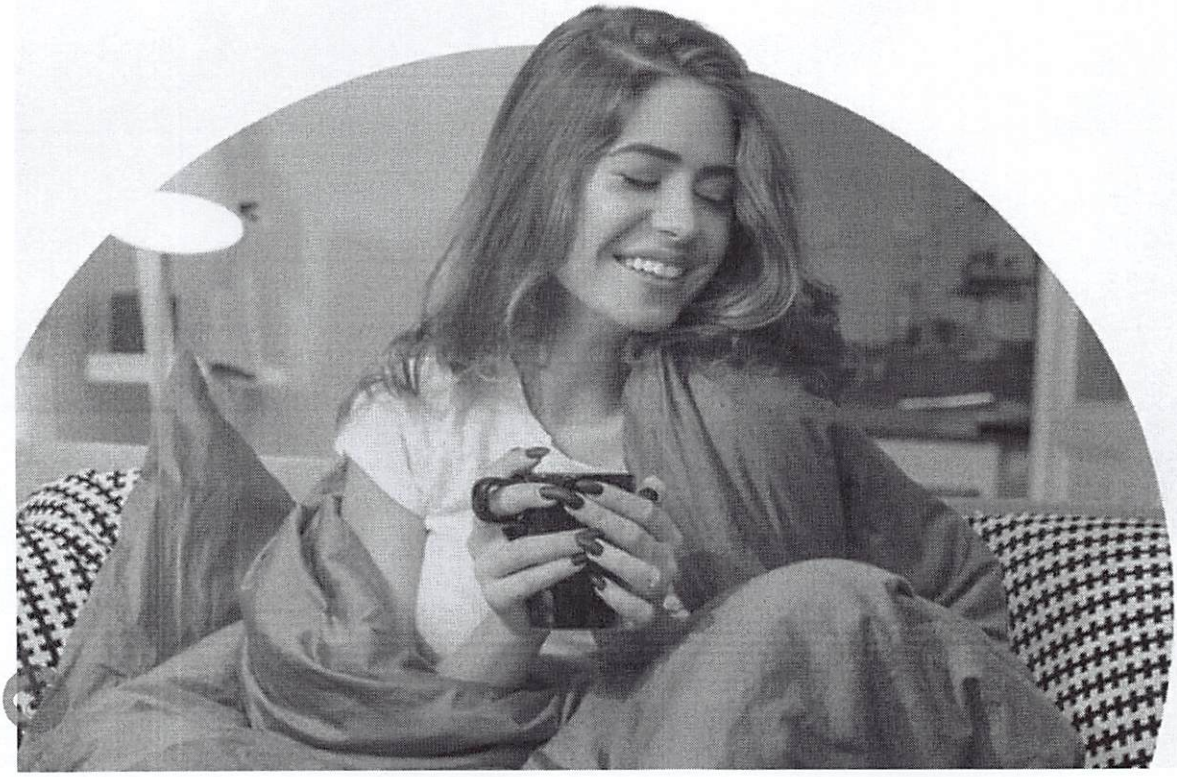

Imagens ilustrativas

000446

FRIOPEÇAS

Nossas Lojas

Todas as Categorias | CUPONS | Ar Condicionado | Insumos e Peças | Climatizador de Ar | Eletrodomésticos | Eletroportáteis | Frete Grátis | Oferta do Dia

000447

FRIOPEÇAS

Nossas Lojas

Todas as Categorias | CUPONS | Ar Condicionado | Insumos e Peças | Climatizador de Ar | Eletrodomésticos | Eletroportáteis | Frete Grátis | Oferta do Dia

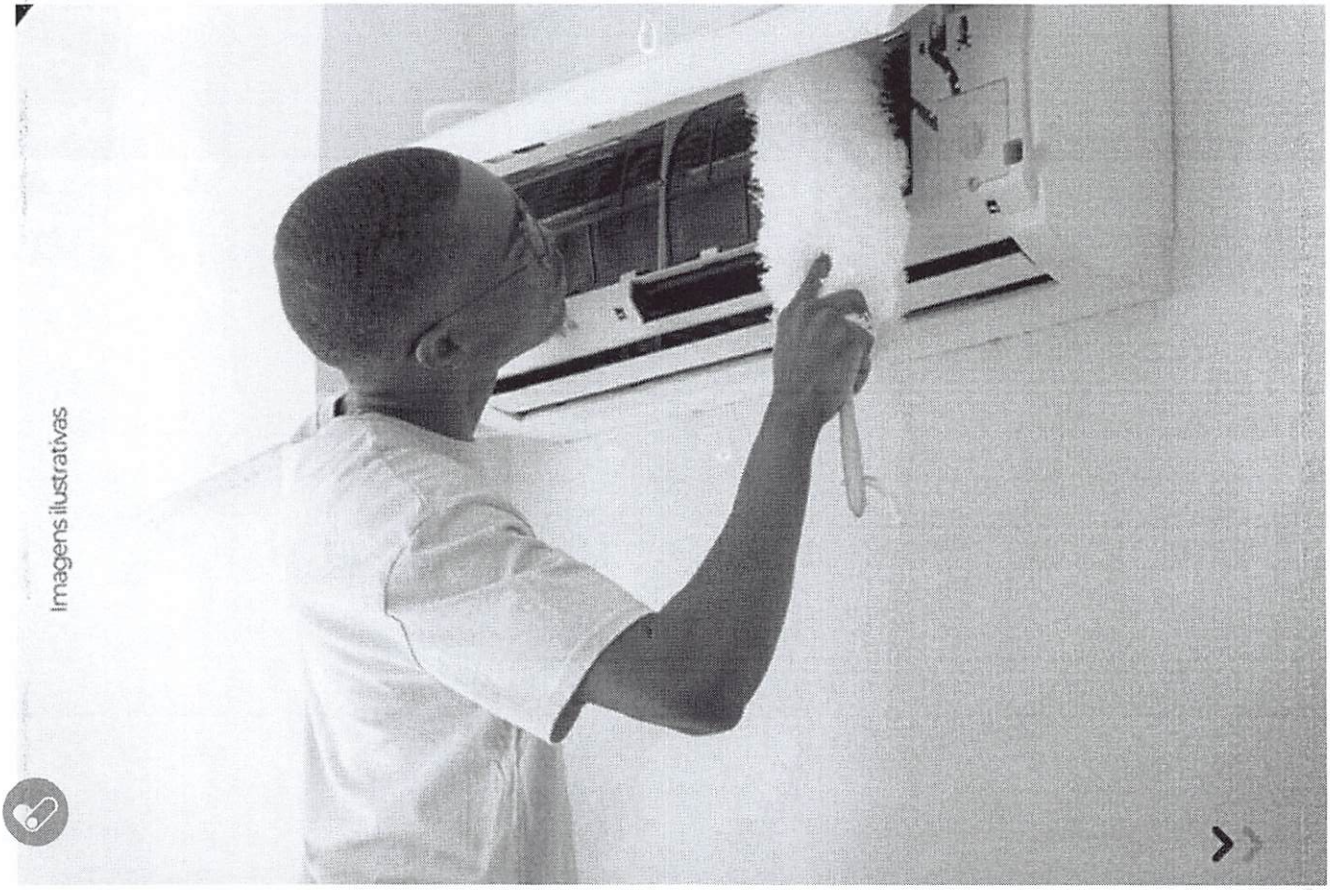

000448

Com o **Ar Condicionado Split Hi Wall Inverter Vix 18000 BTU/h Frio AS-18TW2RMADK02_VIX** desfrute de um conforto excepcional em seu espaço, com a eficiência energética e o mínimo impacto ambiental. Apresentamos nosso mais recente sistema de ar condicionado, projetado para oferecer um desempenho superior e uma experiência de climatização incomparável.

Filtro Antivírus:

Proteja-se contra vírus e impurezas no ar com nosso filtro antivírus avançado, garantindo um ambiente mais limpo e saudável para você e sua família.

Função Dimmer:

Controle total sobre a luz de exibição do painel, permitindo que você apague ou acenda conforme sua preferência, proporcionando um ambiente mais discreto e confortável.

Função Smart:

Graças à nossa tecnologia inteligente, o sistema ajusta automaticamente a temperatura e a velocidade do ventilador de acordo com as condições do ambiente, garantindo conforto ideal com eficiência energética.

Função Super:

Experimente um resfriamento rápido e eficaz com nossa função Super, ideal para dias de calor intenso ou quando você precisa de uma redução rápida na temperatura ambiente.

Características

Capacidade (BTU/h)	18.000 BTU

Desfrute de noites tranquilas e confortáveis com nossa função "I Sleep", que ajusta automaticamente a temperatura e a

Especificações Técnicas	Código de Fábrica: AS-18TW2RMADK02_VIX Modelo: Inverter Gás Refrigerante: R32 Ciclo: Frio Capacidade: 18000 BTU/h Corrente Máxima: 10 Serpentina: Cobre IDRS : 7,96 Compressor: Inverter Frequencia:60HZ Fase: Monofásico Voltagem: 220 Volts Garantia: 3 meses Filtro Antivírus Função Dimmer Função Smart Função Super Função I Feel Função Sleep Tecnologia Blue Fin Desumidificação Auto Limpeza Tubo Líquido (mm - Pol): 6.35 - 1/4 Tubo Sucção (mm - Pol): 12.7 - 1/2
Voltagem	220 Volts
Classificação Energética	A
Ciclo	Frio
Ideal até (m²)	24 M2
Modelo Ar Condicionado	Vix
Código Modelo Evaporadora	AS-18TW2RMADK02_VIX

000450

Tecnologia Inverter	Sim
Controle Remoto	Sim
Sleep	Sim
Swing	Sim
Timer	Sim
Turbo	Sim
Desumidificação	Sim
Filtro anti-bactéria	Sim
Gás Refrigerante	R-32
Corrente	Monofásico
Serpentina	Cobre
Tecnologia Wi-fi	Não

000451

Largura Evaporadora	915
Comprimento Evaporadora	235
Peso Condensadora	26,5
Altura Condensadora	540
Largura Condensadora	780
Comprimento Condensadora	260

Vetores

Vetor Evaporadora	E-5
Vetor Condensadora	C-4

Especificação

Especificações técnicas

000452

Tipo de Conexão Intra-Red Controller

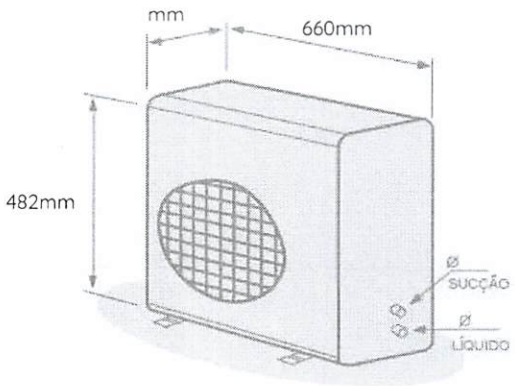

UNIDADE EXTERNA (CONDENSADORA) kg 20

000453

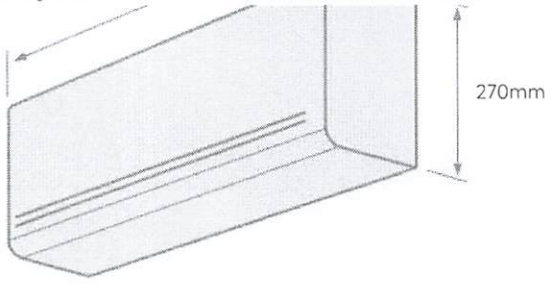

UNIDADE INTERNA (EVAPORADORA) kg 8

GARANTIA

12

PERGUNTAS FREQUENTES

Existem modelos Split na voltagem 110V?

000454

M & M TECNOLOGIAS
RUA SARGENTO RAMIRO DA SILVA, nº 3183, ANDAR 01, Bairro Centro, Realeza-PR
CNPJ nº 49.418.054/0001-60
E-mail: maycon_rizzi@hotmail.com
Telefone: (46) 9 9909-7413

EDITAL DE PREGÃO Nº 025/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 033/2025
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS visando aquisição de climatizadores e aparelhos de ar condicionado, destinado à todas as secretarias municipais, deste município de Planalto-PR.

ANEXO II - PROPOSTA COMERCIAL

A empresa 49.418.054 MAYCON ANDRE RIZZI, estabelecida na RUA SARGENTO RAMIRO DA SILVA, nº 3183, ANDAR 01, Bairro Centro, Realeza-PR, (46) 9 9909-7413, maycon_rizzi@hotmail.com, inscrita no CNPJ sob nº 49.418.054/0001-60, neste ato representada por MAYCON ANDRÉ RIZZI, EMPRESÁRIO, Portador do RG Sob nº 10.669.640-3 SESP PR e CPF 073.636.739-00, RUA SARGENTO RAMIRO DA SILVA, nº 3183, ANDAR 01, Bairro Centro, Realeza-PR, vem por meio desta, apresentar Proposta de Preços ao Edital de Pregão Eletrônico nº 025/2025 em epigrafe que tem por objeto a Implantação de REGISTRO DE PREÇOS visando aquisição de climatizadores e aparelhos de ar condicionado, destinado à todas as secretarias municipais, deste município de Planalto-PR., em atendimento a as Secretarias e Departamentos do Município, conforme segue:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA/MODELO	QTD	VALOR	VALOR TOTAL
12	APARELHO DE AR CONDICIONADO, modelo Split (frio), 220v, 24.000 BTUs, sistema Inverter. Com mão de obra de instalação e drenos incluso. Entregar instalado. - Garantia mínima de 12 meses.	Ar Condicionado Split Hi Wall Inverter Vix 24000 BTU/h Frio AS-24TW2RBBDK03_VIX – 220 Volts	10 und	4.339,00	43.390,00
16	APARELHO DE AR CONDICIONADO, modelo Split Reverso, (quente e frio), 220v, 18.000 BTUs, sistema Inverter. Com mão de obra de instalação e drenos incluso. Entregar instalado. - Garantia mínima de 12 meses.	Ar Condicionado Split Hi Wall Inverter Vix 18000 BTU/h Frio AS-18TW2RMADK02_VIX – 220 Volts	15 und	3.900,00	58.500,00

Valor total R$ 101.890,00 (cento e um mil, oitocentos e noventa reais)

A validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da abertura da sessão pública de PREGÃO ELETRÔNICO.

A apresentação da proposta implicará na plena aceitação das condições estabelecidas neste edital e seus anexos.

M & M TECNOLOGIAS
RUA SARGENTO RAMIRO DA SILVA, nº 3183, ANDAR 01, Bairro Centro, Realeza-PR
CNPJ nº 49.418.054/0001-60
E-mail: maycon_rizzi@hotmail.com
Telefone: (46) 9 9909-7413

Conta bancaria:

Banco: Nubank (0260)	Agência: 0001	Conta corrente: 71782182-2

Realeza, 04 de junho de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
MAYCON ANDRE RIZZI
Data: 04/06/2025 14:51:34-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

49.418.054 MAYCON ANDRE RIZZI
MAYCON ANDRÉ RIZZI
CPF: 073.636.739-00
RG: 10.669.640-3

49.418.054/0001-60
M & M TECNOLOGIAS
Rua Sargento Ramiro da Silva
nº 3183, Centro, Realeza-PR

000456

VIX

INSTRUÇÕES DE USO E INSTALAÇÃO

Muito obrigado por comprar este ar condicionado. Por favor, leia este manual de instruções de uso e instalação antes de instalar e usar o aparelho e guarde este manual para referência futura.

Split High Wall
INVERTER

000457

CERTIFICADO DE GARANTIA

Para os modelos (unidade interna e externa) **AS-09CR2SYDDK00; AS-09TW2RLDDK00; AS-09UW2RLDDK00; AS-09HR2SYRCA00; AS-12CR2SVEDK04; AS-12TW2RLDDK00; AS-12UW2RLDDK00; AS-12HR5SGRCA00; AS-18CR2SXADK03; AS-18TW2RMADK02; AS-18UW2RMADK00; AS-18HR5SXSCA00; AS-24CR2SBBDK01; AS-24TW2RBBDK03; AS-24UW2RBBDK02; AS-22HR5SBTCA00; AS-30CT2SDKDK04; AS-30TW2RKKDK01; AS-30UW2RKKDK01; AS-30HF2SKHTU00; AS-36UW2RKKDK00; AS-09TW2RLDTT00; AS-12TW2RLDTT00; AS-18TW2RMATT02; AS-24TW2RBBTT03; AS-30TW2RKKVQ01; AS-36TW2RKKVQ00; AS-09UW2RLDTT00; AS-12UW2RLDTT00; AS-18UW2RMATT00; AS-24UW2RBBTT02; AS-30UW2RKKVQ01; AS-36UW2RKKVQ00; AUC-36TR4RKKA; AUC-60TR2RNKA1; AUC-60TR6RNKA; AUV-36TR4RKCA; AUV-60TR2RNCA1; AUV-60TR6RNCA.**

A fabricante VIX concede garantia contra qualquer vício e/ou defeito de fabricação aplicável nas seguintes condições:

Competente a nota fiscal de venda do Consumidor correspondente

1.0 início da vigência da garantia ocorre na data de emissão da nota fiscal de venda do produto a ser garantido, com identificação, obrigatoriamente, de modelo e características do produto.

2.O prazo de vigência da garantia é de 12 (DOZE) meses contados a partir da data da emissão da nota fiscal preenchida conforme disposição do item "1" deste Certificado e divididos da seguinte maneira: a) 3 (TRÊS) meses de garantia legal; e b) 9 (NOVE) meses de garantia contratual.

3. Exclusivamente para o componente/peça compressor, original de fábrica, parte integrante da unidade externa condensadora, o prazo de vigência da garantia é de 10 (DEZ) anos contados a partir da data da emissão da nota fiscal preenchida.

4. A fabricante não concede qualquer forma e/ou tipo de garantia para produtos desacompanhados de nota fiscal de venda ao Consumidor, ou produtos cuja nota fiscal esteja preenchida incorretamente.

5. Qualquer defeito que for constatado neste produto deve ser imediatamente comunicado ao Serviço Autorizado VIX mais próximo de sua residência, cujo contato e endereço podem ser encontrados no site da fabricante (meuvix.com.br), ou informados pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor VIX através do e-mail atendimento@meuvix.com.br.

6. Esta garantia abrange a substituição de peças que apresentarem vícios e/ou defeitos constatados como de fabricação, além da mão de obra utilizada no respectivo reparo.

7. Perde a garantia de 10 anos caso o sistema de refrigeração tenha sofrido modificação por terceiro, onde a causa da queima do mesmo tenha relação com procedimentos técnicos não homologados pela VIX.

8. Peças e componentes sujeitos a desgaste natural (filtros de ar, peças plásticas, etc) são garantidos contra vícios e/ou defeitos de fabricação apenas pelo prazo legal de 90 (NOVENTA) dias, contados a partir da emissão da nota fiscal de compra do produto.

A Garantia perderá a validade quando:

9. Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.

10. O produto for instalado e/ou utilizado em desacordo com o Manual de Instrução/Guia de Instalação e/ou sem a manutenção periódica com frequência semestral, e/ou utilizado para fins diferentes do uso doméstico (comercial, laboratorial, industrial, etc).

11. O produto for ligado em tensão diferente a qual foi destinado.

12. O produto tiver recebido maus tratos, descuidos ou ainda sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou entidades não credenciadas pela VIX.

13. O vício ou defeito for causado por acidente ou má utilização pelo consumidor.

A Garantia concedida pela Fabricante não cobrirá:

14. Despesas com instalação e desinstalação do aparelho, peças, acessórios e mão de obra.

15. Não funcionamento ou falhas decorrentes de problemas de fornecimento de energia elétrica e/ou rede elétrica irregular.

16. Despesas com transporte, peças, materiais e mão de obra para preparação do local onde será instalado o aparelho (ex. rede elétrica, conexões elétricas, tomadas, alvenaria, aterramento, contratação de andaime, etc).

17. Produtos ou peças danificadas por acidente de transporte ou manuseio, riscos, amassamentos ou atos e efeitos da natureza.

18. Chamadas relacionadas unicamente a orientação de uso constantes no Manual de Instruções ou no próprio produto serão passíveis de cobranças.

Outras disposições:

19. As despesas de deslocamento do Serviço Autorizado, para atendimento de produtos instalados fora do município de sua sede, obedecerão aos seguintes critérios:

a) para situações existentes nos primeiros 90 (NOVENTA) dias seguintes à data de emissão da nota fiscal de venda ao Consumidor, as despesas serão suportadas pela fabricante;

b) para situações existentes após o 91° (NONAGÉSIMO PRIMEIRO) dia seguinte à data da emissão da nota fiscal, as despesas serão suportadas única e exclusivamente pelo Consumidor.

20. As despesas decorrentes e consequentes de instalação de peças que não pertençam ao produto são de responsabilidade única e exclusiva do Consumidor.

21. A VIX declara que não há nenhuma outra pessoa física e/ou jurídica habilitada a fazer exceções ou assumir compromissos, em seu nome, referente ao presente certificado de garantia.

22. Este CERTIFICADO DE GARANTIA é válido apenas para produtos vendidos e utilizados no território brasileiro, sendo que quaisquer dúvidas sobre as disposições do mesmo devem ser esclarecidas no MANUAL DE INSTRUÇÃO, no site ou pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor VIX.

23. Para sua comodidade, preserve o manual de instruções, manual de instalação, certificado de garantia, nota fiscal do aparelho para facilitar o acesso ao Serviço de Atendimento ao Consumidor e a consulta à Rede de Serviços Autorizados de Atendimento.

Conteúdo

Instruções de Segurança ——— 4

Preparação antes da utilização ——— 4

Precauções de segurança ——— 5

Instruções de instalação ——— 9

Esquema de instalação ——— 9

Selecione o local de instalação ——— 9

Instalação de unidade interna ——— 10

Conexão de cabos ——— 11

Diagrama de fiação ——— 12

Instalação da unidade externa ——— 12

Processo de vácuo ——— 13

Manutenção ——— 13

Proteção ——— 14

Solução de problemas ——— 14

Apresentação do visor ——— 15

Identificação das peças ——— 15

Unidade interna ——— 15

Unidade externa ——— 15

Instruções de operação do controle remoto. Consulte "Instalação do controle remoto".

000459

Instruções de Segurança

1. Para garantir o trabalho normal da unidade, por favor leia-o atentamente o manual antes da instalação e tente instalá-lo de acordo com este manual estritamente.
2. Não deixe o ar entrar no sistema de refrigeração ou descarregue o refrigerante ao mover o ar condicionado.
3. Coloque o ar condicionado no terreno corretamente.
4. Verifique os cabos e tubos de ligação com cuidado, certificando-se de que eles estão corretos e firme antes de ligar o ar condicionado.
5. Há um interruptor de freio a ar (conexão de flange).
6. Após a instalação, o consumidor deve operar o ar condicionado corretamente de acordo com este manual, mantenha um armazenamento adequado para a manutenção e movimentação do ar condicionado no futuro.
7. Fusível da unidade interna: T 3.15A 250VAC ou T 5A 250VAC. Por favor, consulte a tela de impressão na placa de circuito para os parâmetros reais, que devem ser consistentes com os parâmetros na etiqueta de impressão.
8. Para modelos 9k~12k, fusível da unidade externa: T 15A 250VAC ou T20A 250VAC. Consulte a serigrafia na placa de circuito para obter os parâmetros reais, que devem ser consistentes com os parâmetros na serigrafia.
9. Para modelos 18k, fusível da unidade externa: T 30A 250VAC.
10. Para modelos 22k~36k, fusível da unidade externa: T30A 250VAC.
11. As instruções de instalação para os aparelhos que se destinam a ser permanentemente conectados à rede elétrica, e têm uma corrente de fuga que pode exceder 10 mA, devem referir que a instalação de um dispositivo de corrente residual (RCD) que tinha uma corrente nominal de operação residual não superior a 30 mA é aconselhável.
12. Aviso: Risco de choque elétrico pode causar ferimentos ou morte. Desligue todas as fontes de energia elétrica remotas antes da manutenção.
13. O comprimento máximo do tubo de ligação entre a unidade interior e a unidade exterior deve ser inferior a 5 metros. Ele irá afetar a eficiência do aparelho de ar condicionado se a distância for mais longa do que este comprimento.
14. Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o aparelho.
15. Este aparelho pode ser usado por crianças com idades de 8 anos e acima e pessoas com deficiências físicas, sensoriais ou mentais ou falta de experiência e conhecimento se eles têm recebido supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho de forma segura e compreenderam os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. Limpeza e manutenção não podem ser feitos por crianças sem supervisão.
16. As baterias do controle remoto devem ser recicladas ou descartadas de forma adequada. Eliminação de baterias. Por favor, descarte as baterias como resíduos municipais classificados no ponto de coleta acessível.
17. Se o aparelho é de fiação fixa, o aparelho deve estar equipado com meios para o desligamento da rede de fornecimento, tendo uma separação de contato em todos os polos que oferecem a desconexão completa sob condições da categoria de sobretensão III, o que deve ser incorporado na, fiações fixa de acordo com regulações da fiação.
18. Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, pelo agente autorizado ou pessoal qualificado para evitar o perigo.
19. O aparelho deve ser instalado conforme as normas nacionais de fiação.
20. O ar condicionado deve ser instalado por pessoas ou profissionais qualificados. A manutenção e reparo que exijam a assistência de pessoa qualificada devem ser realizados sob a supervisão da pessoa competente no uso de refrigerantes inflamáveis.
21. O aparelho não deve ser instalado na lavanderia.
22. Em relação à instalação, consulte a seção "Instruções de instalação".
23. Em relação à manutenção, consulte a seção "Manutenção".
24. Para modelos que utilizam refrigerante R32, a conexão da tubulação deve ser realizada no lado externo.

Preparação antes da utilização

Nota

1. Quando carrega o refrigerante no sistema, certifique-se de que o refrigerante está em estado líquido se o refrigerante do aparelho é R32. Ao contrário, a composição química do refrigerante R32 dentro do sistema pode mudar e, portanto, afetar o desempenho do ar condicionado.
2. De acordo com o caráter de refrigerante R32, o valor do GWP é 675, a pressão do tubo é muito alta, por isso certifique-se de ter cuidado quando você instala e repara o aparelho.
3. Se o cabo de alimentação estiver danificado, o cabo deve ser substituído pelo fabricante, agente autorizado ou pessoa qualificada de modo a evitar situações de risco.
4. A instalação deste produto deve ser feito por técnicos de manutenção experientes e instaladores profissionais somente de acordo com este manual.
5. A temperatura do circuito de refrigeração será alta, por favor, mantenha o cabo de interconexão afastado do tubo de cobre.

Pré ajuste

Antes de usar o ar condicionado, certifique-se de verificar e definir o seguinte.

- **1. Pré-ajuste do controle remoto**

Cada vez que o controle remoto é substituído por pilhas novas ou é energizado, o controle remoto vai configurar a unidade evaporadora automaticamente.

- **2. Função da Luz de fundo do controle remoto (opcional)**

Mantenha pressionado qualquer botão no controle remoto para ativar a luz de fundo.

000460

A luz desliga-se automaticamente depois de 10 segundos.

Nota: A luz de fundo é uma função opcional.

•3. Pré-ajuste de reinício automático

O ar condicionado tem uma função Reinício Automático.

Proteção do ambiente

Este aparelho é feito de material reciclável ou reutilizável. O descarte deve ser realizada em conformidade com os regulamentos locais de eliminação. Antes de eliminá-o certifique-se de cortar o fio de alimentação para que o aparelho não possa ser reutilizado. Para informações mais detalhadas sobre o tratamento e a reciclagem deste produto, contate as autoridades locais que lidam com a coleta seletiva de lixo ou a loja onde comprou o aparelho.

•DESCARTE DO APARELHO

Este aparelho está fabricado de acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/CE, Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos (REEE).

Essa marca indica que este produto não deve ser descartado com outros resíduos domésticos em todo Brasil. Para evitar possíveis danos ao meio ambiente ou à ou à saúde humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos, recicle-o responsavelmente para promover a reutilização sustentável dos recursos de materiais.

Para devolver o seu aparelho usado, utilize os sistemas de recolha ou contate o revendedor onde o produto foi adquirido. Eles podem levar este produto para a reciclagem que é ambientalmente segura.

Precauções de Segurança

Símbolos neste manual de uso e cuidados são interpretados como mostrado abaixo.

⃠ Certifique-se de não fazer.

Aterramento é essencial.

Preste atenção a tal situação.

⚠ Aviso: O manuseio incorreto pode causar um perigo grave, como a morte, ferimentos graves, etc.

Use a fonte de alimentação correta de acordo com a exigência de placa. Caso contrário, falha graves, perigo ou um incêndio podem ocorrer.

É prejudicial para a sua saúde se o ar frio chega a você por um longo tempo. é aconselhável deixar o fluxo de ar ser desviado para toda a sala.

Nunca insira uma vara ou um objeto semelhante na unidade. Uma vez que o ventilador opera a alta velocidade, isso pode causar uma lesão.

Mantenha o disjuntor de energia ou plugue limpo. Conecte o cabo de alimentação de energia firmemente e corretamente, caso contrário, um choque elétrico ou um incêndio podem ocorrer devido ao contato insuficiente.



Impeça o fluxo de ar chegar ao queimador de gás e fogão.

Não tente reparar o aparelho por si mesmo. Se isso for feito incorretamente, a ação pode causar um choque elétrico etc.

Não use o disjuntor de energia ou retire a ficha para o desligar durante a operação. Isso pode causar um incêndio devido a faísca, etc.



Não toque nos botões de operação com as mãos molhadas.

É de responsabilidade do usuário deixar o aparelho ser ligado à terra de acordo com os códigos locais ou normas técnicas por um técnico licenciado.

Desligue o aparelho pelo controle remoto antes de cortar o fornecimento de energia no caso de avaria.

Não coloque objetos em cima da unidade exterior.



Não tricote, puxe ou pressione o cabo de alimentação, caso contrário, o cabo de alimentação pode ser quebrado. Um choque elétrico ou incêndio será provavelmente causado por um cabo de alimentação quebrado.

Precauções de Segurança

Precauções para utilização de refrigerante R32.

Os procedimentos de trabalho de instalação básica são os mesmos dos refrigerantes convencionais R22 ou R410A. Porém, tome atenção aos seguintes pontos:

•1. Transporte de equipamentos que contenham refrigerantes inflamáveis

Conformidade com as normas de transporte.

•2. Marcação de equipamentos através de utilizar sinais

Conformidade com os regulamentos locais.

•3. Descarte de equipamentos que utilizam refrigerantes inflamáveis

Conformidade com os regulamentos nacionais.

•4. Armazenamento de equipamentos / aparelhos

Armazenamento de equipamentos deve ser feito conforme as instruções do fabricante.

•5. Armazenamento de equipamento embalado (não vendido)

A proteção de embalagem de armazenamento deve ser construída para que os danos mecânicos ao equipamento dentro da embalagem não irão causar um vazamento da carga refrigerante.

O número máximo de peças de equipamento autorizado a ser armazenado em conjunto irá ser determinada pelos regulamentos locais.

•6. Informações sobre manutenção

***6-1 Verificações da área**

Antes de começar a trabalhar em sistemas que contenham refrigerantes inflamáveis, as verificações de segurança são necessárias para garantir que o risco ignição é minimizado. Para o reparo do sistema de refrigeração, as seguintes precauções devem ser cumpridas antes de realizar trabalhos no sistema.

***6-2 Procedimento de trabalho**

Trabalho deve ser realizado no âmbito de um processo controlado de modo a minimizar o risco de gás ou vapor inflamável presente enquanto o trabalho está sendo realizado.

***6-3 área de trabalho geral**

Todas as pessoas de manutenção e outros que trabalham na área local devem ser instruídos sobre a natureza do trabalho a ser realizado. O trabalho em espaços confinados devem ser evitados.

A área ao redor da área de trabalho deve ser

000461

isolada. Certifique-se de que as condições dentro da área foram feitas de forma segura através de controle de material inflamável.

***6-4 Verificação da existência de refrigerante**

A área deve ser verificada com um detector de refrigerante adequado antes e durante o trabalho, para garantir que o técnico está ciente de atmosferas potencialmente inflamáveis.

Assegure-se que o equipamento de detecção de fugas a ser utilizado é adequado para utilização com refrigerantes inflamáveis, sendo sem faíscas, adequadamente selado ou intrinsecamente seguro.

***6-5 Presença de extintor de incêndio**

Se qualquer trabalho que envolva solda deve ser realizado no aparelho ou quaisquer peças associadas, equipamentos de extinção de incêndios adequados devem estar disponíveis para o uso.

Tenha um extintor de incêndio de pó seco ou CO2 adjacente à área de carregamento.

***6-6 Não há fontes de ignição**

Nenhuma pessoa que está realizando trabalho em relação a um sistema de refrigeração que envolve a exposição de qualquer tubo que contenha ou tenha contido refrigerante inflamável deve recorre a quaisquer fontes de ignição, de tal maneira que pode levar ao risco de incêndio ou explosão.

Todas as fontes de ignição possíveis, incluindo o tabagismo, devem ser mantidas suficientemente longe do local de instalação, reparação, remoção e eliminação, durante o período em que o refrigerante inflamável pode, eventualmente, ser liberado para o espaço circulante.

Antes do trabalho, a área em torno do equipamento deverá ser vistoriada para se certificar de que não há riscos inflamáveis ou riscos de ignição, Sinais "Proibido Fumar" serão exibidos.

***6-7 Área ventilada**

Certifique-se de que a área está aberta ou está adequadamente ventilada antes de abrir o sistema ou, realizar qualquer trabalho quente.

Um grau de ventilação deve continuar durante o período em que o trabalho é realizado.

A ventilação deve dispersar com segurança qualquer refrigerante liberado e de preferência, expulsá-lo externamente para a atmosfera. Uma área sem ventilação, onde o aparelho utilizando gás inflamável é instalado, deve ser construída de modo que qualquer vazamento de gás não fique estagnado ao ponto de criar um risco de fogo ou explosão.

***6-8 Verificações do equipamento de refrigeração**

Onde os componentes elétricos estão sendo alterados, eles devem ser adequados para o efeito e com a especificação correta.

Em todos os tempos as orientações de manutenção e serviço do fabricante devem ser seguidas. Em caso de dúvida, consulte o departamento técnico do fabricante para obter assistência.

As seguintes verificações serão aplicadas às instalações que utilizam refrigerantes inflamáveis:

–O tamanho de carga é determinado de acordo com o tamanho do quarto em que as partes que contêm refrigerante estão instaladas;

–Máquinas de ventilação e saída estão operando de forma adequada e não estão entupidas;

–Se um circuito de refrigeração indireto está sendo usado, o circuito secundário deve ser verificado quanto à presença de refrigerante;

–Deixe o equipamento continuar a ser visível e legível. Marcações e sinais que são ilegíveis devem ser corrigidos;

–Tubos de refrigeração ou componentes são instalados em uma posição onde eles não são susceptíveis de ser expostos a qualquer substância que possa corroer componentes que contêm refrigerante, a menos que os componentes sejam construídos com materiais que são inerentemente resistentes a ser corroídos ou estão adequadamente protegidos contra a corrosão.

***6-9 Verificações dos dispositivos elétricos**

Reparação e manutenção de componentes elétricos devem incluir verificações iniciais de segurança e procedimentos de inspeção de componentes.

Se existe uma falha que pode comprometer a segurança, nenhuma fonte de alimentação deve ser conectada ao circuito até que seja adequadamente tratada por um técnico.

Se a falha não pode ser corrigido imediatamente, mais é necessário continuar a operação, utilize uma solução temporária adequada.

Esta deve ser comunicada ao proprietário do equipamento para que todas as partes sejam aconselhadas.

Verificações de segurança iniciais devem incluir:

–Os capacitores são descarregados: isto deve ser feito de uma maneira segura para evitar a possibilidade de formação de faíscas;

–Não há componentes elétricos e fiações que estão expostos durante carregamento, recuperação ou processo de vácuo do sistema;

–Há necessidade de aterramento.

•7. Reparações de componentes selados

Durante a reparação de componentes fechados, todos os fornecimentos elétricos devem ser desligados do equipamento que está trabalhando antes de qualquer remoção das tampas fechadas, etc.

Se for absolutamente necessário ter uma alimentação elétrica do equipamento durante o serviço, uma forma operacional permanente de detecção de vazamento deve ser localizada no ponto mais crítico para avisar uma situação potencialmente perigosa.

Atenção especial deve ser dada através de garantir que, ao trabalhar em componentes elétricos, a embalagem não esteja alterada de tal forma que o nível de proteção seja afetado.

Este deve incluir danos a cabos, número excessivo de conexões, terminais não feitos de acordo com especificações originais, danos e selos, instalação incorreta de glândulas, etc.

Certifique-se de que o aparelho é montado de forma segura.

Certifique-se de que selos ou materiais de vedação não foram degradados de tal forma que não sirvam o propósito de impedir a entrada de atmosferas inflamáveis.

Peças de substituição devem ser feitas conforme as especificações do fabricante.

Nota

O uso do selante de silicone pode inibir a eficácia de alguns tipos de equipamentos de detecção de vazamento.

Componentes intrinsecamente seguros não têm de ser isolados antes de trabalhar.

000462

•8. Reparação de componentes intrinsecamente seguros

Não aplique cargas indutivas ou de capacitância permanentes ao circuito sem garantir que isso não vai ultrapassar a voltagem admissível e a corrente permitida para o equipamento em uso.

Componentes intrinsecamente seguros são os tipos únicos que podem ser trabalhados no local com a presença de uma atmosfera inflamável.

O aparelho testado deve ser da classificação correta.

Substituta componentes somente pelas peças especificadas pelo fabricante. Outros componentes podem resultar na ignição do refrigerante na atmosfera por um vazamento.

•9. Cabeamento

Verifique para garantir que o cabeamento não será sujeito ao desgaste, corrosão, pressão excessiva, vibração, bordas afiadas ou quaisquer outros efeitos ambientais adversos.

A verificação deve também ter em conta os efeitos dos envelhecimentos ou vibração contínua de fontes, tais como compressores ou ventiladores.

•10. Detecção de refrigerantes inflamáveis

Sob nenhuma circunstância, fontes potenciais de ignição devem ser utilizadas na procura ou detecção de fugas de refrigerante.

Uma tocha de halogeneto (ou qualquer outro detector que utiliza uma chama) não deve ser utilizada.

•11. Métodos de detecção de vazamento

Os seguintes métodos de detecção de fugas são considerados aceitáveis para os sistemas que contenham refrigerantes inflamáveis:

–Detectores de vazamento eletrônicos devem ser usados para detectar refrigerantes inflamáveis, mas a sensibilidade pode não ser adequada, ou pode precisar de ré calibração. (Equipamento de detecção deve ser calibrado em uma área livre de refrigerante).

–Assegure-se que o detector não é uma fonte potencial de ignição e é adequado para o refrigerante utilizado.

–Equipamento de detecção de vazamento deve ser configurado a uma porcentagem do LFL do refrigerante utilizado e a porcentagem adequada de gás (25% no máximo) é confirmada.

–Fluidos de detecção de vazamentos são adequados para uso da maioria dos refrigerantes, mas o uso de detergentes que contenham cloro deve ser evitado como o cloro pode reagir com o refrigerante e corroer o tubo de cobre.

–Se um vazamento estiver suspeito, todas a chamas vivas devem ser removidas/extintas.

–Se uma fuga de refrigerante estiver encontrada que requer brasagem, todo o refrigerante deve ser recuperado a partir do sistema, ou isolado (por meio de fechar válvulas) numa parte do sistema remoto a partir do vazamento.

–Nitrogênio isento de oxigênio (OFN) deve ser purgado através do sistema antes e durante o processo de brasagem.

•12. Remoção e evacuação

Ao invadir o circuito de refrigeração para fazer reparos ou para qualquer outra finalidade, procedimentos convencionais devem ser utilizados.

No entanto, é importante realizar as melhores práticas como inflamabilidade é uma consideração.

O procedimento a seguir deve ser respeitado:

–Retire o refrigerante;

–Purgue o circuito com gás inerte;

–Evacue

–Purgue-o novamente com gás inerte;

–Abra o circuito através de corte ou brasagem.

A carga de refrigerante deve ser recuperada para os cilindros de recuperação corretos.

O sistema deve ser "liberado" com OFN para tornar a unidade segura.

Esse processo pode precisar ser repetido várias vezes.

O ar comprimido ou oxigênio não deve ser utilizado para esta tarefa.

Quebra o vácuo no sistema com OFN para fazer a limpeza e continue a encher o sistema até que a pressão de trabalho seja atingida, em seguida, ventile o sistema para que o gás entre na atmosfera, e, finalmente, atinja o estado vácuo.

Este processo deve ser repetido até que não haja refrigerante dentro do sistema. Quando a carga OFN final é utilizada, o sistema deve ser ventilado até se atingir a pressão atmosférica para iniciar o trabalho.

Esta operação é absolutamente vital se as operações de brasagem no trabalho de tubo estão bem selados ou soldados.

Certifique-se de que a saída para o bom de vácuo não está perto de quaisquer fontes de ignição e não há ventilação disponível.

•13. Procedimentos de carregamento

Além dos procedimentos de carregamento convencionais, os seguintes requisitos devem ser seguidos:

–Assegure-se que a contaminação de diferentes refrigerantes não ocorre ao utilizar equipamentos de carregamento.

–As mangueiras ou linha devem ser os mais curtos possíveis para minimizar a quantidade de refrigerante contido.

–Cilindros devem ser mantidos verticais.

–Certifique-se de que o sistema de refrigeração está ligado à terra antes de carregar o sistema com o refrigerante.

–Rotule o sistema quando o carregamento estiver completo (se ainda não estiver pronto).

–Cuidado especial deve ser tomado para que não sobrecarregue o sistema de refrigeração.

Antes de recarregar o sistema, a pressão deve ser testada com OFN.

O sistema deve ser testado após a conclusão do carregamento e antes do comissionamento.

Um acompanhamento de teste de vazamento deve ser realizado antes de deixar o local.

•14. Desmontagem

Antes de realizar este procedimento, é essencial que o técnico esteja completamente familiarizado com o equipamento e todos os seus detalhes.

Recomenda-se uma boa prática que todos os refrigerantes são recuperados com segurança.

Antes do início da tarefa, uma amostra de óleo e refrigerante serão tomadas em caso que uma análise seja necessária antes de reúso de refrigerante recuperado. É essencial que a energia elétrica esteja disponível antes que a tarefa seja iniciada.

a) Familiarize-se com o equipamento e seu funcionamento.

b) Isole o sistema eletricamente.

c) Antes de tentar o procedimento, assegure-se que:

–Equipamento de manuseamento mecânico está disponível, se necessário, para o tratamento de garrafas

000463

de refrigerante;

–Todo o equipamento de proteção individual estão disponíveis e sendo usados corretamente;

–O processo de recuperação é supervisionado em todos os momentos por uma pessoa competente;

–Equipamentos de recuperação e cilindros estão conforme as normas adequadas.

d) Use Manômetro para baixar a pressão do sistema de refrigeração, se possível.

e) Se um vácuo não é possível, faça um coletor para que o refrigerante possa ser removido a partir de várias partes do sistema.

f) Certifique-se de que o cilindro está situado na balança antes da recuperação.

g) Inicie a máquina de recuperação e faça a operação conforme as instruções do fabricante.

h) Não sobrecarregue cilindros. (Não mais do que 80% do volume de carga líquida).

i) Não exceda a pressão máxima de trabalho do cilindro, mesmo que temporariamente.

j) Quando os cilindros foram preenchidos corretamente e o processo foi concluído, certifique-se de que os cilindros e os equipamentos são removidos do local imediatamente e todas as válvulas de isolamento dos equipamentos são fechadas.

k) o refrigerante recuperado não deve ser carregado em outro sistema de refrigeração a menos que tenha sido limpo e verificado.

•15. Rotulagem

Os equipamentos devem ser rotulados, afirmando que produto foi desmontado e o gás refrigerante foi esvaziado.

O rótulo deve ser datado e assinado.

Certifique-se de que existem etiquetas no equipamento, indicando que o equipamento contém refrigerante inflamável.

•16. Recolhimento de refrigerante

Ao retirar o refrigerante de um sistema, seja para manutenção ou descarte, recomenda-se uma boa prática que todos os refrigerantes são removidos com segurança.

Ao transferir refrigerante em cilindros, assegure-se que somente os cilindros de recuperação de refrigerante adequados são empregados.

Assegure-se que o número correto de cilindros para receber a carga total do sistema é acessível.

Todas as garrafas a serem utilizadas são designadas para o refrigerante (cilindro especiais para a recuperação de refrigerante).

Cilindros devem ser completos com válvulas de alívio de pressão e válvulas de desligamento associadas estão em boas condições de funcionamento.

Cilindros de recuperação vazios são evacuados e, se possível, arrefecidos antes de iniciar a recuperação.

O equipamento de recuperação deve está em bom estado de funcionamento com um conjunto de instruções sobre o equipamento que está à mão e deve ser adequado para recuperação de refrigerantes inflamáveis.

Além disso, um conjunto de balanças calibradas deve estar disponível e em boas condições de funcionamento.

Mangueiras devem ser completas com acoplamentos de desconexão, sem fugas e em boas condições.

Antes de usar a máquina de recuperação, verifique-a e certifique-se de que a máquina de recuperação, está em condições de funcionamento satisfatório, foi devidamente mantida e que quaisquer componentes elétricos associados são selados para evitar a ignição em caso de uma liberação do refrigerante.

Consulte o fabricante em caso de dúvida.

Não misture refrigerantes em unidades de recuperação e, especialmente, em cilindros.

Se compressores ou óleos de compressor serão removidos, garanta que eles foram evacuados para um nível aceitável para ter certeza de que o refrigerante inflamável não permanece dentro do lubrificante.

O processo de evacuação deve ser realizado antes de devolver o compressor para os fornecedores.

Apenas aquecimento elétrico ao corpo do compressor deve ser usado para acelerar este processo.

Quando o óleo é drenado de um sistema, o trabalho deve ser realizado com segurança.

Ao mover ou reposicionar o ar condicionado, consulte técnicos de serviço experientes para o desligamento e a reinstalação da unidade.

Não coloque qualquer outros produtos elétricos ou itens domésticos em baixo da unidade interior, ou unidade externa. A condensação caída da unidade pode torná-los molhados, e pode causar danos ou mau funcionamento de sua propriedade.

Não use meios para acelerar o processo de descongelamento ou para limpar, exceto os recomendados pelo fabricante.

O aparelho deve ser armazenado em um local sem fontes de ignição que operam continuamente (por exemplo, chamas vivas, aparelho a gás operando ou um aquecedor elétrico em operação).

Não fure ou queime o aparelho, esteja ciente de que os refrigerantes podem não conter odor.

Para manter as aberturas de ventilação sem obstruções.

O aparelho deve ser armazenado em uma área bem ventilada onde o tamanho do local corresponda à área da sala especificada para a operação.

O aparelho deve ser armazenado em um local sem chamas continuamente abertas (por exemplo, um aparelho de gás em funcionamento) fontes de ignição (por exemplo, um aquecedor elétrico em funcionamento).

Qualquer pessoa que esteja envolvida em trabalhar ou reparar um circuito de refrigeração deve possuir um certificado válido de uma autoridade de avaliação da indústria que autoriza a sua competência para lidar com refrigerantes em segurança de acordo com uma especificação de avaliação reconhecida da indústria.

O serviço deve apenas ser realizado como recomendado pelo fabricante do equipamento.

A manutenção e reparação que exigem a assistência de outro pessoa especializado devem ser efetuados sob a supervisão de pessoa competente no uso de refrigerantes inflamáveis.

Não use meios para acelerar o processo de descongelamento ou para limpar, exceto os recomendados pelo fabricante.

O aparelho deve ser instalado, operado e armazenado em uma sala com uma área maior que 10m².

A instalação da tubulação deve ser mantida para uma sala com uma área maior que 10m².

O trabalho com tubulação deve atender aos regulamentos nacionais de gás.

000464

A quantidade máxima de carga de refrigerante é de 2.5kg. A carga de refrigerante específica é baseada na placa de identificação da unidade externa.

Os conectores mecânicos utilizados em ambientes fechados devem obedecer ao ISO 14903. Quando so conectores mecânicos são reutilizados no interior, as peças de vedação devem ser renovadas no interior, a parte do alargamento deve se re-fabricada.

A instalação de tubos deve ser reduzia ao mínimo.

Ligações mecânicas devem ser acessíveis para fins de manutenção.

Precauções para usar sistemas de lâmpadas germicidas UV-C

Este aparelho contém uma lâmpada UV-C;

Leia as instruções de manutenção antes de abrir o aparelho;

A utilização não intencional do aparelho ou danos na caixa podem resultar na fuga de radiação UV-C perigosa. A radiação UV-C pode, mesmo em pequenas doses, causar danos aos olhos e ao aparelho visivelmente danificado, não devem ser operados.

Antes de abrir as portas e painéis de acesso com símbolo de perigo de radiação ultravioleta para realizar a manutenção, é recomendável desligar da fonte primária de energia.

Não opere lâmpadas UV-C fora do aparelho.

Este grampo UV-C não pode ser limpo nem substituído pelo o Cliente.

Explicação dos símbolos exibidos na unidade interior ou unidade externa.

Cuidado Risco a vida	AVISO	Símbolo ISO 7010 W021 (2011-05)	Este símbolo mostra que este aparelho utiliza um refrigerante inflamável. Se o refrigerante é vazado e exposto a uma fonte externa de ignição, há um risco de incêndio.
	CUIDADO	Símbolo ISO 7000 07-90 (2004-01)	Este símbolo mostra que o manual de instruções deve ser lido atentamente.
	CUIDADO	Símbolo ISO 7000 16-59 (2004-01)	Este símbolo mostra que um técnico de serviço deve lidar com este equipamento, com referência no manual de instalação.
	CUIDADO	Símbolo ISO 1641 07-90 (2004-01)	Este símbolo mostra que informações estão disponíveis tais como o manual de instalação ou manual de operação.
	AVISO	Símbolo ICE 60417 6040 (2010-08)	Este símbolo mostra que informações estão disponíveis tais como o manual de instalação ou manual de operação.

Instruções de Instalação

Esquema de instalação

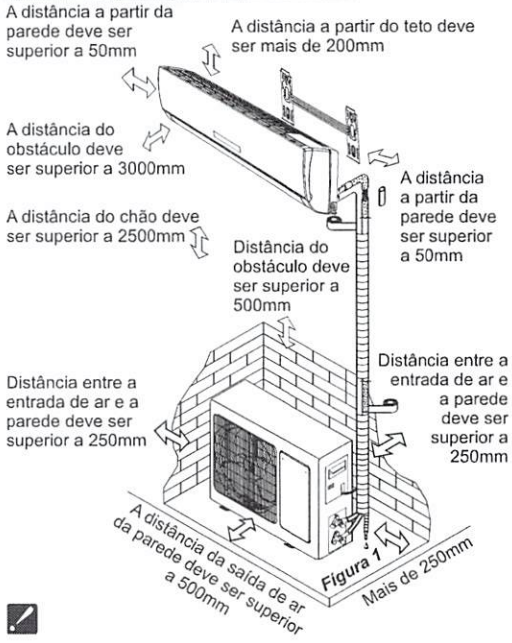

Figura 1

A figura é apenas uma simples apresentação da unidade que pode não coincide com a aparência externa da unidade que você comprou.

A instalação deve ser realizada de acordo com as normas nacionais de fiação apenas por pessoal autorizado.

Selecione o local de instalação

Localização para a instalação da unidade interna

1. Onde não há nenhum obstáculo perto da saída de ar, pode-se facilmente distribuído para todos os cantos.



2. Onde furos dos tubos e parede podem ser facilmente arranjados.
3. Mantenha o espaço necessário entre a unidade e o teto e a parede conforme o diagrama de instalação na página anterior, figura (1).
4. Onde o filtro de ar pode ser facilmente removido.
5. Mantenha o aparelho e o controle remoto num lugar com a distância de mais de 1m a partir da televisão, rádio, etc.
6. Mantenha-o longe de lâmpadas fluorescentes.
7. Não coloque nada perto da entrada de ar que pode impedir a absorção do ar.
8. Instale-o em uma parede forte para suportar o peso da unidade.
9. Instale-o em um lugar que não vai aumentar o ruído e a vibração de funcionamento.

000465

10. Mantenha-o longe da luz solar direta e de fontes de calor. Não coloque materiais inflamáveis ou dispositivos de combustão na parte superior da unidade.

Localização para instalação da unidade exterior

1. Onde é conveniente para instalar e bem ventilado.
2. Não o instale num lugar onde o gás inflamável poderia vazar.
3. Mantenha a distância requerida a partir da parede.

O desnível do tubo entre a unidade interna e externa não deve ser mais de 5 metros que o padrão de fábrica, mas pode ser até no máximo 15 metros com carga de refrigerante adicional.

4. Mantenha o aparelho exterior longe de um lugar onde há sujeira gordurosa e gás de vulcanização.

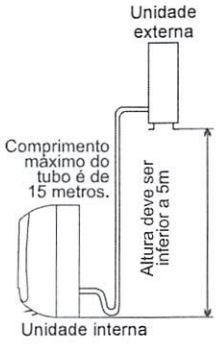

5. Evite a instalação na beira da estrada onde há risco de água barrenta.
6. Uma base bem fixa não aumenta o ruído de funcionamento.
7. Onde não há nenhum bloqueio para saída de ar.
8. Evite instalá-lo sob a luz solar direita, em um corredor ou encostado, ou perto de fontes de calor e ventiladores. Mantenha-o afastado de materiais inflamáveis, óleo nevoeiro, e lugares molhados ou irregulares.

Modelo	Comprimento máximo do tubo permitido sem refrigerante adicional (m)	Limite do comprimento do tudo (m)	Limite de Diferença de Elevação H (m)	Quantidade necessária de refrigerante adicional (g / m)
9k a 18k	5	15	5	20
22k a 24k	5	15	5	30
30k a 36k	5	15	5	40

Se a altura e o comprimento de tubo excedem a faixa da tabela, por favor consulte o agente.

Instalação da unidade interna

1. Instalação de placa de montagem

Escolha um local para instalar a placa de montagem conforme a localização da unidade interior e a direção da tubulação.

Mantenha a placa de montagem no nível horizontal com uma régua horizontal ou uma linha vertical.

Faça furos de 32mm em profundidade na parede para a fixação da placa.

Coloque plugues plásticos para o buraco, fixe a placa de montagem com parafusos autoenroscantes.

Inspecione se a placa de montagem é fixa. Em seguida, faça um furo para a tubulação.

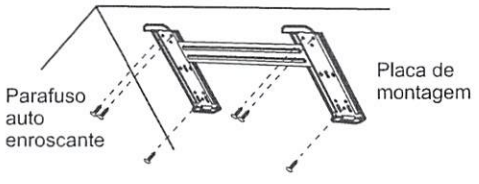

Nota

A forma da sua placa de montagem pode ser diferente do descrito acima, mas o método de instalação é semelhante.

Nota

Como mostrado na figura (1. Instalação de placa de montagem), os seis furos combinados com parafusos na placa de montagem devem ser utilizado para fixar a placa de montagem, os outros estão preparados.

2. Faça um Furo para a tubulação

Determine a posição do furo para a tubulação conforme a localização da placa de montagem.

Faça um furo na parede cerca de 50mm. O buraco deve inclinar a um pouco para baixo em direção do lado de fora.



Instale um castilho através do furo na parede para manter a parede arrumada e limpa.

3. Instalação da Tubulação da Unidade Interna

Coloque a tubulação tubo de líquido e gás e os cabos através do lado interior depois da conexão completa de tubulações e cabos no interior, a fim de ligar a unidade exterior.

Decida a necessidade de cortar a painel desmontável conforme a direção da tubulação. (Como mostrado abaixo).

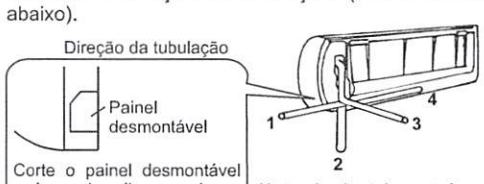

Corte o painel desmontável ao longo da calha, usando um alicate de bico fino ou outra ferramenta adequada.

Nota: Ao instalar o tubo nas direções 1, 2 ou 4, corte a painel desmontável correspondente a partir da base da unidade interior.

Após conectar a tubulação conforme necessário, instale a mangueira de drenagem. Em seguida, conecte os cabos de alimentação. Após a conexão, enrole a tubulação, cabos e a mangueira de drenagem juntamente com materiais de isolamento térmico.

• ***Isolamento térmico das juntas de tubulação:***

Enrole as juntas de tubulações com materiais de isolamento térmico e em seguida, enrole-as com uma fita de vinil.



•***Isolamento térmico da tubulação:***

a) Coloque a mangueira de drenagem em baixo da tubulação.

b) O material de isolamento utiliza espuma de polietileno com a espessura acima de 6mm.

Nota: Mangueira de drenagem é preparada por usuário.

000456

O tubo de drenagem deve apontar para baixo para facilitar o fluxo de drenagem. Não mantenha o tubo de drenagem no estado torcido, exposto ou acenado, não mergulhe o terminal do tubo na água.



Se uma mangueira de drenagem de extensão está ligada ao tubo de drenagem, certifique-se de fazer o isolamento térmico ao passá-la através da unidade interior.

Quando a tubulação é direcionada para a direita, a tubulação o cabo de alimentação e o tubo de drenagem devem ser isolados e fixados na parte traseira da unidade com um fixador de tubulação térmica.

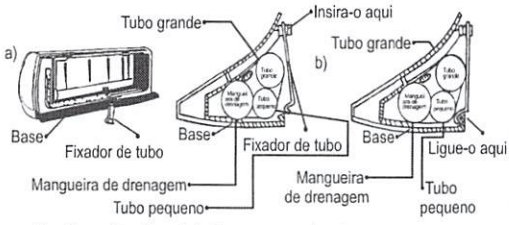

a) Insira o fixador de tubo para a abertura.
b) Pressione para ligar o tubo de fixador à base.

Conexão de tubulação:

a) Antes de desaparafusar as tampas de vedação grande e pequena, pressione a pequena tampa de vedação com o dedo até que o ruído de escape para e, em seguida, solte o dedo.

b) Ligue os tubos da unidade interior com duas chaves. Preste especial atenção ao torque permitido, conforme mostrado abaixo, para evitar que os tubos, conectores e porcas de alargamento sejam deformados e danificados.

c) Aperte-os com os dedos primeiro, depois use as chaves.

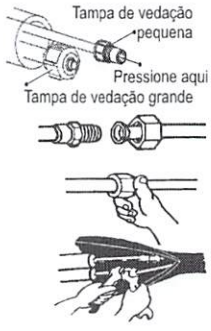

Se você não ouve o ruído de escape, entre em contato com o comerciante.

Para aparelho Inverter

Modelo	Tamanho do tubo	Torque	Tamanho da porca	Espessura mínima
9k/12k/18k/24k	Lado do líquido Ø 6,35mm (1/4")	15~20N-m	17mm	0,5mm
30k/36k	Lado do líquido Ø 9,52mm (3/8")	30~35N-m	22mm	0,6mm
9k/12k	Lado de gás Ø 9,52mm (3/8")	30~35N-m	22mm	0,6mm
18k	Lado de gás Ø 12,7mm (1/2")	50~55N-m	24mm	0,6mm
24k/30k/36k	Lado de gás Ø 15,88mm (5/8")	60~65N-m	27mm	0,6mm

4. Conexão de cabos

–Unidade Interior

Conecte o cabo de energia à unidade interior, ligando os fios aos terminais do painel de controle individualmente de acordo com a conexão da unidade exterior.

Nota: Para alguns modelos, é necessário retirar o gabinete para conectar ao terminal da unidade interior

–Unidade Exterior

1. Remova a porta de acesso da unidade, soltando o parafuso. Conecte os fios aos terminais da placa de controle individualmente como o seguinte.
2. Fixe o cabo de energia na placa de controle com braçadeira de cabo.
3. Recoloque a porta de acesso à posição original ou acima entre a fonte de alimentação e a unidade. Um dispositivo de desligamento para desligar de forma adequada todas as linhas de energia deve ser montado.

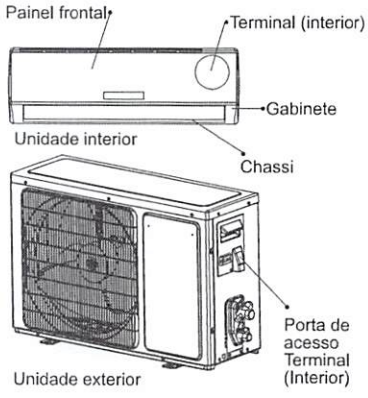

As figuras deste manual são baseadas na visão externa de um modelo padrão. Consequentemente, a forma pode ser diferente da forma do ar condicionado que você adquiriu.

Atenção:

1. Nunca deixe de ter um circuito de energia individual especificamente para o ar condicionado. Quanto ao método de fiação, consulte o diagrama de circuito afixado no interior da porta de acesso.

2. Certifique-se de que a espessura do cabo corresponde à exigência especificada na especificação de fonte de energia.

3. Verifique os fios e certifique-se de que todos eles estão bem apertados após a conexão de cabos.

4. Certifique-se de instalar um disjuntor diferencial na área molhada ou úmida.

Especificações de cabo para dispositivo inverter

Capacidade (Btu/h)	Cabo de alimentação		Cabo de ligação de energia	
	Tipo	Área de seção transversal Normal	Tipo	Área de seção transversal Normal
9k à 12k	H05RN-F	1,0 mm² x 3	H05RN-F	0,75 mm² x 4
18k	H07RN-F	1,5 mm² x 3	H05RN-F	0,75 mm² x 4
24k à 36k	H07RN-F	2,5 mm² x 3	H07RN-F	0,75 mm² x 4

000467

NOTA:

1. K* significa a fonte de alimentação deste modelo vem da sua unidade interna.

2. K** significa o modelo alimentado pela unidade interior cujo cabo de alimentação tem um plugue.

3. Para 14K* ~ 18K* modelos em condição Climática Tropical (T3), a área de seção transversal normal do cabo de alimentação e cabo de ligação de energia é 2,5mm² x 4.

Atenção

O disjuntor deve ser acessível após a instalação do aparelho caso haja a necessidade de desligá-lo. Se não for possível, ligue aparelho a um dispositivo de comutação bipolar com uma distância de, pelo menos, 3mm colocado em uma posição acessível após a instalação.

Diagramas de fiação / cabeamento elétrico

Atenção:

Antes de obter acesso aos terminais, todos os circuitos de alimentação devem ser desconectados.

Certifique-se de que as cores dos fios na unidade externa e no do terminal sejam iguais às da unidade interna. Os detalhes devem ser consultados no diagrama de fiação próximo ao terminal dentro da unidade.

Modelos 9k à 36k

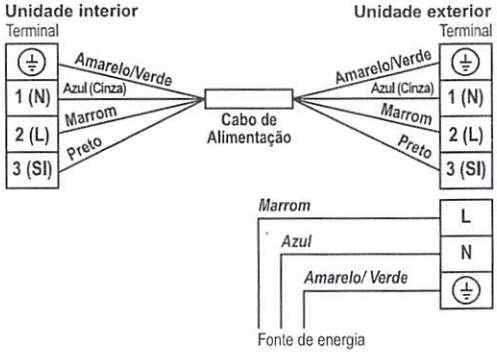

Instalação da unidade externa

1. Instale Dreno e a Mangueira de drenagem (apenas para o modelo de quente/frio).

A água condensada sai da unidade exterior quando o aparelho funciona em modo de aquecimento.

A fim de não perturbar o seu vizinho e proteger o ambiente, instale uma porta de drenagem e uma mangueira de drenagem para direcionar a água



000468

condensada.

Instale o pórtico de drenagem e a arruela de borracha no chassi da unidade exterior, em seguida, conecte a mangueira de drenagem ao pórtico como mostrado na figura direita.

2. Instale e fixe a Unidade Exterior

Fixe-a com parafusos e porcas firmemente num piso plano e forte. Se a unidade for instalada na parede ou no teto, certifique-se de fixar o suporte bem para impedi-lá de tremer devido à forte vibração ou vento forte.

3. Ligação dos tubos da unidade exterior

Retire as tampas das válvulas de 2 e 3 vias.

Conecte só tubos para as válvulas de 2 e 3 vias separadamente conforme o torque exigido.

4. Conexão de Cabos da Unidade Exterior (veja a página anterior).

Processo de vácuo

O ar que contém umidade remanescente no ciclo de refrigeração pode provocar uma avaria no compressor. Após conectar as unidades interior e exterior, evacue o ar e a umidade do ciclo de refrigerante usando uma bomba de vácuo, como mostrado abaixo.

Nota: Para proteger o meio ambiente, certifique-se de não descarregar o refrigerante para o ar diretamente.

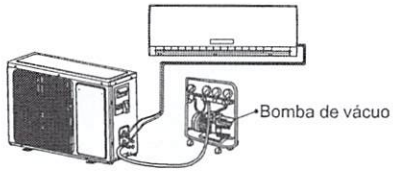

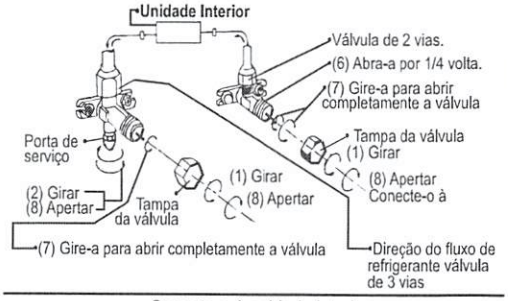

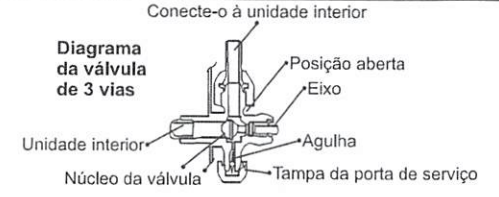

Como pugar tubos de ar:

1. Desaperte e retire a tampa da válvula de 2 e 3 vias.
2. Desaperte e retire a tampa da válvula de serviço.
3. Ligue a mangueira flexível da bomba de vácuo à válvula de serviço.
4. Inicie a bomba de vácuo por 10-15 minutos até que se atinja um vácuo de 750 microns absolutos.
5. Quando a bomba de vácuo está funcionando, fecha a maçaneta de baixa pressão no coletor de bomba de vácuo para parar a bomba de vácuo.
6. Abra a válvula de 2 vias por 1/4 de volta, em seguida, feche-a após 10 segundos. Verifique o estado de conexão de todas as juntas, usando um sabão líquido ou um detector de vazamento eletrônico.
7. Gire a haste das válvulas de 2 e 3 vias para abrir totalmente as válvulas. Desconecte a mangueira flexível da bomba de vácuo.
8. Recoloque e aperte todas as tampas das válvulas.

Manutenção

◆ Manutenção do painel frontal

1 Corte o fornecimento de energia



2

A pegue posição "a" e puxe-a para fora a fim de remover o painel frontal.

3 Limpe-o com um pano macio e seco

4 Nunca use substâncias voláteis como gasolina ou polimento em pó para limpar o aparelho.

5 Nunca borrife água para a unidade interior



6 Reinstale e feche o painel frontal



Reinstale e feche o painel frontal através de pressionar a posição "b" para baixo.

◆ Manutenção do filtro de ar

1 Desligue o aparelho, corte o fornecimento de energia e remova o filtro de ar.



1. Abra o painel frontal.
2. Pressione a maçaneta do filtro suavemente pela frente.
3. Pegue a maçaneta e retire o filtro.

2 Limpe e reinstale o filtro de ar.

Se a sujeita for persistente, lave com uma solução de detergente em água moma. Após a limpeza, seque-o bem na sombra.

3 Feche o painel frontal novamente

Limpe o filtro de ar a cada duas semanas se o ar condicionado funcionar em um ambiente extremamente empoeirado.

É necessário limpar o filtro de ar após a utilização de cerca de 100 horas.

000469

Proteção

◆ Condição operacional

Temperatura de operação do aparelho inverter

Temperatura		Operação de resfriamento	Operação de aquecimento	Operação de secagem
Temperatura Interna	max	32°C	27°C	32°C
	mín	21°C	7°C	18°C
Temperatura Externa	max	43°C	24°C	43°C
	mín	*nota	-15°C	21°C

NOTA:

****O melhor desempenho será alcançado dentro desta temperatura operacional. Se o ar condicionado for usado fora das condições acima, o dispositivo de proteção pode desarmar e parar o aparelho.***

****Normalmente, a temperatura exterior máxima é 43°C, mas alguns modelos, pode alcançar 46°C, 48°C ou 50°C. Para modelos para condições climáticas tropicais (T3), a temperatura exterior máxima é de 55°C.***

****Para alguns modelos, pode manter o resfriamento em ambientes externo a -15°C através de um design exclusivo. Normalmente, um desempenho ótimo de resfriamento será alcançado acima de 21°C. Consulte o comerciante para obter mais informações.***

****Para alguns modelos, pode manter o aquecimento mesmo quando o ambiente externo estiver em -15°C, alguns modelos aquecem a uma temperatura externa de -20°C, até mesmo aquece em temperaturas externas mais baixos. A temperatura de alguns produtos é permitida além do intervalo. Em situação específica, por favor consulte o vendedor.***

Quando a umidade relativa do ar estiver acima de 80%, se o ar condicionado estiver no modo RESFRIAMENTO ou no SECO com a porta, ou janela aberta por um longo período de tempo, água pode pingar de tomada.

◆ A poluição sonora

Instale o ar condicionado em um lugar que possa suportar o seu peso a fim de operar silenciosamente.

Instale a unidade exterior em um lugar onde o ar descarregado e o ruído de funcionamento não irritam seus vizinhos.

Não coloque obstáculos em frente da saída de ar da unidade externa, caso contrário, o nível de ruído irá aumentar.

◆ Características do protetor

1. O dispositivo de proteção irá funcionar em casos seguintes.

Ao reiniciar a unidade logo depois que a operação pare ou ao mudar modos durante a operação, você precisa de esperar 3 minutos.

Conecte a fonte de alimentação e ligue a unidade imediatamente, o aparelho pode funcionar após 1 segundo.

2. Se toda a operação parar, pressione o botão ON/OFF novamente para reiniciar, o temporizador deve ser ajustado novamente se ele é cancelado.

◆ Características do modo de AQUECIMENTO

•Pré-aquecimento

No início da operação de aquecimento, o fluxo de ar a partir da unidade interior é descarregado depois de 2-5 minutos.

•Descongelamento

Na operação de **AQUECIMENTO**, do aparelho irá descongelar (degelo) automaticamente para aumentar a eficiência. Este procedimento geralmente dura 2-10 minutos. Durante o descongelamento, o ventilador parará a operação. Após o descongelamento for concluído, o aparelho retoma ao modo de **AQUECIMENTO** automaticamente.

Nota: O aquecimento não está disponível para modelos de arrefecimento.

Solução de problemas

Os casos a seguir não serão sempre um mau funcionamento, por favor verifique-o antes de consultar o serviço.

PROBLEMAS	ANÁLISE
O aparelho não funciona 	1. Verifique se o protetor está desligado ou o fusível está queimado. 2. Por favor aguarde 3 minutos e reinicie-o novamente, o dispositivo de proteção talvez está impedindo a operação da unidade. 3. Verifique se baterias no controle remoto estão esgotados. 4. Verifique se o plugue não está ligado corretamente.
 Não há ar de arrefecimento ou aquecimento	1. O filtro de ar está sujo? 2. As entradas e saídas do ar condi-cionado estão bloqueadas? 3. A temperatura é configurada corretamente?
Controle ineficaz 	Se a interferência forte (da descarga excessiva de eletricidade estática, anormalidade da tensão de alimenta-ção) aparece, a operação será anormal. Neste momento, desconec-te a fonte de alimentação e ligue-o depois de 2-3 segundos.
 Não funciona Não funciona	A mudança de modos será atrasada por 3 minutos durante a operação.
 Odor peculiar	Este odor pode vir de outras fontes, tais como mobiliário, cigarro e etc., que é colocado na unidade e sai com o ar.
Um som de água corrente 	Causado pelo fluxo de refrigerante no aparelho de ar condicionado, não é um problema. Som de descongelamento no modo de aquecimento.
Água vaporizada da saída	A névoa aparece quando o ar ambiente se torna muito frio por causa do ar frio descarregado a partir da unidade interior durante o modo de **ARREFECIMENTO** ou **SECAGEM.**
O indicador de compressor (vermelho) acende constatemente e o ventilador interior para.	A unidade está mudando de modo de aquecimento para descongelar. O indicador vai apagar dentro de dez minutos e volta ao modo de aquecimento.

000470

Apresentação do visor

Item	Visor	Informação
❶	88	**Indicador de temperatura** Exibir a temperatura definida. Ele mostra FC após 200 horas de uso como lembrete para limpar o filtro. Após a limpeza do filtro, pressione o botão de reinicialização do painel frontal para redefinir a exibição. (Opcional).
❷		**Indicador de funcionamento** Acende-se quando o AC está funcionando. Ele pisca durante o degelo.
❸		**Indicador do temporizador** Acende-se durante o tempo definido.
❹		**Indicador de sono** Acende-se no modo sono.
❺		**Indicador do compressor** Acende-se quando o compressor está ligado.
❻		**Indicador de modo** Aquecimento exibe laranja, outros exibem branco.
❼	>>>>>>>	**Indicador de velocidade do ventilador**
❽		**Receptor de sinal**
❾		**Indicador Wi-Fi inteligente** Acende-se quando o Wi-fi está ligado.
❿		**Indicador NANOE** Acende-se no modo NANOE.
⓫		**Indicador no modo VENTILADOR** Acende-se no modo VENTILADOR.
⓬		**Indicador de Corrente de ar segue-o/Corrente de ar evita-o**
⓭	%	**Indicador de umidade** Acende-se no modo umidade.
⓮	AI	**Indicador de Operação Inteligente de Inteligência Artificial** Acende no modo de IA.

Exemplo:

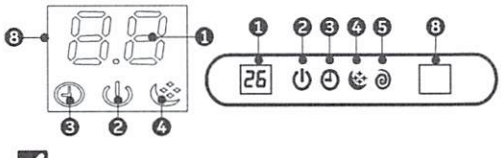

O símbolo podem ser diferentes desses modelos, mais as funções são semelhantes.

Botão de emergência Ⓐ :



Pressionar este botão fará com que o ar condicionado pare ou volte a funcionar.

O símbolo pode ser diferente no seu modelo específico, mas o botão é semelhante.

Identificação de Peças

Unidade interna

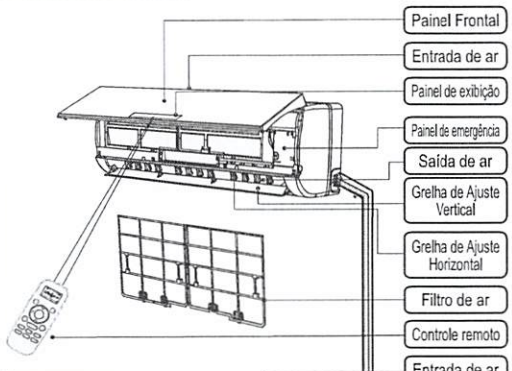

Unidade externa

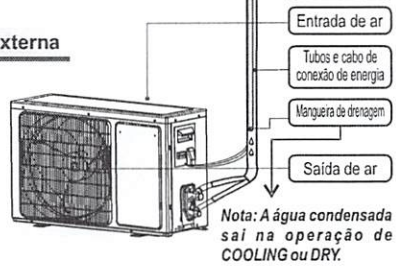

Nota: A água condensada sai na operação de COOLING ou DRY.

As figuras deste manual são baseadas na visão externa de um modelo padrão. Consequentemente, a forma pode ser diferente da aparência do ar condicionado que você selecionou.

Anotações

000471

ESPECIFICAÇÕES

Modelos Inverter Frio

	CÓDIGO	1029162	1029163	1029164	1029165	1029166
	DESCRIÇÃO	9K FRIO INVERTER	12K FRIO INVERTER	18 K FRIO INVERTER	24K FRIO INVERTER	30K FRIO INVERTER
TUBO LÍQUIDO	(mm - Pol)	6.35- 1/4	6.35 - 1/4	6.35 - 1/4	6.35 - 1/4	9.52 - 3/8
TUBO SUCÇÃO	(mm - Pol)	9.52 - 3/8	9.52 - 3/8	12.7 - 1/2	15.88 - 5/8	15.88 - 5/8
COMP. MÁX	M	15	15	15	15	15
DESNÍVEL	M	5	5	5	5	5
CORRENTE MÁX.	A	5	7	10	14	15
REFRIGERANTE	GÁS	R32	R32	R32	R32	R32
CARGA FÁBRICA	G	410	540	710	1200	1620

Modelos Inverter Quente Frio

	CÓDIGO	1029167	1029168	1029169	1029170	1029171	1029172
	DESCRIÇÃO	9K QUENTE FRIO INVERTER	12K QUENTE FRIO INVERTER	18K QUENTE FRIO INVERTER	24K QUENTE FRIO INVERTER	30K QUENTE FRIO INVERTER	36K QUENTE FRIO INVERTER
TUBO LÍQUIDO	(mm - Pol)	6.35- 1/4	6.35 - 1/4	6.35 - 1/4	6.35 - 1/4	9.52 - 3/8	9.52 - 3/8
TUBO SUCÇÃO	(mm - Pol)	9.52 - 3/8	9.52 - 3/8	12.7 - 1/2	15.88 - 5/8	15.88 - 5/8	15.88 - 5/8
COMP. MÁX	M	15	15	15	15	15	15
DESNÍVEL	M	5	5	5	5	5	5
CORRENTE MÁX.	A	5	7	12,7	14,5	15,5	16
REFRIGERANTE	GÁS	R32	R32	R32	R32	R32	R32
CARGA FÁBRICA	G	480	630	1050	1320	1620	2480

*Para ter acesso à tabela de Código de Erros favor consultar o site: **meuvix.com.br**

FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA.
Rua Rio Jaguarão, 996 - Galpão 01 Lado A - Vila Buriti
Cep. 6972-055 - Manaus - Amazonas
E-mail: atendimento@meuvix.com.br
Fone: 0800-200-6560

PRODUZIDO NO POLO INDUSTRIAL DE MANAUS
CONHEÇA A AMAZÔNIA

1028876 (Rev. 02)

000473

VIX

INSTRUÇÕES DO CONTROLE REMOTO

Muito obrigado por comprar este ar condicionado. Por favor, leia estas instruções cuidadosamente antes de usar o aparelho e guarde este manual para referência futura.

000474

000475

Instruções do Controle Remoto

Controle remoto ——— 4

Instruções de operação ——— 6

Modos de operação ——— 6

Controle de direção do fluxo de ar ——— 7

Modo Smart ——— 8

Botão Clock ——— 9

Modo de Limpeza ——— 9

Modo Super ——— 10

Modo de controle de energia ——— 10

Modo 8°C HEAT ——— 11

Modo Timer ——— 11

Modo QUIET ——— 12

Modo ECONOMY ——— 12

Modo Ifeel ——— 12

Botão Dimmer ——— 12

Modo de bloqueio ——— 12

Modo Sleep ——— 13

000476

Controle remoto

Controle remoto

O controle remoto transmite os sinais para o sistema

SMART
(Inválido para alguns modelos)
Usado para entrar em operação lógica difusa diretamente, idependentemente da unidade ligada ou desligada.

POWER
O aparelho será iniciado quando ele estiver ligado ou será interrompido quando ele está em operação se você pressiona este botão.

SUPER
Usado para iniciar ou parar o resfriamento aquecido rápido (O resfriamento rápido funciona automaticamente com a velocidade a do ventilador à temperatura definida de 16°C; o aquecimento rápido funciona automaticamente com a velocidade alta do ventilador à temperatura definida de 30°C.

IFEEL
Usado para definir a operação do modo IFEEL. Pressione-o uma vez, a função IFEEL será iniciada. Pressione-o novamente, a função IFEEL será desligada.

SWING
(Inválido para alguns modelos)
Utilizado para iniciar ou para a oscilação da aleta vertical e definir a direção desejada do fluxo de ar para cima ou para baixo.

CLOCK
Usado para definir o tempo atual.

QUIET
(Inválido para alguns modelos)
Utilizado para definir ou cancelar a operação no modo silencioso. Quando o ar condicionado está em standby e o modo do controle remoto está em Arrefecimento ou Desumidificação (exceto modo Super), pressione este botão durante 5 segundos uma vez para iniciar o modo Limpeza, e o indicador " " será exibido no LCD.

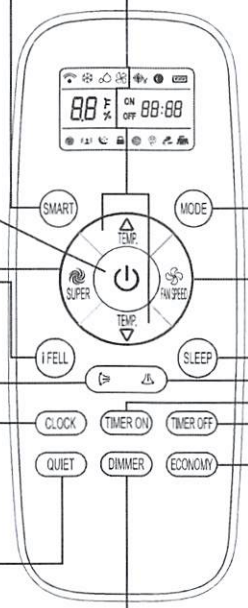

TEMP + -
Utilizado para ajustar a temperatura ambiente e o temporizador, também o tempo real.

MODE
Pressione este botão para selecionar o modo de operação.

VENTILADOR
Utilizador para definir a velocidade do ventilador na seguinte sequência: auto, mais alta, alta, média, baixa ou mais baixa.

SLEEP
Usado para definir ou cancelar a operação do Modo Sleep.

SWING
(Inválido para alguns modelos)
Utilizado para iniciar ou para a oscilação da aleta horizontal e definir a direção desejada do fluxo de ar para esquerda ou para direita.

TIMER ON
Usado para definir ou cancelar a operação do temporizador.

TIMER OFF
Usado para definir ou cancelar a operação do temporizador.

ECONOMY
(Inválido para alguns modelos)
Usado para definir ou cancelar a operação do Modo de Economia. No modo Arrefecimento (exceto modo Super), pressione este botão durante 5 segundos para iniciar o modo de controle de energia e, ao pressionar novamente o botão por 5 segundos este modo é interrompido.

DIMMER
(Inválido para alguns modelos)
Ao pressionar este botão, toda exibição da unidade interna será fechada. Pressione qualquer botão para retomar a exibição.

(TIMER ON) + (TIMER OFF) BLOQUEIO
Usado para iniciar ou parar o modo de bloqueio.

TEMP. + 8°C HEAT (opcional)
Usado para iniciar ou parar o modo de 8°C HEAT.

Indicação dos símbolo no LCD:

- Indicador de arrefecimento
- Indicador de secagem
- Indicador do ventilador único
- Indicador de aquecimento
- Indicador de aquecimento 8°C
- Velocidade do ventilador mais baixa
- Velocidade do ventilador automática
- Velocidade do ventilador mais alta
- Velocidade do ventilador alta
- Velocidade do ventilador média
- Velocidade do ventilador baixa
- Sleep 1 indicador
- Sleep 2 indicador
- Sleep 3 indicador
- Sleep 4 indicador
- Indicador de Bloqueio
- Indicador de Silêncio
- Indicador Smart
- Indicador de Economia
- Indicador Super
- iFeel
- Indicador de Limpeza
- Transmissão de sinal
- Indicador da bateria
- ON OFF 88:88 Exibição do temporizador / Exibição do tempo real
- 88°F Exibição da temperatura
- % Indicador de controle de energia

Nota: Cada modo e função relevante será especificado nas próximas páginas.

000477

Controle remoto

Controle remoto

◆ *Como inserir as pilhas*

1. Remova a tampa das pilhas de acordo com a direção da seta.
2. Insira pilhas novas e certifique-se de que o pólo (+) e o pólo (-) das pilhas estão posicionados corretamente.
3. Recoloque a tampa fazendo-a deslizar para a posição fechada.

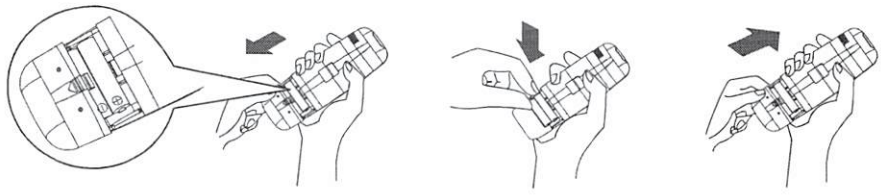

1 2 3

Nota:

•Use 2 pilhas AAA (1,5 volts). Não utilize pilhas recarregáveis. Substitua as pilhas por novas mesmo tipo quando a tela ficar escura.

◆ *Armazenamento e dicas para usar o Controle Remoto*

O controle remoto pode ser armazenado e montado em uma parede com um suporte.

Nota: O suporte do controle remoto é opcional.

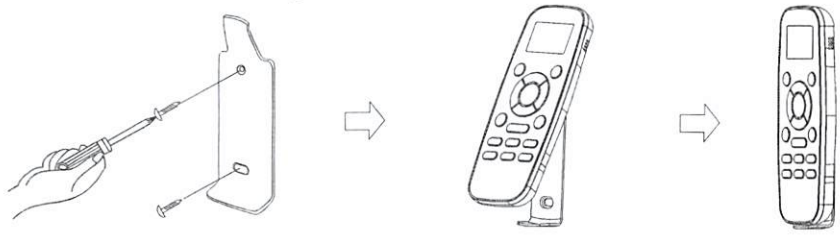

◆ *Como Usar*

Para operar o aparelho de ar condicionado, aponte o controle remoto para o receptor do sinal.
O controle de remoto vai operar o ar condicionado a uma distância de até 7m quando se aponta para o receptor de sinal da unidade interna.

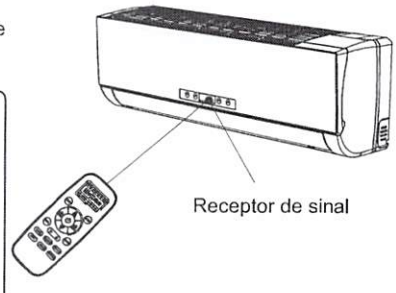

⚠ *Precauções*

Para a transmissão de sinal adequada entre o controle remoto e a unidade interior, mantenha o receptor de sinal longe dos seguintes itens:

•A luz solar direta ou outras luzes fortes ou calor.

•Tela plana televisão ou outros aparelhos elétricos que reagem ao controle remoto.

Além disso, o aparelho de ar condicionado não funcionará se cortinas portas ou outros materiais bloqueiam os sinais vindos do controle remoto para a unidade interior. Se o sinal não pode ser transmitido corretamente, mova esses materiais ou consulte o seu revendedor local.

000478

Instruções de Operação

Modos de operação

◆ *Seleção de modos*

Pressione o botão •**MODE**• uma vez.

Resultado: Os modos de operação mudam em sequência:

O modo de Aquecimento NÃO está disponível para ar condicionado somente FRIO.

◆ *Modo FAN*

Pressione o botão •**FAN SPEED** • uma vez.

Resultado: A velocidade do ventilador é alterada em sequência:

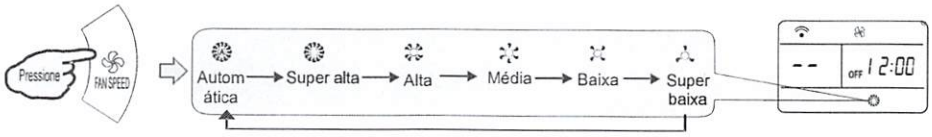

No modo "APENAS VENTILADOR", o modo "AUTO" não está disponível.
No modo de "DRY", a velocidade do ventilador é fixada em "AUTO" automaticamente, o botão "FAN" é ineficaz neste caso.

◆ *Configuração de Temperatura*

Pressione o botão  uma vez.

Resultado: A temperatura definida aumenta por 1°C.

Pressione o botão uma vez.

Resultado: A temperatura definida aumenta por 1°C.

Faixa de temperatura disponível	
*AQUECIMENTO, ARREFECIMENTO	16°C~30°C
SECAGEM	-7°C ~ 7°C
VENTILADOR	Incapaz de definir

*Nota: Pressionar e manter pressionado o botão " MODE " e o botão " TEMP. " juntos por 3 segundos alternará a exibição de temperatura entre a escala °C e °F.
*Nota: O modo de aquecimento NÃO está disponível para equipamento só frio.
*Nota: No modo "DRY", a unidade pode diminuir ou aumentar 7°C, se você ainda se sente desconfortável.

◆ *Ligar*

Pressione o botão ⏻.

Resultado: O indicador RUN da unidade interna acende.

Modos de operação SWING, SMART, TIMER ON, TIMER OFF, CLOCK, SLEEP e SUPER serão especificados nas páginas a seguir.

•Ao alterar modos durante a operação, por vezes, a unidade não responder ao mesmo tempo. Espere 3 minutos.
•Durante a operação de aquecimento, o fluxo de ar não é descarregado no início. Após 2-5 minutos, o fluxo de ar vai ser descarregado até que a temperatura do trocador de calor interior aumente.
•Aguarde 3 minutos antes de reiniciar o aparelho.

000479

Instruções de Operação

Controle de direção do fluxo de ar (Inválido para alguns modelos)

O fluxo de ar vertical (fluxo de ar horizontal) é automaticamente ajustado para um ângulo determinado de acordo com o modo de operação depois que o aparelho seja ligado.



Modo de operação	Direção do fluxo de ar
ARREFECIMENTO, SECAGEM	Horizontal
* AQUECIMENTO, VENTILADOR	Descendente

A direção do fluxo de ar pode também ser ajustada de acordo com a sua própria exigência, pressionando o botão " " do controle remoto.

**O modo de aquecimento está disponível apenas para os modelos Quente/Frio.*

◆ *Controle do fluxo de ar vertical (com o controle remoto)*

Use o controle remoto para ajustar vários ângulos de fluxo ou o ângulo específico que você deseja.



Pressione o botão uma vez.

Resultado: A aleta de ajuste vertical vai oscilar para cima e para baixo automaticamente.

Pressione o botão " "novamente.

Resultado: A aletas oscilam para um ângulo adequado como desejado.



◆ *Controle do fluxo de ar horizontal (com o controle remoto)*

Use o controle remoto para ajustar vários ângulos de fluxo ou o ângulo específico que você deseja.

Pressione o botão uma vez.

Resultado: A aleta de ajuste horizontal vai oscilar para esquerda e para direita automaticamente.

Pressione o botão " "novamente.

Resultado:



***NOTA:** Se a unidade tem função de quatro direções do fluxo de ar, você pode ajustar o fluxo de ar horizontal por si mesmo. (Inválido para alguns modelos).*

(A) ***Não vire as aletas de ajuste vertical manualmente, caso contrário, o mau funcionamento pode ocorrer. Se isso acontecer, desligue o aparelho e corte o fornecimento de energia, em seguida, restaure a energia novamente.***

(B) ***É melhor não deixar a persiana de ajuste vertical na direção abaixo por um longo tempo no modo SECO ou ARREFECIMENTO para evitar a queda da água condensada.***

000480

Instruções de Operação

Modo SMART (Inválido para alguns modelos)

◆ *Como configurar o modo SMART?*

Pressione o botão **•SMART•**.

Resultado: O aparelho entra no modo **•SMART•** (operação lógica difusa) diretamente, independentemente da unidade ligada ou desligada. A temperatura e a velocidade do ventilador são automaticamente definidas com base na temperatura ambiente correspondente.



Para os modelos do tipo split, tais como os ar condicionados montados na parede e alguns ar condicionados de chão, o modo de funcionamento e a temperatura definida deve ser determinada com base na temperatura interior.

Modelos Quente/Frio

Temperatura interior	Modo de operação	Temperatura definida
21℃(70°F) ou abaixo	AQUECIMENTO	22℃(72°F)
21℃-23℃(70°F-73°F)	VENTILADOR	
23℃- 26℃(73°F-79°F)	SECAGEM	A temperatura ambiente diminui 2℃(2°F) após a operação de 3 minutos
Mais de 26℃(79°F)	ARREFECIMENTO	26℃(79°F)

Modelos somente Frio

Temperatura interior	Modo de operação	Temperatura definida
23℃(73°F) ou abaixo	VENTILADOR	
23℃- 26℃(73°F-79°F)	SECAGEM	A temperatura ambiente diminui 2℃(2°F) após a operação de 3 minutos
Mais de 26℃(79°F)	ARREFECIMENTO	26℃(79°F)

Para os produtos de ar condicionado comerciais, tais como ar condicionados do tipo de cassete, ar condicionados do tipo duto, ar condicionados de teto e piso e alguns ar condicionados de chão, o modo de operação deve ser determinado com base na diferença entre a temperatura interior e a temperatura definida.

Modelos Quente/Frio

Temperatura interior	Modo de operação	Temperatura definida
Abaixo T-3℃(3°F)	AQUECIMENTO	T
T-3℃(3°F)≤T $^{\text{unidade}}_{\text{interna}}$ ≤T+3℃(3°F)	VENTILADOR	T
Mais de T+3℃	ARREFECIMENTO	T

Modelos somente Frio

Temperatura interior	Modo de operação	Temperatura definida
T+3 ℃(3°F) ou abaixo	VENTILADOR	T
Mais de T+3℃(3°F)	ARREFECIMENTO	T

- ***Botão SMART é ineficaz no modo SUPER.***
- ***Botão ECONOMY é ineficaz no modo SMART.***
- ***Botão MODE pode ser pressionado para cancelar o modo SMART.***

Nota: A temperatura, o fluxo de ar e a direção são controlados automaticamente no modo SMART. No entanto, para o convencional, você pode escolher a partir de -2°C a 2°C, você pode escolher entre -7°C a 7°C para inverter quando você ainda se sente desconfortável.

000461

Instruções de Operação

Modo SMART (Inválido para alguns modelos)

◆ ***O que você poder fazer no modo SMART?***

Seu sentimento	Botão	Ajuste
Desconfortável por causa do volume de fluxo de ar inadequado.	FAN SPEED	A velocidade do ventilador muda entre Automática, Alta, Média e Baixa cada vez que este botão é pressionado.
Desconfortável por causa da direção do fluxo inadequado.		Pressione-o uma vez, a aleta de ajuste vertical (aleta de ajuste horizontal) oscila para mudar a direção do fluxo de ar vertical (direção do fluxo de ar horizontal). Pressione-o novamente para parar as aletas

◆ ***Como cancelar o modo SMART?***

Pressione o botão **•MODE•**.

Resultado: O modo SMART será cancelada.



Botão CLOCK

◆ ***Como cancelar o modo SMART?***

1. Pressione o botão **•CLOCK•**.

   Resultado: O tempo começa a piscar no LCD.



2. Pressione o botões TEMP. e TEMP. .

   Resultado: Pressione-o uma vez para aumentar ou diminuir a configuração de tempo por 1 minuto. Pressione-o por um segundo e meio para aumentar ou diminuir a configuração de tempo por 10 minutos.
   Pressione-o por um tempo mais longo para aumentar ou diminuir o tempo por 1 hora.



3. Pressione o botão novamente **•CLOCK•**.

   Resultado: O tempo real é definido.



Modo de limpeza (Inválido para alguns modelos)

Quando o ar condicionado está em standby e o modo do controle remoto está em Arrefecimento ou Desumidificação (exceto modo Super), pressione **•QUIET•** por 5 segundos uma vez para iniciar o modo Limpeza, e o indicador "" será exibido no LCD.

O modo limpeza é ineficaz no modo SUPER.

Pressione o botão ON/OFF ou SMART ou MODE para sair do modo de limpeza e o indicador "" desaparecerá.

Após o acabamento processo de limpeza, o aparelho de ar condicionado retornará ao arrefecimento ou à desumidificação como predefinido, enquanto para indicador "" aparecerá no comando à distância durante cerca de 30 minutos.



000482

Instruções de Operação

Modo SUPER

Modelo •**SUPER** • é usado para iniciar ou parar o resfriamento ou aquecimento rápido. No modo •**SUPER**•, o indicador " " será exibido no LCD.

Modo •**SUPER** • pode ser definido quando o aparelho está em funcionamento ou energizado. No modo •**SUPER**•, você pode ajustar a temperatura, a direção do fluxo de ar ou temporizador.

◆ *Como cancelar o modo SUPER?*

Pressione o botão •**SUPER** • no modo de refrigeração, secagem ou ventilador.

Resultado: Alta velocidade do ventilador, a temperatura definida é ajustada automaticamente para 16°C (61°F).

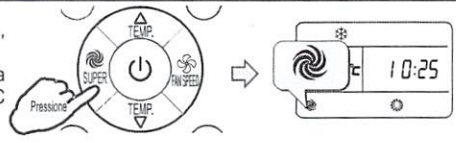

Pressione o botão •**SUPER** • no modo de aquecimento.

Resultado: A velocidade do ventilados automática, a temperatura definida é ajustada automaticamente para 30°C (86°)F).

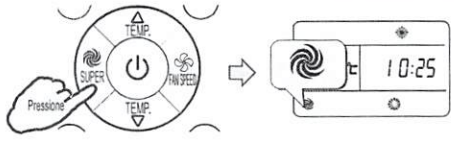

◆ *Como cancelar o modo SUPER?*

Pressione o botão SUPER, MODE, FAN, ON/OFF ou SLEEP.

Resultado: A exibição volta para o modo original. Sair de modo SUPER.



Nota:

O botão SMART não está disponível no modo SUPER.

O botão ECONOMY não está disponível no modo SUPER.

O aparelho continua a trabalhar no modo SUPER, se você não sair dele através de pressionar qualquer um dos botões mencionados acima.

Aquecimento não está disponível para ar condicionado de arrefecimento simples.

Para a primeira geração de produtos, você não pode ajustar a temperatura no modo super, mas você pode pressionar o botão TEMPERATURE SETTING (AJUSTE DE TEMPERATURA) para sair do modo super.

◆ *Modo controle de energia?*

No modo Arrefecimento, pressione o botão **ECONOMY** durante 5 segundos para iniciar o modo de controle de Energia. (a ventoinha funcionar a baixa velocidade) e ao pressionar o mesmo botão por mais 5 segundos, o modo é interrompido.

Quando o aparelho está no modo de controle de Energia, pressione o botão **ECONOMY** várias vezes.

Resultado: Os modos de operação alteram-se na seguinte sequência:

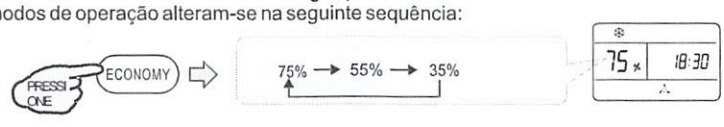

O modo de controle de energia é ineficiente nos modos SUPER e ECONOMY.

À exceção dos botões Amplitude, Regulçação, Ifeel, Relógio, Ligar, Desligar, Ventilador, pode pressionar um dos outros botões para sair do modo de controle de energia e o indicador "%" desaparecerá.

Ao iniciar o modo de controle de energia, a velocidade do ventilador baixa, podendo alterar a velocidade através do botão do ventilador.

000483

Instruções de Operação

Modo 8°C HEAT (Invalido para alguns modelos)

O modo **8°C HEAT** é usado para definir o modo de aquecimento de 8°C.
O modo **8°C HEAT**, a velocidade do ventilador é ajustada em "AUTO" autocamaticamente.

◆ *Como definir o modo 8°C HEAT?*

Pressione o botões " TEMP. " e " " juntos por cerca de 2 segundos no modo aquecimento.

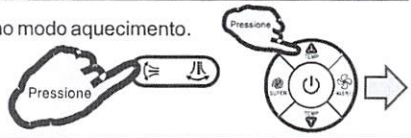

Resultado: O modo de aquecimento de 8°C será iniciado.

◆ *Como cancelar o modo 8°C HEAT?*

Pressione o botões " TIMER ON ", " CLOCK ", " TIMER OFF " e " ".

Resultado: O indicador " 8° " desaparecerá e o modo **8°C HEAT** será cancelado.

Nota:
No modo 8°C HEAT, a temperatura padrão é definida para 8°C.
O modo 8°C HEAT pode ser definido apenas quando o ar condicionado funciona no modo de aquecimento.

Modo Timer

É conveniente definir o temporizador com botões **•TIMER ON•** quando você sai de manhã para conseguir uma temperatura confortável no momento em que chega em casa. Você também pode ajustar o temporizador durante a noite para desfrutar de uma boa noite de sono.

◆ *Como configurar o TIMER ON?*

1. Pressione o botão " TIMER ON ".

   Resultado: "ON 12:00" pisca no LCD.



2. Pressione o botões TEMP. e TEMP. .

   Resultado: Pressione-o uma vez para aumentar ou diminuir a configuração de tempo por 1 minuto.
   Pressione-o por um segundo e meio para aumentar ou diminuir a configuração de tempo por 10 minutos.
   Pressione-o por um tempo mais longo para aumentar ou diminuir o tempo por 1 hora.



3. Quando o seu tempo desejado está exibido no LCD, pressione o botão **•TIMER ON•** e confirme-o.

   Resultado: Um "bipe" poder ser ouvida.
   "on" para de piscar e o indicador **TIMER** da unidade interior acende.
   (Inválido para alguns modelos)



4. Após que o temporizador seja exibido por 5 segundos, o relógio será exibido na tela do controle remoto em vez do temporizador.

◆ *Como cancelar o modo 8°C HEAT?*

Pressione o botões " TIMER ON ", novamente.

Resultado: Um "bipe" pode ser ouvido e o indicador desaparece, o tempo no modo foi cancelado.



Nota:
É semelhante definir TIMER OFF, você pode deixar o aparelho se desligar automaticamente no horário desejado.

000484

Instruções de Operação

Modo QUIET (Invalido para alguns modelos)

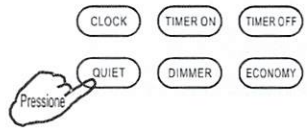

Neste modo, o ar condicionado funcionará com desempenho de baixo ruído.
Nota: Pressione o botão MODE, FAN, SMART, SUPER para cancelar o modo QUIET.

Modo ECONOMY (Invalido para alguns modelos)

Neste modo, o ar condicionado vai trazer-lhe o desempenho de poupança de energia através da corrente de operação menor.

Nota:
O botão ECONOMY é ineficiente nos modos SMART, SUPER e Controle de Energia.
Pressione o botão LIGADO/DESLIGADO, MODO, TEMP▲, TEMP▼, FAN, SLEEP, QUIET ou ECONOMY para cancelar modo ECONOMY.
Pressione e mantenha pressionado o botão "QUIET" e o botão "ECONOMY" ao mesmo tempo durante 3 segundos alternará o modo entre apenas arrefecer e arrefecer e aquecer.

Modo IFELL

O sensor de temperatura integrado no controle remoto é ativado. O sensor pode sentir a temperatura ambiente e transmite o sinal para unidade, a unidade pode ajustar a temperatura para proporcionar o conforto máximo.

◆ *Como configurar o modo IFELL?*

Pressione o botão (I FEEL) uma vez.

Resultado: O sinal de transmissão no visor vai aparecer e a função **IFELL** será iniciada.



Nota:
É recomendado que coloque o controle remoto no local onde a unidade interna pode receber o sinal facilmente.
É recomendado que cancele o modo IFEEL de modo a economizar energia ao parar o ar condicionado.

◆ *Como cancelar o modo IFELL?*

Pressione o botão (I FEEL) mais uma vez.

Resultado: O sinal de transmissão no visor desaparecerá a função **IFELL** será desligada.



Modo DIMMER (Inválido para alguns modelos)

Pressione o botão (DIMMER) para desligar a luz e a exibição na unidade.

Nota:
Quando a luz está apagada, o sinal recebido vai acender a luz novamente.



Modo BLOQUEIO

◆ *Como definir o BLOQUEIO?*

Pressione os botões (TIMER ON) e (TIMER OFF) juntos por 2 segundos para iniciar o modo de **BLOQUEIO.**
O indicador de bloqueio aparece no visor.



◆ *Como cancelar o BLOQUEIO?*

Pressione os botões (TIMER ON) e (TIMER OFF) juntos por 2 segundos para parar o modo de **BLOQUEIO.**
O indicador de bloqueio desaparece no visor.



000485

Instruções de operação

Modo SLEEP

Modo **SLEEP** pode ser definido em modos de **ARREFECIMENTO, AQUECIMENTO** ou **SECAGEM.**
Esta função dá-lhe um ambiente mais confortável para dormir.

•O aparelho vai parar a operação automaticamente depois da operação de 8 horas.
•A velocidade do ventilador é automaticamente definida a baixa velocidade.

◆ *Como configurar o modo SLEEP?*

Pressione o botão (SLEEP) uma vez.

Resultado: O modo de operação é alterado em sequência:

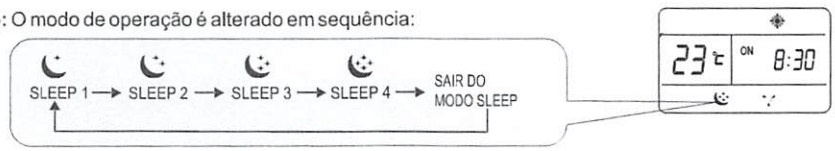

Modo SLEEP 1:

•A temperatura definida aumentará por 2°C no máximo se o aparelho funciona no modo de refrigeração por 2 horas constantemente, e depois, mantém-se estável.
•A temperatura definida diminuirá por 2°C no máxima se o aparelho funcionar no modo de aquecimento por 2 horas constantemente, e depois, mantém-se estável.

Modo SLEEP 2:

•A temperatura definida aumentará por 2°C se o aparelho funciona no modo de refrigeração pro 2 horas constantemente, diminuirá por 1°C após 6 horas, em seguida, diminuirá por 1°C após 7 horas.
•A temperatura definida diminuirá por 2°C se o aparelho funciona no modo de aquecimento por 2 horas constantemente, aumentará por 1°C após 6 horas, em seguida, aumentará por 1°C após 7 horas.

Modo SLEEP 3:

•A temperatura definida aumentará por 1°C se o aparelho funciona no modo de refrigeração por 1 hora constantemente aumentará por 2°C após 2 horas e diminuirá por 2°C após 6 horas, em seguida.
•A temperatura definida diminuirá por 2°C se o aparelho funciona no modo de aquecimento por 1 hora constantemente, diminuirá por 2°C após 2 horas e aumentará por 2°C após 6 horas, em seguida, aumentará por 2°C após 7 horas.

Modo SLEEP 4:

•A temperatura definida mantém-se estável.

Nota:

Pressione o botão SUPER, SMART, MODO ou FAN para cancelar o modo SLEEP.

Pressione ECONOMY durante 5 segundos, saia do modo ADORMECIDO e inicie o modo de controle de energia.

Ao pressionar o modo SLEEP quatro vezes, ou selecionar outros modos como SUPER, SMART ou FAN, você pode cancelar a função de dormir dessas unidades sem quatro curvas de dormir.

O aquecimento não está disponível para ar condicionado de arrefecimento.

Alguns modos de sono não estão disponíveis para alguns modelos.

000186

ANATEL
Agência Nacional de Telecomunicações

Modelo: **AEH-W4G2**
Número da Homologação:
04069-23-05520

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL: www.gov.br/anatel/pt-br/

000487

000488

FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA.
Rua Rio Jaguarão, 996 - Galpão 01 Lado A - Vila Buriti
Cep. 6972-055 - Manaus - Amazonas
E-mail: atendimento@meuvix.com.br
Fone: 0800-200-6560

PRODUZIDO NO
POLO INDUSTRIAL
DE MANAUS
CONHECA A AMAZÔNIA

1028852 (Rev. 03)

000489