

# 1. Solução de problemas

1-1. Tabela de códigos de erro

## 1.Indicação na unidade externa:

Quando a unidade apresentar o seguinte problema e o compressor parar de funcionar, o LED da placa de controle externa mostrará a sequência de erros automaticamente:

**LEGENDA: ★: ACESO O: PISCANDO ×: APAGADO**

Código de erro	Descrição de falha externa	LED1	LED2	LED3	a causa raiz pode ser uma das seguintes
	Normal	×	×	×	
1	Sensor de temperatura da bobina externa com problemas	★	×	★	a. o sensor da bobina externa está aberto; b. o sensor de temperatura da bobina externa está com falha; c. a placa de controle externa está com falha
2	Sensor de temperatura de exaustão do compressor com problemas	★	×	×	a. o sensor de temperatura de exaustão do compressor está aberto; b. o sensor de temperatura de exaustão do compressor está com falha; c. a placa de controle externa está com falha
7	Falha de comunicação entre a unidade interna e a unidade externa	×	×	O	a. o cabo de comunicação está rompido; b. o cabo de comunicação está com falha; c. a conexão entre a placa do filtro e a placa de controle externa está incorreta ou solta; d. a conexão entre a placa do filtro e o terminal está incorreta ou solta; e. a placa de controle interna está com falha; f. a placa PFC está com falha; g. a placa de alimentação está com falha; h. a placa de controle externa está com falha.
8	Proteção contra sobrecarga	★	O	×	a. o motor do ventilador funciona de forma anormal; b. o condensador ou evaporador está sujo; c. a entrada e saída de ar estão bloqueadas ou semi bloqueadas
9	Proteção contra sobre corrente	★	O	★	a. a placa de controle externa está em curto-circuito; b. a placa de acionamento está em curto-circuito; c. os outros componentes estão em curto-circuito
10	Problemas de comunicação entre a unidade externa e o driver	×	★	★	a. os cabos de conexão estão soltos b. a placa externa ou placa de unidade está com falha;
11	EEPROM externa com problemas	★	★	★	a. o chip EEPROM está solto; b. o chip EEPROM inserido na direção oposta; c. o chip EEPROM está com falha

13	Proteção contra alta temperatura de exaustão do compressor	×	○	★	a. o sensor de temperatura de exaustão do compressor está com falha; b. o refrigerante da unidade não é suficiente
14	Sensor de temperatura ambiente externo com problemas	★	★	×	a. o sensor de temperatura ambiente externo está aberto; b. o sensor de temperatura ambiente externo está com falha; c. a placa de controle externa está com falha
15	Proteção contra alta Temperatura do invólucro do compressor	×	★	○	a. o sensor de temperatura de exaustão do compressor está aberto. b. o refrigerante da unidade não é suficiente
16	Proteção anticongelante com resfriamento ou proteção contra sobrecarga com aquecimento na unidade interna	×	○	○	a. o sensor de temperatura da bobina interna está aberto; b. o sensor de temperatura da bobina interna está com falha; c. a placa de controle interna está com falha d. o sistema de refrigerante está anormal.
19	Acionamento do compressor com problemas	○	×	○	a. a placa da unidade externa está com falha; b. o compressor está com defeito c. a placa de controle externa está com falha
20	motor do ventilador externo com falha	○	○	★	a. a conexão do motor do ventilador externo está solta; b. há algo bloqueando o ventilador externo; c. o motor do ventilador está com defeito; d. a placa de controle externa está com falha
21	Proteção contra sobrecarga da bobina externa com resfriamento	×	★	×	a. o refrigerante é demais; b. o motor do ventilador externo está com falha; c. o ventilador externo está quebrado; d. o condensador está sujo; e. a entrada e a saída de ar da unidade interna e da unidade externa normalmente não são suficientes
5	Proteção do módulo IPM	×	○	×	a. A placa IPM está com falha; b. O ventilador externo está quebrado; c. O motor do ventilador externo está com falha; d. O ventilador externo foi bloqueado; e. O condensador está sujo; f. A unidade externa foi instalada sem padrão.
17	Proteção PFC	○	×	×	a. o PFC com falha; b. a placa da unidade externa está com falha

22	Processo de pré-aquecimento do compressor	O	★	O	é o modo normal em tempo frio
24	Chip em placa externa com problemas	★	×	O	a. Usando a placa de unidade errada; b. Usando o compressor errado
6	Variação de Tensão AC maior ou menor	★	★	O	a. a tensão de alimentação é maior ou menor que o normal; b. a tensão de alimentação interna da unidade é maior ou menor que o normal
18	Falha na partida do compressor DC	O	O	×	a. a placa da unidade externa está com falha; b. o compressor está com falha
12	Temperatura ambiente externa muito baixa	★	O	O	a. Temperatura ambiente externa muito baixa
23	Vazamento de refrigerante	O	★	★	a. Há um vazamento no interior b. Há um vazamento no exterior c. Há um vazamento no tubo de conexão
<b>Descrição da marca: as luzes piscam a cada dois segundos para as seguintes falhas</b>					
26	Proteção contra superaquecimento no condensador	O	×	×	a. falha nos Sensores do condensador b. O circuito de detecção do sensor no painel de controle falha
27	Proteção contra alta pressão	O	O	×	a. falha no pressostato b. O interruptor de detecção de pressão no painel de controle com falha c. excesso de refrigerante
	proteção do sistema anormal	×	O	★	a. Verifique se as válvulas externas estão abertas.
	proteção da função AU PeakSmart (adequado apenas para produtos AU)	O	×	★	a. Verifique se o Dred sing exigido pela função PeakSmart da grade AU foi acionado por engano

**Quando o compressor está em operação:**

Descrição da marca ★: Light O: Flash ×: Off; o ciclo de flash é 1S				
No.	LED1	LED2	LED3	Razões para a frequência operacional atual do compressor ser limitada
1	O	O	O	Aumento e diminuição da frequência normal, sem limitação
2	×	×	★	Diminuição de frequência ou redução no aumento da frequência causada por sobrecorrente
3	×	★	★	Diminuição de frequência ou redução no aumento de frequência causada por anticongelante de refrigeração ou sobrecarga em aquecimento

4	★	×	★	Diminuição da frequência ou redução de aumento de frequência causada por alta temperatura de descarga do compressor
5	★	★	★	Operação em frequência fixa (no caso de medição de capacidade ou operação obrigatória em frequência fixa)
6	O	×	×	Frequência de proteção diminuindo contra sobrecarga externa (sobrepotência, sobretaxa de conversão de frequência, sobretorque, detecção de subtensão DC)
7	★	×	×	Diminuição de frequência causada por falha de comunicação interna e externa
8	×	★	O	Diminuição de frequência ou redução de aumento de frequência proteção contra sobrecarga do condensador
9	×	★	×	Diminuição de frequência ou proibição de aumento de frequência para economia de energia quando estiver sendo usado simultaneamente com outros aparelhos

## 2.Indicação pela unidade interna:

2.1.O visor de 7 segmentos da placa de exibição interna mostrará o código de erro automaticamente quando a unidade apresentar o seguinte problema

Código de erro	Conteúdo	A causa raiz pode ser uma das seguintes
EA	o código de erro será exibido quando a comunicação entre a placa de exibição e a placa de controle estiver com problemas	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. A placa de exibição e a placa de controle estão desconectadas;</li> <li>b. A placa de controle interna está com falha.</li> <li>c. A fiação da placa do display está com falha.</li> </ul>

2.2.Quando a unidade apresentar o seguinte problema e o compressor parar de funcionar, pressione o botão sleep no controle remoto 4 vezes em dez segundos e o visor de 7 segmentos da placa de exibição mostrará o código de erro como a seguir, se dois o mau funcionamento ocorreu ao mesmo tempo, é necessário pressionar o botão sleep 4 vezes novamente, o LED mostrará o outro código de erro.

Consulte o controle remoto que a tecla sleep pode definir em 4 combinações diferentes (o novo design do controle remoto da Hisense), ao usar para verificar os códigos de erro só tem efeito ao pressionar a tecla sleep 10 vezes em dez segundos em vez de 4 vezes.

A falha é detectada quando o sensor de temperatura ambiente quebra ou entra em curto durante 5 segundos.

A falha é detectada quando o sensor de temperatura da troca do aquecedor quebrou ou entrou em curto durante 5 segundos.

A falha é detectada quando cada dado de configuração não corresponde após a autoverificação do EEPOM duas vezes.

A falha ocorre quando o sinal de aterramento não é detectado após o aparelho ser ligado.

## 1-2. Teste os terminais do jumper

### Observação:

Quando toda a máquina estiver ligada, se a unidade externa não funcionar, para descartar falhas de comunicação, adote um método de triagem como curto-circuito nos terminais de jumper para ver se a unidade externa pode ser iniciada normalmente ou método semelhante.



Existem dois terminais azuis no painel de controle externo, conforme mostrado acima.

Aplicação: Coloque os terminais em curto e ligue a unidade externa, então a unidade externa poderá funcionar de forma independente. Pode-se determinar que não há falhas de comunicação interna e externa.

Quando a temperatura ambiente é inferior a 18 °C, você não pode operar a unidade no modo frio, mas se precisar operar a unidade neste momento, como adicionar gás ou fazer mais testes, neste momento você pode usar esta função,

Nesta função, o motor externo e o compressor serão forçados a funcionar até atingir uma frequência fixa (geralmente 50~55Hz).

## 1-3. Diagnóstico de problemas de proteção

### Diagnóstico de proteção da máquina completa (todos os tipos de proteção durante a operação, ou seja, proteção contra subtensão, sobretensão e sobrecorrente)

**Observação:** Liste todos os tipos de proteção que podem ocorrer em toda a máquina e descreva as condições e sinais de início, curso e fim de tal proteção.

#### Proteção de tensão

##### Proteção contra sobretensão/subtensão de entrada CA

###### 1. Condições para proteção contra sobretensão/subtensão de entrada CA:

Se a tensão CA de entrada for maior que o "valor de proteção contra sobretensão" ou menor que o "valor de proteção contra subtensão" por cinco segundos, a proteção contra sobretensão/subtensão é iniciada.

###### 2. Ações de proteção contra sobretensão/subtensão de entrada CA

O sistema interrompe a operação.

###### 3. Condições para encerrar sobretensão/subtensão de entrada CA:

Se a tensão CA de entrada for inferior ao "valor protetor de sobretensão" -10V ou superior ao "valor protetor de subtensão" +10V, a proteção contra sobretensão/subtensão será liberada.

#### Proteção real:

##### 1. Proteção contra sobrecorrente

Condições para proteção de sobrecorrente: se a corrente for igual ou superior ao "valor de corrente para início da proteção de corrente de refrigeração (valor E2)" por seis segundos, a proteção de sobrecorrente é

iniciada.

Ações de proteção contra sobrecorrente: a tela interna e o indicador externo fornecem indicações, o compressor e o ventilador externo param, mas o ventilador interno funciona normalmente.

Condição para encerrar a proteção de sobrecorrente: quando a corrente cair abaixo do “valor de corrente para liberação da proteção de corrente de refrigeração (valor E2)”, a proteção de sobrecorrente será liberada.

## **2. Diminuição da frequência por sobrecorrente**

Condições para diminuição da frequência de sobrecorrente: se a corrente for igual ou superior ao “valor da corrente para iniciar a diminuição da frequência de proteção da corrente de refrigeração (valor E2)”, inicia-se a diminuição da frequência de sobrecorrente.

Ações de diminuição da frequência de sobrecorrente: o compressor diminuirá a frequência a uma taxa de (valor E2)Hz/S. Os ventiladores internos e externos funcionam.

Condições para encerrar a diminuição da frequência de sobrecorrente: quando a corrente cair abaixo do “valor da corrente para iniciar a proibição protetora da corrente de refrigeração de aumento de frequência (valor E2)”, o subclocking de sobrecorrente será liberado.

## **3. Proibição de aumento de frequência de exaustão do compressor**

Condições para proibição de aumento de frequência de descarga do compressor

Condição 1: no caso de diminuição da frequência de descarga do compressor, a temperatura de descarga do compressor cai abaixo de X4°C.

Condição 2: em operação normal, a temperatura de descarga do compressor atinge X5°C.

Qualquer uma das duas condições acima for atendida, inicia-se a proibição do aumento da frequência de descarga do compressor.

As ações referem-se à proibição de aumento de frequência de descarga do compressor: a frequência do compressor mantém-se no nível atual, que pode diminuir conforme o caso, mas não pode aumentar. Os ventiladores internos e externos funcionam.

Condição para encerrar a proibição de aumento de frequência de descarga do compressor: se a temperatura de descarga do compressor cair abaixo de X6°C, a proibição de aumento de frequência de descarga do compressor será liberada.

## **4. Proibição de frequência para anti-sobrecarga de tubo espiralado externo**

Condição para proibição anti-sobrecarga da frequência do tubo espiralado externo: no caso de diminuição da frequência anti-sobrecarga do tubo espiralado externo, a proibição anti-sobrecarga da frequência da unidade começa quando a temperatura do tubo espiralado externo cai abaixo do “anti-frequência de sobrecarga diminuindo a temperatura do tubo espiralado externo”.

As ações referem-se à proibição anti-sobrecarga da frequência do tubo espiralado externo: a frequência do compressor mantém-se no nível atual, que pode diminuir conforme o caso exigir, mas não pode aumentar.

Os ventiladores internos e externos funcionam.

Condição para encerrar a proibição anti-sobrecarga de frequência do tubo espiralado externo: se a temperatura do tubo espiralado externo cair abaixo da “temperatura para liberar o estado anti-sobrecarga do tubo espiralado externo”, a proibição anti-sobrecarga de frequência do tubo espiralado externo será lançado.

## **1-4. Diagnóstico de problemas do compressor**

---

Julgando os terminais de conexão do compressor inversor:

É impossível identificar os terminais U, V e W do compressor inversor com multímetro. Basta conectar os terminais da mesma forma que a unidade original ao substituir o compressor. Uma conexão errada causará ruído reverso e alto do compressor.

Resistência da bobina do compressor:

Meça a resistência entre quaisquer dois terminais, que tem cerca de alguns Ohms, três fases com a mesma resistência.

## 1-5. Trouble Diagnosis of Electric Filter Board

Exame visual: como o circuito é simples, a conexão pode ser verificada visualmente para verificar se há alguma conexão solta ou ruim.

Teste de tensão: a tensão na extremidade de entrada deve ser igual à tensão na extremidade de saída.

## 1-6. Diagnóstico de problemas de comunicação elétrica

Passo um: determinar se os cabos de ligação e os cabos de ligação das unidades interiores/exteriores estão corretamente ligados. Caso contrário, altere a ordem da fiação e teste a conexão.



Etapa dois: determinar se há conexão solta.

Aperte a conexão no caso de conexão solta e depois realize a verificação.

Passo três: meça a tensão entre SI e N com multímetro e veja se a tensão flutua entre 0V e 24V. Substitua diretamente as placas de controle internas e externas se não houver flutuações de tensão.

# Diagnóstico e Solução





1.

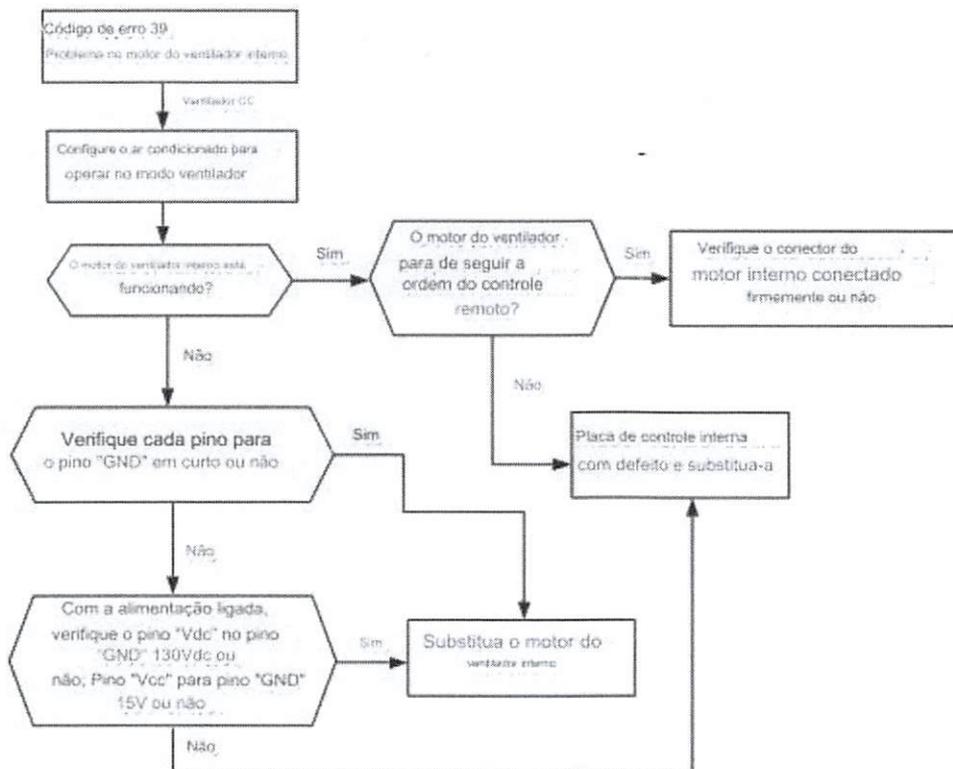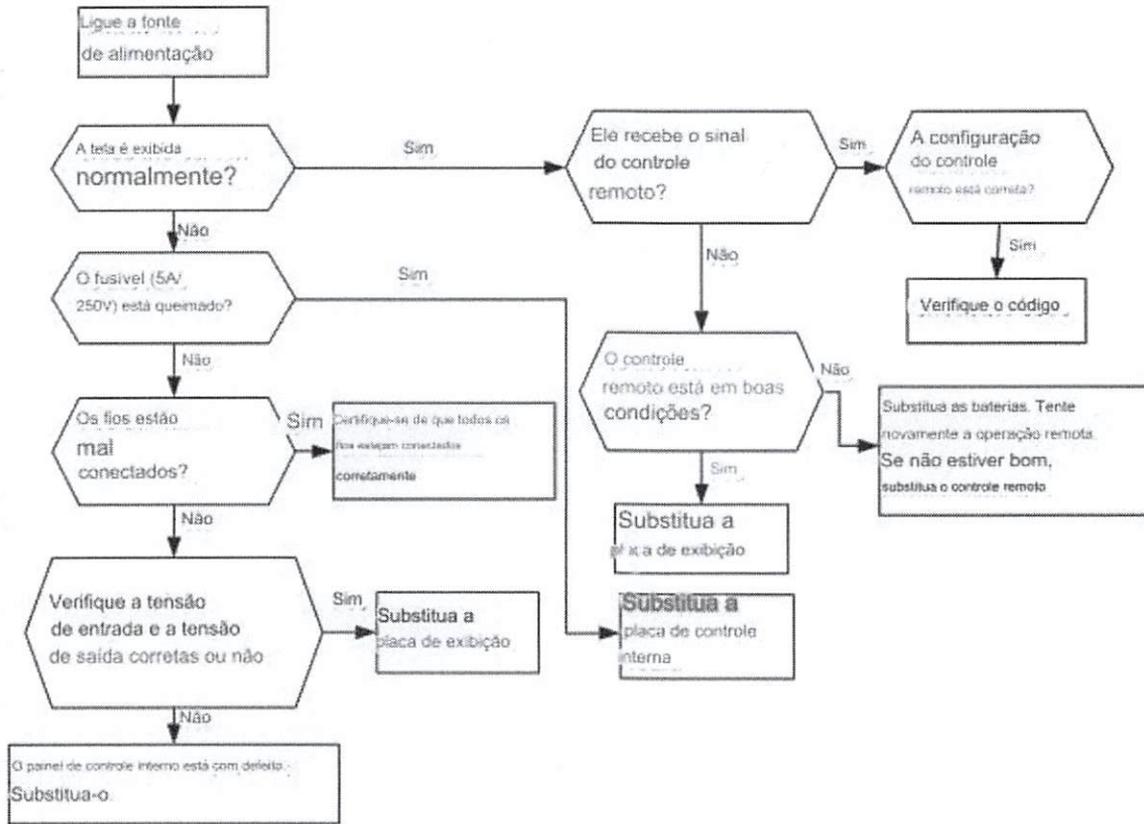

*Handwritten signatures and initials.*

2.

Ponto de teste do ventilador DC:

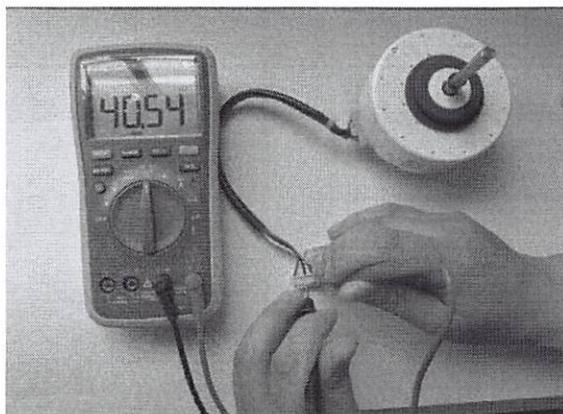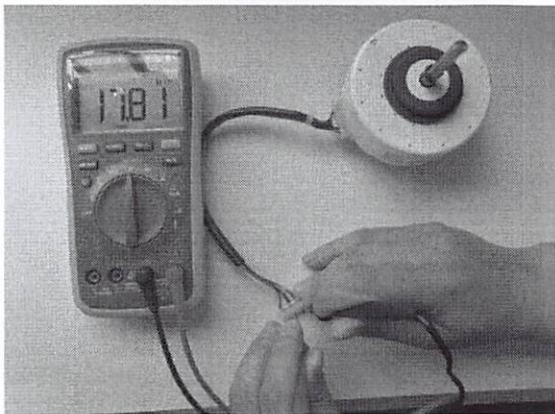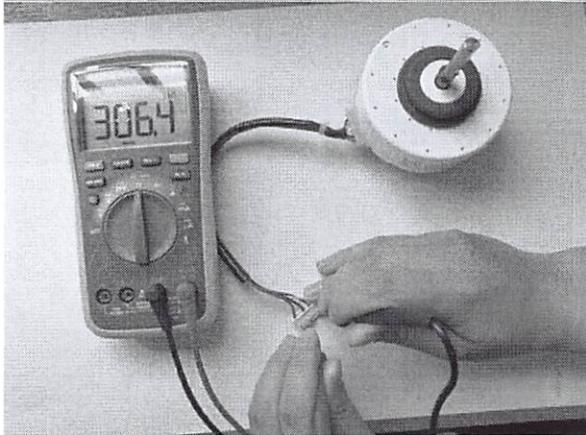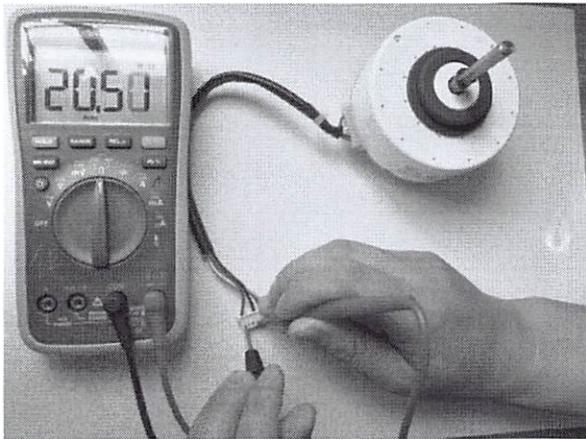


*Handwritten signature or initials*

3.




*Am*  
*J*  
*ES*

4.

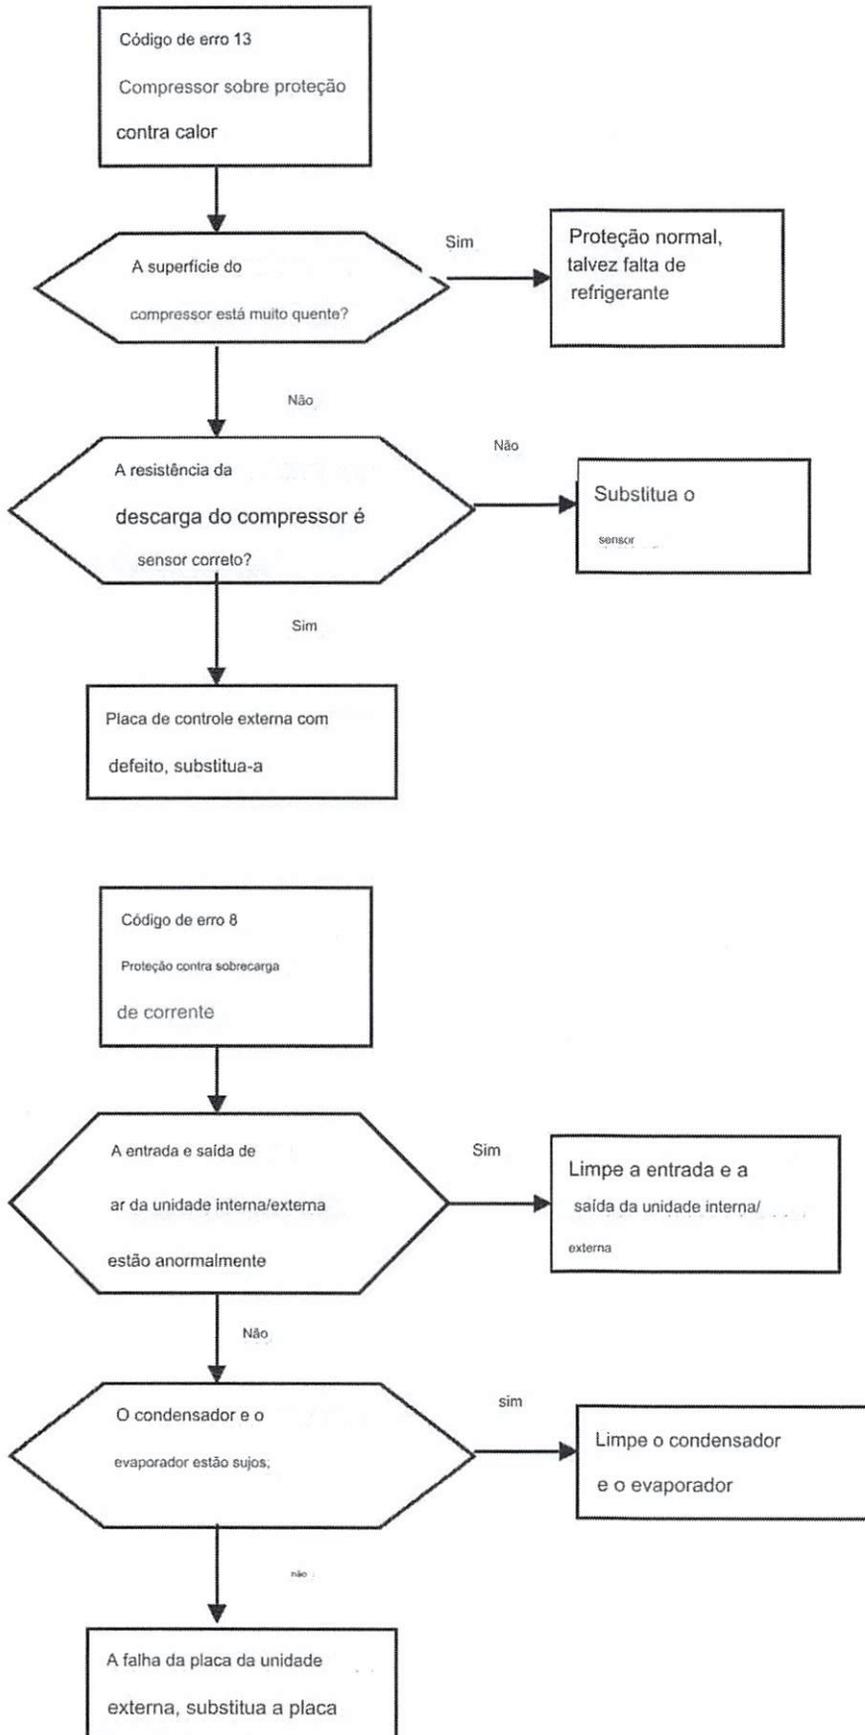



5.

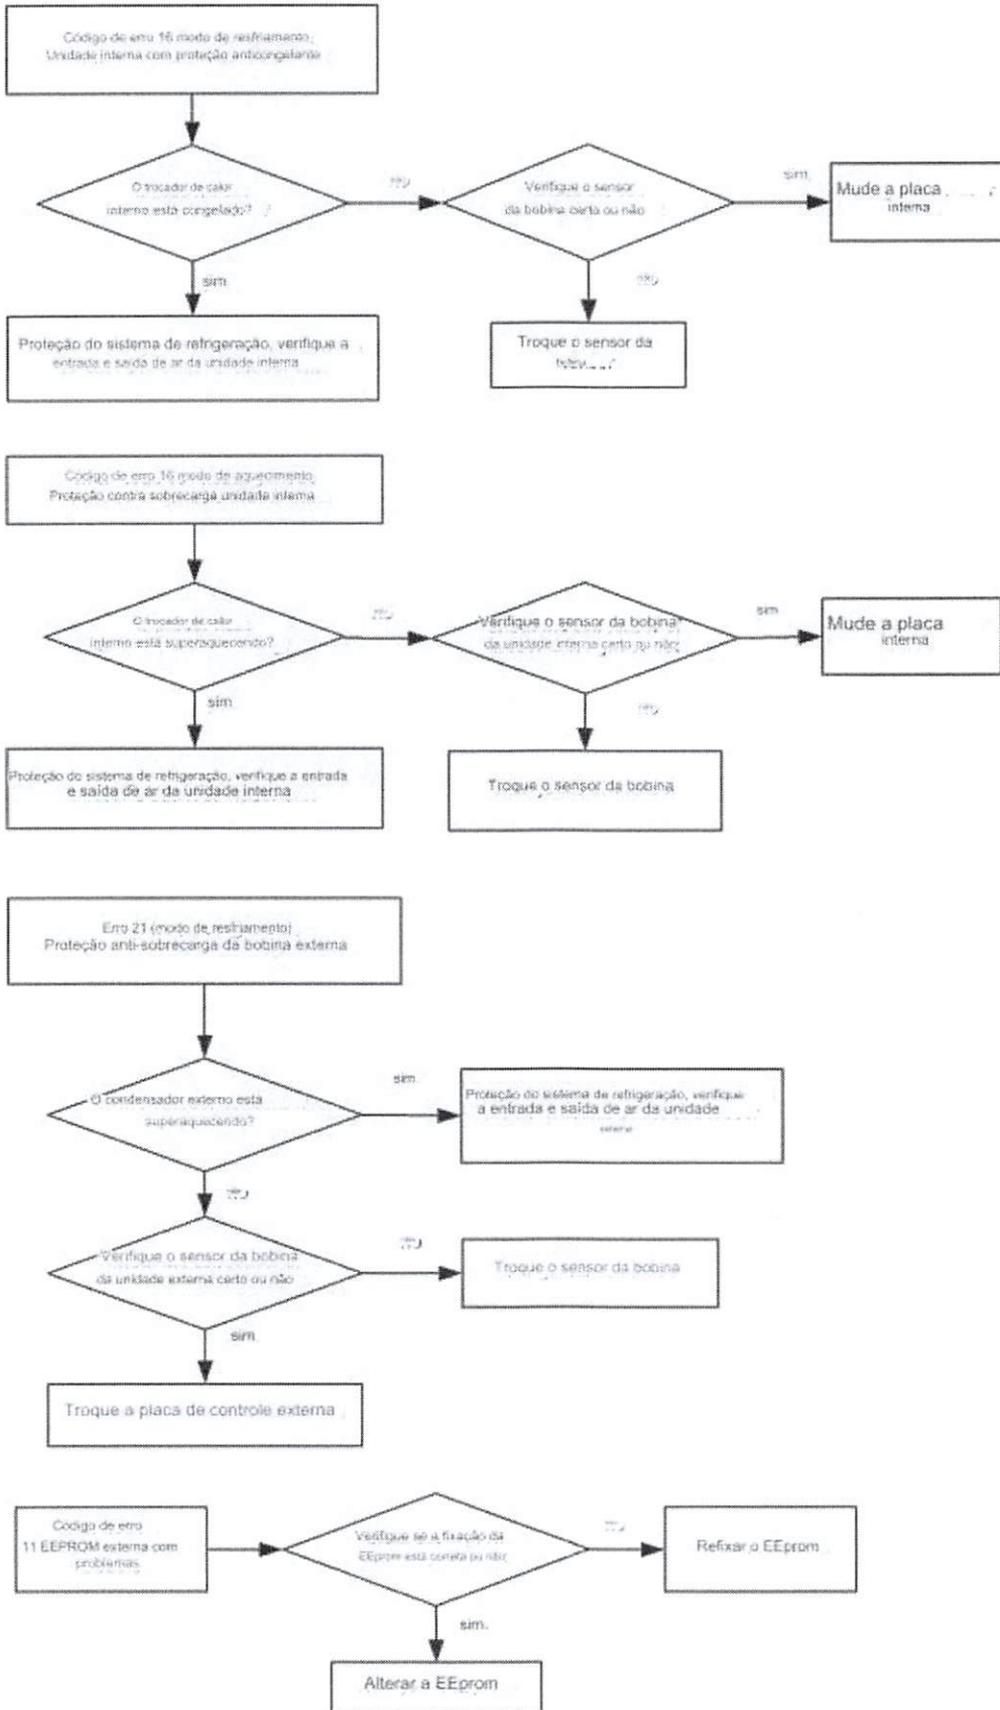




*Handwritten signatures and initials in blue ink.*



Ponto de teste do motor do ventilador DC:

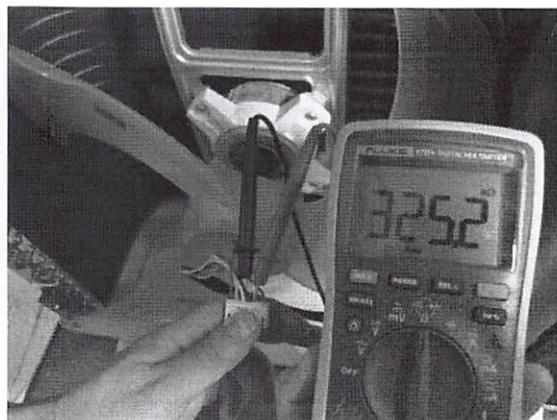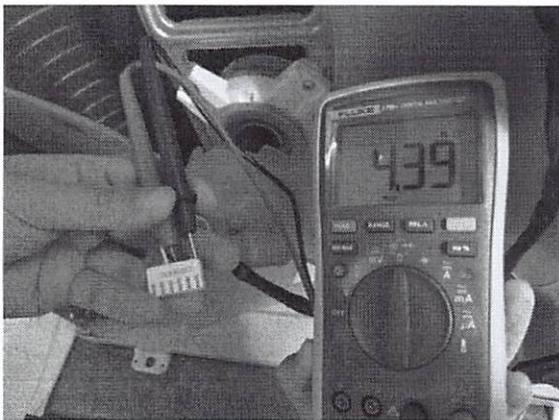



*am*  
*FS*  
*φ*

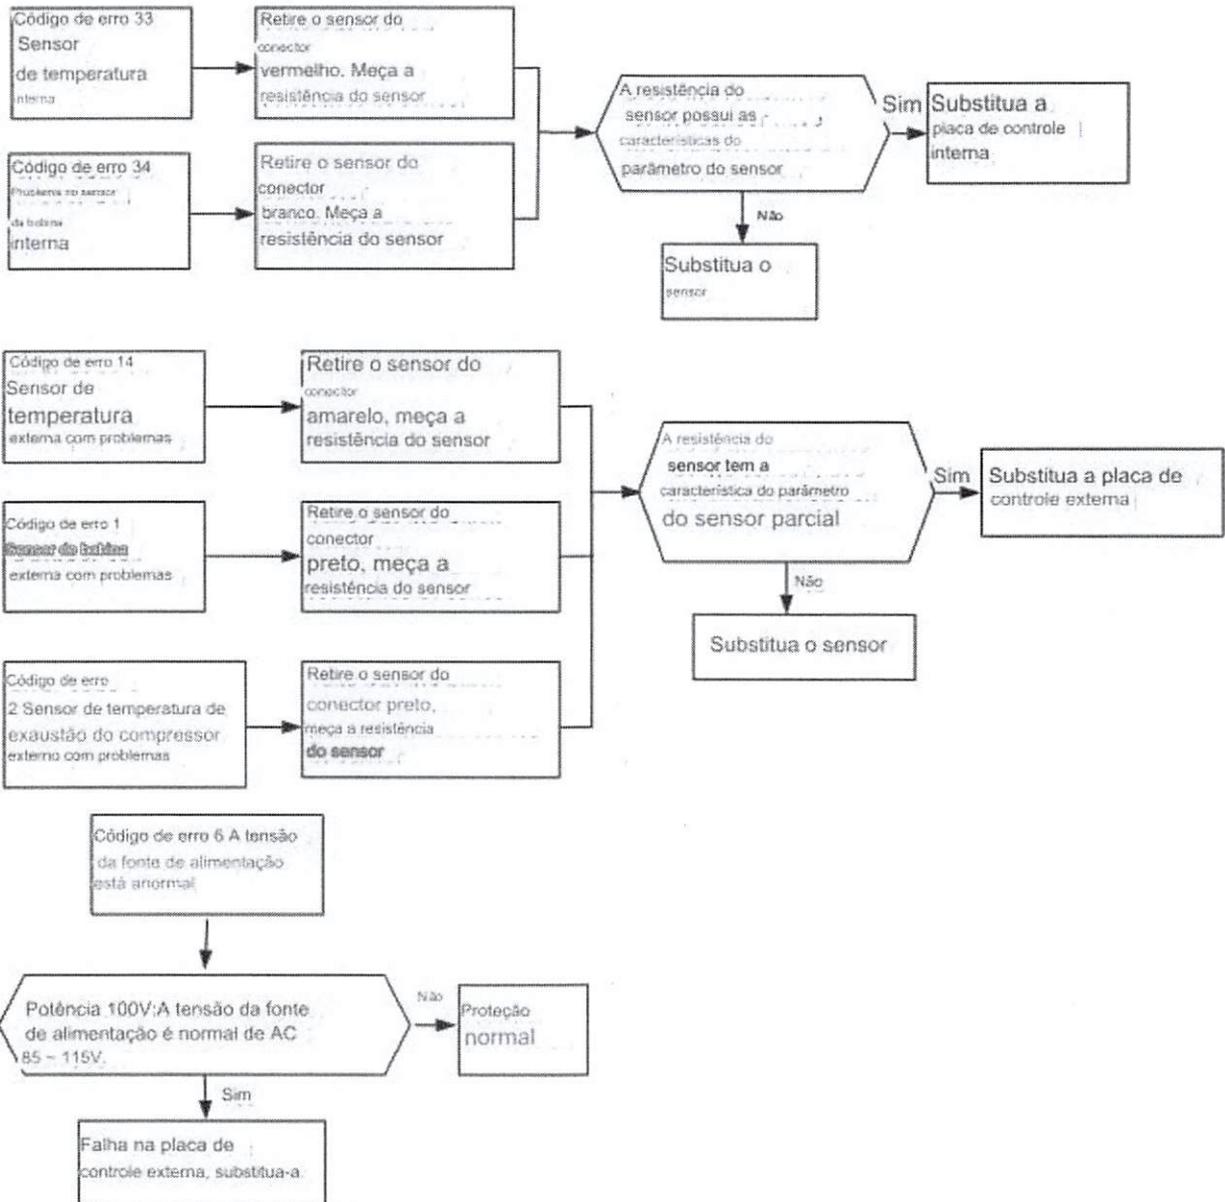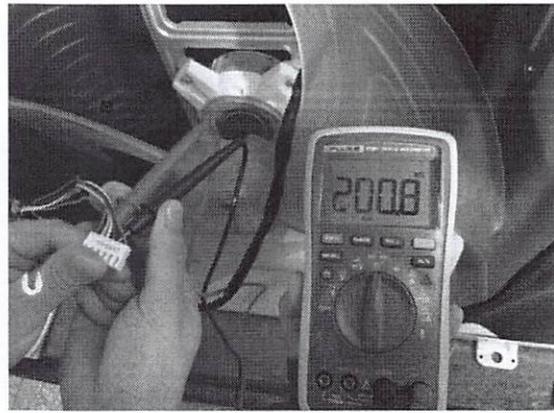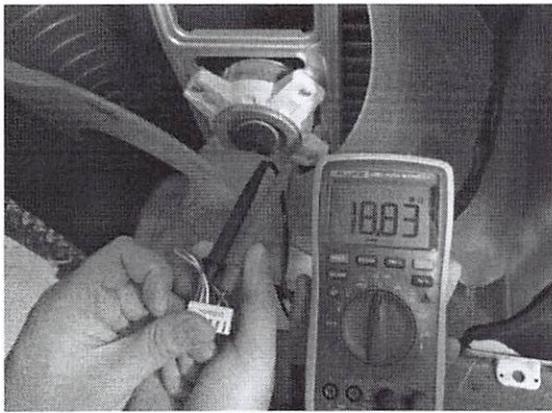


Os valores de proteção de tensão são diferentes de acordo com o modelo

Ponto de teste de tensão CA: Ponto de teste do sensor:

*am*  
*fs*  
*φ*

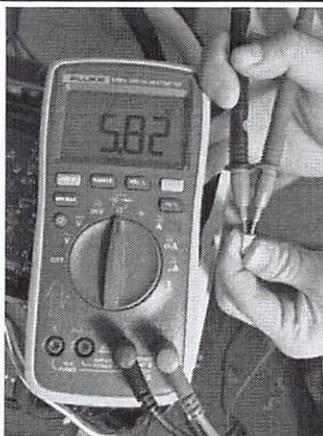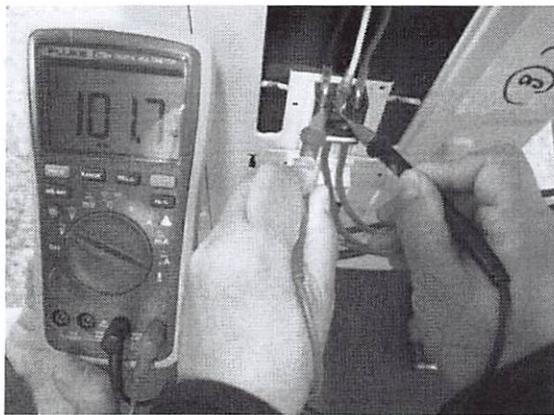


6.

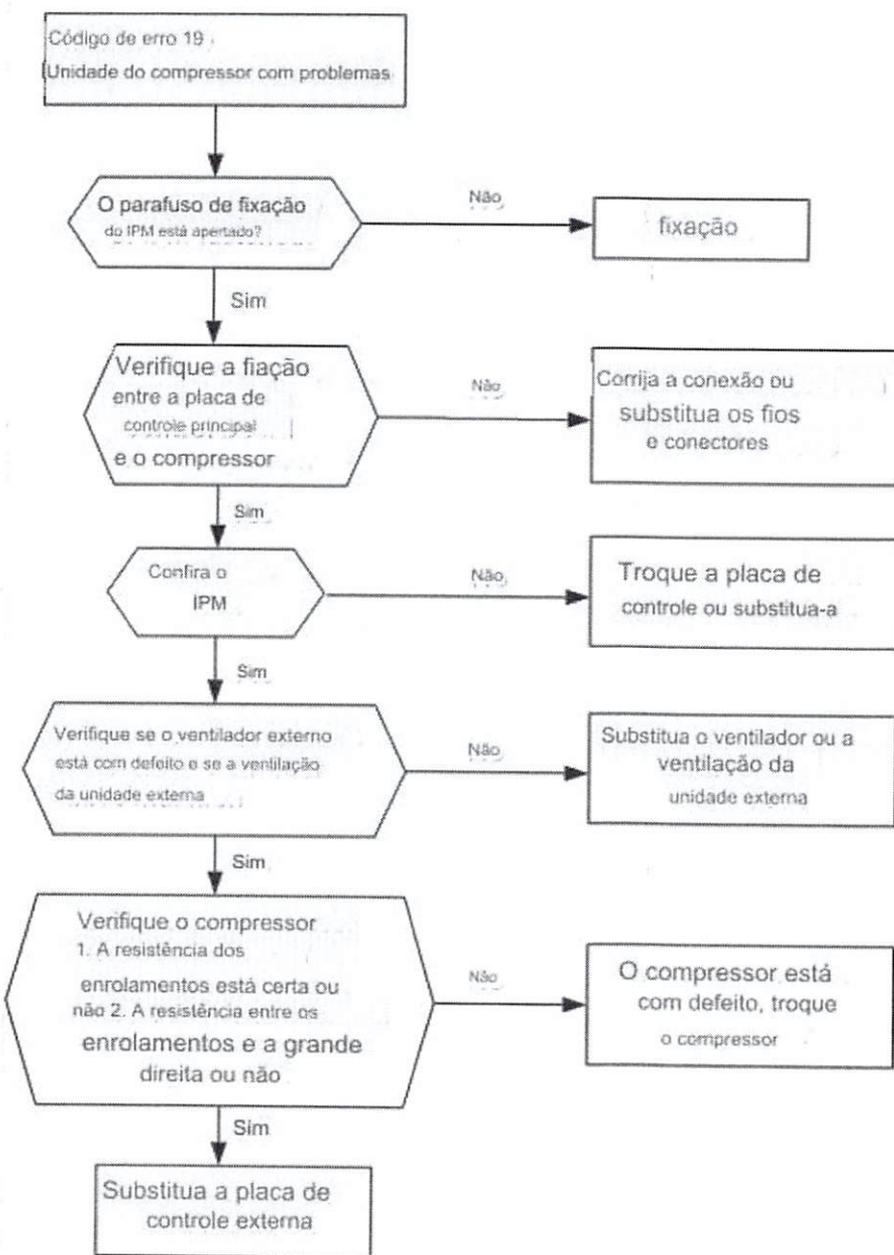

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*


ponto de teste:

Verifique o parafuso de fixação do IPM:



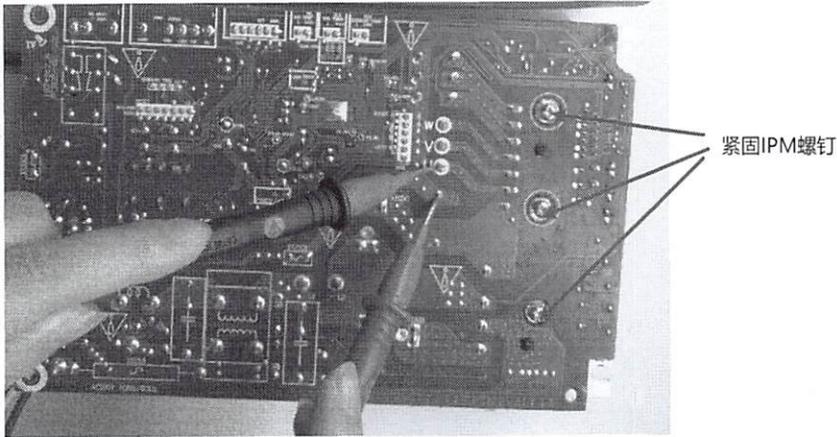


ponto de teste:

Avanço do teste IPM PU/PV/PW:

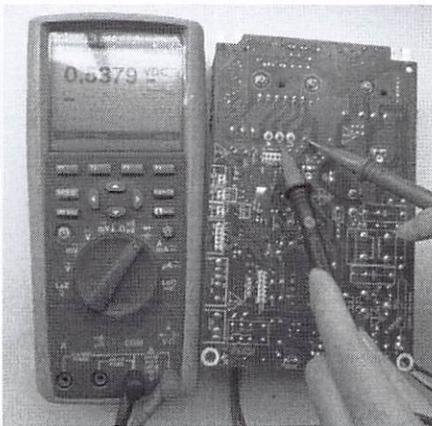


Teste reverso do IPM PU/PV/PW:

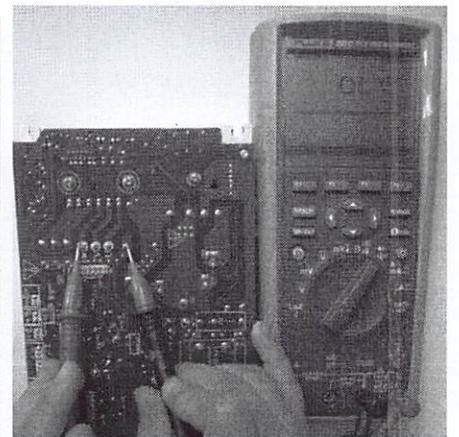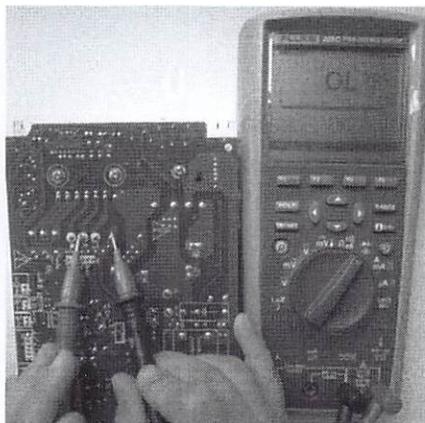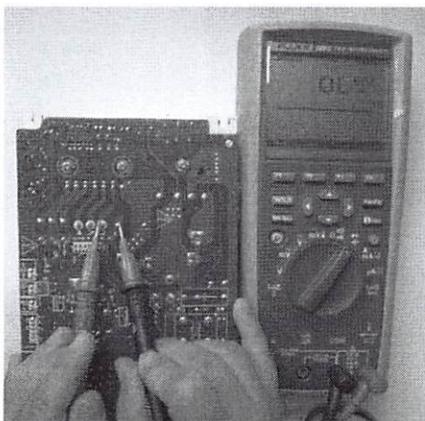


Avanço do teste IPM NU/NV/NW:

omp B


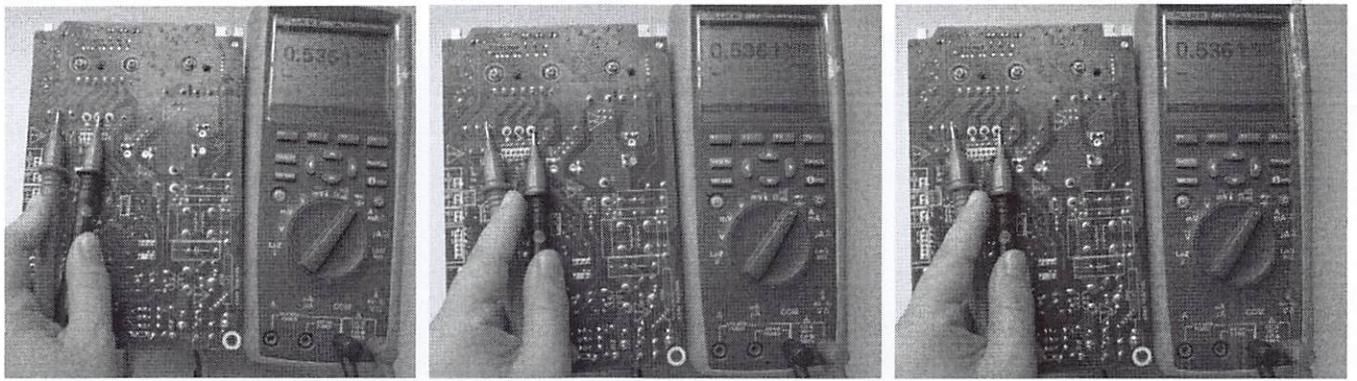


Teste reverso do IPM NU/NV/NW:

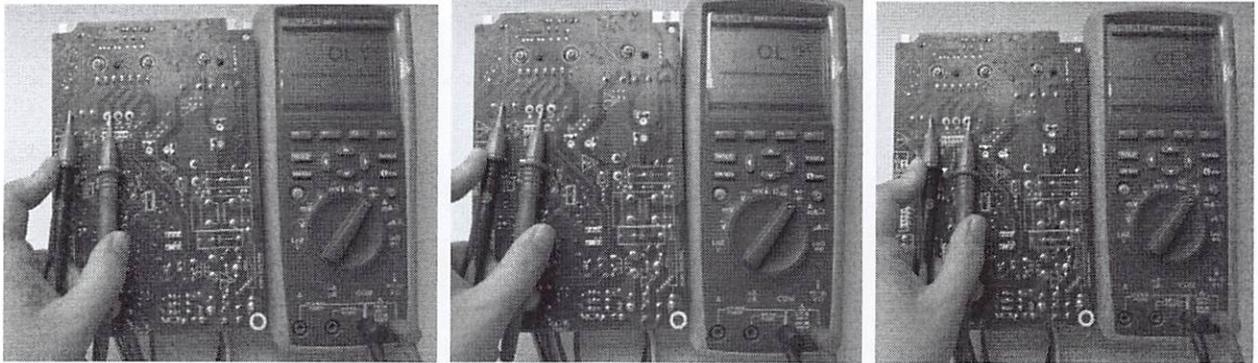


ponto de teste:

A resistência do compressor U-WV-W

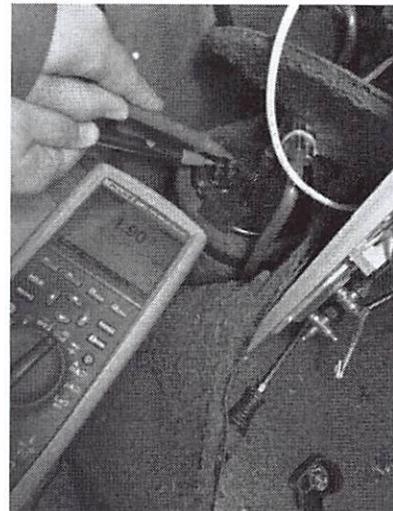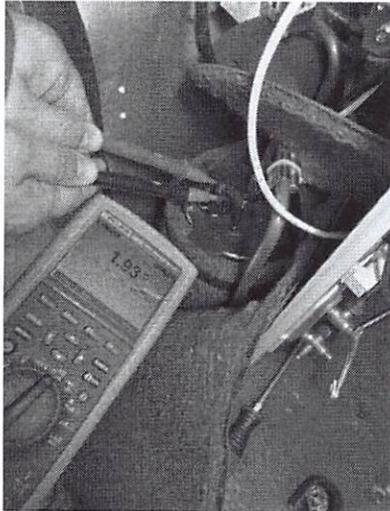


7.

*Handwritten blue ink notes:*  
om φ  
E

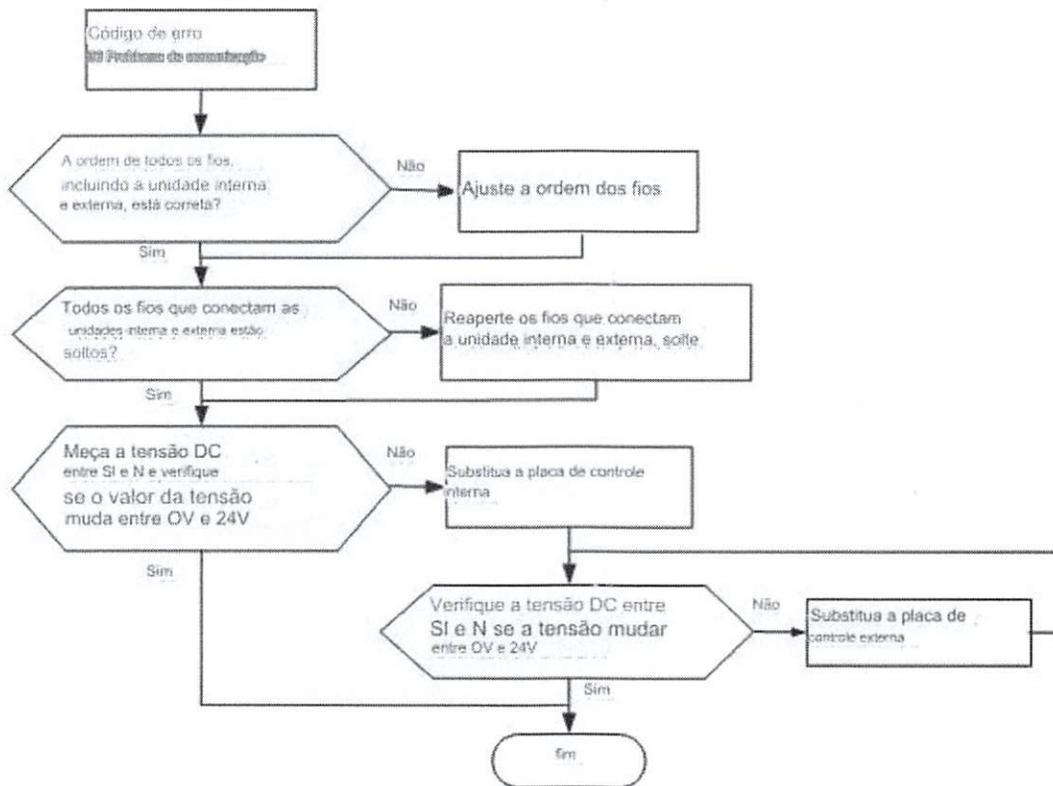

SI and N test point:

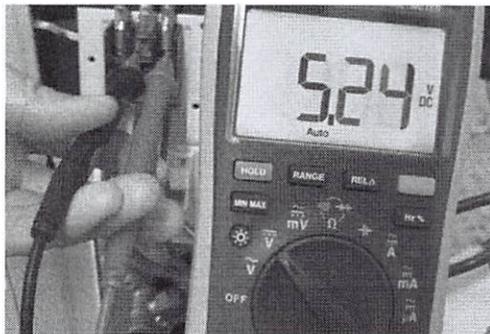

VRF

Calculadora de BTUs

0800-200-6550

4007-2565

> Ar Condicionado > Ar Condicionado Split Inverter > 18.000 BTU/h  
> Ar Condicionado Split Hi Wall Inverter Vix 18000 BTU/h Quente e Frio  
AS-18UW2RMADK00\_VIX - 220 Volts

### Ar Condicionado Split Hi Wall Inverter Vix 18000 BTU/h Quente e Frio AS-18UW2RMADK00\_VIX - 220 Volts

USE O CUPOM: FP50 | \*ACIMA DE R\$500  
FRETE GRÁTIS - EXCETO REGIÃO NORTE

★★★★★

REF: 1029169  
MARCA: VIX

COMPARTILHAR

Voltagem

220 Volts

De R\$ 4.350,00

Por R\$ 3.298,00

Em até 10x de R\$ 329,80 sem juros

**R\$ 3.067,14**

com 7% de desconto à vista no PIX

- 1 +

COMPRAR

Frete e prazo de entrega:

85770-000


CALCULAR O FRETE

[Não sei meu CEP](#)

Economica

Em até 11 dias úteis

Grátis

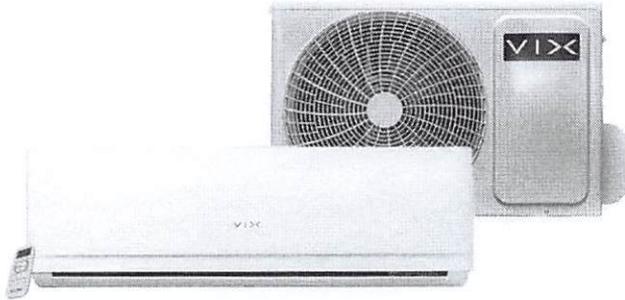

#### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Por R\$ 3.298,00

Em até 10x de R\$ 329,80 sem juros

**R\$ 3.067,14**

com 7% de desconto à vista no PIX



COMPRAR

*Handwritten signature*

000508



# GÁS REFRIGERANTE R32

Eficiência, energética e impacto ambiental mínimo



Imagens ilustrativas

Por R\$ 3.298,00

Em até 10x de R\$ 329,80 sem juros

R\$ 3.067,14


com 7% de desconto à vista no PIX



*Handwritten mark*

*Handwritten signature*

000509

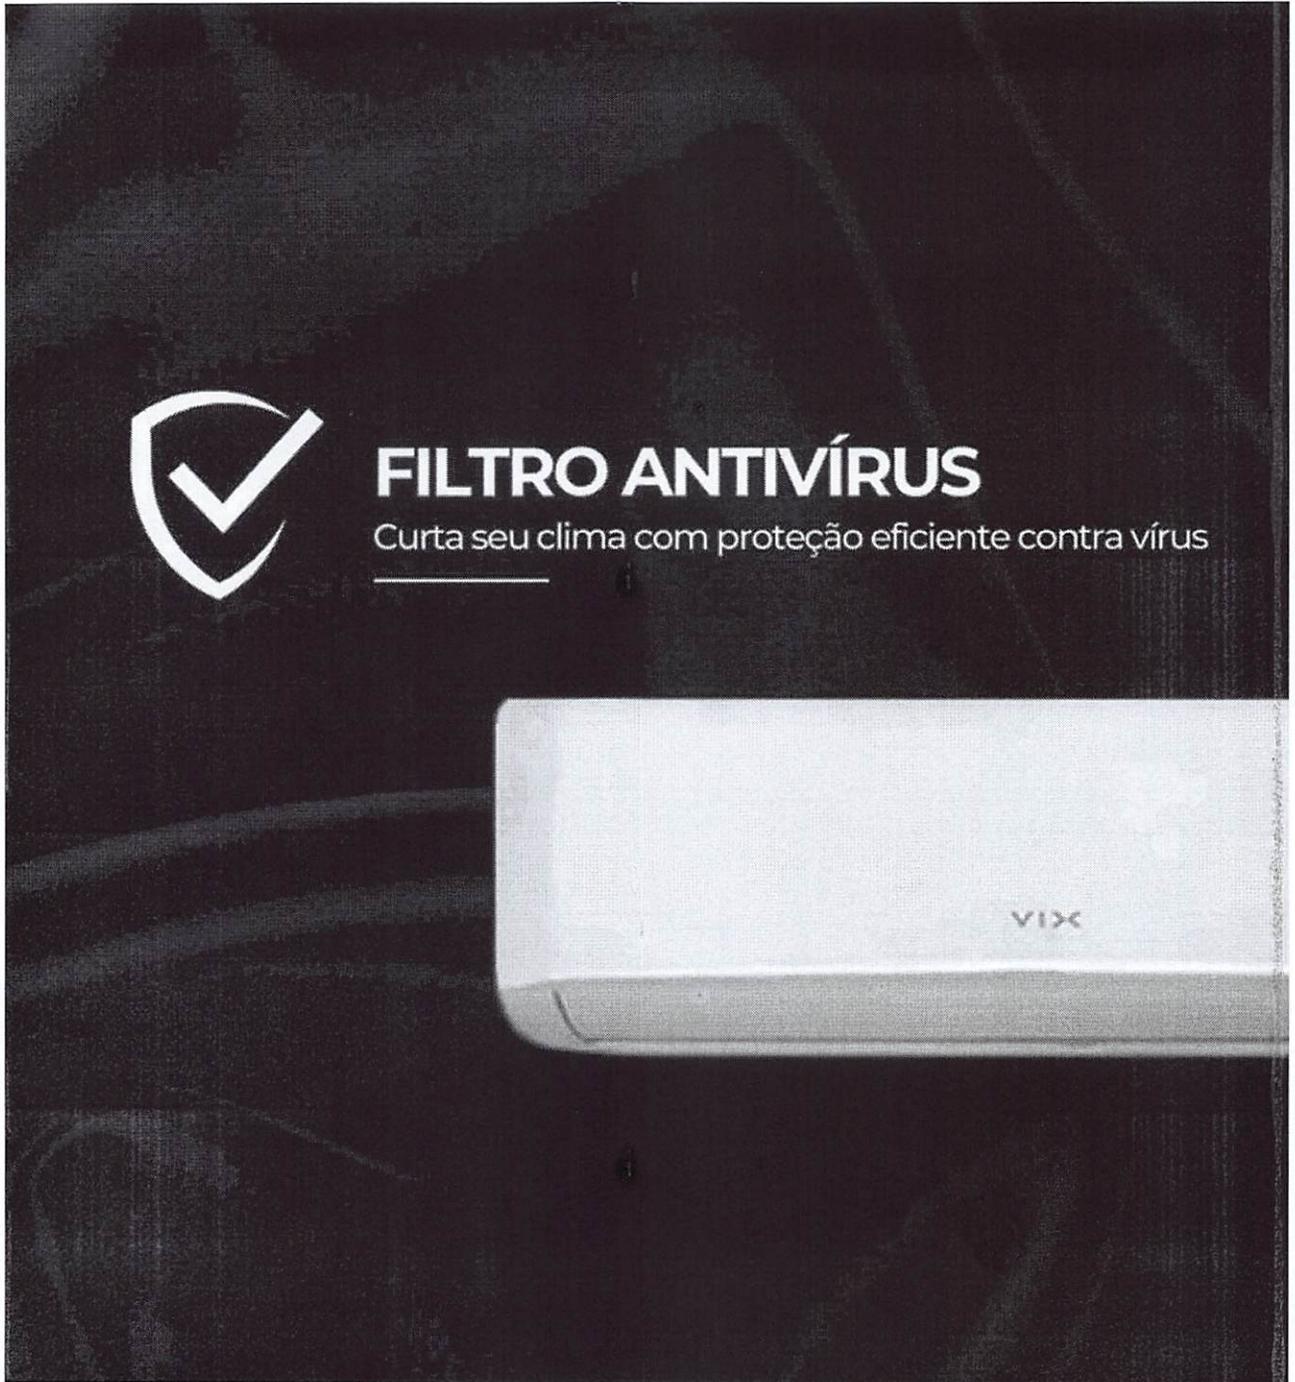

Por R\$ 3.298,00

Em até 10x de R\$ 329,80 sem juros

R\$ 3.067,14

com 7% de desconto à vista no PIX



*FP*

*am*  
*φ*

000510

# CONTE COM AS FUNÇÕES

## Função Dimmer:

Apague ou acenda a luz de exibição do painel quando desejar.

## Função Smart:

Temperatura e velocidade do ventilador de acordo com a temperatura do ambiente.

## Função Super:

Resfriamento rápido.

## Função "I feel":

Ajuste a temperatura ambiente para o melhor conforto.

## Função "I sleep":

Deixa o ambiente confortável para dormir.

# PARA O SEU CONFORTO

Por R\$ 3.298,00

Em até 10x de R\$ 329,80 sem juros

R\$ 3.067,14

com 7% de desconto à vista no PIX



*FP*  
*om* *φ*

# CONTE COM MAIS TECNOLOGIAS

## Auto Restart |


Mantenha as configurações anteriores quando retornar a energia

## Auto Horizontal Swing Louver |

Funcionamento automático das aletas horizontais para melhor distribuição do fluxo de ar

## Timer |

Ajuste o tempo de funcionamento do aparelho.

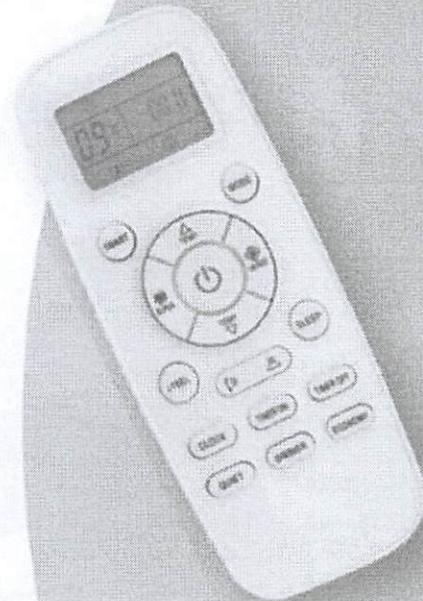

Por R\$ 3.298,00

Em até 10x de R\$ 329,80 sem juros

**R\$ 3.067,14**

com 7% de desconto à vista no PIX




*FB*

*Om P*



## Tecnologia Blue Fin

Garanta maior proteção contra corrosões

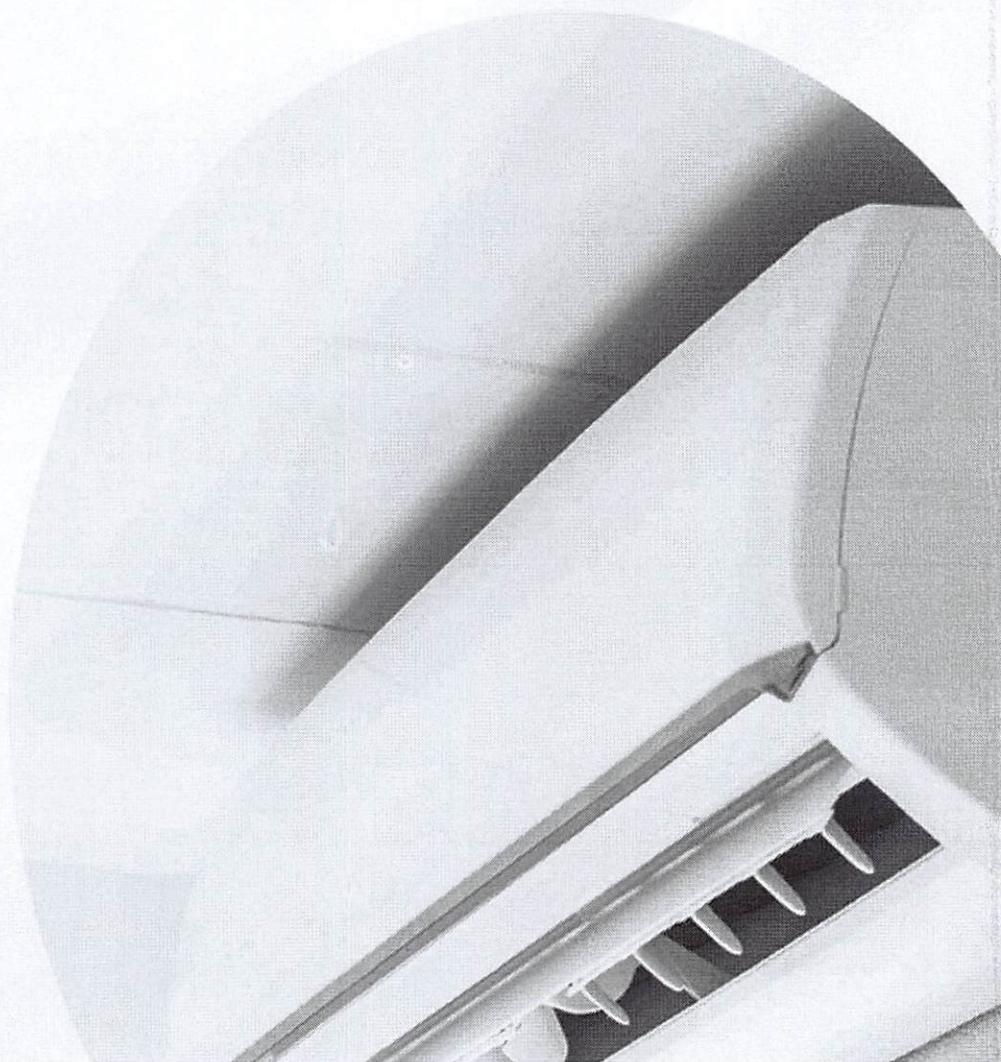

Por R\$ 3.298,00

Em até 10x de R\$ 329,80 sem juros

R\$ 3.067,14


com 7% de desconto à vista no PIX



*FP*  
*cm* *P*

## Mais funcionalidades

- Auto Limpeza
- Autodiagnóstico
- Modo Economia
- Desumidificação
- Alarme de Vazamento de Gás Refrigerante

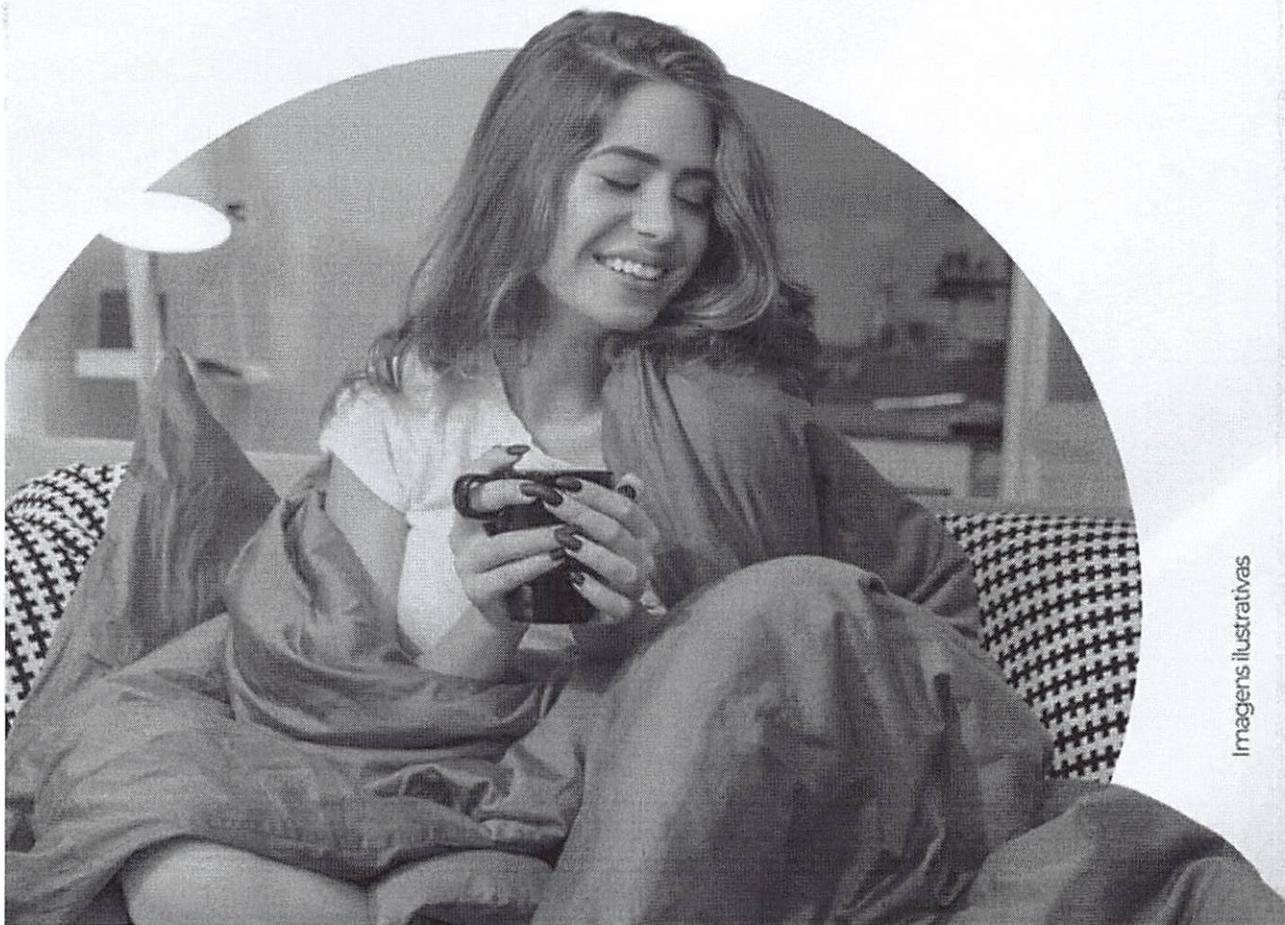

Imagens ilustrativas

Por R\$ 3.298,00

Em até 10x de R\$ 329,80 sem juros

R\$ 3.067,14

com 7% de desconto à vista no PIX




FP  
om P

000514

# Filtro Lavável

Remova e lave o filtro sempre que precisar com facilidade.

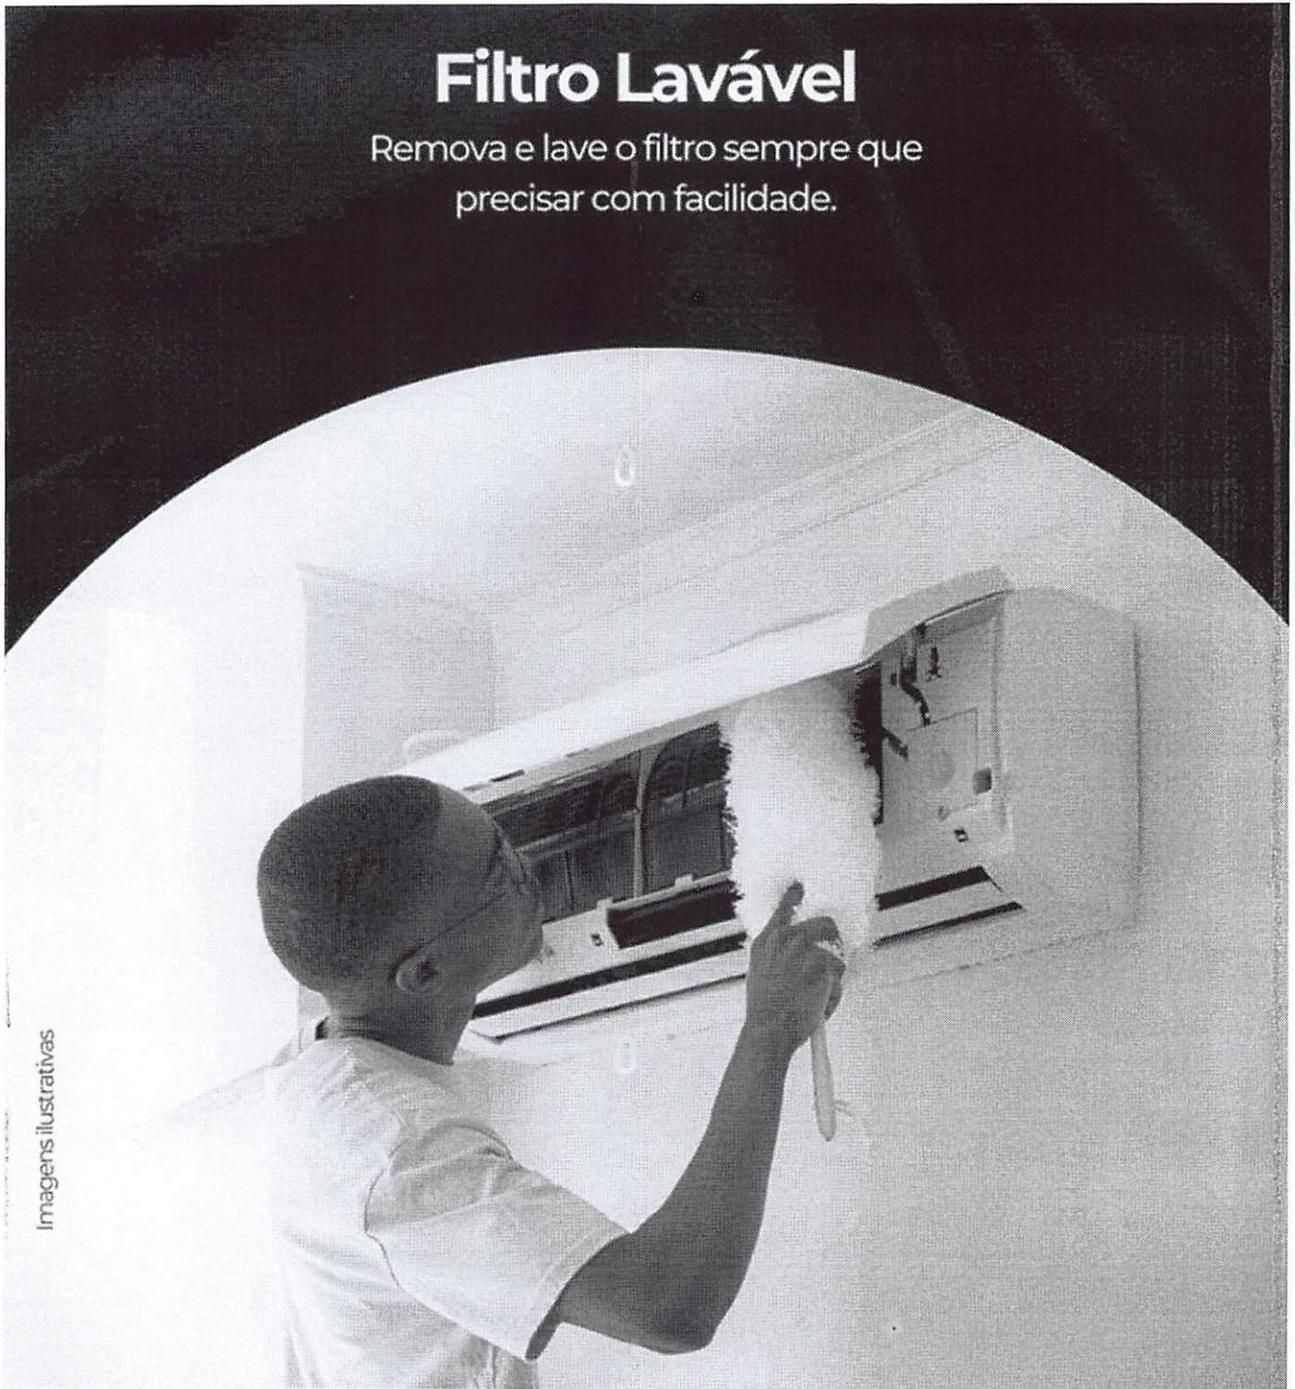

Imagens ilustrativas

Por R\$ 3.298,00

Em até 10x de R\$ 329,80 sem juros

R\$ 3.067,14

com 7% de desconto à vista no PIX



om

000515

**FILTRO ANTIVÍRUS:**

Proteja-se contra vírus e impurezas no ar com nosso filtro antivírus avançado, garantindo um ambiente mais limpo e saudável para você e sua família.

**Função Dimmer:**

Controle total sobre a luz de exibição do painel, permitindo que você apague ou acenda conforme sua preferência, proporcionando um ambiente mais discreto e confortável.

**Função Smart:**

Graças à nossa tecnologia inteligente, o sistema ajusta automaticamente a temperatura e a velocidade do ventilador de acordo com as condições do ambiente, garantindo conforto ideal com eficiência energética.

**Função Super:**

Experimente um resfriamento rápido e eficaz com nossa função Super, ideal para dias de calor intenso ou quando você precisa de uma redução rápida na temperatura ambiente.

**Função "I Feel":**

Personalize sua experiência de climatização ajustando a temperatura do ambiente para o seu conforto ideal, adaptando-se às suas preferências

**Especificações**

**Características**

Desfrute de noites tranquilas e confortáveis com nossa função "I Sleep", que ajusta automaticamente a temperatura e a velocidade do ventilador para criar um ambiente perfeito para dormir.

**Especificações Técnicas**

Código de Fábrica: AS-18UW2RMADK00\_VIX Modelo: Inverter Gás Refrigerante: R32 Ciclo: Quente e Frio Capacidade: 18000 BTU/h Corrente Máxima: 12,7 Serpentina: Cobre Compressor: Inverter Frequencia:60HZ Fase: Monofásico Voltagem: 220 Volts Garantia: 3 meses Filtro Antivírus Função Dimmer Função Smart Função Super Função I Feel Função Sleep Tecnologia Blue Fin Desumidificação Auto Limpeza Tubo Líquido (mm - Pol): 6.35 - 1/4 Tubo Sucção (mm - Pol): 12.7 - 1/2

**Voltagem** 220 Volts

**Classificação Energética** A

**Ciclo** Quente e Frio

**Ideal até (m²)** 24 M2

**Modelo Ar Condicionado** Vix

**Código Modelo Evaporadora** AS-18UW2RMADK00\_VIX

**Código Modelo Condensadora** AS-18UW2RMADK00\_VIX

Por R\$ 3.298,00

Em até 10x de R\$ 329,80 sem juros

**R\$ 3.067,14**

com 7% de desconto à vista no PIX



om JS P

000516

Turbo	Sim
Desumidificação	Sim
Filtro anti-bactéria	Não
Gás Refrigerante	R-32
Corrente	Monofásico
Serpentina	Cobre
Tecnologia Wi-fi	Não
Dimensões	
Peso Evaporadora	12
Altura Evaporadora	315
Largura Evaporadora	915
Comprimento Evaporadora	235
Peso Condensadora	26,5
Altura Condensadora	540
Largura Condensadora	780
Comprimento Condensadora	260
Vetores	
Vetor Evaporadora	E-5
Vetor Condensadora	C-4

**Especificação**

**Especificações técnicas**

Código de Fábrica: AS-18UW2RMADK00\_VIX Modelo: Inverter Gás Refrigerante: R32 Ciclo: Quente e Frio Capacidade: 18000 BTU/h Corrente Máxima: 12,7 Serpentina: Cobre Compressor: Inverter Frequencia:60HZ Fase: Monofásico Voltagem: 220 Volts Garantia: 3 meses Filtro Antivírus Função Dimmer Função Smart

Por R\$ 3.298,00

Em até 10x de R\$ 329,80 sem juros


**R\$ 3.067,14**

com 7% de desconto à vista no PIX




*fs*  
*om* *ps*

000517

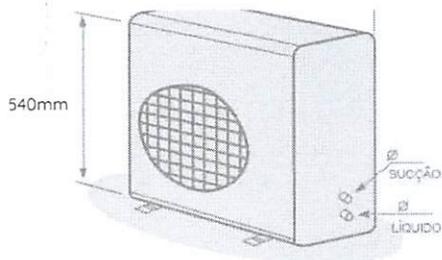

UNIDADE EXTERNA (CONDENSADORA) 26,5 kg

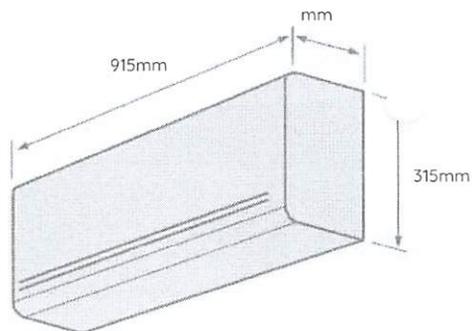

UNIDADE INTERNA (EVAPORADORA) 12 kg

### GARANTIA

12

### PERGUNTAS FREQUENTES

Existem modelos Split na voltagem 110V?

Multisplit consome mais energia?

É normal o aparelho localizado no interior do ambiente ficar pingando?

Por R\$ 3.298,00

Em até 10x de R\$ 329,80 sem juros

**R\$ 3.067,14**

com 7% de desconto à vista no PIX



*FP*  
*arr* *φ*

000518

Meu ar condicionado faz muito barulho, isso é normal? ▼

Quais cuidados se deve tomar na instalação do condicionador de ar? ▼

É necessário realizar manutenção preventiva nos Condicionadores de Ar? ▼

Manter contato constante com aparelhos de ar condicionado em funcionamento pode prejudicar a saúde? ▼

### Quem viu, viu também!

<p>18 mil btu </p> <p>IDEAL PARA 24 M2</p> <p>FRETE GRÁTIS - EXCETO REGIÃO NORTE</p>	<p>18 mil btu </p> <p>IDEAL PARA 24 M2</p> <p>FRETE GRÁTIS - EXCETO REGIÃO NORTE</p>	<p>18 mil btu </p> <p>IDEAL PARA 24 M2</p> <p>FRETE GRÁTIS - EXCETO REGIÃO NORTE</p>	<p>18 mil btu </p> <p>IDEAL PARA 24 M2</p> <p>FRETE GRÁTIS - EXCETO REGIÃO NORTE</p>	<p>18 mil btu </p> <p>IDEAL PARA 24 M2</p> <p>FRETE GRÁTIS - EXCETO REGIÃO NORTE</p>	<p>18 mil btu </p> <p>IDEAL PARA 24 M2</p> <p>FRETE GRÁTIS - EXCETO REGIÃO NORTE</p>
<p>Ar Condicionado Split Hi Wall Inverter LG...</p> <p></p> <p>De R\$ 4.298,00</p> <p>Por <b>R\$ 3.609,00</b> 16% OFI</p> <p>Em até 10x R\$ 360,90 sem juros</p> <p><b>R\$ 3.067,65</b></p> <p>com 15% de desconto à vista</p>	<p>Ar Condicionado Split Hi Wall Inverter Agratto... (1 avaliação)</p> <p>De R\$ 4.698,00</p> <p>Por <b>R\$ 4.098,00</b> 13% OFI</p> <p>Em até 10x R\$ 409,80 sem juros</p> <p><b>R\$ 3.811,14</b></p> <p>com 7% de desconto à vista</p>	<p>Ar Condicionado Split Elgin Eco Inverter II 18000...</p> <p>De R\$ 3.898,00</p> <p>Por <b>R\$ 3.498,00</b> 10% OFI</p> <p>Em até 10x R\$ 349,80 sem juros</p> <p><b>R\$ 3.323,10</b></p> <p>com 5% de desconto à vista</p>	<p>Ar Condicionado Split Hi Wall LG Inverter Dual...</p> <p>De R\$ 5.258,00</p> <p>Por <b>R\$ 4.898,00</b></p> <p>Em até 10x R\$ 489,80 sem juros</p> <p><b>R\$ 4.555,14</b></p> <p>com 7% de desconto à vista no PIX</p>	<p>Ar Condicionado Split Hi Wall Inverter Springer... (3 avaliações)</p> <p>De R\$ 5.258,00</p> <p>Por <b>R\$ 4.498,00</b> 14% OFI</p> <p>Em até 10x R\$ 449,80 sem juros</p> <p><b>R\$ 4.048,20</b></p> <p>com 10% de desconto à vista</p>	

### Avaliações

Tem esse produto? Seja o primeiro a avaliá-lo!

Por R\$ 3.298,00

Em até 10x de R\$ 329,80 sem juros

**R\$ 3.067,14**

com 7% de desconto à vista no PIX



*fs*  
*of*  
*om*

000519

Seja o primeiro a receber nossas ofertas e descontos exclusivos.

Nome

Endereço de email

CADASTRAR

**Institucional**

- A Friopecas
- Nossas Lojas
- Trabalhe Conosco
- VRP
- Dúvidas Frequentes
- Regras de Cupons

**Políticas do site**

- Política de Entrega
- Política de Privacidade
- Política de Pagamento
- Trocas e Devoluções
- Logística

**Atendimento**

- Seg a Sex 9h às 17h48**  
Horário de Brasília
- cotacoes@friopecas.com.br**  
E-mail de Televendas
- 0800-200-6550
- 4007-2565
- Fale Conosco
- Licitações

**Área do Cliente**

- Minha Conta
- Meus Pedidos
- Calculadora de BTUs
- Portal de Boletos
- Orçamentos

**Formas de Pagamento**



**Siga a Friopecas**



Razão Social: Frioix Comércio de Refrigeração Ltda CNPJ: 09.316.105/0001-29. Todos os direitos reservados © 2025. Preços e condições exclusivos para friopecas.com.br



Por R\$ 3.298,00

Em até 10x de R\$ 329,80 sem juros

**R\$ 3.067,14**

com 7% de desconto à vista no PIX



*Handwritten signature and initials*

000520

# ELETRO CENTRO

Serra, 05 de junho de 2025

## CARTA PROPOSTA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2025

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO - PM

Prezados Senhores,

Apresentamos nossa "Carta Proposta", assinada, referente a presente licitação que constitui objeto o

REGISTRO DE PREÇOS visando aquisição de climatizadores e aparelhos de ar condicionado,

destinado à todas as secretarias municipais, deste município de Planalto-PR

Or  
fyg

000521

# ELETRO CENTRO

## IDENTIFICAÇÃO DA PREPOTENTE

**EMPRESA:** ELETRO CENTRO COMERCIO DE PEÇAS E ELETROELETRÔNICOS LTDA

**CNPJ:** 16.779.255/0003-04

**INSCRIÇÃO ESTADUAL:** 084.380.29-2

**INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 10821090

**ENDEREÇO:** RODOVIA ES-010, Nº 4255, JARDIM LIMOEIRO, SERRA/ES

**CEP:** 29.164-140 - **TELEFONE** (48) 99136-3415

**E-MAIL:** eletrocentroicara@gmail.com

**BANCO:** BANCO DO BRASIL (001), AGÊNCIA: 2118-0, CONTA CORRENTE: 44279-8

**REPRESENTANTE LEGAL:** GERVASIO DOS SANTOS MARQUES

## 1 CONDIÇÕES GERAIS

1.1 Declaramos expressamente que, por intermédio de **GERVASIO DOS SANTOS MARQUES** representante legal da empresa, que atendemos a todos os requisitos de habilitação, bem como apresenta sua proposta com indicação do objeto e do preço oferecido os quais atendem plenamente ao edital. E também declaramos, que, possuímos total conhecimento e concordância com os termos deste Edital.

*Om* *§ d*

000522

# ELETRO CENTRO

2 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS visando aquisição de climatizadores e aparelhos de ar condicionado, destinado à todas as secretarias municipais, deste município de Planalto-PR

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA/MODELO	UND	QTD E	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
5	APARELHO DE AR CONDICIONADO, modelo Split Reverso, (quente e frio), 220v, 9.000 BTUs, sistema Inverter. Com mão de obra de instalação e drenos incluso. Entregar instalado. - Garantia mínima de 12 meses.	AGRATTO LCST9QF	UND	20	R\$ 2.553,05	R\$ 51.061,00
Total: Cinquenta e um mil e sessenta e um reais						R\$ 51.061,00

# ELETRO CENTRO

### 3 DISPOSIÇÕES GERAIS:

3.1 No preço final de nossos fornecimentos estão inclusos todos os custos diretos ou indiretos, os

*Om*  
*fg*

000523

tributos e demais encargos fiscais e trabalhistas, bem como todos os itens e materiais necessários à perfeita prestação do objeto licitado.

3.2 O prazo de validade desta proposta é de 120 (cento e vinte) dias, contado da data da data de finalização da rodada de lances e entrega da proposta ajustada.

3.3 Todas as despesas estão inclusas, tais como: o transporte até o local destino, todos os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e para-fiscais e eventuais isenções), materiais, seguros, inclusive encargos trabalhistas e sociais, previdenciários, fiscais, ensaios, testes e demais provas exigidas por normas oficiais, que possam influir direta ou indiretamente no custo, leis sociais, administração, lucros, e qualquer despesa, acessória e/ou necessária, não especificada no edital em questão;

ELETRO CENTRO  
COMERCIO DE  
PECAS E  
ELETROELETRONIC

Assinado de forma digital  
por ELETRO CENTRO  
COMERCIO DE PECAS E  
ELETROELETRONIC:16779  
255000134

Atenciosamente,

:16779255000134

Dados: 2025.06.05  
10:04:05 -03'00'

**GERVASIO DOS SANTOS MARQUES**

CPF 077.156.659-08

RG 5.418.890

REPRESENTANTE LEGAL

ELETRO CENTRO COMERCIO DE PEÇAS E ELETROELETRÔNICOS EIRELI

CNPJ Nº 16.779.255/0002-15

am  
sp

000524


Ar Condicionado  
Inverter

**LIV**



- Classe A
- Gas Eco logo
- Serpentão Em Cobre
- Multi-Filter
- Panel Backlight
- Auto Restart
- Função Clean
- Ventilação 4D
- Quente e Frio
- Nacional

- CLASSE A ECONOMICA
- SISTEMA MULTI-FILTER
- SERPENTÃO em COBRE com REFRIG.
- INVERTER até 50% ECONOMICA

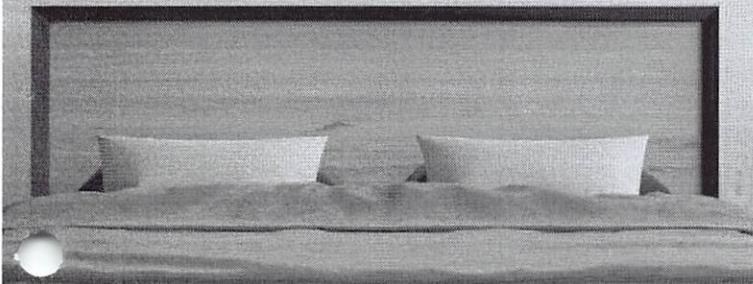

**AGRATTO**


Os Splits inverter conseguem ser mais econômicos que outros splits em mesma condição de uso. O Sistema Inverter alcança a temperatura mais rapidamente e a mantém constante. Evita picos de energia gerando economia de consumo. Modernos, bonitos e econômicos, como toda a linha de splits Agratto, os Splits Inverter Agratto conseguem ir ainda mais além na economia. Seu ciclo de climatização pode gerar até 60% mais economia no consumo. É silencioso, eficiente e econômico.

9.000BTUs | 12.000BTUs | 18.000BTUs |  
24.000BTUs | 30.000BTUs  
Frio ou Quente e Frio

- Modo Cool - FUNÇÃO DE REFRIGERAÇÃO
- Modo Heat - FUNÇÃO DE AQUECIMENTO
- Modo Auto - FUNÇÃO AUTOMÁTICA
- Modo Fan - FUNÇÃO VENTILAÇÃO
- Modo Dry - FUNÇÃO DESUMIDIFICADORA
- Modo Clean - FUNÇÃO DE LIMPEZA
- Modo Eco - FUNÇÃO ECONÔMICA
- Modo Healthy - FUNÇÃO SAÚDE
- Modo FungosproF - FUNÇÃO ANTI-MOFO



Unidade Externa  
FRONT DISCHARGE  
18.000 | 24.000 | 30.000



Unidade Externa  
TOP DISCHARGE  
9.000 | 12.000 | 18.000  
24.000 | 30.000

Tampa com dupla saída de ar, superior e lateral.

Verificar disponibilidade.

om d k

SKU	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	UNIDADE	MODELO	EMP.	PESO BRU.	PESO LÍQ.	CxLxA - mm	M³	QTD.	POT.	SELO
14794	CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER LIV TOP LCST9F-02I-9KBTU AGRATTO	7898461975165	INTERNA	LCST9FI-02I	8	9,000 Kg	6,500 Kg	675x280x325	0,06142	1	814W	A
			EXTERNA	LCST9FE-02	4	24,000 Kg	21,000 Kg	580x410x500	0,1189	1		
14796	CONDICIONADOR DE AR SPLIT LIV INVERTER TOP LCST12F-02I-12KBTU AGRATTO	7898461975189	INTERNA	LCST12FI-02I	8	10,000 Kg	7,500 Kg	770x320x275	0,06776	1	1085W	A
			EXTERNA	LCST12FE-02I	4	24,000 Kg	21,000 Kg	580x410x500	0,1189	1		
14798	CONDICIONADOR DE AR SPLIT LIV INVERTER LCS18F-02I-18KBTU AGRATTO	7898461975202	INTERNA	LCS18FI-02I	7	13,000 Kg	10,000 Kg	975x385x285	0,10698	1	1628W	A
			EXTERNA	LCS18FE-02I	3	34,000 Kg	30,000 Kg	890x395x640	0,22499	1		
14800	CONDICIONADOR DE AR SPLIT LIV INVERTER LCS24F-02I-24KBTU AGRATTO	7898461975226	INTERNA	LCS24FI-02I	6	16,000 Kg	13,000 Kg	1090x405x300	0,13243	1	2170W	A
			EXTERNA	LCS24FE-02I	3	37,000 Kg	33,000 Kg	880x395x655	0,22767	1		
14802	CONDICIONADOR DE AR SPLIT LIV INVERTER LCS30F-02I-30KBTU AGRATTO	7898461975240	INTERNA	LCS30FI-02I	6	20,500 Kg	17,000 Kg	1260x430x345	0,18692	1	2713W	A
			EXTERNA	LCS30FE-02I	2	60,000 Kg	54,000 Kg	1010x485x850	0,41637	1		
14795	CONDICIONADOR DE AR SPLIT LIV INVERTER TOP LCST9QF-02I-9KBTU AGRATTO	7898461975172	INTERNA	LCST9QFI-02I	8	9,000 Kg	6,500 Kg	675x280x325	0,06142	1	814W	A
			EXTERNA	LCST9QFE-02I	4	25,000 Kg	22,000 Kg	580x410x500	0,1189	1		
14797	CONDICIONADOR DE AR SPLIT LIV INVERTER TOP LCST12QF-02I-12KBTU AGRATTO	7898461975196	INTERNA	LCST12QFI-02I	8	10,000 Kg	7,500 Kg	770x320x275	0,06776	1	1085W	A
			EXTERNA	LCST12QFE-02I	4	25,000 Kg	22,000 Kg	580x410x500	0,1189	1		
14799	CONDICIONADOR DE AR SPLIT LIV INVERTER LCS18QF-02I-18KBTU AGRATTO	7898461975219	INTERNA	LCS18QFI-02I	7	13,000 Kg	10,000 Kg	975x385x285	0,10698	1	1628W	A
			EXTERNA	LCS18QFE-02I	3	35,000 Kg	31,000 Kg	890x395x640	0,22499	1		
14801	CONDICIONADOR DE AR SPLIT LIV INVERTER LCS24QF-02I-24KBTU AGRATTO	7898461975233	INTERNA	LCS24QFI-02I	6	16,000 Kg	13,000 Kg	1090x405x300	0,13243	1	2170W	A
			EXTERNA	LCS24QFE-02I	3	37,000 Kg	33,000 Kg	880x395x655	0,22767	1		

A Agratto reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente. Os pesos e medidas dos produtos e embalagens podem ter variação de ±3%.

## DADOS TÉCNICOS LIV INVERTER

UNIDADE INTERNA	LIV - LCST9FI-02I	LIV - LCST12FI-02I	LIV - LCS18FI-02I	LIV - LCS24FI-02I	LIV - LCS30FI-02I	LIV - LCST9QFI-02I	LIV - LCST12QFI-02I	LIV - LCS18QFI-02I	LIV - LCS24QFI-02I
Tensão frequência	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz
Capacidade de refrigeração	2640W	3517W	5275W	7033W	8792W	2640W	3517W	5275W	7033W
Capacidade de refrigeração	9000 Btu/h	12000 Btu/h	18000 Btu/h	24000 Btu/h	30000 Btu/h	9000 Btu/h	12000 Btu/h	18000 Btu/h	24000 Btu/h
Corrente	4,4A	4,57A	8,9A	10,8A	13,6A	4,5A	6,0A	8,9A	10,8A
Potência máxima	814W	1085W	1628W	2170W	2713W	814W	1085W	1628W	2170W
Corrente máxima	6,0A	9,0A	12,2A	13,5A	16,5A	6,0A	9,0A	12,2A	13,5A
Potência do motor do ventilador	14W	14W	23W	48W	45W	14W	14W	23W	48W
Capacitor do motor do ventilador	1,5uF	1,5uF	1,5uF	3uF	3uF	1,5uF	1,5uF	1,5uF	3uF
Rotação (RPM) do motor do ventilador	1400 r/min	1400 r/min	1350 r/min	1270 r/min	1330 r/min	1400 r/min	1400 r/min	1350 r/min	1270 r/min
Vazão	430 m³/h	500 m³/h	620 m³/h	1150 m³/h	1300 m³/h	430 m³/h	500 m³/h	800 m³/h	1150 m³/h
Nível de ruído	37-48 dB (A)	37-48 dB (A)	42-48 dB (A)	50-51 dB (A)	50-56 dB (A)	37-48 dB (A)	38-52 dB (A)	45-49 dB (A)	50-52 dB (A)
Material serpentina	Cobre + Blue Fin	Cobre + Blue Fin	Cobre + Blue Fin	Cobre + Blue Fin	Cobre + Blue Fin	Cobre + Blue Fin	Cobre + Blue Fin	Cobre + Blue Fin	Cobre + Blue Fin
UNIDADE EXTERNA	LIV - LCST9FE-02I	LIV - LCST12FE-02I	LIV - LCS18FE-02I	LIV - LCS24FE-02I	LIV - LCS30FE-02I	LIV - LCST9QFE-02I	LIV - LCST12QFE-02I	LIV - LCS18QFE-02I	LIV - LCS24QFE-02I
Potência do motor ventilador	36W	36W	33W	33W	85W	36W	36W	33W	33W
Capacitor do motor ventilador	1,5uF	1,5uF	1,5uF	4uF	4uF	1,5uF	1,5uF	1,5uF	4uF
Rotação (RPM) do motor do ventilador	860 r/min	800 r/min	1000 r/min	1000 r/min	850 r/min	800 r/min	800 r/min	1000 r/min	1000 r/min
Nível de ruído	48 db(A)	52 db(A)	48 db(A)	51 db(A)	56 db(A)	48 db(A)	52 db(A)	49 db(A)	52 db(A)
Gás refrigerante	R32/400g	R32/450g	R32/600g	R32/750g	R32/1050g	R32/400g	R32/450g	R32/650g	R32/800g
Pressão de projeto (alta / baixa)	4,5/1,9 MPa	4,5/1,9 MPa	4,5/1,9 MPa	4,5/1,9 MPa	4,5/1,9 MPa	4,5/1,9 MPa	4,5/1,9 MPa	4,5/1,9 MPa	4,5/1,9 MPa
Tubulação de descarga / sucção	Ø6,35+Ø9,52mm (1/4" x 3/8")	Ø6+Ø9,52mm (1/4" x 3/8")	Ø6+Ø9,52mm (1/4" x 3/8")	Ø9,53+Ø12mm (1/4" x 1/2")	Ø6,35+Ø15,87mm (1/4" x 5/8")	Ø6+Ø9,52mm (1/4" x 3/8")	Ø6+Ø9,52mm (1/4" x 3/8")	Ø6+Ø9,52mm (1/4" x 3/8")	Ø9,53+Ø12mm (1/4" x 1/2")
Comprimento máximo da tubulação	15m	15m	15m	15m	15m	15m	15m	15m	15m
Desnível máximo da tubulação	5m	5m	5m	8m	8m	5m	5m	8m	8m
Comprimento mínimo da tubulação	2m	2m	2m	2m	2m	2m	2m	2m	2m
Ponto de força	Evaporadora e condensadora	Evaporadora e condensadora	Evaporadora e condensadora	Condensadora	Condensadora	Evaporadora e condensadora	Evaporadora e condensadora	Evaporadora e condensadora	Condensadora
Material serpentina	Cobre + Blue Fin	Cobre + Blue Fin	Cobre + Blue Fin	Cobre + Blue Fin	Cobre + Blue Fin	Cobre + Blue Fin	Cobre + Blue Fin	Cobre + Blue Fin	Cobre + Blue Fin

A Agratto reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente. Os pesos e medidas dos produtos e embalagens podem ter variação de ±3%.

Or  
P/B

000526

SKU	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	UNIDADE	MODELO	EMP.	PESO BRU.	PESO LÍQ.	CxLxA - mm	M³	QTD.	POT.	SELO
16654	CONDICIONADOR DE AR SPLIT LIV INVERTER TOP LCST18F-02I-18KBTU AGRATTO	7898461976766	INTERNA	LCST 18FI -02I	7	11,520 Kg	10,220 Kg	993x385x288	0,11010	1	1758W	A
			EXTERNA	LCST 18FE -02I	3	20,575 Kg	19,900 Kg	890x395x640	0,22499	1		
16656	CONDICIONADOR DE AR SPLIT LIV INVERTER TOP LCST24F-02I-24KBTU AGRATTO	7898461976735	INTERNA	LCST 24FI -02I	6	14,280 Kg	13,580 Kg	1100x410x303	0,1365	1	2344W	A
			EXTERNA	LCST 24FE -02I	3	24,175 Kg	23,500 Kg	510x575x730	0,2140	1		
16658	CONDICIONADOR DE AR SPLIT LIV INVERTER TOP LCST30F-02I-30KBTU AGRATTO	7898461976728	INTERNA	LCST 30FI -02I	6	20,380 Kg	16,900 Kg	1160x350x245	0,18676	1	2930W	A
			EXTERNA	LCST 30FI -02I	3	25,875 Kg	25,200 Kg	510x575x730	0,21407	1		
16655	CONDICIONADOR DE AR SPLIT LIV INVERTER TOP LCST18QF-02I-18KBTU AGRATTO	7898461976742	INTERNA	LCST 18QFI -02I	7	10,000 Kg	8,000 Kg	993x385x288	0,1101	1	1758W	A
			EXTERNA	LCST 18QFE -02I	3	21,134 Kg	20,60 Kg	510x575x730	0,2140	1		
16657	CONDICIONADOR DE AR SPLIT LIV INVERTER TOP LCS24QF-02I-24KBTU AGRATTO	7898461976759	INTERNA	LCST 24QFI -02I	6	14,350 Kg	13,650 Kg	1100x410x303	0,1366	1	2344W	A
			EXTERNA	LCST 24QFE -02I	3	25,275 Kg	24,600 Kg	510x575x730	0,2140	1		

A Agratto reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente. Os pesos e medidas dos produtos e embalagens podem ter variação de ±3%.

## DADOS TÉCNICOS LIV INVERTER

UNIDADE INTERNA	LIV - LCST18FI-02I	LIV - LCST24FI-02I	LIV - LCST30FI-02I	LIV - LCST18QFI-02I	LIV - LCST24QFI-02I
Tensão frequência	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz
Capacidade de refrigeração	5274W	7032W	8791W	5274W	7032W
Capacidade de refrigeração	18000 Btu/h	24000 Btu/h	30000 Btu/h	18000 Btu/h	24000 Btu/h
Corrente	8,5A	10,5A	13,7A	8,5A	10,5A
Potência máxima	1758W	2344W	2930W	1758W	2344W
Corrente máxima	12,2A	13,5A	16,5A	12,2A	13,5A
Potência do motor do ventilador	23W	48W	45W	23W	48W
Capacitor do motor do ventilador	1,5uF	3F	3uF	1,5uF	3uF
Rotação (RPM) do motor do ventilador	1350 r/min	1270 r/min	1330 r/min	1350 r/min	1270 r/min
Vazão	620 m³/h	1150 m³/h	1150 m³/h	800 m³/h	1150 m³/h
Nível de ruído	42-48 dB (A)	50-51 dB (A)	50-56 dB (A)	45-49 dB (A)	50-52 dB (A)
Material serpentina	Cobre + Blue Fin	Cobre + Blue Fin	Cobre + Blue Fin	Cobre + Blue Fin	Cobre + Blue Fin
UNIDADE EXTERNA	LIV - LCST9FE-02I	LIV - LCST12FE-02I	LIV - LCS18FE-02I	LIV - LCS24FE-02I	LIV - LCS30FE-02I
Potência do motor ventilador	33W	33W	33W	33W	33W
Capacitor do motor ventilador	1,5uF	4uF	4uF	1,5F	4uF
Rotação (RPM) do motor do ventilador	1000 r/min	1050 r/min	1050 r/min	1000 r/min	1050 r/min
Nível de ruído	48 db(A)	51 db(A)	56 db(A)	49 db(A)	52 db(A)
Gás refrigerante	R32/650g	R32/850g	R32/1150g	R32/850g	R32/1080g
Pressão de projeto (alta / baixa)	4,5/1,9 MPa	4,5/1,9 Mpa	4,5/1,9 MPa	4,5/1,9MPa	4,5/1,9MPa
Tubulação de descarga / sucção	Ø6+Ø9,52mm (1/4" x 3/8")	Ø9,53+Ø12mm (1/4" x 3/8")	Ø6,35+Ø9,52mm (1/4" x 5/8")	Ø6+Ø9,52mm (1/4" x 3/8")	Ø9,53+Ø12mm (1/4" x 1/2")
Comprimento máximo da tubulação	15m	15m	15m	15m	15m
Desnível máximo da tubulação	5m	8m	8m	8m	8m
Comprimento mínimo da tubulação	2m	2m	2m	2m	2m
Ponto de força	Evaporadora e condensadora	Condensadora	Condensadora	Evaporadora e condensadora	Condensadora
Material serpentina	Cobre + Blue Fin	Cobre + Blue Fin	Cobre + Blue Fin	Cobre + Blue Fin	Cobre + Blue Fin

A Agratto reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente. Os pesos e medidas dos produtos e embalagens podem ter variação de ±3%.

# COMERCIAL APP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/PR

PREGÃO Nº 025/2025

Processo nº: 033/2025

JULGAMENTO:

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS visando aquisição de climatizadores e aparelhos de ar condicionado

## DADOS DA PROPONENTE:

Nome: COMERCIAL APP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - FILIAL ES

CNPJ nº: 49.353.698/0002-07

Insc. Estadual: 084.041.23-4

Insc. Municipal: 4758564

Endereço: AV. TALMA RODRIGUES RIBEIRO, Nº 1781, GALPÃO 04 LOTE 01 E 02 SALA 12, CIVIT II

CEP: 29.168-080

Cidade: SERRA/ES

Fone: 44-9837-5441

E-mail: comercial.app@hotmail.com

DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL / 7631-7 / 1.018-9

## DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO:

ANTONNY DE PAIVA PAVÃO, inscrito no CPF nº 234.311.318-16, RG nº 4.841.494-9 - SSP/SP, Brasileiro, Solteiro, Empresário, Endereço: Rua Lourenço Antônio de Oliveira, 120 - Vila Divineia, na cidade de Santa Cruz do Rio Pardo/SP, CEP nº 18913-032

## PROPOSTA DE PREÇOS

Lote: 1

Item: 04

Marca: AGRATTO

Modelo: INVERTER LCS18QF-02I-18KBTU

Descrição: RESULOCÃO SESA 860/2022 APARELHO DE AR CONDICIONADO, modelo Split, com capacidade de 18.000 BTU's, quente/frio 220 V, Com fluido refrigerante R410a (Sistema Inverter). Com mão de obra de instalação e drenos incluso. Entregar instalado. - Garantia mínima de 12 meses.

Quantidade: 4,00

Valor Unitário: 4.088,49

Valor Total do Item 04: 16.353,96

Item: 07

Marca: AGRATTO

Modelo: INVERTER LCST12QF-02I-12KBTU

Descrição: APARELHO DE AR CONDICIONADO, modelo Split Reverso, (quente e frio), 220v, 12.000 BTUs, sistema Inverter. Com mão de obra de instalação e drenos incluso. Entregar instalado. - Garantia mínima de 12 meses.

Quantidade: 20,00

Valor Unitário: 2.722,93

Valor Total do Item 07: 54.458,60

Item: 11

Marca: AGRATTO

Modelo: INVERTER LCS24QF-02I-24KBTU

Descrição: APARELHO DE AR CONDICIONADO, modelo Split Reverso, (quente e frio), 220v, 24.000 BTUs, sistema Inverter. Com mão de obra de instalação e drenos incluso. Entregar instalado. - Garantia mínima de 12 meses.

Quantidade: 4,00

Valor Unitário: 4.747,33

Valor Total do Item 11: 18.989,32

Item: 17

Marca: AGRATTO

Modelo: INVERTER LCS24QF-02I-24KBTU

Descrição: APARELHO DE AR CONDICIONADO, modelo Split Reverso, (quente e frio), 220v, 24.000 BTUs, sistema Inverter. Com mão de obra de instalação e drenos incluso. Entregar instalado. - Garantia mínima de 12 meses.

Quantidade: 12,00

Valor Unitário: 4.747,33

Valor Total do Item 17: 56.967,96

Item: 18

Marca: AGRATTO

Modelo: INVERTER LCS30F-02I-30KBTU

Descrição: APARELHO DE AR CONDICIONADO, modelo Split, (frio), 220v 30.000 BTUs, sistema inverter. Com mão de obra de instalação e drenos incluso. Entregar instalado. - Garantia mínima de 12 meses.

Quantidade: 9,00

Valor Unitário: 5.550,74

Valor Total do Item 18: 49.956,66

Valor Total do Lote nº 1 é: 196.726,50

Valor total da Proposta: 196.726,50 (CENTO E NOVENTA E SEIS MIL, SETECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias

PRAZO DE ENTREGA: 20 (vinte) dias

LOCAL DE ENTREGA: PLANALTO

PRAZO DE PAGAMENTO: conf. Edital

PRAZO DE GARANTIA: 12 meses

PRAZO DE INSTALAÇÃO: 20 (vinte) dias

PRAZO DE VIGÊNCIA: conf. Edital

SERRA/ES, 04 de junho de 2025

COMERCIAL APP COMERCIO

DE ELETRODOMESTICOS

LTDA:49353698000207

Assinado digitalmente por COMERCIAL APP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS  
LTD:49353698000207  
ID: C18E-01C0P-0104-01-Certificado Digital P1 A1, CN=Presencial, OU=49353698000207, O=COMERCIAL APP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA:49353698000207  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localidade:  
Data: 2025.06.05 09:52:44 -0300  
Versão: 1.0.0

COMERCIAL APP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - FILIAL ES

CNPJ: 49.353.698/0002-07

ANTONNY DE PAIVA PAVÃO


SOCIO ADMINISTRADOR

RG Nº 4.841.494-9 / SSP-SP

CPF Nº 23431131816

CNPJ nº 49.353.698/0002-07 - INSC. ESTADUAL nº 084.041.23-4 - INSC. MUNICIPAL nº 4758564  
Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, nº 1781 - Galpão 04, Lote 01 e 02, Sala 12 - Civit II  
SERRA/ES CEP: 29.168-080 e-mail: comercial.app@hotmail.com

000528

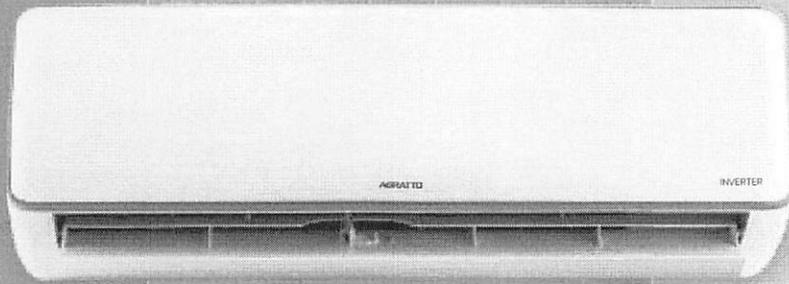

# AGRATTO




AR CONDICIONADO



Catálogo de Produtos 2024

pf em

000529

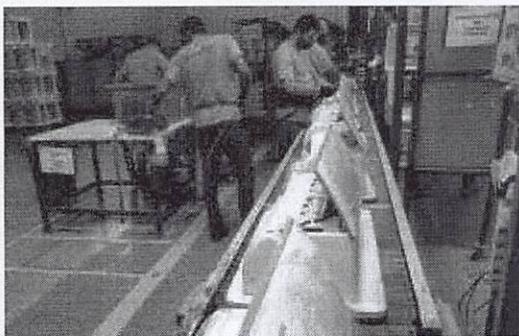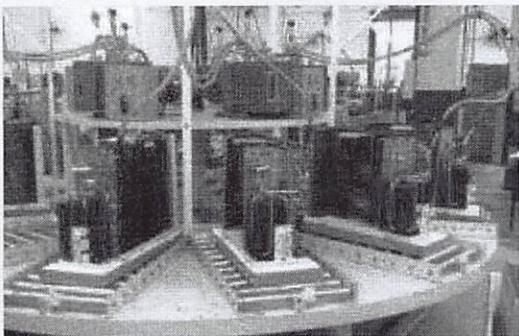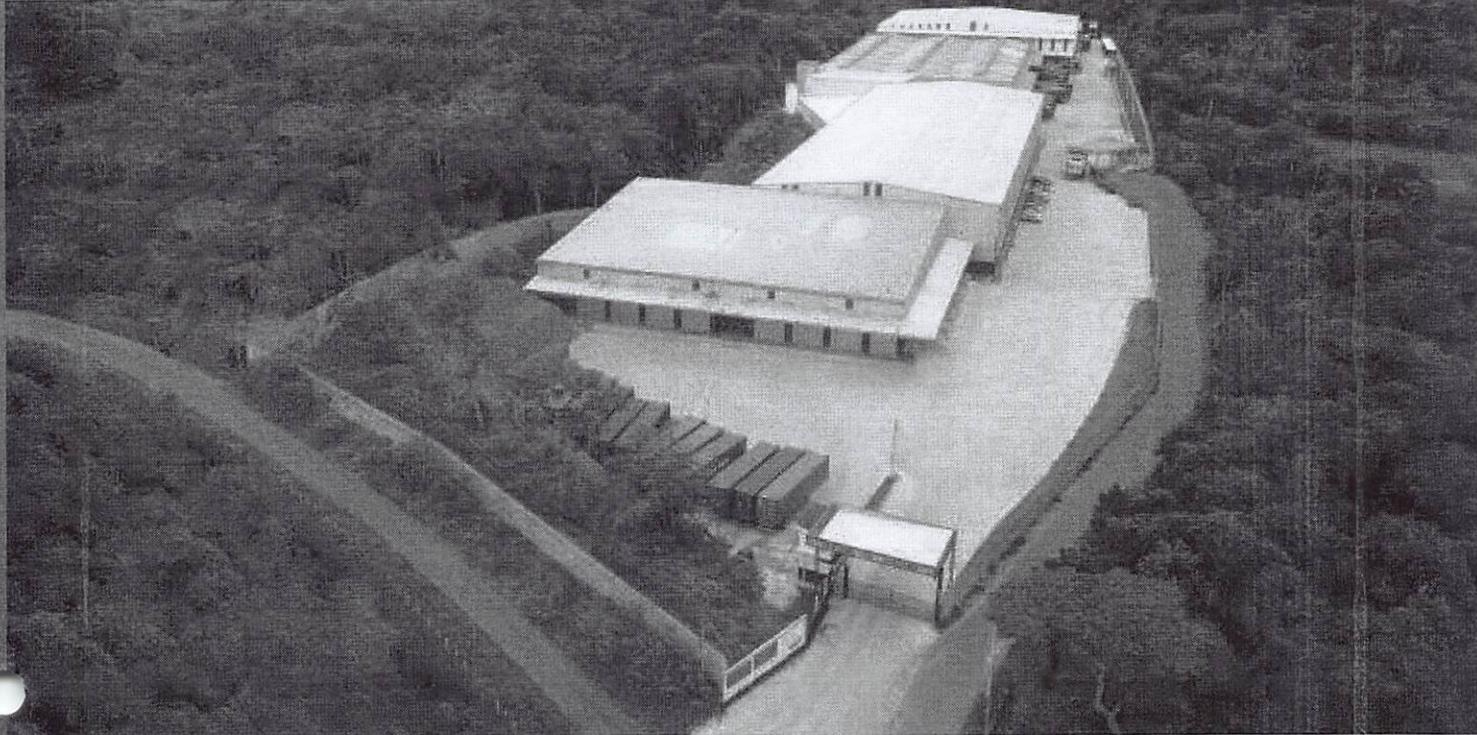


"A Agratto Ar Condicionado é a Fabricante de Ar Condicionado que + **crece**u nos últimos anos!"



AGRATTO *Om*

000530

*Handwritten signature or mark.*

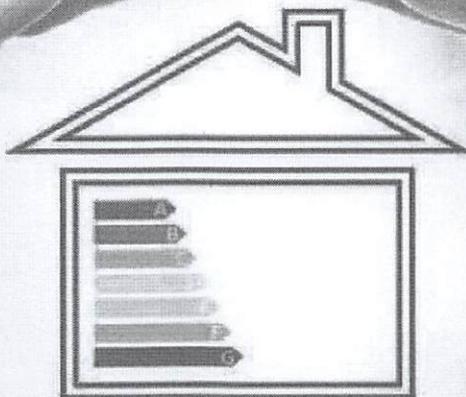

## ECONOMIA E EFICIÊNCIA



### Certificação ENCE/INMETRO

Todos os nossos produtos possuem certificação **ENCE/INMETRO**. Garantindo uma temperatura mais agradável para seu ambiente sem esquecer da comodidade e economia.



### Serpentina em Cobre


Os Splits Agratto possuem serpentinas com **TUBOS 100% DE COBRE**, na evaporadora e condensadora, com ranhuras internas que melhoram a condutividade térmica. Tornando-se até **30% mais eficientes** que splits com tubos lisos. Tendo durabilidade superior comparado com as serpentinas de alumínio.



### Gás Ecológico

O **GÁS REFRIGERANTE R32** é puro, com zero impacto na camada de ozônio, baixo potencial de aquecimento atmosférico e um refrigerante mais eficiente energeticamente.

O **GÁS ECOLÓGICO R410A** não possui cloro, em sua composição e gases que danificam a camada de ozônio. Não é tóxico ou inflamável.

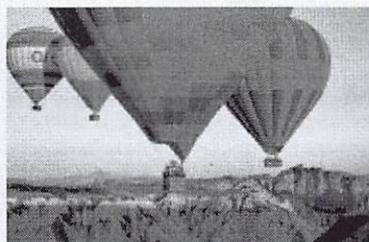


### Smart Air Flow


A unidade interna utiliza de maneira inteligente a própria convecção térmica do ambiente para otimizar o processo e gerar economia. No modo de refrigeração o ar frio é enviado para cima e cai naturalmente para o solo. Já no modo de aquecimento o ar quente é enviado para baixo e sobe naturalmente para o teto.

AGRATTO

000531

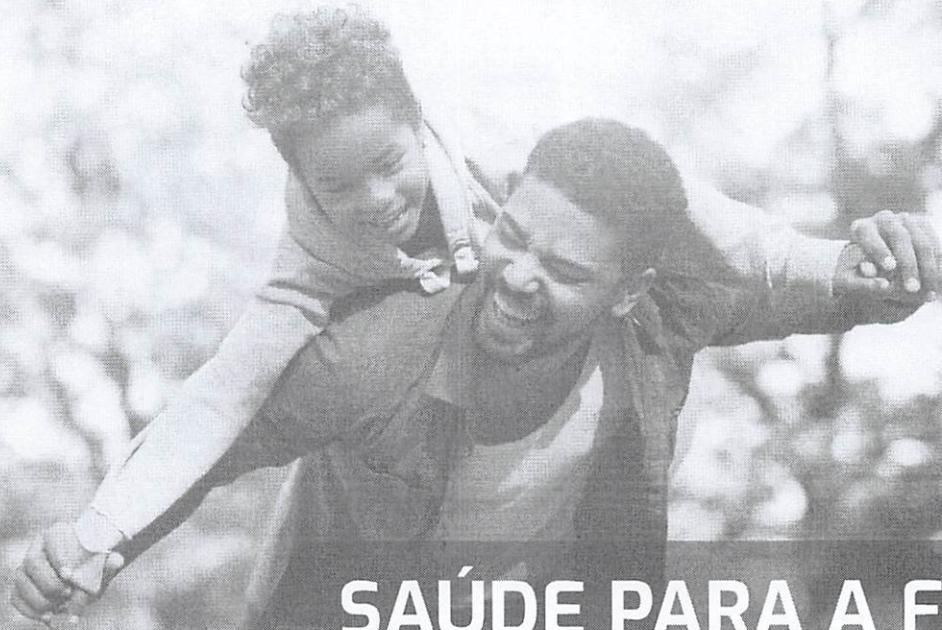


## SAÚDE PARA A FAMÍLIA

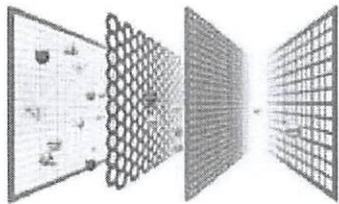


### Sistema Multi-filtros

Os Splits Agratto são equipados com um sistema de filtros que possui **90% de eficiência na limpeza do ar**. São confeccionados com material bactericida, que contribui na eliminação das bactérias, deixando o **ar mais puro e limpo**.

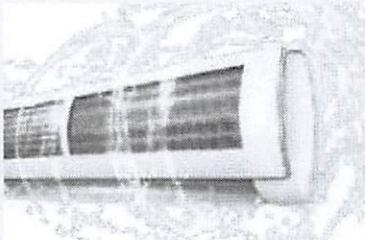


### Função Clean

Um modo onde o aparelho ativa a **função de limpeza**. Esse procedimento tem o objetivo de remover a poeira e demais partículas que ficam retidas na unidade interna. Proporcionando um **ar mais puro, limpo e saudável**.

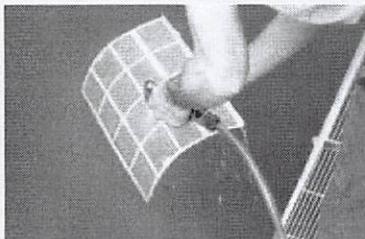

### Fácil Limpeza

Painel e filtro plástico de fácil remoção **facilitando a limpeza e manutenção** do produto. Não precisando de suporte técnico.

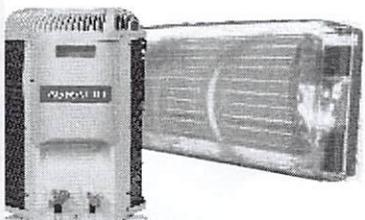

### Camada Blue Fin

Aletas da unidade interna e externa com camada de proteção resistente à elementos corrosivos e **prevenção de bactérias**.

Aprimora o processo de troca de calor, melhorando o rendimento do equipamento. Ajuda a reduzir o consumo elétrico. Na unidade interna, auxilia no filtro de contaminantes transportados pelo ar.

AGRATTO

of

om

000,32



## FUNÇÕES INTELIGENTES




### Funções Inteligentes

- REFRIGERAÇÃO • AQUECIMENTO • VENTILAÇÃO •
- AUTO • DESUMIDIFICAÇÃO • AUTO LIMPEZA •



### Modos de Operação

Os Splits Agratto possuem modos de operações que trabalham de maneira planejada para alcançar níveis de temperatura e conforto de maneira mais rápida e eficiente.

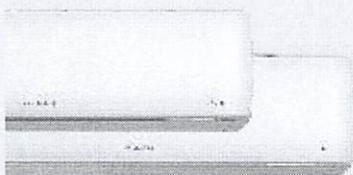

### Display Invisível

Design e beleza com a iluminação que fica por trás da tampa do painel. Podendo ser desligada deixando uma aparência ainda mais clean. Evita impactos na **decoreação** ou perturbação durante o sono.



### Função Turbo

Com a função turbo o aparelho **alcança a temperatura** pré-ajustada em **menor tempo** e com mais eficiência.


AGRATTO



000533



## FUNÇÕES INTELIGENTES

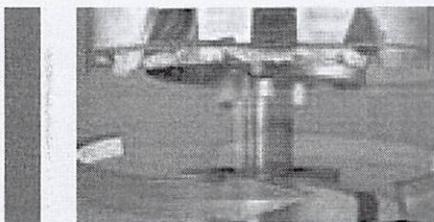


### Auto Restart

Religa o aparelho após queda de energia, mantendo a última função e temperatura selecionadas antes do desligamento.



### Sistema de Ventilação 4D

Sistema inteligente de distribuição de ar em quatro direções. O ar é distribuído para cima e para baixo, para a esquerda e para a direita.

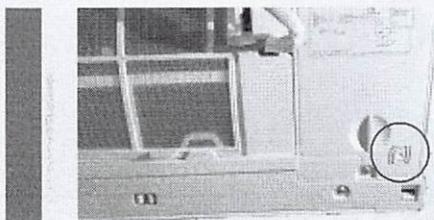

### Botão de Acionamento Manual

Na ausência do controle, o condicionador de ar ainda pode ser ligado e desligado pelo botão de acionamento manual, que fica abaixo do painel frontal. Ao ligar o ar-condicionado direto no aparelho, ele irá funcionar no modo automático.

AGRATTO

*Handwritten marks: a stylized signature and the word 'om'.*

000534




## COMPOSIÇÃO DE ALTA QUALIDADE



### Fabricação Nacional

A Agratto faz parte de um dos **maiores grupos de indústrias de climatização do Brasil**. Possui fabricação nacional, o que garante a **qualidade e durabilidade** dos aparelhos.

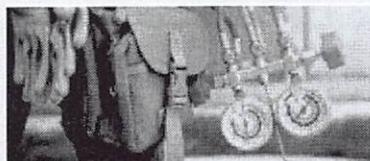


### Assistência Técnica Nacional

Assistência Técnica **distribuída por todo o Brasil**, para instalação, manutenção e garantia dos aparelhos. Basta entrar em contato com o SAC ou acessar nosso site.



### Compressores Globais

Compressores de Marcas Globais que garantem maior eficiência e durabilidade.

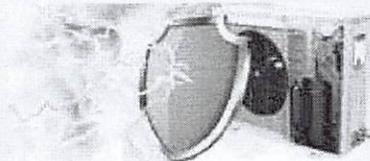

### Faixa de Tensão

Ampla faixa de tensão, que permite partidas do compressor entre 190V e 253V, evitando defeitos e ampliando a vida útil.



### Fácil Conexão

Terminais para interligação entre as duas unidades de fácil conexão e acesso.



### Anticorrosivo


Unidade externa fabricada com materiais plásticos e metais com tratamento anticorrosivo que garantem maior proteção contra ações do ambiente.

# AGRATTO

fs d om


000535

# Ar condicionado split INVERTER

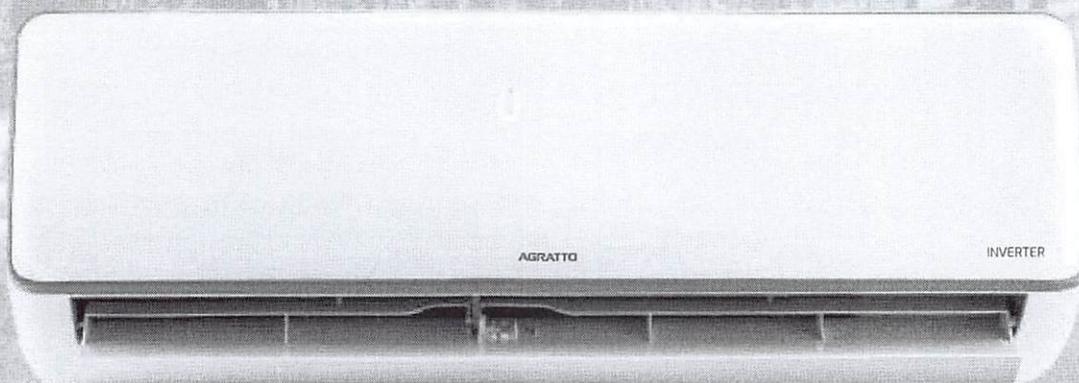

**Tecnologia Inverter** com inversor de frequência que ajusta a velocidade do compressor ao diagnosticar se o ambiente precisa modular a capacidade de refrigeração. Isso regula o fluxo de energia do sistema, evitando picos de energia e **reduzindo o consumo em até 60%**. O aparelho é **mais silencioso** devido a pouca variação na rotação do compressor gerando um ambiente confortável ao **alcançar a temperatura desejada rapidamente**.

## COMO NOSSO INVERTER FUNCIONA?

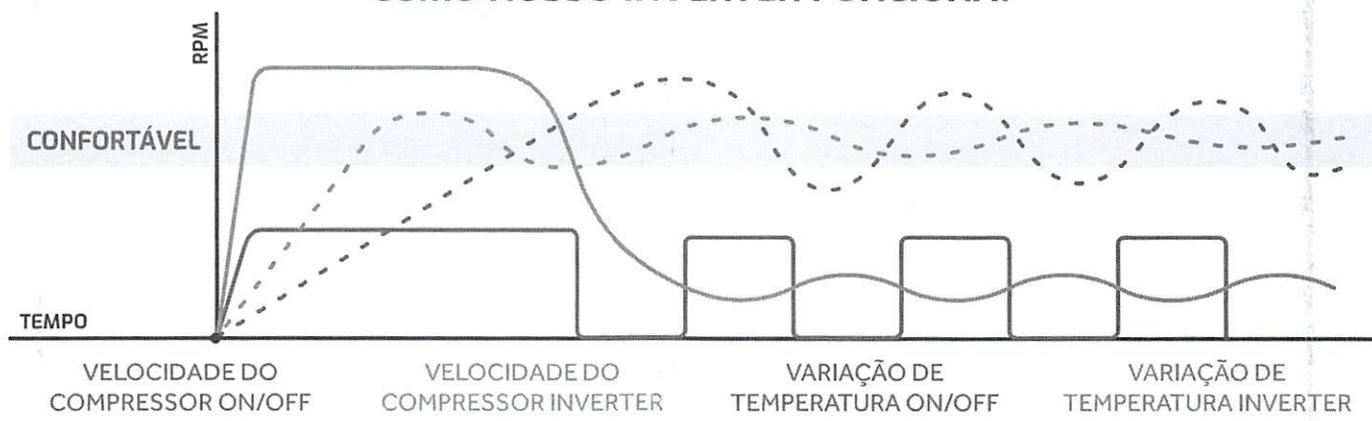

## O QUE ISSO SIGNIFICA PRA VOCÊ?

MAIOR  
ECONOMIA DE  
CONSUMO

ALCANÇA  
TEMPERATURA  
RAPIDAMENTE

SILENCIOSO DEVIDO  
BAIXA ROTAÇÃO  
DO COMPRESSOR

AMBIENTE COM  
SENSAÇÃO MAIS  
AGRADÁVEL

AGRATTO

Om  
f d

000536

LINHA RESIDENCIAL


Ar Condicionado  
Inverter

**LIV**



- Classe A
- Gás Ecológico
- Serpentina Em Cobre
- Multi-Filter
- Panel Backlight
- Auto Restart
- Função Clean
- Ventilação 4D
- Quente e Frio
- Nacional

- 
- 
- 
- 

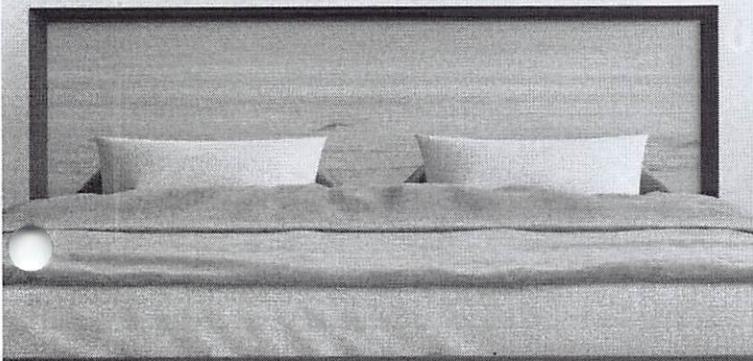

**AGRATTO**

Os Splits inverter conseguem ser mais econômicos que outros splits em mesma condição de uso. O Sistema Inverter alcança a temperatura mais rapidamente e a mantém constante. Evita picos de energia gerando economia de consumo. Modernos, bonitos e econômicos, como toda a linha de splits Agratto, os Splits Inverter Agratto conseguem ir ainda mais além na economia. Seu ciclo de climatização pode gerar até 60% mais economia no consumo. É silencioso, eficiente e econômico.

9.000BTUs | 12.000BTUs | 18.000BTUs |  
24.000BTUs | 30.000BTUs  
Frio ou Quente e Frio

- Modo Cool** - FUNÇÃO DE REFRIGERAÇÃO
- Modo Heat** - FUNÇÃO DE AQUECIMENTO
- Modo Auto** - FUNÇÃO AUTOMÁTICA
- Modo Fan** - FUNÇÃO VENTILAÇÃO
- Modo Dry** - FUNÇÃO DESUMIDIFICADORA
- Modo Clean** - FUNÇÃO DE LIMPEZA
- Modo Eco** - FUNÇÃO ECONÔMICA
- Modo Healthy** - FUNÇÃO SAÚDE
- Modo Fungosprof** - FUNÇÃO ANTI-MOFO



Unidade Externa  
FRONT DISCHARGE  
18.000 | 24.000 | 30.000



Unidade Externa  
TOP DISCHARGE  
9.000 | 12.000 | 18.000  
24.000 | 30.000



Tampa com dupla saída de ar, superior e lateral.

Verificar disponibilidade.

*Handwritten notes: \$ 8 om*

000537

# DADOS LOGÍSTICOS LIV INVERTER

SKU	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	UNIDADE	MODELO	EMP.	PESO BRU.	PESO LÍQ.	CxLxA - mm	M³	QTD.	POT.	SELO
14794	CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER LIV TOP LCST9F-02I-9KBTU AGRATTO	7898461975165	INTERNA	LCST9FI-02I	8	9,000 Kg	6,500 Kg	675x280x325	0,06142	1	814W	A
			EXTERNA	LCST9FE-02	4	24,000 Kg	21,000 Kg	580x410x500	0,1189	1		
14796	CONDICIONADOR DE AR SPLIT LIV INVERTER TOP LCST12F-02I-12KBTU AGRATTO	7898461975189	INTERNA	LCST12FI-02I	8	10,000 Kg	7,500 Kg	770x320x275	0,06776	1	1085W	A
			EXTERNA	LCST12FE-02I	4	24,000 Kg	21,000 Kg	580x410x500	0,1189	1		
14798	CONDICIONADOR DE AR SPLIT LIV INVERTER LCS18F-02I-18KBTU AGRATTO	7898461975202	INTERNA	LCS18FI-02I	7	13,000 Kg	10,000 Kg	975x385x285	0,10698	1	1628W	A
			EXTERNA	LCS18FE-02I	3	34,000 Kg	30,000 Kg	890x395x640	0,22499	1		
14800	CONDICIONADOR DE AR SPLIT LIV INVERTER LCS24F-02I-24KBTU AGRATTO	7898461975226	INTERNA	LCS24FI-02I	6	16,000 Kg	13,000 Kg	1090x405x300	0,13243	1	2170W	A
			EXTERNA	LCS24FE-02I	3	37,000 Kg	33,000 Kg	880x395x655	0,22767	1		
14802	CONDICIONADOR DE AR SPLIT LIV INVERTER LCS30F-02I-30KBTU AGRATTO	7898461975240	INTERNA	LCS30FI-02I	6	20,500 Kg	17,000 Kg	1260x430x345	0,18692	1	2713W	A
			EXTERNA	LCS30FE-02I	2	60,000 Kg	54,000 Kg	1010x485x850	0,41637	1		
14795	CONDICIONADOR DE AR SPLIT LIV INVERTER TOP LCST9QF-02I-9KBTU AGRATTO	7898461975172	INTERNA	LCST9QFI-02I	8	9,000 Kg	6,500 Kg	675x280x325	0,06142	1	814W	A
			EXTERNA	LCST9QFE-02I	4	25,000 Kg	22,000 Kg	580x410x500	0,1189	1		
14797	CONDICIONADOR DE AR SPLIT LIV INVERTER TOP LCST12QF-02I-12KBTU AGRATTO	7898461975196	INTERNA	LCST12QFI-02I	8	10,000 Kg	7,500 Kg	770x320x275	0,06776	1	1085W	A
			EXTERNA	LCST12QFE-02I	4	25,000 Kg	22,000 Kg	580x410x500	0,1189	1		
14799	CONDICIONADOR DE AR SPLIT LIV INVERTER LCS18QF-02I-18KBTU AGRATTO	7898461975219	INTERNA	LCS18QFI-02I	7	13,000 Kg	10,000 Kg	975x385x285	0,10698	1	1628W	A
			EXTERNA	LCS18QFE-02I	3	35,000 Kg	31,000 Kg	890x395x640	0,22499	1		
14801	CONDICIONADOR DE AR SPLIT LIV INVERTER LCS24QF-02I-24KBTU AGRATTO	7898461975233	INTERNA	LCS24QFI-02I	6	16,000 Kg	13,000 Kg	1090x405x300	0,13243	1	2170W	A
			EXTERNA	LCS24QFE-02I	3	37,000 Kg	33,000 Kg	880x395x655	0,22767	1		

A Agratto reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente. Os pesos e medidas dos produtos e embalagens podem ter variação de ±3%.

# DADOS TÉCNICOS LIV INVERTER

UNIDADE INTERNA	LIV - LCST9FI-02I	LIV - LCST12FI-02I	LIV - LCS18FI-02I	LIV - LCS24FI-02I	LIV - LCS30FI-02I	LIV - LCST9QFI-02I	LIV - LCST12QFI-02I	LIV - LCS18QFI-02I	LIV - LCS24QFI-02I
Tensão frequência	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz
Capacidade de refrigeração	2640W	3517W	5275W	7033W	8792W	2640W	3517W	5275W	7033W
Capacidade de refrigeração	9000 Btu/h	12000 Btu/h	18000 Btu/h	24000 Btu/h	30000 Btu/h	9000 Btu/h	12000 Btu/h	18000 Btu/h	24000 Btu/h
Corrente	4,4A	4,57A	8,9A	10,8A	13,6A	4,5A	6,0A	8,9A	10,8A
Potência máxima	814W	1085W	1628W	2170W	2713W	814W	1085W	1628W	2170W
Corrente máxima	6,0A	9,0A	12,2A	13,5A	16,5A	6,0A	9,0A	12,2A	13,5A
Potência do motor do ventilador	14W	14W	23W	48W	45W	14W	14W	23W	48W
Capacitor do motor do ventilador	1,5uF	1,5uF	1,5uF	3uF	3uF	1,5uF	1,5uF	1,5uF	3uF
Rotação (RPM) do motor do ventilador	1400 r/min	1400 r/min	1350 r/min	1270 r/min	1330 r/min	1400 r/min	1400 r/min	1350 r/min	1270 r/min
Vazão	430 m³/h	500 m³/h	620 m³/h	1150 m³/h	1300 m³/h	430 m³/h	500 m³/h	800 m³/h	1150 m³/h
Nível de ruído	37-48 dB (A)	37-48 dB (A)	42-48 dB (A)	50-51 dB (A)	50-56 dB (A)	37-48 dB (A)	38-52 dB (A)	45-49 dB (A)	50-52 dB (A)
Material serpentina	Cobre + Blue Fin	Cobre + Blue Fin	Cobre + Blue Fin	Cobre + Blue Fin	Cobre + Blue Fin	Cobre + Blue Fin	Cobre + Blue Fin	Cobre + Blue Fin	Cobre + Blue Fin
UNIDADE EXTERNA	LIV - LCST9FE-02I	LIV - LCST12FE-02I	LIV - LCS18FE-02I	LIV - LCS24FE-02I	LIV - LCS30FE-02I	LIV - LCST9QFE-02I	LIV - LCST12QFE-02I	LIV - LCS18QFE-02I	LIV - LCS24QFE-02I
Potência do motor ventilador	36W	36W	33W	33W	85W	36W	36W	33W	33W
Capacitor do motor ventilador	1,5uF	1,5uF	1,5uF	4uF	4uF	1,5uF	1,5uF	1,5uF	4uF
Rotação (RPM) do motor do ventilador	860 r/min	800 r/min	1000 r/min	1000 r/min	850 r/min	800 r/min	800 r/min	1000 r/min	1000 r/min
Nível de ruído	48 db(A)	52 db(A)	48 db(A)	51 db(A)	56 db(A)	48 db(A)	52 db(A)	49 db(A)	52 db(A)
Gás refrigerante	R32/400g	R32/450g	R32/600g	R32/750g	R32/1050g	R32/400g	R32/450g	R32/650g	R32/800g
Pressão de projeto (alta / baixa)	4,5/1,9 MPa	4,5/1,9 MPa	4,5/1,9 MPa	4,5/1,9 MPa	4,5/1,9 MPa	4,5/1,9 MPa	4,5/1,9 MPa	4,5/1,9 MPa	4,5/1,9 MPa
Tubulação de descarga / sucção	Ø6.35+Ø9.52mm (1/4" x 3/8")	Ø6+Ø9.52mm (1/4" x 3/8")	Ø6+Ø9.52mm (1/4" x 3/8")	Ø9.53+Ø12mm (1/4" x 1/2")	Ø6.35+Ø15.87mm (1/4" x 5/8")	Ø6+Ø9.52mm (1/4" x 3/8")	Ø6+Ø9.52mm (1/4" x 3/8")	Ø6+Ø9.52mm (1/4" x 3/8")	Ø9.53+Ø12mm (1/4" x 1/2")
Comprimento máximo da tubulação	15m	15m	15m	15m	15m	15m	15m	15m	15m
Desnível máximo da tubulação	5m	5m	5m	8m	8m	5m	5m	8m	8m
Comprimento mínimo da tubulação	2m	2m	2m	2m	2m	2m	2m	2m	2m
Ponto de força	Evaporadora e condensadora	Evaporadora e condensadora	Evaporadora e condensadora	Condensadora	Condensadora	Evaporadora e condensadora	Evaporadora e condensadora	Evaporadora e condensadora	Condensadora
Material serpentina	Cobre + Blue Fin	Cobre + Blue Fin	Cobre + Blue Fin	Cobre + Blue Fin	Cobre + Blue Fin	Cobre + Blue Fin	Cobre + Blue Fin	Cobre + Blue Fin	Cobre + Blue Fin

A Agratto reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente. Os pesos e medidas dos produtos e embalagens podem ter variação de ±3%.

fs 8 om

000538

SKU	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	UNIDADE	MODELO	EMP.	PESO BRU.	PESO LIQ.	CxLxA - mm	M <sup>3</sup>	QTD.	POT.	SELO
16654	CONDICIONADOR DE AR SPLIT LIV INVERTER TOP LCST18FI-02I-18KBTU AGRATTO	7898461976766	INTERNA	LCST 18FI-02I	7	11,520 Kg	10,220 Kg	993x385x288	0,11010	1	1758W	A
			EXTERNA	LCST 18FE-02I	3	20,575 Kg	19,900 Kg	890x395x640	0,22499	1		
16656	CONDICIONADOR DE AR SPLIT LIV INVERTER TOP LCST24FI-02I-24KBTU AGRATTO	7898461976735	INTERNA	LCST 24FI-02I	6	14,280 Kg	13,580 Kg	1100x410x303	0,1366	1	2344W	A
			EXTERNA	LCST 24FE-02I	3	24,175 Kg	23,500 Kg	510x575x730	0,2140	1		
16658	CONDICIONADOR DE AR SPLIT LIV INVERTER TOP LCST30FI-02I-30KBTU AGRATTO	7898461976728	INTERNA	LCST 30FI-02I	6	20,380 Kg	16,900 Kg	1160x350x245	0,18676	1	2930W	A
			EXTERNA	LCST 30FI-02I	3	25,875 Kg	25,200 Kg	510x575x730	0,21407	1		
16655	CONDICIONADOR DE AR SPLIT LIV INVERTER TOP LCST18QFI-02I-18KBTU AGRATTO	7898461976742	INTERNA	LCST 18QFI-02I	7	10,000 Kg	8,000 Kg	993x385x288	0,1101	1	1758W	A
			EXTERNA	LCST 18QFE-02I	3	21,134 Kg	20,60 Kg	510x575x730	0,2140	1		
16657	CONDICIONADOR DE AR SPLIT LIV INVERTER TOP LCS24QFI-02I-24KBTU AGRATTO	7898461976759	INTERNA	LCST 24QFI-02I	6	14,350 Kg	13,650 Kg	1100x410x303	0,1366	1	2344W	A
			EXTERNA	LCST 24QFE-02I	3	25,275 Kg	24,600 Kg	510x575x730	0,2140	1		

A Agratto reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente. Os pesos e medidas dos produtos e embalagens podem ter variação de ±3%.

## DADOS TÉCNICOS LIV INVERTER

UNIDADE INTERNA	LIV - LCST18FI-02I	LIV - LCST24FI-02I	LIV - LCST30FI-02I	LIV - LCST18QFI-02I	LIV - LCST24QFI-02I
Tensão frequência	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz
Capacidade de refrigeração	5274W	7032W	8791W	5274W	7032W
Capacidade de refrigeração	18000 Btu/h	24000 Btu/h	30000 Btu/h	18000 Btu/h	24000 Btu/h
Corrente	8,5A	10,5A	13,7A	8,5A	10,5A
Potência máxima	1758W	2344W	2930W	1758W	2344W
Corrente máxima	12,2A	13,5A	16,5A	12,2A	13,5A
Potência do motor do ventilador	23W	48W	45W	23W	48W
Capacitor do motor do ventilador	1,5uF	3F	3uF	1,5uF	3uF
Rotação (RPM) do motor do ventilador	1350 r/min	1270 r/min	1330 r/min	1350 r/min	1270 r/min
Vazão	620 m <sup>3</sup> /h	1150 m <sup>3</sup> /h	1150 m <sup>3</sup> /h	800 m <sup>3</sup> /h	1150 m <sup>3</sup> /h
Nível de ruído	42-48 dB (A)	50-51 dB (A)	50-56 dB (A)	45-49 dB (A)	50-52 dB (A)
Material serpentina	Cobre + Blue Fin	Cobre + Blue Fin	Cobre + Blue Fin	Cobre + Blue Fin	Cobre + Blue Fin
UNIDADE EXTERNA	LIV - LCST9FE-02I	LIV - LCST12FE-02I	LIV - LCS18FE-02I	LIV - LCS24FE-02I	LIV - LCS30FE-02I
Potência do motor ventilador	33W	33W	33W	33W	33W
Capacitor do motor ventilador	1,5uF	4uF	4uF	1,5F	4uF
Rotação (RPM) do motor do ventilador	1000 r/min	1050 r/min	1050 r/min	1000 r/min	1050 r/min
Nível de ruído	48 db(A)	51 db(A)	56 db(A)	49 db(A)	52 db(A)
Gás refrigerante	R32/650g	R32/850g	R32/1150g	R32/850g	R32/1080g
Pressão de projeto (alta / baixa)	4.5/1.9 MPa	4.5/1.9 Mpa	4.5/1.9 MPa	4.5/1.9MPa	4.5/1.9MPa
Tubulação de descarga / sucção	Ø6+Ø9.52mm (1/4" x 3/8")	Ø9.53+Ø12mm (1/4" x 3/8")	Ø6.35+Ø9.52mm (1/4" x 5/8")	Ø6+Ø9.52mm (1/4" x 3/8")	Ø9.53+Ø12mm (1/4" x 1/2")
Comprimento máximo da tubulação	15m	15m	15m	15m	15m
Desnível máximo da tubulação	5m	8m	8m	8m	8m
Comprimento mínimo da tubulação	2m	2m	2m	2m	2m
Ponto de força	Evaporadora e condensadora	Condensadora	Condensadora	Evaporadora e condensadora	Condensadora
Material serpentina	Cobre + Blue Fin	Cobre + Blue Fin	Cobre + Blue Fin	Cobre + Blue Fin	Cobre + Blue Fin

A Agratto reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente. Os pesos e medidas dos produtos e embalagens podem ter variação de ±3%.

# COMERCIAL APP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/PR

PREGÃO Nº 025/2025

Processo nº: 033/2025

JULGAMENTO:

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS visando aquisição de climatizadores e aparelhos de ar condicionado

## DADOS DA PROPONENTE:

**Nome:** COMERCIAL APP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - FILIAL ES

**CNPJ nº:** 49.353.698/0002-07

**Insc. Estadual:** 084.041.23-4

**Insc. Municipal:** 4758564

**Endereço:** AV. TALMA RODRIGUES RIBEIRO, Nº 1781, GALPÃO 04 LOTE 01 E 02 SALA 12, CIVIT II

**CEP:** 29.168-080

**Cidade:** SERRA/ES

**Fone:** 44-9837-5441

**E-mail:** comercial.app@hotmail.com

**DADOS BANCÁRIOS:** BANCO DO BRASIL / 7631-7 / 1.018-9

## DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO:

ANTONNY DE PAIVA PAVÃO, inscrito no CPF nº 234.311.318-16, RG nº 4.841.494-9 - SSP/SP, Brasileiro, Solteiro, Empresário, Endereço: Rua Lourenço Antônio de Oliveira, 120 - Vila Divineia, na cidade de Santa Cruz do Rio Pardo/SP, CEP nº 18913-032

## PROPOSTA DE PREÇOS

**Item:** 17

**Marca:** AGRATTO

**Modelo:** INVERTER LCS24QF-02I-24KBTU

Descrição: APARELHO DE AR CONDICIONADO, modelo Split Reverso, (quente e frio), 220v, 24.000 BTUs, sistema Inverter. Com mão de obra de instalação e drenos incluso. Entregar instalado. - Garantia mínima de 12 meses.

**Quantidade:** 12,00

**Valor Unitário:** 4.747,33

**Valor Total do Item 17:** 56.967,96

**Item:** 18

**Marca:** AGRATTO

**Modelo:** INVERTER LCS30F-02I-30KBTU

Descrição: APARELHO DE AR CONDICIONADO, modelo Split, (frio), 220v 30.000 BTUs, sistema inverter. Com mão de obra de instalação e drenos incluso. Entregar instalado. - Garantia mínima de 12 meses.

**Quantidade:** 9,00

**Valor Unitário:** 5.550,74

**Valor Total do Item 18:** 49.956,66

**Valor total da Proposta:** 106.924,62 (CENTO E SEIS MIL, NOVECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS)

**VALIDADE DA PROPOSTA:** 60 (sessenta) dias

**PRAZO DE ENTREGA:** 20 (vinte) dias

**LOCAL DE ENTREGA:** PLANALTO

**PRAZO DE PAGAMENTO:** conf. Edital

**PRAZO DE GARANTIA:** 12 meses

**PRAZO DE INSTALAÇÃO:** 20 (vinte) dias

**PRAZO DE VIGÊNCIA:** conf. Edital

SERRA/ES, 04 de junho de 2025

COMERCIAL APP COMERCIO  
DE ELETRODOMESTICOS  
LTDA:49353698000207

Assinado digitalmente por COMERCIAL APP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS  
LTD:49353698000207  
NO: C=BR, O=CP Brasil, OU=Certificado Digital P2 A1, OU=Presencial, OU=45174742000111, OU=AC SigaCertificad  
Municipal, CN=COMERCIAL APP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS  
LTD:49353698000207  
Serial: 0  
Data: 2025.06.04 14:12:21 -03'00'  
E-mail: PAVO@comercial.app

COMERCIAL APP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - FILIAL ES

**CNPJ:** 49.353.698/0002-07

ANTONNY DE PAIVA PAVÃO


SOCIO ADMINISTRADOR

RG Nº 4.841.494-9 / SSP-SP

CPF Nº 23431131816


CNPJ nº 49.353.698/0002-07 – INSC. ESTADUAL nº 084.041.23-4 – INSC. MUNICIPAL nº 4758564  
Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, nº 1781 – Galpão 04, Lote 01 e 02, Sala 12 – Civit II  
SERRA/ES CEP: 29.168-080 e-mail: comercial.app@hotmail.com

000540

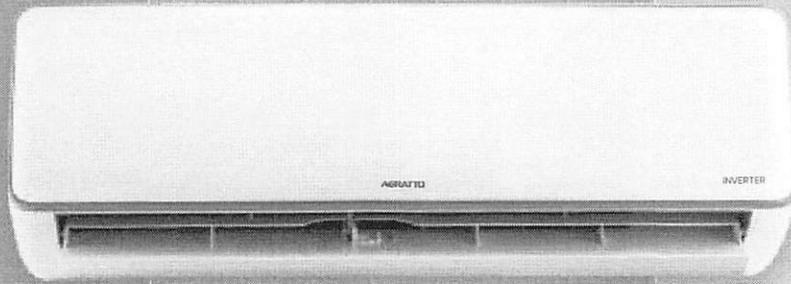

# AGRATTO




## AR CONDICIONADO

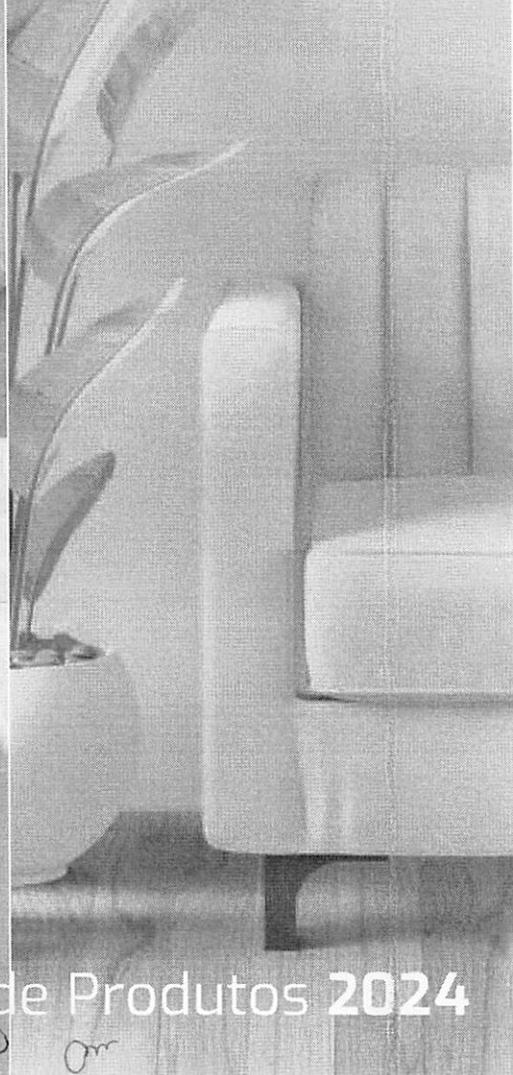

Catálogo de Produtos 2024

*Handwritten initials or signature.*

000541

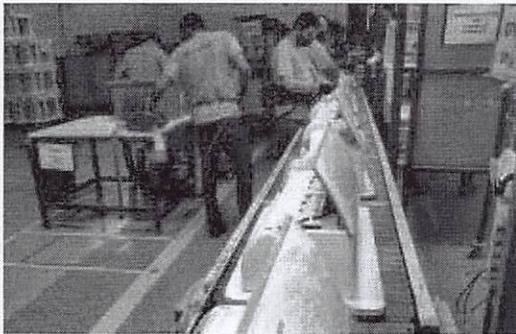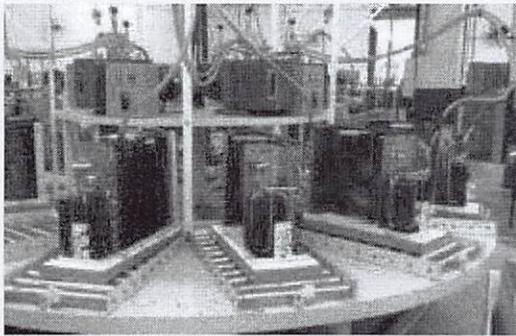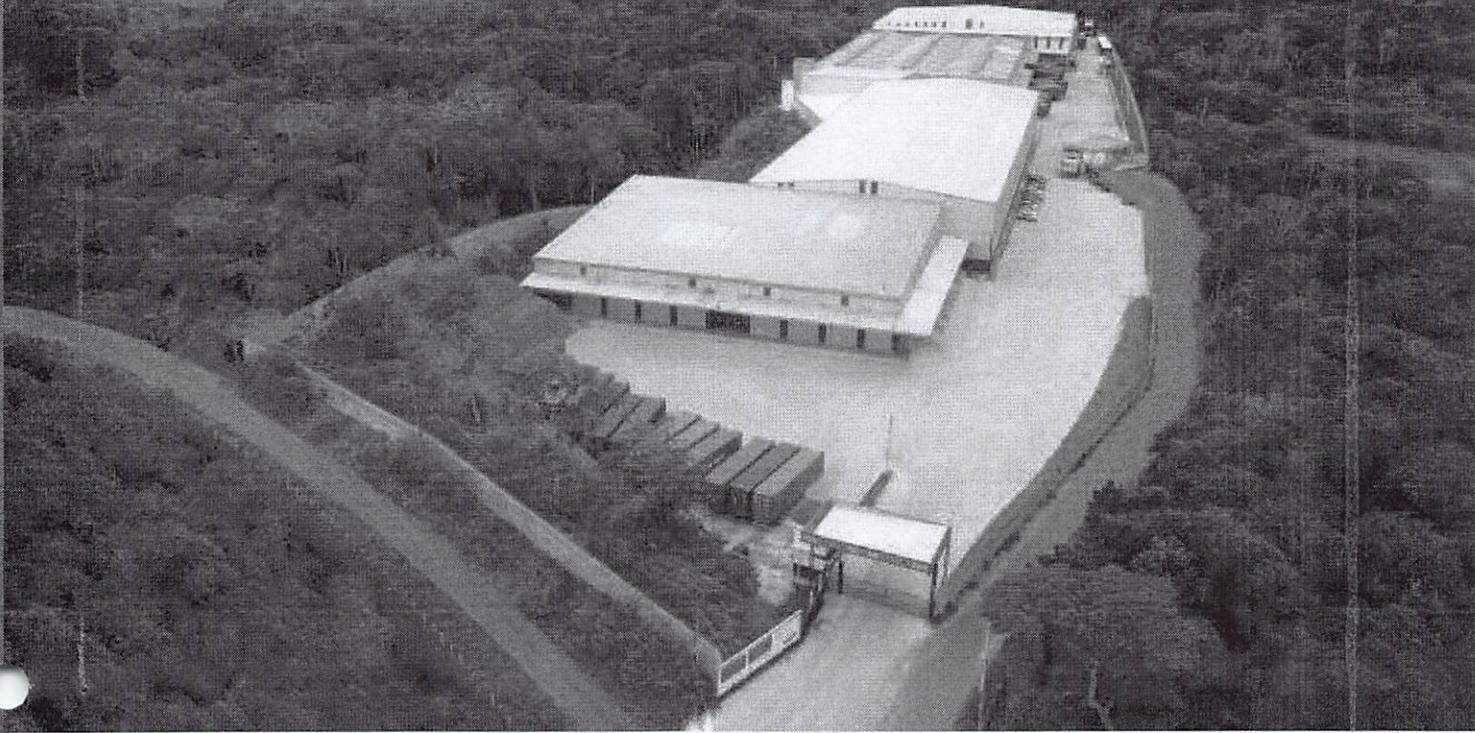


"A Atrato Ar Condicionado é a Fabricante de Ar Condicionado que + **creceu** nos últimos anos!"




AGRATTO

*Handwritten signature or initials in blue ink.*

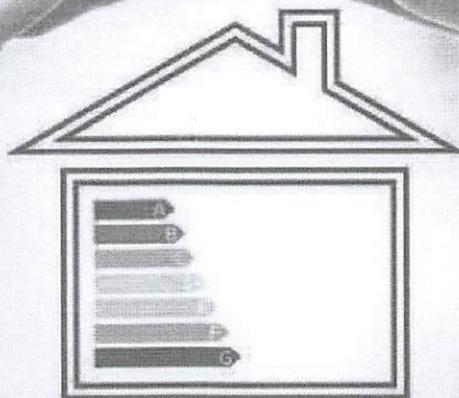

## ECONOMIA E EFICIÊNCIA

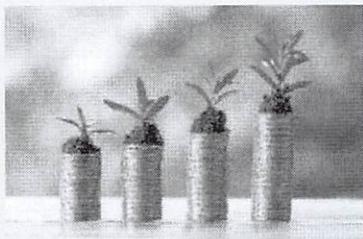

### Certificação ENCE/INMETRO

Todos os nossos produtos possuem certificação **ENCE/INMETRO**. Garantindo uma temperatura mais agradável para seu ambiente sem esquecer da comodidade e economia.



### Serpentina em Cobre


Os Splits Agratto possuem serpentinas com **TUBOS 100% DE COBRE**, na evaporadora e condensadora, com ranhuras internas que melhoram a condutividade térmica. Tornando-se até **30% mais eficientes** que splits com tubos lisos. Tendo durabilidade superior comparado com as serpentinas de alumínio.



### Gás Ecológico

O **GÁS REFRIGERANTE R32** é puro, com zero impacto na camada de ozônio, baixo potencial de aquecimento atmosférico e um refrigerante mais eficiente energeticamente.

O **GÁS ECOLÓGICO R410A** não possui cloro, em sua composição e gases que danificam a camada de ozônio. Não é tóxico ou inflamável.

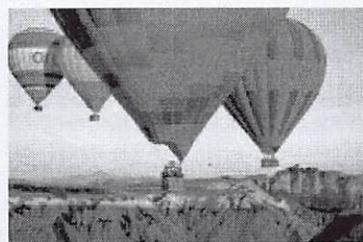

### Smart Air Flow


A unidade interna utiliza de maneira inteligente a própria convecção térmica do ambiente para otimizar o processo e gerar economia. No modo de refrigeração o ar frio é enviado para cima e cai naturalmente para o solo. Já no modo de aquecimento o ar quente é enviado para baixo e sobe naturalmente para o teto.

AGRATTO

Handwritten signatures and initials.




## SAÚDE PARA A FAMÍLIA

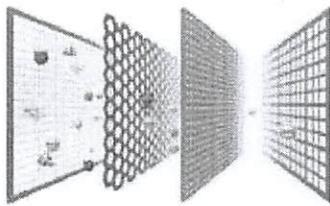


### Sistema Multi-filtros

Os Splits Atrato são equipados com um sistema de filtros que possui **90% de eficiência na limpeza do ar**. São confeccionados com material bactericida, que contribui na eliminação das bactérias, deixando o **ar mais puro e limpo**.

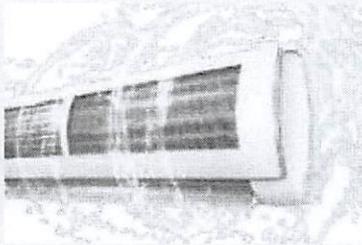


### Função Clean

Um modo onde o aparelho ativa a **função de limpeza**. Esse procedimento tem o objetivo de remover a poeira e demais partículas que ficam retidas na unidade interna. Proporcionando um **ar mais puro, limpo e saudável**.

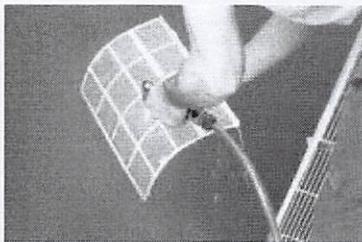

### Fácil Limpeza

Painel e filtro plástico de fácil remoção **facilitando a limpeza e manutenção** do produto. Não precisando de suporte técnico.

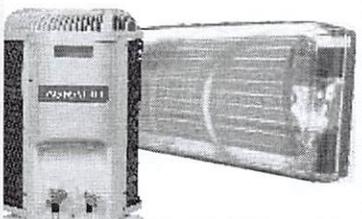

### Camada Blue Fin

Aletas da unidade interna e externa com camada de proteção resistente à elementos corrosivos e **prevenção de bactérias**. Aprimora o processo de troca de calor, melhorando o rendimento do equipamento. Ajuda a reduzir o consumo elétrico. Na unidade interna, auxilia no filtro de contaminantes transportados pelo ar.

AGRATTO

fs j om

000544


 AGRATTO

## FUNÇÕES INTELIGENTES




### Funções Inteligentes

- REFRIGERAÇÃO • AQUECIMENTO • VENTILAÇÃO •
- AUTO • DESUMIDIFICAÇÃO • AUTO LIMPEZA •



### Modos de Operação

Os Splits Agratto possuem modos de operações que trabalham de maneira planejada para alcançar níveis de temperatura e conforto de maneira mais rápida e eficiente.

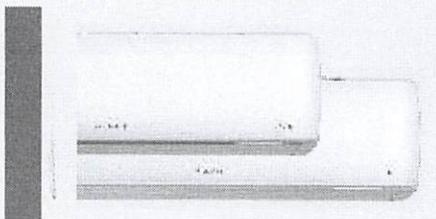

### Display Invisível

Design e beleza com a iluminação que fica por trás da tampa do painel. Podendo ser desligada deixando uma aparência ainda mais clean. Evita impactos na **decoração** ou perturbação durante o sono.



### Função Turbo

Com a função turbo o aparelho **alcança a temperatura** pré-ajustada em **menor tempo** e com mais eficiência.


# AGRATTO

*Handwritten signature and initials.*

000545

AGRATTO


## FUNÇÕES INTELIGENTES

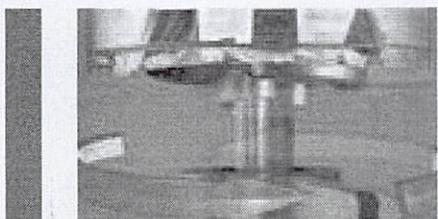**Auto Restart**

Religa o aparelho após queda de energia, mantendo a última função e temperatura selecionadas antes do desligamento.

**Sistema de Ventilação 4D**

Sistema inteligente de distribuição de ar em quatro direções. O ar é distribuído para cima e para baixo, para a esquerda e para a direita.

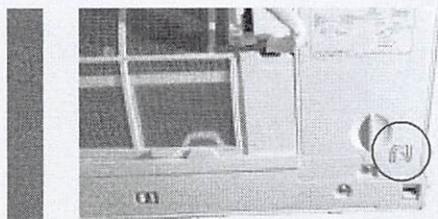**Botão de Acionamento Manual**

Na ausência do controle, o condicionador de ar ainda pode ser ligado e desligado pelo botão de acionamento manual, que fica abaixo do painel frontal. Ao ligar o ar-condicionado direto no aparelho, ele irá funcionar no modo automático.

AGRATTO

S P Am

000546




## COMPOSIÇÃO DE ALTA QUALIDADE



### Fabricação Nacional

A Agratto faz parte de um dos maiores grupos de indústrias de climatização do Brasil. Possui fabricação nacional, o que garante a **qualidade e durabilidade** dos aparelhos.

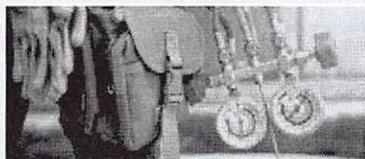


### Assistência Técnica Nacional

Assistência Técnica **distribuída por todo o Brasil**, para instalação, manutenção e garantia dos aparelhos. Basta entrar em contato com o SAC ou acessar nosso site.



### Compressores Globais

Compressores de Marcas Globais que garantem maior eficiência e durabilidade.

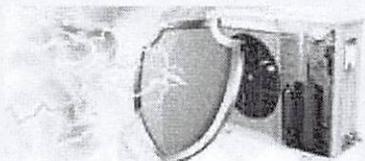

### Faixa de Tensão

Ampla faixa de tensão, que permite partidas do compressor entre 190V e 253V, evitando defeitos e ampliando a vida útil.



### Fácil Conexão

Terminais para interligação entre as duas unidades de fácil conexão e acesso.



### Anticorrosivo

Unidade externa fabricada com materiais plásticos e metais com tratamento anticorrosivo que garantem maior proteção contra ações do ambiente.

# AGRATTO

SP


000547

# Ar condicionado split INVERTER



**Tecnologia Inverter** com inversor de frequência que ajusta a velocidade do compressor ao diagnosticar se o ambiente precisa modular a capacidade de refrigeração. Isso regula o fluxo de energia do sistema, evitando picos de energia e **reduzindo o consumo em até 60%**. O aparelho é **mais silencioso** devido a pouca variação na rotação do compressor gerando um ambiente confortável ao **alcançar a temperatura desejada rapidamente**.

## COMO NOSSO INVERTER FUNCIONA?

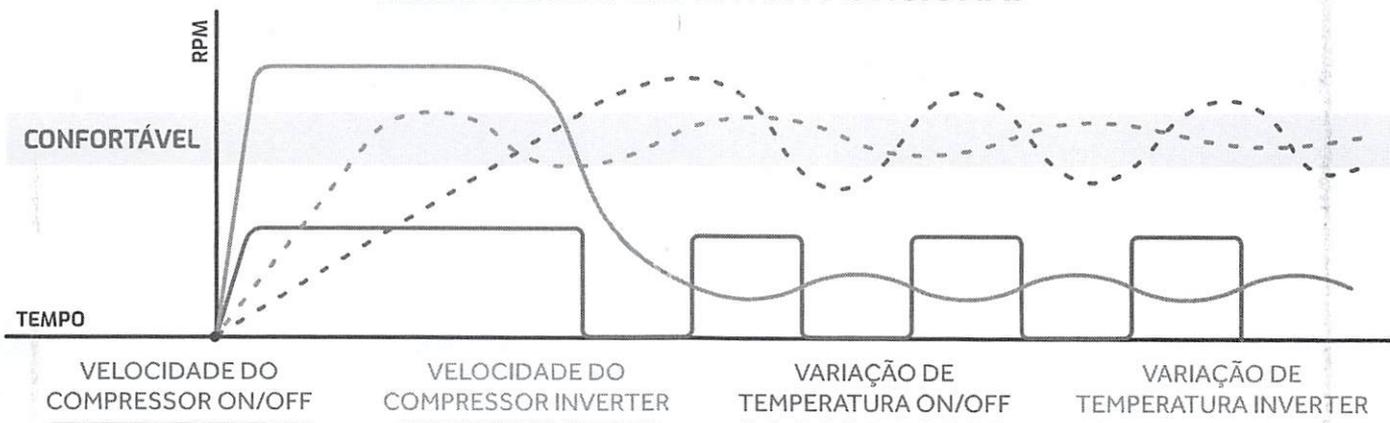

## O QUE ISSO SIGNIFICA PRA VOCÊ?

MAIOR  
ECONOMIA DE  
CONSUMO

ALCANÇA  
TEMPERATURA  
RAPIDAMENTE

SILENCIOSO DEVIDO  
BAIXA ROTAÇÃO  
DO COMPRESSOR

AMBIENTE COM  
SENSAÇÃO MAIS  
AGRADÁVEL

AGRATTO

*Handwritten marks: 'om', 'fs', and a symbol resembling a stylized 'P'.*

000548

Ar Condicionado  
Inverter

LIV



- Classe A
- Oás Ecológico
- Serpentina Em Cobre
- Multi-Filter
- Painel Backlight
- Auto Restart
- Função Clean
- Ventilação 4D
- Quente e Frio
- Nacional


- 
- 
- 
- 



Os Splits inverter conseguem ser mais econômicos que outros splits em mesma condição de uso. O Sistema Inverter alcança a temperatura mais rapidamente e a mantém constante. Evita picos de energia gerando economia de consumo. Modernos, bonitos e econômicos, como toda a linha de splits Agradatto, os Splits Inverter Agradatto conseguem ir ainda mais além na economia. Seu ciclo de climatização pode gerar até 60% mais economia no consumo. É silencioso, eficiente e econômico.

9.000BTUs | 12.000BTUs | 18.000BTUs |  
24.000BTUs | 30.000BTUs  
Frio ou Quente e Frio

- Modo Cool - FUNÇÃO DE REFRIGERAÇÃO
- Modo Heat - FUNÇÃO DE AQUECIMENTO
- Modo Auto - FUNÇÃO AUTOMÁTICA
- Modo Fan - FUNÇÃO VENTILAÇÃO
- Modo Dry - FUNÇÃO DESUMIDIFICADORA
- Modo Clean<sup>+</sup> - FUNÇÃO DE LIMPEZA
- Modo Eco<sup>+</sup> - FUNÇÃO ECONÔMICA
- Modo Healthy<sup>+</sup> - FUNÇÃO SAÚDE
- Modo Fungosprofi<sup>+</sup> - FUNÇÃO ANTI-MOFO

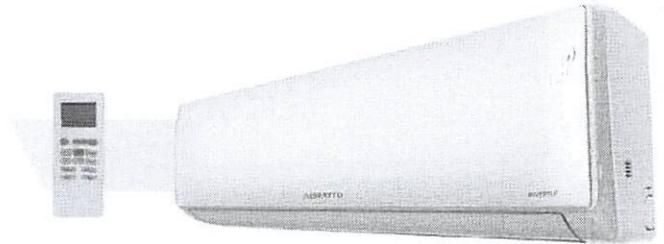

Unidade Externa  
FRONT DISCHARGE  
18.000 | 24.000 | 30.000



Unidade Externa  
TOP DISCHARGE  
9.000 | 12.000 | 18.000  
24.000 | 30.000



Tampa com dupla saída de ar, superior e lateral.

Verificar disponibilidade.

om  
R J

# DADOS LOGÍSTICOS LIV INVERTER

SKU	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	UNIDADE	MODELO	EMP.	PESO BRU.	PESO LÍQ.	CxLxA - mm	M³	QTD.	POT.	SELO
14794	CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER LIV TOP LCST9F-02I-9KBTU AGRATTO	7898461975165	INTERNA	LCST9FI-02I	8	9,000 Kg	6,500 Kg	675x280x325	0,06142	1	814W	A
			EXTERNA	LCST9FE-02	4	24,000 Kg	21,000 Kg	580x410x500	0,1189	1		
14796	CONDICIONADOR DE AR SPLIT LIV INVERTER TOP LCST12F-02I-12KBTU AGRATTO	7898461975189	INTERNA	LCST 12FI-02I	8	10,000 Kg	7,500 Kg	770x320x275	0,06776	1	1085W	A
			EXTERNA	LCST 12FE-02I	4	24,000 Kg	21,000 Kg	580x410x500	0,1189	1		
14798	CONDICIONADOR DE AR SPLIT LIV INVERTER LCS18F-02I-18KBTU AGRATTO	7898461975202	INTERNA	LCS 18FI-02I	7	13,000 Kg	10,000 Kg	975x385x285	0,10698	1	1628W	A
			EXTERNA	LCS 18FE-02I	3	34,000 Kg	30,000 Kg	890x395x640	0,22499	1		
14800	CONDICIONADOR DE AR SPLIT LIV INVERTER LCS24F-02I-24KBTU AGRATTO	7898461975226	INTERNA	LCS 24FI-02I	6	16,000 Kg	13,000 Kg	1090x405x300	0,13243	1	2170W	A
			EXTERNA	LCS 24FE-02I	3	37,000 Kg	33,000 Kg	880x395x655	0,22767	1		
14802	CONDICIONADOR DE AR SPLIT LIV INVERTER LCS30F-02I-30KBTU AGRATTO	7898461975240	INTERNA	LCS 30FI-02I	6	20,500 Kg	17,000 Kg	1260x430x345	0,18692	1	2713W	A
			EXTERNA	LCS 30FE-02I	2	60,000 Kg	54,000 Kg	1010x485x850	0,41637	1		
14795	CONDICIONADOR DE AR SPLIT LIV INVERTER TOP LCST9QF-02I-9KBTU AGRATTO	7898461975172	INTERNA	LCST 9QFI-02I	8	9,000 Kg	6,500 Kg	675x280x325	0,06142	1	814W	A
			EXTERNA	LCST 9QFE-02I	4	25,000 Kg	22,000 Kg	580x410x500	0,1189	1		
14797	CONDICIONADOR DE AR SPLIT LIV INVERTER TOP LCST12QF-02I-12KBTU AGRATTO	7898461975196	INTERNA	LCST 12QFI-02I	8	10,000 Kg	7,500 Kg	770x320x275	0,06776	1	1085W	A
			EXTERNA	LCST 12QFE-02I	4	25,000 Kg	22,000 Kg	580x410x500	0,1189	1		
14799	CONDICIONADOR DE AR SPLIT LIV INVERTER LCS18QF-02I-18KBTU AGRATTO	7898461975219	INTERNA	LCS 18QFI-02I	7	13,000 Kg	10,000 Kg	975x385x285	0,10698	1	1628W	A
			EXTERNA	LCS 18QFE-02I	3	35,000 Kg	31,000 Kg	890x395x640	0,22499	1		
14801	CONDICIONADOR DE AR SPLIT LIV INVERTER LCS24QF-02I-24KBTU AGRATTO	7898461975233	INTERNA	LCS 24QFI-02I	6	16,000 Kg	13,000 Kg	1090x405x300	0,13243	1	2170W	A
			EXTERNA	LCS 24QFE-02I	3	37,000 Kg	33,000 Kg	880x395x655	0,22767	1		

A Agratto reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente. Os pesos e medidas dos produtos e embalagens podem ter variação de ±3%.

# DADOS TÉCNICOS LIV INVERTER

UNIDADE INTERNA	LIV - LCST9FI-02I	LIV - LCST12FI-02I	LIV - LCS18FI-02I	LIV - LCS24FI-02I	LIV - LCS30FI-02I	LIV - LCST9QFI-02I	LIV - LCST12QFI-02I	LIV - LCS18QFI-02I	LIV - LCS24QFI-02I
Tensão frequência	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz
Capacidade de refrigeração	2640W	3517W	5275W	7033W	8792W	2640W	3517W	5275W	7033W
Capacidade de refrigeração	9000 Btu/h	12000 Btu/h	18000 Btu/h	24000 Btu/h	30000 Btu/h	9000 Btu/h	12000 Btu/h	18000 Btu/h	24000 Btu/h
Corrente	4,4A	4,57A	8,9A	10,8A	13,6A	4,5A	6,0A	8,9A	10,8A
Potência máxima	814W	1085W	1628W	2170W	2713W	814W	1085W	1628W	2170W
Corrente máxima	6,0A	9,0A	12,2A	13,5A	16,5A	6,0A	9,0A	12,2A	13,5A
Potência do motor do ventilador	14W	14W	23W	48W	45W	14W	14W	23W	48W
Capacitor do motor do ventilador	1,5uF	1,5uF	1,5uF	3uF	3uF	1,5uF	1,5uF	1,5uF	3uF
Rotação (RPM) do motor do ventilador	1400 r/min	1400 r/min	1350 r/min	1270 r/min	1330 r/min	1400 r/min	1400 r/min	1350 r/min	1270 r/min
Vazão	430 m³/h	500 m³/h	620 m³/h	1150 m³/h	1300 m³/h	430 m³/h	500 m³/h	800 m³/h	1150 m³/h
Nível de ruído	37-48 dB (A)	37-48 dB (A)	42-48 dB (A)	50-51 dB (A)	50-56 dB (A)	37-48 dB (A)	38-52 dB (A)	45-49 dB (A)	50-52 dB (A)
Material serpentina	Cobre + Blue Fin	Cobre + Blue Fin	Cobre + Blue Fin	Cobre + Blue Fin	Cobre + Blue Fin	Cobre + Blue Fin	Cobre + Blue Fin	Cobre + Blue Fin	Cobre + Blue Fin
UNIDADE EXTERNA	LIV - LCST9FE-02I	LIV - LCST12FE-02I	LIV - LCS18FE-02I	LIV - LCS24FE-02I	LIV - LCS30FE-02I	LIV - LCST9QFE-02I	LIV - LCST12QFE-02I	LIV - LCS18QFE-02I	LIV - LCS24QFE-02I
Potência do motor ventilador	36W	36W	33W	33W	85W	36W	36W	33W	33W
Capacitor do motor ventilador	1,5uF	1,5uF	1,5uF	4uF	4uF	1,5uF	1,5uF	1,5uF	4uF
Rotação (RPM) do motor do ventilador	860 r/min	800 r/min	1000 r/min	1000 r/min	850 r/min	800 r/min	800 r/min	1000 r/min	1000 r/min
Nível de ruído	48 db(A)	52 db(A)	48 db(A)	51 db(A)	56 db(A)	48 db(A)	52 db(A)	49 db(A)	52 db(A)
Gás refrigerante	R32/400g	R32/450g	R32/600g	R32/750g	R32/1050g	R32/400g	R32/450g	R32/650g	R32/800g
Pressão de projeto (alta / baixa)	4.5/1.9 MPa	4.5/1.9 MPa	4.5/1.9 MPa	4.5/1.9MPa	4.5/1.9MPa	4.5/1.9 MPa	4.5/1.9MPa	4.5/1.9 MPa	4.5/1.9 MPa
Tubulação de descarga / sucção	Ø6.35+Ø9.52mm (1/4" x 3/8")	Ø6+Ø9.52mm (1/4" x 3/8")	Ø6+Ø9.52mm (1/4" x 3/8")	Ø9.53+Ø12mm (1/4" x 1/2")	Ø6.35+Ø15.87mm (1/4" x 5/8")	Ø6+Ø9.52mm (1/4" x 3/8")	Ø6+Ø9.52mm (1/4" x 3/8")	Ø6+Ø9.52mm (1/4" x 3/8")	Ø9.53+Ø12mm (1/4" x 1/2")
Comprimento máximo da tubulação	15m	15m	15m	15m	15m	15m	15m	15m	15m
Desnível máximo da tubulação	5m	5m	5m	8m	8m	5m	5m	8m	8m
Comprimento mínimo da tubulação	2m	2m	2m	2m	2m	2m	2m	2m	2m
Ponto de força	Evaporadora e condensadora	Evaporadora e condensadora	Evaporadora e condensadora	Condensadora	Condensadora	Evaporadora e condensadora	Evaporadora e condensadora	Evaporadora e condensadora	Condensadora
Material serpentina	Cobre + Blue Fin	Cobre + Blue Fin	Cobre + Blue Fin	Cobre + Blue Fin	Cobre + Blue Fin	Cobre + Blue Fin	Cobre + Blue Fin	Cobre + Blue Fin	Cobre + Blue Fin

A Agratto reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente. Os pesos e medidas dos produtos e embalagens podem ter variação de ±3%.

000550

SKU	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	UNIDADE	MODELO	EMP.	PESO BRU.	PESO LÍQ.	CxLxA - mm	M³	QTD.	POT.	SELO
16654	CONDICIONADOR DE AR SPLIT LIV INVERTER TOP LCST18F-02I-18KBTU AGRATTO	7898461976766	INTERNA	LCST 18FI-02I	7	11,520 Kg	10,220 Kg	993x385x288	0,11010	1	1758W	A
			EXTERNA	LCST 18FE-02I	3	20,575 Kg	19,900 Kg	890x395x640	0,22499	1		
16656	CONDICIONADOR DE AR SPLIT LIV INVERTER TOP LCST24F-02I-24KBTU AGRATTO	7898461976735	INTERNA	LCST 24FI-02I	6	14,280 Kg	13,580 Kg	1100x410x303	0,1366	1	2344W	A
			EXTERNA	LCST 24FE-02I	3	24,175 Kg	23,500 Kg	510x575x730	0,2140	1		
16658	CONDICIONADOR DE AR SPLIT LIV INVERTER TOP LCST30F-02I-30KBTU AGRATTO	7898461976728	INTERNA	LCST 30FI-02I	6	20,380 Kg	16,900 Kg	1160x350x245	0,18676	1	2930W	A
			EXTERNA	LCST 30FE-02I	3	25,875 Kg	25,200 Kg	510x575x730	0,21407	1		
16655	CONDICIONADOR DE AR SPLIT LIV INVERTER TOP LCST18QF-02I-18KBTU AGRATTO	7898461976742	INTERNA	LCST 18QFI-02I	7	10,000 Kg	8,000 Kg	993x385x288	0,1101	1	1758W	A
			EXTERNA	LCST 18QFE-02I	3	21,134 Kg	20,60 Kg	510x575x730	0,2140	1		
16657	CONDICIONADOR DE AR SPLIT LIV INVERTER TOP LCS24QF-02I-24KBTU AGRATTO	7898461976759	INTERNA	LCST 24QFI-02I	6	14,350 Kg	13,650 Kg	1100x410x303	0,1366	1	2344W	A
			EXTERNA	LCST 24QFE-02I	3	25,275 Kg	24,600 Kg	510x575x730	0,2140	1		

A Agratto reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente. Os pesos e medidas dos produtos e embalagens podem ter variação de ±3%.

## DADOS TÉCNICOS LIV INVERTER

UNIDADE INTERNA	LIV - LCST18FI-02I	LIV - LCST24FI-02I	LIV - LCST30FI-02I	LIV - LCST18QFI-02I	LIV - LCST24QFI-02I
Tensão frequência	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz
Capacidade de refrigeração	5274W	7032W	8791W	5274W	7032W
Capacidade de refrigeração	18000 Btu/h	24000 Btu/h	30000 Btu/h	18000 Btu/h	24000 Btu/h
Corrente	8,5A	10,5A	13,7A	8,5A	10,5A
Potência máxima	1758W	2344W	2930W	1758W	2344W
Corrente máxima	12,2A	13,5A	16,5A	12,2A	13,5A
Potência do motor do ventilador	23W	48W	45W	23W	48W
Capacitor do motor do ventilador	1,5uF	3F	3uF	1,5uF	3uF
Rotação (RPM) do motor do ventilador	1350 r/min	1270 r/min	1330 r/min	1350 r/min	1270 r/min
Vazão	620 m³/h	1150 m³/h	1150 m³/h	800 m³/h	1150 m³/h
Nível de ruído	42-48 dB (A)	50-51 dB (A)	50-56 dB (A)	45-49 dB (A)	50-52 dB (A)
Material serpentina	Cobre + Blue Fin	Cobre + Blue Fin	Cobre + Blue Fin	Cobre + Blue Fin	Cobre + Blue Fin
UNIDADE EXTERNA	LIV - LCST9FE-02I	LIV - LCST12FE-02I	LIV - LCS18FE-02I	LIV - LCS24FE-02I	LIV - LCS30FE-02I
Potência do motor ventilador	33W	33W	33W	33W	33W
Capacitor do motor ventilador	1,5uF	4uF	4uF	1,5F	4uF
Rotação (RPM) do motor do ventilador	1000 r/min	1050 r/min	1050 r/min	1000 r/min	1050 r/min
Nível de ruído	48 db(A)	51 db(A)	56 db(A)	49 db(A)	52 db(A)
Gás refrigerante	R32/650g	R32/850g	R32/1150g	R32/ 1 <sup>o</sup> 0g	R32/1080g
Pressão de projeto (alta / baixa)	4.5/1.9 MPa	4.5/1.9 MPa	4.5/1.9 MPa	4.5/1.9MPa	4.5/1.9MPa
Tubulação de descarga / sucção	Ø6+Ø9.52mm (1/4" x 3/8")	Ø9.53+Ø12mm (1/4" x 3/8")	Ø6.35+Ø9.52mm (1/4" x 5/8")	Ø6+Ø9.52mm (1/4" x 3/8")	Ø9.53+Ø12mm (1/4" x 1/2")
Comprimento máximo da tubulação	15m	15m	15m	15m	15m
Desnível máximo da tubulação	5m	8m	8m	8m	8m
Comprimento mínimo da tubulação	2m	2m	2m	2m	2m
Ponto de força	Evaporadora e condensadora	Condensadora	Condensadora	Evaporadora e condensadora	Condensadora
Material serpentina	Cobre + Blue Fin	Cobre + Blue Fin	Cobre + Blue Fin	Cobre + Blue Fin	Cobre + Blue Fin

A Agratto reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente. Os pesos e medidas dos produtos e embalagens podem ter variação de ±3%.

*Handwritten initials/signature*

000551



VJ CLIMATIZAÇÃO LTDA  
 ENDEREÇO: RUA DOM PEDRO II, Nº 131, BAIRRO SÃO MIGUEL,  
 FRANCISCO BELTRÃO - PR  
 CNPJ: 48.670.365/0001-50  
 TELEFONE: (46) 99933-8649

**EDITAL DE PREGÃO Nº 025/2025**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 033/2025**

**MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO**  
**TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM**

**OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS visando aquisição de climatizadores e aparelhos de ar condicionado, destinado à todas as secretarias municipais, deste município de Planalto-PR.**

### PROPOSTA COMERCIAL

A empresa VJ CLIMATIZAÇÃO LTDA, estabelecida na RUA DOM PEDRO II, nº 131, BAIRRO SÃO MIGUEL, FRANCISCO BELTRÃO-PR, CEP: 85.602-110, e-mail: vanderlei.nascimento@hotmail.com, telefone: (46)99933-8649, inscrita no CNPJ sob nº 48.670.365/0001-50, neste ato representada por VANDERLEI DO NASCIMENTO, sócio administrador, RG 15.598.583-6, CPF 005.162.839-28, residente e domiciliado na AV PROGRESSO, Nº 230, BAIRRO SÃO MIGUEL, FRANCISCO BELTRÃO-PR, vem por meio desta, apresentar Proposta de Preços ao Edital de Pregão Eletrônico nº 025/2025 em epígrafe que tem por objeto Implantação de REGISTRO DE PREÇOS visando aquisição de climatizadores e aparelhos de ar condicionado, destinado à todas as secretarias municipais, deste município de Planalto-PR., em atendimento a as Secretarias e Departamentos do Município, conforme segue:

EXCLUSIVO ME/EPP						
Item	Un.	Objeto	CATMAT	Quant.	Valor Un.	Valor Total
01	UN	CLIMATIZADOR PORTÁTIL, contendo as seguintes especificações: - Vazão de ar mínima de 20.000m³/h; - Alimentação Elétrica 220V; - Capacidade mínima do reservatório de água de 150 litros; - Potência mínima do Motor de 720W; - Grelha de plástico com swing; - Inversor de frequência; - Consumo total máximo de 0,70kw/h; - Entrada de água por uma torneira boia; - Dimensões aproximadas: 86cm Largura x 150cm Altura x 56cm de profundidade; - Equipamento anti-corrosão;	485826	05	4.998,00	24.990,00

*am*

*P*



VJ CLIMATIZAÇÃO LTDA  
 ENDEREÇO: RUA DOM PEDRO II, Nº 131, BAIRRO SÃO MIGUEL,  
 FRANCISCO BELTRÃO - PR  
 CNPJ: 48.670.365/0001-50  
 TELEFONE: (46) 99933-8649

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gabinete Em Fibra De Vidro (Smc), Ebs Ou Alumínio;</li> <li>- Acionamento de comando com várias velocidades e com controle remoto;</li> <li>- Garantia mínima de 12 meses.</li> </ul>				
02	UN	<p>CLIMATIZADOR, contendo as seguintes especificações:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vazão de ar mínima de 48.000m³/h;</li> <li>- Alimentação Elétrica 220V – Monofásico;</li> <li>- Possuir no mínimo 2 bombas;</li> <li>- Vazão da bomba de 2.000lts/h;</li> <li>- Entrada de água por uma torneira boia 7,5mca;</li> <li>- Capacidade mínima do reservatório de água de 47 litros;</li> <li>- Potência mínima do Motor de 1,5CV;</li> <li>- Grelha em alumínio;</li> <li>- Consumo elétrico total de 1,50kW/h;</li> <li>- Inversor de frequência;</li> <li>- Dimensões aproximadas: 1380mm Largura x 1380mm Altura x 420mm Profundidade;</li> <li>- Equipamento anti-corrosão;</li> <li>- Gabinete Em Fibra De Vidro (Smc), Ebs Ou Alumínio;</li> <li>- Acionamento de comando com várias velocidades e com controle remoto;</li> <li>- Possuir função de desligamento automático;</li> <li>- Suporte De Fixação Do Aparelho;</li> <li>- Instalação: A contratada será responsável pelo frete, montagem e instalação do objeto, sendo de responsabilidade da contratada qualquer custo na instalação;</li> <li>- Obs (Abertura Na Parede, Ponto De Água E De Energia Será Feito Pela Prefeitura).</li> <li>- Garantia mínima de 12 meses.</li> </ul>	485826	01	15.598,00	15.598,00
03	UN	<p>CLIMATIZADOR, contendo as seguintes especificações:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vazão de ar mínima de 70.000m³/h;</li> <li>- Alimentação Elétrica 220V – Monofásico;</li> <li>- Capacidade mínima do reservatório de água de 32 litros;</li> </ul>	485826	01	16.215,00	16.215,00

Om P

000553



VJ CLIMATIZAÇÃO LTDA  
 ENDEREÇO: RUA DOM PEDRO II, Nº 131, BAIRRO SÃO MIGUEL,  
 FRANCISCO BELTRÃO - PR  
 CNPJ: 48.670.365/0001-50  
 TELEFONE: (46) 99933-8649

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potência mínima do Motor de 2,5CV;</li> <li>- Grelha em alumínio;</li> <li>- Inversor de frequência;</li> <li>- Consumo total máximo de 2,7kw/h;</li> <li>- Entrada de água por uma torneira boia;</li> <li>- Dimensões aproximadas: 1,90m Largura x 1,50m Altura x 1m de profundidade;</li> <li>- Equipamento anti-corrosão;</li> <li>- Gabinete Em Fibra De Vidro (Smc), Ebs Ou Alumínio;</li> <li>- Acionamento de comando com várias velocidades e com controle remoto;</li> <li>- Suporte De Fixação Do Aparelho;</li> <li>- Instalação: A contratada será responsável pelo frete, montagem e instalação do objeto, sendo de responsabilidade da contratada qualquer custo na instalação;</li> <li>- Obs (Abertura Na Parede, Ponto De Água E De Energia Será Feito Pela Prefeitura).</li> <li>- Garantia mínima de 12 meses.</li> </ul>				
						<b>TOTAL 56.803,00</b>

AMPLA CONCORRENCIA						
Item	Un.	Objeto	CATMAT	Quant.	Valor Un.	Valor Total
14	UN	CLIMATIZADOR, contendo as seguintes especificações: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vazão de ar mínima de 48.000m³/h;</li> <li>- Alimentação Elétrica 220V – Monofásico;</li> <li>- Possuir no mínimo 2 bombas;</li> <li>- Vazão da bomba de 2.000lts/h;</li> <li>- Entrada de água por uma torneira boia 7,5mca;</li> <li>- Capacidade mínima do reservatório de água de 47 litros;</li> <li>- Potência mínima do Motor de 1,5CV;</li> <li>- Grelha em alumínio;</li> <li>- Consumo elétrico total de 1,50kW/h;</li> <li>- Inversor de frequência;</li> </ul>	485826	04	12.675,00	50.700,00

om f p

000554



VJ CLIMATIZAÇÃO LTDA  
 ENDEREÇO: RUA DOM PEDRO II, Nº 131, BAIRRO SÃO MIGUEL,  
 FRANCISCO BELTRÃO - PR  
 CNPJ: 48.670.365/0001-50  
 TELEFONE: (46) 99933-8649

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dimensões aproximadas: 1380mm Largura x 1380mm Altura x 420mm Profundidade;</li> <li>- Equipamento anti-corrosão;</li> <li>- Gabinete Em Fibra De Vidro (Smc), Ebs Ou Alumínio;</li> <li>- Acionamento de comando com várias velocidades e com controle remoto;</li> <li>- Possuir função de desligamento automático;</li> <li>- Suporte De Fixação Do Aparelho; - Instalação: A contratada será responsável pelo frete, montagem e instalação do objeto, sendo de responsabilidade da contratada qualquer custo na instalação;</li> <li>- Obs (Abertura Na Parede, Ponto De Água E De Energia Será Feito Pela Prefeitura).</li> <li>- Garantia mínima de 12 meses.</li> </ul>				
15	UN	<p>CLIMATIZADOR, contendo as seguintes especificações:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vazão de ar mínima de 70.000m³/h;</li> <li>- Alimentação Elétrica 220V – Monofásico;</li> <li>- Capacidade mínima do reservatório de água de 32 litros;</li> <li>- Potência mínima do Motor de 2,5CV;</li> <li>- Grelha em alumínio;</li> <li>- Inversor de frequência;</li> <li>- Consumo total máximo de 2,7kw/h;</li> <li>- Entrada de água por uma torneira boia;</li> <li>- Dimensões aproximadas: 1,90m Largura x 1,50m Altura x 1m de profundidade;</li> <li>- Equipamento anti-corrosão;</li> <li>- Gabinete Em Fibra De Vidro (Smc), Ebs Ou Alumínio;</li> <li>- Acionamento de comando com várias velocidades e com controle remoto;</li> <li>- Suporte De Fixação Do Aparelho; - Instalação: A contratada será responsável pelo frete, montagem e instalação do objeto, sendo de responsabilidade da contratada qualquer custo na instalação;</li> </ul>	485826	06	15.990,00	95.940,00

om E P

000355



VJ CLIMATIZAÇÃO LTDA  
ENDEREÇO: RUA DOM PEDRO II, Nº 131, BAIRRO SÃO MIGUEL,  
FRANCISCO BELTRÃO - PR  
CNPJ: 48.670.365/0001-50  
TELEFONE: (46) 99933-8649

		- Obs (Abertura Na Parede, Ponto De Água E De Energia Será Feito Pela Prefeitura). - Garantia mínima de 12 meses.				
					<b>TOTAL</b>	<b>146.640,00</b>

**Valor total R\$ 203.443,00.**

A validade desta proposta é de **60 (sessenta) dias corridos**, contados da data da abertura da sessão pública de **PREGÃO ELETRÔNICO**.

1. A apresentação da proposta implicará na plena aceitação das condições estabelecidas neste edital e seus anexos.
2. Declaro que a proponente atende aos requisitos de habilitação e o declarante atesta a veracidade das informações prestadas (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).
3. Responsável pela assinatura do contrato ou da Ata de Registro de Preços:

**Nome:** Vanderlei do Nascimento

**CPF:** 005.162.839-28

**Endereço:** Av. Pogresso, Nº 230, Bairro São Miguel

**Telefone:** (46)99933-8649

**Email:** vanderlei.nascimento@hotmail.com

Francisco Beltrão, 04 de junho de 2025.


VJ CLIMATIZACAO Assinado de forma digital  
LTDA:4867036500 por VJ CLIMATIZACAO  
0150 LTDA:48670365000150  
Dados: 2025.06.04  
14:37:24 -03'00'

VANDERLEI DO NASCIMENTO  
Sócio - Administrador

Mr FS P

000556

# CLIMATIZADOR - PARANABRISA 70

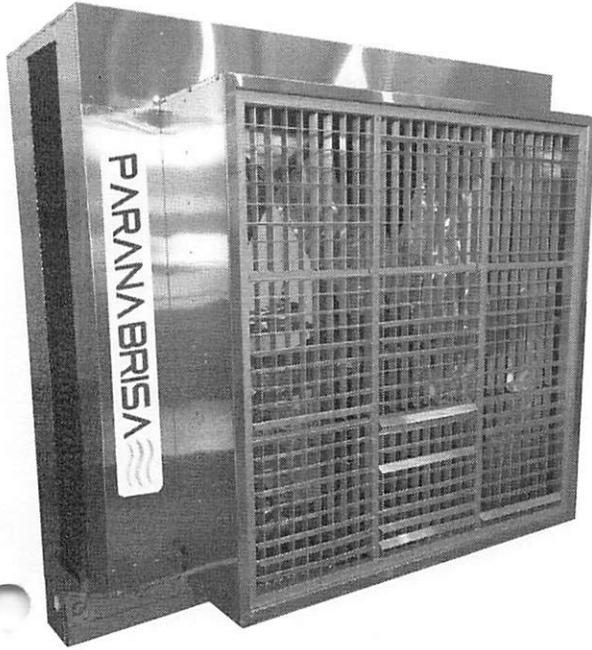

O CLIMATIZADOR PARANABRISA 70 INOX, foi desenvolvido especificamente para climatização de grandes ambientes industriais e comerciais.

- Placa evaporativa de alta eficiência;
- Conjunto de hélices exclusivos VJ CLIMATIZAÇÃO; com polia de nylon e mancal com rolamento automotivo.
- Motor marca 3,0cv Ip55 BLINDADO de alto desempenho e durabilidade com baixo consumo de energia
  - Painel de acionamento com controle remoto que permite uma regulagem ideal do equipamento;
- Grelha em alumínio que permite uma climatização mais eficiente com regulagem na vertical e horizontal;
- Estrutura de aço inox de alta durabilidade e fácil limpeza.
- Sistema de reservatório anti-dengue.


## FICHA TÉCNICA

Alimentação elétrica	Entrada 220v - Monofásico
Vazão de Ar	70.000 m3/h
Quantidade de bombas	2 unidade
Vazão por bomba	3000 lt/h - 75W cada
Entrada de água	Torneira boia 7,5kgf/cm2
Conjunto hélices	6 pás de Inox - VJ
Correia	B 66
Polias (nylon x FF)	B 330 x B 95 mm
Painel Controlador (3,0cv)	Inversor frequência SMART
Distribuidor de ar	Grelha aluminio DUPLA
Medidas Grelha (externa)	1410 x 1160 mm (esp. 5x5 cm)
Reservatório de água	70 litros
Material Reservatório	INOX 304
Placa evap. cBRISA 45/15°	4 de 1830 x 610mm
Abertura Parede	A 1,50 x L 1,50 m
Dimensões total	L 1,95 x A 2,10 x P 1,12 m
Dimensões ventilador	L 1,48 x A 1,48 x P 0,38 m
Embalagem montado	A 2,20 x L 2,0 x P 1,20 m
Peso líquido	140 kg
Peso Bruto	200 kg


## FICHA TÉCNICA

Motor trifásico	Hercules 3,0cv trifasico
Consumo elétrico total	2,40 kW/h
Corrente Nominal	8,8 A (motor 220v trifásico)
Corrente de entrada	20 A (entrada mono inversor)
Nível de ruído	76 db

## ENTRADA E SAÍDA DE ÁGUA

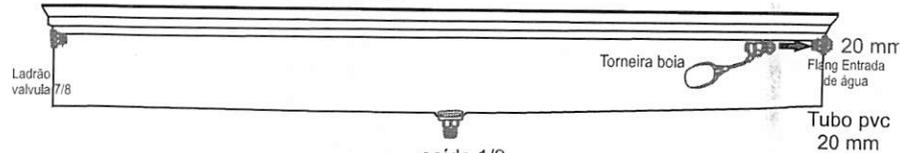

## DIMENSÕES (metro)

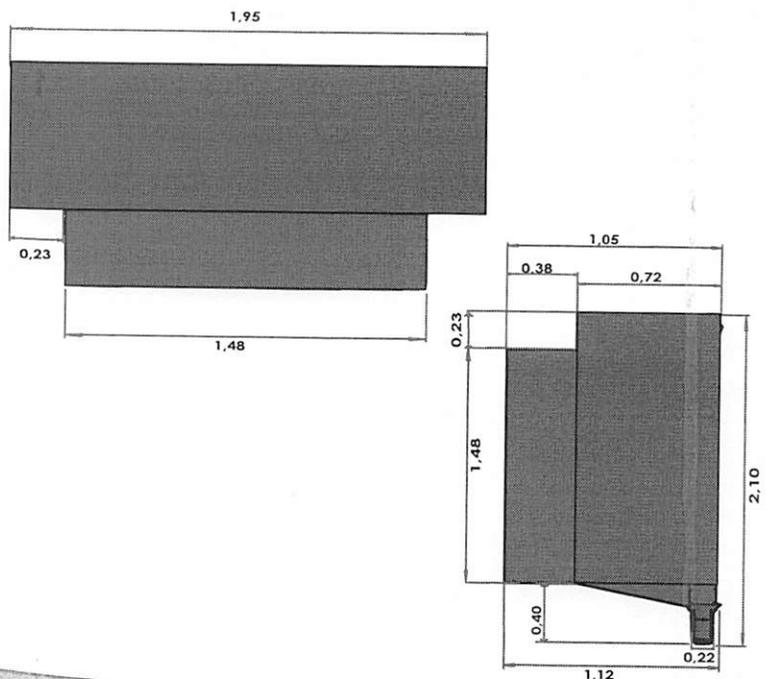

(46) 9 9933-8649


V1 - 05/25



www.paranabrisa.com.br

000557

# CLIMATIZADOR - PARANABRISA 48

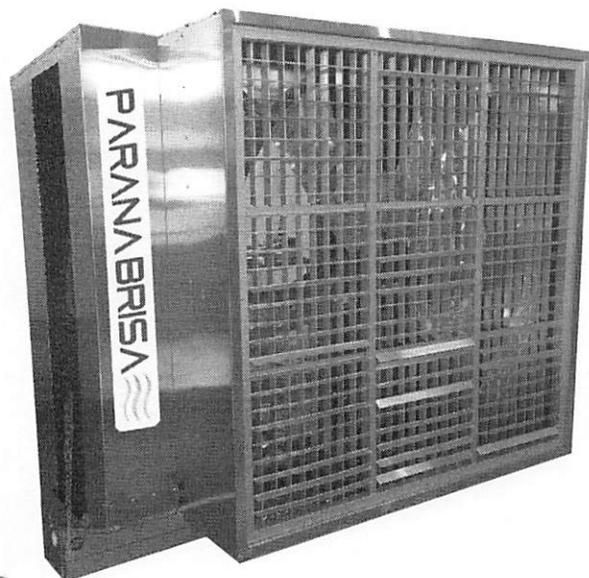

O CLIMATIZADOR PARANABRISA 70 INOX, foi desenvolvido especificamente para climatização de grandes ambientes industriais e comerciais.

- Placa evaporativa de alta eficiência;
- Conjunto de hélices exclusivos VJ CLIMATIZAÇÃO; com polia de nylon e mancal com rolamento automotivo.
- Motor marca 3,0cv Ip55 BLINDADO de alto desempenho e durabilidade com baixo consumo de energia
  - Pannel de acionamento com controle remoto que permite uma regulagem ideal do equipamento;
- Grelha em alumínio que permite uma climatização mais eficiente com regulagem na vertical e horizontal;
- Estrutura de aço inox de alta durabilidade e fácil limpeza.
- Sistema de reservatório anti-dengue.

## FICHA TÉCNICA

Alimentação elétrica	Entrada 220v - Monofásico
Vazão de Ar	48.000 m3/h
Quantidade de bombas	2 unidade
Vazão por bomba	3000 lt/h - 75W cada
Entrada de água	Torneira boia 7,5kgf/cm2
Conjunto hélices	6 pás de Inox - VJ
Correia	B 66
Polias (nylon x FF)	B 330 x B 95 mm
Pannel Controlador (2,0cv)	Inversor frequência SMART
Distribuidor de ar	Grelha aluminio DUPLA
Medidas Grelha (externa)	1410 x 1160 mm (esp. 5x5 cm)
Reservatório de água	70 litros
Material Reservatório	INOX 304
Placa evap. cBRISA 45/15°	4 de 1500 x 610mm
Abertura Parede	A 1,50 x L 1,50 m
Dimensões total	L 1,95 x A 1,87 x P 1,12 m
Dimensões ventilador	L 1,48 x A 1,48 x P 0,38 m
Embalagem montado	A 2,02 x L 2,00 x P 1,20 m
Peso líquido	130 kg
Peso Bruto	190 kg


## FICHA TÉCNICA

Motor trifásico	Hercules 2,0cv trifasico
Consumo elétrico total	1,65 kW/h
Corrente Nominal	5,8 A (motor 220v trifásico)
Corrente de entrada	16 A (entrada mono inversor)
Nível de ruído	76 db

## ENTRADA E SAÍDA DE ÁGUA



## DIMENSÕES (metro)

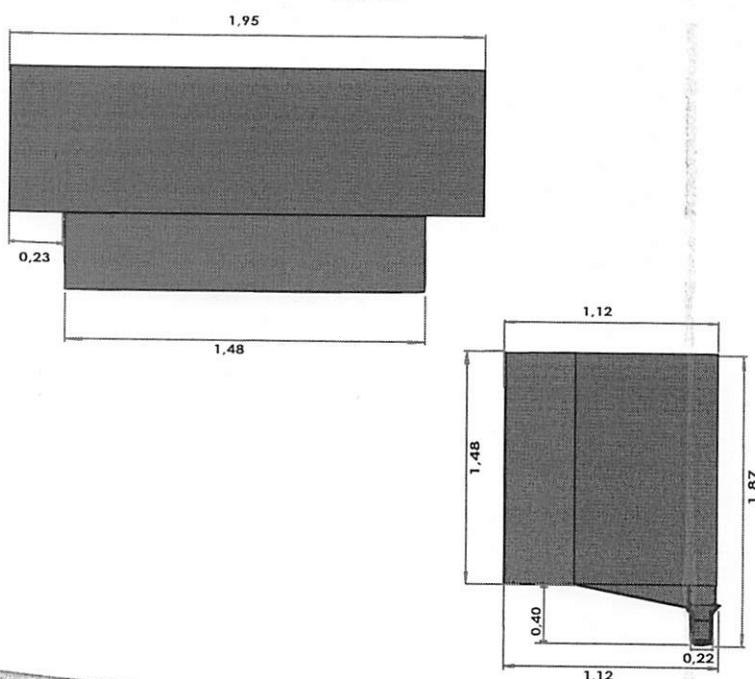


(46) 9 9933-8649

V1 - 05/25

CLIMATIZAÇÃO  
(46) 9 9933-8649

www.paranabrisa.com.br

000558

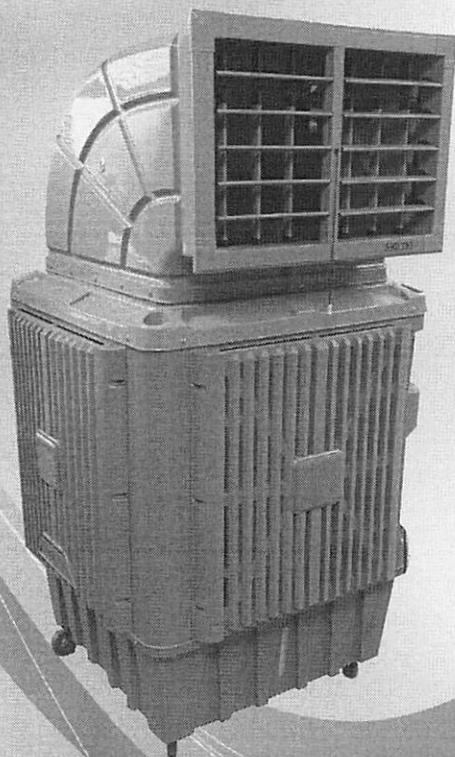

## VJ 20 Portátil

- 04 lados de colmeia, muito mais ar refrigerado
- Motor de 1,1 kw/h, mais mais potente com baixo consumo de energia.
- 03 níveis de velocidade
- Opção climatizar e ventilar
- Sistema analógico, muito simples de usar
- grelha com swing
- reservatório grande com quase 150 lts
- equipamento portátil com rodízio.

**VJ Climatização: Soluções em climatização com a qualidade que você merece**


**PARANA BRISA** 

Or \$ P

000559

# CLIMATIZADOR PORTÁTIL VJ20

## PORTÁTIL *i20*

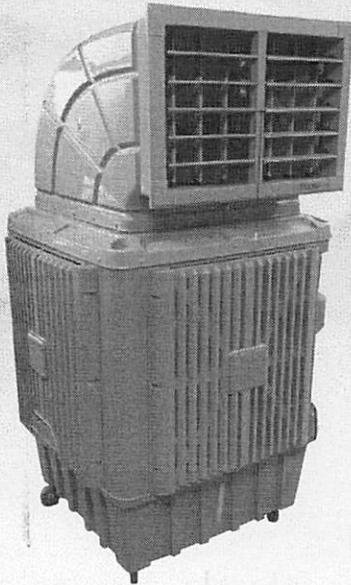

Saída de ar para cima, melhora o fluxo de ar e aumenta a flecha,


- 04 lados de colmeia, muito mais ar refrigerado
- Motor de 1,1 kw/h, mais mais potente com baixo consumo de energia.
- 03 níveis de velocidade
- Opção climatizar e ventilar
- Sistema analógico, muito simples de usar
- grelha com swing
- reservatório grande com quase 150 lts
- equipamento portátil com rodízio.

### FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

Alimentação Elétrica	220V - 60hz
Vazão de ar	20.000 m3/h
Quantidade de Bombas	01 unidade
Vazão por bomba	2500 l/h - 45w
Entrada de água	Manual e/ou torneira boia
Conjunto de Hélices	Axial - 03 pás plástico
Correia	Sem correia
Polias	Sem polias
Painel Controlador	Placa analógica
Controle Remoto	Sim
Distribuidor de ar	Grelha de plástico com swing
Medidas grelha (externo)	0,66 x 0,46 m (espaço 4,5x4,5cm)
Reservatório de água	135 litros
Placa Evaporativa	Alta Eficiência 45°/45°
Placas Evaporativas (medidas)	4 uni de 650 x 550 x 100mm
Dimensões totais (mm)	L 900 x A 1600 x P 900 mm
Embalagem montado (m)	A 1600 x L 1,0 x P 1,0 m
Peso líquido	38 kg
Peso bruto	45 kg

### FICHA TÉCNICA DO MOTOR

Motor	1110 W
Consumo Total kW/h	1,1 kw/h
Corrente nominal por motor	5,0 A
Corrente total do equipamento	5,5 A
Nível de Ruído	70 db

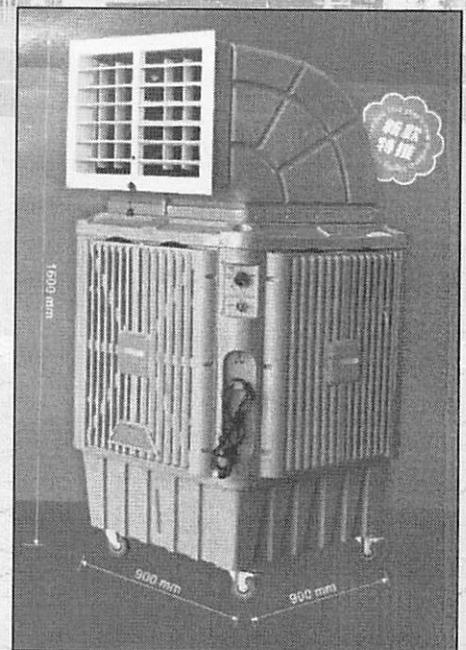

(46) 9 9933-8649


V1 - 05/25



www.paranabrisa.com.br

om \$p

000560

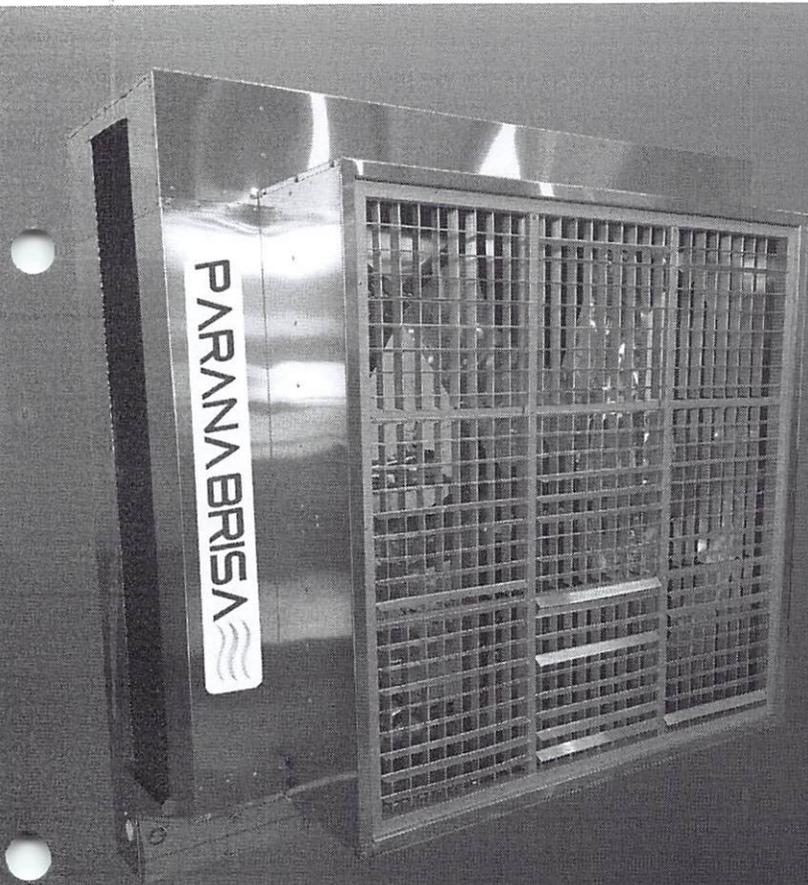

## VJ 70 INOX

Vazão de ar 70.000 m<sup>3</sup>/h  
Reservatório de 70 L  
Dimensões:  
A 2100 X L 1950 X P 1120


Potência Motor: 3,0cv  
HÉLICES INOX  
Consumo: 2,4 kw/h  
Voltagem: 220v mono  
Velocidade: 60 níveis  
Abertura Parede: 150 x 150cm  
Ruído: 60 db  
Com controle remoto

VJ Climatização: Soluções em climatização com a qualidade que você merece

PARANA BRISA 

om  
f  
p

000361

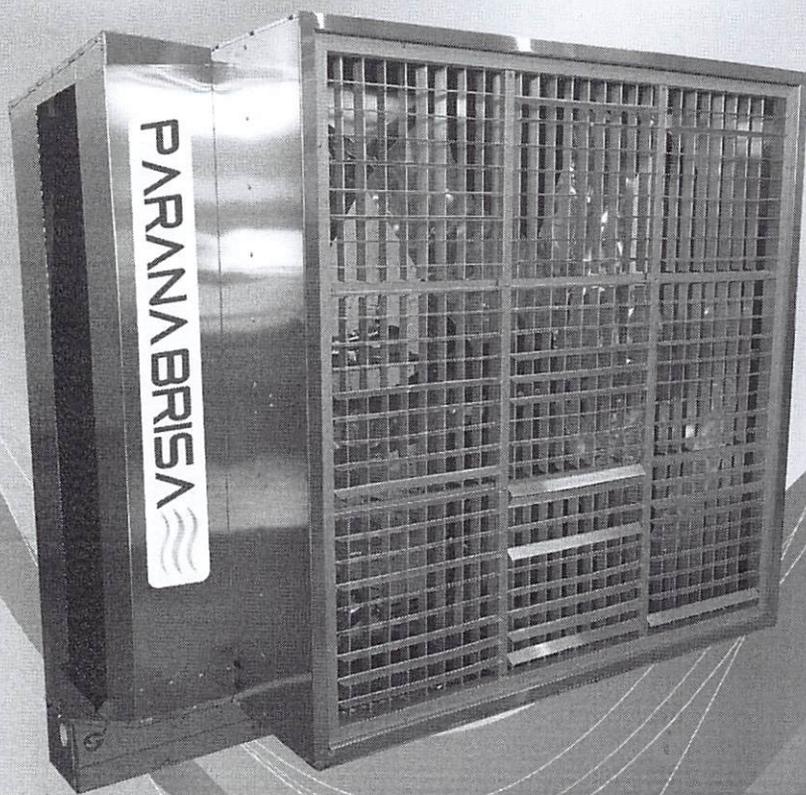

## VJ 48 INOX

Vazão de ar 48.000 m<sup>3</sup>/h

Reservatório de 70 L

Dimensões:

A 1,87 X L 1950 X P 1120

Potência Motor: 2,0cv

HÉLICES INOX

Consumo: 1,6 kw/h

Voltagem: 220v mono

Velocidade: 60 níveis

Abertura Parede: 150 x 150cm

Ruído: 60 db

Com controle remoto

VJ Climatização: Soluções em climatização com a qualidade que você merece

PARANA BRISA 

fb  
om p

000562

# CRS comércio-ME

47.773.357 CLAYTON ROGERIO DA SILVA

CNPJ: 47.773.357/0001-76/ inscrição estadual 004429223.00-72

Pregão Eletrônica: Nº 90025/2025

Nº PROC. ADM.:

UASG 987775 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE:

47773357 Clayton Rogério da Silva, CNPJ: 47.773.357/0001-76, com a sede localizada na Rua Pedra do Mar, nº 404, apto. 304, Bairro Letícia, Belo Horizonte - MG, cep:31.570-170.

Objeto: REGISTRO DE PREÇO /VENDA

À Comissão de Licitação,

Prezados Senhores,

## 1. Aceitação do Edital

Declaramos, para os devidos fins, que aceitamos integralmente os termos e condições estabelecidos no Edital Pregão Eletrônica: N:90025/2025 comprometendo-nos a fornecer o objeto licitado conforme as especificações técnicas descritas.

## 2. Especificação do Objeto.

Apresentamos nossa proposta:

item	descrição	marca	unidade	quantidade	valor unit	valor total
4	Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split Hi Wall, Modelo: Split Inverter, Capacidade Refrigeração: 18.000BTU/H, Tensão: 220V, Freqüência: 60HZ, Características Adicionais: Com Controle Remoto Sem Fio, Características Adicionais 1: Controle Remoto S/Fio, Quente/Frio, Selo Procel, Garantia: 1ANO	HQ	UNID	4	R\$ 3.250,00	R\$ 13.000,00
total						R\$ 13.000,00

Validade da Proposta: 90 dias corridos a contar da data de envio desta proposta.

Prazo de entrega 7 dias uteis.

VALOR DO PROPOSTA JÁ INCLUI IMPOSTOS E FRENTE.

RS  
om

000563

**PROPOSTA DE VENDA DO EQUIPAMENTO, NA QUAL NÃO INCLUI  
DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO**

Anexamos, os documentos exigidos pelo edital para fins de habilitação.

Dados Bancários:

Banco Cora SCD-403

Agência:001

Conta: 5434909-0

Banco do Brasil

Agência:4208-0

Conta: 52485-9

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

Belo Horizonte,04/06/2025.

E-mail: cleitinhogestao@yahoo.com.br

Contato:37-99106-0058

Documento assinado de forma digital por CLAYTON ROGERIO DA SI  
LVA:04165754633 em 04/06/2025 15:27 (UTC -3).  
Assinatura válida somente em formato eletrônico.

digitalsign





Certificado Digital ICP-Brasil  
Documento assinado eletronicamente.

om  
fo  
p

000564

# Ar Condicionado HQ Inverter

Seu clima perfeito,  
em todos os momentos

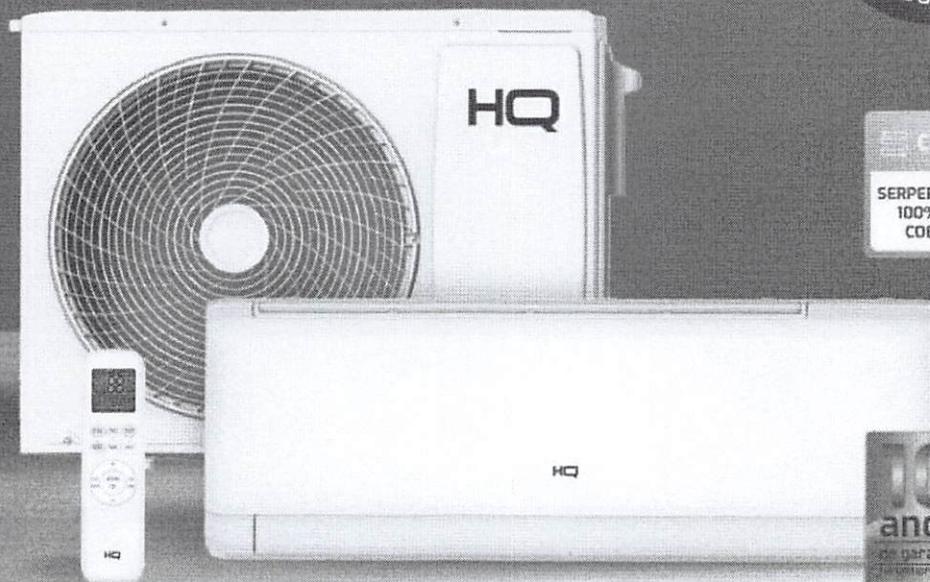

\*No produto, contra defeitos de fabricação.

\*\*a partir da data de emissão da nota fiscal ao consumidor



### Tecnologia inverter

Economia de energia e conforto contínuo, graças ao ajuste preciso da temperatura



### Função Inteligente

Ajuste automático de temperatura conforme volume de produtos



### Compacto e elegante

Se adapta perfeitamente a qualquer espaço, complementando a decoração

SKU	84666	84667	84668	84669	84671
Modelo produto	CFHQ09PIS2BX	CFHQ12PIS2BX	CFHQ18PIS2BX	CFHQ24PIS2BX	CFHQ30PIS2BX
Unidade interna	CFHQ09IIS2BX	CFHQ12IIS2BX	CFHQ18IIS2BX	CFHQ24IIS2BX	CFHQ30IIS2BX
Unidade externa	CFHQ09EIS2BX	CFHQ12EIS2BX	CFHQ18EIS2BX	CFHQ24EIS2BX	CFHQ30EIS2BX
Classe	A	A	A	A	A
Índice de proteção da unidade externa	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Tensão	220v	220v	220v	220v	220v
Frequência	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz
Cap. Refrigeração - W	2638 W	3518 W	5277 W	7036 W	8793 W
Cap. Refrigeração - BTUS	9000 BTU/h	12000 BTU/h	18000 BTU/h	24000 BTU/h	30000 BTU/h
Corrente elétrica	4,3 A	6A	8,5 A	10A	13,5 A
Potência máxima	950 W	1320 W	1720 W	2100 W	2900 W
Gás refrigerante	R32	R32	R32	R32	R32
P. descarga Max.	4,3 Mpa	4,3 Mpa	4,3 Mpa	4,3 Mpa	4,3 Mpa
P. sucção Max.	2,5 Mpa	2,5 Mpa	2,5 Mpa	2,5 Mpa	2,5 Mpa
Peso unidade interna	6,5 Kg	8 Kg	10,5 Kg	12,5 Kg	13 Kg
Peso unidade externa	18 Kg	17 Kg	21,5 Kg	30,5 Kg	42 Kg
Dimensão Unid. Interna (AxLxP)	28,1x70,8x19,2cm	29,5x76,2x27,7cm	31,5x96,0x22,2cm	32,8x108,9x27,7cm	32,8x108,9x24,4cm
Dimensão Unid. Externa (AxLxP)	45,0x64,9x23,2cm	45,5x65,0x23,3cm	53,7x70,9x28,1cm	65,5x82,5x33,5cm	70,0x80,0x35,0cm

om fo d

**HQ**

para todos os momentos

000565

# JR ELETRO

A

MUNICÍPIO DE PLANALTO

REF.: EDITAL DE PREGÃO (ELETRÔNICO) N° 025/2025

PROCESSO LICITATÓRIO N° 033/2025

DATA: 04/06/2025 - HORA: 09:00 BRASILIA

Vem por meio desta, apresentar Proposta de Preços ao Edital de Pregão Eletrônico nº 025/2025 em epígrafe que tem por objeto a Implantação de REGISTRO DE PREÇOS visando aquisição de climatizadores e aparelhos de ar condicionado, destinado à todas as secretarias municipais, deste município de Planalto-PR., em atendimento a as Secretarias e Departamentos do Município, conforme segue:

PROPOSTA DE PREÇO								
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	MARCA	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR UNIT/EXT	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL/EXT
6	APARELHO DE AR CONDICIONADO, modelo Split frio, 220v, 9.000 BTUs, sistema Inverter. Com mão de obra de instalação e drenos incluso. Entregar instalado. - Garantia mínima de 12 meses.	UND	Marca/Fabricante CACEAIR Modelo/Versao CACE02SFINV09INT CACE02SFINV09EXT	10	R\$ 2.310,00	dois mil, trezentos e dez reais	R\$ 23.100,00	vinte e três mil e cem reais
8	APARELHO DE AR CONDICIONADO, modelo Split frio, 220v, 12.000 BTUs, sistema Inverter. Com mão de obra de instalação e drenos incluso. Entregar instalado. - Garantia mínima de 12 meses.	UND	Marca/Fabricante CACEAIR Modelo/Versao CACE02SFINV12INT CACE02SFINV12EXT	10	R\$ 2.560,00	dois mil, quinhentos e sessenta reais	R\$ 25.600,00	vinte e cinco mil e seiscentos reais
10	APARELHO DE AR CONDICIONADO, modelo Split , frio, 220v, 18.000 BTUs, sistema inverter. Com mão de obra de instalação e drenos. Entregar instalado. - Garantia mínima de 12 meses.	UND	Marca/Fabricante CACEAIR Modelo/Versao CACE02SFINV18INT CACE02SFINV18EXT	10	R\$ 3.540,00	três mil, quinhentos e quarenta reais	R\$ 35.400,00	trinta e cinco mil e quatrocentos reais
13	APARELHO DE AR CONDICIONADO, modelo Split, (frio), 220v 30.000 BTUs, sistema inverter. Com mão de obra de instalação e drenos incluso. Entregar instalado. - Garantia mínima de 12 meses.	UND	Marca/Fabricante CACEAIR Modelo/Versao CACE02SFINV30INT CACE02SFINV30EXT	3	R\$ 5.400,00	cinco mil e quatrocentos reais	R\$ 16.200,00	dezesseis mil e duzentos reais
<b>VALOR TOTAL</b>					<b>R\$</b>		<b>77.200,00</b>	
<b>setenta e sete mil e duzentos reais</b>								
<b>OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL:</b>						<b>SIM ( ) NÃO (x).</b>		
<b>DECLARAÇÕES:</b>								

JOAO  
ROBERTO  
MACHADO:4  
4133332920

Assinado de forma digital por JOAO ROBERTO MACHADO:44133332920  
Dados: 2025.06.05 08:23:16 -04'00'

RAZÃO SOCIAL: J R MACHADO IMP. E EXP.

CNPJ.: 53.553.859/0001-94 - I. E.: 00000006871976

AVENIDA MASCARENHA DE MORAES, 2572, BAIRRO SANTA LUZIA, CEP 76850000 – GUAJARA-MIRIM - RO

EMAIL.: licitacao@jreletpaper.com.br – TEL: (65) 99284-6790

000506

# JR ELETRO

A

MUNICÍPIO DE PLANALTO

REF.: EDITAL DE PREGÃO (ELETRÔNICO) N° 025/2025

PROCESSO LICITATÓRIO N° 033/2025

DATA: 04/06/2025 - HORA: 09:00 BRASILIA

Vem por meio desta, apresentar Proposta de Preços ao Edital de Pregão Eletrônico n° 025/2025 em epígrafe que tem por objeto a Implantação de REGISTRO DE PREÇOS visando aquisição de climatizadores e aparelhos de ar condicionado, destinado à todas as secretarias municipais, deste município de Planalto-PR., em atendimento a as Secretarias e Departamentos do Município, conforme segue:

PROPOSTA DE PREÇO								
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	MARCA	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR UNIT/EXT	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL/EXT
<p>*Declaramos conhecer e concordar plenamente com as cláusulas e condições do Edital deste pregão, apresentamos nossa proposta de preços para fornecimento do objeto do certame conforme valores e especificações técnicas.</p> <p>*Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, impostos, seguros, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.</p> <p>*Declaramos que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.</p> <p>*Declaramos que proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira independente pela empresa, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico por qualquer meio ou por qualquer pessoa.</p> <p>*Declaramos que atendemos aos requisitos de habilitação do edital e que todas as informações prestadas são verdadeiras, estando cientes de que somos responsáveis pela veracidade destas, na forma da lei.</p> <p>*Declaramos, sob as penas da Lei, que até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.</p> <p>*Declaramos, para fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988, que não empregamos menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.</p> <p>*Declaramos que o e-mail informado nesta proposta é válido e poderá ser utilizado para todos os tipos de comunicação oficial, inclusive notificações, comprometendo-me sempre a mantê-lo atualizado.</p> <p>A validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da abertura da sessão pública de PREGÃO ELETRÔNICO.</p> <p>A apresentação da proposta implicará na plena aceitação das condições estabelecidas neste edital e seus anexos.</p>								
Validade da proposta: (CONFORME EDITAL).								
Validade dos Produtos: (CONFORME EDITAL).								
O Prazo de garantia: (CONFORME EDITAL).								
O Prazo de entrega: (CONFORME EDITAL).								
REPRESENTANTE LEGAL PARA FINS DE ASSINATURA DO CONTRATO: Nome: JOÃO ROBERTO MACHADO, brasileiro, solteiro, empresário CPF nº 441.333.329-20 RG. nº 32944264 SSP/AM ENDEREÇO: Rua Antônio Lobo Sobrinho, N° 13 – Dom Pedro I, CEP: 69042-640, Manaus/AM Tel: 65 99284-6790 - Email: licitacao@jreletpaper.com.br								
DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO: BANCODOS BRASIL J R MACHADO IMP. E EXP. CNPJ 53.553.859/0001-94 Agência 390-5 C/C 44.577-0 Chave Pix CNPJ: 53.553.859/0001-94								

JOAO ROBERTO MACHADO:44133332920  
33332920

GUAJARA MIRIM - RO, 05 de JUNHO de 2025.

**J R MACHADO IMP. E EXP.**  
**JOÃO ROBERTO MACHADO**  
**CPF 441.333.329-20**  
**RG 32944264 SSP/AM**

RAZÃO SOCIAL: J R MACHADO IMP. E EXP.  
CNPJ.: 53.553.859/0001-94 - I. E.: 00000006871976  
AVENIDA MASCARENHA DE MORAES, 2572, BAIRRO SANTA LUZIA, CEP 76850000 – GUAJARA-MIRIM - RO  
EMAIL.: licitacao@jreletpaper.com.br – TEL: (65) 99284-6790

000567



## AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL INVERTER

Na CACEAIR, nossa missão é proporcionar conforto e eficiência energética para os lares e empresas de nossos clientes. Com o compromisso de oferecer soluções inovadoras e sustentáveis, somos especializados na fabricação de ar-condicionados split inverter.





[WWW.CACEAIR.COM.BR](http://WWW.CACEAIR.COM.BR)

on top

000568



## AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL INVERTER

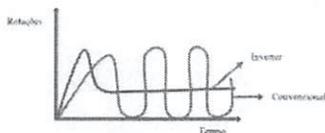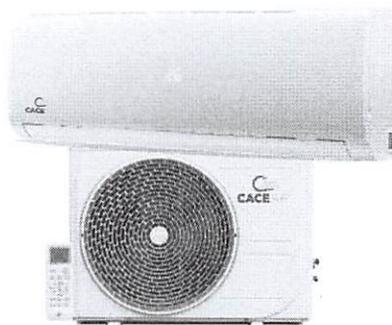

A tecnologia inverter ajusta a velocidade do compressor de acordo com a necessidade de resfriamento, evitando os ciclos de liga/desliga. Isso resulta em maior eficiência energética, menor consumo e menor nível de ruído, além de aumentar a durabilidade do aparelho.

### Características Principais:

- Design moderno e compacto, ideal para ambientes comerciais e residenciais.
- Alta eficiência energética com compressor inverter.
- Função "Sleep" para conforto durante a noite.
- Tecnologia de filtragem avançada (filtra até 99% das partículas de pó e bactérias).
- Funções: Refrigeração, Desumidificação, Ventilação.
- Gás Refrigerante R-32: Gás ecológico, com baixo impacto ambiental e melhor eficiência térmica.
- Wi-Fi opcional: disponível com ou sem Wi-Fi.



### Funções:

- Modo Resfriamento (Cool): Para resfriar o ambiente rapidamente.
- Modo Desumidificação (Dry): Elimina o excesso de umidade do ar, ideal para climas úmidos.
- Função "Sleep": Ajusta a temperatura gradualmente para um sono mais confortável durante a noite.
- Controle de Temperatura Preciso: Mantém a temperatura estável e constante.
- Timer Programável: Permite programar o tempo de funcionamento do aparelho.
- Auto-Restart: Retorno automático das configurações após falta de energia.

Garantia total de 3 anos no produto se instalado por empresa credenciada pela Caceair.



9.000 A  
30.000 BTU/H



SERPENTINA  
DE COBRE



FRIO



CLASSIFICAÇÃO A  
NO INMETRO



WI-FI OPCIONAL

om f p

000509



TABELA INFORMATIVA - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Características Técnicas	Unidade Interna	CACE02SFINV09INT	CACE02SFINV12INT	CACE02SFINV18INT	CACE02SFINV24INT	CACE02SFINV30INT
	Unidade Externa	CACE02SFINV09EXT	CACE02SFINV12EXT	CACE02SFINV18EXT	CACE02SFINV24EXT	CACE02SFINV30EXT
Capacidade	Refrigeração (Btu/h)	9000	12000	18000	24000	30000
	Refrigeração (W)	2367	3516	5274	7032	8790
Versão	Ciclo	Frio	Frio	Frio	Frio	Frio
Alimentação elétrica (V - fases - Hz)	-	220 - 1 - 60	220 - 1 - 60	220 - 1 - 60	220 - 1 - 60	220 - 1 - 60
Corrente Máxima (A)	-	3,8	5,3	7,7	9,4	9,0
Disjuntor (A)	-	10	10	20	20	25
Consumo (KWh/ano)	-	390,0	543,0	790,0	1050,0	1300,0
Classificação do INMETRO	-	A	A	A	A	A
Compressor	Tipo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo
Controle remoto sem fio	-	sim	sim	sim	sim	sim
Velocidade de ventilação	-	3	3	3	3	3
Vazão de ar (m³/h)	Alta	500	600	700	1200	1350
Nível de ruído (dBa)	Unidade interna	26 ~ 38	26 ~ 39	30 ~ 41	36 ~ 48	41 ~ 51
Tipo de refrigerante	-	R32	R32	R32	R32	R32
Inverter	-	sim	sim	sim	sim	sim
Auto restart	-	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Dimensão dos produtos sem embalagem - LxPxA	Unidade Interna (mm)	783x279x204	783x279x204	854x279x204	1053x314x242	1154x314x244
	Unidade Externa (mm)	660x298x473	660x298x473	728x262x540	820x292x546	910x340x699
Peso Líquido	Unidade Interna (kg)	9	9	10	15	17
	Unidade Externa (kg)	21	21	26	30	52
Garantia*	-	3 anos				

\* Garantia total de 3 anos no produto se instalado por empresa credenciada pela Caceair.

Or  
fk  
p

000570

BRASIL

(HTTPS://GOV.BR)



# Avaliação da Conformidade

Adobe Flash Player já não é suportado

Procurando algo?

Buscar

Página inicial (<http://www.inmetro.gov.br/>) / Qualidade (<http://www.inmetro.gov.br/qualidade/>) / Registro de objeto (...)  
/ Consultar registros concedidos

## Registro de Objeto Consultar registros concedidos

### Detalhes do Registro 017837/2024

Status  
Ativo

Concessão  
27/11/2024

J R MACHADO IMP. E EXP.

AVENIDA MASCARENHA DE MORAES, 2572 Cep:76850-000 | SANTA LUZIA - GUAJARA-MIRIM - RO

Tel: (Telefone) 65 99985-5778 - [jreletropaper@outlook.com](mailto:jreletropaper@outlook.com) (mailto:jreletropaper@outlook.com) - CNPJ: (CNPJ)53.553.859/0001-94

Programa de Avaliação da Conformidade  
Condicionadores de ar

Portaria Inmetro  
nº (número) 269 de  
22/06/2021

Nome de Família  
SPLIT HW INVERTER - Gás  
R32

Certificado  
Não aplicável

Modelo da Avaliação da  
Conformidade  
Não aplicável

### -Pesquisar histórico de alterações

Data	Alteração	Marca	Modelo	Descrição
27/11/2024	Incluído	CACEAIR	CACE02SFINV09INT / CACE02SFINV09EXT	SPLIT HW INVERTER_9.000 Btu/h(2367W)_Frio_220V/60Hz_IPX0/IPX4_R32
27/11/2024	Incluído	CACEAIR	CACE02SFINV12INT / CACE02SFINV12EXT	SPLIT HW INVERTER_12.000 Btu/h (3.516W)_Frio_220V/60Hz_IPX0/IPX4_R32
27/11/2024	Incluído	CACEAIR	CACE02SFINV18INT / CACE02SFINV18EXT	SPLIT HW INVERTER_18.000 Btu/h (5.274W)_Frio_220V/60Hz_IPX0/IPX4_R32
27/11/2024	Incluído	CACEAIR	CACE02SFINV24INT / CACE02SFINV24EXT	SPLIT HW INVERTER_24.000 Btu/h (7.032W)_Frio_220V/60Hz_IPX0/IPX4_R32
27/11/2024	Incluído	CACEAIR	CACE02SFINV30INT / CACE02SFINV30EXT	SPLIT HW INVERTER_30.000 Btu/h(8.790W)_Frio_220V/60Hz_IPX0/IPX4_R32

*Handwritten signature*

000571

Data	Alteração	Marca	Modelo	Descrição
02/12/2024	Incluído	CACEAIR	CACE02SQINV30INT / CACE02SQINV30EXT	SPLIT HW INVERTER_30.000 Btu/h(8.790W)_Quente/Frio_220V/60Hz_IPX0/IPX4_R32

<< Voltar

Barra GovBr (<http://www.gov.br/acessoainformacao/>)

(<http://www.brasil.gov.br/>)



om  
B  
g

# JR ELETRO

A

MUNICÍPIO DE PLANALTO

REF.: EDITAL DE PREGÃO (ELETRÔNICO) N° 025/2025

PROCESSO LICITATÓRIO N° 033/2025

DATA: 04/06/2025 - HORA: 09:00 BRASILIA

Vem por meio desta, apresentar Proposta de Preços ao Edital de Pregão Eletrônico nº 025/2025 em epigrafe que tem por objeto a Implantação de REGISTRO DE PREÇOS visando aquisição de climatizadores e aparelhos de ar condicionado, destinado à todas as secretarias municipais, deste município de Planalto-PR., em atendimento a as Secretarias e Departamentos do Município, conforme segue:

PROPOSTA DE PREÇO								
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	MARCA	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR UNIT/EXT	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL/EXT
8	APARELHO DE AR CONDICIONADO, modelo Split frio, 220v, 12.000 BTUs, sistema Inverter. Com mão de obra de instalação e drenos incluso. Entregar instalado. - Garantia mínima de 12 meses.	UND	Marca/Fabricante CACEAIR Modelo/Versao CACE02SFINV12INT CACE02SFINV12EXT	10	R\$ 2.560,00	dois mil, quinhentos e sessenta reais	R\$ 25.600,00	vinte e cinco mil e seiscentos reais
13	APARELHO DE AR CONDICIONADO, modelo Split, (frio), 220v 30.000 BTUs, sistema inverter. Com mão de obra de instalação e drenos incluso. Entregar instalado. - Garantia mínima de 12 meses.	UND	Marca/Fabricante CACEAIR Modelo/Versao CACE02SFINV30INT CACE02SFINV30EXT	3	R\$ 5.400,00	cinco mil e quatrocentos reais	R\$ 16.200,00	dezesseis mil e duzentos reais
<b>VALOR TOTAL</b>						<b>R\$</b>	<b>41.800,00</b>	
<b>quarenta e um mil e oitocentos reais</b>								
<b>OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL:</b>						<b>SIM ( ) NÃO (x).</b>		
<b>DECLARAÇÕES:</b>								
<p>*Declaramos conhecer e concordar plenamente com as cláusulas e condições do Edital deste pregão, apresentamos nossa proposta de preços para fornecimento do objeto do certame conforme valores e especificações técnicas.</p> <p>*Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, impostos, seguros, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.</p> <p>*Declaramos que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.</p> <p>*Declaramos que proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira independente pela empresa, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico por qualquer meio ou por qualquer pessoa.</p> <p>*Declaramos que atendemos aos requisitos de habilitação do edital e que todas as informações prestadas são verdadeiras, estando cientes de que somos responsáveis pela veracidade destas, na forma da lei.</p> <p>*Declaramos, sob as penas da Lei, que até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.</p> <p>*Declaramos, para fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988, que não empregamos menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.</p> <p>*Declaramos que o e-mail informado nesta proposta é válido e poderá ser utilizado para todos os tipos de comunicação oficial, inclusive notificações, comprometendo-me sempre a mantê-lo atualizado.</p> <p>A validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da abertura da sessão pública de PREGÃO ELETRÔNICO.</p> <p>A apresentação da proposta implicará na plena aceitação das condições estabelecidas neste edital e seus anexos.</p>								
<input type="checkbox"/> Validade da proposta: (CONFORME EDITAL).								
<input type="checkbox"/> Validade dos Produtos: (CONFORME EDITAL).								
<input type="checkbox"/> O Prazo de garantia: (CONFORME EDITAL).								
<input type="checkbox"/> O Prazo de entrega: (CONFORME EDITAL).								

JOAO ROBERTO  
MACHADO:441  
33332920

Assinado de forma digital por JOAO ROBERTO MACHADO:44133332920  
Dados: 2025.06.04 14:21:38 -04'00'

RAZÃO SOCIAL: J R MACHADO IMP. E EXP.

CNPJ.: 53.553.859/0001-94 - I. E.: 00000006871976

AVENIDA MASCARENHA DE MORAES, 2572, BAIRRO SANTA LUZIA, CEP 76850000 – GUAJARA-MIRIM - RO

EMAIL: licitacao@jreletpaper.com.br – TEL: (65) 99284-6790

*om* *fs* *fp*

000573

# JR ELETRO

A

MUNICÍPIO DE PLANALTO

REF.: EDITAL DE PREGÃO (ELETRÔNICO) N° 025/2025

PROCESSO LICITATÓRIO N° 033/2025

DATA: 04/06/2025 - HORA: 09:00 BRASILIA

Vem por meio desta, apresentar Proposta de Preços ao Edital de Pregão Eletrônico nº 025/2025 em epigrafe que tem por objeto a Implantação de REGISTRO DE PREÇOS visando aquisição de climatizadores e aparelhos de ar condicionado, destinado à todas as secretarias municipais, deste município de Planalto-PR., em atendimento a as Secretarias e Departamentos do Município, conforme segue:

PROPOSTA DE PREÇO								
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	MARCA	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR UNIT/EXT	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL/EXT
REPRESENTANTE LEGAL PARA FINS DE ASSINATURA DO CONTRATO: Nome: JOÃO ROBERTO MACHADO, brasileiro, solteiro, empresário CPF nº 441.333.329-20 RG. nº 32944264 SSP/AM ENDEREÇO: Rua Antônio Lobo Sobrinho, Nº 13 – Dom Pedro I, CEP: 69042-640, Manaus/AM Tel: 65 99284-6790 - Email: licitacao@jreletpaper.com.br								
DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO: BANCODO BRASIL J R MACHADO IMP. E EXP. CNPJ 53.553.859/0001-94 Agência 390-5 C/C 44.577-0 Chave Pix CNPJ: 53.553.859/0001-94								
GUAJARA MIRIM - RO, 04 de JUNHO de 2025.								

JOAO ROBERTO MACHADO:4133332920  
Assinado de forma digital por JOAO ROBERTO MACHADO:4133332920  
Dados: 2025.06.04 14:21:45 -04'00'

**J R MACHADO IMP. E EXP.**  
**JOÃO ROBERTO MACHADO**  
**CPF 441.333.329-20**  
**RG 32944264 SSP/AM**

RAZÃO SOCIAL: J R MACHADO IMP. E EXP.

CNPJ.: 53.553.859/0001-94 - I. E.: 00000006871976

AVENIDA MASCARENHA DE MORAES, 2572, BAIRRO SANTA LUZIA, CEP 76850000 – GUAJARA-MIRIM - RO

EMAIL.: licitacao@jreletpaper.com.br – TEL: (65) 99284-6790

000574



## AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL INVERTER

Na CACEAIR, nossa missão é proporcionar conforto e eficiência energética para os lares e empresas de nossos clientes. Com o compromisso de oferecer soluções inovadoras e sustentáveis, somos especializados na fabricação de ar-condicionados split inverter.





[WWW.CACEAIR.COM.BR](http://WWW.CACEAIR.COM.BR)

om  
to  
p

000575



## AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL INVERTER

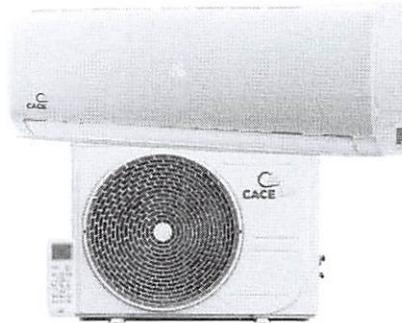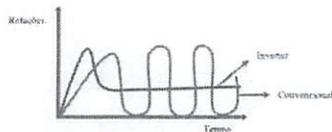

A tecnologia inverter ajusta a velocidade do compressor de acordo com a necessidade de resfriamento, evitando os ciclos de liga/desliga. Isso resulta em maior eficiência energética, menor consumo e menor nível de ruído, além de aumentar a durabilidade do aparelho.

### Características Principais:

- Design moderno e compacto, ideal para ambientes comerciais e residenciais.
- Alta eficiência energética com compressor inverter.
- Função "Sleep" para conforto durante a noite.
- Tecnologia de filtragem avançada (filtra até 99% das partículas de pó e bactérias).
- Funções: Refrigeração, Desumidificação, Ventilação.
- Gás Refrigerante R-32: Gás ecológico, com baixo impacto ambiental e melhor eficiência térmica.
- Wi-Fi opcional: disponível com ou sem Wi-Fi.



### Funções:

- Modo Resfriamento (Cool): Para resfriar o ambiente rapidamente.
- Modo Desumidificação (Dry): Elimina o excesso de umidade do ar, ideal para climas úmidos.
- Função "Sleep": Ajusta a temperatura gradualmente para um sono mais confortável durante a noite.
- Controle de Temperatura Preciso: Mantém a temperatura estável e constante.
- Timer Programável: Permite programar o tempo de funcionamento do aparelho.
- Auto-Restart: Retorno automático das configurações após falta de energia.

Garantia total de 3 anos no produto se instalado por empresa credenciada pela Caceair.



9.000 A  
30.000 BTU/H



SERPENTINA  
DE COBRE



FRIO



CLASSIFICAÇÃO A  
NO INMETRO



WI-FI OPCIONAL

om fs p

000576



TABELA INFORMATIVA - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Características Técnicas	Unidade Interna	CACE025FINV09INT	CACE025FINV12INT	CACE025FINV18INT	CACE025FINV24INT	CACE025FINV30INT
	Unidade Externa	CACE025FINV09EXT	CACE025FINV12EXT	CACE025FINV18EXT	CACE025FINV24EXT	CACE025FINV30EXT
Capacidade	Refrigeração (Btu/h)	9000	12000	18000	24000	30000
	Refrigeração (W)	2367	3516	5274	7032	8790
Modo	Ciclo	Frio	Frio	Frio	Frio	Frio
Alimentação elétrica (V - fases - Hz)	-	220 - 1 - 60	220 - 1 - 60	220 - 1 - 60	220 - 1 - 60	220 - 1 - 60
Corrente Máxima (A)	-	3.8	5.3	7.7	9.4	9.0
Disjuntor (A)	-	10	10	20	20	25
Consumo (KWh/ano)	-	390,0	543,0	790,0	1050,0	1300,0
Classificação do INMETRO	-	A	A	A	A	A
Compressor	Tipo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo
Controle remoto sem fio	-	sim	sim	sim	sim	sim
Velocidade de ventilação	-	3	3	3	3	3
Vazão de ar (m³/h)	Alta	500	600	700	1200	1350
Nível de ruído (dBa)	Unidade interna	26 - 38	26 - 39	30 - 41	36 - 48	41 - 51
Tipo de refrigerante	-	R32	R32	R32	R32	R32
Inverter	-	sim	sim	sim	sim	sim
Auto restart	-	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Dimensão dos produtos sem embalagem - LxPxA	Unidade Interna (mm)	783x279x204	783x279x204	854x279x204	1053x314x242	1154x314x244
	Unidade Externa (mm)	660x298x473	660x298x473	728x262x540	820x292x546	910x340x699
Peso Líquido	Unidade Interna (kg)	9	9	10	15	17
	Unidade Externa (kg)	21	21	26	30	52
Garantia*	-	3 anos				

\* Garantia total de 3 anos no produto se instalado por empresa credenciada pela Caceair.

om

000577



PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

**TERMO DE JULGAMENTO**  
UASG 987775 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO - PM  
**PREGÃO 90025/2025**

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto  
Compra emergencial: Não UF da UASG: PR  
Objeto da compra: REGISTRO DE PREÇOS visando aquisição de climatizadores e aparelhos de ar condicionado, destinado à todas as secretarias municipais, deste município de Planalto-PR.  
Entrega de propostas: De 23/05/2025 às 08:00 até 04/06/2025 às 09:00  
Abertura da sessão pública: Dia 04/06/2025 às 09:00 (horário de Brasília)

**Mensagens do chat da compra**

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/06/2025 às 09:00:05	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:30 e 17:30. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	04/06/2025 às 09:00:25	Bom dia! Declaro aberta a sessão referente ao Pregão Eletrônico nº 025/2025. Pregoeiro/agente de contratação(a) Fernanda Scherer Marzec operando o certame.
Sistema	04/06/2025 às 09:00:32	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	04/06/2025 às 09:00:37	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	04/06/2025 às 09:00:42	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de R\$ 1,00 (um real) de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	04/06/2025 às 09:00:50	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro/agente de contratação/agente de contratação durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	04/06/2025 às 09:00:54	A qualquer momento após a etapa de lances, o pregoeiro/agente de contratação/agente de contratação poderá realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	04/06/2025 às 09:00:59	As suspensões da sessão pública serão comunicadas pelo pregoeiro/agente de contratação, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
Sistema	04/06/2025 às 09:01:04	Quanto ao registro dos valores dos lances, ressalto que o sistema COMPRAS.GOV.BR foi parametrizado para considerar 04 (quatro) casas decimais depois da vírgula. Portanto, fiquem atentos ao adequado registro do valor, a fim de evitar o cadastro de lances manifestamente inexequíveis.
Sistema	04/06/2025 às 09:01:09	Reitero que o fato de haver previsão no edital quanto à possibilidade de exclusão do lance pelo Pregoeiro/agente de contratação, não desonera a licitante da responsabilidade pelo registro das ofertas no sistema, nos termos do art. 13, III, da IN Seges/ME nº 73/2022.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/06/2025 às 09:01:14	Cabe ressaltar também que, conforme art. 21, §3ª, da IN Seges/ME nº 73/2022 as licitantes poderão, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de 15 (quinze) segundos após o registro no sistema, caso seja inconsistente ou inexequível
Sistema	04/06/2025 às 09:01:18	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com o Município de Planalto pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	04/06/2025 às 09:01:23	Cabe a este pregoeiro/agente de contratação apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Compras.gov.br, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link <a href="https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/">https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/</a>
Sistema	04/06/2025 às 13:23:18	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	04/06/2025 às 13:30:58	Boa tarde a todos
Sistema	04/06/2025 às 13:31:07	Srs. Licitantes, com fundamento no art. 13, IV, da IN Seges/ME nº 73/2022, comunico que cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios em razão de sua própria desconexão ou diante de inobservância de qualquer mensagem.
Sistema	04/06/2025 às 13:31:14	Solicito que aguardem conectados enquanto realizo uma verificação preliminar da ordem de classificação e da documentação das empresas melhor classificadas.
Sistema	04/06/2025 às 13:31:18	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	04/06/2025 às 13:31:26	Um minuto, por favor.
Sistema	04/06/2025 às 13:41:26	Consulta realizada em 04/06/2025, por meio do site <a href="https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/">https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/</a> e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas melhores classificadas junto a este órgão.
Sistema	04/06/2025 às 13:55:30	Agradeço o retorno de todos,
Sistema	04/06/2025 às 13:55:50	irei realizar a convocação das propostas ajustadas
Sistema	04/06/2025 às 13:56:45	Irei solicitar em apenas um item em que o fornecedor ficou melhor classificado, porém a proposta deve conter todos os itens.
Sistema	04/06/2025 às 13:57:38	Lembrando que a empresa deverá anexar junto com a proposta, FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS ou CATÁLOGOS do equipamento ofertado, onde constem as especificações técnicas e a caracterização dos mesmos, permitindo a consistente avaliação da equipe técnica.
Sistema	04/06/2025 às 13:57:47	Conforme item 7.16 do edital
Sistema	04/06/2025 às 14:19:51	Nova comunicação da pregoeira será as 16h (04/06/2024), momento em que verificarei o atendimento das convocações.
Sistema	04/06/2025 às 16:02:38	Prezados licitantes, iremos realizar a conferência dos documentos enviados.
Sistema	04/06/2025 às 16:03:29	Irei também, realizar a negociação dos itens que são iguais nos lotes de participação exclusiva ME/EPP e Ampla concorrência.
Sistema	04/06/2025 às 17:01:01	Informo que a equipe técnica está realizando a análise dos itens. O julgamento das propostas será realizado amanhã as 08:30h (05/06/2025).
Sistema	05/06/2025 às 08:30:22	Bom dia a todos
Sistema	05/06/2025 às 08:30:55	Realizamos a análise dos itens.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/06/2025 às 08:32:47	O item 04 - fornecedor anexou a proposta ajustada, porém, a mesma informa que não está incluso a instalação dos aparelhos. O TR pede que o item seja entregue instalado. Portanto, irei realizar a desclassificação da proposta.
Sistema	05/06/2025 às 08:34:11	O fornecedor 47.773.357 CLAYTON ROGERIO DA SILVA, não respondeu as mensagens enviadas via chat a respeito dos demais itens em que ficou melhor classificado. Diante do desinteresse irei proceder com a desclassificação da empresa e convocar as subsequentes.
Sistema	05/06/2025 às 08:35:36	O item 01 - A equipe técnica analisou e constatou que: O equipamento não possui Inversor de frequência, possui Consumo total maior do que solicitado, e não atende nem o mínimo de Reservatório de água, conforme estabelecido em edital. Dessa forma irei desclassificar a proposta do item.
Sistema	05/06/2025 às 08:38:09	02 e 14 - A equipe técnica constatou que: O equipamento não é anti-corrosão, não possui Gabinete Em Fibra De Vidro (Smc), Ebs Ou Alumínio, conforme estabelecido em edital. possui Consumo elétrico total maior do que estabelecido em edital. Sendo a mesma coisa para os itens 03 e 15. Portanto irei realizar a desclassificação da proposta dos referidos itens e convocar as empresas subsequentes.
Sistema	05/06/2025 às 08:42:52	Senhores licitantes, informo que em atendimento à manifestação do setor técnico, será necessária a realização de diligência com base no art. 64, I e II, da Lei n. 14.133/21. Essa diligência será conduzida junto a empresa 49.418.054 MAYCON ANDRE RIZZI.
Sistema	05/06/2025 às 09:10:12	Irei convocar a proposta a proposta ajustada. Peço que atentem-se aos descritivos do item, e que anexem juntamente com a proposta o solicitado no item 7.16 do edital: A empresa deverá anexar junto com a proposta, FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS ou CATÁLOGOS do equipamento ofertado, onde constem as especificações técnicas e a caracterização dos mesmos, permitindo a consistente avaliação da equipe técnica.
Sistema	05/06/2025 às 09:16:16	Os demais itens, irei realizar o aceite das propostas.
Sistema	05/06/2025 às 09:21:34	Nova comunicação da pregoeira será as 11:15h, para confirmação do atendimento das convocações ou então convocação das próximas melhores classificadas.
Sistema	05/06/2025 às 11:16:15	Verifiquei que os itens 01, 02 e 03 não teve a convocação atendida.
Sistema	05/06/2025 às 11:16:31	Irei realizar a convocação da próxima melhor classificada.
Sistema	05/06/2025 às 11:21:44	Iremos realizar a conferência dos anexos enviados pelas demais empresas.
Sistema	05/06/2025 às 11:22:14	Nova comunicação será as 13:45h.
Sistema	05/06/2025 às 13:45:31	Boa tarde a todos. Irei dar sequência ao certame
Sistema	05/06/2025 às 13:46:06	Considerando que o item 02 e 03 não teve a convocação atendida, irei convocar a próxima melhor classificada para os itens.
Sistema	05/06/2025 às 13:55:56	Os itens 09,12,16,14,15,06 e 10, tiveram as propostas e documentos analisados pela equipe técnica, sendo assim, irei realizar o aceite das propostas.
Sistema	05/06/2025 às 14:13:08	Prezados, tendo em vista a abertura do prazo para envio da proposta dos itens 01,02 e 03, irei suspender a sessão nesse momento.
Sistema	05/06/2025 às 14:13:16	Nova comunicação será as 16h.
Sistema	05/06/2025 às 16:02:14	Foi realizado a análise dos documentos enviados para os itens 01,02 e 03. E os mesmos estão de acordo com o solicitado em edital. Portanto, irei realizar o aceite das propostas e prosseguir para a fase de habilitação.
Sistema	05/06/2025 às 16:03:37	Srs. Licitantes, com base nos itens 10.1 a 10.3 do edital, o SICAF das empresas vencedoras da fase de lances e demais empresas eventualmente convocadas será diretamente emitido e consultado por este Pregoeiro/agente de contratação.
Sistema	05/06/2025 às 16:03:45	Conforme disposto nos itens 10 e 10.4 do edital e no art. 36, §1º, da IN Seges/ME nº 73/2022, a comprovação dos requisitos de habilitação será aferida pelo Pregoeiro/agente de contratação a partir de consulta ao SICAF e, em sendo o caso, da documentação a ser enviada após a convocação prevista no item 10.4 do edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/06/2025 às 16:03:51	Diante do que consta dos itens 10 e 10.4 do edital e do art. 64 da Lei nº 14.133/2021, caso seja necessário, para fins de confirmação, esclarecimento ou saneamento da documentação de habilitação, o Pregoeiro/agente de contratação, a título de diligência, poderá solicitar à licitante o envio de documentos novos e/ou complementares.
Sistema	05/06/2025 às 16:04:01	De todo modo, tendo em vista o disposto nos itens 10. e 10.4 do edital, será concedido o prazo inicial de 2 (duas) horas para envio da documentação de habilitação não constante do SICAF.
Sistema	05/06/2025 às 16:05:14	Algumas empresas já anexaram os documentos de habilitação, porém, irei abrir o prazo para todos os licitantes. Caso a empresa já tenha anexado os documentos serão conferidos.
Sistema	05/06/2025 às 16:05:30	Peço atenção ao anexar os documentos e declarações solicitadas.
Sistema	05/06/2025 às 16:28:09	Nova comunicação da pregoeira será amanhã as 09h (06/06/2025) para divulgação do resultado da habilitação. Estejam conectados!
Sistema	06/06/2025 às 09:02:05	Bom dia . estou finalizando a conferência das habilitações. Peço que aguardem conectados enquanto finalizo.
Sistema	06/06/2025 às 09:17:08	Finalizamos a conferência dos documentos de habilitação, e precisaremos abrir diligência para alguns casos.
Sistema	06/06/2025 às 09:18:40	A empresa SUBLIME EQUIPAMENTOS LTDA atendeu a todas as exigências editalicias.
Sistema	06/06/2025 às 09:21:30	A empresa JM COMÉRCIO DE CLIMATIZADORES LTDA, tem os balanços e certidões de qualificação econômico financeiras e técnica disponíveis no SICAF. Todos os documentos estarão disponíveis para consulta no portal de Licitações do Município. A empresa cumpriu com todas as exigências editalicias.
Sistema	06/06/2025 às 09:22:17	A empresa MAYCON ANDRE RIZZI cumpriu com todas as exigências editalicias.
Sistema	06/06/2025 às 09:23:10	A empresa COMÉRCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA IRACEMINHA LTDA ME cumpriu com todas as exigências editalicias.
Sistema	06/06/2025 às 09:24:10	Após a abertura das diligências necessárias, irei realizar a habilitação das mesmas.
Sistema	06/06/2025 às 13:33:08	Boa tarde, irei verificar o atendimento das diligências.
Sistema	06/06/2025 às 13:41:11	Infelizmente as diligências não foram atendidas. Irei realizar a inabilitação dos fornecedores e retornar para a fase de julgamento dos itens.
Sistema	06/06/2025 às 13:51:06	Considerando a inabilitação dos fornecedores, irei convocar as próximas empresas melhor classificadas.
Sistema	06/06/2025 às 16:04:09	Srs licitantes, irei convocar a proposta ajustada dos itens que não tiveram a convocação atendida.
Sistema	06/06/2025 às 16:15:06	Fornecedores, tendo em vista a abertura do prazo de envio da proposta ajustada e demais documentos solicitados no item 7.16, irei suspender a sessão nesse momento.
Sistema	06/06/2025 às 16:15:25	Retorno na segunda feira 09/06/2025 as 08:30h.
Sistema	09/06/2025 às 08:31:26	Bom dia a todos, alguns itens não tiveram a convocação atendida, portanto, irei realizar a convocação das próximas classificadas.
Sistema	09/06/2025 às 08:32:05	Após a convocação, irei realizar o julgamento que tiveram sua proposta ajustada enviada e as especificações técnicas estão de acordo com o exigido .
Sistema	09/06/2025 às 09:59:28	Nova comunicação será as 10:45h
Sistema	09/06/2025 às 10:45:57	Prezados licitantes, foi realizada a análise dos documentos enviados e constatou-se que os objetos ofertados atendem ao exigido em edital, portanto, irei realizar o aceite das propostas.
Sistema	09/06/2025 às 10:49:02	Considerando que a empresa ELETRO CENTRO já encaminhou os documentos de habilitação junto com a proposta ajustada, e a empresa 49.418.054 MAYCON ANDRE RIZZI já foi habilitada em outros itens, não irei abrir prazo de convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	09/06/2025 às 10:49:29	Peço que aguardem conectados enquanto realizo a conferência dos documentos de habilitação da empresa ELETRO CENTRO.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/06/2025 às 11:01:03	Realizamos a análise dos documentos e verificamos que será necessário a abertura de diligência no que se refere a qualificação econômico financeira e técnica.
Sistema	09/06/2025 às 11:05:05	Considerando a abertura da diligência junto a empresa ELETRO CENTRO, informo que a nova comunicação da pregoeira será as 13:30h.
Sistema	09/06/2025 às 13:33:29	Em nova análise dos documentos de habilitação, foi localizado o documento de comprovação de vínculo entre profissional técnico responsável. Portanto irei proceder com a habilitação da empresa.
Sistema	09/06/2025 às 13:33:50	A empresa 49.418.054 MAYCON ANDRE RIZZI também será habilitada.
Sistema	09/06/2025 às 13:36:11	Informo que as empresas habilitadas comprovaram atender as exigências editalicias.
Sistema	09/06/2025 às 13:36:18	Caso alguma intenção seja registrada, será aberto o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões recursais no sistema, seguido de igual prazo para as contrarrazões.
Sistema	09/06/2025 às 13:36:22	Se o pregoeiro/agente de contratação/ agente de contratação julgar procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes.
Sistema	09/06/2025 às 13:36:27	Desde já, gostaria de agradecer a todos pela participação neste pregão. Até a próxima.

### Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
04/06/2025 às 09:00:05	Abertura da sessão pública
04/06/2025 às 13:23:18	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 1 - Climatizador**

Climatizador Tipo: Evaporativo, Tensão Alimentação: 220V, Potência: 750W, Tipo Motor: Bifásico, Vazão Ar: 19.000M3/H, Acessórios: Controle Remoto

Quantidade:	5	Valor estimado:	R\$ 9.786,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 48.930,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 1,0000	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.050.\*\*\*-2 - FERNANDA SCHERER MARZEC para SUBLIME EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 24.139.047/0001-07, melhor lance: R\$ 5.835,4300 (unitário) / R\$ 29.177,1500 (total)

**Propostas do Item 1**

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
**Programa de integridade:** Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.525.609/0001-70 - 32.525.609 KATIA JAQUELINE BROETTO Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 8.999,9000 (unitário) R\$ 44.999,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: CLIMATIZADOR PORTÁTIL Modelo/versão: CLIMATIZADOR PORTÁTIL 20000 vazao 220v 150l Valor proposta: R\$ 8.999,9000 (unitário) Valor negociado: Não Realizado R\$ 44.999,5000 (total)	Quantidade ofertada: 5	
49.418.054/0001-60 - 49.418.054 MAYCON ANDRE RIZZI Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 9.785,0000 (unitário) R\$ 48.925,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GELAR_CLIMATIZADORES G23.000 Modelo/versão: GELAR_CLIMATIZADORES G23.000 Valor proposta: R\$ 9.785,0000 (unitário) Valor negociado: Não Realizado R\$ 48.925,0000 (total)	Quantidade ofertada: 5	
45.782.493/0001-05 - A N ASSMANN CLIMATIZACAO Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 4.999,0000 (unitário) R\$ 24.995,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CLIMABRISA/RENASUL IND. EQUIP. LTDA Modelo/versão: I20 Valor proposta: R\$ 9.786,0000 (unitário) Valor negociado: Não Realizado R\$ 48.930,0000 (total)	Quantidade ofertada: 5	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
45.332.507/0001-80 - JJ COMERCIO E SERVICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R\$ 8.999,8000 (unitário) R\$ 44.999,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CLIMABRISA Modelo/versão: Climatizador Valor proposta: R\$ 9.780,9800 (unitário) R\$ 48.904,9000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5
32.987.940/0001-02 - OLIVEIRA, FERNANDES E CAMPOS - MANUTENCAO PREDIAL E INDUSTRIAL LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 10.000,0000 (unitário) R\$ 50.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: eos/vix/gree/elgim/agratto/tcl/mideia/lg/ Modelo/versão: eos/vix/gree/elgim/agratto/tcl/mideia/lg/ Valor proposta: R\$ 10.000,0000 (unitário) R\$ 50.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5
03.958.284/0001-11 - POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 9.689,0000 (unitário) R\$ 48.445,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Climabrisa Modelo/versão: REF. 14026 Valor proposta: R\$ 9.786,0000 (unitário) R\$ 48.930,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5
04.879.948/0001-10 - PREQUIP - COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 49.995,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ATMOSFERA Modelo/versão: ATM P25-MÓVEL Valor proposta: R\$ 20.000,0000 (unitário) R\$ 100.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 10.013,0352 (unitário) R\$ 50.065,1760 (total)	-
Marca/Fabricante: Climatizador Tipo: Evaporativo, Tensão Alimentação Modelo/versão: Climatizador Tipo: Evaporativo, Tensão Alimentação Valor proposta: R\$ 10.013,0352 (unitário) R\$ 50.065,1760 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
24.139.047/0001-07 - SUBLIME EQUIPAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 5.835,4300 (unitário) R\$ 29.177,1500 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Climabrisa / Renasul Industria LTDA Modelo/versão: Climatizador evaporativo portátil i20 Valor proposta: R\$ 9.786,0000 (unitário) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5 R\$ 48.930,0000 (total)		
39.885.427/0001-50 - UNIDAS COMERCIAL E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 20.000,0000 (unitário) R\$ 100.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MUNDIAL BRYSA Modelo/versão: Climatizador de Ar Evaporativo MB20S Industrial Valor proposta: R\$ 20.000,0000 (unitário) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5 R\$ 100.000,0000 (total)		
48.670.365/0001-50 - VJ CLIMATIZACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 4.998,0000 (unitário) R\$ 24.990,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: VJ CLIMATIZAÇÃO Modelo/versão: VJ CLIMATIZAÇÃO Valor proposta: R\$ 9.590,2800 (unitário) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5 R\$ 47.951,4000 (total)		

**Lances do Item 1**

Data/hora	Participante	Lance
04/06/2025 às 09:02:26	24.139.047/0001-07	R\$ 8.990,0000
04/06/2025 às 09:02:35	48.670.365/0001-50	R\$ 8.885,0000
04/06/2025 às 09:02:50	24.139.047/0001-07	R\$ 8.800,0000
04/06/2025 às 09:03:04	48.670.365/0001-50	R\$ 8.799,0000
04/06/2025 às 09:03:10	24.139.047/0001-07	R\$ 8.700,0000
04/06/2025 às 09:03:29	48.670.365/0001-50	R\$ 8.699,0000
04/06/2025 às 09:03:42	24.139.047/0001-07	R\$ 8.600,0000
04/06/2025 às 09:03:48	48.670.365/0001-50	R\$ 8.599,0000
04/06/2025 às 09:04:01	24.139.047/0001-07	R\$ 8.500,0000
04/06/2025 às 09:04:11	48.670.365/0001-50	R\$ 8.499,0000
04/06/2025 às 09:04:20	24.139.047/0001-07	R\$ 8.400,0000
04/06/2025 às 09:04:30	48.670.365/0001-50	R\$ 8.399,0000
04/06/2025 às 09:04:35	24.139.047/0001-07	R\$ 8.300,0000
04/06/2025 às 09:04:35	45.782.493/0001-05	R\$ 8.390,0000

Data/hora	Participante	Lance
04/06/2025 às 09:04:43	45.782.493/0001-05	R\$ 8.299,0000
04/06/2025 às 09:04:47	24.139.047/0001-07	R\$ 8.200,0000
04/06/2025 às 09:05:19	03.958.284/0001-11	R\$ 9.689,0000
04/06/2025 às 09:05:22	45.782.493/0001-05	R\$ 8.000,0000
04/06/2025 às 09:05:27	24.139.047/0001-07	R\$ 7.900,0000
04/06/2025 às 09:05:44	48.670.365/0001-50	R\$ 7.895,0000
04/06/2025 às 09:05:56	24.139.047/0001-07	R\$ 7.800,0000
04/06/2025 às 09:06:03	45.782.493/0001-05	R\$ 7.799,0000
04/06/2025 às 09:06:13	24.139.047/0001-07	R\$ 7.700,0000
04/06/2025 às 09:06:33	48.670.365/0001-50	R\$ 7.695,0000
04/06/2025 às 09:06:43	45.782.493/0001-05	R\$ 7.694,0000
04/06/2025 às 09:06:49	24.139.047/0001-07	R\$ 7.500,0000
04/06/2025 às 09:06:57	48.670.365/0001-50	R\$ 7.495,0000
04/06/2025 às 09:07:15	24.139.047/0001-07	R\$ 7.400,0000
04/06/2025 às 09:07:23	45.782.493/0001-05	R\$ 7.399,0000
04/06/2025 às 09:07:27	48.670.365/0001-50	R\$ 7.395,0000
04/06/2025 às 09:07:36	24.139.047/0001-07	R\$ 7.000,0000
04/06/2025 às 09:07:40	45.782.493/0001-05	R\$ 6.999,0000
04/06/2025 às 09:07:44	24.139.047/0001-07	R\$ 6.500,0000
04/06/2025 às 09:07:59	48.670.365/0001-50	R\$ 6.495,0000
04/06/2025 às 09:08:09	24.139.047/0001-07	R\$ 6.200,0000
04/06/2025 às 09:08:19	48.670.365/0001-50	R\$ 6.195,0000
04/06/2025 às 09:08:32	45.782.493/0001-05	R\$ 6.190,0000
04/06/2025 às 09:08:51	48.670.365/0001-50	R\$ 6.189,0000
04/06/2025 às 09:09:07	24.139.047/0001-07	R\$ 6.100,0000
04/06/2025 às 09:09:11	45.782.493/0001-05	R\$ 6.099,0000
04/06/2025 às 09:09:22	48.670.365/0001-50	R\$ 6.095,0000
04/06/2025 às 09:09:39	24.139.047/0001-07	R\$ 5.900,0000
04/06/2025 às 09:09:53	48.670.365/0001-50	R\$ 5.899,0000
04/06/2025 às 09:10:26	04.879.948/0001-10	R\$ 9.999,0000
04/06/2025 às 09:10:47	24.139.047/0001-07	R\$ 5.835,4300
04/06/2025 às 09:11:08	48.670.365/0001-50	R\$ 5.834,0000
04/06/2025 às 09:11:14	45.782.493/0001-05	R\$ 5.833,0000

Data/hora	Participante	Lance
04/06/2025 às 09:11:23	48.670.365/0001-50	R\$ 5.832,0000
04/06/2025 às 09:12:01	45.782.493/0001-05	R\$ 5.830,0000
04/06/2025 às 09:12:10	48.670.365/0001-50	R\$ 5.829,0000
04/06/2025 às 09:12:17	45.782.493/0001-05	R\$ 5.828,0000
04/06/2025 às 09:12:30	48.670.365/0001-50	R\$ 5.827,0000
04/06/2025 às 09:12:39	45.782.493/0001-05	R\$ 5.826,0000
04/06/2025 às 09:12:47	48.670.365/0001-50	R\$ 5.825,0000
04/06/2025 às 09:13:00	45.782.493/0001-05	R\$ 5.824,0000
04/06/2025 às 09:13:14	48.670.365/0001-50	R\$ 5.823,0000
04/06/2025 às 09:14:22	45.782.493/0001-05	R\$ 5.821,9900
04/06/2025 às 09:14:34	48.670.365/0001-50	R\$ 5.820,0000
04/06/2025 às 09:15:04	45.782.493/0001-05	R\$ 5.819,0000
04/06/2025 às 09:15:09	48.670.365/0001-50	R\$ 5.818,0000
04/06/2025 às 09:15:23	45.782.493/0001-05	R\$ 5.817,0000
04/06/2025 às 09:15:31	48.670.365/0001-50	R\$ 5.816,0000
04/06/2025 às 09:15:39	45.782.493/0001-05	R\$ 5.815,0000
04/06/2025 às 09:15:48	48.670.365/0001-50	R\$ 5.814,0000
04/06/2025 às 09:16:36	45.782.493/0001-05	R\$ 5.813,0000
04/06/2025 às 09:16:42	48.670.365/0001-50	R\$ 5.812,0000
04/06/2025 às 09:16:49	45.782.493/0001-05	R\$ 5.811,0000
04/06/2025 às 09:16:53	48.670.365/0001-50	R\$ 5.810,0000
04/06/2025 às 09:18:10	45.782.493/0001-05	R\$ 5.809,0000
04/06/2025 às 09:18:33	48.670.365/0001-50	R\$ 5.805,0000
04/06/2025 às 09:18:39	45.782.493/0001-05	R\$ 5.804,0000
04/06/2025 às 09:18:49	48.670.365/0001-50	R\$ 5.803,0000
04/06/2025 às 09:19:19	45.782.493/0001-05	R\$ 5.802,0000
04/06/2025 às 09:19:33	48.670.365/0001-50	R\$ 5.800,0000
04/06/2025 às 09:20:13	45.782.493/0001-05	R\$ 5.799,0000
04/06/2025 às 09:20:27	48.670.365/0001-50	R\$ 5.798,0000
04/06/2025 às 09:21:00	45.782.493/0001-05	R\$ 5.797,0000
04/06/2025 às 09:21:11	48.670.365/0001-50	R\$ 5.796,0000
04/06/2025 às 09:21:32	45.782.493/0001-05	R\$ 5.795,0000
04/06/2025 às 09:21:38	48.670.365/0001-50	R\$ 5.794,0000

Data/hora	Participante	Lance
04/06/2025 às 09:22:12	45.782.493/0001-05	R\$ 5.793,0000
04/06/2025 às 09:22:22	48.670.365/0001-50	R\$ 5.792,0000
04/06/2025 às 09:22:33	45.782.493/0001-05	R\$ 5.791,0000
04/06/2025 às 09:22:40	48.670.365/0001-50	R\$ 5.790,0000
04/06/2025 às 09:22:52	45.782.493/0001-05	R\$ 5.789,0000
04/06/2025 às 09:22:58	48.670.365/0001-50	R\$ 5.788,0000
04/06/2025 às 09:23:32	45.782.493/0001-05	R\$ 5.787,0000
04/06/2025 às 09:23:44	48.670.365/0001-50	R\$ 5.786,0000
04/06/2025 às 09:24:16	45.782.493/0001-05	R\$ 5.785,0000
04/06/2025 às 09:24:43	48.670.365/0001-50	R\$ 5.784,0000
04/06/2025 às 09:24:49	45.782.493/0001-05	R\$ 5.783,0000
04/06/2025 às 09:24:59	48.670.365/0001-50	R\$ 5.782,0000
04/06/2025 às 09:25:05	45.782.493/0001-05	R\$ 5.781,0000
04/06/2025 às 09:25:31	48.670.365/0001-50	R\$ 5.780,0000
04/06/2025 às 09:25:41	45.782.493/0001-05	R\$ 5.779,0000
04/06/2025 às 09:25:46	48.670.365/0001-50	R\$ 5.778,0000
04/06/2025 às 09:26:09	45.782.493/0001-05	R\$ 5.777,0000
04/06/2025 às 09:26:24	48.670.365/0001-50	R\$ 5.776,0000
04/06/2025 às 09:26:30	45.782.493/0001-05	R\$ 5.775,0000
04/06/2025 às 09:26:50	48.670.365/0001-50	R\$ 5.774,0000
04/06/2025 às 09:26:55	45.782.493/0001-05	R\$ 5.773,0000
04/06/2025 às 09:27:11	48.670.365/0001-50	R\$ 5.772,0000
04/06/2025 às 09:27:18	45.782.493/0001-05	R\$ 5.771,0000
04/06/2025 às 09:27:28	48.670.365/0001-50	R\$ 5.770,0000
04/06/2025 às 09:27:33	45.782.493/0001-05	R\$ 5.699,0000
04/06/2025 às 09:27:45	48.670.365/0001-50	R\$ 5.698,0000
04/06/2025 às 09:27:56	45.782.493/0001-05	R\$ 5.697,0000
04/06/2025 às 09:28:03	48.670.365/0001-50	R\$ 5.696,0000
04/06/2025 às 09:28:51	45.782.493/0001-05	R\$ 5.695,0000
04/06/2025 às 09:28:58	48.670.365/0001-50	R\$ 5.694,0000
04/06/2025 às 09:29:07	45.782.493/0001-05	R\$ 5.693,0000
04/06/2025 às 09:29:18	48.670.365/0001-50	R\$ 5.692,0000
04/06/2025 às 09:29:23	45.782.493/0001-05	R\$ 5.691,0000

Data/hora	Participante	Lance
04/06/2025 às 09:29:36	48.670.365/0001-50	R\$ 5.690,0000
04/06/2025 às 09:29:59	45.782.493/0001-05	R\$ 5.689,0000
04/06/2025 às 09:30:47	48.670.365/0001-50	R\$ 5.688,0000
04/06/2025 às 09:31:06	45.782.493/0001-05	R\$ 5.687,0000
04/06/2025 às 09:31:13	48.670.365/0001-50	R\$ 5.686,0000
04/06/2025 às 09:31:40	45.782.493/0001-05	R\$ 5.685,0000
04/06/2025 às 09:31:54	48.670.365/0001-50	R\$ 5.684,0000
04/06/2025 às 09:31:57	45.782.493/0001-05	R\$ 5.683,0000
04/06/2025 às 09:32:20	48.670.365/0001-50	R\$ 5.682,0000
04/06/2025 às 09:33:07	45.782.493/0001-05	R\$ 5.681,0000
04/06/2025 às 09:33:16	48.670.365/0001-50	R\$ 5.680,0000
04/06/2025 às 09:33:24	45.782.493/0001-05	R\$ 5.679,0000
04/06/2025 às 09:33:49	48.670.365/0001-50	R\$ 5.678,0000
04/06/2025 às 09:33:54	45.782.493/0001-05	R\$ 5.677,0000
04/06/2025 às 09:34:33	48.670.365/0001-50	R\$ 5.676,0000
04/06/2025 às 09:35:09	45.782.493/0001-05	R\$ 5.674,0000
04/06/2025 às 09:35:15	48.670.365/0001-50	R\$ 5.673,0000
04/06/2025 às 09:35:24	45.782.493/0001-05	R\$ 5.672,0000
04/06/2025 às 09:35:38	48.670.365/0001-50	R\$ 5.671,0000
04/06/2025 às 09:35:54	45.782.493/0001-05	R\$ 5.670,0000
04/06/2025 às 09:36:13	48.670.365/0001-50	R\$ 5.669,0000
04/06/2025 às 09:36:17	45.782.493/0001-05	R\$ 5.668,0000
04/06/2025 às 09:36:47	48.670.365/0001-50	R\$ 5.667,0000
04/06/2025 às 09:37:01	45.782.493/0001-05	R\$ 5.666,0000
04/06/2025 às 09:37:19	48.670.365/0001-50	R\$ 5.665,0000
04/06/2025 às 09:37:26	45.782.493/0001-05	R\$ 5.664,0000
04/06/2025 às 09:37:48	48.670.365/0001-50	R\$ 5.663,0000
04/06/2025 às 09:37:54	45.782.493/0001-05	R\$ 5.662,0000
04/06/2025 às 09:38:23	48.670.365/0001-50	R\$ 5.661,0000
04/06/2025 às 09:38:27	45.782.493/0001-05	R\$ 5.660,0000
04/06/2025 às 09:38:59	48.670.365/0001-50	R\$ 5.659,0000
04/06/2025 às 09:39:04	45.782.493/0001-05	R\$ 5.658,0000
04/06/2025 às 09:39:11	48.670.365/0001-50	R\$ 5.657,0000

Data/hora	Participante	Lance
04/06/2025 às 09:39:21	45.782.493/0001-05	R\$ 5.656,0000
04/06/2025 às 09:39:37	48.670.365/0001-50	R\$ 5.655,0000
04/06/2025 às 09:40:25	45.782.493/0001-05	R\$ 5.654,0000
04/06/2025 às 09:40:37	48.670.365/0001-50	R\$ 5.653,0000
04/06/2025 às 09:40:54	45.782.493/0001-05	R\$ 5.652,0000
04/06/2025 às 09:41:22	48.670.365/0001-50	R\$ 5.651,0000
04/06/2025 às 09:41:33	45.782.493/0001-05	R\$ 5.650,0000
04/06/2025 às 09:41:56	48.670.365/0001-50	R\$ 5.649,0000
04/06/2025 às 09:42:11	45.782.493/0001-05	R\$ 5.648,0000
04/06/2025 às 09:42:28	48.670.365/0001-50	R\$ 5.647,0000
04/06/2025 às 09:42:37	45.782.493/0001-05	R\$ 5.646,0000
04/06/2025 às 09:42:53	48.670.365/0001-50	R\$ 5.645,0000
04/06/2025 às 09:43:01	45.782.493/0001-05	R\$ 5.644,0000
04/06/2025 às 09:43:38	48.670.365/0001-50	R\$ 5.643,0000
04/06/2025 às 09:44:20	45.782.493/0001-05	R\$ 5.642,0000
04/06/2025 às 09:44:27	48.670.365/0001-50	R\$ 5.641,0000
04/06/2025 às 09:44:36	45.782.493/0001-05	R\$ 5.640,0000
04/06/2025 às 09:45:07	48.670.365/0001-50	R\$ 5.639,0000
04/06/2025 às 09:45:12	45.782.493/0001-05	R\$ 5.638,0000
04/06/2025 às 09:45:18	48.670.365/0001-50	R\$ 5.637,0000
04/06/2025 às 09:45:42	45.782.493/0001-05	R\$ 5.636,0000
04/06/2025 às 09:45:48	48.670.365/0001-50	R\$ 5.635,0000
04/06/2025 às 09:45:55	45.782.493/0001-05	R\$ 5.634,0000
04/06/2025 às 09:46:24	48.670.365/0001-50	R\$ 5.633,0000
04/06/2025 às 09:46:57	45.782.493/0001-05	R\$ 5.632,0000
04/06/2025 às 09:47:03	48.670.365/0001-50	R\$ 5.631,0000
04/06/2025 às 09:47:09	45.782.493/0001-05	R\$ 5.630,0000
04/06/2025 às 09:47:17	48.670.365/0001-50	R\$ 5.629,0000
04/06/2025 às 09:47:21	45.782.493/0001-05	R\$ 5.628,0000
04/06/2025 às 09:47:28	48.670.365/0001-50	R\$ 5.627,0000
04/06/2025 às 09:47:53	45.782.493/0001-05	R\$ 5.626,0000
04/06/2025 às 09:47:58	48.670.365/0001-50	R\$ 5.625,0000
04/06/2025 às 09:48:58	45.782.493/0001-05	R\$ 5.624,0000

Data/hora	Participante	Lance
04/06/2025 às 09:49:09	48.670.365/0001-50	R\$ 5.623,0000
04/06/2025 às 09:49:45	45.782.493/0001-05	R\$ 5.622,0000
04/06/2025 às 09:49:50	48.670.365/0001-50	R\$ 5.621,0000
04/06/2025 às 09:49:54	45.782.493/0001-05	R\$ 5.620,0000
04/06/2025 às 09:49:59	48.670.365/0001-50	R\$ 5.619,0000
04/06/2025 às 09:50:20	45.782.493/0001-05	R\$ 5.618,0000
04/06/2025 às 09:50:27	48.670.365/0001-50	R\$ 5.617,0000
04/06/2025 às 09:50:56	45.782.493/0001-05	R\$ 5.616,0000
04/06/2025 às 09:51:12	48.670.365/0001-50	R\$ 5.615,0000
04/06/2025 às 09:52:04	45.782.493/0001-05	R\$ 5.614,0000
04/06/2025 às 09:52:15	48.670.365/0001-50	R\$ 5.613,0000
04/06/2025 às 09:52:43	45.782.493/0001-05	R\$ 5.612,0000
04/06/2025 às 09:53:01	48.670.365/0001-50	R\$ 5.610,0000
04/06/2025 às 09:53:14	45.782.493/0001-05	R\$ 5.609,0000
04/06/2025 às 09:53:30	48.670.365/0001-50	R\$ 5.608,0000
04/06/2025 às 09:53:52	45.782.493/0001-05	R\$ 5.607,0000
04/06/2025 às 09:54:15	48.670.365/0001-50	R\$ 5.605,0000
04/06/2025 às 09:54:19	45.782.493/0001-05	R\$ 5.604,0000
04/06/2025 às 09:54:26	48.670.365/0001-50	R\$ 5.603,0000
04/06/2025 às 09:54:45	45.782.493/0001-05	R\$ 5.602,0000
04/06/2025 às 09:54:51	48.670.365/0001-50	R\$ 5.601,0000
04/06/2025 às 09:55:08	45.782.493/0001-05	R\$ 5.600,0000
04/06/2025 às 09:55:23	48.670.365/0001-50	R\$ 5.559,0000
04/06/2025 às 09:55:32	45.782.493/0001-05	R\$ 5.558,0000
04/06/2025 às 09:55:54	48.670.365/0001-50	R\$ 5.555,0000
04/06/2025 às 09:56:03	45.782.493/0001-05	R\$ 5.554,0000
04/06/2025 às 09:56:19	48.670.365/0001-50	R\$ 5.550,0000
04/06/2025 às 09:56:27	45.782.493/0001-05	R\$ 5.549,0000
04/06/2025 às 09:56:51	48.670.365/0001-50	R\$ 5.545,0000
04/06/2025 às 09:57:19	45.782.493/0001-05	R\$ 5.544,0000
04/06/2025 às 09:57:39	48.670.365/0001-50	R\$ 5.542,0000
04/06/2025 às 09:57:52	45.782.493/0001-05	R\$ 5.541,0000
04/06/2025 às 09:58:01	48.670.365/0001-50	R\$ 5.540,0000

Data/hora	Participante	Lance
04/06/2025 às 09:58:15	45.782.493/0001-05	R\$ 5.539,0000
04/06/2025 às 09:58:36	48.670.365/0001-50	R\$ 5.538,0000
04/06/2025 às 09:58:48	45.782.493/0001-05	R\$ 5.537,0000
04/06/2025 às 09:58:57	48.670.365/0001-50	R\$ 5.535,0000
04/06/2025 às 09:59:06	45.782.493/0001-05	R\$ 5.534,0000
04/06/2025 às 09:59:34	48.670.365/0001-50	R\$ 5.530,0000
04/06/2025 às 09:59:40	45.782.493/0001-05	R\$ 5.529,0000
04/06/2025 às 10:00:00	48.670.365/0001-50	R\$ 5.526,0000
04/06/2025 às 10:00:13	45.782.493/0001-05	R\$ 5.525,0000
04/06/2025 às 10:00:22	48.670.365/0001-50	R\$ 5.524,0000
04/06/2025 às 10:01:05	45.782.493/0001-05	R\$ 5.523,0000
04/06/2025 às 10:01:30	48.670.365/0001-50	R\$ 5.522,0000
04/06/2025 às 10:01:35	45.782.493/0001-05	R\$ 5.521,0000
04/06/2025 às 10:02:15	48.670.365/0001-50	R\$ 5.520,0000
04/06/2025 às 10:02:23	45.782.493/0001-05	R\$ 5.519,0000
04/06/2025 às 10:02:53	48.670.365/0001-50	R\$ 5.518,0000
04/06/2025 às 10:02:58	45.782.493/0001-05	R\$ 5.517,0000
04/06/2025 às 10:03:02	48.670.365/0001-50	R\$ 5.516,0000
04/06/2025 às 10:03:25	45.782.493/0001-05	R\$ 5.515,0000
04/06/2025 às 10:04:32	48.670.365/0001-50	R\$ 5.514,0000
04/06/2025 às 10:04:40	45.782.493/0001-05	R\$ 5.513,0000
04/06/2025 às 10:05:12	48.670.365/0001-50	R\$ 5.500,0000
04/06/2025 às 10:05:30	45.782.493/0001-05	R\$ 5.499,0000
04/06/2025 às 10:05:44	48.670.365/0001-50	R\$ 5.495,0000
04/06/2025 às 10:05:51	45.782.493/0001-05	R\$ 5.494,0000
04/06/2025 às 10:06:10	48.670.365/0001-50	R\$ 5.490,0000
04/06/2025 às 10:06:59	45.782.493/0001-05	R\$ 5.489,0000
04/06/2025 às 10:07:09	48.670.365/0001-50	R\$ 5.485,0000
04/06/2025 às 10:07:23	45.782.493/0001-05	R\$ 5.484,0000
04/06/2025 às 10:07:40	48.670.365/0001-50	R\$ 5.480,0000
04/06/2025 às 10:07:43	45.782.493/0001-05	R\$ 5.479,0000
04/06/2025 às 10:07:50	48.670.365/0001-50	R\$ 5.475,0000
04/06/2025 às 10:08:07	45.782.493/0001-05	R\$ 5.474,0000

Data/hora	Participante	Lance
04/06/2025 às 10:08:11	48.670.365/0001-50	R\$ 5.470,0000
04/06/2025 às 10:08:30	45.782.493/0001-05	R\$ 5.469,0000
04/06/2025 às 10:08:35	48.670.365/0001-50	R\$ 5.465,0000
04/06/2025 às 10:08:40	45.782.493/0001-05	R\$ 5.464,0000
04/06/2025 às 10:08:50	48.670.365/0001-50	R\$ 5.460,0000
04/06/2025 às 10:09:17	45.782.493/0001-05	R\$ 5.459,0000
04/06/2025 às 10:09:35	48.670.365/0001-50	R\$ 5.454,0000
04/06/2025 às 10:09:53	45.782.493/0001-05	R\$ 5.453,0000
04/06/2025 às 10:09:59	48.670.365/0001-50	R\$ 5.450,0000
04/06/2025 às 10:10:28	45.782.493/0001-05	R\$ 5.449,0000
04/06/2025 às 10:11:04	48.670.365/0001-50	R\$ 5.445,0000
04/06/2025 às 10:11:10	45.782.493/0001-05	R\$ 5.444,0000
04/06/2025 às 10:11:39	48.670.365/0001-50	R\$ 5.442,0000
04/06/2025 às 10:13:01	45.782.493/0001-05	R\$ 5.441,0000
04/06/2025 às 10:13:04	48.670.365/0001-50	R\$ 5.440,0000
04/06/2025 às 10:14:27	45.782.493/0001-05	R\$ 5.439,0000
04/06/2025 às 10:14:33	48.670.365/0001-50	R\$ 5.430,0000
04/06/2025 às 10:15:49	45.782.493/0001-05	R\$ 5.429,0000
04/06/2025 às 10:15:57	48.670.365/0001-50	R\$ 5.425,0000
04/06/2025 às 10:16:52	45.782.493/0001-05	R\$ 5.424,0000
04/06/2025 às 10:17:07	48.670.365/0001-50	R\$ 5.420,0000
04/06/2025 às 10:17:14	45.782.493/0001-05	R\$ 5.419,0000
04/06/2025 às 10:17:20	48.670.365/0001-50	R\$ 5.415,0000
04/06/2025 às 10:17:25	45.782.493/0001-05	R\$ 5.414,0000
04/06/2025 às 10:17:58	48.670.365/0001-50	R\$ 5.410,0000
04/06/2025 às 10:18:59	45.782.493/0001-05	R\$ 5.409,0000
04/06/2025 às 10:19:30	48.670.365/0001-50	R\$ 5.405,0000
04/06/2025 às 10:19:38	45.782.493/0001-05	R\$ 5.404,0000
04/06/2025 às 10:20:20	48.670.365/0001-50	R\$ 5.400,0000
04/06/2025 às 10:20:37	45.782.493/0001-05	R\$ 5.399,0000
04/06/2025 às 10:20:59	48.670.365/0001-50	R\$ 5.395,0000
04/06/2025 às 10:21:08	45.782.493/0001-05	R\$ 5.394,0000
04/06/2025 às 10:21:27	48.670.365/0001-50	R\$ 5.390,0000

Data/hora	Participante	Lance
04/06/2025 às 10:21:34	45.782.493/0001-05	R\$ 5.389,0000
04/06/2025 às 10:21:39	48.670.365/0001-50	R\$ 5.385,0000
04/06/2025 às 10:21:46	45.782.493/0001-05	R\$ 5.384,0000
04/06/2025 às 10:22:08	48.670.365/0001-50	R\$ 5.380,0000
04/06/2025 às 10:23:18	45.782.493/0001-05	R\$ 5.379,0000
04/06/2025 às 10:23:38	48.670.365/0001-50	R\$ 5.370,0000
04/06/2025 às 10:23:52	45.782.493/0001-05	R\$ 5.369,0000
04/06/2025 às 10:24:03	48.670.365/0001-50	R\$ 5.360,0000
04/06/2025 às 10:24:34	45.782.493/0001-05	R\$ 5.359,0000
04/06/2025 às 10:24:40	48.670.365/0001-50	R\$ 5.350,0000
04/06/2025 às 10:24:53	45.782.493/0001-05	R\$ 5.349,0000
04/06/2025 às 10:25:05	48.670.365/0001-50	R\$ 5.340,0000
04/06/2025 às 10:25:10	45.782.493/0001-05	R\$ 5.339,0000
04/06/2025 às 10:25:24	48.670.365/0001-50	R\$ 5.330,0000
04/06/2025 às 10:25:43	45.782.493/0001-05	R\$ 5.329,0000
04/06/2025 às 10:25:49	48.670.365/0001-50	R\$ 5.320,0000
04/06/2025 às 10:25:58	45.782.493/0001-05	R\$ 5.319,0000
04/06/2025 às 10:26:11	48.670.365/0001-50	R\$ 5.315,0000
04/06/2025 às 10:26:17	45.782.493/0001-05	R\$ 5.314,0000
04/06/2025 às 10:26:23	48.670.365/0001-50	R\$ 5.310,0000
04/06/2025 às 10:26:28	45.782.493/0001-05	R\$ 5.309,0000
04/06/2025 às 10:26:42	48.670.365/0001-50	R\$ 5.300,0000
04/06/2025 às 10:27:07	45.782.493/0001-05	R\$ 5.299,0000
04/06/2025 às 10:28:43	48.670.365/0001-50	R\$ 5.290,0000
04/06/2025 às 10:29:36	45.782.493/0001-05	R\$ 5.289,0000
04/06/2025 às 10:29:50	48.670.365/0001-50	R\$ 5.280,0000
04/06/2025 às 10:30:54	45.782.493/0001-05	R\$ 5.279,0000
04/06/2025 às 10:31:05	48.670.365/0001-50	R\$ 5.270,0000
04/06/2025 às 10:31:09	45.782.493/0001-05	R\$ 5.269,0000
04/06/2025 às 10:31:16	48.670.365/0001-50	R\$ 5.260,0000
04/06/2025 às 10:31:21	45.782.493/0001-05	R\$ 5.259,0000
04/06/2025 às 10:31:39	48.670.365/0001-50	R\$ 5.250,0000
04/06/2025 às 10:31:49	45.782.493/0001-05	R\$ 5.249,0000

Data/hora	Participante	Lance
04/06/2025 às 10:32:09	48.670.365/0001-50	R\$ 5.240,0000
04/06/2025 às 10:32:21	45.782.493/0001-05	R\$ 5.239,0000
04/06/2025 às 10:32:27	48.670.365/0001-50	R\$ 5.230,0000
04/06/2025 às 10:32:32	45.782.493/0001-05	R\$ 5.229,0000
04/06/2025 às 10:32:38	48.670.365/0001-50	R\$ 5.220,0000
04/06/2025 às 10:32:42	45.782.493/0001-05	R\$ 5.219,0000
04/06/2025 às 10:32:47	48.670.365/0001-50	R\$ 5.210,0000
04/06/2025 às 10:32:53	45.782.493/0001-05	R\$ 5.209,0000
04/06/2025 às 10:32:58	48.670.365/0001-50	R\$ 5.200,0000
04/06/2025 às 10:33:03	45.782.493/0001-05	R\$ 5.199,0000
04/06/2025 às 10:33:33	48.670.365/0001-50	R\$ 5.190,0000
04/06/2025 às 10:33:47	45.782.493/0001-05	R\$ 5.189,0000
04/06/2025 às 10:33:53	48.670.365/0001-50	R\$ 5.180,0000
04/06/2025 às 10:34:30	45.782.493/0001-05	R\$ 5.179,0000
04/06/2025 às 10:34:37	48.670.365/0001-50	R\$ 5.170,0000
04/06/2025 às 10:35:11	45.782.493/0001-05	R\$ 5.169,0000
04/06/2025 às 10:35:16	48.670.365/0001-50	R\$ 5.160,0000
04/06/2025 às 10:35:35	45.782.493/0001-05	R\$ 5.159,0000
04/06/2025 às 10:35:42	48.670.365/0001-50	R\$ 5.150,0000
04/06/2025 às 10:37:14	45.782.493/0001-05	R\$ 5.149,0000
04/06/2025 às 10:37:21	48.670.365/0001-50	R\$ 5.148,0000
04/06/2025 às 10:37:38	45.782.493/0001-05	R\$ 5.147,0000
04/06/2025 às 10:37:45	48.670.365/0001-50	R\$ 5.145,0000
04/06/2025 às 10:38:28	45.782.493/0001-05	R\$ 5.144,0000
04/06/2025 às 10:38:56	48.670.365/0001-50	R\$ 5.142,0000
04/06/2025 às 10:39:21	45.782.493/0001-05	R\$ 5.141,0000
04/06/2025 às 10:39:48	48.670.365/0001-50	R\$ 5.140,0000
04/06/2025 às 10:40:05	45.782.493/0001-05	R\$ 5.139,0000
04/06/2025 às 10:40:16	48.670.365/0001-50	R\$ 5.135,0000
04/06/2025 às 10:40:44	45.782.493/0001-05	R\$ 5.134,0000
04/06/2025 às 10:40:48	48.670.365/0001-50	R\$ 5.130,0000
04/06/2025 às 10:42:18	45.782.493/0001-05	R\$ 5.129,0000
04/06/2025 às 10:42:44	48.670.365/0001-50	R\$ 5.125,0000

Data/hora	Participante	Lance
04/06/2025 às 10:42:53	45.782.493/0001-05	R\$ 5.124,0000
04/06/2025 às 10:43:12	48.670.365/0001-50	R\$ 5.120,0000
04/06/2025 às 10:43:49	45.782.493/0001-05	R\$ 5.119,0000
04/06/2025 às 10:43:53	48.670.365/0001-50	R\$ 5.115,0000
04/06/2025 às 10:44:01	45.782.493/0001-05	R\$ 5.114,0000
04/06/2025 às 10:44:05	48.670.365/0001-50	R\$ 5.110,0000
04/06/2025 às 10:44:14	45.782.493/0001-05	R\$ 5.109,0000
04/06/2025 às 10:44:20	48.670.365/0001-50	R\$ 5.100,0000
04/06/2025 às 10:45:05	45.782.493/0001-05	R\$ 5.099,0000
04/06/2025 às 10:45:16	48.670.365/0001-50	R\$ 5.090,0000
04/06/2025 às 10:45:19	45.782.493/0001-05	R\$ 5.089,0000
04/06/2025 às 10:45:27	48.670.365/0001-50	R\$ 5.080,0000
04/06/2025 às 10:45:35	45.782.493/0001-05	R\$ 5.079,0000
04/06/2025 às 10:45:44	48.670.365/0001-50	R\$ 5.075,0000
04/06/2025 às 10:46:01	45.782.493/0001-05	R\$ 5.074,0000
04/06/2025 às 10:46:11	48.670.365/0001-50	R\$ 5.070,0000
04/06/2025 às 10:47:54	45.782.493/0001-05	R\$ 5.069,0000
04/06/2025 às 10:48:00	48.670.365/0001-50	R\$ 5.060,0000
04/06/2025 às 10:49:53	45.332.507/0001-80	R\$ 8.999,8000
04/06/2025 às 10:50:57	45.782.493/0001-05	R\$ 5.059,0000
04/06/2025 às 10:51:12	48.670.365/0001-50	R\$ 5.055,0000
04/06/2025 às 10:51:39	45.782.493/0001-05	R\$ 5.054,0000
04/06/2025 às 10:51:44	48.670.365/0001-50	R\$ 5.050,0000
04/06/2025 às 10:51:49	45.782.493/0001-05	R\$ 5.049,0000
04/06/2025 às 10:51:55	48.670.365/0001-50	R\$ 5.045,0000
04/06/2025 às 10:52:17	45.782.493/0001-05	R\$ 5.044,0000
04/06/2025 às 10:52:24	48.670.365/0001-50	R\$ 5.040,0000
04/06/2025 às 10:53:05	45.782.493/0001-05	R\$ 5.039,0000
04/06/2025 às 10:53:11	48.670.365/0001-50	R\$ 5.035,0000
04/06/2025 às 10:54:31	45.782.493/0001-05	R\$ 5.034,0000
04/06/2025 às 10:54:46	48.670.365/0001-50	R\$ 5.030,0000
04/06/2025 às 10:55:54	45.782.493/0001-05	R\$ 5.029,0000
04/06/2025 às 10:56:01	48.670.365/0001-50	R\$ 5.025,0000

Data/hora	Participante	Lance
04/06/2025 às 10:57:26	45.782.493/0001-05	R\$ 5.024,0000
04/06/2025 às 10:57:32	48.670.365/0001-50	R\$ 5.020,0000
04/06/2025 às 10:59:15	45.782.493/0001-05	R\$ 5.019,0000
04/06/2025 às 10:59:22	48.670.365/0001-50	R\$ 5.010,0000
04/06/2025 às 10:59:28	45.782.493/0001-05	R\$ 5.009,0000
04/06/2025 às 10:59:35	48.670.365/0001-50	R\$ 5.000,0000
04/06/2025 às 11:01:16	45.782.493/0001-05	R\$ 4.999,0000
04/06/2025 às 11:01:23	48.670.365/0001-50	R\$ 4.998,0000

### Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/06/2025 às 09:00:05	A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	04/06/2025 às 09:02:05	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/06/2025 às 11:03:24	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 48.670.365/0001-50	04/06/2025 às 13:43:26	Sr. Licitante seria possível reduzir o valor de sua proposta?
Pelo participante 48.670.365/0001-50	04/06/2025 às 13:48:51	Boa tarde, estou com meu valor mínimo
Sistema para o participante 48.670.365/0001-50	04/06/2025 às 13:58:26	Sr. Fornecedor VJ CLIMATIZACAO LTDA, CNPJ 48.670.365/0001-50, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:00:00 do dia 04/06/2025. Justificativa: Sr. Licitante solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, da proposta de preços adequada ao seu último lance (ou valor negociado), por meio da opção enviar anexo do sistema, conforme modelo contido no anexo II do edital juntamente com o solicitado no item 7.16 do edital..
Pelo participante 48.670.365/0001-50	04/06/2025 às 15:59:18	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:59:18 de 04/06/2025. 22 anexos foram enviados pelo fornecedor VJ CLIMATIZACAO LTDA, CNPJ 48.670.365/0001-50.
Pelo participante 48.670.365/0001-50	04/06/2025 às 16:27:16	Olá, não conseguimos estamos no valor mínimo
Sistema para o participante 45.782.493/0001-05	05/06/2025 às 08:58:33	Prezado licitante, seria possível reduzir o valor de sua proposta?
Sistema para o participante 45.782.493/0001-05	05/06/2025 às 09:11:18	Sr. Fornecedor A N ASSMANN CLIMATIZACAO, CNPJ 45.782.493/0001-05, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:12:00 do dia 05/06/2025. Justificativa: Sr. Licitante solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, da proposta de preços adequada ao seu último lance (ou valor negociado), por meio da opção enviar anexo do sistema, conforme modelo contido no anexo II do edital. JUNTAMENTE COM CATÁLOGOS E FOLDERS CONTENDO AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS..
Sistema para o participante 45.782.493/0001-05	05/06/2025 às 11:12:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:12:00 de 05/06/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor A N ASSMANN CLIMATIZACAO, CNPJ 45.782.493/0001-05.
Sistema para o participante 24.139.047/0001-07	05/06/2025 às 11:17:27	Sr. Fornecedor SUBLIME EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 24.139.047/0001-07, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:30:00 do dia 05/06/2025. Justificativa: Sr. Licitante solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, da proposta de preços adequada ao seu último lance (ou valor negociado), por meio da opção enviar anexo do sistema, conforme modelo contido no anexo II do edital. .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 24.139.047/0001-07	05/06/2025 às 11:21:23	Bom dia, já estamos providenciando a proposta e documentos
Sistema para o participante 24.139.047/0001-07	05/06/2025 às 11:22:35	Ok, obrigada!
Pelo participante 24.139.047/0001-07	05/06/2025 às 13:12:03	Boa tarde Senhora Pregoeira, estamos sem energia elétrica na fábrica devido ao temporal que ocorreu no dia de ontem, e não estou conseguindo que o representante da empresa assine a proposta e declarações pra mim enviar, seria possível prorrogar o prazo para anexarmos a proposta e os documentos, estamos vendo algum local que tenha energia elétrica para o mesmo se deslocar e realizar as assinaturas. Contamos com a compreensão
Sistema para o participante 24.139.047/0001-07	05/06/2025 às 13:30:02	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:30:02 de 05/06/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor SUBLIME EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 24.139.047/0001-07.
Sistema para o participante 24.139.047/0001-07	05/06/2025 às 13:52:10	Sr. Fornecedor SUBLIME EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 24.139.047/0001-07, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:53:00 do dia 05/06/2025. Justificativa: Sr. Licitante solicitou o envio, no prazo de 2 (duas) horas, da proposta de preços adequada ao seu último lance (ou valor negociado), por meio da opção enviar anexo do sistema, conforme modelo contido no anexo II do edital. JUNTAMENTE COM CATÁLOGO E FOLDERS COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.
Pelo participante 24.139.047/0001-07	05/06/2025 às 14:28:54	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:28:54 de 05/06/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SUBLIME EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 24.139.047/0001-07.
Sistema	05/06/2025 às 16:02:37	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/06/2025 16:12:37.
Sistema para o participante 24.139.047/0001-07	05/06/2025 às 16:06:16	Sr. Fornecedor SUBLIME EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 24.139.047/0001-07, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 18:07:00 do dia 05/06/2025. Justificativa: Sr. Licitante solicitou o envio, no prazo de 2 (duas) horas, contado da convocação, os documentos de habilitação solicitados no item 10.4 do edital, por meio da opção enviar anexo do sistema..
Pelo participante 24.139.047/0001-07	05/06/2025 às 16:22:50	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:22:50 de 05/06/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SUBLIME EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 24.139.047/0001-07.
Sistema	06/06/2025 às 09:34:54	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/06/2025 09:44:54.

### Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
04/06/2025 às 09:02:05	Item aberto para lances.
04/06/2025 às 11:03:24	Item com etapa aberta encerrada.
04/06/2025 às 11:03:24	Item encerrado para lances.
04/06/2025 às 13:58:26	Fornecedor VJ CLIMATIZACAO LTDA, CNPJ 48.670.365/0001-50 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:00:00 do dia 04/06/2025. Justificativa: Sr. Licitante solicitou o envio, no prazo de 2 (duas) horas, da proposta de preços adequada ao seu último lance (ou valor negociado), por meio da opção enviar anexo do sistema, conforme modelo contido no anexo II do edital juntamente com o solicitado no item 7.16 do edital.
04/06/2025 às 15:59:18	Fornecedor VJ CLIMATIZACAO LTDA, CNPJ 48.670.365/0001-50 finalizou o envio de anexo.
05/06/2025 às 08:46:08	Fornecedor VJ CLIMATIZACAO LTDA, CNPJ 48.670.365/0001-50 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 4.998,0000. Motivo: Objeto não atende as especificações técnicas solicitadas em edital.
05/06/2025 às 09:11:18	Fornecedor A N ASSMANN CLIMATIZACAO, CNPJ 45.782.493/0001-05 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:12:00 do dia 05/06/2025. Justificativa: Sr. Licitante solicitou o envio, no prazo de 2 (duas) horas, da proposta de preços adequada ao seu último lance (ou valor negociado), por meio da opção enviar anexo do sistema, conforme modelo contido no anexo II do edital. JUNTAMENTE COM CATÁLOGOS E FOLDERS CONTENDO AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS..

09/06/2025 13:36

21 de 22

000598

Data/Hora	Descrição
05/06/2025 às 11:17:27	Fornecedor SUBLIME EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 24.139.047/0001-07 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:30:00 do dia 05/06/2025. Justificativa: Sr. Licitante solicitou o envio, no prazo de 2 (duas) horas, da proposta de preços adequada ao seu último lance (ou valor negociado), por meio da opção enviar anexo do sistema, conforme modelo contido no anexo II do edital. .
05/06/2025 às 11:17:55	Fornecedor A N ASSMANN CLIMATIZACAO, CNPJ 45.782.493/0001-05 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 4.999,0000. Motivo: Não atendeu a convocação de envio da proposta ajustada..
05/06/2025 às 13:52:10	Fornecedor SUBLIME EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 24.139.047/0001-07 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:53:00 do dia 05/06/2025. Justificativa: Sr. Licitante solicitou o envio, no prazo de 2 (duas) horas, da proposta de preços adequada ao seu último lance (ou valor negociado), por meio da opção enviar anexo do sistema, conforme modelo contido no anexo II do edital. JUNTAMENTE COM CATÁLOGO E FOLDERS COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.
05/06/2025 às 14:28:54	Fornecedor SUBLIME EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 24.139.047/0001-07 finalizou o envio de anexo.
05/06/2025 às 16:02:37	Fornecedor SUBLIME EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 24.139.047/0001-07 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 5.835,4300. Motivo: Proposta aceita..
05/06/2025 às 16:06:16	Fornecedor SUBLIME EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 24.139.047/0001-07 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 18:07:00 do dia 05/06/2025. Justificativa: Sr. Licitante solicitou o envio, no prazo de 2 (duas) horas, contado da convocação, os documentos de habilitação solicitados no item 10.4 do edital, por meio da opção enviar anexo do sistema..
05/06/2025 às 16:22:50	Fornecedor SUBLIME EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 24.139.047/0001-07 finalizou o envio de anexo.
06/06/2025 às 09:34:54	Fornecedor SUBLIME EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 24.139.047/0001-07 foi habilitado.
09/06/2025 às 13:36:40	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

**TERMO DE JULGAMENTO**  
UASG 987775 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO - PM  
**PREGÃO 90025/2025**

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto  
Compra emergencial: Não UF da UASG: PR  
Objeto da compra: REGISTRO DE PREÇOS visando aquisição de climatizadores e aparelhos de ar condicionado, destinado à todas as secretarias municipais, deste município de Planalto-PR.  
Entrega de propostas: De 23/05/2025 às 08:00 até 04/06/2025 às 09:00  
Abertura da sessão pública: Dia 04/06/2025 às 09:00 (horário de Brasília)

**1 Mensagens do chat da compra**

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/06/2025 às 09:00:05	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:30 e 17:30. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	04/06/2025 às 09:00:25	Bom dia! Declaro aberta a sessão referente ao Pregão Eletrônico nº 025/2025. Pregoeiro/agente de contratação(a) Fernanda Scherer Marzec operando o certame.
Sistema	04/06/2025 às 09:00:32	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	04/06/2025 às 09:00:37	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	04/06/2025 às 09:00:42	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de R\$ 1,00 (um real) de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	04/06/2025 às 09:00:50	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro/agente de contratação/agente de contratação durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	04/06/2025 às 09:00:54	A qualquer momento após a etapa de lances, o pregoeiro/agente de contratação/agente de contratação poderá realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	04/06/2025 às 09:00:59	As suspensões da sessão pública serão comunicadas pelo pregoeiro/agente de contratação, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
Sistema	04/06/2025 às 09:01:04	Quanto ao registro dos valores dos lances, ressalto que o sistema COMPRAS.GOV.BR foi parametrizado para considerar 04 (quatro) casas decimais depois da vírgula. Portanto, fiquem atentos ao adequado registro do valor, a fim de evitar o cadastro de lances manifestamente inexequíveis.
Sistema	04/06/2025 às 09:01:09	Reitero que o fato de haver previsão no edital quanto à possibilidade de exclusão do lance pelo Pregoeiro/agente de contratação, não desonera a licitante da responsabilidade pelo registro das ofertas no sistema, nos termos do art. 13, III, da IN Seges/ME nº 73/2022.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/06/2025 às 09:01:14	Cabe ressaltar também que, conforme art. 21, §3º, da IN Seges/ME nº 73/2022 as licitantes poderão, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de 15 (quinze) segundos após o registro no sistema, caso seja inconsistente ou inexequível
Sistema	04/06/2025 às 09:01:18	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4º, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com o Município de Planalto pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	04/06/2025 às 09:01:23	Cabe a este pregoeiro/agente de contratação apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Compras.gov.br, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link <a href="https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/">https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/</a>
Sistema	04/06/2025 às 13:23:18	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	04/06/2025 às 13:30:58	Boa tarde a todos
Sistema	04/06/2025 às 13:31:07	Srs. Licitantes, com fundamento no art. 13, IV, da IN Seges/ME nº 73/2022, comunico que cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios em razão de sua própria desconexão ou diante de inobservância de qualquer mensagem.
Sistema	04/06/2025 às 13:31:14	Solicito que aguardem conectados enquanto realizo uma verificação preliminar da ordem de classificação e da documentação das empresas melhor classificadas.
Sistema	04/06/2025 às 13:31:18	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	04/06/2025 às 13:31:26	Um minuto, por favor.
Sistema	04/06/2025 às 13:41:26	Consulta realizada em 04/06/2025, por meio do site <a href="https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/">https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/</a> e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas melhores classificadas junto a este órgão.
Sistema	04/06/2025 às 13:55:30	Agradeço o retorno de todos,
Sistema	04/06/2025 às 13:55:50	irei realizar a convocação das propostas ajustadas
Sistema	04/06/2025 às 13:56:45	Irei solicitar em apenas um item em que o fornecedor ficou melhor classificado, porém a proposta deve conter todos os itens.
Sistema	04/06/2025 às 13:57:38	Lembrando que a empresa deverá anexar junto com a proposta, FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS ou CATÁLOGOS do equipamento ofertado, onde constem as especificações técnicas e a caracterização dos mesmos, permitindo a consistente avaliação da equipe técnica.
Sistema	04/06/2025 às 13:57:47	Conforme item 7.16 do edital
Sistema	04/06/2025 às 14:19:51	Nova comunicação da pregoeira será as 16h (04/06/2024), momento em que verificarei o atendimento das convocações.
Sistema	04/06/2025 às 16:02:38	Prezados licitantes, iremos realizar a conferência dos documentos enviados.
Sistema	04/06/2025 às 16:03:29	Irei também, realizar a negociação dos itens que são iguais nos lotes de participação exclusiva ME/EPP e Ampla concorrência.
Sistema	04/06/2025 às 17:01:01	Informo que a equipe técnica está realizando a análise dos itens. O julgamento das propostas será realizado amanhã as 08:30h (05/06/2025).
Sistema	05/06/2025 às 08:30:22	Bom dia a todos
Sistema	05/06/2025 às 08:30:55	Realizamos a análise dos itens.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/06/2025 às 08:32:47	O item 04 - fornecedor anexou a proposta ajustada, porém, a mesma informa que não está incluso a instalação dos aparelhos. O TR pede que o item seja entregue instalado. Portanto, irei realizar a desclassificação da proposta.
Sistema	05/06/2025 às 08:34:11	O fornecedor 47.773.357 CLAYTON ROGERIO DA SILVA, não respondeu as mensagens enviadas via chat a respeito dos demais itens em que ficou melhor classificado. Diante do desinteresse irei proceder com a desclassificação da empresa e convocar as subsequentes.
Sistema	05/06/2025 às 08:35:36	O item 01 - A equipe técnica analisou e constatou que: O equipamento não possui Inversor de frequência, possui Consumo total maior do que solicitado, e não atende nem o mínimo de Reservatório de água, conforme estabelecido em edital. Dessa forma irei desclassificar a proposta do item.
Sistema	05/06/2025 às 08:38:09	02 e 14 - A equipe técnica constatou que: O equipamento não é anti-corozão, não possui Gabinete Em Fibra De Vidro (Smc), Ebs Ou Alumínio, conforme estabelecido em edital. possui Consumo elétrico total maior do que estabelecido em edital. Sendo a mesma coisa para os itens 03 e 15. Portanto irei realizar a desclassificação da proposta dos referidos itens e convocar as empresas subsequentes.
Sistema	05/06/2025 às 08:42:52	Senhores licitantes, informo que em atendimento à manifestação do setor técnico, será necessária a realização de diligência com base no art. 64, I e II, da Lei n. 14.133/21. Essa diligência será conduzida junto a empresa 49.418.054 MAYCON ANDRE RIZZI.
Sistema	05/06/2025 às 09:10:12	Irei convocar a proposta a proposta ajustada. Peço que atendem-se aos descritivos do item, e que anexem juntamente com a proposta o solicitado no item 7.16 do edital: A empresa deverá anexar junto com a proposta, FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS ou CATÁLOGOS do equipamento ofertado, onde constem as especificações técnicas e a caracterização dos mesmos, permitindo a consistente avaliação da equipe técnica.
Sistema	05/06/2025 às 09:16:16	Os demais itens, irei realizar o aceite das propostas.
Sistema	05/06/2025 às 09:21:34	Nova comunicação da pregoeira será as 11:15h, para confirmação do atendimento das convocações ou então convocação das próximas melhores classificadas.
Sistema	05/06/2025 às 11:16:15	Verifiquei que os itens 01, 02 e 03 não teve a convocação atendida.
Sistema	05/06/2025 às 11:16:31	Irei realizar a convocação da próxima melhor classificada.
Sistema	05/06/2025 às 11:21:44	Iremos realizar a conferência dos anexos enviados pelas demais empresas.
Sistema	05/06/2025 às 11:22:14	Nova comunicação será as 13:45h.
Sistema	05/06/2025 às 13:45:31	Boa tarde a todos. Irei dar sequência ao certame
Sistema	05/06/2025 às 13:46:06	Considerando que o item 02 e 03 não teve a convocação atendida, irei convocar a próxima melhor classificada para os itens.
Sistema	05/06/2025 às 13:55:56	Os itens 09,12,16,14,15,06 e 10, tiveram as propostas e documentos analisados pela equipe técnica, sendo assim, irei realizar o aceite das propostas.
Sistema	05/06/2025 às 14:13:08	Prezados, tendo em vista a abertura do prazo para envio da proposta dos itens 01,02 e 03, irei suspender a sessão nesse momento.
Sistema	05/06/2025 às 14:13:16	Nova comunicação será as 16h.
Sistema	05/06/2025 às 16:02:14	Foi realizado a análise dos documentos enviados para os itens 01,02 e 03. E os mesmos estão de acordo com o solicitado em edital. Portanto, irei realizar o aceite das propostas e prosseguir para a fase de habilitação.
Sistema	05/06/2025 às 16:03:37	Srs. Licitantes, com base nos itens 10.1 a 10.3 do edital, o SICAF das empresas vencedoras da fase de lances e demais empresas eventualmente convocadas será diretamente emitido e consultado por este Pregoeiro/agente de contratação.
Sistema	05/06/2025 às 16:03:45	Conforme disposto nos itens 10 e 10.4 do edital e no art. 36, §1º, da IN Seges/ME nº 73/2022, a comprovação dos requisitos de habilitação será aferida pelo Pregoeiro/agente de contratação a partir de consulta ao SICAF e, em sendo o caso, da documentação a ser enviada após a convocação prevista no item 10.4 do edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/06/2025 às 16:03:51	Diante do que consta dos itens 10 e 10.4 do edital e do art. 64 da Lei nº 14.133/2021, caso seja necessário, para fins de confirmação, esclarecimento ou saneamento da documentação de habilitação, o Pregoeiro/agente de contratação, a título de diligência, poderá solicitar à licitante o envio de documentos novos e/ou complementares.
Sistema	05/06/2025 às 16:04:01	De todo modo, tendo em vista o disposto nos itens 10. e 10.4 do edital, será concedido o prazo inicial de 2 (duas) horas para envio da documentação de habilitação não constante do SICAF.
Sistema	05/06/2025 às 16:05:14	Algumas empresas já anexaram os documentos de habilitação, porém, irei abrir o prazo para todos os licitantes. Caso a empresa já tenha anexado os documentos serão conferidos.
Sistema	05/06/2025 às 16:05:30	Peço atenção ao anexar os documentos e declarações solicitadas.
Sistema	05/06/2025 às 16:28:09	Nova comunicação da pregoeira será amanhã as 09h (06/06/2025) para divulgação do resultado da habilitação. Estejam conectados!
Sistema	06/06/2025 às 09:02:05	Bom dia . estou finalizando a conferência das habilitações. Peço que aguardem conectados enquanto finalizo.
Sistema	06/06/2025 às 09:17:08	Finalizamos a conferência dos documentos de habilitação, e precisaremos abrir diligência para alguns casos.
Sistema	06/06/2025 às 09:18:40	A empresa SUBLIME EQUIPAMENTOS LTDA atendeu a todas as exigências editalicias.
Sistema	06/06/2025 às 09:21:30	A empresa JM COMÉRCIO DE CLIMATIZADORES LTDA, tem os balanços e certidões de qualificação econômico financeiras e técnica disponíveis no SICAF. Todos os documentos estarão disponíveis para consulta no portal de Licitações do Município. A empresa cumpriu com todas as exigências editalicias.
Sistema	06/06/2025 às 09:22:17	A empresa MAYCON ANDRE RIZZI cumpriu com todas as exigências editalicias.
Sistema	06/06/2025 às 09:23:10	A empresa COMÉRCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA IRACEMINHA LTDA ME cumpriu com todas as exigências editalicias.
Sistema	06/06/2025 às 09:24:10	Após a abertura das diligências necessárias, irei realizar a habilitação das mesmas.
Sistema	06/06/2025 às 13:33:08	Boa tarde, irei verificar o atendimento das diligências.
Sistema	06/06/2025 às 13:41:11	Infelizmente as diligências não foram atendidas. Irei realizar a inabilitação dos fornecedores e retornar para a fase de julgamento dos itens.
Sistema	06/06/2025 às 13:51:06	Considerando a inabilitação dos fornecedores, irei convocar as próximas empresas melhor classificadas.
Sistema	06/06/2025 às 16:04:09	Srs licitantes, irei convocar a proposta ajustada dos itens que não tiveram a convocação atendida.
Sistema	06/06/2025 às 16:15:06	Fornecedores, tendo em vista a abertura do prazo de envio da proposta ajustada e demais documentos solicitados no item 7.16, irei suspender a sessão nesse momento.
Sistema	06/06/2025 às 16:15:25	Retorno na segunda feira 09/06/2025 as 08:30h.
Sistema	09/06/2025 às 08:31:26	Bom dia a todos, alguns itens não tiveram a convocação atendida, portanto, irei realizar a convocação das próximas classificadas.
Sistema	09/06/2025 às 08:32:05	Após a convocação, irei realizar o julgamento que tiveram sua proposta ajustada enviada e as especificações técnicas estão de acordo com o exigido .
Sistema	09/06/2025 às 09:59:28	Nova comunicação será as 10:45h
Sistema	09/06/2025 às 10:45:57	Prezados licitantes, foi realizada a análise dos documentos enviados e constatou-se que os objetos ofertados atendem ao exigido em edital, portanto, irei realizar o aceite das propostas.
Sistema	09/06/2025 às 10:49:02	Considerando que a empresa ELETRO CENTRO já encaminhou os documentos de habilitação junto com a proposta ajustada, e a empresa 49.418.054 MAYCON ANDRE RIZZI já foi habilitada em outros itens, não irei abrir prazo de convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	09/06/2025 às 10:49:29	Peço que aguardem conectados enquanto realizo a conferência dos documentos de habilitação da empresa ELETRO CENTRO.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/06/2025 às 11:01:03	Realizamos a análise dos documentos e verificamos que será necessário a abertura de diligência no que se refere a qualificação econômico financeira e técnica.
Sistema	09/06/2025 às 11:05:05	Considerando a abertura da diligência junto a empresa ELETRO CENTRO, informo que a nova comunicação da pregoeira será as 13:30h.
Sistema	09/06/2025 às 13:33:29	Em nova análise dos documentos de habilitação, foi localizado o documento de comprovação de vínculo entre profissional técnico responsável. Portanto irei proceder com a habilitação da empresa.
Sistema	09/06/2025 às 13:33:50	A empresa 49.418.054 MAYCON ANDRE RIZZI também será habilitada.
Sistema	09/06/2025 às 13:36:11	Informo que as empresas habilitadas comprovaram atender as exigências editalícias.
Sistema	09/06/2025 às 13:36:18	Caso alguma intenção seja registrada, será aberto o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões recursais no sistema, seguido de igual prazo para as contrarrazões.
Sistema	09/06/2025 às 13:36:22	Se o pregoeiro/agente de contratação/agente de contratação julgar procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes.
Sistema	09/06/2025 às 13:36:27	Desde já, gostaria de agradecer a todos pela participação neste pregão. Até a próxima.

### Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
04/06/2025 às 09:00:05	Abertura da sessão pública
04/06/2025 às 13:23:18	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 2 - Climatizador**

Climatizador Tipo: Evaporativo, Tensão Alimentação: 220V, Potência: 750W, Tipo Motor: Bifásico, Vazão Ar: 19.000M3/H, Acessórios: Controle Remoto

Quantidade:	1	Valor estimado:	R\$ 22.087,6000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 22.087,6000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 1,0000	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.050.\*\*\*.2 - FERNANDA SCHERER MARZEC para SUBLIME EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 24.139.047/0001-07, melhor lance: R\$ 19.524,2800 (unitário) / R\$ 19.524,2800 (total)

**Propostas do Item 2**

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
**Programa de integridade:** Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.525.609/0001-70 - 32.525.609 KATIA JAQUELINE BROETTO Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 22.000,0000 (unitário) R\$ 22.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CLIMATIZADOR Modelo/versão: CLIMATIZADOR 48000 vazao 220v 2 bombas Valor proposta: R\$ 22.000,0000 (unitário) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1 R\$ 22.000,0000 (total)		
49.418.054/0001-60 - 49.418.054 MAYCON ANDRE RIZZI Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 22.085,0000 (unitário) R\$ 22.085,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CONFORME TR Modelo/versão: CONFORME TR Valor proposta: R\$ 22.085,0000 (unitário) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1 R\$ 22.085,0000 (total)		
45.782.493/0001-05 - A N ASSMANN CLIMATIZACAO Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 15.599,0000 (unitário) R\$ 15.599,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ClimaBrisa/Renasul ind. Ltda Modelo/versão: Apolo Valor proposta: R\$ 22.087,0000 (unitário) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1 R\$ 22.087,0000 (total)		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.987.940/0001-02 - OLIVEIRA, FERNANDES E CAMPOS - MANUTENCAO PREDIAL E INDUSTRIAL LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 25.000,0000 (unitário) R\$ 25.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: eos/vix/gree/elgim/agratto/tcl/mideia/lg/ Modelo/versão: eos/vix/gree/elgim/agratto/tcl/mideia/lg/ Valor proposta: R\$ 25.000,0000 (unitário) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1 R\$ 25.000,0000 (total)		
04.879.948/0001-10 - PREQUIP - COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 21.995,0100 (unitário) R\$ 21.995,0100 (total)	-
Marca/Fabricante: ECOBRISA Modelo/versão: EBV-50 Valor proposta: R\$ 50.000,0000 (unitário) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1 R\$ 50.000,0000 (total)		
05.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 22.533,7695 (unitário) R\$ 22.533,7695 (total)	-
Marca/Fabricante: Climatizador Tipo: Evaporativo, Tensão Alimentação Modelo/versão: Climatizador Tipo: Evaporativo, Tensão Alimentação Valor proposta: R\$ 22.533,7695 (unitário) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1 R\$ 22.533,7695 (total)		
24.139.047/0001-07 - SUBLIME EQUIPAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 19.524,2800 (unitário) R\$ 19.524,2800 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Climabrisa / Renasul Industria LTDA Modelo/versão: Climatizador evaporativo Apollo Valor proposta: R\$ 22.087,6000 (unitário) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1 R\$ 22.087,6000 (total)		
24.259.274/0001-68 - V L B INDUSTRIA E COMERCIO DE CLIMATIZADORES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MT	R\$ 16.482,0000 (unitário) R\$ 16.482,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Ecoclimas Modelo/versão: 500slim Valor proposta: R\$ 22.000,0000 (unitário) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1 R\$ 22.000,0000 (total)		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
48.670.365/0001-50 - VJ CLIMATIZACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 15.598,0000 (unitário) R\$ 15.598,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: VJ CLIMATIZAÇÃO Modelo/versão: VJ CLIMATIZAÇÃO Valor proposta: R\$ 21.645,8500 (unitário) R\$ 21.645,8500 (total)	Valor negociado: R\$ 12.675,0000 (unitário) R\$ 12.675,0000 (total)	Quantidade ofertada: 1

**Lances do Item 2**

Data/hora	Participante	Lance
04/06/2025 às 09:02:25	24.259.274/0001-68	R\$ 21.500,0000
04/06/2025 às 09:02:36	24.139.047/0001-07	R\$ 21.450,0000
04/06/2025 às 09:02:45	48.670.365/0001-50	R\$ 21.400,0000
04/06/2025 às 09:02:56	24.139.047/0001-07	R\$ 21.300,0000
04/06/2025 às 09:03:09	48.670.365/0001-50	R\$ 21.299,0000
04/06/2025 às 09:03:15	24.139.047/0001-07	R\$ 21.200,0000
04/06/2025 às 09:03:37	48.670.365/0001-50	R\$ 21.199,0000
04/06/2025 às 09:03:48	24.139.047/0001-07	R\$ 21.100,0000
04/06/2025 às 09:03:58	48.670.365/0001-50	R\$ 21.099,0000
04/06/2025 às 09:04:08	24.139.047/0001-07	R\$ 21.000,0000
04/06/2025 às 09:05:32	45.782.493/0001-05	R\$ 20.900,0000
04/06/2025 às 09:05:53	48.670.365/0001-50	R\$ 20.895,0000
04/06/2025 às 09:06:02	24.139.047/0001-07	R\$ 20.800,0000
04/06/2025 às 09:06:11	45.782.493/0001-05	R\$ 20.799,0000
04/06/2025 às 09:06:18	24.139.047/0001-07	R\$ 20.700,0000
04/06/2025 às 09:06:27	45.782.493/0001-05	R\$ 20.699,0000
04/06/2025 às 09:06:32	24.139.047/0001-07	R\$ 20.500,0000
04/06/2025 às 09:06:38	48.670.365/0001-50	R\$ 20.495,0000
04/06/2025 às 09:06:44	24.139.047/0001-07	R\$ 20.400,0000
04/06/2025 às 09:06:50	45.782.493/0001-05	R\$ 20.399,0000
04/06/2025 às 09:06:56	24.139.047/0001-07	R\$ 20.300,0000
04/06/2025 às 09:07:03	48.670.365/0001-50	R\$ 20.295,0000
04/06/2025 às 09:07:05	45.782.493/0001-05	R\$ 20.299,0000
04/06/2025 às 09:07:09	24.139.047/0001-07	R\$ 20.200,0000
04/06/2025 às 09:07:13	45.782.493/0001-05	R\$ 20.199,0000

Data/hora	Participante	Lance
04/06/2025 às 09:07:20	48.670.365/0001-50	R\$ 20.195,0000
04/06/2025 às 09:07:22	24.139.047/0001-07	R\$ 20.000,0000
04/06/2025 às 09:07:52	45.782.493/0001-05	R\$ 19.999,0000
04/06/2025 às 09:07:57	24.139.047/0001-07	R\$ 19.900,0000
04/06/2025 às 09:08:04	45.782.493/0001-05	R\$ 19.899,0000
04/06/2025 às 09:08:07	48.670.365/0001-50	R\$ 19.895,0000
04/06/2025 às 09:08:17	45.782.493/0001-05	R\$ 19.894,0000
04/06/2025 às 09:08:30	48.670.365/0001-50	R\$ 19.890,0000
04/06/2025 às 09:09:04	45.782.493/0001-05	R\$ 19.889,0000
04/06/2025 às 09:09:13	24.139.047/0001-07	R\$ 19.800,0000
04/06/2025 às 09:09:21	45.782.493/0001-05	R\$ 19.799,0000
04/06/2025 às 09:09:25	24.139.047/0001-07	R\$ 19.700,0000
04/06/2025 às 09:09:30	48.670.365/0001-50	R\$ 19.699,0000
04/06/2025 às 09:09:39	45.782.493/0001-05	R\$ 19.698,0000
04/06/2025 às 09:09:44	24.259.274/0001-68	R\$ 19.695,0000
04/06/2025 às 09:09:47	48.670.365/0001-50	R\$ 19.690,0000
04/06/2025 às 09:09:52	45.782.493/0001-05	R\$ 19.600,0000
04/06/2025 às 09:10:05	48.670.365/0001-50	R\$ 19.599,0000
04/06/2025 às 09:10:16	45.782.493/0001-05	R\$ 19.598,0000
04/06/2025 às 09:10:22	48.670.365/0001-50	R\$ 19.590,0000
04/06/2025 às 09:10:32	24.139.047/0001-07	R\$ 19.524,2800
04/06/2025 às 09:10:43	48.670.365/0001-50	R\$ 19.520,0000
04/06/2025 às 09:10:53	45.782.493/0001-05	R\$ 19.519,0000
04/06/2025 às 09:11:03	24.259.274/0001-68	R\$ 19.000,0000
04/06/2025 às 09:11:15	48.670.365/0001-50	R\$ 18.999,0000
04/06/2025 às 09:11:21	45.782.493/0001-05	R\$ 18.998,0000
04/06/2025 às 09:11:38	04.879.948/0001-10	R\$ 21.995,0100
04/06/2025 às 09:11:39	48.670.365/0001-50	R\$ 18.997,0000
04/06/2025 às 09:11:48	45.782.493/0001-05	R\$ 18.995,9900
04/06/2025 às 09:12:16	48.670.365/0001-50	R\$ 18.994,0000
04/06/2025 às 09:12:22	45.782.493/0001-05	R\$ 18.993,0000
04/06/2025 às 09:12:35	48.670.365/0001-50	R\$ 18.990,0000
04/06/2025 às 09:12:47	45.782.493/0001-05	R\$ 18.988,9900

Data/hora	Participante	Lance
04/06/2025 às 09:12:59	48.670.365/0001-50	R\$ 18.985,0000
04/06/2025 às 09:13:12	45.782.493/0001-05	R\$ 18.984,0000
04/06/2025 às 09:13:16	24.259.274/0001-68	R\$ 18.500,0000
04/06/2025 às 09:13:21	48.670.365/0001-50	R\$ 18.499,0000
04/06/2025 às 09:13:33	45.782.493/0001-05	R\$ 18.497,9900
04/06/2025 às 09:13:44	48.670.365/0001-50	R\$ 18.496,0000
04/06/2025 às 09:14:13	45.782.493/0001-05	R\$ 18.494,9900
04/06/2025 às 09:14:19	48.670.365/0001-50	R\$ 18.493,0000
04/06/2025 às 09:14:20	24.259.274/0001-68	R\$ 18.000,0000
04/06/2025 às 09:14:27	48.670.365/0001-50	R\$ 17.999,0000
04/06/2025 às 09:14:39	45.782.493/0001-05	R\$ 17.998,0000
04/06/2025 às 09:14:45	48.670.365/0001-50	R\$ 17.997,0000
04/06/2025 às 09:14:58	45.782.493/0001-05	R\$ 17.996,0000
04/06/2025 às 09:15:03	48.670.365/0001-50	R\$ 17.995,0000
04/06/2025 às 09:15:13	45.782.493/0001-05	R\$ 17.994,0000
04/06/2025 às 09:15:18	24.259.274/0001-68	R\$ 17.500,0000
04/06/2025 às 09:15:26	48.670.365/0001-50	R\$ 17.499,0000
04/06/2025 às 09:15:36	45.782.493/0001-05	R\$ 17.498,0000
04/06/2025 às 09:15:44	48.670.365/0001-50	R\$ 17.497,0000
04/06/2025 às 09:15:46	24.259.274/0001-68	R\$ 17.000,0000
04/06/2025 às 09:15:55	48.670.365/0001-50	R\$ 16.999,0000
04/06/2025 às 09:16:05	24.259.274/0001-68	R\$ 16.500,0000
04/06/2025 às 09:16:10	48.670.365/0001-50	R\$ 16.499,0000
04/06/2025 às 09:16:55	45.782.493/0001-05	R\$ 16.498,0000
04/06/2025 às 09:16:59	24.259.274/0001-68	R\$ 16.495,0000
04/06/2025 às 09:17:01	48.670.365/0001-50	R\$ 16.497,0000
04/06/2025 às 09:17:10	48.670.365/0001-50	R\$ 16.494,0000
04/06/2025 às 09:17:35	45.782.493/0001-05	R\$ 16.493,0000
04/06/2025 às 09:17:47	48.670.365/0001-50	R\$ 16.492,0000
04/06/2025 às 09:18:01	45.782.493/0001-05	R\$ 16.490,5700
04/06/2025 às 09:18:22	48.670.365/0001-50	R\$ 16.489,0000
04/06/2025 às 09:18:33	45.782.493/0001-05	R\$ 16.488,0000
04/06/2025 às 09:18:39	48.670.365/0001-50	R\$ 16.487,0000

Data/hora	Participante	Lance
04/06/2025 às 09:18:45	45.782.493/0001-05	R\$ 16.486,0000
04/06/2025 às 09:18:54	48.670.365/0001-50	R\$ 16.485,0000
04/06/2025 às 09:19:31	45.782.493/0001-05	R\$ 16.484,0000
04/06/2025 às 09:19:40	48.670.365/0001-50	R\$ 16.483,0000
04/06/2025 às 09:19:47	24.259.274/0001-68	R\$ 16.482,0000
04/06/2025 às 09:19:55	48.670.365/0001-50	R\$ 16.481,0000
04/06/2025 às 09:20:07	45.782.493/0001-05	R\$ 16.480,0000
04/06/2025 às 09:20:15	48.670.365/0001-50	R\$ 16.479,0000
04/06/2025 às 09:20:54	45.782.493/0001-05	R\$ 16.478,0000
04/06/2025 às 09:21:05	48.670.365/0001-50	R\$ 16.477,0000
04/06/2025 às 09:21:38	45.782.493/0001-05	R\$ 16.476,0000
04/06/2025 às 09:21:46	48.670.365/0001-50	R\$ 16.475,0000
04/06/2025 às 09:22:08	45.782.493/0001-05	R\$ 16.474,0000
04/06/2025 às 09:22:18	48.670.365/0001-50	R\$ 16.473,0000
04/06/2025 às 09:22:27	45.782.493/0001-05	R\$ 16.472,0000
04/06/2025 às 09:22:36	48.670.365/0001-50	R\$ 16.471,0000
04/06/2025 às 09:22:56	45.782.493/0001-05	R\$ 16.470,0000
04/06/2025 às 09:23:05	48.670.365/0001-50	R\$ 16.469,0000
04/06/2025 às 09:23:27	45.782.493/0001-05	R\$ 16.468,0000
04/06/2025 às 09:23:35	48.670.365/0001-50	R\$ 16.467,0000
04/06/2025 às 09:23:43	45.782.493/0001-05	R\$ 16.466,0000
04/06/2025 às 09:23:54	48.670.365/0001-50	R\$ 16.465,0000
04/06/2025 às 09:24:11	45.782.493/0001-05	R\$ 16.464,0000
04/06/2025 às 09:24:24	48.670.365/0001-50	R\$ 16.463,0000
04/06/2025 às 09:24:34	45.782.493/0001-05	R\$ 16.462,0000
04/06/2025 às 09:25:04	48.670.365/0001-50	R\$ 16.461,0000
04/06/2025 às 09:25:09	45.782.493/0001-05	R\$ 16.460,0000
04/06/2025 às 09:25:26	48.670.365/0001-50	R\$ 16.459,0000
04/06/2025 às 09:25:36	45.782.493/0001-05	R\$ 16.458,0000
04/06/2025 às 09:25:41	48.670.365/0001-50	R\$ 16.457,0000
04/06/2025 às 09:25:47	45.782.493/0001-05	R\$ 16.456,0000
04/06/2025 às 09:25:59	48.670.365/0001-50	R\$ 16.455,0000
04/06/2025 às 09:26:05	45.782.493/0001-05	R\$ 16.454,0000

Data/hora	Participante	Lance
04/06/2025 às 09:26:19	48.670.365/0001-50	R\$ 16.453,0000
04/06/2025 às 09:26:25	45.782.493/0001-05	R\$ 16.452,0000
04/06/2025 às 09:26:37	48.670.365/0001-50	R\$ 16.451,0000
04/06/2025 às 09:26:45	45.782.493/0001-05	R\$ 16.450,0000
04/06/2025 às 09:26:59	48.670.365/0001-50	R\$ 16.449,0000
04/06/2025 às 09:27:15	45.782.493/0001-05	R\$ 16.448,0000
04/06/2025 às 09:27:23	48.670.365/0001-50	R\$ 16.447,0000
04/06/2025 às 09:27:27	45.782.493/0001-05	R\$ 16.446,0000
04/06/2025 às 09:27:35	48.670.365/0001-50	R\$ 16.445,0000
04/06/2025 às 09:27:52	45.782.493/0001-05	R\$ 16.444,0000
04/06/2025 às 09:27:57	48.670.365/0001-50	R\$ 16.443,0000
04/06/2025 às 09:28:52	45.782.493/0001-05	R\$ 16.442,0000
04/06/2025 às 09:29:09	48.670.365/0001-50	R\$ 16.441,0000
04/06/2025 às 09:29:13	45.782.493/0001-05	R\$ 16.440,0000
04/06/2025 às 09:29:23	48.670.365/0001-50	R\$ 16.439,0000
04/06/2025 às 09:29:31	45.782.493/0001-05	R\$ 16.438,0000
04/06/2025 às 09:29:42	48.670.365/0001-50	R\$ 16.437,0000
04/06/2025 às 09:29:56	45.782.493/0001-05	R\$ 16.436,0000
04/06/2025 às 09:30:19	48.670.365/0001-50	R\$ 16.435,0000
04/06/2025 às 09:30:27	45.782.493/0001-05	R\$ 16.434,0000
04/06/2025 às 09:30:42	48.670.365/0001-50	R\$ 16.433,0000
04/06/2025 às 09:31:00	45.782.493/0001-05	R\$ 16.432,0000
04/06/2025 às 09:31:07	48.670.365/0001-50	R\$ 16.431,0000
04/06/2025 às 09:31:38	45.782.493/0001-05	R\$ 16.430,0000
04/06/2025 às 09:31:49	48.670.365/0001-50	R\$ 16.429,0000
04/06/2025 às 09:31:54	45.782.493/0001-05	R\$ 16.428,0000
04/06/2025 às 09:32:02	48.670.365/0001-50	R\$ 16.427,0000
04/06/2025 às 09:32:07	45.782.493/0001-05	R\$ 16.426,0000
04/06/2025 às 09:32:13	48.670.365/0001-50	R\$ 16.425,0000
04/06/2025 às 09:32:18	45.782.493/0001-05	R\$ 16.424,0000
04/06/2025 às 09:32:26	48.670.365/0001-50	R\$ 16.423,0000
04/06/2025 às 09:33:07	45.782.493/0001-05	R\$ 16.422,0000
04/06/2025 às 09:33:21	48.670.365/0001-50	R\$ 16.420,0000

Data/hora	Participante	Lance
04/06/2025 às 09:33:28	45.782.493/0001-05	R\$ 16.419,0000
04/06/2025 às 09:33:55	48.670.365/0001-50	R\$ 16.418,0000
04/06/2025 às 09:34:59	45.782.493/0001-05	R\$ 16.417,0000
04/06/2025 às 09:35:10	48.670.365/0001-50	R\$ 16.415,0000
04/06/2025 às 09:35:19	45.782.493/0001-05	R\$ 16.414,0000
04/06/2025 às 09:35:43	48.670.365/0001-50	R\$ 16.413,0000
04/06/2025 às 09:35:48	45.782.493/0001-05	R\$ 16.412,0000
04/06/2025 às 09:36:19	48.670.365/0001-50	R\$ 16.410,0000
04/06/2025 às 09:36:36	45.782.493/0001-05	R\$ 16.409,0000
04/06/2025 às 09:36:53	48.670.365/0001-50	R\$ 16.408,0000
04/06/2025 às 09:36:57	45.782.493/0001-05	R\$ 16.407,0000
04/06/2025 às 09:37:24	48.670.365/0001-50	R\$ 16.405,0000
04/06/2025 às 09:37:31	45.782.493/0001-05	R\$ 16.404,0000
04/06/2025 às 09:37:55	48.670.365/0001-50	R\$ 16.400,0000
04/06/2025 às 09:38:00	45.782.493/0001-05	R\$ 16.399,0000
04/06/2025 às 09:38:28	48.670.365/0001-50	R\$ 16.398,0000
04/06/2025 às 09:38:32	45.782.493/0001-05	R\$ 16.397,0000
04/06/2025 às 09:39:05	48.670.365/0001-50	R\$ 16.396,0000
04/06/2025 às 09:39:09	45.782.493/0001-05	R\$ 16.395,0000
04/06/2025 às 09:39:17	48.670.365/0001-50	R\$ 16.394,0000
04/06/2025 às 09:39:38	45.782.493/0001-05	R\$ 16.393,0000
04/06/2025 às 09:39:44	48.670.365/0001-50	R\$ 16.392,0000
04/06/2025 às 09:40:17	45.782.493/0001-05	R\$ 16.391,0000
04/06/2025 às 09:40:31	48.670.365/0001-50	R\$ 16.390,0000
04/06/2025 às 09:40:36	45.782.493/0001-05	R\$ 16.389,0000
04/06/2025 às 09:40:46	48.670.365/0001-50	R\$ 16.388,0000
04/06/2025 às 09:40:58	45.782.493/0001-05	R\$ 16.387,0000
04/06/2025 às 09:41:29	48.670.365/0001-50	R\$ 16.386,0000
04/06/2025 às 09:41:39	45.782.493/0001-05	R\$ 16.385,0000
04/06/2025 às 09:42:01	48.670.365/0001-50	R\$ 16.384,0000
04/06/2025 às 09:42:16	45.782.493/0001-05	R\$ 16.383,0000
04/06/2025 às 09:42:33	48.670.365/0001-50	R\$ 16.382,0000
04/06/2025 às 09:42:40	45.782.493/0001-05	R\$ 16.381,0000

Data/hora	Participante	Lance
04/06/2025 às 09:42:58	48.670.365/0001-50	R\$ 16.380,0000
04/06/2025 às 09:43:08	45.782.493/0001-05	R\$ 16.379,0000
04/06/2025 às 09:43:47	48.670.365/0001-50	R\$ 16.378,0000
04/06/2025 às 09:44:21	45.782.493/0001-05	R\$ 16.377,0000
04/06/2025 às 09:44:36	48.670.365/0001-50	R\$ 16.376,0000
04/06/2025 às 09:44:41	45.782.493/0001-05	R\$ 16.375,0000
04/06/2025 às 09:45:14	48.670.365/0001-50	R\$ 16.374,0000
04/06/2025 às 09:45:17	45.782.493/0001-05	R\$ 16.373,0000
04/06/2025 às 09:45:23	48.670.365/0001-50	R\$ 16.370,0000
04/06/2025 às 09:45:36	45.782.493/0001-05	R\$ 16.369,0000
04/06/2025 às 09:45:54	48.670.365/0001-50	R\$ 16.368,0000
04/06/2025 às 09:46:00	45.782.493/0001-05	R\$ 16.367,0000
04/06/2025 às 09:46:29	48.670.365/0001-50	R\$ 16.365,0000
04/06/2025 às 09:46:53	45.782.493/0001-05	R\$ 16.364,0000
04/06/2025 às 09:47:10	48.670.365/0001-50	R\$ 16.363,0000
04/06/2025 às 09:47:16	45.782.493/0001-05	R\$ 16.362,0000
04/06/2025 às 09:47:23	48.670.365/0001-50	R\$ 16.360,0000
04/06/2025 às 09:47:28	45.782.493/0001-05	R\$ 16.359,0000
04/06/2025 às 09:47:33	48.670.365/0001-50	R\$ 16.358,0000
04/06/2025 às 09:47:47	45.782.493/0001-05	R\$ 16.357,0000
04/06/2025 às 09:47:53	48.670.365/0001-50	R\$ 16.355,0000
04/06/2025 às 09:47:58	45.782.493/0001-05	R\$ 16.354,0000
04/06/2025 às 09:48:05	48.670.365/0001-50	R\$ 16.350,0000
04/06/2025 às 09:49:02	45.782.493/0001-05	R\$ 16.349,0000
04/06/2025 às 09:49:15	48.670.365/0001-50	R\$ 16.345,0000
04/06/2025 às 09:49:50	45.782.493/0001-05	R\$ 16.344,0000
04/06/2025 às 09:50:07	48.670.365/0001-50	R\$ 16.342,0000
04/06/2025 às 09:50:24	45.782.493/0001-05	R\$ 16.341,0000
04/06/2025 às 09:50:34	48.670.365/0001-50	R\$ 16.340,0000
04/06/2025 às 09:51:01	45.782.493/0001-05	R\$ 16.339,0000
04/06/2025 às 09:51:17	48.670.365/0001-50	R\$ 16.338,0000
04/06/2025 às 09:52:15	45.782.493/0001-05	R\$ 16.337,0000
04/06/2025 às 09:52:21	48.670.365/0001-50	R\$ 16.336,0000

Data/hora	Participante	Lance
04/06/2025 às 09:52:48	45.782.493/0001-05	R\$ 16.335,0000
04/06/2025 às 09:53:07	48.670.365/0001-50	R\$ 16.334,0000
04/06/2025 às 09:53:17	45.782.493/0001-05	R\$ 16.333,0000
04/06/2025 às 09:53:35	48.670.365/0001-50	R\$ 16.332,0000
04/06/2025 às 09:53:56	45.782.493/0001-05	R\$ 16.331,0000
04/06/2025 às 09:54:20	48.670.365/0001-50	R\$ 16.330,0000
04/06/2025 às 09:54:40	45.782.493/0001-05	R\$ 16.329,0000
04/06/2025 às 09:54:57	48.670.365/0001-50	R\$ 16.325,0000
04/06/2025 às 09:55:05	45.782.493/0001-05	R\$ 16.324,0000
04/06/2025 às 09:55:29	48.670.365/0001-50	R\$ 16.320,0000
04/06/2025 às 09:55:38	45.782.493/0001-05	R\$ 16.319,0000
04/06/2025 às 09:56:00	48.670.365/0001-50	R\$ 16.315,0000
04/06/2025 às 09:56:06	45.782.493/0001-05	R\$ 16.314,0000
04/06/2025 às 09:56:25	48.670.365/0001-50	R\$ 16.310,0000
04/06/2025 às 09:56:31	45.782.493/0001-05	R\$ 16.309,0000
04/06/2025 às 09:56:56	48.670.365/0001-50	R\$ 16.305,0000
04/06/2025 às 09:57:15	45.782.493/0001-05	R\$ 16.304,0000
04/06/2025 às 09:57:46	48.670.365/0001-50	R\$ 16.302,0000
04/06/2025 às 09:57:56	45.782.493/0001-05	R\$ 16.301,0000
04/06/2025 às 09:58:06	48.670.365/0001-50	R\$ 16.300,0000
04/06/2025 às 09:58:19	45.782.493/0001-05	R\$ 16.299,0000
04/06/2025 às 09:58:43	48.670.365/0001-50	R\$ 16.297,0000
04/06/2025 às 09:58:54	45.782.493/0001-05	R\$ 16.296,0000
04/06/2025 às 09:59:02	48.670.365/0001-50	R\$ 16.295,0000
04/06/2025 às 09:59:17	45.782.493/0001-05	R\$ 16.294,0000
04/06/2025 às 09:59:39	48.670.365/0001-50	R\$ 16.292,0000
04/06/2025 às 09:59:46	45.782.493/0001-05	R\$ 16.291,0000
04/06/2025 às 10:00:05	48.670.365/0001-50	R\$ 16.290,0000
04/06/2025 às 10:00:18	45.782.493/0001-05	R\$ 16.289,0000
04/06/2025 às 10:00:27	48.670.365/0001-50	R\$ 16.288,0000
04/06/2025 às 10:01:11	45.782.493/0001-05	R\$ 16.287,0000
04/06/2025 às 10:01:34	48.670.365/0001-50	R\$ 16.285,0000
04/06/2025 às 10:01:39	45.782.493/0001-05	R\$ 16.284,0000

Data/hora	Participante	Lance
04/06/2025 às 10:02:21	48.670.365/0001-50	R\$ 16.280,0000
04/06/2025 às 10:02:32	45.782.493/0001-05	R\$ 16.279,0000
04/06/2025 às 10:02:59	48.670.365/0001-50	R\$ 16.278,0000
04/06/2025 às 10:03:04	45.782.493/0001-05	R\$ 16.277,0000
04/06/2025 às 10:04:29	48.670.365/0001-50	R\$ 16.275,0000
04/06/2025 às 10:04:36	45.782.493/0001-05	R\$ 16.274,0000
04/06/2025 às 10:05:19	48.670.365/0001-50	R\$ 16.200,0000
04/06/2025 às 10:05:26	45.782.493/0001-05	R\$ 16.199,0000
04/06/2025 às 10:05:51	48.670.365/0001-50	R\$ 16.195,0000
04/06/2025 às 10:05:55	45.782.493/0001-05	R\$ 16.194,0000
04/06/2025 às 10:06:16	48.670.365/0001-50	R\$ 16.190,0000
04/06/2025 às 10:06:52	45.782.493/0001-05	R\$ 16.189,0000
04/06/2025 às 10:07:15	48.670.365/0001-50	R\$ 16.185,0000
04/06/2025 às 10:07:19	45.782.493/0001-05	R\$ 16.184,0000
04/06/2025 às 10:07:46	48.670.365/0001-50	R\$ 16.180,0000
04/06/2025 às 10:07:59	45.782.493/0001-05	R\$ 16.179,0000
04/06/2025 às 10:08:15	48.670.365/0001-50	R\$ 16.170,0000
04/06/2025 às 10:08:25	45.782.493/0001-05	R\$ 16.169,0000
04/06/2025 às 10:08:41	48.670.365/0001-50	R\$ 16.100,0000
04/06/2025 às 10:08:46	45.782.493/0001-05	R\$ 16.009,0000
04/06/2025 às 10:08:54	48.670.365/0001-50	R\$ 16.000,0000
04/06/2025 às 10:09:22	45.782.493/0001-05	R\$ 15.999,0000
04/06/2025 às 10:09:44	48.670.365/0001-50	R\$ 15.990,0000
04/06/2025 às 10:09:49	45.782.493/0001-05	R\$ 15.989,0000
04/06/2025 às 10:10:05	48.670.365/0001-50	R\$ 15.980,0000
04/06/2025 às 10:10:22	45.782.493/0001-05	R\$ 15.979,0000
04/06/2025 às 10:10:27	48.670.365/0001-50	R\$ 15.975,0000
04/06/2025 às 10:10:36	45.782.493/0001-05	R\$ 15.974,0000
04/06/2025 às 10:11:12	48.670.365/0001-50	R\$ 15.970,0000
04/06/2025 às 10:11:23	45.782.493/0001-05	R\$ 15.969,0000
04/06/2025 às 10:11:47	48.670.365/0001-50	R\$ 15.965,0000
04/06/2025 às 10:13:04	45.782.493/0001-05	R\$ 15.964,0000
04/06/2025 às 10:13:12	48.670.365/0001-50	R\$ 15.960,0000

Data/hora	Participante	Lance
04/06/2025 às 10:14:27	45.782.493/0001-05	R\$ 15.959,0000
04/06/2025 às 10:14:39	48.670.365/0001-50	R\$ 15.950,0000
04/06/2025 às 10:15:50	45.782.493/0001-05	R\$ 15.949,0000
04/06/2025 às 10:16:04	48.670.365/0001-50	R\$ 15.945,0000
04/06/2025 às 10:16:47	45.782.493/0001-05	R\$ 15.944,0000
04/06/2025 às 10:17:14	48.670.365/0001-50	R\$ 15.940,0000
04/06/2025 às 10:17:19	45.782.493/0001-05	R\$ 15.939,0000
04/06/2025 às 10:17:25	48.670.365/0001-50	R\$ 15.930,0000
04/06/2025 às 10:17:29	45.782.493/0001-05	R\$ 15.929,0000
04/06/2025 às 10:18:04	48.670.365/0001-50	R\$ 15.925,0000
04/06/2025 às 10:19:02	45.782.493/0001-05	R\$ 15.924,0000
04/06/2025 às 10:19:36	48.670.365/0001-50	R\$ 15.920,0000
04/06/2025 às 10:19:42	45.782.493/0001-05	R\$ 15.919,0000
04/06/2025 às 10:20:26	48.670.365/0001-50	R\$ 15.910,0000
04/06/2025 às 10:20:47	45.782.493/0001-05	R\$ 15.909,0000
04/06/2025 às 10:21:05	48.670.365/0001-50	R\$ 15.900,0000
04/06/2025 às 10:21:12	45.782.493/0001-05	R\$ 15.899,0000
04/06/2025 às 10:21:45	48.670.365/0001-50	R\$ 15.895,0000
04/06/2025 às 10:21:56	45.782.493/0001-05	R\$ 15.894,0000
04/06/2025 às 10:22:13	48.670.365/0001-50	R\$ 15.890,0000
04/06/2025 às 10:23:19	45.782.493/0001-05	R\$ 15.889,0000
04/06/2025 às 10:23:43	48.670.365/0001-50	R\$ 15.880,0000
04/06/2025 às 10:23:56	45.782.493/0001-05	R\$ 15.879,0000
04/06/2025 às 10:24:08	48.670.365/0001-50	R\$ 15.870,0000
04/06/2025 às 10:24:29	45.782.493/0001-05	R\$ 15.869,0000
04/06/2025 às 10:24:35	48.670.365/0001-50	R\$ 15.860,0000
04/06/2025 às 10:24:58	45.782.493/0001-05	R\$ 15.859,0000
04/06/2025 às 10:25:11	48.670.365/0001-50	R\$ 15.850,0000
04/06/2025 às 10:25:15	45.782.493/0001-05	R\$ 15.849,0000
04/06/2025 às 10:25:29	48.670.365/0001-50	R\$ 15.840,0000
04/06/2025 às 10:25:47	45.782.493/0001-05	R\$ 15.839,0000
04/06/2025 às 10:25:53	48.670.365/0001-50	R\$ 15.830,0000
04/06/2025 às 10:26:04	45.782.493/0001-05	R\$ 15.829,0000

Data/hora	Participante	Lance
04/06/2025 às 10:26:17	48.670.365/0001-50	R\$ 15.820,0000
04/06/2025 às 10:26:22	45.782.493/0001-05	R\$ 15.819,0000
04/06/2025 às 10:26:30	48.670.365/0001-50	R\$ 15.815,0000
04/06/2025 às 10:26:38	45.782.493/0001-05	R\$ 15.814,0000
04/06/2025 às 10:26:53	48.670.365/0001-50	R\$ 15.810,0000
04/06/2025 às 10:27:00	45.782.493/0001-05	R\$ 15.809,0000
04/06/2025 às 10:28:35	48.670.365/0001-50	R\$ 15.800,0000
04/06/2025 às 10:29:37	45.782.493/0001-05	R\$ 15.799,0000
04/06/2025 às 10:29:55	48.670.365/0001-50	R\$ 15.790,0000
04/06/2025 às 10:30:59	45.782.493/0001-05	R\$ 15.789,0000
04/06/2025 às 10:31:11	48.670.365/0001-50	R\$ 15.780,0000
04/06/2025 às 10:31:17	45.782.493/0001-05	R\$ 15.779,0000
04/06/2025 às 10:31:46	48.670.365/0001-50	R\$ 15.770,0000
04/06/2025 às 10:31:57	45.782.493/0001-05	R\$ 14.769,0000 *
04/06/2025 às 10:32:13	45.782.493/0001-05	R\$ 15.769,0000
04/06/2025 às 10:32:33	48.670.365/0001-50	R\$ 15.760,0000
04/06/2025 às 10:32:37	45.782.493/0001-05	R\$ 15.759,0000
04/06/2025 às 10:32:42	48.670.365/0001-50	R\$ 15.750,0000
04/06/2025 às 10:32:47	45.782.493/0001-05	R\$ 15.749,0000
04/06/2025 às 10:32:53	48.670.365/0001-50	R\$ 15.740,0000
04/06/2025 às 10:32:59	45.782.493/0001-05	R\$ 15.739,0000
04/06/2025 às 10:33:05	48.670.365/0001-50	R\$ 15.730,0000
04/06/2025 às 10:33:13	45.782.493/0001-05	R\$ 15.729,0000
04/06/2025 às 10:33:39	48.670.365/0001-50	R\$ 15.720,0000
04/06/2025 às 10:34:02	45.782.493/0001-05	R\$ 15.719,0000
04/06/2025 às 10:34:07	48.670.365/0001-50	R\$ 15.710,0000
04/06/2025 às 10:34:20	45.782.493/0001-05	R\$ 15.709,0000
04/06/2025 às 10:34:33	48.670.365/0001-50	R\$ 15.700,0000
04/06/2025 às 10:35:16	45.782.493/0001-05	R\$ 15.699,0000
04/06/2025 às 10:35:24	48.670.365/0001-50	R\$ 15.690,0000
04/06/2025 às 10:35:31	45.782.493/0001-05	R\$ 15.689,0000
04/06/2025 às 10:35:50	48.670.365/0001-50	R\$ 15.680,0000
04/06/2025 às 10:37:23	45.782.493/0001-05	R\$ 15.679,0000

(lances com \* foram excluídos)

Data/hora	Participante	Lance
04/06/2025 às 10:37:28	48.670.365/0001-50	R\$ 15.678,0000
04/06/2025 às 10:37:45	45.782.493/0001-05	R\$ 15.677,0000
04/06/2025 às 10:37:51	48.670.365/0001-50	R\$ 15.675,0000
04/06/2025 às 10:38:26	45.782.493/0001-05	R\$ 15.674,0000
04/06/2025 às 10:39:03	48.670.365/0001-50	R\$ 15.672,0000
04/06/2025 às 10:39:22	45.782.493/0001-05	R\$ 15.671,0000
04/06/2025 às 10:39:28	48.670.365/0001-50	R\$ 15.670,0000
04/06/2025 às 10:39:57	45.782.493/0001-05	R\$ 15.669,0000
04/06/2025 às 10:40:21	48.670.365/0001-50	R\$ 15.665,0000
04/06/2025 às 10:40:49	45.782.493/0001-05	R\$ 15.664,0000
04/06/2025 às 10:40:53	48.670.365/0001-50	R\$ 15.660,0000
04/06/2025 às 10:42:27	45.782.493/0001-05	R\$ 15.659,0000
04/06/2025 às 10:42:51	48.670.365/0001-50	R\$ 15.655,0000
04/06/2025 às 10:43:02	45.782.493/0001-05	R\$ 15.654,0000
04/06/2025 às 10:43:17	48.670.365/0001-50	R\$ 15.650,0000
04/06/2025 às 10:43:55	45.782.493/0001-05	R\$ 15.649,0000
04/06/2025 às 10:44:00	48.670.365/0001-50	R\$ 15.645,0000
04/06/2025 às 10:44:05	45.782.493/0001-05	R\$ 15.644,0000
04/06/2025 às 10:44:11	48.670.365/0001-50	R\$ 15.640,0000
04/06/2025 às 10:44:19	45.782.493/0001-05	R\$ 15.639,0000
04/06/2025 às 10:44:29	48.670.365/0001-50	R\$ 15.635,0000
04/06/2025 às 10:44:57	45.782.493/0001-05	R\$ 15.634,0000
04/06/2025 às 10:45:07	48.670.365/0001-50	R\$ 15.630,0000
04/06/2025 às 10:45:12	45.782.493/0001-05	R\$ 15.629,0000
04/06/2025 às 10:45:23	48.670.365/0001-50	R\$ 15.625,0000
04/06/2025 às 10:45:39	45.782.493/0001-05	R\$ 15.624,0000
04/06/2025 às 10:45:49	48.670.365/0001-50	R\$ 15.620,0000
04/06/2025 às 10:45:56	45.782.493/0001-05	R\$ 15.619,0000
04/06/2025 às 10:46:01	48.670.365/0001-50	R\$ 15.610,0000
04/06/2025 às 10:46:07	45.782.493/0001-05	R\$ 15.609,0000
04/06/2025 às 10:46:17	48.670.365/0001-50	R\$ 15.600,0000
04/06/2025 às 10:48:11	45.782.493/0001-05	R\$ 15.599,0000
04/06/2025 às 10:48:19	48.670.365/0001-50	R\$ 15.598,0000

## Mensagens do chat do Item 2

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/06/2025 às 09:00:05	A abertura do item 2 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	04/06/2025 às 09:02:05	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/06/2025 às 10:32:04	O lance no valor de R\$ 14.769,0000 do item 2 foi excluído pelo fornecedor.
Sistema	04/06/2025 às 10:50:20	O item 2 está encerrado.
Sistema para o participante 48.670.365/0001-50	04/06/2025 às 13:43:46	Sr. Licitante seria possível reduzir o valor de sua proposta?
Pelo participante 48.670.365/0001-50	04/06/2025 às 13:49:07	Boa tarde, estou com meu valor mínimo
Sistema para o participante 48.670.365/0001-50	04/06/2025 às 16:04:53	Sr. Fornecedor VJ CLIMATIZACAO LTDA, CNPJ 48.670.365/0001-50, você foi convocado para negociação de valor do item 2. Justificativa: Negociação dos itens que são iguais nos lotes exclusivo ME/EPP e ampla concorrência..
Pelo participante 48.670.365/0001-50	04/06/2025 às 16:27:50	Olá, não conseguimos estamos no valor mínimo
Sistema para o participante 48.670.365/0001-50	04/06/2025 às 16:30:19	Mas o item 02 é o mesmo do item 14, ambos que sua empresa ficou melhor classificada.
Pelo participante 48.670.365/0001-50	04/06/2025 às 16:41:39	item 2 e 14 - 05 itens total - valor unitário na média R\$ 13.259,60 podemos fazer
Sistema para o participante 48.670.365/0001-50	04/06/2025 às 16:43:28	Infelizmente esse valor é maior que seu último lance de R\$ 12.675,00
Pelo participante 48.670.365/0001-50	04/06/2025 às 16:44:44	Então permanecemos com o ultimo lance
Sistema para o participante 48.670.365/0001-50	04/06/2025 às 16:54:19	Qual seria a justificativa da empresa para não igualar o valor dos itens, tendo em vista tratar-se do mesmo objeto?
Pelo participante 48.670.365/0001-50	04/06/2025 às 17:03:04	O item 2 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor VJ CLIMATIZACAO LTDA, CNPJ 48.670.365/0001-50. A negociação do item 2 foi aceita pelo fornecedor VJ CLIMATIZACAO LTDA, CNPJ 48.670.365/0001-50, tendo informado R\$ 12.675,0000.
Sistema para o participante 45.782.493/0001-05	05/06/2025 às 08:58:44	Prezado licitante, seria possível reduzir o valor de sua proposta?
Sistema para o participante 45.782.493/0001-05	05/06/2025 às 09:11:39	Sr. Fornecedor A N ASSMANN CLIMATIZACAO, CNPJ 45.782.493/0001-05, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 11:12:00 do dia 05/06/2025. Justificativa: Sr. Licitante solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, da proposta de preços adequada ao seu último lance (ou valor negociado), por meio da opção enviar anexo do sistema, conforme modelo contido no anexo II do edital. JUNTAMENTE COM CATALOGOS E FOLDERS CONTENDO AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS..
Sistema para o participante 45.782.493/0001-05	05/06/2025 às 11:12:00	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:12:00 de 05/06/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor A N ASSMANN CLIMATIZACAO, CNPJ 45.782.493/0001-05.
Sistema para o participante 24.259.274/0001-68	05/06/2025 às 11:20:07	Sr. Fornecedor V L B INDUSTRIA E COMERCIO DE CLIMATIZADORES LTDA, CNPJ 24.259.274/0001-68, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 13:30:00 do dia 05/06/2025. Justificativa: Sr. Licitante solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, da proposta de preços adequada ao seu último lance (ou valor negociado), por meio da opção enviar anexo do sistema, conforme modelo contido no anexo II do edital. JUNTAMENTE COM CATALOGOS E FOLDERS DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 24.259.274/0001-68	05/06/2025 às 13:30:00	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:30:00 de 05/06/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor V L B INDUSTRIA E COMERCIO DE CLIMATIZADORES LTDA, CNPJ 24.259.274/0001-68.
Sistema para o participante 24.139.047/0001-07	05/06/2025 às 13:47:01	Prezado fornecedor, solicito que verifique a possibilidade de reduzir o valor de sua proposta, tendo em vista que o item 02 é o mesmo objeto do item 14.
Sistema para o participante 24.139.047/0001-07	05/06/2025 às 13:48:21	Caso seja possível, solicito que a proposta ajustada seja encaminhada com o valor negociado.
Pelo participante 24.139.047/0001-07	05/06/2025 às 13:48:52	Boa tarde, não conseguimos chegar ao valor do concorrente, contando que tem instalação dos equipamentos incluso no valor e a qualidade dos nossos equipamentos.
Pelo participante 24.139.047/0001-07	05/06/2025 às 13:50:09	referente ao item 01 solicitei mais prazo para anexarmos os documentos, pois estamos sem energia na empresa, então o sócio está se dirigindo a cidade vizinha para assinar os documentos e anexá-los na plataforma.
Sistema para o participante 24.139.047/0001-07	05/06/2025 às 13:50:12	Sr. Fornecedor SUBLIME EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 24.139.047/0001-07, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 15:51:00 do dia 05/06/2025. Justificativa: Sr. Licitante solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, da proposta de preços adequada ao seu último lance (ou valor negociado), por meio da opção enviar anexo do sistema, conforme modelo contido no anexo II do edital. JUNTAMENTE COM CATÁLOGO E FOLDERS COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. .
Sistema para o participante 24.139.047/0001-07	05/06/2025 às 13:50:49	Sim, irei abrir o prazo para o item 01 logo em seguida.
Pelo participante 24.139.047/0001-07	05/06/2025 às 14:29:25	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:29:25 de 05/06/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SUBLIME EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 24.139.047/0001-07.
Sistema	05/06/2025 às 16:02:50	O item 2 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/06/2025 16:12:50.
Sistema	06/06/2025 às 09:35:01	O item 2 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/06/2025 09:45:01.

## Eventos do Item 2

Data/Hora	Descrição
04/06/2025 às 09:02:05	Item aberto para lances.
04/06/2025 às 10:50:20	Item com etapa aberta encerrada.
04/06/2025 às 10:50:20	Item encerrado para lances.
04/06/2025 às 16:04:53	Fornecedor VJ CLIMATIZACAO LTDA, CNPJ 48.670.365/0001-50 convocado para negociação de valor.
04/06/2025 às 17:03:04	Negociação encerrada. Fornecedor VJ CLIMATIZACAO LTDA, CNPJ 48.670.365/0001-50 informou R\$ 12.675,0000.
05/06/2025 às 08:46:15	Fornecedor VJ CLIMATIZACAO LTDA, CNPJ 48.670.365/0001-50 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 15.598,0000, valor negociado: R\$ 12.675,0000. Motivo: Objeto não atende as especificações técnicas solicitadas em edital..
05/06/2025 às 09:11:39	Fornecedor A N ASSMANN CLIMATIZACAO, CNPJ 45.782.493/0001-05 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:12:00 do dia 05/06/2025. Justificativa: Sr. Licitante solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, da proposta de preços adequada ao seu último lance (ou valor negociado), por meio da opção enviar anexo do sistema, conforme modelo contido no anexo II do edital. JUNTAMENTE COM CATÁLOGOS E FOLDERS CONTENDO AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS..
05/06/2025 às 11:18:26	Fornecedor A N ASSMANN CLIMATIZACAO, CNPJ 45.782.493/0001-05 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 15.599,0000. Motivo: Não atendeu a convocação de envio da proposta ajustada..

Data/Hora	Descrição
05/06/2025 às 11:20:07	Fornecedor V L B INDUSTRIA E COMERCIO DE CLIMATIZADORES LTDA, CNPJ 24.259.274/0001-68 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:30:00 do dia 05/06/2025. Justificativa: Sr. Licitante solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, da proposta de preços adequada ao seu último lance (ou valor negociado), por meio da opção enviar anexo do sistema, conforme modelo contido no anexo II do edital. JUNTAMENTE COM CATALOGOS E FOLDERS DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS..
05/06/2025 às 13:49:08	Fornecedor V L B INDUSTRIA E COMERCIO DE CLIMATIZADORES LTDA, CNPJ 24.259.274/0001-68 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 16.482,0000. Motivo: Fornecedor não atendeu a convocação de envio da proposta ajustada.
05/06/2025 às 13:50:12	Fornecedor SUBLIME EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 24.139.047/0001-07 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:51:00 do dia 05/06/2025. Justificativa: Sr. Licitante solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, da proposta de preços adequada ao seu último lance (ou valor negociado), por meio da opção enviar anexo do sistema, conforme modelo contido no anexo II do edital. JUNTAMENTE COM CATÁLOGO E FOLDERS COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. .
05/06/2025 às 14:29:25	Fornecedor SUBLIME EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 24.139.047/0001-07 finalizou o envio de anexo.
05/06/2025 às 16:02:50	Fornecedor SUBLIME EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 24.139.047/0001-07 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 19.524,2800. Motivo: Proposta aceita..
06/06/2025 às 09:35:01	Fornecedor SUBLIME EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 24.139.047/0001-07 foi habilitado.
09/06/2025 às 13:36:40	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 987775 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO - PM

PREGÃO 90025/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto  
Compra emergencial: Não UF da UASG: PR  
Objeto da compra: REGISTRO DE PREÇOS visando aquisição de climatizadores e aparelhos de ar condicionado, destinado à todas as secretarias municipais, deste município de Planalto-PR.  
Entrega de propostas: De 23/05/2025 às 08:00 até 04/06/2025 às 09:00  
Abertura da sessão pública: Dia 04/06/2025 às 09:00 (horário de Brasília)

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/06/2025 às 09:00:05	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:30 e 17:30. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	04/06/2025 às 09:00:25	Bom dia! Declaro aberta a sessão referente ao Pregão Eletrônico nº 025/2025. Pregoeiro/agente de contratação(a) Fernanda Scherer Marzec operando o certame.
Sistema	04/06/2025 às 09:00:32	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	04/06/2025 às 09:00:37	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	04/06/2025 às 09:00:42	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de R\$ 1,00 (um real) de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	04/06/2025 às 09:00:50	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro/agente de contratação/ agente de contratação durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexecuibilidade do preço.
Sistema	04/06/2025 às 09:00:54	A qualquer momento após a etapa de lances, o pregoeiro/agente de contratação/ agente de contratação poderá realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	04/06/2025 às 09:00:59	As suspensões da sessão pública serão comunicadas pelo pregoeiro/agente de contratação, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
Sistema	04/06/2025 às 09:01:04	Quanto ao registro dos valores dos lances, ressalto que o sistema COMPRAS.GOV.BR foi parametrizado para considerar 04 (quatro) casas decimais depois da vírgula. Portanto, fiquem atentos ao adequado registro do valor, a fim de evitar o cadastro de lances manifestamente inexequíveis.
Sistema	04/06/2025 às 09:01:09	Reitero que o fato de haver previsão no edital quanto à possibilidade de exclusão do lance pelo Pregoeiro/ agente de contratação, não desonera a licitante da responsabilidade pelo registro das ofertas no sistema, nos termos do art. 13, III, da IN Seges/ME nº 73/2022.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/06/2025 às 09:01:14	Cabe ressaltar também que, conforme art. 21, §3º, da IN Seges/ME nº 73/2022 as licitantes poderão, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de 15 (quinze) segundos após o registro no sistema, caso seja inconsistente ou inexequível
Sistema	04/06/2025 às 09:01:18	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4º, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com o Município de Planalto pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	04/06/2025 às 09:01:23	Cabe a este pregoeiro/agente de contratação apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Compras.gov.br, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link <a href="https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/">https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/</a>
Sistema	04/06/2025 às 13:23:18	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	04/06/2025 às 13:30:58	Boa tarde a todos
Sistema	04/06/2025 às 13:31:07	Srs. Licitantes, com fundamento no art. 13, IV, da IN Seges/ME nº 73/2022, comunico que cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios em razão de sua própria desconexão ou diante de inobservância de qualquer mensagem.
Sistema	04/06/2025 às 13:31:14	Solicito que aguardem conectados enquanto realizo uma verificação preliminar da ordem de classificação e da documentação das empresas melhor classificadas.
Sistema	04/06/2025 às 13:31:18	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	04/06/2025 às 13:31:26	Um minuto, por favor.
Sistema	04/06/2025 às 13:41:26	Consulta realizada em 04/06/2025, por meio do site <a href="https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/">https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/</a> e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas melhores classificadas junto a este órgão.
Sistema	04/06/2025 às 13:55:30	Agradeço o retorno de todos,
Sistema	04/06/2025 às 13:55:50	irei realizar a convocação das propostas ajustadas
Sistema	04/06/2025 às 13:56:45	Irei solicitar em apenas um item em que o fornecedor ficou melhor classificado, porém a proposta deve conter todos os itens.
Sistema	04/06/2025 às 13:57:38	Lembrando que a empresa deverá anexar junto com a proposta, FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS ou CATÁLOGOS do equipamento ofertado, onde constem as especificações técnicas e a caracterização dos mesmos, permitindo a consistente avaliação da equipe técnica.
Sistema	04/06/2025 às 13:57:47	Conforme item 7.16 do edital
Sistema	04/06/2025 às 14:19:51	Nova comunicação da pregoeira será as 16h (04/06/2024), momento em que verificarei o atendimento das convocações.
Sistema	04/06/2025 às 16:02:38	Prezados licitantes, iremos realizar a conferência dos documentos enviados.
Sistema	04/06/2025 às 16:03:29	Irei também, realizar a negociação dos itens que são iguais nos lotes de participação exclusiva ME/EPP e Ampla concorrência.
Sistema	04/06/2025 às 17:01:01	Informo que a equipe técnica está realizando a análise dos itens. O julgamento das propostas será realizado amanhã as 08:30h (05/06/2025).
Sistema	05/06/2025 às 08:30:22	Bom dia a todos
Sistema	05/06/2025 às 08:30:55	Realizamos a análise dos itens.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/06/2025 às 08:32:47	O item 04 - fornecedor anexou a proposta ajustada, porém, a mesma informa que não está incluso a instalação dos aparelhos. O TR pede que o item seja entregue instalado. Portanto, irei realizar a desclassificação da proposta.
Sistema	05/06/2025 às 08:34:11	O fornecedor 47.773.357 CLAYTON ROGERIO DA SILVA, não respondeu as mensagens enviadas via chat a respeito dos demais itens em que ficou melhor classificado. Diante do desinteresse irei proceder com a desclassificação da empresa e convocar as subsequentes.
Sistema	05/06/2025 às 08:35:36	O item 01 - A equipe técnica analisou e constatou que: O equipamento não possui Inversor de frequência, possui Consumo total maior do que solicitado, e não atende nem o mínimo de Reservatório de água, conforme estabelecido em edital. Dessa forma irei desclassificar a proposta do item.
Sistema	05/06/2025 às 08:38:09	02 e 14 - A equipe técnica constatou que: O equipamento não é anti-corrosão, não possui Gabinete Em Fibra De Vidro (Smc), Ebs Ou Alumínio, conforme estabelecido em edital. possui Consumo elétrico total maior do que estabelecido em edital. Sendo a mesma coisa para os itens 03 e 15. Portanto irei realizar a desclassificação da proposta dos referidos itens e convocar as empresas subsequentes.
Sistema	05/06/2025 às 08:42:52	Senhores licitantes, informo que em atendimento à manifestação do setor técnico, será necessária a realização de diligência com base no art. 64, I e II, da Lei n. 14.133/21. Essa diligência será conduzida junto a empresa 49.418.054 MAYCON ANDRE RIZZI.
Sistema	05/06/2025 às 09:10:12	Irei convocar a proposta a proposta ajustada. Peço que atentem-se aos descritivos do item, e que anexem juntamente com a proposta o solicitado no item 7.16 do edital: A empresa deverá anexar junto com a proposta, FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS ou CATÁLOGOS do equipamento ofertado, onde constem as especificações técnicas e a caracterização dos mesmos, permitindo a consistente avaliação da equipe técnica.
Sistema	05/06/2025 às 09:16:16	Os demais itens, irei realizar o aceite das propostas.
Sistema	05/06/2025 às 09:21:34	Nova comunicação da pregoeira será as 11:15h, para confirmação do atendimento das convocações ou então convocação das próximas melhores classificadas.
Sistema	05/06/2025 às 11:16:15	Verifiquei que os itens 01, 02 e 03 não teve a convocação atendida.
Sistema	05/06/2025 às 11:16:31	Irei realizar a convocação da próxima melhor classificada.
Sistema	05/06/2025 às 11:21:44	Iremos realizar a conferência dos anexos enviados pelas demais empresas.
Sistema	05/06/2025 às 11:22:14	Nova comunicação será as 13:45h.
Sistema	05/06/2025 às 13:45:31	Boa tarde a todos. Irei dar sequência ao certame
Sistema	05/06/2025 às 13:46:06	Considerando que o item 02 e 03 não teve a convocação atendida, irei convocar a próxima melhor classificada para os itens.
Sistema	05/06/2025 às 13:55:56	Os itens 09,12,16,14,15,06 e 10, tiveram as propostas e documentos analisados pela equipe técnica, sendo assim, irei realizar o aceite das propostas.
Sistema	05/06/2025 às 14:13:08	Prezados, tendo em vista a abertura do prazo para envio da proposta dos itens 01,02 e 03, irei suspender a sessão nesse momento.
Sistema	05/06/2025 às 14:13:16	Nova comunicação será as 16h.
Sistema	05/06/2025 às 16:02:14	Foi realizado a análise dos documentos enviados para os itens 01,02 e 03. E os mesmos estão de acordo com o solicitado em edital. Portanto, irei realizar o aceite das propostas e prosseguir para a fase de habilitação.
Sistema	05/06/2025 às 16:03:37	Srs. Licitantes, com base nos itens 10.1 a 10.3 do edital, o SICAF das empresas vencedoras da fase de lances e demais empresas eventualmente convocadas será diretamente emitido e consultado por este Pregoeiro/agente de contratação.
Sistema	05/06/2025 às 16:03:45	Conforme disposto nos itens 10 e 10.4 do edital e no art. 36, §1º, da IN Seges/ME nº 73/2022, a comprovação dos requisitos de habilitação será aferida pelo Pregoeiro/agente de contratação a partir de consulta ao SICAF e, em sendo o caso, da documentação a ser enviada após a convocação prevista no item 10.4 do edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/06/2025 às 16:03:51	Diante do que consta dos itens 10 e 10.4 do edital e do art. 64 da Lei nº 14.133/2021, caso seja necessário, para fins de confirmação, esclarecimento ou saneamento da documentação de habilitação, o Pregoeiro/agente de contratação, a título de diligência, poderá solicitar à licitante o envio de documentos novos e/ou complementares.
Sistema	05/06/2025 às 16:04:01	De todo modo, tendo em vista o disposto nos itens 10. e 10.4 do edital, será concedido o prazo inicial de 2 (duas) horas para envio da documentação de habilitação não constante do SICAF.
Sistema	05/06/2025 às 16:05:14	Algumas empresas já anexaram os documentos de habilitação, porém, irei abrir o prazo para todos os licitantes. Caso a empresa já tenha anexado os documentos serão conferidos.
Sistema	05/06/2025 às 16:05:30	Peço atenção ao anexar os documentos e declarações solicitadas.
Sistema	05/06/2025 às 16:28:09	Nova comunicação da pregoeira será amanhã as 09h (06/06/2025) para divulgação do resultado da habilitação. Estejam conectados!
Sistema	06/06/2025 às 09:02:05	Bom dia . estou finalizando a conferência das habilitações. Peço que aguardem conectados enquanto finalizo.
Sistema	06/06/2025 às 09:17:08	Finalizamos a conferência dos documentos de habilitação, e precisaremos abrir diligência para alguns casos.
Sistema	06/06/2025 às 09:18:40	A empresa SUBLIME EQUIPAMENTOS LTDA atendeu a todas as exigências editalicias.
Sistema	06/06/2025 às 09:21:30	A empresa JM COMÉRCIO DE CLIMATIZADORES LTDA, tem os balanços e certidões de qualificação econômico financeiras e técnica disponíveis no SICAF. Todos os documentos estarão disponíveis para consulta no portal de Licitações do Município. A empresa cumpriu com todas as exigências editalicias.
Sistema	06/06/2025 às 09:22:17	A empresa MAYCON ANDRE RIZZI cumpriu com todas as exigências editalicias.
Sistema	06/06/2025 às 09:23:10	A empresa COMÉRCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA IRACEMINHA LTDA ME cumpriu com todas as exigências editalicias.
Sistema	06/06/2025 às 09:24:10	Após a abertura das diligências necessárias, irei realizar a habilitação das mesmas.
Sistema	06/06/2025 às 13:33:08	Boa tarde, irei verificar o atendimento das diligências.
Sistema	06/06/2025 às 13:41:11	Infelizmente as diligências não foram atendidas. Irei realizar a inabilitação dos fornecedores e retornar para a fase de julgamento dos itens.
Sistema	06/06/2025 às 13:51:06	Considerando a inabilitação dos fornecedores, irei convocar as próximas empresas melhor classificadas.
Sistema	06/06/2025 às 16:04:09	Srs licitantes, irei convocar a proposta ajustada dos itens que não tiveram a convocação atendida.
Sistema	06/06/2025 às 16:15:06	Fornecedores, tendo em vista a abertura do prazo de envio da proposta ajustada e demais documentos solicitados no item 7.16, irei suspender a sessão nesse momento.
Sistema	06/06/2025 às 16:15:25	Retorno na segunda feira 09/06/2025 as 08:30h.
Sistema	09/06/2025 às 08:31:26	Bom dia a todos, alguns itens não tiveram a convocação atendida, portanto, irei realizar a convocação das próximas classificadas.
Sistema	09/06/2025 às 08:32:05	Após a convocação, irei realizar o julgamento que tiveram sua proposta ajustada enviada e as especificações técnicas estão de acordo com o exigido .
Sistema	09/06/2025 às 09:59:28	Nova comunicação será as 10:45h
Sistema	09/06/2025 às 10:45:57	Prezados licitantes, foi realizada a análise dos documentos enviados e constatou-se que os objetos ofertados atendem ao exigido em edital, portanto, irei realizar o aceite das propostas.
Sistema	09/06/2025 às 10:49:02	Considerando que a empresa ELETRO CENTRO já encaminhou os documentos de habilitação junto com a proposta ajustada, e a empresa 49.418.054 MAYCON ANDRE RIZZI já foi habilitada em outros itens, não irei abrir prazo de convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	09/06/2025 às 10:49:29	Peço que aguardem conectados enquanto realizo a conferência dos documentos de habilitação da empresa ELETRO CENTRO.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/06/2025 às 11:01:03	Realizamos a análise dos documentos e verificamos que será necessário a abertura de diligência no que se refere a qualificação econômico financeira e técnica.
Sistema	09/06/2025 às 11:05:05	Considerando a abertura da diligência junto a empresa ELETRO CENTRO, informo que a nova comunicação da pregoeira será as 13:30h.
Sistema	09/06/2025 às 13:33:29	Em nova análise dos documentos de habilitação, foi localizado o documento de comprovação de vínculo entre profissional técnico responsável. Portanto irei proceder com a habilitação da empresa.
Sistema	09/06/2025 às 13:33:50	A empresa 49.418.054 MAYCON ANDRE RIZZI também será habilitada.
Sistema	09/06/2025 às 13:36:11	Informo que as empresas habilitadas comprovaram atender as exigências editalicias.
Sistema	09/06/2025 às 13:36:18	Caso alguma intenção seja registrada, será aberto o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões recursais no sistema, seguido de igual prazo para as contrarrazões.
Sistema	09/06/2025 às 13:36:22	Se o pregoeiro/agente de contratação/agente de contratação julgar procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes.
Sistema	09/06/2025 às 13:36:27	Desde já, gostaria de agradecer a todos pela participação neste pregão. Até a próxima.

### Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
04/06/2025 às 09:00:05	Abertura da sessão pública
04/06/2025 às 13:23:18	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 3 - Climatizador**

Climatizador Tipo: Evaporativo, Tensão Alimentação: 220V, Potência: 750W, Tipo Motor: Bifásico, Vazão Ar: 19.000M3/H, Acessórios: Controle Remoto

Quantidade:	1	Valor estimado:	R\$ 25.396,1900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 25.396,1900 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 1,0000	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.050.\*\*\*.2 - FERNANDA SCHERER MARZEC para SUBLIME EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 24.139.047/0001-07, melhor lance: R\$ 21.987,8100 (unitário) / R\$ 21.987,8100 (total)

**Propostas do Item 3**

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
**Programa de integridade:** Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.525.609/0001-70 - 32.525.609 KATIA JAQUELINE BROETTO Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 25.300,0000 (unitário) R\$ 25.300,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CLIMATIZADOR Modelo/versão: CLIMATIZADOR 70000 vazao 220v 32l Valor proposta: R\$ 25.300,0000 (unitário) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1 R\$ 25.300,0000 (total)		
49.418.054/0001-60 - 49.418.054 MAYCON ANDRE RIZZI Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 25.396,0000 (unitário) R\$ 25.396,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CONFORME TR Modelo/versão: CONFORME TR Valor proposta: R\$ 25.396,0000 (unitário) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1 R\$ 25.396,0000 (total)		
45.782.493/0001-05 - A N ASSMANN CLIMATIZACAO Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 21.487,0000 (unitário) R\$ 21.487,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ClimaBrisa/Renasul ind. Ltda Modelo/versão: Cronos Valor proposta: R\$ 25.396,0000 (unitário) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1 R\$ 25.396,0000 (total)		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.987.940/0001-02 - OLIVEIRA, FERNANDES E CAMPOS - MANUTENCAO PREDIAL E INDUSTRIAL LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 30.000,0000 (unitário) R\$ 30.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: eos/vix/gree/elgim/agratto/tcl/mideia/lg/ Modelo/versão: eos/vix/gree/elgim/agratto/tcl/mideia/lg/ Valor proposta: R\$ 30.000,0000 (unitário) Valor negociado: Não Realizado R\$ 30.000,0000 (total) Quantidade ofertada: 1		
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 26.160,6153 (unitário) R\$ 26.160,6153 (total)	-
Marca/Fabricante: Climatizador Tipo: Evaporativo, Tensão Alimentação Modelo/versão: Climatizador Tipo: Evaporativo, Tensão Alimentação Valor proposta: R\$ 26.160,6153 (unitário) Valor negociado: Não Realizado R\$ 26.160,6153 (total) Quantidade ofertada: 1		
24.139.047/0001-07 - SUBLIME EQUIPAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 21.987,8100 (unitário) R\$ 21.987,8100 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Climabrisa / Renasul Industria LTDA Modelo/versão: Climatizador evaporativo Cronos Valor proposta: R\$ 25.396,1900 (unitário) Valor negociado: Não Realizado R\$ 25.396,1900 (total) Quantidade ofertada: 1		
24.259.274/0001-68 - V L B INDUSTRIA E COMERCIO DE CLIMATIZADORES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MT	R\$ 21.770,0000 (unitário) R\$ 21.770,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Ecoclimas Modelo/versão: Eco700 Valor proposta: R\$ 25.000,0000 (unitário) Valor negociado: Não Realizado R\$ 25.000,0000 (total) Quantidade ofertada: 1		
48.670.365/0001-50 - VJ CLIMATIZACAO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 16.215,0000 (unitário) R\$ 16.215,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: VJ CLIMATIZAÇÃO Modelo/versão: VJ CLIMATIZAÇÃO Valor proposta: R\$ 24.888,2700 (unitário) Valor negociado: R\$ 15.990,0000 (unitário) R\$ 24.888,2700 (total) R\$ 15.990,0000 (total) Quantidade ofertada: 1		

### Lances do Item 3

Data/hora	Participante	Lance
04/06/2025 às 09:02:31	24.259.274/0001-68	R\$ 24.800,0000

Data/hora	Participante	Lance
04/06/2025 às 09:02:44	24.139.047/0001-07	R\$ 24.750,0000
04/06/2025 às 09:02:55	48.670.365/0001-50	R\$ 24.700,0000
04/06/2025 às 09:03:04	24.139.047/0001-07	R\$ 24.600,0000
04/06/2025 às 09:03:19	48.670.365/0001-50	R\$ 24.599,0000
04/06/2025 às 09:03:55	24.139.047/0001-07	R\$ 24.500,0000
04/06/2025 às 09:04:05	48.670.365/0001-50	R\$ 24.499,0000
04/06/2025 às 09:04:15	24.139.047/0001-07	R\$ 24.400,0000
04/06/2025 às 09:05:39	45.782.493/0001-05	R\$ 24.300,0000
04/06/2025 às 09:06:03	48.670.365/0001-50	R\$ 24.295,0000
04/06/2025 às 09:06:07	24.139.047/0001-07	R\$ 24.200,0000
04/06/2025 às 09:06:17	45.782.493/0001-05	R\$ 24.199,0000
04/06/2025 às 09:06:26	24.139.047/0001-07	R\$ 23.900,0000
04/06/2025 às 09:06:33	45.782.493/0001-05	R\$ 23.899,0000
04/06/2025 às 09:06:39	24.139.047/0001-07	R\$ 23.500,0000
04/06/2025 às 09:06:43	48.670.365/0001-50	R\$ 23.495,0000
04/06/2025 às 09:07:00	45.782.493/0001-05	R\$ 23.494,0000
04/06/2025 às 09:07:03	24.139.047/0001-07	R\$ 23.400,0000
04/06/2025 às 09:07:14	48.670.365/0001-50	R\$ 23.395,0000
04/06/2025 às 09:07:18	45.782.493/0001-05	R\$ 23.394,0000
04/06/2025 às 09:07:27	24.139.047/0001-07	R\$ 23.000,0000
04/06/2025 às 09:07:57	45.782.493/0001-05	R\$ 22.999,0000
04/06/2025 às 09:08:03	24.139.047/0001-07	R\$ 22.500,0000
04/06/2025 às 09:08:10	45.782.493/0001-05	R\$ 22.499,0000
04/06/2025 às 09:08:13	48.670.365/0001-50	R\$ 22.495,0000
04/06/2025 às 09:08:22	45.782.493/0001-05	R\$ 22.494,0000
04/06/2025 às 09:08:35	48.670.365/0001-50	R\$ 22.490,0000
04/06/2025 às 09:08:57	45.782.493/0001-05	R\$ 22.489,0000
04/06/2025 às 09:09:19	24.139.047/0001-07	R\$ 22.400,0000
04/06/2025 às 09:09:26	45.782.493/0001-05	R\$ 22.399,0000
04/06/2025 às 09:09:34	24.139.047/0001-07	R\$ 22.300,0000
04/06/2025 às 09:09:39	48.670.365/0001-50	R\$ 22.299,0000
04/06/2025 às 09:09:46	45.782.493/0001-05	R\$ 22.298,0000
04/06/2025 às 09:09:56	24.259.274/0001-68	R\$ 22.295,0000

Data/hora	Participante	Lance
04/06/2025 às 09:10:07	45.782.493/0001-05	R\$ 22.294,0000
04/06/2025 às 09:10:11	48.670.365/0001-50	R\$ 22.290,0000
04/06/2025 às 09:10:22	45.782.493/0001-05	R\$ 22.289,0000
04/06/2025 às 09:10:23	24.139.047/0001-07	R\$ 21.987,8100
04/06/2025 às 09:10:33	48.670.365/0001-50	R\$ 21.980,0000
04/06/2025 às 09:10:44	45.782.493/0001-05	R\$ 21.979,0000
04/06/2025 às 09:10:50	48.670.365/0001-50	R\$ 21.970,0000
04/06/2025 às 09:11:08	24.259.274/0001-68	R\$ 22.000,0000
04/06/2025 às 09:11:31	45.782.493/0001-05	R\$ 21.969,0000
04/06/2025 às 09:11:48	48.670.365/0001-50	R\$ 21.968,0000
04/06/2025 às 09:11:56	45.782.493/0001-05	R\$ 21.967,0000
04/06/2025 às 09:12:24	48.670.365/0001-50	R\$ 21.965,0000
04/06/2025 às 09:12:34	45.782.493/0001-05	R\$ 21.963,9900
04/06/2025 às 09:12:42	48.670.365/0001-50	R\$ 21.960,0000
04/06/2025 às 09:12:55	45.782.493/0001-05	R\$ 21.959,0000
04/06/2025 às 09:13:06	48.670.365/0001-50	R\$ 21.958,0000
04/06/2025 às 09:13:17	45.782.493/0001-05	R\$ 21.956,9900
04/06/2025 às 09:13:22	24.259.274/0001-68	R\$ 21.900,0000
04/06/2025 às 09:13:27	48.670.365/0001-50	R\$ 21.899,0000
04/06/2025 às 09:13:54	24.259.274/0001-68	R\$ 21.898,0000
04/06/2025 às 09:14:00	48.670.365/0001-50	R\$ 21.897,0000
04/06/2025 às 09:14:05	45.782.493/0001-05	R\$ 21.895,9900
04/06/2025 às 09:14:10	48.670.365/0001-50	R\$ 21.894,0000
04/06/2025 às 09:14:50	45.782.493/0001-05	R\$ 21.892,9900
04/06/2025 às 09:14:58	48.670.365/0001-50	R\$ 21.891,0000
04/06/2025 às 09:15:19	45.782.493/0001-05	R\$ 21.890,0000
04/06/2025 às 09:15:39	48.670.365/0001-50	R\$ 21.889,0000
04/06/2025 às 09:15:44	45.782.493/0001-05	R\$ 21.888,0000
04/06/2025 às 09:15:53	24.259.274/0001-68	R\$ 21.800,0000
04/06/2025 às 09:16:02	48.670.365/0001-50	R\$ 21.799,0000
04/06/2025 às 09:16:22	45.782.493/0001-05	R\$ 21.790,0000
04/06/2025 às 09:16:29	48.670.365/0001-50	R\$ 21.789,0000
04/06/2025 às 09:17:06	45.782.493/0001-05	R\$ 21.780,0000

Data/hora	Participante	Lance
04/06/2025 às 09:17:19	48.670.365/0001-50	R\$ 21.779,0000
04/06/2025 às 09:17:51	45.782.493/0001-05	R\$ 21.777,8700
04/06/2025 às 09:18:04	48.670.365/0001-50	R\$ 21.776,0000
04/06/2025 às 09:18:26	45.782.493/0001-05	R\$ 21.775,0000
04/06/2025 às 09:18:44	48.670.365/0001-50	R\$ 21.774,0000
04/06/2025 às 09:18:50	45.782.493/0001-05	R\$ 21.773,0000
04/06/2025 às 09:18:59	48.670.365/0001-50	R\$ 21.772,0000
04/06/2025 às 09:19:38	45.782.493/0001-05	R\$ 21.771,0000
04/06/2025 às 09:19:42	24.259.274/0001-68	R\$ 21.770,0000
04/06/2025 às 09:19:48	48.670.365/0001-50	R\$ 21.669,0000
04/06/2025 às 09:20:19	45.782.493/0001-05	R\$ 21.668,0000
04/06/2025 às 09:20:33	48.670.365/0001-50	R\$ 21.667,0000
04/06/2025 às 09:21:11	45.782.493/0001-05	R\$ 21.666,0000
04/06/2025 às 09:21:16	48.670.365/0001-50	R\$ 21.665,0000
04/06/2025 às 09:21:42	45.782.493/0001-05	R\$ 21.664,0000
04/06/2025 às 09:21:51	48.670.365/0001-50	R\$ 21.663,0000
04/06/2025 às 09:22:04	45.782.493/0001-05	R\$ 21.662,0000
04/06/2025 às 09:22:13	48.670.365/0001-50	R\$ 21.661,0000
04/06/2025 às 09:22:22	45.782.493/0001-05	R\$ 21.660,0000
04/06/2025 às 09:22:29	48.670.365/0001-50	R\$ 21.599,0000
04/06/2025 às 09:23:00	45.782.493/0001-05	R\$ 21.598,0000
04/06/2025 às 09:23:10	48.670.365/0001-50	R\$ 21.597,0000
04/06/2025 às 09:23:17	45.782.493/0001-05	R\$ 21.596,0000
04/06/2025 às 09:23:22	48.670.365/0001-50	R\$ 21.595,0000
04/06/2025 às 09:23:47	45.782.493/0001-05	R\$ 21.594,0000
04/06/2025 às 09:24:00	48.670.365/0001-50	R\$ 21.593,0000
04/06/2025 às 09:24:06	45.782.493/0001-05	R\$ 21.592,0000
04/06/2025 às 09:24:14	48.670.365/0001-50	R\$ 21.591,0000
04/06/2025 às 09:24:21	45.782.493/0001-05	R\$ 21.590,0000
04/06/2025 às 09:25:20	48.670.365/0001-50	R\$ 21.589,0000
04/06/2025 às 09:25:24	45.782.493/0001-05	R\$ 21.588,0000
04/06/2025 às 09:25:36	48.670.365/0001-50	R\$ 21.587,0000
04/06/2025 às 09:25:51	45.782.493/0001-05	R\$ 21.586,0000

Data/hora	Participante	Lance
04/06/2025 às 09:26:06	48.670.365/0001-50	R\$ 21.585,0000
04/06/2025 às 09:26:14	45.782.493/0001-05	R\$ 21.584,0000
04/06/2025 às 09:26:30	48.670.365/0001-50	R\$ 21.583,0000
04/06/2025 às 09:26:35	45.782.493/0001-05	R\$ 21.582,0000
04/06/2025 às 09:27:04	48.670.365/0001-50	R\$ 21.581,0000
04/06/2025 às 09:27:10	45.782.493/0001-05	R\$ 21.580,0000
04/06/2025 às 09:27:18	48.670.365/0001-50	R\$ 21.579,0000
04/06/2025 às 09:27:22	45.782.493/0001-05	R\$ 21.578,0000
04/06/2025 às 09:27:40	48.670.365/0001-50	R\$ 21.577,0000
04/06/2025 às 09:27:46	45.782.493/0001-05	R\$ 21.576,0000
04/06/2025 às 09:27:52	48.670.365/0001-50	R\$ 21.575,0000
04/06/2025 às 09:28:53	45.782.493/0001-05	R\$ 21.574,0000
04/06/2025 às 09:29:14	48.670.365/0001-50	R\$ 21.573,0000
04/06/2025 às 09:29:17	45.782.493/0001-05	R\$ 21.572,0000
04/06/2025 às 09:29:31	48.670.365/0001-50	R\$ 21.571,0000
04/06/2025 às 09:29:40	45.782.493/0001-05	R\$ 21.570,0000
04/06/2025 às 09:29:51	48.670.365/0001-50	R\$ 21.569,0000
04/06/2025 às 09:30:05	45.782.493/0001-05	R\$ 21.568,0000
04/06/2025 às 09:30:35	48.670.365/0001-50	R\$ 21.567,0000
04/06/2025 às 09:30:52	45.782.493/0001-05	R\$ 21.566,0000
04/06/2025 às 09:30:59	48.670.365/0001-50	R\$ 21.565,0000
04/06/2025 às 09:31:36	45.782.493/0001-05	R\$ 21.564,0000
04/06/2025 às 09:31:43	48.670.365/0001-50	R\$ 21.563,0000
04/06/2025 às 09:31:49	45.782.493/0001-05	R\$ 21.562,0000
04/06/2025 às 09:32:08	48.670.365/0001-50	R\$ 21.561,0000
04/06/2025 às 09:32:14	45.782.493/0001-05	R\$ 21.560,0000
04/06/2025 às 09:32:33	48.670.365/0001-50	R\$ 21.559,0000
04/06/2025 às 09:33:08	45.782.493/0001-05	R\$ 21.558,0000
04/06/2025 às 09:33:32	48.670.365/0001-50	R\$ 21.550,0000
04/06/2025 às 09:33:38	45.782.493/0001-05	R\$ 21.549,0000
04/06/2025 às 09:34:00	48.670.365/0001-50	R\$ 21.548,0000
04/06/2025 às 09:35:03	45.782.493/0001-05	R\$ 21.547,0000
04/06/2025 às 09:35:21	48.670.365/0001-50	R\$ 21.545,0000

Data/hora	Participante	Lance
04/06/2025 às 09:35:29	45.782.493/0001-05	R\$ 21.544,0000
04/06/2025 às 09:35:53	48.670.365/0001-50	R\$ 21.540,0000
04/06/2025 às 09:35:58	45.782.493/0001-05	R\$ 21.539,0000
04/06/2025 às 09:36:25	48.670.365/0001-50	R\$ 21.535,0000
04/06/2025 às 09:36:31	45.782.493/0001-05	R\$ 21.534,0000
04/06/2025 às 09:36:59	48.670.365/0001-50	R\$ 21.533,0000
04/06/2025 às 09:37:05	45.782.493/0001-05	R\$ 21.532,0000
04/06/2025 às 09:37:30	48.670.365/0001-50	R\$ 21.530,0000
04/06/2025 às 09:37:35	45.782.493/0001-05	R\$ 21.529,0000
04/06/2025 às 09:38:01	48.670.365/0001-50	R\$ 21.528,0000
04/06/2025 às 09:38:04	45.782.493/0001-05	R\$ 21.527,0000
04/06/2025 às 09:38:33	48.670.365/0001-50	R\$ 21.526,0000
04/06/2025 às 09:38:40	45.782.493/0001-05	R\$ 21.525,0000
04/06/2025 às 09:39:21	48.670.365/0001-50	R\$ 21.524,0000
04/06/2025 às 09:39:49	45.782.493/0001-05	R\$ 21.523,0000
04/06/2025 às 09:39:54	48.670.365/0001-50	R\$ 21.522,0000
04/06/2025 às 09:40:13	45.782.493/0001-05	R\$ 21.521,0000
04/06/2025 às 09:40:24	48.670.365/0001-50	R\$ 21.520,0000
04/06/2025 às 09:40:32	45.782.493/0001-05	R\$ 21.519,0000
04/06/2025 às 09:41:01	48.670.365/0001-50	R\$ 21.518,0000
04/06/2025 às 09:41:05	45.782.493/0001-05	R\$ 21.517,0000
04/06/2025 às 09:41:34	48.670.365/0001-50	R\$ 21.516,0000
04/06/2025 às 09:41:49	45.782.493/0001-05	R\$ 21.515,0000
04/06/2025 às 09:42:12	48.670.365/0001-50	R\$ 21.514,0000
04/06/2025 às 09:42:21	45.782.493/0001-05	R\$ 21.513,0000
04/06/2025 às 09:42:38	48.670.365/0001-50	R\$ 21.512,0000
04/06/2025 às 09:42:45	45.782.493/0001-05	R\$ 21.511,0000
04/06/2025 às 09:43:03	48.670.365/0001-50	R\$ 21.510,0000
04/06/2025 às 09:43:14	45.782.493/0001-05	R\$ 21.509,0000
04/06/2025 às 09:43:56	48.670.365/0001-50	R\$ 21.508,0000
04/06/2025 às 09:44:23	45.782.493/0001-05	R\$ 21.507,0000
04/06/2025 às 09:44:40	48.670.365/0001-50	R\$ 21.506,0000
04/06/2025 às 09:44:47	45.782.493/0001-05	R\$ 21.505,0000

Data/hora	Participante	Lance
04/06/2025 às 09:45:29	48.670.365/0001-50	R\$ 21.500,0000
04/06/2025 às 09:45:33	45.782.493/0001-05	R\$ 21.499,0000
04/06/2025 às 09:45:58	48.670.365/0001-50	R\$ 21.498,0000
04/06/2025 às 09:46:04	45.782.493/0001-05	R\$ 21.497,0000
04/06/2025 às 09:46:35	48.670.365/0001-50	R\$ 21.495,0000
04/06/2025 às 09:46:48	45.782.493/0001-05	R\$ 21.494,0000
04/06/2025 às 09:47:37	48.670.365/0001-50	R\$ 21.493,0000
04/06/2025 às 09:47:43	45.782.493/0001-05	R\$ 21.492,0000
04/06/2025 às 09:48:09	48.670.365/0001-50	R\$ 21.490,0000
04/06/2025 às 09:48:18	45.782.493/0001-05	R\$ 21.489,0000
04/06/2025 às 09:48:21	45.782.493/0001-05	R\$ 16.218,0000 *
04/06/2025 às 09:48:25	48.670.365/0001-50	R\$ 16.215,0000
04/06/2025 às 09:49:08	45.782.493/0001-05	R\$ 21.488,0000
04/06/2025 às 09:50:34	45.782.493/0001-05	R\$ 21.487,0000

(lances com \* foram excluídos)

**Mensagens do chat do Item 3**

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/06/2025 às 09:00:05	A abertura do item 3 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	04/06/2025 às 09:02:05	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/06/2025 às 09:48:26	O lance no valor de R\$ 16.218,0000 do item 3 foi excluído pelo fornecedor.
Sistema	04/06/2025 às 09:52:35	O item 3 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	04/06/2025 às 09:55:06	O item 3 está encerrado.
Sistema para o participante 48.670.365/0001-50	04/06/2025 às 13:43:55	Sr. Licitante seria possível reduzir o valor de sua proposta?
Pelo participante 48.670.365/0001-50	04/06/2025 às 13:49:25	Boa tarde, estou com meu valor mínimo
Sistema para o participante 48.670.365/0001-50	04/06/2025 às 16:05:37	Sr. Fornecedor VJ CLIMATIZACAO LTDA, CNPJ 48.670.365/0001-50, você foi convocado para negociação de valor do item 3. Justificativa: Negociação dos itens que são iguais nos lotes exclusivo ME/EPP e ampla concorrência..
Pelo participante 48.670.365/0001-50	04/06/2025 às 16:27:59	Olá, não conseguimos estamos no valor mínimo
Sistema para o participante 48.670.365/0001-50	04/06/2025 às 16:31:27	O item 03 é o mesmo objeto do item 15, ambos sua empresa ficou melhor classificada.
Pelo participante 48.670.365/0001-50	04/06/2025 às 16:42:05	item 3 e 15 - 07 itens no total - valor unitário na media R\$ 16.022,14 podemos fazer

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 48.670.365/0001-50	04/06/2025 às 17:03:27	O item 3 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor VJ CLIMATIZACAO LTDA, CNPJ 48.670.365/0001-50. A negociação do item 3 foi aceita pelo fornecedor VJ CLIMATIZACAO LTDA, CNPJ 48.670.365/0001-50, tendo informado R\$ 15.990,0000.
Sistema para o participante 45.782.493/0001-05	05/06/2025 às 08:58:50	Prezado licitante, seria possível reduzir o valor de sua proposta?
Sistema para o participante 45.782.493/0001-05	05/06/2025 às 09:11:52	Sr. Fornecedor A N ASSMANN CLIMATIZACAO, CNPJ 45.782.493/0001-05, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 11:12:00 do dia 05/06/2025. Justificativa: Sr. Licitante solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, da proposta de preços adequada ao seu último lance (ou valor negociado), por meio da opção enviar anexo do sistema, conforme modelo contido no anexo II do edital. JUNTAMENTE COM CATÁLOGOS E FOLDERS CONTENDO AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS..
Sistema para o participante 45.782.493/0001-05	05/06/2025 às 11:12:00	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:12:00 de 05/06/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor A N ASSMANN CLIMATIZACAO, CNPJ 45.782.493/0001-05.
Sistema para o participante 24.259.274/0001-68	05/06/2025 às 11:20:52	Sr. Fornecedor V L B INDUSTRIA E COMERCIO DE CLIMATIZADORES LTDA, CNPJ 24.259.274/0001-68, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 13:30:00 do dia 05/06/2025. Justificativa: Sr. Licitante solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, da proposta de preços adequada ao seu último lance (ou valor negociado), por meio da opção enviar anexo do sistema, conforme modelo contido no anexo II do edital. JUNTAMENTE COM CATALOGOS E FOLDERS DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS...
Sistema para o participante 24.259.274/0001-68	05/06/2025 às 13:30:00	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:30:00 de 05/06/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor V L B INDUSTRIA E COMERCIO DE CLIMATIZADORES LTDA, CNPJ 24.259.274/0001-68.
Sistema para o participante 24.139.047/0001-07	05/06/2025 às 13:51:45	Sr. Fornecedor SUBLIME EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 24.139.047/0001-07, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 15:52:00 do dia 05/06/2025. Justificativa: Sr. Licitante solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, da proposta de preços adequada ao seu último lance (ou valor negociado), por meio da opção enviar anexo do sistema, conforme modelo contido no anexo II do edital. JUNTAMENTE COM CATÁLOGO E FOLDERS COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.
Pelo participante 24.139.047/0001-07	05/06/2025 às 14:29:47	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:29:47 de 05/06/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SUBLIME EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 24.139.047/0001-07.
Sistema	05/06/2025 às 16:03:12	O item 3 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/06/2025 16:13:12.
Sistema	06/06/2025 às 09:35:09	O item 3 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/06/2025 09:45:09.

### Eventos do Item 3

Data/Hora	Descrição
04/06/2025 às 09:02:05	Item aberto para lances.
04/06/2025 às 09:52:35	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
04/06/2025 às 09:55:06	Item com etapa aberta encerrada.
04/06/2025 às 09:55:06	Item encerrado para lances.
04/06/2025 às 16:05:37	Fornecedor VJ CLIMATIZACAO LTDA, CNPJ 48.670.365/0001-50 convocado para negociação de valor.
04/06/2025 às 17:03:28	Negociação encerrada. Fornecedor VJ CLIMATIZACAO LTDA, CNPJ 48.670.365/0001-50 informou R\$ 15.990,0000.
05/06/2025 às 08:46:31	Fornecedor VJ CLIMATIZACAO LTDA, CNPJ 48.670.365/0001-50 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 16.215,0000, valor negociado: R\$ 15.990,0000. Motivo: Objeto não atende as especificações técnicas solicitadas em edital..

Data/Hora	Descrição
05/06/2025 às 09:11:52	Fornecedor A N ASSMANN CLIMATIZACAO, CNPJ 45.782.493/0001-05 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:12:00 do dia 05/06/2025. Justificativa: Sr. Licitante solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, da proposta de preços adequada ao seu último lance (ou valor negociado), por meio da opção enviar anexo do sistema, conforme modelo contido no anexo II do edital. JUNTAMENTE COM CATÁLOGOS E FOLDERS CONTENDO AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS..
05/06/2025 às 11:20:40	Fornecedor A N ASSMANN CLIMATIZACAO, CNPJ 45.782.493/0001-05 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 21.487,0000. Motivo: Não atendeu a convocação de envio da proposta ajustada..
05/06/2025 às 11:20:52	Fornecedor V L B INDUSTRIA E COMERCIO DE CLIMATIZADORES LTDA, CNPJ 24.259.274/0001-68 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:30:00 do dia 05/06/2025. Justificativa: Sr. Licitante solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, da proposta de preços adequada ao seu último lance (ou valor negociado), por meio da opção enviar anexo do sistema, conforme modelo contido no anexo II do edital. JUNTAMENTE COM CATALOGOS E FOLDERS DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS..
05/06/2025 às 13:51:17	Fornecedor V L B INDUSTRIA E COMERCIO DE CLIMATIZADORES LTDA, CNPJ 24.259.274/0001-68 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 21.770,0000. Motivo: Fornecedor não atendeu a convocação de envio da proposta ajustada.
05/06/2025 às 13:51:45	Fornecedor SUBLIME EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 24.139.047/0001-07 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:52:00 do dia 05/06/2025. Justificativa: Sr. Licitante solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, da proposta de preços adequada ao seu último lance (ou valor negociado), por meio da opção enviar anexo do sistema, conforme modelo contido no anexo II do edital. JUNTAMENTE COM CATÁLOGO E FOLDERS COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.
05/06/2025 às 14:29:47	Fornecedor SUBLIME EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 24.139.047/0001-07 finalizou o envio de anexo.
05/06/2025 às 16:03:12	Fornecedor SUBLIME EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 24.139.047/0001-07 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 21.987,8100. Motivo: Proposta aceita..
06/06/2025 às 09:35:09	Fornecedor SUBLIME EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 24.139.047/0001-07 foi habilitado.
09/06/2025 às 13:36:40	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

**TERMO DE JULGAMENTO**  
UASG 987775 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO - PM  
PREGÃO 90025/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto  
Compra emergencial: Não UF da UASG: PR  
Objeto da compra: REGISTRO DE PREÇOS visando aquisição de climatizadores e aparelhos de ar condicionado, destinado à todas as secretarias municipais, deste município de Planalto-PR.  
Entrega de propostas: De 23/05/2025 às 08:00 até 04/06/2025 às 09:00  
Abertura da sessão pública: Dia 04/06/2025 às 09:00 (horário de Brasília)

**Mensagens do chat da compra**

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/06/2025 às 09:00:05	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:30 e 17:30. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	04/06/2025 às 09:00:25	Bom dia! Declaro aberta a sessão referente ao Pregão Eletrônico nº 025/2025. Pregoeiro/agente de contratação(a) Fernanda Scherer Marzec operando o certame.
Sistema	04/06/2025 às 09:00:32	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	04/06/2025 às 09:00:37	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	04/06/2025 às 09:00:42	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de R\$ 1,00 (um real) de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	04/06/2025 às 09:00:50	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro/agente de contratação/agente de contratação durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexecuibilidade do preço.
Sistema	04/06/2025 às 09:00:54	A qualquer momento após a etapa de lances, o pregoeiro/agente de contratação/agente de contratação poderá realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	04/06/2025 às 09:00:59	As suspensões da sessão pública serão comunicadas pelo pregoeiro/agente de contratação, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
Sistema	04/06/2025 às 09:01:04	Quanto ao registro dos valores dos lances, ressalto que o sistema COMPRAS.GOV.BR foi parametrizado para considerar 04 (quatro) casas decimais depois da vírgula. Portanto, fiquem atentos ao adequado registro do valor, a fim de evitar o cadastro de lances manifestamente inexequíveis.
Sistema	04/06/2025 às 09:01:09	Reitero que o fato de haver previsão no edital quanto à possibilidade de exclusão do lance pelo Pregoeiro/agente de contratação, não desonera a licitante da responsabilidade pelo registro das ofertas no sistema, nos termos do art. 13, III, da IN Seges/ME nº 73/2022.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/06/2025 às 09:01:14	Cabe ressaltar também que, conforme art. 21, §3º, da IN Seges/ME nº 73/2022 as licitantes poderão, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de 15 (quinze) segundos após o registro no sistema, caso seja inconsistente ou inexequível
Sistema	04/06/2025 às 09:01:18	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4º, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com o Município de Planalto pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	04/06/2025 às 09:01:23	Cabe a este pregoeiro/agente de contratação apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Compras.gov.br, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link <a href="https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/">https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/</a>
Sistema	04/06/2025 às 13:23:18	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	04/06/2025 às 13:30:58	Boa tarde a todos
Sistema	04/06/2025 às 13:31:07	Srs. Licitantes, com fundamento no art. 13, IV, da IN Seges/ME nº 73/2022, comunico que cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios em razão de sua própria desconexão ou diante de inobservância de qualquer mensagem.
Sistema	04/06/2025 às 13:31:14	Solicito que aguardem conectados enquanto realizo uma verificação preliminar da ordem de classificação e da documentação das empresas melhor classificadas.
Sistema	04/06/2025 às 13:31:18	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	04/06/2025 às 13:31:26	Um minuto, por favor.
Sistema	04/06/2025 às 13:41:26	Consulta realizada em 04/06/2025, por meio do site <a href="https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/">https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/</a> e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas melhores classificadas junto a este órgão.
Sistema	04/06/2025 às 13:55:30	Agradeço o retorno de todos,
Sistema	04/06/2025 às 13:55:50	irei realizar a convocação das propostas ajustadas
Sistema	04/06/2025 às 13:56:45	Irei solicitar em apenas um item em que o fornecedor ficou melhor classificado, porém a proposta deve conter todos os itens.
Sistema	04/06/2025 às 13:57:38	Lembrando que a empresa deverá anexar junto com a proposta, FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS ou CATÁLOGOS do equipamento ofertado, onde constem as especificações técnicas e a caracterização dos mesmos, permitindo a consistente avaliação da equipe técnica.
Sistema	04/06/2025 às 13:57:47	Conforme item 7.16 do edital
Sistema	04/06/2025 às 14:19:51	Nova comunicação da pregoeira será as 16h (04/06/2024), momento em que verificarei o atendimento das convocações.
Sistema	04/06/2025 às 16:02:38	Prezados licitantes, iremos realizar a conferência dos documentos enviados.
Sistema	04/06/2025 às 16:03:29	Irei também, realizar a negociação dos itens que são iguais nos lotes de participação exclusiva ME/EPP e Ampla concorrência.
Sistema	04/06/2025 às 17:01:01	Informo que a equipe técnica está realizando a análise dos itens. O julgamento das propostas será realizado amanhã as 08:30h (05/06/2025).
Sistema	05/06/2025 às 08:30:22	Bom dia a todos
Sistema	05/06/2025 às 08:30:55	Realizamos a análise dos itens.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/06/2025 às 08:32:47	O item 04 - fornecedor anexou a proposta ajustada, porém, a mesma informa que não está incluso a instalação dos aparelhos. O TR pede que o item seja entregue instalado. Portanto, irei realizar a desclassificação da proposta.
Sistema	05/06/2025 às 08:34:11	O fornecedor 47.773.357 CLAYTON ROGERIO DA SILVA, não respondeu as mensagens enviadas via chat a respeito dos demais itens em que ficou melhor classificado. Diante do desinteresse irei proceder com a desclassificação da empresa e convocar as subsequentes.
Sistema	05/06/2025 às 08:35:36	O item 01 - A equipe técnica analisou e constatou que: O equipamento não possui Inversor de frequência, possui Consumo total maior do que solicitado, e não atende nem o mínimo de Reservatório de água, conforme estabelecido em edital. Dessa forma irei desclassificar a proposta do item.
Sistema	05/06/2025 às 08:38:09	02 e 14 - A equipe técnica constatou que: O equipamento não é anti-corrosão, não possui Gabinete Em Fibra De Vidro (Smc), Ebs Ou Alumínio, conforme estabelecido em edital. possui Consumo elétrico total maior do que estabelecido em edital. Sendo a mesma coisa para os itens 03 e 15. Portanto irei realizar a desclassificação da proposta dos referidos itens e convocar as empresas subsequentes.
Sistema	05/06/2025 às 08:42:52	Senhores licitantes, informo que em atendimento à manifestação do setor técnico, será necessária a realização de diligência com base no art. 64, I e II, da Lei n. 14.133/21. Essa diligência será conduzida junto a empresa 49.418.054 MAYCON ANDRE RIZZI.
Sistema	05/06/2025 às 09:10:12	Irei convocar a proposta a proposta ajustada. Peço que atentem-se aos descritivos do item, e que anexem juntamente com a proposta o solicitado no item 7.16 do edital: A empresa deverá anexar junto com a proposta, FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS ou CATÁLOGOS do equipamento ofertado, onde constem as especificações técnicas e a caracterização dos mesmos, permitindo a consistente avaliação da equipe técnica.
Sistema	05/06/2025 às 09:16:16	Os demais itens, irei realizar o aceite das propostas.
Sistema	05/06/2025 às 09:21:34	Nova comunicação da pregoeira será as 11:15h, para confirmação do atendimento das convocações ou então convocação das próximas melhores classificadas.
Sistema	05/06/2025 às 11:16:15	Verifiquei que os itens 01, 02 e 03 não teve a convocação atendida.
Sistema	05/06/2025 às 11:16:31	Irei realizar a convocação da próxima melhor classificada.
Sistema	05/06/2025 às 11:21:44	Iremos realizar a conferência dos anexos enviados pelas demais empresas.
Sistema	05/06/2025 às 11:22:14	Nova comunicação será as 13:45h.
Sistema	05/06/2025 às 13:45:31	Boa tarde a todos. Irei dar sequência ao certame
Sistema	05/06/2025 às 13:46:06	Considerando que o item 02 e 03 não teve a convocação atendida, irei convocar a próxima melhor classificada para os itens.
Sistema	05/06/2025 às 13:55:56	Os itens 09,12,16,14,15,06 e 10, tiveram as propostas e documentos analisados pela equipe técnica, sendo assim, irei realizar o aceite das propostas.
Sistema	05/06/2025 às 14:13:08	Prezados, tendo em vista a abertura do prazo para envio da proposta dos itens 01,02 e 03, irei suspender a sessão nesse momento.
Sistema	05/06/2025 às 14:13:16	Nova comunicação será as 16h.
Sistema	05/06/2025 às 16:02:14	Foi realizado a análise dos documentos enviados para os itens 01,02 e 03. E os mesmos estão de acordo com o solicitado em edital. Portanto, irei realizar o aceite das propostas e prosseguir para a fase de habilitação.
Sistema	05/06/2025 às 16:03:37	Srs. Licitantes, com base nos itens 10.1 a 10.3 do edital, o SICAF das empresas vencedoras da fase de lances e demais empresas eventualmente convocadas será diretamente emitido e consultado por este Pregoeiro/agente de contratação.
Sistema	05/06/2025 às 16:03:45	Conforme disposto nos itens 10 e 10.4 do edital e no art. 36, §1º, da IN Seges/ME nº 73/2022, a comprovação dos requisitos de habilitação será aferida pelo Pregoeiro/agente de contratação a partir de consulta ao SICAF e, em sendo o caso, da documentação a ser enviada após a convocação prevista no item 10.4 do edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/06/2025 às 16:03:51	Diante do que consta dos itens 10 e 10.4 do edital e do art. 64 da Lei nº 14.133/2021, caso seja necessário, para fins de confirmação, esclarecimento ou saneamento da documentação de habilitação, o Pregoeiro/agente de contratação, a título de diligência, poderá solicitar à licitante o envio de documentos novos e/ou complementares.
Sistema	05/06/2025 às 16:04:01	De todo modo, tendo em vista o disposto nos itens 10. e 10.4 do edital, será concedido o prazo inicial de 2 (duas) horas para envio da documentação de habilitação não constante do SICAF.
Sistema	05/06/2025 às 16:05:14	Algumas empresas já anexaram os documentos de habilitação, porém, irei abrir o prazo para todos os licitantes. Caso a empresa já tenha anexado os documentos serão conferidos.
Sistema	05/06/2025 às 16:05:30	Peço atenção ao anexar os documentos e declarações solicitadas.
Sistema	05/06/2025 às 16:28:09	Nova comunicação da pregoeira será amanhã às 09h (06/06/2025) para divulgação do resultado da habilitação. Estejam conectados!
Sistema	06/06/2025 às 09:02:05	Bom dia . estou finalizando a conferência das habilitações. Peço que aguardem conectados enquanto finalizo.
Sistema	06/06/2025 às 09:17:08	Finalizamos a conferência dos documentos de habilitação, e precisaremos abrir diligência para alguns casos.
Sistema	06/06/2025 às 09:18:40	A empresa SUBLIME EQUIPAMENTOS LTDA atendeu a todas as exigências editalicias.
Sistema	06/06/2025 às 09:21:30	A empresa JM COMÉRCIO DE CLIMATIZADORES LTDA, tem os balanços e certidões de qualificação econômico financeiras e técnica disponíveis no SICAF. Todos os documentos estarão disponíveis para consulta no portal de Licitações do Município. A empresa cumpriu com todas as exigências editalicias.
Sistema	06/06/2025 às 09:22:17	A empresa MAYCON ANDRE RIZZI cumpriu com todas as exigências editalicias.
Sistema	06/06/2025 às 09:23:10	A empresa COMÉRCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA IRACEMINHA LTDA ME cumpriu com todas as exigências editalicias.
Sistema	06/06/2025 às 09:24:10	Após a abertura das diligências necessárias, irei realizar a habilitação das mesmas.
Sistema	06/06/2025 às 13:33:08	Boa tarde, irei verificar o atendimento das diligências.
Sistema	06/06/2025 às 13:41:11	Infelizmente as diligências não foram atendidas. Irei realizar a inabilitação dos fornecedores e retornar para a fase de julgamento dos itens.
Sistema	06/06/2025 às 13:51:06	Considerando a inabilitação dos fornecedores, irei convocar as próximas empresas melhor classificadas.
Sistema	06/06/2025 às 16:04:09	Srs licitantes, irei convocar a proposta ajustada dos itens que não tiveram a convocação atendida.
Sistema	06/06/2025 às 16:15:06	Fornecedores, tendo em vista a abertura do prazo de envio da proposta ajustada e demais documentos solicitados no item 7.16, irei suspender a sessão nesse momento.
Sistema	06/06/2025 às 16:15:25	Retorno na segunda feira 09/06/2025 as 08:30h.
Sistema	09/06/2025 às 08:31:26	Bom dia a todos, alguns itens não tiveram a convocação atendida, portanto, irei realizar a convocação das próximas classificadas.
Sistema	09/06/2025 às 08:32:05	Após a convocação, irei realizar o julgamento que tiveram sua proposta ajustada enviada e as especificações técnicas estão de acordo com o exigido .
Sistema	09/06/2025 às 09:59:28	Nova comunicação será as 10:45h
Sistema	09/06/2025 às 10:45:57	Prezados licitantes, foi realizada a análise dos documentos enviados e constatou-se que os objetos ofertados atendem ao exigido em edital, portanto, irei realizar o aceite das propostas.
Sistema	09/06/2025 às 10:49:02	Considerando que a empresa ELETRO CENTRO já encaminhou os documentos de habilitação junto com a proposta ajustada, e a empresa 49.418.054 MAYCON ANDRE RIZZI já foi habilitada em outros itens, não irei abrir prazo de convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	09/06/2025 às 10:49:29	Peço que aguardem conectados enquanto realizo a conferência dos documentos de habilitação da empresa ELETRO CENTRO.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/06/2025 às 11:01:03	Realizamos a análise dos documentos e verificamos que será necessário a abertura de diligência no que se refere a qualificação econômico financeira e técnica.
Sistema	09/06/2025 às 11:05:05	Considerando a abertura da diligência junto a empresa ELETRO CENTRO, informo que a nova comunicação da pregoeira será as 13:30h.
Sistema	09/06/2025 às 13:33:29	Em nova análise dos documentos de habilitação, foi localizado o documento de comprovação de vínculo entre profissional técnico responsável. Portanto irei proceder com a habilitação da empresa.
Sistema	09/06/2025 às 13:33:50	A empresa 49.418.054 MAYCON ANDRE RIZZI também será habilitada.
Sistema	09/06/2025 às 13:36:11	Informo que as empresas habilitadas comprovaram atender as exigências editalicias.
Sistema	09/06/2025 às 13:36:18	Caso alguma intenção seja registrada, será aberto o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões recursais no sistema, seguido de igual prazo para as contrarrazões.
Sistema	09/06/2025 às 13:36:22	Se o pregoeiro/agente de contratação/agente de contratação julgar procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes.
Sistema	09/06/2025 às 13:36:27	Desde já, gostaria de agradecer a todos pela participação neste pregão. Até a próxima.

### Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
04/06/2025 às 09:00:05	Abertura da sessão pública
04/06/2025 às 13:23:18	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 4 - Aparelho ar condicionado**

Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split Hi Wall, Modelo: Split Inverter, Capacidade Refrigeração: 18.000BTU/H, Tensão: 220V, Frequência: 60HZ, Características Adicionais: Com Controle Remoto Sem Fio, Características Adicionais 1: Controle Remoto S/Fio, Quente/Frio, Selo Procel, Garantia: 1ANO

Quantidade:	4	Valor estimado:	R\$ 4.983,1300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 19.932,5200 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 1,0000	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.050.\*\*\*.2 - FERNANDA SCHERER MARZEC para ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ 16.779.255/0003-04, melhor lance: R\$ 4.100,0000 (unitário) / R\$ 16.400,0000 (total)

**Propostas do Item 4**

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
**Programa de integridade:** Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.525.609/0001-70 - 32.525.609 KATIA JAQUELINE BROETTO Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 4.899,9000 (unitário) R\$ 19.599,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: Aparelho ar condicionado Modelo/versão: Ar condicionado split 18000btus Q/F 220V inverter Valor proposta: R\$ 4.899,9000 (unitário) Valor negociado: Não Realizado R\$ 19.599,6000 (total)	Quantidade ofertada: 4	
47.773.357/0001-76 - 47.773.357 CLAYTON ROGERIO DA SILVA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 3.250,0000 (unitário) R\$ 13.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: HQ Modelo/versão: Aparelho Ar Condicionado Valor proposta: R\$ 3.250,0000 (unitário) Valor negociado: Não Realizado R\$ 13.000,0000 (total)	Quantidade ofertada: 4	
49.418.054/0001-60 - 49.418.054 MAYCON ANDRE RIZZI Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 4.359,0000 (unitário) R\$ 17.436,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Ar Condicionado Split Inverter Agratto NEO Modelo/versão: 18000 BTUs Quente e Frio R32 220V Valor proposta: R\$ 4.475,0000 (unitário) Valor negociado: Não Realizado R\$ 17.900,0000 (total)	Quantidade ofertada: 4	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
79.194.239/0001-08 - AIRTON LUIZ LIBARDI Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 4.890,0000 (unitário) R\$ 19.560,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TCL Modelo/versão: ELITE SERIES - A1 / INVERTER Valor proposta: R\$ 4.890,0000 (unitário) R\$ 19.560,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4
59.781.178/0001-60 - BMJ COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 4.150,0000 (unitário) R\$ 16.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: VIX Modelo/versão: AS-18UW2RMADK00 Valor proposta: R\$ 4.983,1300 (unitário) R\$ 19.932,5200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4
49.353.698/0002-07 - COMERCIAL APP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R\$ 4.088,4900 (unitário) R\$ 16.353,9600 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: AGRATTO Modelo/versão: INVERTER LCS18QF-02I-18KBTU Valor proposta: R\$ 4.983,0000 (unitário) R\$ 19.932,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4
06.165.903/0001-09 - COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA IRACEMINHA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 4.359,1500 (unitário) R\$ 17.436,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: vix Modelo/versão: 18kqf Valor proposta: R\$ 4.900,0000 (unitário) R\$ 19.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4
16.779.255/0003-04 - ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: ES	R\$ 4.100,0000 (unitário) R\$ 16.400,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: AGRATTO Modelo/versão: LCST18QF Valor proposta: R\$ 4.983,0000 (unitário) R\$ 19.932,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.987.940/0001-02 - OLIVEIRA, FERNANDES E CAMPOS - MANUTENCAO PREDIAL E INDUSTRIAL LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 5.000,0000 (unitário) R\$ 20.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: eos/vix/gree/elgim/agratto/tcl/mideia/lg/ Modelo/versão: eos/vix/gree/elgim/agratto/tcl/mideia/lg/ Valor proposta: R\$ 5.000,0000 (unitário) R\$ 20.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4	
03.958.284/0001-11 - POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 4.390,0000 (unitário) R\$ 17.560,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Philco Modelo/versão: PAC18000IQFM15 Valor proposta: R\$ 4.983,0000 (unitário) R\$ 19.932,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4	
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 5.069,3381 (unitário) R\$ 20.277,3524 (total)	-
Marca/Fabricante: Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split Hi Wall, Mode Modelo/versão: Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split Hi Wall, Mode Valor proposta: R\$ 5.069,3381 (unitário) R\$ 20.277,3524 (total) Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4	

**Lances do Item 4**

Data/hora	Participante	Lance
04/06/2025 às 09:02:06	16.779.255/0003-04	R\$ 4.465,0000
04/06/2025 às 09:05:09	06.165.903/0001-09	R\$ 4.464,9900
04/06/2025 às 09:05:09	16.779.255/0003-04	R\$ 4.454,9900
04/06/2025 às 09:05:54	03.958.284/0001-11	R\$ 4.390,0000
04/06/2025 às 09:05:59	16.779.255/0003-04	R\$ 4.380,0000
04/06/2025 às 09:08:33	06.165.903/0001-09	R\$ 4.379,1500
04/06/2025 às 09:08:39	16.779.255/0003-04	R\$ 4.369,1500
04/06/2025 às 09:10:22	49.418.054/0001-60	R\$ 4.369,0000
04/06/2025 às 09:10:25	06.165.903/0001-09	R\$ 4.359,1500
04/06/2025 às 09:10:27	16.779.255/0003-04	R\$ 4.349,1500
04/06/2025 às 09:10:46	49.353.698/0002-07	R\$ 4.346,8900
04/06/2025 às 09:10:52	16.779.255/0003-04	R\$ 4.336,8900
04/06/2025 às 09:11:10	49.353.698/0002-07	R\$ 4.333,6100

Data/hora	Participante	Lance
04/06/2025 às 09:11:18	16.779.255/0003-04	R\$ 4.323,6100
04/06/2025 às 09:11:37	49.353.698/0002-07	R\$ 4.314,2100
04/06/2025 às 09:11:43	16.779.255/0003-04	R\$ 4.304,2100
04/06/2025 às 09:12:01	49.353.698/0002-07	R\$ 4.302,0100
04/06/2025 às 09:12:07	16.779.255/0003-04	R\$ 4.292,0100
04/06/2025 às 09:12:19	49.418.054/0001-60	R\$ 4.359,0000
04/06/2025 às 09:12:37	49.353.698/0002-07	R\$ 4.280,2000
04/06/2025 às 09:12:38	16.779.255/0003-04	R\$ 4.270,2000
04/06/2025 às 09:12:55	49.353.698/0002-07	R\$ 4.259,3000
04/06/2025 às 09:12:56	16.779.255/0003-04	R\$ 4.249,3000
04/06/2025 às 09:13:13	49.353.698/0002-07	R\$ 4.240,9000
04/06/2025 às 09:13:14	16.779.255/0003-04	R\$ 4.230,9000
04/06/2025 às 09:13:31	49.353.698/0002-07	R\$ 4.223,9600
04/06/2025 às 09:13:33	16.779.255/0003-04	R\$ 4.213,9600
04/06/2025 às 09:13:49	49.353.698/0002-07	R\$ 4.202,5600
04/06/2025 às 09:13:51	16.779.255/0003-04	R\$ 4.192,5600
04/06/2025 às 09:14:08	49.353.698/0002-07	R\$ 4.188,6700
04/06/2025 às 09:14:09	16.779.255/0003-04	R\$ 4.178,6700
04/06/2025 às 09:14:25	49.353.698/0002-07	R\$ 4.176,4000
04/06/2025 às 09:14:28	16.779.255/0003-04	R\$ 4.166,4000
04/06/2025 às 09:14:52	49.353.698/0002-07	R\$ 4.161,2800
04/06/2025 às 09:14:58	16.779.255/0003-04	R\$ 4.151,2800
04/06/2025 às 09:15:07	59.781.178/0001-60	R\$ 4.150,0000
04/06/2025 às 09:15:11	16.779.255/0003-04	R\$ 4.140,0000
04/06/2025 às 09:15:29	49.353.698/0002-07	R\$ 4.130,3200
04/06/2025 às 09:15:29	16.779.255/0003-04	R\$ 4.120,3200
04/06/2025 às 09:15:47	49.353.698/0002-07	R\$ 4.115,9700
04/06/2025 às 09:15:48	16.779.255/0003-04	R\$ 4.105,9700
04/06/2025 às 09:16:05	49.353.698/0002-07	R\$ 4.104,6300
04/06/2025 às 09:16:06	16.779.255/0003-04	R\$ 4.100,0000
04/06/2025 às 09:16:26	49.353.698/0002-07	R\$ 4.088,4900

#### Mensagens do chat do Item 4

Responsável	Data/Hora	Mensagem
-------------	-----------	----------

09/06/2025 14:10

9 de 12

000645

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/06/2025 às 09:00:05	A abertura do item 4 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	04/06/2025 às 09:02:05	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/06/2025 às 09:18:27	O item 4 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	04/06/2025 às 09:18:54	O item 4 está encerrado.
Sistema para o participante 47.773.357/0001-76	04/06/2025 às 13:44:03	Sr. Licitante seria possível reduzir o valor de sua proposta?
Sistema para o participante 47.773.357/0001-76	04/06/2025 às 13:58:50	Sr. Fornecedor 47.773.357 CLAYTON ROGERIO DA SILVA, CNPJ 47.773.357/0001-76, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 16:00:00 do dia 04/06/2025. Justificativa: Sr. Licitante solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, da proposta de preços adequada ao seu último lance (ou valor negociado), por meio da opção enviar anexo do sistema, conforme modelo contido no anexo II do edital juntamente com o solicitado no item 7.16 do edital.
Pelo participante 47.773.357/0001-76	04/06/2025 às 14:53:42	boa tarde
Pelo participante 47.773.357/0001-76	04/06/2025 às 15:42:21	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:42:21 de 04/06/2025. 7 anexos foram enviados pelo fornecedor 47.773.357 CLAYTON ROGERIO DA SILVA, CNPJ 47.773.357/0001-76.
Sistema para o participante 47.773.357/0001-76	04/06/2025 às 16:21:36	Fornecedor, conforme informado na mensagem enviado no chat informando sobre a convocação das propostas ajustadas, a proposta ajustada deveria contemplar todos os itens em que o fornecedor ficou melhor classificado. Ao analisar sua proposta verifiquei que era referente apenas ao item 04, sendo que sua empresa ficou classificada nos itens 04,05,06,07,10 e 11.
Sistema para o participante 47.773.357/0001-76	04/06/2025 às 16:21:47	Teria interesse nos demais itens?
Sistema para o participante 49.353.698/0002-07	05/06/2025 às 08:58:56	Prezado licitante, seria possível reduzir o valor de sua proposta?
Pelo participante 49.353.698/0002-07	05/06/2025 às 09:02:28	Bom Dia, estamos no mínimo.
Sistema para o participante 49.353.698/0002-07	05/06/2025 às 09:06:06	Ok, obrigada pelo retorno.
Sistema para o participante 49.353.698/0002-07	05/06/2025 às 09:12:07	Sr. Fornecedor COMERCIAL APP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA, CNPJ 49.353.698/0002-07, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 11:13:00 do dia 05/06/2025. Justificativa: Sr. Licitante solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, da proposta de preços adequada ao seu último lance (ou valor negociado), por meio da opção enviar anexo do sistema, conforme modelo contido no anexo II do edital. JUNTAMENTE COM CATÁLOGOS E FOLDERS CONTENDO AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.
Pelo participante 49.353.698/0002-07	05/06/2025 às 09:55:27	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:55:27 de 05/06/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor COMERCIAL APP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA, CNPJ 49.353.698/0002-07.
Sistema	05/06/2025 às 14:01:04	O item 4 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/06/2025 14:11:04.
Sistema para o participante 49.353.698/0002-07	05/06/2025 às 16:06:33	Sr. Fornecedor COMERCIAL APP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA, CNPJ 49.353.698/0002-07, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 18:07:00 do dia 05/06/2025. Justificativa: Sr. Licitante solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, contado da convocação, os documentos de habilitação solicitados no item 10.4 do edital, por meio da opção enviar anexo do sistema.
Sistema para o participante 49.353.698/0002-07	05/06/2025 às 18:07:00	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 18:07:00 de 05/06/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor COMERCIAL APP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA, CNPJ 49.353.698/0002-07.

09/06/2025 14:10

10 de 12

000646

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/06/2025 às 13:44:33	O item 4 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/06/2025 13:54:33.
Sistema para o participante 16.779.255/0003-04	06/06/2025 às 13:52:09	Sr. Fornecedor ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ 16.779.255/0003-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 15:53:00 do dia 06/06/2025. Justificativa: Fornecedor apresentou na declaração de assistência técnica distância superior a 200km conforme item 7.6 do TR..
Sistema para o participante 16.779.255/0003-04	06/06/2025 às 13:53:43	Prezado fornecedor, a mensagem de convocação do anexo foi de maneira equivocada, peço que desconsidere e considere a seguinte:
Sistema para o participante 16.779.255/0003-04	06/06/2025 às 13:54:08	Sr. Licitante solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, da proposta de preços adequada ao seu último lance (ou valor negociado), por meio da opção enviar anexo do sistema, conforme modelo contido no anexo II do edital. JUNTAMENTE COM CATALOGOS E FOLDERS PARA CONFERÊNCIA DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.
Pelo participante 16.779.255/0003-04	06/06/2025 às 14:57:15	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:57:15 de 06/06/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ 16.779.255/0003-04.
Sistema	09/06/2025 às 08:39:11	O item 4 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/06/2025 08:49:11.
Sistema	09/06/2025 às 13:34:25	O item 4 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/06/2025 13:44:25.

#### Eventos do Item 4

Data/Hora	Descrição
04/06/2025 às 09:02:05	Item aberto para lances.
04/06/2025 às 09:18:27	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
04/06/2025 às 09:18:54	Item com etapa aberta encerrada.
04/06/2025 às 09:18:54	Item encerrado para lances.
04/06/2025 às 13:58:50	Fornecedor 47.773.357 CLAYTON ROGERIO DA SILVA, CNPJ 47.773.357/0001-76 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:00:00 do dia 04/06/2025. Justificativa: Sr. Licitante solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, da proposta de preços adequada ao seu último lance (ou valor negociado), por meio da opção enviar anexo do sistema, conforme modelo contido no anexo II do edital juntamente com o solicitado no item 7.16 do edital..
04/06/2025 às 15:42:21	Fornecedor 47.773.357 CLAYTON ROGERIO DA SILVA, CNPJ 47.773.357/0001-76 finalizou o envio de anexo.
05/06/2025 às 08:47:04	Fornecedor 47.773.357 CLAYTON ROGERIO DA SILVA, CNPJ 47.773.357/0001-76 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 3.250,0000. Motivo: Proposta não inclui instalação do objeto conforme solicitado em edital. .
05/06/2025 às 09:12:07	Fornecedor COMERCIAL APP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA, CNPJ 49.353.698/0002-07 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:13:00 do dia 05/06/2025. Justificativa: Sr. Licitante solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, da proposta de preços adequada ao seu último lance (ou valor negociado), por meio da opção enviar anexo do sistema, conforme modelo contido no anexo II do edital. JUNTAMENTE COM CATALOGOS E FOLDERS CONTENDO AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS..
05/06/2025 às 09:55:27	Fornecedor COMERCIAL APP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA, CNPJ 49.353.698/0002-07 finalizou o envio de anexo.
05/06/2025 às 14:01:05	Fornecedor COMERCIAL APP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA, CNPJ 49.353.698/0002-07 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 4.088,4900. Motivo: Proposta aceita..
05/06/2025 às 16:06:33	Fornecedor COMERCIAL APP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA, CNPJ 49.353.698/0002-07 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 18:07:00 do dia 05/06/2025. Justificativa: Sr. Licitante solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, contado da convocação, os documentos de habilitação solicitados no item 10.4 do edital, por meio da opção enviar anexo do sistema.

Data/Hora	Descrição
06/06/2025 às 13:44:33	Fornecedor COMERCIAL APP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA, CNPJ 49.353.698/0002-07 foi inabilitado. Motivo: Fornecedor não anexou as declarações solicitadas no item 10.4.10 e não apresentou documentos solicitados no item 10.4.9. .
06/06/2025 às 13:52:09	Fornecedor ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ 16.779.255/0003-04 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:53:00 do dia 06/06/2025. Justificativa: Fornecedor apresentou na declaração de assistência técnica distância superior a 200km conforme item 7.6 do TR..
06/06/2025 às 14:57:15	Fornecedor ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ 16.779.255/0003-04 finalizou o envio de anexo.
09/06/2025 às 08:39:11	Fornecedor ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ 16.779.255/0003-04 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 4.100,0000. Motivo: Proposta aceita..
09/06/2025 às 13:34:25	Fornecedor ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ 16.779.255/0003-04 foi habilitado.
09/06/2025 às 14:10:53	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

**TERMO DE JULGAMENTO**  
UASG 987775 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO - PM  
PREGÃO 90025/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto  
Compra emergencial: Não UF da UASG: PR  
Objeto da compra: REGISTRO DE PREÇOS visando aquisição de climatizadores e aparelhos de ar condicionado, destinado à todas as secretarias municipais, deste município de Planalto-PR.  
Entrega de propostas: De 23/05/2025 às 08:00 até 04/06/2025 às 09:00  
Abertura da sessão pública: Dia 04/06/2025 às 09:00 (horário de Brasília)

**Mensagens do chat da compra**

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/06/2025 às 09:00:05	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:30 e 17:30. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	04/06/2025 às 09:00:25	Bom dia! Declaro aberta a sessão referente ao Pregão Eletrônico nº 025/2025. Pregoeiro/agente de contratação(a) Fernanda Scherer Marzec operando o certame.
Sistema	04/06/2025 às 09:00:32	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	04/06/2025 às 09:00:37	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	04/06/2025 às 09:00:42	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de R\$ 1,00 (um real) de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	04/06/2025 às 09:00:50	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro/agente de contratação/agente de contratação durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexecuibilidade do preço.
Sistema	04/06/2025 às 09:00:54	A qualquer momento após a etapa de lances, o pregoeiro/agente de contratação/agente de contratação poderá realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	04/06/2025 às 09:00:59	As suspensões da sessão pública serão comunicadas pelo pregoeiro/agente de contratação, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
Sistema	04/06/2025 às 09:01:04	Quanto ao registro dos valores dos lances, ressalto que o sistema COMPRAS.GOV.BR foi parametrizado para considerar 04 (quatro) casas decimais depois da vírgula. Portanto, fiquem atentos ao adequado registro do valor, a fim de evitar o cadastro de lances manifestamente inexequíveis.
Sistema	04/06/2025 às 09:01:09	Reitero que o fato de haver previsão no edital quanto à possibilidade de exclusão do lance pelo Pregoeiro/agente de contratação, não desonera a licitante da responsabilidade pelo registro das ofertas no sistema, nos termos do art. 13, III, da IN Seges/ME nº 73/2022.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/06/2025 às 09:01:14	Cabe ressaltar também que, conforme art. 21, §3º, da IN Seges/ME nº 73/2022 as licitantes poderão, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de 15 (quinze) segundos após o registro no sistema, caso seja inconsistente ou inexequível
Sistema	04/06/2025 às 09:01:18	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4º, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com o Município de Planalto pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	04/06/2025 às 09:01:23	Cabe a este pregoeiro/agente de contratação apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Compras.gov.br, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link <a href="https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/">https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/</a>
Sistema	04/06/2025 às 13:23:18	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	04/06/2025 às 13:30:58	Boa tarde a todos
Sistema	04/06/2025 às 13:31:07	Srs. Licitantes, com fundamento no art. 13, IV, da IN Seges/ME nº 73/2022, comunico que cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios em razão de sua própria desconexão ou diante de inobservância de qualquer mensagem.
Sistema	04/06/2025 às 13:31:14	Solicito que aguardem conectados enquanto realizo uma verificação preliminar da ordem de classificação e da documentação das empresas melhor classificadas.
Sistema	04/06/2025 às 13:31:18	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	04/06/2025 às 13:31:26	Um minuto, por favor.
Sistema	04/06/2025 às 13:41:26	Consulta realizada em 04/06/2025, por meio do site <a href="https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/">https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/</a> e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas melhores classificadas junto a este órgão.
Sistema	04/06/2025 às 13:55:30	Agradeço o retorno de todos,
Sistema	04/06/2025 às 13:55:50	irei realizar a convocação das propostas ajustadas
Sistema	04/06/2025 às 13:56:45	Irei solicitar em apenas um item em que o fornecedor ficou melhor classificado, porém a proposta deve conter todos os itens.
Sistema	04/06/2025 às 13:57:38	Lembrando que a empresa deverá anexar junto com a proposta, FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS ou CATÁLOGOS do equipamento ofertado, onde constem as especificações técnicas e a caracterização dos mesmos, permitindo a consistente avaliação da equipe técnica.
Sistema	04/06/2025 às 13:57:47	Conforme item 7.16 do edital
Sistema	04/06/2025 às 14:19:51	Nova comunicação da pregoeira será as 16h (04/06/2024), momento em que verificarei o atendimento das convocações.
Sistema	04/06/2025 às 16:02:38	Prezados licitantes, iremos realizar a conferência dos documentos enviados.
Sistema	04/06/2025 às 16:03:29	Irei também, realizar a negociação dos itens que são iguais nos lotes de participação exclusiva ME/EPP e Ampla concorrência.
Sistema	04/06/2025 às 17:01:01	Informo que a equipe técnica está realizando a análise dos itens. O julgamento das propostas será realizado amanhã às 08:30h (05/06/2025).
Sistema	05/06/2025 às 08:30:22	Bom dia a todos
Sistema	05/06/2025 às 08:30:55	Realizamos a análise dos itens.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/06/2025 às 08:32:47	O item 04 - fornecedor anexou a proposta ajustada, porém, a mesma informa que não está incluso a instalação dos aparelhos. O TR pede que o item seja entregue instalado. Portanto, irei realizar a desclassificação da proposta.
Sistema	05/06/2025 às 08:34:11	O fornecedor 47.773.357 CLAYTON ROGERIO DA SILVA, não respondeu as mensagens enviadas via chat a respeito dos demais itens em que ficou melhor classificado. Diante do desinteresse irei proceder com a desclassificação da empresa e convocar as subsequentes.
Sistema	05/06/2025 às 08:35:36	O item 01 - A equipe técnica analisou e constatou que: O equipamento não possui Inversor de frequência, possui Consumo total maior do que solicitado, e não atende nem o mínimo de Reservatório de água, conforme estabelecido em edital. Dessa forma irei desclassificar a proposta do item.
Sistema	05/06/2025 às 08:38:09	02 e 14 - A equipe técnica constatou que: O equipamento não é anti-corrosão, não possui Gabinete Em Fibra De Vidro (Smc), Ebs Ou Alumínio, conforme estabelecido em edital. possui Consumo elétrico total maior do que estabelecido em edital. Sendo a mesma coisa para os itens 03 e 15. Portanto irei realizar a desclassificação da proposta dos referidos itens e convocar as empresas subsequentes.
Sistema	05/06/2025 às 08:42:52	Senhores licitantes, informo que em atendimento à manifestação do setor técnico, será necessária a realização de diligência com base no art. 64, I e II, da Lei n. 14.133/21. Essa diligência será conduzida junto a empresa 49.418.054 MAYCON ANDRE RIZZI.
Sistema	05/06/2025 às 09:10:12	Irei convocar a proposta a proposta ajustada. Peço que atentem-se aos descritivos do item, e que anexem juntamente com a proposta o solicitado no item 7.16 do edital: A empresa deverá anexar junto com a proposta, FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS ou CATÁLOGOS do equipamento ofertado, onde constem as especificações técnicas e a caracterização dos mesmos, permitindo a consistente avaliação da equipe técnica.
Sistema	05/06/2025 às 09:16:16	Os demais itens, irei realizar o aceite das propostas.
Sistema	05/06/2025 às 09:21:34	Nova comunicação da pregoeira será as 11:15h, para confirmação do atendimento das convocações ou então convocação das próximas melhores classificadas.
Sistema	05/06/2025 às 11:16:15	Verifiquei que os itens 01, 02 e 03 não teve a convocação atendida.
Sistema	05/06/2025 às 11:16:31	Irei realizar a convocação da próxima melhor classificada.
Sistema	05/06/2025 às 11:21:44	Iremos realizar a conferência dos anexos enviados pelas demais empresas.
Sistema	05/06/2025 às 11:22:14	Nova comunicação será as 13:45h.
Sistema	05/06/2025 às 13:45:31	Boa tarde a todos. Irei dar sequência ao certame
Sistema	05/06/2025 às 13:46:06	Considerando que o item 02 e 03 não teve a convocação atendida, irei convocar a próxima melhor classificada para os itens.
Sistema	05/06/2025 às 13:55:56	Os itens 09,12,16,14,15,06 e 10, tiveram as propostas e documentos analisados pela equipe técnica, sendo assim, irei realizar o aceite das propostas.
Sistema	05/06/2025 às 14:13:08	Prezados, tendo em vista a abertura do prazo para envio da proposta dos itens 01,02 e 03, irei suspender a sessão nesse momento.
Sistema	05/06/2025 às 14:13:16	Nova comunicação será as 16h.
Sistema	05/06/2025 às 16:02:14	Foi realizado a análise dos documentos enviados para os itens 01,02 e 03. E os mesmos estão de acordo com o solicitado em edital. Portanto, irei realizar o aceite das propostas e prosseguir para a fase de habilitação.
Sistema	05/06/2025 às 16:03:37	Srs. Licitantes, com base nos itens 10.1 a 10.3 do edital, o SICAF das empresas vencedoras da fase de lances e demais empresas eventualmente convocadas será diretamente emitido e consultado por este Pregoeiro/agente de contratação.
Sistema	05/06/2025 às 16:03:45	Conforme disposto nos itens 10 e 10.4 do edital e no art. 36, §1º, da IN Seges/ME nº 73/2022, a comprovação dos requisitos de habilitação será aferida pelo Pregoeiro/agente de contratação a partir de consulta ao SICAF e, em sendo o caso, da documentação a ser enviada após a convocação prevista no item 10.4 do edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/06/2025 às 16:03:51	Diante do que consta dos itens 10 e 10.4 do edital e do art. 64 da Lei nº 14.133/2021, caso seja necessário, para fins de confirmação, esclarecimento ou saneamento da documentação de habilitação, o Pregoeiro/agente de contratação, a título de diligência, poderá solicitar à licitante o envio de documentos novos e/ou complementares.
Sistema	05/06/2025 às 16:04:01	De todo modo, tendo em vista o disposto nos itens 10. e 10.4 do edital, será concedido o prazo inicial de 2 (duas) horas para envio da documentação de habilitação não constante do SICAF.
Sistema	05/06/2025 às 16:05:14	Algumas empresas já anexaram os documentos de habilitação, porém, irei abrir o prazo para todos os licitantes. Caso a empresa já tenha anexado os documentos serão conferidos.
Sistema	05/06/2025 às 16:05:30	Peço atenção ao anexar os documentos e declarações solicitadas.
Sistema	05/06/2025 às 16:28:09	Nova comunicação da pregoeira será amanhã as 09h (06/06/2025) para divulgação do resultado da habilitação. Estejam conectados!
Sistema	06/06/2025 às 09:02:05	Bom dia . estou finalizando a conferência das habilitações. Peço que aguardem conectados enquanto finalizo.
Sistema	06/06/2025 às 09:17:08	Finalizamos a conferência dos documentos de habilitação, e precisaremos abrir diligência para alguns casos.
Sistema	06/06/2025 às 09:18:40	A empresa SUBLIME EQUIPAMENTOS LTDA atendeu a todas as exigências editalicias.
Sistema	06/06/2025 às 09:21:30	A empresa JM COMÉRCIO DE CLIMATIZADORES LTDA, tem os balanços e certidões de qualificação econômico financeiras e técnica disponíveis no SICAF. Todos os documentos estarão disponíveis para consulta no portal de Licitações do Município. A empresa cumpriu com todas as exigências editalicias.
Sistema	06/06/2025 às 09:22:17	A empresa MAYCON ANDRE RIZZI cumpriu com todas as exigências editalicias.
Sistema	06/06/2025 às 09:23:10	A empresa COMÉRCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA IRACEMINHA LTDA ME cumpriu com todas as exigências editalicias.
Sistema	06/06/2025 às 09:24:10	Após a abertura das diligências necessárias, irei realizar a habilitação das mesmas.
Sistema	06/06/2025 às 13:33:08	Boa tarde, irei verificar o atendimento das diligências.
Sistema	06/06/2025 às 13:41:11	Infelizmente as diligências não foram atendidas. Irei realizar a inabilitação dos fornecedores e retornar para a fase de julgamento dos itens.
Sistema	06/06/2025 às 13:51:06	Considerando a inabilitação dos fornecedores, irei convocar as próximas empresas melhor classificadas.
Sistema	06/06/2025 às 16:04:09	Srs licitantes, irei convocar a proposta ajustada dos itens que não tiveram a convocação atendida.
Sistema	06/06/2025 às 16:15:06	Fornecedores, tendo em vista a abertura do prazo de envio da proposta ajustada e demais documentos solicitados no item 7.16, irei suspender a sessão nesse momento.
Sistema	06/06/2025 às 16:15:25	Retorno na segunda feira 09/06/2025 as 08:30h.
Sistema	09/06/2025 às 08:31:26	Bom dia a todos, alguns itens não tiveram a convocação atendida, portanto, irei realizar a convocação das próximas classificadas.
Sistema	09/06/2025 às 08:32:05	Após a convocação, irei realizar o julgamento que tiveram sua proposta ajustada enviada e as especificações técnicas estão de acordo com o exigido .
Sistema	09/06/2025 às 09:59:28	Nova comunicação será as 10:45h
Sistema	09/06/2025 às 10:45:57	Prezados licitantes, foi realizada a análise dos documentos enviados e constatou-se que os objetos ofertados atendem ao exigido em edital, portanto, irei realizar o aceite das propostas.
Sistema	09/06/2025 às 10:49:02	Considerando que a empresa ELETRO CENTRO já encaminhou os documentos de habilitação junto com a proposta ajustada, e a empresa 49.418.054 MAYCON ANDRE RIZZI já foi habilitada em outros itens, não irei abrir prazo de convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	09/06/2025 às 10:49:29	Peço que aguardem conectados enquanto realizo a conferência dos documentos de habilitação da empresa ELETRO CENTRO.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/06/2025 às 11:01:03	Realizamos a análise dos documentos e verificamos que será necessário a abertura de diligência no que se refere a qualificação econômico financeira e técnica.
Sistema	09/06/2025 às 11:05:05	Considerando a abertura da diligência junto a empresa ELETRO CENTRO, informo que a nova comunicação da pregoeira será as 13:30h.
Sistema	09/06/2025 às 13:33:29	Em nova análise dos documentos de habilitação, foi localizado o documento de comprovação de vínculo entre profissional técnico responsável. Portanto irei proceder com a habilitação da empresa.
Sistema	09/06/2025 às 13:33:50	A empresa 49.418.054 MAYCON ANDRE RIZZI também será habilitada.
Sistema	09/06/2025 às 13:36:11	Informo que as empresas habilitadas comprovaram atender as exigências editalícias.
Sistema	09/06/2025 às 13:36:18	Caso alguma intenção seja registrada, será aberto o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões recursais no sistema, seguido de igual prazo para as contrarrazões.
Sistema	09/06/2025 às 13:36:22	Se o pregoeiro/agente de contratação/agente de contratação julgar procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes.
Sistema	09/06/2025 às 13:36:27	Desde já, gostaria de agradecer a todos pela participação neste pregão. Até a próxima.

### Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
04/06/2025 às 09:00:05	Abertura da sessão pública
04/06/2025 às 13:23:18	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 5 - Aparelho ar condicionado**

Aparelho Ar Condicionado Tipo: Hi-Wall, Modelo: Split Inverter, Capacidade Refrigeração: 9.000BTU, Tensão: 220V, Freqüência: 60HZ, Características Adicionais 1: Controle Remoto/Ciclo Reverso (Quente/Frio), Garantia: 1ANO

Quantidade:	20	Valor estimado:	R\$ 3.080,7500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 61.615,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 1,0000	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.050.\*\*\*.2 - FERNANDA SCHERER MARZEC para 49.418.054 MAYCON ANDRE RIZZI, CNPJ 49.418.054/0001-60, melhor lance: R\$ 2.636,0000 (unitário) / R\$ 52.720,0000 (total)

**Propostas do Item 5**

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
**Programa de integridade:** Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.525.609/0001-70 - 32.525.609 KATIA JAQUELINE BROETTO Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 3.070,9900 (unitário) R\$ 61.419,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: Aparelho ar condicionado Modelo/versão: Ar condicionado split 9000btus Q/F 220V inverter Valor proposta: R\$ 3.070,9900 (unitário) Valor negociado: Não Realizado R\$ 61.419,8000 (total) Quantidade ofertada: 20		
47.773.357/0001-76 - 47.773.357 CLAYTON ROGERIO DA SILVA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 2.100,0000 (unitário) R\$ 42.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: HQ Modelo/versão: Aparelho Ar Condicionado Valor proposta: R\$ 2.100,0000 (unitário) Valor negociado: Não Realizado R\$ 42.000,0000 (total) Quantidade ofertada: 20		
49.418.054/0001-60 - 49.418.054 MAYCON ANDRE RIZZI Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 2.636,0000 (unitário) R\$ 52.720,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Ar Condicionado Split Hi Wall Inverter Vix Modelo/versão: 9000 BTU/h Quente e Frio AS-09UW2RLDDK00_VIX - 220 Valor proposta: R\$ 2.700,0000 (unitário) Valor negociado: Não Realizado R\$ 54.000,0000 (total) Quantidade ofertada: 20		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.690.714/0001-68 - 49.690.714 LUAN BOEIRA DA SILVEIRA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 2.650,0000 (unitário) R\$ 53.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Elgin Modelo/versão: HJQ109C2WB Valor proposta: R\$ 2.650,0000 (unitário)      Valor negociado: Não Realizado      Quantidade ofertada: 20 R\$ 53.000,0000 (total)		
79.194.239/0001-08 - AIRTON LUIZ LIBARDI Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 2.950,0000 (unitário) R\$ 59.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TCL Modelo/versão: ELITE SERIES - A1 / INVERTER Valor proposta: R\$ 2.950,0000 (unitário)      Valor negociado: Não Realizado      Quantidade ofertada: 20 R\$ 59.000,0000 (total)		
59.781.178/0001-60 - BMJ COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 3.080,7500 (unitário) R\$ 61.615,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: VIX Modelo/versão: AS-09UW2RLDDK00 Valor proposta: R\$ 3.080,7500 (unitário)      Valor negociado: Não Realizado      Quantidade ofertada: 20 R\$ 61.615,0000 (total)		
49.353.698/0002-07 - COMERCIAL APP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R\$ 2.563,0500 (unitário) R\$ 51.261,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: AGRATTO Modelo/versão: INVERTER LCST9QF-02I-9KBTU Valor proposta: R\$ 3.080,0000 (unitário)      Valor negociado: Não Realizado      Quantidade ofertada: 20 R\$ 61.600,0000 (total)		
06.165.903/0001-09 - COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA IRACEMINHA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 2.949,0000 (unitário) R\$ 58.980,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: agratto Modelo/versão: 9qf Valor proposta: R\$ 3.080,0000 (unitário)      Valor negociado: Não Realizado      Quantidade ofertada: 20 R\$ 61.600,0000 (total)		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.779.255/0003-04 - ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: ES	R\$ 2.553,0500 (unitário) R\$ 51.061,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: AGRATTO Modelo/versão: LCST9QF Valor proposta: R\$ 3.080,0000 (unitário) R\$ 61.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20
28.489.248/0001-87 - O.C. ARAUJO JM MULTIMAR LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 3.075,0000 (unitário) R\$ 61.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ELGIN Modelo/versão: HJQ 9.000 Valor proposta: R\$ 3.075,0000 (unitário) R\$ 61.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20
32.987.940/0001-02 - OLIVEIRA, FERNANDES E CAMPOS - MANUTENCAO PREDIAL E INDUSTRIAL LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 3.100,0000 (unitário) R\$ 62.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: eos/vix/gree/elgim/agratto/tcl/mideia/lg/ Modelo/versão: eos/vix/gree/elgim/agratto/tcl/mideia/lg/ Valor proposta: R\$ 3.100,0000 (unitário) R\$ 62.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20
03.958.284/0001-11 - POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 2.899,0000 (unitário) R\$ 57.980,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Philco Modelo/versão: PAC9000IQFM15 Valor proposta: R\$ 3.080,0000 (unitário) R\$ 61.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 3.145,4457 (unitário) R\$ 62.908,9140 (total)	-
Marca/Fabricante: Aparelho Ar Condicionado Tipo: Hi-Wall, Modelo: Sp Modelo/versão: Aparelho Ar Condicionado Tipo: Hi-Wall, Modelo: Sp Valor proposta: R\$ 3.145,4457 (unitário) R\$ 62.908,9140 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20

**Lances do Item 5**

Data/hora	Participante	Lance
04/06/2025 às 09:02:06	16.779.255/0003-04	R\$ 2.640,0000

Data/hora	Participante	Lance
04/06/2025 às 09:05:43	06.165.903/0001-09	R\$ 2.949,0000
04/06/2025 às 09:06:04	03.958.284/0001-11	R\$ 2.899,0000
04/06/2025 às 09:10:28	49.353.698/0002-07	R\$ 2.636,4500
04/06/2025 às 09:10:34	16.779.255/0003-04	R\$ 2.626,4500
04/06/2025 às 09:10:35	49.418.054/0001-60	R\$ 2.636,0000
04/06/2025 às 09:10:55	49.353.698/0002-07	R\$ 2.616,6600
04/06/2025 às 09:10:58	16.779.255/0003-04	R\$ 2.606,6600
04/06/2025 às 09:11:18	49.353.698/0002-07	R\$ 2.603,9900
04/06/2025 às 09:11:23	16.779.255/0003-04	R\$ 2.593,9900
04/06/2025 às 09:11:40	49.353.698/0002-07	R\$ 2.587,6400
04/06/2025 às 09:11:41	16.779.255/0003-04	R\$ 2.577,6400
04/06/2025 às 09:11:58	49.353.698/0002-07	R\$ 2.575,6700
04/06/2025 às 09:12:00	16.779.255/0003-04	R\$ 2.565,6700
04/06/2025 às 09:12:16	49.353.698/0002-07	R\$ 2.563,0500
04/06/2025 às 09:12:18	16.779.255/0003-04	R\$ 2.553,0500

### Mensagens do chat do Item 5

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/06/2025 às 09:00:06	A abertura do item 5 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	04/06/2025 às 09:02:06	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/06/2025 às 09:14:19	O item 5 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	04/06/2025 às 09:14:30	O item 5 está encerrado.
Sistema para o participante 47.773.357/0001-76	04/06/2025 às 13:44:09	Sr. Licitante seria possível reduzir o valor de sua proposta?
Sistema para o participante 16.779.255/0003-04	05/06/2025 às 08:59:02	Prezado licitante, seria possível reduzir o valor de sua proposta?
Sistema para o participante 16.779.255/0003-04	05/06/2025 às 09:12:21	Sr. Fornecedor ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ 16.779.255/0003-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 11:13:00 do dia 05/06/2025. Justificativa: Sr. Licitante solicitou o envio, no prazo de 2 (duas) horas, da proposta de preços adequada ao seu último lance (ou valor negociado), por meio da opção enviar anexo do sistema, conforme modelo contido no anexo II do edital. JUNTAMENTE COM CATÁLOGOS E FOLDERS CONTENDO AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS..
Pelo participante 16.779.255/0003-04	05/06/2025 às 10:19:51	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:19:51 de 05/06/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ 16.779.255/0003-04.
Sistema	05/06/2025 às 13:59:21	O item 5 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/06/2025 14:09:21.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 16.779.255/0003-04	05/06/2025 às 16:06:57	Sr. Fornecedor ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ 16.779.255/0003-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 18:07:00 do dia 05/06/2025. Justificativa: Sr. Licitante solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, contado da convocação, os documentos de habilitação solicitados no item 10.4 do edital, por meio da opção enviar anexo do sistema.
Pelo participante 16.779.255/0003-04	05/06/2025 às 18:03:40	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 18:03:40 de 05/06/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ 16.779.255/0003-04.
Sistema	06/06/2025 às 13:47:27	O item 5 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/06/2025 13:57:27.
Sistema para o participante 49.353.698/0002-07	06/06/2025 às 13:54:50	Sr. Fornecedor COMERCIAL APP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA, CNPJ 49.353.698/0002-07, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 15:55:00 do dia 06/06/2025. Justificativa: Sr. Licitante solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, da proposta de preços adequada ao seu último lance (ou valor negociado), por meio da opção enviar anexo do sistema, conforme modelo contido no anexo II do edital. JUNTAMENTE COM CATALOGOS E FOLDERS PARA CONFERÊNCIA..
Sistema para o participante 49.353.698/0002-07	06/06/2025 às 15:55:00	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:55:00 de 06/06/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor COMERCIAL APP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA, CNPJ 49.353.698/0002-07.
Sistema para o participante 49.418.054/0001-60	06/06/2025 às 16:05:57	Sr. Fornecedor 49.418.054 MAYCON ANDRE RIZZI, CNPJ 49.418.054/0001-60, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 18:06:00 do dia 06/06/2025. Justificativa: Sr. Licitante solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, da proposta de preços adequada ao seu último lance (ou valor negociado), por meio da opção enviar anexo do sistema, conforme modelo contido no anexo II do edital. JUNTAMENTE COM CATALOGO E FOLDER PARA CONFERÊNCIA..
Pelo participante 49.418.054/0001-60	06/06/2025 às 16:53:16	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:53:16 de 06/06/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor 49.418.054 MAYCON ANDRE RIZZI, CNPJ 49.418.054/0001-60.
Pelo participante 49.418.054/0001-60	06/06/2025 às 16:53:33	nesse momento apenas para o item 5?
Sistema	09/06/2025 às 08:47:05	O item 5 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/06/2025 08:57:05.
Sistema	09/06/2025 às 13:34:31	O item 5 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/06/2025 13:44:31.

### Eventos do Item 5

Data/Hora	Descrição
06/2025 às 09:02:06	Item aberto para lances.
04/06/2025 às 09:14:19	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
04/06/2025 às 09:14:30	Item com etapa aberta encerrada.
04/06/2025 às 09:14:30	Item encerrado para lances.
05/06/2025 às 08:47:26	Fornecedor 47.773.357 CLAYTON ROGERIO DA SILVA, CNPJ 47.773.357/0001-76 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 2.100,0000. Motivo: Fornecedor não atendeu a convocação de envio da proposta ajustada..
05/06/2025 às 09:12:21	Fornecedor ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ 16.779.255/0003-04 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:13:00 do dia 05/06/2025. Justificativa: Sr. Licitante solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, da proposta de preços adequada ao seu último lance (ou valor negociado), por meio da opção enviar anexo do sistema, conforme modelo contido no anexo II do edital. JUNTAMENTE COM CATALOGOS E FOLDERS CONTENDO AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS..
05/06/2025 às 10:19:51	Fornecedor ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ 16.779.255/0003-04 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
05/06/2025 às 13:59:21	Fornecedor ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ 16.779.255/0003-04 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 2.553,0500. Motivo: Proposta aceita..
05/06/2025 às 16:06:57	Fornecedor ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ 16.779.255/0003-04 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 18:07:00 do dia 05/06/2025. Justificativa: Sr. Licitante solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, contado da convocação, os documentos de habilitação solicitados no item 10.4 do edital, por meio da opção enviar anexo do sistema.
05/06/2025 às 18:03:40	Fornecedor ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ 16.779.255/0003-04 finalizou o envio de anexo.
06/06/2025 às 13:47:27	Fornecedor ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ 16.779.255/0003-04 foi inabilitado. Motivo: Fornecedor não apresentou as declarações solicitadas no item 10.4.10.2 e 10.4.10.3 do edital..
06/06/2025 às 13:54:50	Fornecedor COMERCIAL APP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA, CNPJ 49.353.698/0002-07 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:55:00 do dia 06/06/2025. Justificativa: Sr. Licitante solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, da proposta de preços adequada ao seu último lance (ou valor negociado), por meio da opção enviar anexo do sistema, conforme modelo contido no anexo II do edital. JUNTAMENTE COM CATALOGOS E FOLDERS PARA CONFERÊNCIA..
06/06/2025 às 16:05:06	Fornecedor COMERCIAL APP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA, CNPJ 49.353.698/0002-07 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 2.563,0500. Motivo: Fornecedor não atendeu a convocação de envio da proposta ajustada. .
06/06/2025 às 16:05:57	Fornecedor 49.418.054 MAYCON ANDRE RIZZI, CNPJ 49.418.054/0001-60 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 18:06:00 do dia 06/06/2025. Justificativa: Sr. Licitante solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, da proposta de preços adequada ao seu último lance (ou valor negociado), por meio da opção enviar anexo do sistema, conforme modelo contido no anexo II do edital. JUNTAMENTE COM CATALOGO E FOLDER PARA CONFERÊNCIA..
06/06/2025 às 16:53:16	Fornecedor 49.418.054 MAYCON ANDRE RIZZI, CNPJ 49.418.054/0001-60 finalizou o envio de anexo.
09/06/2025 às 08:47:06	Fornecedor 49.418.054 MAYCON ANDRE RIZZI, CNPJ 49.418.054/0001-60 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 2.636,0000. Motivo: Proposta aceita.
09/06/2025 às 13:34:31	Fornecedor 49.418.054 MAYCON ANDRE RIZZI, CNPJ 49.418.054/0001-60 foi habilitado.
09/06/2025 às 14:10:53	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

# TERMO DE JULGAMENTO

UASG 987775 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO - PM  
PREGÃO 90025/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto  
Compra emergencial: Não UF da UASG: PR  
Objeto da compra: REGISTRO DE PREÇOS visando aquisição de climatizadores e aparelhos de ar condicionado, destinado à todas as secretarias municipais, deste município de Planalto-PR.  
Entrega de propostas: De 23/05/2025 às 08:00 até 04/06/2025 às 09:00  
Abertura da sessão pública: Dia 04/06/2025 às 09:00 (horário de Brasília)

## 1 Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/06/2025 às 09:00:05	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:30 e 17:30. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	04/06/2025 às 09:00:25	Bom dia! Declaro aberta a sessão referente ao Pregão Eletrônico nº 025/2025. Pregoeiro/agente de contratação(a) Fernanda Scherer Marzec operando o certame.
Sistema	04/06/2025 às 09:00:32	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	04/06/2025 às 09:00:37	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	04/06/2025 às 09:00:42	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de R\$ 1,00 (um real) de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	04/06/2025 às 09:00:50	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro/agente de contratação/agente de contratação durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexecuibilidade do preço.
Sistema	04/06/2025 às 09:00:54	A qualquer momento após a etapa de lances, o pregoeiro/agente de contratação/agente de contratação poderá realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	04/06/2025 às 09:00:59	As suspensões da sessão pública serão comunicadas pelo pregoeiro/agente de contratação, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
Sistema	04/06/2025 às 09:01:04	Quanto ao registro dos valores dos lances, ressalto que o sistema COMPRAS.GOV.BR foi parametrizado para considerar 04 (quatro) casas decimais depois da vírgula. Portanto, fiquem atentos ao adequado registro do valor, a fim de evitar o cadastro de lances manifestamente inexequíveis.
Sistema	04/06/2025 às 09:01:09	Reitero que o fato de haver previsão no edital quanto à possibilidade de exclusão do lance pelo Pregoeiro/agente de contratação, não desonera a licitante da responsabilidade pelo registro das ofertas no sistema, nos termos do art. 13, III, da IN Seges/ME nº 73/2022.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/06/2025 às 09:01:14	Cabe ressaltar também que, conforme art. 21, §3ª, da IN Seges/ME nº 73/2022 as licitantes poderão, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de 15 (quinze) segundos após o registro no sistema, caso seja inconsistente ou inexequível
Sistema	04/06/2025 às 09:01:18	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com o Município de Planalto pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	04/06/2025 às 09:01:23	Cabe a este pregoeiro/agente de contratação apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Compras.gov.br, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link <a href="https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt/#/">https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt/#/</a>
Sistema	04/06/2025 às 13:23:18	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	04/06/2025 às 13:30:58	Boa tarde a todos
Sistema	04/06/2025 às 13:31:07	Srs. Licitantes, com fundamento no art. 13, IV, da IN Seges/ME nº 73/2022, comunico que cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios em razão de sua própria desconexão ou diante de inobservância de qualquer mensagem.
Sistema	04/06/2025 às 13:31:14	Solicito que aguardem conectados enquanto realizo uma verificação preliminar da ordem de classificação e da documentação das empresas melhor classificadas.
Sistema	04/06/2025 às 13:31:18	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	04/06/2025 às 13:31:26	Um minuto, por favor.
Sistema	04/06/2025 às 13:41:26	Consulta realizada em 04/06/2025, por meio do site <a href="https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/">https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/</a> e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas melhores classificadas junto a este órgão.
Sistema	04/06/2025 às 13:55:30	Agradeço o retorno de todos,
Sistema	04/06/2025 às 13:55:50	irei realizar a convocação das propostas ajustadas
Sistema	04/06/2025 às 13:56:45	Irei solicitar em apenas um item em que o fornecedor ficou melhor classificado, porém a proposta deve conter todos os itens.
Sistema	04/06/2025 às 13:57:38	Lembrando que a empresa deverá anexar junto com a proposta, FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS ou CATÁLOGOS do equipamento ofertado, onde constem as especificações técnicas e a caracterização dos mesmos, permitindo a consistente avaliação da equipe técnica.
Sistema	04/06/2025 às 13:57:47	Conforme item 7.16 do edital
Sistema	04/06/2025 às 14:19:51	Nova comunicação da pregoeira será as 16h (04/06/2024), momento em que verificarei o atendimento das convocações.
Sistema	04/06/2025 às 16:02:38	Prezados licitantes, iremos realizar a conferência dos documentos enviados.
Sistema	04/06/2025 às 16:03:29	Irei também, realizar a negociação dos itens que são iguais nos lotes de participação exclusiva ME/EPP e Ampla concorrência.
Sistema	04/06/2025 às 17:01:01	Informo que a equipe técnica está realizando a análise dos itens. O julgamento das propostas será realizado amanhã as 08:30h (05/06/2025).
Sistema	05/06/2025 às 08:30:22	Bom dia a todos
Sistema	05/06/2025 às 08:30:55	Realizamos a análise dos itens.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/06/2025 às 08:32:47	O item 04 - fornecedor anexou a proposta ajustada, porém, a mesma informa que não está incluso a instalação dos aparelhos. O TR pede que o item seja entregue instalado. Portanto, irei realizar a desclassificação da proposta.
Sistema	05/06/2025 às 08:34:11	O fornecedor 47.773.357 CLAYTON ROGERIO DA SILVA, não respondeu as mensagens enviadas via chat a respeito dos demais itens em que ficou melhor classificado. Diante do desinteresse irei proceder com a desclassificação da empresa e convocar as subsequentes.
Sistema	05/06/2025 às 08:35:36	O item 01 - A equipe técnica analisou e constatou que: O equipamento não possui Inversor de frequência, possui Consumo total maior do que solicitado, e não atende nem o mínimo de Reservatório de água, conforme estabelecido em edital. Dessa forma irei desclassificar a proposta do item.
Sistema	05/06/2025 às 08:38:09	02 e 14 - A equipe técnica constatou que: O equipamento não é anti-corrosão, não possui Gabinete Em Fibra De Vidro (Smc), Ebs Ou Alumínio, conforme estabelecido em edital. possui Consumo elétrico total maior do que estabelecido em edital. Sendo a mesma coisa para os itens 03 e 15. Portanto irei realizar a desclassificação da proposta dos referidos itens e convocar as empresas subsequentes.
Sistema	05/06/2025 às 08:42:52	Senhores licitantes, informo que em atendimento à manifestação do setor técnico, será necessária a realização de diligência com base no art. 64, I e II, da Lei n. 14.133/21. Essa diligência será conduzida junto a empresa 49.418.054 MAYCON ANDRE RIZZI.
Sistema	05/06/2025 às 09:10:12	Irei convocar a proposta a proposta ajustada. Peço que atentem-se aos descritivos do item, e que anexem juntamente com a proposta o solicitado no item 7.16 do edital: A empresa deverá anexar junto com a proposta, FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS ou CATÁLOGOS do equipamento ofertado, onde constem as especificações técnicas e a caracterização dos mesmos, permitindo a consistente avaliação da equipe técnica.
Sistema	05/06/2025 às 09:16:16	Os demais itens, irei realizar o aceite das propostas.
Sistema	05/06/2025 às 09:21:34	Nova comunicação da pregoeira será as 11:15h, para confirmação do atendimento das convocações ou então convocação das próximas melhores classificadas.
Sistema	05/06/2025 às 11:16:15	Verifiquei que os itens 01, 02 e 03 não teve a convocação atendida.
Sistema	05/06/2025 às 11:16:31	Irei realizar a convocação da próxima melhor classificada.
Sistema	05/06/2025 às 11:21:44	Iremos realizar a conferência dos anexos enviados pelas demais empresas.
Sistema	05/06/2025 às 11:22:14	Nova comunicação será as 13:45h.
Sistema	05/06/2025 às 13:45:31	Boa tarde a todos. Irei dar sequência ao certame
Sistema	05/06/2025 às 13:46:06	Considerando que o item 02 e 03 não teve a convocação atendida, irei convocar a próxima melhor classificada para os itens.
Sistema	05/06/2025 às 13:55:56	Os itens 09,12,16,14,15,06 e 10, tiveram as propostas e documentos analisados pela equipe técnica, sendo assim, irei realizar o aceite das propostas.
Sistema	05/06/2025 às 14:13:08	Prezados, tendo em vista a abertura do prazo para envio da proposta dos itens 01,02 e 03, irei suspender a sessão nesse momento.
Sistema	05/06/2025 às 14:13:16	Nova comunicação será as 16h.
Sistema	05/06/2025 às 16:02:14	Foi realizado a análise dos documentos enviados para os itens 01,02 e 03. E os mesmos estão de acordo com o solicitado em edital. Portanto, irei realizar o aceite das propostas e prosseguir para a fase de habilitação.
Sistema	05/06/2025 às 16:03:37	Srs. Licitantes, com base nos itens 10.1 a 10.3 do edital, o SICAF das empresas vencedoras da fase de lances e demais empresas eventualmente convocadas será diretamente emitido e consultado por este Pregoeiro/agente de contratação.
Sistema	05/06/2025 às 16:03:45	Conforme disposto nos itens 10 e 10.4 do edital e no art. 36, §1º, da IN Seges/ME nº 73/2022, a comprovação dos requisitos de habilitação será aferida pelo Pregoeiro/agente de contratação a partir de consulta ao SICAF e, em sendo o caso, da documentação a ser enviada após a convocação prevista no item 10.4 do edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/06/2025 às 16:03:51	Diante do que consta dos itens 10 e 10.4 do edital e do art. 64 da Lei nº 14.133/2021, caso seja necessário, para fins de confirmação, esclarecimento ou saneamento da documentação de habilitação, o Pregoeiro/agente de contratação, a título de diligência, poderá solicitar à licitante o envio de documentos novos e/ou complementares.
Sistema	05/06/2025 às 16:04:01	De todo modo, tendo em vista o disposto nos itens 10. e 10.4 do edital, será concedido o prazo inicial de 2 (duas) horas para envio da documentação de habilitação não constante do SICAF.
Sistema	05/06/2025 às 16:05:14	Algumas empresas já anexaram os documentos de habilitação, porém, irei abrir o prazo para todos os licitantes. Caso a empresa já tenha anexado os documentos serão conferidos.
Sistema	05/06/2025 às 16:05:30	Peço atenção ao anexar os documentos e declarações solicitadas.
Sistema	05/06/2025 às 16:28:09	Nova comunicação da pregoeira será amanhã às 09h (06/06/2025) para divulgação do resultado da habilitação. Estejam conectados!
Sistema	06/06/2025 às 09:02:05	Bom dia . estou finalizando a conferência das habilitações. Peço que aguardem conectados enquanto finalizo.
Sistema	06/06/2025 às 09:17:08	Finalizamos a conferência dos documentos de habilitação, e precisaremos abrir diligência para alguns casos.
Sistema	06/06/2025 às 09:18:40	A empresa SUBLIME EQUIPAMENTOS LTDA atendeu a todas as exigências editalicias.
Sistema	06/06/2025 às 09:21:30	A empresa JM COMÉRCIO DE CLIMATIZADORES LTDA, tem os balanços e certidões de qualificação econômico financeiras e técnica disponíveis no SICAF. Todos os documentos estarão disponíveis para consulta no portal de Licitações do Município. A empresa cumpriu com todas as exigências editalicias.
Sistema	06/06/2025 às 09:22:17	A empresa MAYCON ANDRE RIZZI cumpriu com todas as exigências editalicias.
Sistema	06/06/2025 às 09:23:10	A empresa COMÉRCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA IRACEMINHA LTDA ME cumpriu com todas as exigências editalicias.
Sistema	06/06/2025 às 09:24:10	Após a abertura das diligências necessárias, irei realizar a habilitação das mesmas.
Sistema	06/06/2025 às 13:33:08	Boa tarde, irei verificar o atendimento das diligências.
Sistema	06/06/2025 às 13:41:11	Infelizmente as diligências não foram atendidas. Irei realizar a inabilitação dos fornecedores e retornar para a fase de julgamento dos itens.
Sistema	06/06/2025 às 13:51:06	Considerando a inabilitação dos fornecedores, irei convocar as próximas empresas melhor classificadas.
Sistema	06/06/2025 às 16:04:09	Srs licitantes, irei convocar a proposta ajustada dos itens que não tiveram a convocação atendida.
Sistema	06/06/2025 às 16:15:06	Fornecedores, tendo em vista a abertura do prazo de envio da proposta ajustada e demais documentos solicitados no item 7.16, irei suspender a sessão nesse momento.
Sistema	06/06/2025 às 16:15:25	Retorno na segunda feira 09/06/2025 as 08:30h.
Sistema	09/06/2025 às 08:31:26	Bom dia a todos, alguns itens não tiveram a convocação atendida, portanto, irei realizar a convocação das próximas classificadas.
Sistema	09/06/2025 às 08:32:05	Após a convocação, irei realizar o julgamento que tiveram sua proposta ajustada enviada e as especificações técnicas estão de acordo com o exigido .
Sistema	09/06/2025 às 09:59:28	Nova comunicação será às 10:45h
Sistema	09/06/2025 às 10:45:57	Prezados licitantes, foi realizada a análise dos documentos enviados e constatou-se que os objetos ofertados atendem ao exigido em edital, portanto, irei realizar o aceite das propostas.
Sistema	09/06/2025 às 10:49:02	Considerando que a empresa ELETRO CENTRO já encaminhou os documentos de habilitação junto com a proposta ajustada, e a empresa 49.418.054 MAYCON ANDRE RIZZI já foi habilitada em outros itens, não irei abrir prazo de convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	09/06/2025 às 10:49:29	Peço que aguardem conectados enquanto realizo a conferência dos documentos de habilitação da empresa ELETRO CENTRO.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/06/2025 às 11:01:03	Realizamos a análise dos documentos e verificamos que será necessário a abertura de diligência no que se refere a qualificação econômico financeira e técnica.
Sistema	09/06/2025 às 11:05:05	Considerando a abertura da diligência junto a empresa ELETRO CENTRO, informo que a nova comunicação da pregoeira será as 13:30h.
Sistema	09/06/2025 às 13:33:29	Em nova análise dos documentos de habilitação, foi localizado o documento de comprovação de vínculo entre profissional técnico responsável. Portanto irei proceder com a habilitação da empresa.
Sistema	09/06/2025 às 13:33:50	A empresa 49.418.054 MAYCON ANDRE RIZZI também será habilitada.
Sistema	09/06/2025 às 13:36:11	Informo que as empresas habilitadas comprovaram atender as exigências editalicias.
Sistema	09/06/2025 às 13:36:18	Caso alguma intenção seja registrada, será aberto o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões recursais no sistema, seguido de igual prazo para as contrarrazões.
Sistema	09/06/2025 às 13:36:22	Se o pregoeiro/agente de contratação/agente de contratação julgar procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes.
Sistema	09/06/2025 às 13:36:27	Desde já, gostaria de agradecer a todos pela participação neste pregão. Até a próxima.

### Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
04/06/2025 às 09:00:05	Abertura da sessão pública
04/06/2025 às 13:23:18	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 6 - Aparelho ar condicionado**

Aparelho Ar Condicionado Tipo: Hi-Wall, Modelo: Split Inverter, Capacidade Refrigeração: 9.000BTU, Tensão: 220V, Frequência: 60HZ, Características Adicionais 1: Controle Remoto/Ciclo Reverso (Quente/Frio), Garantia: 1ANO

Quantidade:	10	Valor estimado:	R\$ 2.988,3000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 29.883,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 1,0000	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.050.\*\*\*.2 - FERNANDA SCHERER MARZEC para ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ 16.779.255/0003-04, melhor lance: R\$ 2.405,0000 (unitário) / R\$ 24.050,0000 (total)

**Propostas do Item 6**

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
**Programa de integridade:** Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.525.609/0001-70 - 32.525.609 KATIA JAQUELINE BROETTO Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 2.980,9900 (unitário) R\$ 29.809,9000 (total)	-
Marca/Fabricante: Ar condicionado Modelo/versão: Ar condicionado split 18000btus F 220V inverter Valor proposta: R\$ 2.980,9900 (unitário) R\$ 29.809,9000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 10		
47.773.357/0001-76 - 47.773.357 CLAYTON ROGERIO DA SILVA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 2.100,0000 (unitário) R\$ 21.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: HQ Modelo/versão: Aparelho Ar Condicionado Valor proposta: R\$ 2.100,0000 (unitário) R\$ 21.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 10		
49.418.054/0001-60 - 49.418.054 MAYCON ANDRE RIZZI Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 2.570,0000 (unitário) R\$ 25.700,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Ar Condicionado Split Hi Wall Inverter Vix Modelo/versão: 9000 BTU/h Frio AS-09TW2RLDDK00_VIX - 220 Volts Valor proposta: R\$ 2.600,0000 (unitário) R\$ 26.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 10		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.690.714/0001-68 - 49.690.714 LUAN BOEIRA DA SILVEIRA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 2.600,0000 (unitário) R\$ 26.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Elgin Modelo/versão: HIFE09C2CA Valor proposta: R\$ 2.600,0000 (unitário) R\$ 26.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10
79.194.239/0001-08 - AIRTON LUIZ LIBARDI Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 2.890,0000 (unitário) R\$ 28.900,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TCL Modelo/versão: ELITE SERIES - A1 / INVERTER Valor proposta: R\$ 2.890,0000 (unitário) R\$ 28.900,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10
59.781.178/0001-60 - BMJ COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 2.720,0000 (unitário) R\$ 27.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: VIX Modelo/versão: AS-09TW2RLDDK00 Valor proposta: R\$ 2.988,3000 (unitário) R\$ 29.883,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10
49.353.698/0002-07 - COMERCIAL APP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R\$ 2.415,0000 (unitário) R\$ 24.150,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: AGRATTO Modelo/versão: INVERTER LCST9F-02I-9KBTU Valor proposta: R\$ 2.988,0000 (unitário) R\$ 29.880,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10
06.165.903/0001-09 - COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA IRACEMINHA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 2.889,0000 (unitário) R\$ 28.890,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: vix Modelo/versão: 9kf Valor proposta: R\$ 2.988,0000 (unitário) R\$ 29.880,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.779.255/0003-04 - ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: ES	R\$ 2.405,0000 (unitário) R\$ 24.050,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: AGRATTO Modelo/versão: LCST9F Valor proposta: R\$ 2.988,0000 (unitário) R\$ 29.880,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10
53.553.859/0001-94 - J R MACHADO IMP. E EXP. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 2.310,0000 (unitário) R\$ 23.100,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: CACEAIR Modelo/versão: CACE02SFINV09INT CACE02SFINV09EXT Valor proposta: R\$ 2.998,3000 (unitário) R\$ 29.983,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10
28.489.248/0001-87 - O.C. ARAUJO JM MULTIMAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 2.980,0000 (unitário) R\$ 29.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ELGIN Modelo/versão: HJF 9.000 Valor proposta: R\$ 2.980,0000 (unitário) R\$ 29.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10
32.987.940/0001-02 - OLIVEIRA, FERNANDES E CAMPOS - MANUTENCAO PREDIAL E INDUSTRIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 3.000,0000 (unitário) R\$ 30.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: eos/vix/gree/elgim/agratto/tcl/midcia/lg/ Modelo/versão: eos/vix/gree/elgim/agratto/tcl/midcia/lg/ Valor proposta: R\$ 3.000,0000 (unitário) R\$ 30.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10
03.958.284/0001-11 - POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 2.729,0000 (unitário) R\$ 27.290,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Philco Modelo/versão: PAC9000IFM15 Valor proposta: R\$ 2.988,0000 (unitário) R\$ 29.880,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 3.041,7905 (unitário) R\$ 30.417,9050 (total)	-
Marca/Fabricante: Aparelho Ar Condicionado Tipo: Hi-Wall, Modelo: Sp Modelo/versão: Aparelho Ar Condicionado Tipo: Hi-Wall, Modelo: Sp Valor proposta: R\$ 3.041,7905 (unitário) R\$ 30.417,9050 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10

### Lances do Item 6

Data/hora	Participante	Lance
04/06/2025 às 09:02:09	16.779.255/0003-04	R\$ 2.590,0000
04/06/2025 às 09:06:03	06.165.903/0001-09	R\$ 2.889,0000
04/06/2025 às 09:06:15	03.958.284/0001-11	R\$ 2.729,0000
04/06/2025 às 09:10:31	49.353.698/0002-07	R\$ 2.582,0200
04/06/2025 às 09:10:35	16.779.255/0003-04	R\$ 2.572,0200
04/06/2025 às 09:10:51	49.418.054/0001-60	R\$ 2.570,0000
04/06/2025 às 09:10:53	16.779.255/0003-04	R\$ 2.560,0000
04/06/2025 às 09:11:10	49.353.698/0002-07	R\$ 2.550,7600
04/06/2025 às 09:11:12	16.779.255/0003-04	R\$ 2.540,7600
04/06/2025 às 09:11:28	49.353.698/0002-07	R\$ 2.533,8100
04/06/2025 às 09:11:31	16.779.255/0003-04	R\$ 2.523,8100
04/06/2025 às 09:11:49	49.353.698/0002-07	R\$ 2.513,8400
04/06/2025 às 09:11:50	16.779.255/0003-04	R\$ 2.503,8400
04/06/2025 às 09:12:07	49.353.698/0002-07	R\$ 2.492,0700
04/06/2025 às 09:12:08	16.779.255/0003-04	R\$ 2.482,0700
04/06/2025 às 09:12:19	53.553.859/0001-94	R\$ 2.310,0000
04/06/2025 às 09:12:37	49.353.698/0002-07	R\$ 2.480,0100
04/06/2025 às 09:12:39	16.779.255/0003-04	R\$ 2.470,0100
04/06/2025 às 09:12:58	49.353.698/0002-07	R\$ 2.464,9500
04/06/2025 às 09:13:03	16.779.255/0003-04	R\$ 2.454,9500
04/06/2025 às 09:13:22	49.353.698/0002-07	R\$ 2.445,8700
04/06/2025 às 09:13:28	16.779.255/0003-04	R\$ 2.435,8700
04/06/2025 às 09:13:46	49.353.698/0002-07	R\$ 2.431,7100
04/06/2025 às 09:13:46	16.779.255/0003-04	R\$ 2.421,7100
04/06/2025 às 09:14:05	49.353.698/0002-07	R\$ 2.415,0000

Data/hora	Participante	Lance
04/06/2025 às 09:14:05	16.779.255/0003-04	R\$ 2.405,0000
04/06/2025 às 09:16:01	59.781.178/0001-60	R\$ 2.720,0000

### Mensagens do chat do Item 6

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/06/2025 às 09:00:06	A abertura do item 6 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	04/06/2025 às 09:02:06	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/06/2025 às 09:18:02	O item 6 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	04/06/2025 às 09:18:10	O item 6 está encerrado.
Sistema para o participante 47.773.357/0001-76	04/06/2025 às 13:44:15	Sr. Licitante seria possível reduzir o valor de sua proposta?
Sistema para o participante 53.553.859/0001-94	05/06/2025 às 08:59:34	Prezado licitante, seria possível reduzir o valor de sua proposta?
Sistema para o participante 53.553.859/0001-94	05/06/2025 às 09:12:33	Sr. Fornecedor J R MACHADO IMP. E EXP., CNPJ 53.553.859/0001-94, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 11:13:00 do dia 05/06/2025. Justificativa: Sr. Licitante solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, da proposta de preços adequada ao seu último lance (ou valor negociado), por meio da opção enviar anexo do sistema, conforme modelo contido no anexo II do edital. JUNTAMENTE COM CATÁLOGOS E FOLDERS CONTENDO AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS..
Pelo participante 53.553.859/0001-94	05/06/2025 às 09:25:02	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:25:02 de 05/06/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor J R MACHADO IMP. E EXP., CNPJ 53.553.859/0001-94.
Sistema	05/06/2025 às 13:56:46	O item 6 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/06/2025 14:06:46.
Sistema para o participante 53.553.859/0001-94	05/06/2025 às 16:07:12	Sr. Fornecedor J R MACHADO IMP. E EXP., CNPJ 53.553.859/0001-94, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 18:08:00 do dia 05/06/2025. Justificativa: Sr. Licitante solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, contado da convocação, os documentos de habilitação solicitados no item 10.4 do edital, por meio da opção enviar anexo do sistema.
Pelo participante 53.553.859/0001-94	05/06/2025 às 16:11:32	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:11:32 de 05/06/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor J R MACHADO IMP. E EXP., CNPJ 53.553.859/0001-94.
Sistema	06/06/2025 às 13:49:38	O item 6 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/06/2025 13:59:38.
Sistema para o participante 16.779.255/0003-04	06/06/2025 às 13:55:05	Sr. Fornecedor ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ 16.779.255/0003-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 15:56:00 do dia 06/06/2025. Justificativa: Sr. Licitante solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, da proposta de preços adequada ao seu último lance (ou valor negociado), por meio da opção enviar anexo do sistema, conforme modelo contido no anexo II do edital. JUNTAMENTE COM CATALOGOS E FOLDERS PARA CONFERÊNCIA..
Pelo participante 16.779.255/0003-04	06/06/2025 às 14:57:32	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:57:32 de 06/06/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ 16.779.255/0003-04.
Sistema	09/06/2025 às 08:39:33	O item 6 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/06/2025 08:49:33.
Sistema	09/06/2025 às 13:34:38	O item 6 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/06/2025 13:44:38.

**Eventos do Item 6**

Data/Hora	Descrição
04/06/2025 às 09:02:06	Item aberto para lances.
04/06/2025 às 09:18:02	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
04/06/2025 às 09:18:10	Item com etapa aberta encerrada.
04/06/2025 às 09:18:10	Item encerrado para lances.
05/06/2025 às 08:47:34	Fornecedor 47.773.357 CLAYTON ROGERIO DA SILVA, CNPJ 47.773.357/0001-76 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 2.100,0000. Motivo: Fornecedor não atendeu a convocação de envio da proposta ajustada..
05/06/2025 às 09:12:33	Fornecedor J R MACHADO IMP. E EXP., CNPJ 53.553.859/0001-94 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:13:00 do dia 05/06/2025. Justificativa: Sr. Licitante solicitou o envio, no prazo de 2 (duas) horas, da proposta de preços adequada ao seu último lance (ou valor negociado), por meio da opção enviar anexo do sistema, conforme modelo contido no anexo II do edital. JUNTAMENTE COM CATÁLOGOS E FOLDERS CONTENDO AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS..
05/06/2025 às 09:25:02	Fornecedor J R MACHADO IMP. E EXP., CNPJ 53.553.859/0001-94 finalizou o envio de anexo.
05/06/2025 às 13:56:46	Fornecedor J R MACHADO IMP. E EXP., CNPJ 53.553.859/0001-94 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 2.310,0000. Motivo: Proposta aceita..
05/06/2025 às 16:07:12	Fornecedor J R MACHADO IMP. E EXP., CNPJ 53.553.859/0001-94 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 18:08:00 do dia 05/06/2025. Justificativa: Sr. Licitante solicitou o envio, no prazo de 2 (duas) horas, contado da convocação, os documentos de habilitação solicitados no item 10.4 do edital, por meio da opção enviar anexo do sistema.
05/06/2025 às 16:11:32	Fornecedor J R MACHADO IMP. E EXP., CNPJ 53.553.859/0001-94 finalizou o envio de anexo.
06/06/2025 às 13:49:38	Fornecedor J R MACHADO IMP. E EXP., CNPJ 53.553.859/0001-94 foi inabilitado. Motivo: Fornecedor apresentou na declaração de assistência técnica distância superior a 200km conforme item 7.6 do TR..
06/06/2025 às 13:55:05	Fornecedor ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ 16.779.255/0003-04 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:56:00 do dia 06/06/2025. Justificativa: Sr. Licitante solicitou o envio, no prazo de 2 (duas) horas, da proposta de preços adequada ao seu último lance (ou valor negociado), por meio da opção enviar anexo do sistema, conforme modelo contido no anexo II do edital. JUNTAMENTE COM CATALOGOS E FOLDERS PARA CONFERÊNCIA..
06/06/2025 às 14:57:32	Fornecedor ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ 16.779.255/0003-04 finalizou o envio de anexo.
09/06/2025 às 08:39:33	Fornecedor ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ 16.779.255/0003-04 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 2.405,0000. Motivo: Proposta aceita..
09/06/2025 às 13:34:38	Fornecedor ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ 16.779.255/0003-04 foi habilitado.
09/06/2025 às 14:10:53	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

**TERMO DE JULGAMENTO**  
UASG 98775 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO - PM  
PREGÃO 90025/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto  
Compra emergencial: Não UF da UASG: PR  
Objeto da compra: REGISTRO DE PREÇOS visando aquisição de climatizadores e aparelhos de ar condicionado, destinado à todas as secretarias municipais, deste município de Planalto-PR.  
Entrega de propostas: De 23/05/2025 às 08:00 até 04/06/2025 às 09:00  
Abertura da sessão pública: Dia 04/06/2025 às 09:00 (horário de Brasília)

**Mensagens do chat da compra**

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/06/2025 às 09:00:05	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:30 e 17:30. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	04/06/2025 às 09:00:25	Bom dia! Declaro aberta a sessão referente ao Pregão Eletrônico nº 025/2025. Pregoeiro/agente de contratação(a) Fernanda Scherer Marzec operando o certame.
Sistema	04/06/2025 às 09:00:32	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	04/06/2025 às 09:00:37	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	04/06/2025 às 09:00:42	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de R\$ 1,00 (um real) de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	04/06/2025 às 09:00:50	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro/agente de contratação/agente de contratação durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexecuibilidade do preço.
Sistema	04/06/2025 às 09:00:54	A qualquer momento após a etapa de lances, o pregoeiro/agente de contratação/agente de contratação poderá realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	04/06/2025 às 09:00:59	As suspensões da sessão pública serão comunicadas pelo pregoeiro/agente de contratação, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
Sistema	04/06/2025 às 09:01:04	Quanto ao registro dos valores dos lances, ressalto que o sistema COMPRAS.GOV.BR foi parametrizado para considerar 04 (quatro) casas decimais depois da vírgula. Portanto, fiquem atentos ao adequado registro do valor, a fim de evitar o cadastro de lances manifestamente inexequíveis.
Sistema	04/06/2025 às 09:01:09	Reitero que o fato de haver previsão no edital quanto à possibilidade de exclusão do lance pelo Pregoeiro/agente de contratação, não desonera a licitante da responsabilidade pelo registro das ofertas no sistema, nos termos do art. 13, III, da IN Seges/ME nº 73/2022.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/06/2025 às 09:01:14	Cabe ressaltar também que, conforme art. 21, §3º, da IN Seges/ME nº 73/2022 as licitantes poderão, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de 15 (quinze) segundos após o registro no sistema, caso seja inconsistente ou inexequível
Sistema	04/06/2025 às 09:01:18	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4º, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com o Município de Planalto pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	04/06/2025 às 09:01:23	Cabe a este pregoeiro/agente de contratação apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Compras.gov.br, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link <a href="https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/">https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/</a>
Sistema	04/06/2025 às 13:23:18	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	04/06/2025 às 13:30:58	Boa tarde a todos
Sistema	04/06/2025 às 13:31:07	Srs. Licitantes, com fundamento no art. 13, IV, da IN Seges/ME nº 73/2022, comunico que cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios em razão de sua própria desconexão ou diante de inobservância de qualquer mensagem.
Sistema	04/06/2025 às 13:31:14	Solicito que aguardem conectados enquanto realizo uma verificação preliminar da ordem de classificação e da documentação das empresas melhor classificadas.
Sistema	04/06/2025 às 13:31:18	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	04/06/2025 às 13:31:26	Um minuto, por favor.
Sistema	04/06/2025 às 13:41:26	Consulta realizada em 04/06/2025, por meio do site <a href="https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/">https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/</a> e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas melhores classificadas junto a este órgão.
Sistema	04/06/2025 às 13:55:30	Agradeço o retorno de todos,
Sistema	04/06/2025 às 13:55:50	irei realizar a convocação das propostas ajustadas
Sistema	04/06/2025 às 13:56:45	Irei solicitar em apenas um item em que o fornecedor ficou melhor classificado, porém a proposta deve conter todos os itens.
Sistema	04/06/2025 às 13:57:38	Lembrando que a empresa deverá anexar junto com a proposta, FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS ou CATÁLOGOS do equipamento ofertado, onde constem as especificações técnicas e a caracterização dos mesmos, permitindo a consistente avaliação da equipe técnica.
Sistema	04/06/2025 às 13:57:47	Conforme item 7.16 do edital
Sistema	04/06/2025 às 14:19:51	Nova comunicação da pregoeira será as 16h (04/06/2024), momento em que verificarei o atendimento das convocações.
Sistema	04/06/2025 às 16:02:38	Prezados licitantes, iremos realizar a conferência dos documentos enviados.
Sistema	04/06/2025 às 16:03:29	Irei também, realizar a negociação dos itens que são iguais nos lotes de participação exclusiva ME/EPP e Ampla concorrência.
Sistema	04/06/2025 às 17:01:01	Informo que a equipe técnica está realizando a análise dos itens. O julgamento das propostas será realizado amanhã as 08:30h (05/06/2025).
Sistema	05/06/2025 às 08:30:22	Bom dia a todos
Sistema	05/06/2025 às 08:30:55	Realizamos a análise dos itens.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/06/2025 às 08:32:47	O item 04 - fornecedor anexou a proposta ajustada, porém, a mesma informa que não está incluso a instalação dos aparelhos. O TR pede que o item seja entregue instalado. Portanto, irei realizar a desclassificação da proposta.
Sistema	05/06/2025 às 08:34:11	O fornecedor 47.773.357 CLAYTON ROGERIO DA SILVA, não respondeu as mensagens enviadas via chat a respeito dos demais itens em que ficou melhor classificado. Diante do desinteresse irei proceder com a desclassificação da empresa e convocar as subsequentes.
Sistema	05/06/2025 às 08:35:36	O item 01 - A equipe técnica analisou e constatou que: O equipamento não possui Inversor de frequência, possui Consumo total maior do que solicitado, e não atende nem o mínimo de Reservatório de água, conforme estabelecido em edital. Dessa forma irei desclassificar a proposta do item.
Sistema	05/06/2025 às 08:38:09	02 e 14 - A equipe técnica constatou que: O equipamento não é anti-corrosão, não possui Gabinete Em Fibra De Vidro (Smc), Ebs Ou Alumínio, conforme estabelecido em edital. possui Consumo elétrico total maior do que estabelecido em edital. Sendo a mesma coisa para os itens 03 e 15. Portanto irei realizar a desclassificação da proposta dos referidos itens e convocar as empresas subsequentes.
Sistema	05/06/2025 às 08:42:52	Senhores licitantes, informo que em atendimento à manifestação do setor técnico, será necessária a realização de diligência com base no art. 64, I e II, da Lei n. 14.133/21. Essa diligência será conduzida junto a empresa 49.418.054 MAYCON ANDRE RIZZI.
uma	05/06/2025 às 09:10:12	Irei convocar a proposta a proposta ajustada. Peço que atentem-se aos descritivos do item, e que anexem juntamente com a proposta o solicitado no item 7.16 do edital: A empresa deverá anexar junto com a proposta, FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS ou CATÁLOGOS do equipamento ofertado, onde constem as especificações técnicas e a caracterização dos mesmos, permitindo a consistente avaliação da equipe técnica.
Sistema	05/06/2025 às 09:16:16	Os demais itens, irei realizar o aceite das propostas.
Sistema	05/06/2025 às 09:21:34	Nova comunicação da pregoeira será as 11:15h, para confirmação do atendimento das convocações ou então convocação das próximas melhores classificadas.
Sistema	05/06/2025 às 11:16:15	Verifiquei que os itens 01, 02 e 03 não teve a convocação atendida.
Sistema	05/06/2025 às 11:16:31	Irei realizar a convocação da próxima melhor classificada.
Sistema	05/06/2025 às 11:21:44	Iremos realizar a conferência dos anexos enviados pelas demais empresas.
Sistema	05/06/2025 às 11:22:14	Nova comunicação será as 13:45h.
Sistema	05/06/2025 às 13:45:31	Boa tarde a todos. Irei dar sequência ao certame
Sistema	05/06/2025 às 13:46:06	Considerando que o item 02 e 03 não teve a convocação atendida, irei convocar a próxima melhor classificada para os itens.
Sistema	05/06/2025 às 13:55:56	Os itens 09,12,16,14,15,06 e 10, tiveram as propostas e documentos analisados pela equipe técnica, sendo assim, irei realizar o aceite das propostas.
Sistema	05/06/2025 às 14:13:08	Prezados, tendo em vista a abertura do prazo para envio da proposta dos itens 01,02 e 03, irei suspender a sessão nesse momento.
Sistema	05/06/2025 às 14:13:16	Nova comunicação será as 16h.
Sistema	05/06/2025 às 16:02:14	Foi realizado a análise dos documentos enviados para os itens 01,02 e 03. E os mesmos estão de acordo com o solicitado em edital. Portanto, irei realizar o aceite das propostas e prosseguir para a fase de habilitação.
Sistema	05/06/2025 às 16:03:37	Srs. Licitantes, com base nos itens 10.1 a 10.3 do edital, o SICAF das empresas vencedoras da fase de lances e demais empresas eventualmente convocadas será diretamente emitido e consultado por este Pregoeiro/agente de contratação.
Sistema	05/06/2025 às 16:03:45	Conforme disposto nos itens 10 e 10.4 do edital e no art. 36, §1º, da IN Seges/ME nº 73/2022, a comprovação dos requisitos de habilitação será aferida pelo Pregoeiro/agente de contratação a partir de consulta ao SICAF e, em sendo o caso, da documentação a ser enviada após a convocação prevista no item 10.4 do edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/06/2025 às 16:03:51	Diante do que consta dos itens 10 e 10.4 do edital e do art. 64 da Lei nº 14.133/2021, caso seja necessário, para fins de confirmação, esclarecimento ou saneamento da documentação de habilitação, o Pregoeiro/agente de contratação, a título de diligência, poderá solicitar à licitante o envio de documentos novos e/ou complementares.
Sistema	05/06/2025 às 16:04:01	De todo modo, tendo em vista o disposto nos itens 10. e 10.4 do edital, será concedido o prazo inicial de 2 (duas) horas para envio da documentação de habilitação não constante do SICAF.
Sistema	05/06/2025 às 16:05:14	Algumas empresas já anexaram os documentos de habilitação, porém, irei abrir o prazo para todos os licitantes. Caso a empresa já tenha anexado os documentos serão conferidos.
Sistema	05/06/2025 às 16:05:30	Peço atenção ao anexar os documentos e declarações solicitadas.
Sistema	05/06/2025 às 16:28:09	Nova comunicação da pregoeira será amanhã as 09h (06/06/2025) para divulgação do resultado da habilitação. Estejam conectados!
Sistema	06/06/2025 às 09:02:05	Bom dia . estou finalizando a conferência das habilitações. Peço que aguardem conectados enquanto finalizo.
Sistema	06/06/2025 às 09:17:08	Finalizamos a conferência dos documentos de habilitação, e precisaremos abrir diligência para alguns casos.
Sistema	06/06/2025 às 09:18:40	A empresa SUBLIME EQUIPAMENTOS LTDA atendeu a todas as exigências editalicias.
Sistema	06/06/2025 às 09:21:30	A empresa JM COMÉRCIO DE CLIMATIZADORES LTDA, tem os balanços e certidões de qualificação econômico financeiras e técnica disponíveis no SICAF. Todos os documentos estarão disponíveis para consulta no portal de Licitações do Município. A empresa cumpriu com todas as exigências editalicias.
Sistema	06/06/2025 às 09:22:17	A empresa MAYCON ANDRE RIZZI cumpriu com todas as exigências editalicias.
Sistema	06/06/2025 às 09:23:10	A empresa COMÉRCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA IRACEMINHA LTDA ME cumpriu com todas as exigências editalicias.
Sistema	06/06/2025 às 09:24:10	Após a abertura das diligências necessárias, irei realizar a habilitação das mesmas.
Sistema	06/06/2025 às 13:33:08	Boa tarde, irei verificar o atendimento das diligências.
Sistema	06/06/2025 às 13:41:11	Infelizmente as diligências não foram atendidas. Irei realizar a inabilitação dos fornecedores e retornar para a fase de julgamento dos itens.
Sistema	06/06/2025 às 13:51:06	Considerando a inabilitação dos fornecedores, irei convocar as próximas empresas melhor classificadas.
Sistema	06/06/2025 às 16:04:09	Srs licitantes, irei convocar a proposta ajustada dos itens que não tiveram a convocação atendida.
Sistema	06/06/2025 às 16:15:06	Fornecedores, tendo em vista a abertura do prazo de envio da proposta ajustada e demais documentos solicitados no item 7.16, irei suspender a sessão nesse momento.
Sistema	06/06/2025 às 16:15:25	Retorno na segunda feira 09/06/2025 as 08:30h.
Sistema	09/06/2025 às 08:31:26	Bom dia a todos, alguns itens não tiveram a convocação atendida, portanto, irei realizar a convocação das próximas classificadas.
Sistema	09/06/2025 às 08:32:05	Após a convocação, irei realizar o julgamento que tiveram sua proposta ajustada enviada e as especificações técnicas estão de acordo com o exigido .
Sistema	09/06/2025 às 09:59:28	Nova comunicação será as 10:45h
Sistema	09/06/2025 às 10:45:57	Prezados licitantes, foi realizada a análise dos documentos enviados e constatou-se que os objetos ofertados atendem ao exigido em edital, portanto, irei realizar o aceite das propostas.
Sistema	09/06/2025 às 10:49:02	Considerando que a empresa ELETRO CENTRO já encaminhou os documentos de habilitação junto com a proposta ajustada, e a empresa 49.418.054 MAYCON ANDRE RIZZI já foi habilitada em outros itens, não irei abrir prazo de convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	09/06/2025 às 10:49:29	Peço que aguardem conectados enquanto realizo a conferência dos documentos de habilitação da empresa ELETRO CENTRO.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/06/2025 às 11:01:03	Realizamos a análise dos documentos e verificamos que será necessário a abertura de diligência no que se refere a qualificação econômico financeira e técnica.
Sistema	09/06/2025 às 11:05:05	Considerando a abertura da diligência junto a empresa ELETRO CENTRO, informo que a nova comunicação da pregoeira será as 13:30h.
Sistema	09/06/2025 às 13:33:29	Em nova análise dos documentos de habilitação, foi localizado o documento de comprovação de vínculo entre profissional técnico responsável. Portanto irei proceder com a habilitação da empresa.
Sistema	09/06/2025 às 13:33:50	A empresa 49.418.054 MAYCON ANDRE RIZZI também será habilitada.
Sistema	09/06/2025 às 13:36:11	Informo que as empresas habilitadas comprovaram atender as exigências editalicias.
Sistema	09/06/2025 às 13:36:18	Caso alguma intenção seja registrada, será aberto o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões recursais no sistema, seguido de igual prazo para as contrarrazões.
Sistema	09/06/2025 às 13:36:22	Se o pregoeiro/agente de contratação/agente de contratação julgar procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes.
Sistema	09/06/2025 às 13:36:27	Desde já, gostaria de agradecer a todos pela participação neste pregão. Até a próxima.

### Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
04/06/2025 às 09:00:05	Abertura da sessão pública
04/06/2025 às 13:23:18	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 7 - Aparelho ar condicionado**

Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split Hi Wall, Modelo: Split Inverter, Capacidade Refrigeração: 12.000BTU/H, Tensão: 220V, Frequência: 60HZ, Características Adicionais: Com Controle Remoto Sem Fio, Características Adicionais 1: Controle Remoto S/Fio, Quente/Frio, Selo Procel, Garantia: 1ANO

Quantidade:	20	Valor estimado:	R\$ 3.765,4400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 75.308,8000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 1,0000	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.050.\*\*\*-2 - FERNANDA SCHERER MARZEC para ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ 16.779.255/0003-04, melhor lance: R\$ 2.730,0000 (unitário) / R\$ 54.600,0000 (total)

**Propostas do Item 7**

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
**Programa de integridade:** Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.525.609/0001-70 - 32.525.609 KATIA JAQUELINE BROETTO Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 3.749,9900 (unitário) R\$ 74.999,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: Ar condicionado Modelo/versão: Ar condicionado split 12000btus Q/F 220V inverter Valor proposta: R\$ 3.749,9900 (unitário) R\$ 74.999,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20		
47.773.357/0001-76 - 47.773.357 CLAYTON ROGERIO DA SILVA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 2.119,0000 (unitário) R\$ 42.380,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: HQ Modelo/versão: Aparelho Ar Condicionado Valor proposta: R\$ 2.119,0000 (unitário) R\$ 42.380,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20		
49.418.054/0001-60 - 49.418.054 MAYCON ANDRE RIZZI Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 2.965,0000 (unitário) R\$ 59.300,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SPLIT VIX HW 12K 220 QF IN DCR2024184540 Modelo/versão: SPLIT VIX HW 12K 220 QF IN DCR2024184540 Valor proposta: R\$ 3.000,0000 (unitário) R\$ 60.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.690.714/0001-68 - 49.690.714 LUAN BOEIRA DA SILVEIRA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 3.400,0000 (unitário) R\$ 68.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Elgin Modelo/versão: HJQI12C2WB Valor proposta: R\$ 3.400,0000 (unitário) R\$ 68.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20
79.194.239/0001-08 - AIRTON LUIZ LIBARDI Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 3.690,0000 (unitário) R\$ 73.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TCL Modelo/versão: ELITE SERIES - A1 / INVERTER Valor proposta: R\$ 3.690,0000 (unitário) R\$ 73.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20
59.781.178/0001-60 - BMJ COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 3.220,0000 (unitário) R\$ 64.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: VIX Modelo/versão: AS-12UW2RLDDK00 Valor proposta: R\$ 3.765,4400 (unitário) R\$ 75.308,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20
42.753.718/0001-07 - CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: MT	R\$ 3.748,9900 (unitário) R\$ 74.979,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: VIX Modelo/versão: SPLIT 12K HW Valor proposta: R\$ 3.765,0000 (unitário) R\$ 75.300,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20
49.353.698/0002-07 - COMERCIAL APP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R\$ 2.722,9300 (unitário) R\$ 54.458,6000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: AGRATTO Modelo/versão: INVERTER LCST12QF-02I-12KBTU Valor proposta: R\$ 3.765,0000 (unitário) R\$ 75.300,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
06.165.903/0001-09 - COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA IRACEMINHA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 2.999,9900 (unitário) R\$ 59.999,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: vix Modelo/versão: 12kqf Valor proposta: R\$ 3.765,0000 (unitário) R\$ 75.300,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20
16.779.255/0003-04 - ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: ES	R\$ 2.730,0000 (unitário) R\$ 54.600,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: AGRATTO Modelo/versão: LCST12QF Valor proposta: R\$ 3.765,0000 (unitário) R\$ 75.300,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20
089.248/0001-87 - O.C. ARAUJO JM MULTIMAR LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 3.760,0000 (unitário) R\$ 75.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ELGIN Modelo/versão: HJQ 12.000 Valor proposta: R\$ 3.760,0000 (unitário) R\$ 75.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20
32.987.940/0001-02 - OLIVEIRA, FERNANDES E CAMPOS - MANUTENCAO PREDIAL E INDUSTRIAL LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 4.000,0000 (unitário) R\$ 80.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: eos/vix/gree/elgim/agratto/tcl/mideia/lg/ Modelo/versão: eos/vix/gree/elgim/agratto/tcl/mideia/lg/ Valor proposta: R\$ 4.000,0000 (unitário) R\$ 80.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20
03.958.284/0001-11 - POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 3.229,0000 (unitário) R\$ 64.580,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Philco Modelo/versão: PAC12000IQFM15 Valor proposta: R\$ 3.765,0000 (unitário) R\$ 75.300,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 3.847,1500 (unitário) R\$ 76.943,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split Hi Wall, Mode Modelo/versão: Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split Hi Wall, Mode Valor proposta: R\$ 3.847,1500 (unitário) R\$ 76.943,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20

**Lances do Item 7**

Data/hora	Participante	Lance
04/06/2025 às 09:02:06	42.753.718/0001-07	R\$ 3.748,9900
04/06/2025 às 09:02:09	16.779.255/0003-04	R\$ 2.990,0000
04/06/2025 às 09:06:29	06.165.903/0001-09	R\$ 2.999,9900
04/06/2025 às 09:06:43	03.958.284/0001-11	R\$ 3.229,0000
04/06/2025 às 09:10:31	49.353.698/0002-07	R\$ 2.980,8000
04/06/2025 às 09:10:35	16.779.255/0003-04	R\$ 2.970,8000
04/06/2025 às 09:10:55	49.353.698/0002-07	R\$ 2.967,1700
04/06/2025 às 09:11:00	16.779.255/0003-04	R\$ 2.957,1700
04/06/2025 às 09:11:01	49.418.054/0001-60	R\$ 2.965,0000
04/06/2025 às 09:11:19	49.353.698/0002-07	R\$ 2.955,8900
04/06/2025 às 09:11:25	16.779.255/0003-04	R\$ 2.945,8900
04/06/2025 às 09:11:43	49.353.698/0002-07	R\$ 2.934,2400
04/06/2025 às 09:11:43	16.779.255/0003-04	R\$ 2.924,2400
04/06/2025 às 09:12:01	49.353.698/0002-07	R\$ 2.912,8600
04/06/2025 às 09:12:02	16.779.255/0003-04	R\$ 2.902,8600
04/06/2025 às 09:12:19	49.353.698/0002-07	R\$ 2.895,1400
04/06/2025 às 09:12:20	16.779.255/0003-04	R\$ 2.885,1400
04/06/2025 às 09:12:37	49.353.698/0002-07	R\$ 2.883,8200
04/06/2025 às 09:12:38	16.779.255/0003-04	R\$ 2.873,8200
04/06/2025 às 09:12:58	49.353.698/0002-07	R\$ 2.864,7900
04/06/2025 às 09:13:03	16.779.255/0003-04	R\$ 2.854,7900
04/06/2025 às 09:13:19	49.353.698/0002-07	R\$ 2.852,3700
04/06/2025 às 09:13:21	16.779.255/0003-04	R\$ 2.842,3700
04/06/2025 às 09:13:37	49.353.698/0002-07	R\$ 2.834,4100
04/06/2025 às 09:13:40	16.779.255/0003-04	R\$ 2.824,4100

Data/hora	Participante	Lance
04/06/2025 às 09:13:58	49.353.698/0002-07	R\$ 2.820,8000
04/06/2025 às 09:14:04	16.779.255/0003-04	R\$ 2.810,8000
04/06/2025 às 09:14:22	49.353.698/0002-07	R\$ 2.800,6300
04/06/2025 às 09:14:22	16.779.255/0003-04	R\$ 2.790,6300
04/06/2025 às 09:14:41	49.353.698/0002-07	R\$ 2.778,4400
04/06/2025 às 09:14:41	16.779.255/0003-04	R\$ 2.768,4400
04/06/2025 às 09:14:58	49.353.698/0002-07	R\$ 2.762,9000
04/06/2025 às 09:14:59	16.779.255/0003-04	R\$ 2.752,9000
04/06/2025 às 09:15:17	49.353.698/0002-07	R\$ 2.751,0700
04/06/2025 às 09:15:18	16.779.255/0003-04	R\$ 2.741,0700
04/06/2025 às 09:15:35	49.353.698/0002-07	R\$ 2.732,5300
04/06/2025 às 09:15:36	16.779.255/0003-04	R\$ 2.730,0000
04/06/2025 às 09:15:53	49.353.698/0002-07	R\$ 2.722,9300
04/06/2025 às 09:17:12	59.781.178/0001-60	R\$ 3.220,0000

### Mensagens do chat do Item 7

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/06/2025 às 09:00:06	A abertura do item 7 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	04/06/2025 às 09:02:06	O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/06/2025 às 09:19:13	O item 7 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	04/06/2025 às 09:19:44	O item 7 está encerrado.
Sistema para o participante 47.773.357/0001-76	04/06/2025 às 13:44:24	Sr. Licitante seria possível reduzir o valor de sua proposta?
Sistema para o participante 49.353.698/0002-07	05/06/2025 às 08:59:44	Prezado licitante, seria possível reduzir o valor de sua proposta?
Pelo participante 49.353.698/0002-07	05/06/2025 às 09:02:42	Bom Dia, estamos no mínimo.
Sistema para o participante 49.353.698/0002-07	05/06/2025 às 09:06:30	Ok, obrigada pelo retorno.
Sistema para o participante 49.353.698/0002-07	05/06/2025 às 09:12:45	Sr. Fornecedor COMERCIAL APP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA, CNPJ 49.353.698/0002-07, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 11:13:00 do dia 05/06/2025. Justificativa: Sr. Licitante solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, da proposta de preços adequada ao seu último lance (ou valor negociado), por meio da opção enviar anexo do sistema, conforme modelo contido no anexo II do edital. JUNTAMENTE COM CATÁLOGOS E FOLDERS CONTENDO AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS..
Pelo participante 49.353.698/0002-07	05/06/2025 às 09:56:18	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:56:18 de 05/06/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor COMERCIAL APP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA, CNPJ 49.353.698/0002-07.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/06/2025 às 14:04:06	O item 7 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/06/2025 14:14:06.
Sistema	06/06/2025 às 13:44:52	O item 7 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/06/2025 13:54:52.
Sistema para o participante 16.779.255/0003-04	06/06/2025 às 13:55:17	Sr. Fornecedor ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ 16.779.255/0003-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 15:56:00 do dia 06/06/2025. Justificativa: Sr. Licitante solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, da proposta de preços adequada ao seu último lance (ou valor negociado), por meio da opção enviar anexo do sistema, conforme modelo contido no anexo II do edital. JUNTAMENTE COM CATALOGOS E FOLDERS PARA CONFERÊNCIA..
Pelo participante 16.779.255/0003-04	06/06/2025 às 15:01:54	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:01:54 de 06/06/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ 16.779.255/0003-04.
Sistema	09/06/2025 às 08:40:07	O item 7 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/06/2025 08:50:07.
Sistema	09/06/2025 às 13:34:46	O item 7 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/06/2025 13:44:46.

### atos do Item 7

Data/Hora	Descrição
04/06/2025 às 09:02:06	Item aberto para lances.
04/06/2025 às 09:19:13	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
04/06/2025 às 09:19:44	Item com etapa aberta encerrada.
04/06/2025 às 09:19:44	Item encerrado para lances.
05/06/2025 às 08:47:42	Fornecedor 47.773.357 CLAYTON ROGERIO DA SILVA, CNPJ 47.773.357/0001-76 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 2.119,0000. Motivo: Fornecedor não atendeu a convocação de envio da proposta ajustada..
05/06/2025 às 09:12:45	Fornecedor COMERCIAL APP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA, CNPJ 49.353.698/0002-07 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:13:00 do dia 05/06/2025. Justificativa: Sr. Licitante solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, da proposta de preços adequada ao seu último lance (ou valor negociado), por meio da opção enviar anexo do sistema, conforme modelo contido no anexo II do edital. JUNTAMENTE COM CATÁLOGOS E FOLDERS CONTENDO AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS..
05/06/2025 às 09:56:18	Fornecedor COMERCIAL APP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA, CNPJ 49.353.698/0002-07 finalizou o envio de anexo.
06/06/2025 às 14:04:06	Fornecedor COMERCIAL APP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA, CNPJ 49.353.698/0002-07 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 2.722,9300. Motivo: Proposta aceita..
06/06/2025 às 13:44:52	Fornecedor COMERCIAL APP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA, CNPJ 49.353.698/0002-07 foi inabilitado. Motivo: Fornecedor não anexou as declarações solicitadas no item 10.4.10 e não apresentou documentos solicitados no item 10.4.9. .
06/06/2025 às 13:55:17	Fornecedor ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ 16.779.255/0003-04 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:56:00 do dia 06/06/2025. Justificativa: Sr. Licitante solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, da proposta de preços adequada ao seu último lance (ou valor negociado), por meio da opção enviar anexo do sistema, conforme modelo contido no anexo II do edital. JUNTAMENTE COM CATALOGOS E FOLDERS PARA CONFERÊNCIA..
06/06/2025 às 15:01:54	Fornecedor ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ 16.779.255/0003-04 finalizou o envio de anexo.
09/06/2025 às 08:40:07	Fornecedor ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ 16.779.255/0003-04 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 2.730,0000. Motivo: Proposta aceita..

Data/Hora	Descrição
09/06/2025 às 13:34:46	Fornecedor ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ 16.779.255/0003-04 foi habilitado.
09/06/2025 às 14:10:53	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.